



Г Л А В А НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Маршала Жукова Г.К., д.2, г. Наро-Фоминск,
Московская область, 143300

тел. (8-496)343-51-81
e-mail: admnf@mosreg.ru

от _____ № _____
на № _____ от _____

Утверждена
Распоряжением _____ Министерства
энергетики Московской области
от «__» _____ 20__ г. № _____

Схема водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа Московской области на период с 2021 до 2040 года

Глава 1. Общие сведения

Глава 2. Схема водоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава Наро-Фоминского городского округа



Р.Л. Шамнэ



Разработчик:
ГРУППА КОМПАНИЙ
РусЭнергоСервис

www.rosenservis.ru

Генеральный директор



Е.И. Вялкова

2021 г.
г. Москва

000885

Содержание

Введение	17
1 Глава 1. «Общие сведения»	19
1.1 Административный состав поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий	19
1.2 Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.....	24
1.3 Гидрогеологические сведения	28
1.4 Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в зависимости от типа почв	34
1.5 Описание рельефа	35
1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения	35
1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались.....	35
2 Глава 2. «Схема водоснабжения»	40
2.1 Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	40
2.1.1 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	40
2.1.2 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.....	43
2.1.3 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт технической воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.....	54
2.1.4 Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ	54
2.1.5 Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ	56
2.1.6 Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой.....	58
2.1.7 Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением	58
2.1.8 Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением	59
2.1.9 Централизованные системы питьевого водоснабжения	60
2.1.9.1 Централизованная система питьевого водоснабжения № 1-51	60
2.1.9.1.1 Описание систем питьевого водоснабжения Наро-Фоминского городского округа .	60
2.1.9.1.2 Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны	64
2.1.9.1.3 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.....	64

2.1.9.1.4	Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ	64
2.1.9.1.5	Технологическая схема ИЦВ	64
2.1.9.1.6	Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния	64
2.1.9.1.7	Проектная производительность ИЦВ.....	81
2.1.9.1.8	Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет).....	82
2.1.9.1.9	Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год.....	88
2.1.9.1.10	Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления	88
2.1.9.1.11	Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, ежемесячно за последние три года.....	88
2.1.9.1.12	Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть	88
2.1.9.1.13	Схема электроснабжения ИЦВ	88
2.1.9.1.14	Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за три последние года.....	88
2.1.9.1.15	Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ	95
2.1.9.1.16	Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ	95
2.1.9.1.17	Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ	112
2.1.9.1.18	Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффективности	128
2.1.9.1.19	Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой ..	129
2.1.9.1.20	Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию	132
2.1.9.1.21	Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет).....	132
2.1.9.1.22	Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей ежемесячно за последние три года.....	135
2.1.9.1.23	Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями	135
2.1.9.1.24	Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	135
2.1.9.1.25	Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках	135
2.1.9.1.26	Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными насосными станциями	136
2.1.9.1.27	Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности	138

2.1.9.1.28	Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте	144
2.1.9.1.29	Анализ причин потери воды при транспорте	144
2.1.9.1.30	Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении.....	144
2.1.9.1.31	Удельные затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды.....	144
2.1.9.1.32	Оценка надежности системы питьевого водоснабжения	147
2.1.10	Описание систем централизованного горячего водоснабжения	147
2.1.10.1	Описание системы централизованного горячего водоснабжения 1-79	147
2.1.10.1.1	Расположение системы централизованного горячего водоснабжения.....	158
2.1.10.1.2	Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ	173
2.1.10.1.3	Описание системы транспорта горячей воды.....	206
2.1.10.1.4	Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)	208
2.1.10.1.5	Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей ежемесячно за последние три года	208
2.1.10.1.6	Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями	208
2.1.10.1.7	Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	209
2.1.10.1.8	Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснабжения	209
2.1.11	Описание систем технического водоснабжения	209
2.1.11.1.1	Описание системы технического водоснабжения	209
2.1.11.1.2	Дислокация сооружений ИЦВ	209
2.1.11.1.3	Технологическая схема ИЦВ	210
2.1.11.1.4	Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния	210
2.1.11.1.5	Проектная производительность ИЦВ.....	210
2.1.11.1.6	Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная).....	210
2.1.11.1.7	Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год.....	210
2.1.11.1.8	Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления	210
2.1.11.1.9	Описание системы транспорта технической воды.....	210
2.1.11.1.10	Сведения о фактических потерях технической воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)	210
2.1.11.1.11	Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного технического водоснабжения	210
2.1.12	Оценка надежности питьевого водоснабжения поселения, городского округа	210
2.1.13	Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе	211
2.1.14	Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу	212
2.1.15	Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу	212

2.1.16	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, городского округа	215
2.2	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	216
2.2.1	Нормы потребления воды	216
2.2.1.1	Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, городском округе	216
2.2.1.2	Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, городском округе	217
2.2.1.3	Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, городском округе	219
2.2.2	Сведения о потреблении горячей воды.....	219
2.2.2.1	Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах.....	219
2.2.2.2	Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам	222
2.2.2.3	Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схемах зон технологического деления систем централизованного горячего водоснабжения	222
2.2.2.4	Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме технологических зон систем централизованного горячего водоснабжения ...	224
2.2.2.5	Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).....	224
2.2.2.6	Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	225
2.2.2.7	Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения	236
2.2.2.8	Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в поселении, городском округе	241
2.2.2.9	Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе	241
2.2.3	Сведения о потреблении питьевой воды	241
2.2.3.1	Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах.....	241
2.2.3.2	Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения...	254

2.2.3.3	Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам	256
2.2.3.4	Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения	256
2.2.3.5	Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).....	256
2.2.3.6	Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	268
2.2.3.7	Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в поселении, городском округе	278
2.2.4	Сведения о потреблении технической воды.....	278
2.2.4.1	Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, в час наибольшего потребления) потребителей систем технического водоснабжения.....	278
2.2.4.2	Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ технической водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	278
2.2.4.3	Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)	278
2.2.5	Системы коммерческого учета воды у потребителей	279
2.2.5.1	Существующая система коммерческого учета горячей воды.....	279
2.2.5.2	Существующая система коммерческого учета питьевой воды.....	279
2.2.5.3	Существующая система коммерческого учета технической воды.....	279
2.2.6	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ	279
2.2.6.1	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	279
2.2.6.2	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)	290
2.2.6.3	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).....	301
2.2.7	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в поселении, городском округе	301

2.2.7.1	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу	301
2.2.7.2	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу	303
2.2.7.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу	311
2.3	Перспективные балансы систем централизованного водоснабжения	311
2.3.1	Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения	311
2.3.2	Структура перспективных нагрузок потребителей воды, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения...	312
2.3.3	Сведения о перспективных потерях при транспорте воды	316
2.3.3.1	Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам	316
2.3.3.2	Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам	317
2.3.3.3	Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам	324
2.3.4	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ	324
2.3.4.1	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам	324
2.3.4.2	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам	324
2.3.4.3	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам	324
2.3.5	Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в поселении, городском округе	392
2.3.5.1	Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода	324
2.3.5.2	Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода	392
2.3.5.3	Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода	392

2.3.6	Оценка современного состояния, запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.....	443
2.3.7	Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения	443
2.3.8	Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе	444
2.3.9	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения.....	444
2.4	Направления развития систем централизованного водоснабжения.....	447
2.4.1	Сценарии развития систем водоснабжения.....	447
2.4.1.1	Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения	447
2.4.1.2	Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме	447
2.4.1.3	Места размещения ИЦВ горячей водой.....	447
2.4.1.4	Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения	448
2.4.1.5	Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой	449
2.4.1.6	Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%	449
2.4.1.7	Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме городского поселения, городского округа с указанием (определением) основных технических параметров	454
2.4.1.8	Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления	463
2.4.1.9	Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	466
2.4.1.10	Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей.....	466
2.4.1.11	Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей	467
2.4.1.12	Планы по установке приборов учета технической воды у потребителя...	467
2.4.1.13	Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1.	467
2.4.2	Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций	467
2.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	483

2.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	483
2.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).....	484
2.6 Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.....	486
2.6.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет	486
2.6.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения	487
2.6.3 Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению	503
2.7 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» (с разбивкой по годам).....	509
2.7.1 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по всем сценариям	509
2.7.2 Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР	524
2.7.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения	524
2.7.4 Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.....	543
2.7.5 Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования.....	543
2.7.6 Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования	544
2.7.7 Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации	546
2.8 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения.....	548
2.8.1 Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по годам перспективного периода.....	548
2.8.2 Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе по годам перспективного периода.....	548
2.8.3 Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода	549
2.8.4 Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу по годам перспективного периода	549
2.8.5 Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода.....	549
2.8.6 Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода.....	549
2.8.7 Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе по годам перспективного периода.....	549

2.8.8	Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода	549
2.8.9	Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода	549
2.9	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	551
2.9.1	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	551
2.9.2	Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены	551
2.10	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения	567
2.10.1	Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению	569
2.10.2	Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального района, городского округа	570
2.10.3	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального района, городского округа	571

Список таблиц

Таблица 1.1 - Численность населения по территориям городского округа	24
Таблица 1.2 - Сведения о температурном режиме.....	34
Таблица 1.3 - Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв Наро-Фоминского городского округа	35
Таблица 1.4 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения	37
Таблица 1.5 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не выдавались	38
Таблица 2.1 - Перечень лиц, владеющих объектами водоснабжения.....	40
Таблица 2.2 - Объекты, принадлежащие РСО.....	40
Таблица 2.3 - Эксплуатационные зоны Наро-Фоминского городского округа и их структура.....	45
Таблица 2.4 - Состав ВЗУ на территории г. о. Наро-Фоминск.....	50
Таблица 2.5 - Станции III подъема МУП «Водоканал»	54
Таблица 2.6 - Численность населения, обслуживаемого ИЦВ	54
Таблица 2.7 - Перечень источников (котельных), осуществляющих горячее водоснабжение.....	56
Таблица 2.8 - Территории, неохваченные централизованным водоснабжением	58
Таблица 2.9 - Средняя плотность населения населенных пунктов, неохваченных централизованным водоснабжением	59
Таблица 2.10 - Состав технологического оборудования ВЗУ	60
Таблица 2.11 - Состав технологических зон централизованного водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе	63
Таблица 2.12 - Технические характеристики оборудования на ИЦВ	65
Таблица 2.13 - Проектная производительность ИЦВ.....	81
Таблица 2.14 - Фактическая производительность ИЦВ	83
Таблица 2.15 - Требования СанПиН о кратности отбора проб воды.....	88
Таблица 2.16 - Потребление электроэнергии ИЦВ в Наро-Фоминском городском округе	89
Таблица 2.17 - Потребление электроэнергии НС-III в Наро-Фоминском городском округе.....	94
Таблица 2.18 - Автоматизация технологических процессов на ВЗУ	96
Таблица 2.19 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал»	112
Таблица 2.20 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дирекция Голицыно-3».....	114
Таблица 2.21 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилкомсервис».....	116
Таблица 2.22 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "ПТИЦЕФАБРИКА "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР"	118
Таблица 2.23 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗЭИМ «Элинар»	120
Таблица 2.24 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «НАРПРОМЭНЕРГО».....	122
Таблица 2.25 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "СКС Гидромонтаж".....	124
Таблица 2.26 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара").....	126
Таблица 2.27 - Описание НС, РЧВ, башен башен на территории Наро-Фоминском городском.....	129
Таблица 2.28 – Насосные станции второго подъема на ВЗУ.....	132
Таблица 2.29 - Характеристики насосных станций третьего подъема	134
Таблица 2.30 - Потребление электроэнергии НС-III в Наро-Фоминском городском округе.....	137
Таблица 2.31 - Сведения о повреждениях на сетях	138

Таблица 2.32 - Доля потерь питьевой воды.....	139
Таблица 2.33 - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема воды.....	140
Таблица 2.34 - Удельные затраты на выработку воды по Наро-Фоминскому городскому округу в денежном выражении (без НДС), руб./м ³	144
Таблица 2.35 - Удельные затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды.....	144
Таблица 2.36 - Наименование систем и РСО Наро-Фоминского городского округа, с указанием номеров и адресов источников тепловой энергии.....	148
Таблица 2.37 - Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения.....	150
Таблица 2.38 - Схема подачи ГВС от источников.....	206
Таблица 2.39 - Нормативные потери горячей воды, при ее транспортировке по тепловым сетям.....	208
Таблица 2.40 - Значения потерь питьевой воды при транспорте в Наро – Фоминском городском округе.....	211
Таблица 2.41 - Удельные затраты на выработку воды по Наро-Фоминскому городскому округу в денежном выражении (без НДС), руб./м ³	212
Таблица 2.42 - Удельные затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды.....	213
Таблица 2.43 – Нормы потребления горячей воды, установленные в Наро-Фоминском городском округе.....	216
Таблица 2.44 – Нормы потребления питьевой воды, установленные в Наро-Фоминском городском округе.....	218
Таблица 2.45 - Договорные нагрузки потребителей ГВС часовые и в сутки максимального потребления.....	220
Таблица 2.46 – Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме.....	222
Таблица 2.47 – Численность населения, получающего горячую воду открытой схеме.....	224
Таблица 2.48 – Фактическое потребление горячей воды в зонах действия каждого источника Наро-Фоминскому городскому округу за 2020 год.....	225
Таблица 2.49 – Фактическое потребление горячей воды по группам потребителей в зонах территориального деления на территории Наро-Фоминского городского округа.....	230
Таблица 2.50 – Перечень населенных пунктов, в которых отсутствует или присутствует централизованное горячее водоснабжение.....	236
Таблица 2.51 – Договорные нагрузки потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах.....	241
Таблица 2.52 – Численность населения, получающего питьевую воду в Наро-Фоминском городском округе.....	254
Таблица 2.53 – Фактическое потребление питьевой воды по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ.....	256
Таблица 2.54 – Фактическое потребление питьевой воды по группам потребителей в зонах территориального деления городского округа.....	268
Таблица 2.55 – Сведения об оснащении приборами учета потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей Наро-Фоминского городского округа.....	279
Таблица 2.56 – Сведения об оснащении приборами учета потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей городского округа Наро-Фоминск.....	279
Таблица 2.57 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды на территории Наро-Фоминского городского округа.....	279
Таблица 2.58 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе.....	290
Таблица 2.59 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения по источникам.....	302
Таблица 2.60 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа.....	303

Таблица 2.61 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения	313
Таблица 2.62 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались	314
Таблица 2.63 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды с разбивкой по годам тыс. м ³	316
Таблица 2.64 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ в Наро-Фоминском городском округе с разбивкой по годам на расчетные сроки	318
Таблица 2.65 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по источникам	325
Таблица 2.66 – Перспективный годовой структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе с разбивкой по годам	346
Таблица 2.67 – Значения резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей по источникам	393
Таблица 2.68 – Резервы и дефициты обеспечения питьевой водой потребителей в Наро-Фоминском городском округе	412
Таблица 2.69 – Фактические (за 2020г.) и плановые (к 2040г.) целевые показатели развития системы питьевого водоснабжения по Наро-Фоминскому городскому округу	445
Таблица 2.70 – Перечень мероприятий по подключению питьевой воды при строительстве новых источников тепловой энергии.....	448
Таблица 2.71 – Перечень мероприятий по строительству источников питьевого водоснабжения..	448
Таблица 2.72 – Перечень мероприятий по реконструкции сооружений питьевого водоснабжения для доведения обеспеченности населения качественной питьевой воды до 100%.....	450
Таблица 2.73 - Перечень участков трубопроводов водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории Наро-Фоминского городского округа	455
Таблица 2.74 – Технические обоснования мероприятий по реконструкции водопроводных сетей необходимость которых определена с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям	464
Таблица 2.75 – Перечень мероприятий по монтажу систем видеонаблюдения	466
Таблица 2.76 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. с указанием затрат, планируемого инвестора и обоснованием необходимости затрат	468
Таблица 2.77 – Распределение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. по потенциальным источникам финансирования	482
Таблица 2.78 - Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Наро-Фоминск на 2019-2021 год	486
Таблица 2.79 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения на 2022-2025гг. для МУП «Водоканал»	486
Таблица 2.80 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Наро-Фоминского городского округа на 2022-2023гг.	487
Таблица 2.81 – Структура цен (тарифов) установленных на питьевую воду	498
Таблица 2.82 – Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа.....	510
Таблица 2.83 – Прогнозные индексы-дефляторы МЭР на период до 2040 г.	525
Таблица 2.84 – Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа с учетом индексов МЭР	525

Таблица 2.85 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе	537
Таблица 2.86 – Прогнозные тарифные последствия для организаций занятых в сфере централизованного водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе на расчетный срок до 2040 г.	545
Таблица 2.87 – Распределение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. по планируемым источникам финансирования	545
Таблица 2.88 – Суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию систем централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа в объеме мероприятий, предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения, на период до 2040 г.	547
Таблица 2.89 - Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения Наро-Фоминского городского округа.....	550
Таблица 2.90 - Перечень лиц, владеющих объектами водоснабжения.....	571

Список рисунков

Рисунок 1.1 - Границы Наро-Фоминского городского округа в составе Московской области.....	22
Рисунок 1.2 - Деление на Территориальные управления.....	23
Рисунок 1.3 - Гидрогеологическая карта докайнозойского отложения.....	29
Рисунок 1.4 - Гидрогеологическая карта кайнозойского отложения.....	30
Рисунок 1.5 - Гидрогеологическая карта докайнозойского отложения (укрупненная выдержка) ...	31
Рисунок 1.6 - Гидрогеологическая карта кайнозойского отложения (укрупненная выдержка)	32
Рисунок 1.7 - Условные обозначения к картам.....	33
Рисунок 2.1 - Зона действия кот. №1, №4, кот. Хладокомбинат.....	159
Рисунок 2.2 - Зона действия кот. №2, №7, №10, №48, №49, крышных котельных.	160
Рисунок 2.3 - Зона действия кот. №47, 37, 6, 13, крышных котельных.....	161
Рисунок 2.4 - Зона действия кот. 52 Бекасово.....	162
Рисунок 2.5 - Зона действия кот. №43, №516, №576, кот. пансионат «Нара».....	163
Рисунок 2.6 - Зона действия кот. №3, №5, №49, №10, кот. Жилкомсервис.....	164
Рисунок 2.7 - Зона действия кот. ЛТЦ-140.....	165
Рисунок 2.8 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Апрелевка	166
Рисунок 2.9 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Верея	166
Рисунок 2.10 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Верея	167
Рисунок 2.11 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Верея	167
Рисунок 2.12 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веселево.....	168
Рисунок 2.13 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веселево.....	168
Рисунок 2.14 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веселево.....	169
Рисунок 2.15 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Волченковское	169
Рисунок 2.16 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Волченковское	170
Рисунок 2.17 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Ташировское.....	170
Рисунок 2.18 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Калининец	171
Рисунок 2.19 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Наро-Фоминска.....	171
Рисунок 2.20 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Наро-Фоминска.....	172
Рисунок 2.21 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Селятино	172
Рисунок 2.22 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Таширово	173
Рисунок 2.23 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Таширово	173
Рисунок 2.24 – Схема размещения объектов перспективного строительства и маршруты прохождения новых сетей.....	454
Рисунок 2.25 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения	490

Рисунок 2.26 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения	490
Рисунок 2.27 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения	491
Рисунок 2.28 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения	492
Рисунок 2.29 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения	493
Рисунок 2.30 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения	494
Рисунок 2.31 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения	495
Рисунок 2.32 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения	496
Рисунок 2.33 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения	497
Рисунок 2.34 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения	504
Рисунок 2.35 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения	505
Рисунок 2.36 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения	506
Рисунок 2.37 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам водоотведения	507
Рисунок 2.38 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам водоотведения	508
Рисунок 2.39 – Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	552
Рисунок 2.40 – Перечень бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	553
Рисунок 2.41 – Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества»	554
Рисунок 2.42 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	555
Рисунок 2.43 - Перечень бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	556
Рисунок 2.44 - Перечень бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения) (продолжение).....	557
Рисунок 2.45 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	558
Рисунок 2.46 - Перечень бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	559
Рисунок 2.47 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	560
Рисунок 2.48 - Перечень бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	561
Рисунок 2.49 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества»	562
Рисунок 2.50 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	563

Рисунок 2.51 - Перечень бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	564
Рисунок 2.52 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	565
Рисунок 2.53 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества»	566
Рисунок 2.54 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения).....	567
Рисунок 2.55 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества»	568
Рисунок 2.56 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества» (продолжение).....	569
Рисунок 2.57 - Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района от 30.03.2017 №639.....	573

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Наро-Фоминск на период с 2021 до 2040 гг. (далее – Схема) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федеральный закон от 06.01.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
- Закон Московской области от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Московской области»;
- Генеральный план Наро-Фоминского городского округа Московской области, утверждённый решением Совета Депутатов городского округа № 4/46 от 24.03.2020;
- Схема водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа Московской области, утверждённая распоряжением Министерства энергетики Московской области № 389-р от 29.12.2020;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне";
- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;
- Правила резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 № 703;
- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», утверждённый постановлением Госстандарта СССР от 27.11.1984 № 4013;
- Требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённые приказом Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утверждённый приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 №860/пр;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 №920/пр;
- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утверждённый приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 №225;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском округе Наро-Фоминск Московской области.

1 Глава 1. «Общие сведения»

Площадь территории муниципального района (с 2017 года городского округа) - 154 743 га. Северо-восточная граница проходит в 23 км от МКАД, юго-западная - в 110 км.

Городской округ граничит:

- с запада — с Можайским районом Московской области
- с севера — с Одинцовским городским округом и Рузским городским округом Московской области
- на северо-востоке — с городским округом Краснознаменск Московской области
- на востоке — с Новомосковским и Троицким округами Москвы
- на юге — с Калужской областью.

Через территорию городского округа проходят: с северо-востока на юго-запад автомобильная дорога федерального значения М3 Москва—Киев и параллельно ей — железная дорога Москва—Киев (Киевское направление МЖД); от западной границы района — железная дорога (Смоленское направление МЖД) и автодорога М1 Москва—Минск (М1); на расстоянии 60 км от Москвы — участок Большого кольца МЖД, и на расстоянии 50 км — Московская кольцевая автомобильная дорога.

Общая протяженность федеральных дорог на территории городского округа — 160 км. Сельских асфальтированных — 600 км (по этой позиции район занимает третье место в области), городских — 165 км.

Промышленность на территории городского округа:

- 23 крупных и средних предприятия
- 132 малых предприятия
- занято 7,7 тыс. человек (18 %)
- Малое предпринимательство
- более 791 организаций
- около 5000 ПБОЮЛов
- занято 24 % от общего числа

Основные предприятия:

- Наро-Фоминский мясокомбинат (ЗАО «Нарэкопрод») — основной производитель натуральных мясных продуктов в Наро-Фоминском районе.
- Века Рус — производство изделий из ПВХ
- ПБКМ Наро-Фоминск («Рексам») производство алюминиевых банок для напитков
- Нарострой — Наро-Фоминский домостроительный комбинат
- Элинар — завод электроизоляционных изделий
- Элинар-Бройлер — одна из крупнейших в России птицефабрик
- ЗАО «Росизол» — производство опорных полимерных изоляторов.
- Avon — производство косметики
- ООО «Арнег» — завод по производству холодильных и морозильных витрин для торговых залов любых площадей
- ООО Тех-Пласт — изготовление разнообразных изделий из пластмасс
- ОАО Наро-Фоминский машиностроительный завод

1.1 Административный состав поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

В ходе муниципальной реформы в Московской области по преобразованию муниципальных районов в городские округа 9 июня 2017 года законом № 77/2017-ОЗ муниципальное образование

Наро-фоминский муниципальный район было преобразовано в муниципальное образование Наро-Фоминский городской округ с упразднением всех ранее входивших в него поселений.

8 июля 2017 года с точки зрения административно-территориального устройства, административно-территориальная единица Наро-Фоминский район упразднён и реформирован в город областного подчинения Наро-Фоминск с административной территорией.

В Наро-Фоминском городском округе создано девять территориальных управлений в границах бывших городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района:

Территориальное управление Наро-Фоминск Администрации Наро-Фоминского городского округа:

- город Наро-Фоминск;
- поселок дома отдыха Бекасово;
- поселок Леспромхоза.

Территориальное управление Апрелевка Администрации Наро-Фоминского городского округа

- город Апрелевка, город Апрелевка мкр. Мартемьяново, мкр. Победы, д. Мартемьяново
- Территориальное управление Атепцево Администрации Наро-Фоминского городского округа
- село Атепцево;
 - деревня Башкино;
 - село Каменское;
 - деревня Елагино;
 - деревня Котово;
 - поселок Новая Ольховка;
 - деревня Слизнево.

- Территориальное управление Селятино Администрации Наро-Фоминского городского округа
- поселок дома отдыха "Отличник";
 - деревня Глаголево;
 - деревня Софьино;
 - деревня Новоглаголево.

- Территориальное управление Верея Администрации Наро-Фоминского городского округа
- город Верея;
 - деревня Митяево;
 - деревня Пионерский;
 - деревня Рождествено;
 - деревня Симбухово;
 - деревня Ястребово.

Территориальное управление Калининцев Администрации Наро-Фоминского городского округа

- Рабочий поселок Калининцев
- село Петровское.

Территориальное управление Веселёвское Администрации Наро-Фоминского городского округа

- деревня Веселево;
- деревня Вышегород;
- деревня Субботино;
- деревня Шустиково;
- деревня Крюково;
- деревня Новоалександровка;

–деревня Новоборисовка.

Территориальное управление Волчёнковское Администрации Наро-Фоминского городского округа

–деревня Волченки;

–деревня Устье;

–деревня Назарьево;

–поселок совхоза "Архангельский".

Территориальное управление Таширово Администрации Наро-Фоминского городского округа:

–кп. Шапкино-Парк;

–п. Лесное;

–п. Луговое;

–деревня Головково;

–деревня Таширово;

–деревня Васильчиново;

–деревня Крюково;

–деревня Большие Горки

–деревня Любаново;

–деревня Мякишево;

–деревня Слепушкино.

На рисунке (Рисунок 1.1) представлены границы Наро-Фоминского городского округа на территории Московской области, рисунок (Рисунок 1.2) - территориальные управления.

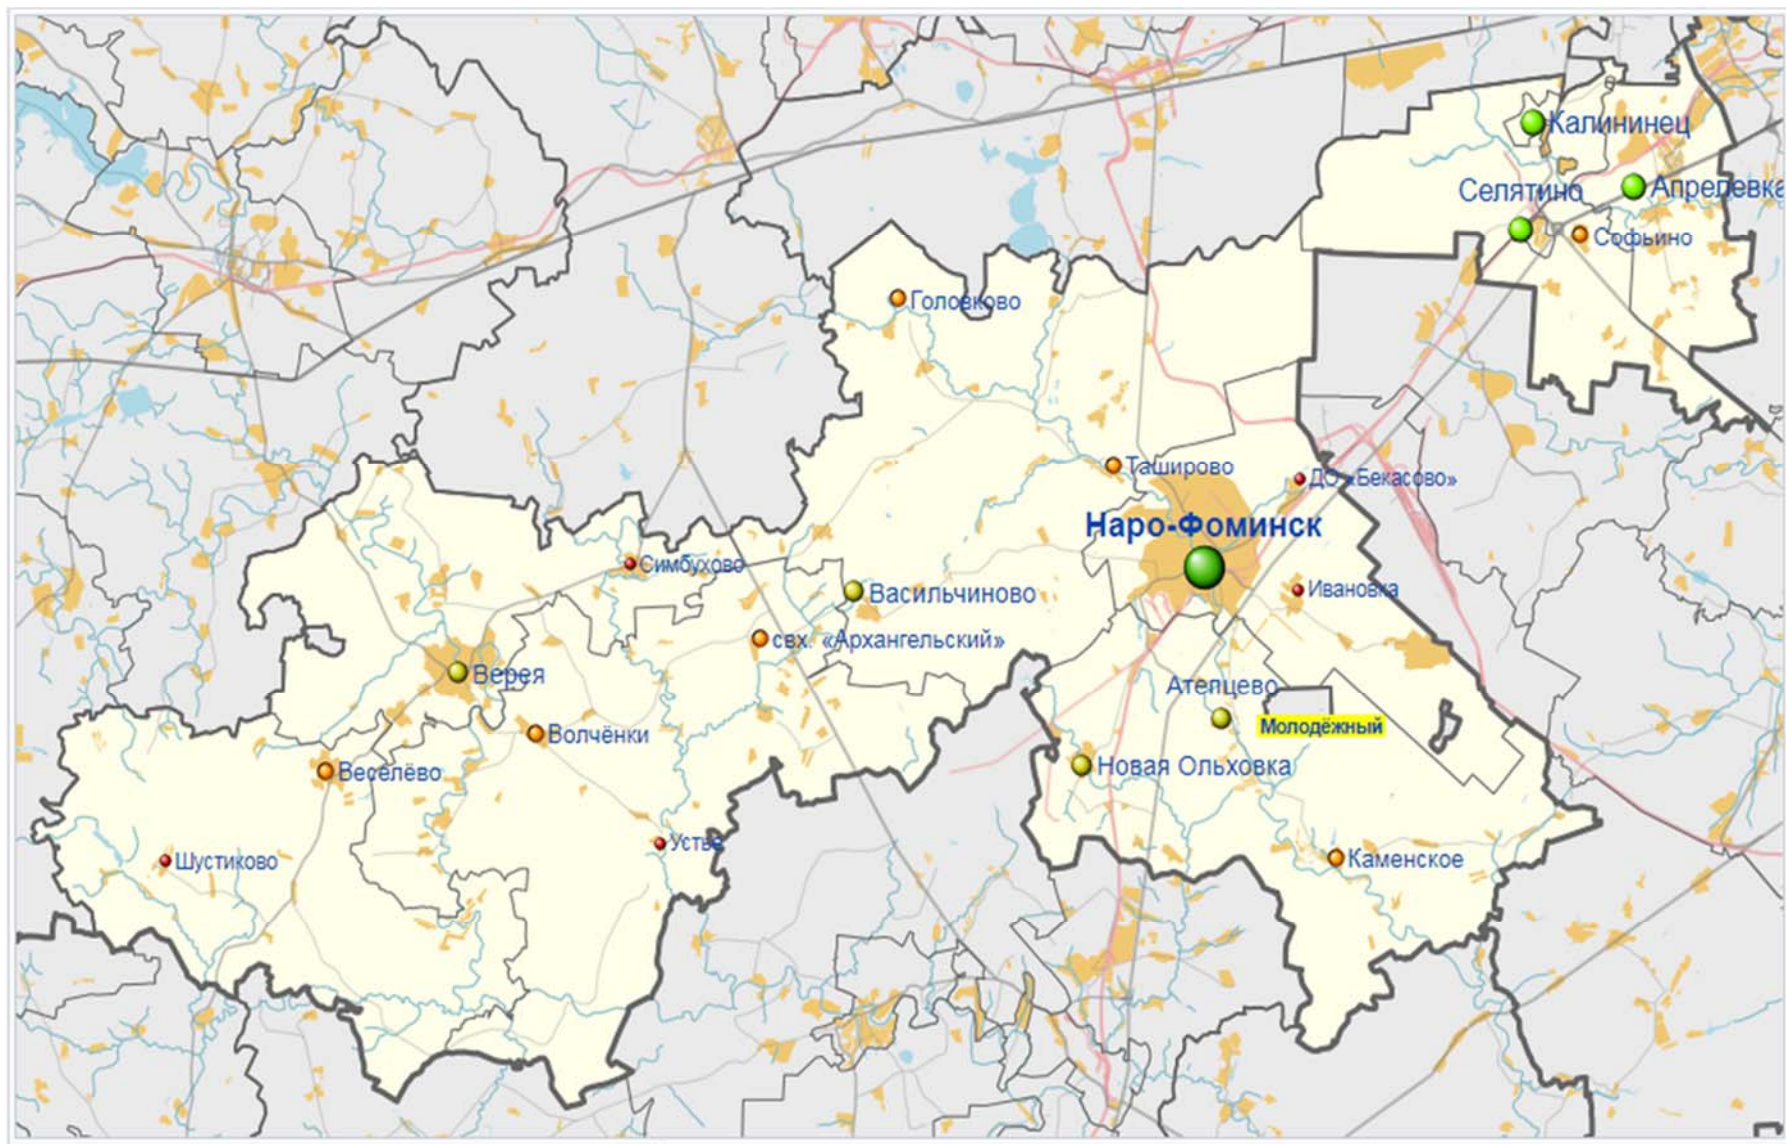


Рисунок 1.1 - Границы Наро-Фоминского городского округа в составе Московской области

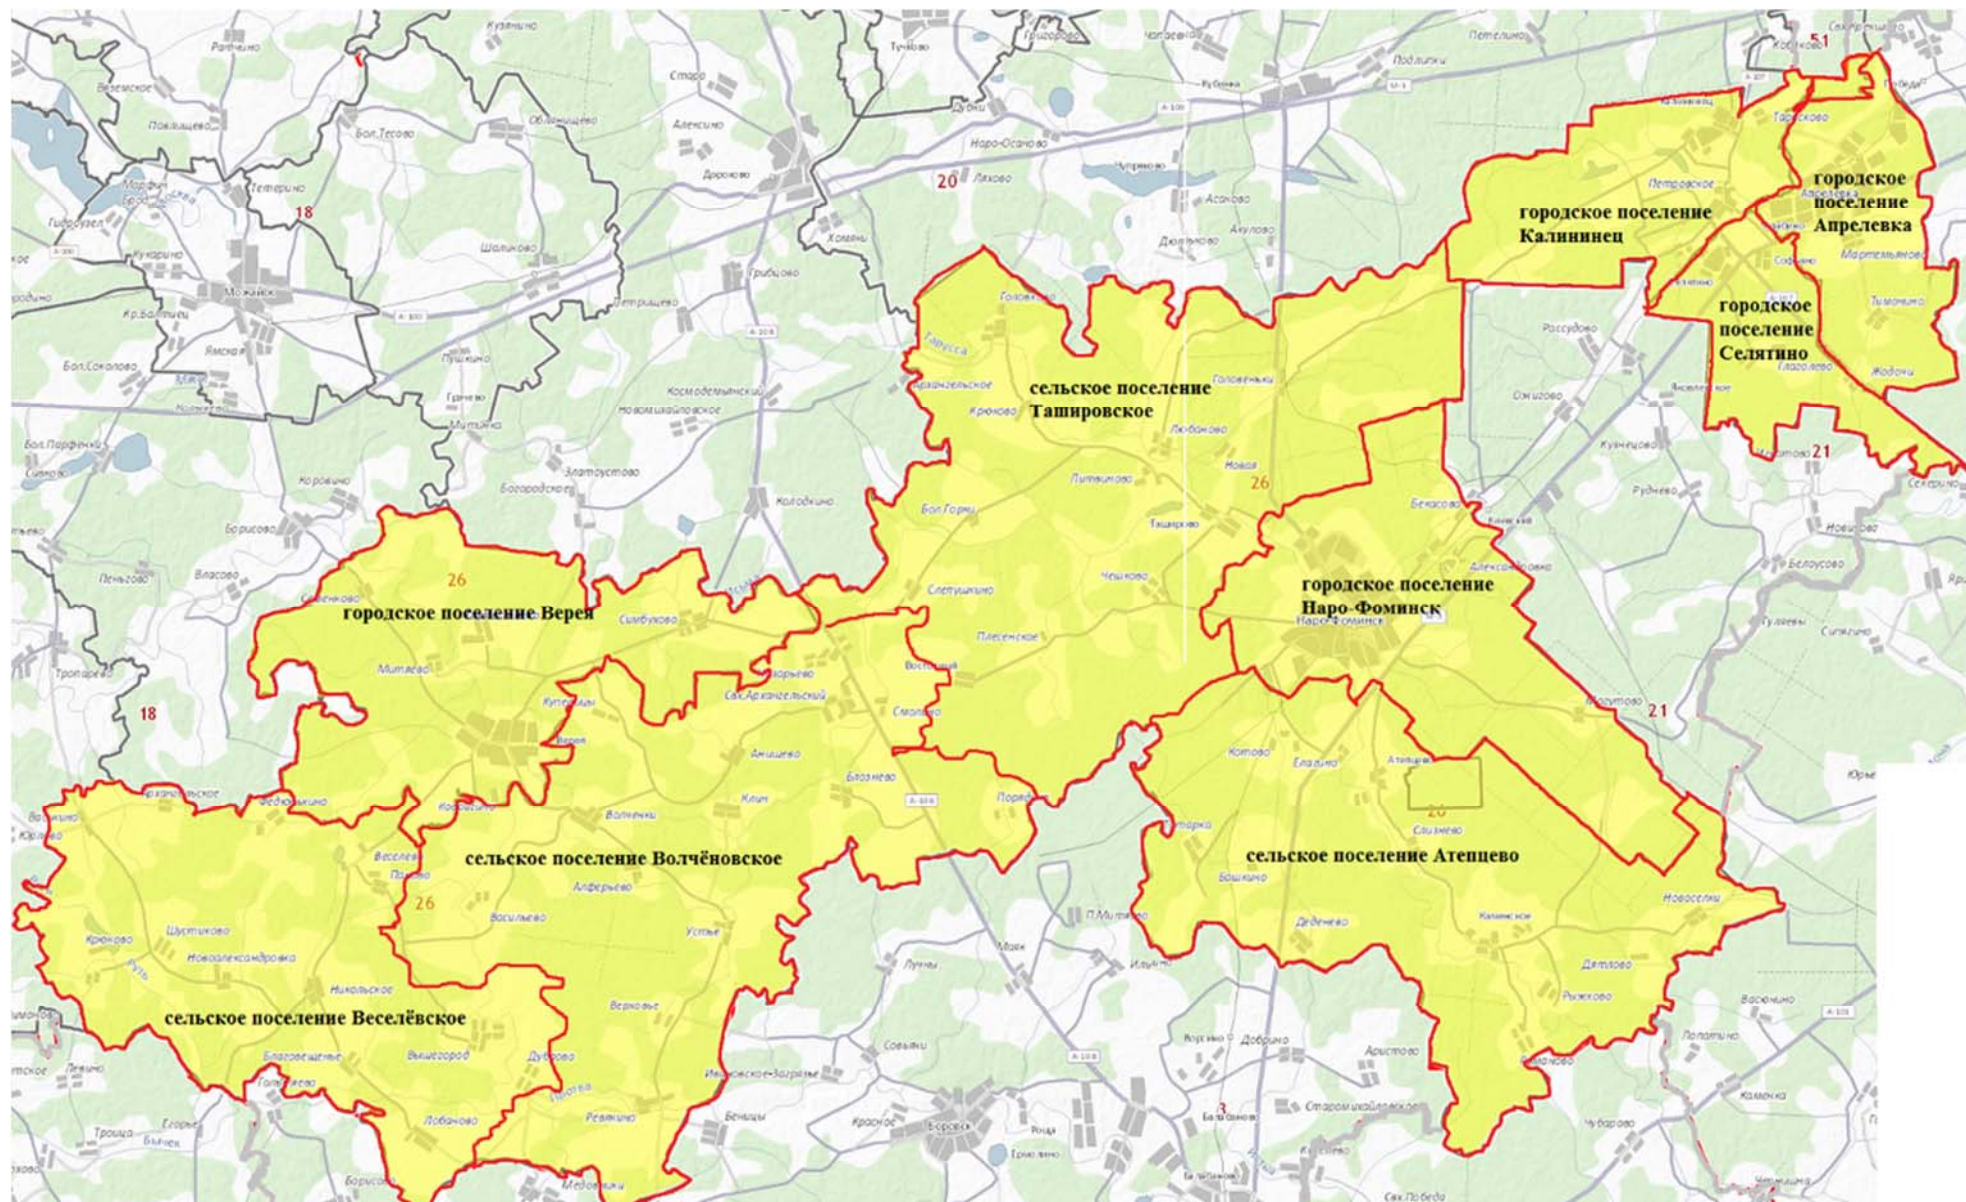


Рисунок 1.2 - Деление на Территориальные управления

1.2 Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

По сведениям отраженным в главе 11 «Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений», раздела II «Численность населения субъектов Российской Федерации по муниципальным образованиям» тома 1 итогов всероссийской переписи населения 2010 года Федеральной службы государственной статистики.

Статистическая информация по численности населения по кадастровым районам не ведется. Службами ведется статистика по муниципальным образованиям, приведенным в таблице (Таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Численность населения по территориям городского округа

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Бывшее муниципальное образование
1	Акишево	деревня	47	сельское поселение Волчёнковское
2	Алабино	деревня	651	городское поселение Селятино
3	Александровка	посёлок	304	городское поселение Наро-Фоминск
4	Алексеевка	деревня	68	городское поселение Наро-Фоминск
5	Алексино	деревня	27	городское поселение Верея
6	Алферьево	деревня	15	сельское поселение Волчёнковское
7	Апрелевка	город	32424	городское поселение Апрелевка
8	Архангельское	деревня	8	сельское поселение Веселёвское
9	Атепцево	село	3259	сельское поселение Атепцевское
10	Афанасовка	деревня	119	городское поселение Наро-Фоминск
11	Афанасьево	деревня	65	сельское поселение Волчёнковское
12	Афинеево	деревня	129	городское поселение Апрелевка
13	Ахматово	деревня	16	сельское поселение Волчёнковское
14	Бавыкино	деревня	32	сельское поселение Ташировское
15	Базисный Питомник	посёлок	106	городское поселение Наро-Фоминск
16	Башкино	деревня	59	сельское поселение Атепцевское
17	Башкино	посёлок станции	14	сельское поселение Атепцевское
18	Бекасово	деревня	479	городское поселение Наро-Фоминск
19	Бельково	деревня	3	сельское поселение Ташировское
20	Берюлёво	деревня	57	сельское поселение Ташировское
21	Благовещенье	деревня	71	сельское поселение Веселёвское
22	Блознево	деревня	1	сельское поселение Волчёнковское
23	Большие Горки	деревня	111	сельское поселение Ташировское
24	Большие Семенычи	деревня	35	сельское поселение Ташировское
25	Бурцево	деревня	98	городское поселение Калининцы
26	Варварино	деревня	2	сельское поселение Волчёнковское
27	Василисино	деревня	9	сельское поселение Волчёнковское
28	Васильево	деревня	13	сельское поселение Волчёнковское
29	Васильчиново	посёлок	2011	сельское поселение Ташировское
30	Васькино	деревня	97	сельское поселение Веселёвское
31	Верея	город	5061	городское поселение Верея
32	Верховье	деревня	20	сельское поселение Волчёнковское
33	Веселёво	деревня	1166	сельское поселение Веселёвское
34	Волково	деревня	7	городское поселение Верея
35	Волчénки	деревня	1135	сельское поселение Волчёнковское
36	Воскресенки	деревня	15	сельское поселение Волчёнковское
37	Вышегород	деревня	123	сельское поселение Веселёвское
38	Глаголево	деревня	835	городское поселение Селятино

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Бывшее муниципальное образование
39	Глинки	деревня	4	сельское поселение Волчёнковское
40	Годуново	деревня	14	городское поселение Верея
41	Головеньки	деревня	27	сельское поселение Ташировское
42	Головково	деревня	1644	сельское поселение Ташировское
43	Горчухино	деревня	16	сельское поселение Атепцевское
44	Григорово	деревня	30	сельское поселение Ташировское
45	Гуляй-Гора	деревня	0	сельское поселение Волчёнковское
46	Деденево	деревня	68	сельское поселение Атепцевское
47	Детенково	деревня	11	сельское поселение Ташировское
48	Дома отдыха «Бекасово»	посёлок	710	городское поселение Наро-Фоминск
49	Дома отдыха «Верея»	посёлок	1	городское поселение Верея
50	Дома отдыха «Отличник»	посёлок	149	городское поселение Селятино
51	Дубки	посёлок	33	сельское поселение Веселёвское
52	Дубровка	деревня	0	сельское поселение Веселёвское
53	Дуброво	деревня	11	сельское поселение Веселёвское
54	Дудкино	деревня	1	сельское поселение Веселёвское
55	Дятлово	деревня	0	сельское поселение Атепцевское
56	Елагино	деревня	10	сельское поселение Атепцевское
57	Ерьюхино	деревня	0	сельское поселение Атепцевское
58	Ефаново	деревня	23	сельское поселение Волчёнковское
59	Жёдочи	деревня	67	городское поселение Селятино
60	Женаткино	деревня	2	сельское поселение Волчёнковское
61	Жихарево	деревня	21	сельское поселение Ташировское
62	Загрязское	деревня	24	городское поселение Верея
63	Залучное	деревня	2	сельское поселение Веселёвское
64	Зинаевка	деревня	1	сельское поселение Атепцевское
65	Золотьково	деревня	12	городское поселение Верея
66	Зубово	деревня	9	сельское поселение Веселёвское
67	Ивановка	деревня	175	городское поселение Наро-Фоминск
68	Ивково	деревня	8	сельское поселение Волчёнковское
69	Ильинское	деревня	15	сельское поселение Веселёвское
70	Иневка	деревня	6	сельское поселение Ташировское
71	Калининец	рабочий посёлок	24237	городское поселение Калининец
72	Каменка	деревня	10	городское поселение Верея
73	Каменское	село	1253	сельское поселение Атепцевское
74	Каурцево	деревня	4	сельское поселение Атепцевское
75	Клин	деревня	6	сельское поселение Волчёнковское
76	Клово	деревня	49	сельское поселение Атепцевское
77	Князевое	деревня	17	сельское поселение Волчёнковское
78	Кобяково	деревня	2	сельское поселение Веселёвское
79	Ковригино	деревня	18	сельское поселение Волчёнковское
80	Колодези	деревня	2	сельское поселение Волчёнковское
81	Коровино	деревня	21	сельское поселение Волчёнковское
82	Котово	деревня	42	сельское поселение Атепцевское
83	Красноармейское Лесничество	посёлок	5	сельское поселение Ташировское
84	Крестьянка	деревня	12	сельское поселение Волчёнковское
85	Кромино	деревня	96	городское поселение Апрелевка
86	Крюково	деревня	78	сельское поселение Веселёвское
87	Крюково	село	100	сельское поселение Ташировское
88	Кузьминское	деревня	13	сельское поселение Волчёнковское
89	Купелицы	деревня	34	сельское поселение Волчёнковское
90	Курапово	деревня	0	сельское поселение Атепцевское

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Бывшее муниципальное образование
91	Лапино	деревня	21	сельское поселение Волчёнковское
92	Латышская	деревня	26	сельское поселение Атепцевское
93	Леспромхоза	посёлок	40	сельское поселение Атепцевское
94	Лисинцево	деревня	9	городское поселение Селятино
95	Литвиново	деревня	289	сельское поселение Ташировское
96	Лобаново	деревня	11	сельское поселение Веселёвское
97	Лужки	деревня	5	городское поселение Верея
98	Лукьяново	деревня	6	сельское поселение Веселёвское
99	Любаново	деревня	220	сельское поселение Ташировское
100	Макаровка	деревня	33	сельское поселение Веселёвское
101	Малые Горки	деревня	153	городское поселение Апрелевка
102	Малые Семенычи	деревня	25	сельское поселение Ташировское
103	Мальцево	деревня	11	сельское поселение Веселёвское
104	Мартемьяново	деревня	264	городское поселение Апрелевка
105	Маурино	деревня	68	сельское поселение Ташировское
106	Мельниково	деревня	4	сельское поселение Атепцевское
107	Мерчалово	деревня	8	городское поселение Верея
108	Митенино	деревня	10	сельское поселение Волчёнковское
109	Митяево	деревня	32	городское поселение Верея
110	Мишуткино	деревня	13	городское поселение Селятино
111	Могутово	деревня	210	городское поселение Наро-Фоминск
112	Монаково	деревня	10	городское поселение Верея
113	Мякишево	деревня	248	сельское поселение Ташировское
114	Набережная Слобода	деревня	13	сельское поселение Веселёвское
115	Назарьево	деревня	67	сельское поселение Волчёнковское
116	Наро-Фоминск	город	67009	городское поселение Наро-Фоминск
117	Настасьино	деревня	11	сельское поселение Ташировское
118	Нефедово	деревня	1	сельское поселение Атепцевское
119	Нечаево	деревня	0	сельское поселение Веселёвское
120	Никольское	деревня	51	сельское поселение Веселёвское
121	Новая	деревня	9	сельское поселение Ташировское
122	Новая Ольховка	посёлок	2009	сельское поселение Атепцевское
123	Новинское	деревня	61	сельское поселение Ташировское
124	Новоалександровка	деревня	25	сельское поселение Веселёвское
125	Новоборисовка	деревня	44	сельское поселение Веселёвское
126	Новолаголево	деревня	69	городское поселение Селятино
127	Новозыбинка	деревня	9	сельское поселение Веселёвское
128	Новоникольское	деревня	10	сельское поселение Ташировское
129	Новоселки	деревня	4	сельское поселение Атепцевское
130	Новосумино	деревня	1584	городское поселение Калининцев
131	Носово	деревня	15	сельское поселение Веселёвское
132	Обухово	деревня	11	сельское поселение Ташировское
133	Орешково	деревня	12	сельское поселение Волчёнковское
134	Паново	деревня	13	сельское поселение Веселёвское
135	Пафнутовка	деревня	19	сельское поселение Волчёнковское
136	Пашково	деревня	25	сельское поселение Ташировское
137	Перемешаево	деревня	8	сельское поселение Веселёвское
138	Першино	деревня	18	городское поселение Апрелевка
139	Петровское	село	383	городское поселение Калининцев
140	Петровское	деревня	3	сельское поселение Веселёвское
141	Пионерский	посёлок	329	городское поселение Верея
142	Плакшино	деревня	15	сельское поселение Атепцевское
143	Плесенское	деревня	94	сельское поселение Ташировское

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Бывшее муниципальное образование
144	Подольное	деревня	5	сельское поселение Веселёвское
145	Пожитково	деревня	39	городское поселение Наро-Фоминск
146	Покровка	деревня	0	сельское поселение Атепцевское
147	Покровка	хутор	1	сельское поселение Ташировское
148	Порядино	деревня	0	сельское поселение Волчёнковское
149	Пушкарка	деревня	13	городское поселение Верея
150	Радчино	деревня	37	сельское поселение Ташировское
151	Ревякино	деревня	25	сельское поселение Волчёнковское
152	Редькино	деревня	6	сельское поселение Ташировское
153	Рождествено	деревня	161	городское поселение Верея
154	Рождество	деревня	6	сельское поселение Атепцевское
155	Романово	деревня	4	сельское поселение Атепцевское
156	Роща	деревня	18	сельское поселение Волчёнковское
157	Рубцово	деревня	20	сельское поселение Веселёвское
158	Рыжково	деревня	5	сельское поселение Атепцевское
159	Савеловка	деревня	64	городское поселение Наро-Фоминск
160	Самород	деревня	5	сельское поселение Волчёнковское
161	Санники	деревня	13	городское поселение Апрелевка
162	Свитино	деревня	25	городское поселение Селятино
163	Секирино	деревня	3	сельское поселение Волчёнковское
164	Селятино	рабочий посёлок	13783	городское поселение Селятино
165	Селятино	деревня	98	городское поселение Калининцев
166	Семеново	деревня	13	городское поселение Верея
167	Семидворье	деревня	1	сельское поселение Волчёнковское
168	Серенское	деревня	32	сельское поселение Волчёнковское
169	Симбухово	деревня	237	городское поселение Верея
170	Скугорово	деревня	58	сельское поселение Ташировское
171	Слепушкино	деревня	83	сельское поселение Ташировское
172	Слизнево	деревня	22	сельское поселение Атепцевское
173	Смолино	деревня	14	сельское поселение Волчёнковское
174	Собакино	деревня	2	сельское поселение Атепцевское
175	Совхоза «Архангельский»	посёлок	1210	сельское поселение Волчёнковское
176	Сотниково	деревня	48	сельское поселение Волчёнковское
177	Софьино	деревня	1351	городское поселение Селятино
178	Спасс-Косицы	деревня	5	сельское поселение Волчёнковское
179	Ступино	деревня	0	сельское поселение Волчёнковское
180	Субботино	деревня	21	городское поселение Верея
181	Субботино	село	23	сельское поселение Веселёвское
182	Сумино	деревня	38	городское поселение Калининцев
183	Сырьево	деревня	28	городское поселение Селятино
184	Тарасково	деревня	64	городское поселение Калининцев
185	Татищево	деревня	5	сельское поселение Волчёнковское
186	Таширово	деревня	1198	сельское поселение Ташировское
187	Телешово	деревня	0	сельское поселение Волчёнковское
188	Тёрновка	деревня	191	городское поселение Наро-Фоминск
189	Тимонино	деревня	26	городское поселение Апрелевка
190	Тимофеево	деревня	9	сельское поселение Волчёнковское
191	Тишинка	деревня	56	сельское поселение Волчёнковское
192	Турейка	деревня	65	городское поселение Наро-Фоминск
193	Тютчево	деревня	30	городское поселение Верея
194	Устье	деревня	687	сельское поселение Волчёнковское
195	Федюнькино	деревня	2	сельское поселение Веселёвское

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Бывшее муниципальное образование
196	Хлопово	деревня	106	городское поселение Апрелевка
197	Чеблоково	деревня	5	сельское поселение Волчёнковское
198	Чешково	деревня	10	сельское поселение Ташировское
199	Чичково	деревня	1	сельское поселение Атепцевское
200	Шапкино	деревня	4	сельское поселение Ташировское
201	Шубино	деревня	22	сельское поселение Ташировское
202	Шустиково	деревня	454	сельское поселение Веселёвское
203	Щекутино	деревня	16	сельское поселение Атепцевское
204	Юматово	деревня	23	сельское поселение Ташировское
205	Юшково	деревня	64	городское поселение Калининцев
206	Ястребово	деревня	139	городское поселение Верея

Общая численность населения городского округа 173,651 тыс. человек (на 01.01.2021 год по данным администрации Наро-Фоминского городского округа).

1.3 Гидрогеологические сведения

Наро-Фоминский городской округ, имеет высокую сложность гидрогеологических условий, свойственную всей Московской области, в том числе в силу плотности жилой застройки. В Наро-Фоминском городском округе геологический разрез выделен московским горизонтом моренных суглинков и горизонтом днепровских моренных суглинков. Указанные горизонты местами разделяются флювиогляциальными песками. На поверхности находится слой покровных суглинков. Общая мощность четвертичных отложений расположена от двадцати до пятидесяти метров, снижаясь над погребенными водоразделами до десяти метров. В большинстве развиты юрские глины, на северо-востоке городского округа сохранились песчаные и песчано-глинистые породы мелового возраста, и верхнемеловые опоки и трепелы мощностью до сорока метров. Каменноугольные водоносные горизонты здесь надежно изолированы. Большое распространение получили верховодка и воды, спорадически распространенные на разной глубине в песчаных линзах и прослоях морен. В некоторых местах верховодка и воды обладают небольшим напором. Возможна гидравлическая связь этих вод с водами каменноугольных отложений.

На территория городского округа находятся три водоносных горизонта: подольско-мячковский, каширский и алексинско-протвинский. Все являются водоносными подразделениями каменноугольного гидрогеологического этажа. Каменноугольный гидрогеологический этаж представляет собой переслаивающуюся толщу водоносных и водоупорных горизонтов. Водовмещающими породами служат карбонатные породы, в основном это трещиноватые известняки и доломиты. В пределах Московской области осуществляется весьма активный отбор подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения из водоносных подразделений карбона.

На рисунках (Рисунок 1.3 - Рисунок 1.6) приведены гидрогеологические карты, составленные Министерством геологии СССР Всесоюзным институтом гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) геологическим управлением центральных районов (ГУЦР).

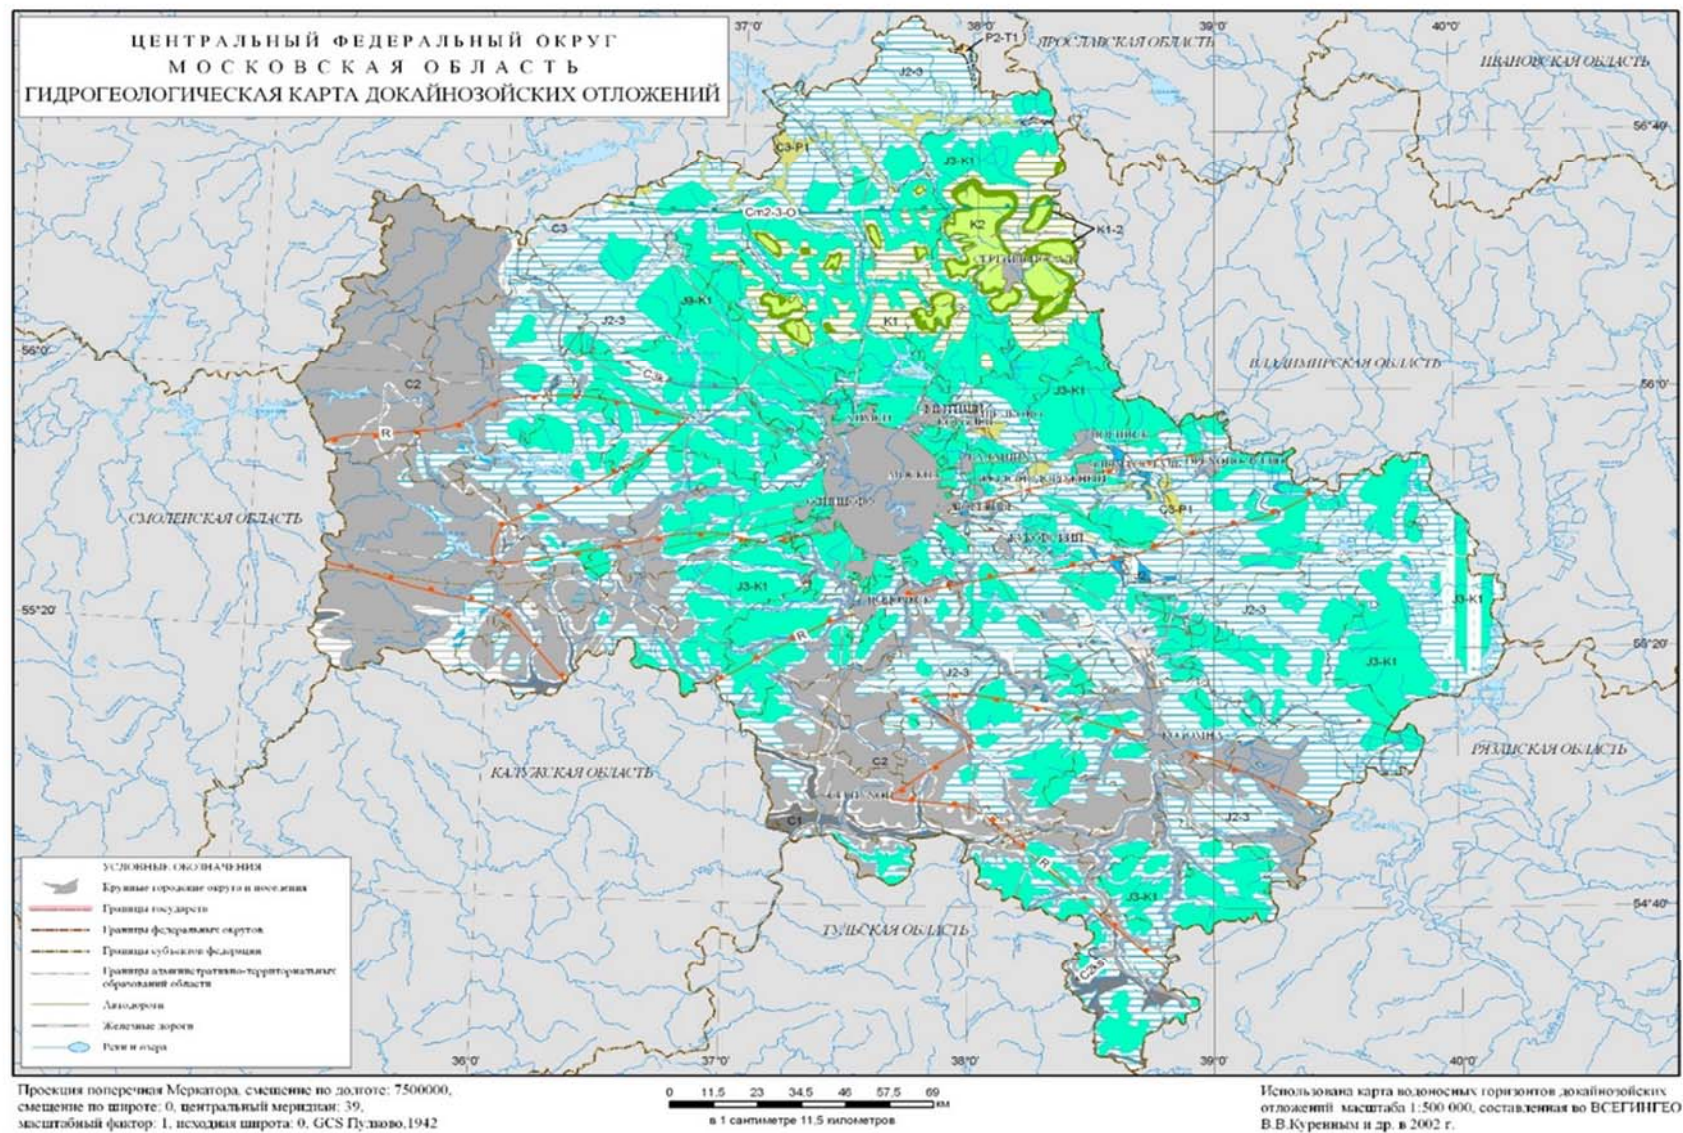


Рисунок 1.3 - Гидрогеологическая карта докайназойского отложения

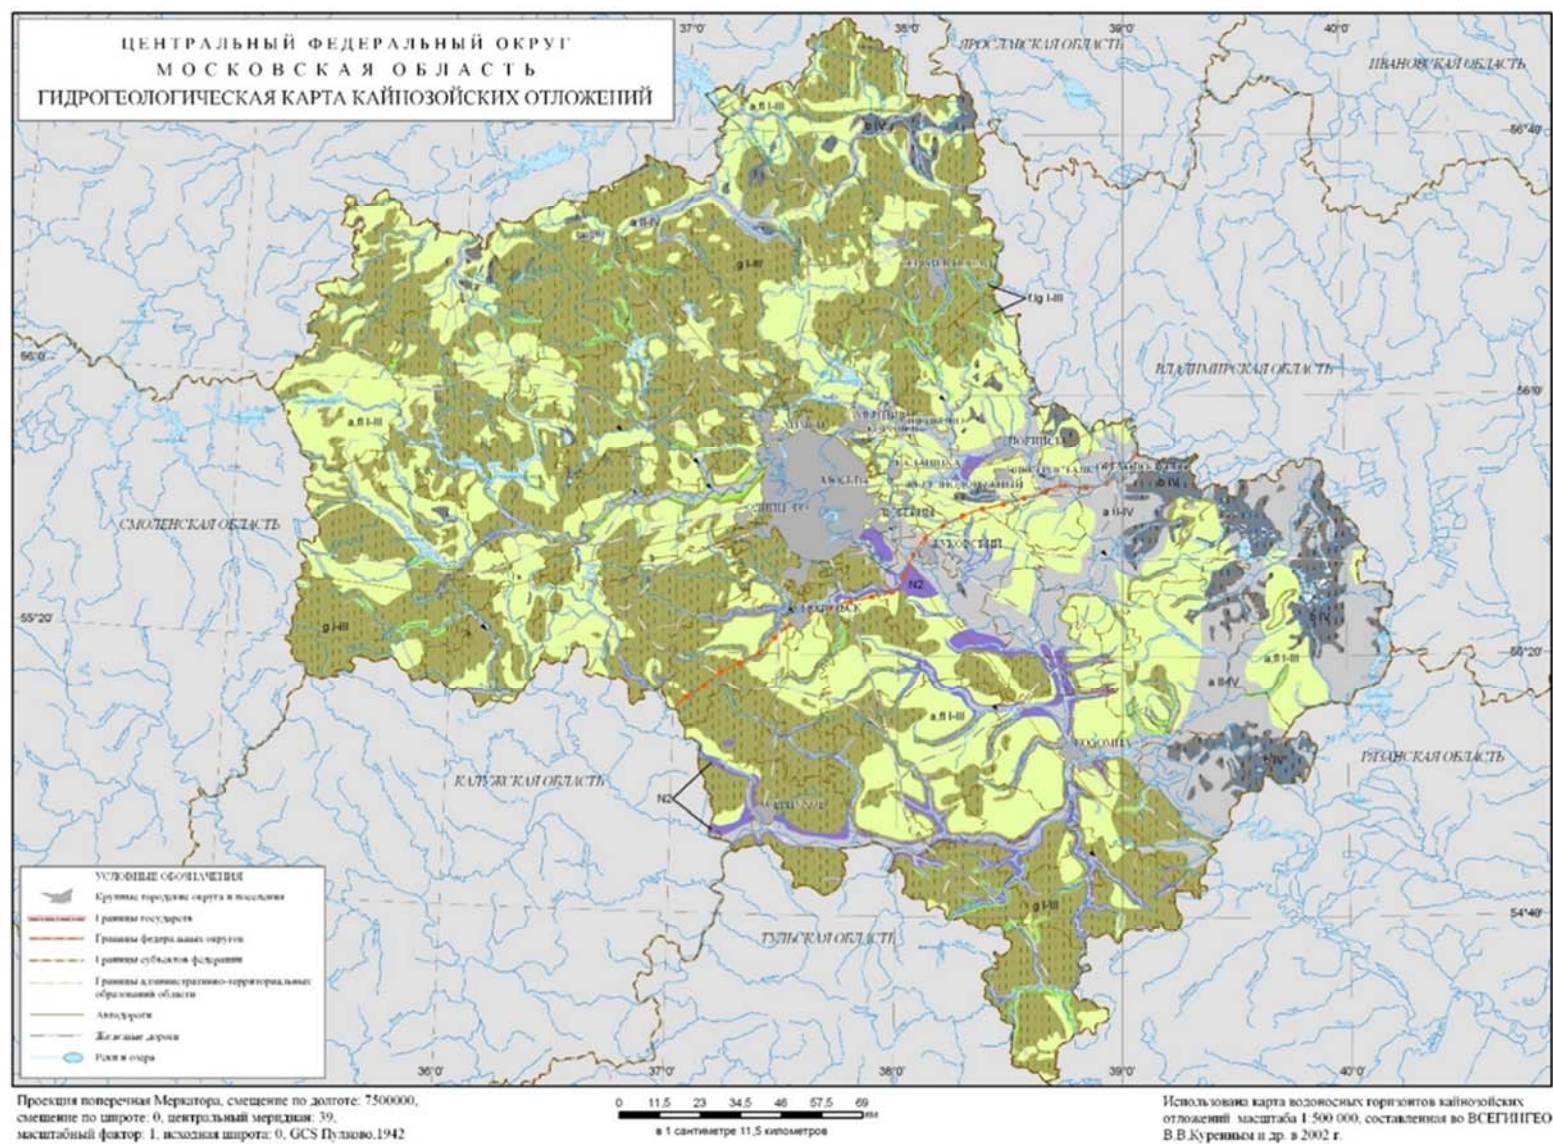


Рисунок 1.4 - Гидрогеологическая карта кайнозойского отложения

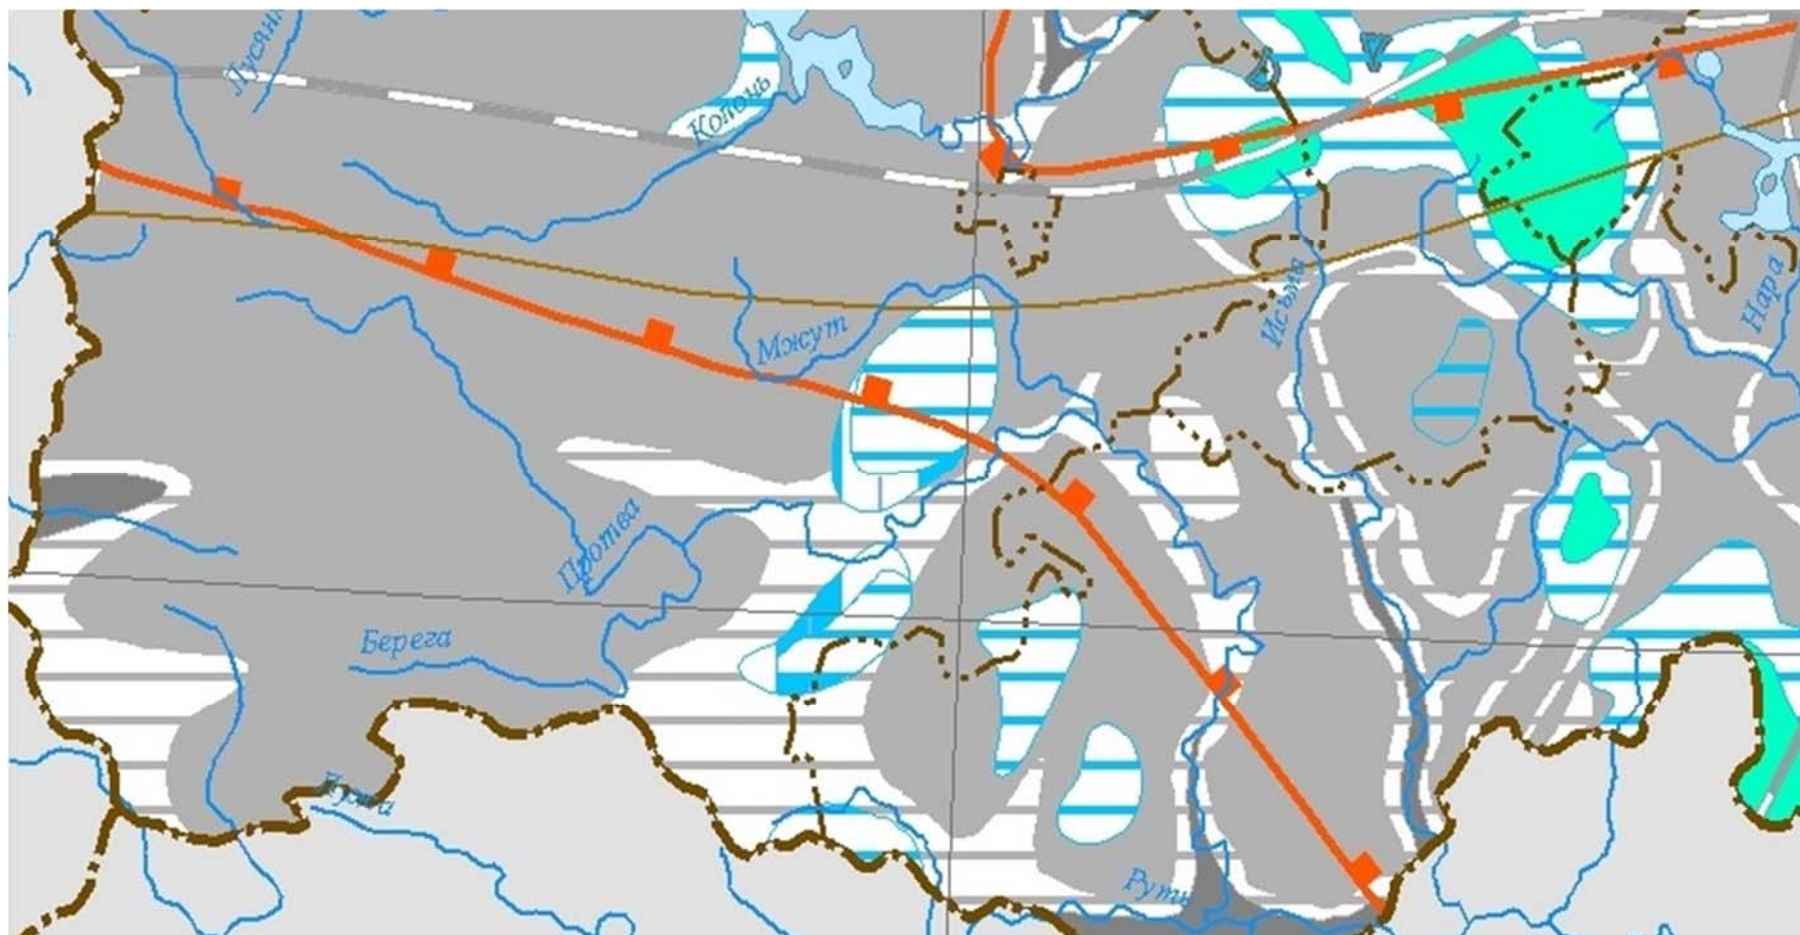


Рисунок 1.5 - Гидрогеологическая карта докайназойского отложения (укрупненная выдержка)

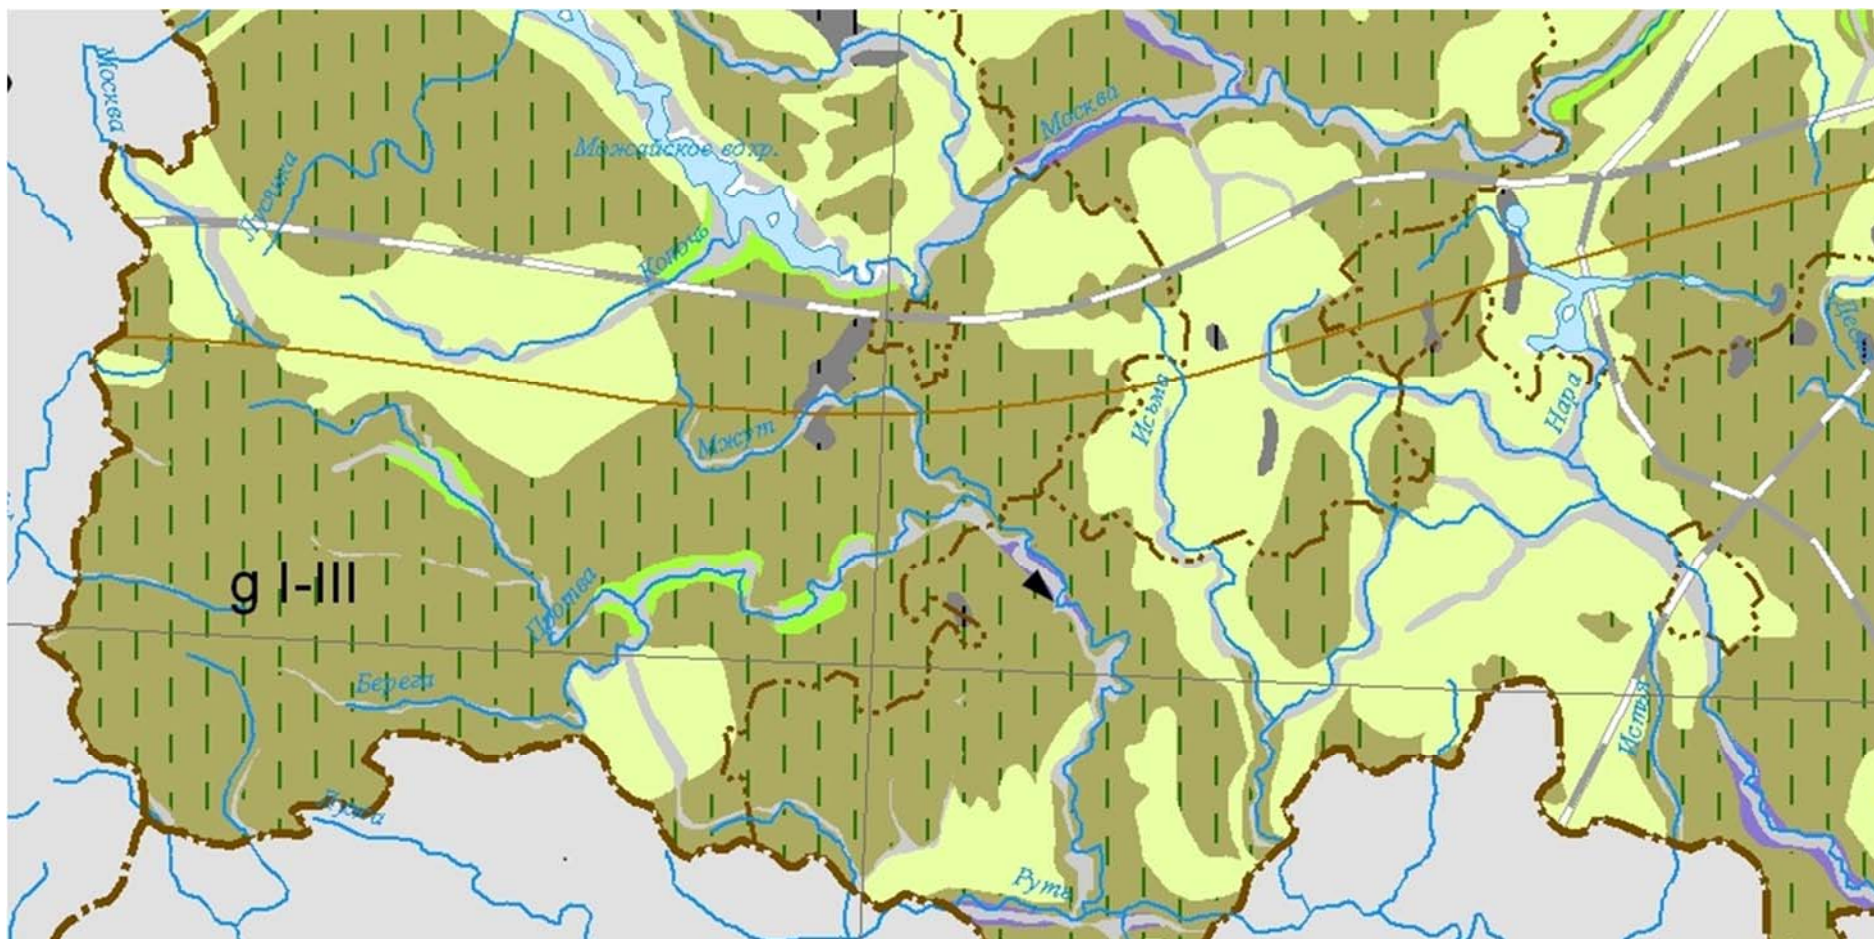


Рисунок 1.6 - Гидрогеологическая карта кайназойского отложения (укрупненная выдержка)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМ КАРТАМ

ДОКАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

	Верхнемеловые водоносные карбонатно-терригенные горизонты и комплексы		Верхнекаменноугольные-нижнепермские водоносные карбонатные комплексы
	Верхнемеловые водоупорные и слабоводоносные карбонатно-терригенные горизонты		Верхнекаменноугольные водоупорные терригенные горизонты
	Верхне-нижнемеловой водоносный терригенный горизонт		Верхнекаменноугольный водоносный карбонатный комплекс
	Нижнемеловой водоупорный терригенный горизонт		Среднекаменноугольные водоупорные терригенные горизонты
	Верхнеюрский-нижнемеловой слабоводоносный терригенный комплекс		Среднекаменноугольные водоносные карбонатные и терригенные комплексы
	Верхнеюрский-нижнемеловой водоносный терригенный комплекс		Нижнекаменноугольные водоупорные карбонатно-терригенный комплекс и терригенный горизонт
	Верхне-среднеюрский водоупорный терригенный горизонт		Нижнекаменноугольные водоносные карбонатно-терригенный комплексы и карбонатные горизонты
	Верхне-среднеюрские водоупорные терригенные горизонты		Верхнедевонские водоупорные карбонатно-терригенный комплекс и терригенные горизонты
	Среднеюрский слабоводоносный терригенно-карбонатный горизонт		Верхнедевонские водоносные карбонатно-терригенные комплексы и карбонатные горизонты
	Нижнеюрский водоупорный терригенный горизонт		Верхнедевонские слабоводоносные карбонатно и терригенные комплексы
	Верхнепермский-нижнетриасовый слабоводоносный карбонатно-терригенный комплекс		Среднедевонский слабоводоносный терригенный комплекс
	Верхнепермский водоносный карбонатный горизонт		
	Нижнепермский водоупорный карбонатно-сульфатный комплекс		

Границы погребенных водоносных горизонтов

	Водоносный савгонский терригенный горизонт		Слабоводоносный кембрийско-ордовикский карбонатно-терригенный комплекс
	Водоносный касимовский карбонатный комплекс		Слабоводоносный вендско-кембрийский терригенный комплекс
	Водоносный каширский карбонатный комплекс		Слабоводоносный рифейский терригенный комплекс
	Водоносный озерско-лованский карбонатный комплекс		
	Водоносный саргавско-семикуцкий карбонатный комплекс		

КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

	Слабоводоносный современный болотный горизонт торфа с включением суглинцев и суглинков	Дополнительные знаки	
	Водоносный средне-верхнечетвертичный голоценовый аллювиальный горизонт		
	Водоносный нижне-верхнечетвертичный, надморенный аллювиально-флювиогляциальный горизонт		Гидрогеологический пост Роскомгидромета
	Слабоводоносный, нижне-верхнечетвертичный ледниковый комплекс		Граница оставиловского оледенения
	Водоносный, нижне-верхнечетвертичный водноледниковый комплекс		Граница московского оледенения
	Водоносный неогеновый терригенный комплекс		Граница доевского оледенения
	Водоносный плейстоценовый терригенный горизонт		Граница водосбора
	Мiocеновый водоносный горизонт		
	Водоносный (слабоводоносный) кантемировскобересский терригенный комплекс		
	Водоупорный киевско-обуховский терригенный комплекс		
	Водоносный сумско-бучацкий терригенный комплекс		

Рисунок 1.7 - Условные обозначения к картам

1.4 Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в зависимости от типа почв

Район расположен в зоне с умеренно континентальным климатом. Самый теплый месяц – июль, средняя многолетняя температура воздуха в июле +20°C. Самый холодный месяц – январь, средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет –9°C. Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовой объем выпадения осадков – 500–600 мм. Средняя продолжительность вегетационного периода – 130–140 дней. Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября. Сведения о температурном режиме представлены в таблице (Таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Сведения о температурном режиме

Климатическая характеристика	Температура воздух, °C												
	по месяцам												За год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Среднемесячная и годовая температура воздуха	-7,4	-8,1	-1,5	6,2	12,9	15,7	19,8	17,2	11,7	5,1	-0,2	-5,8	5,5

Расчётные температуры воздуха (за период 1951 – 2010 гг.):

- абсолютная максимальная +38,4 °C;
- абсолютная минимальная – 43,0 °C;
- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +25,3 °C;
- средняя температура наиболее холодного периода – 10,1 °C.

Продолжительность зимнего периода составляет в среднем 135 дней, однако характерна ее значительная изменчивость год от года (наибольшая – 177 дней, наименьшая – 97 дней). Почти ежегодно во все зимние месяцы наблюдаются оттепели. Теплый период с положительными среднесуточными температурами длится в среднем 206-216 дней в году. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°C к положительным температурам происходит в первой декаде апреля; к отрицательным - в первой декаде ноября.

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет около 87 гКал/см². Из этого количества 41 кКал/см² приходится на рассеянную радиацию. Наибольшее количество прямой солнечной радиации поступает летом, в период наибольшей продолжительности дня (около 50%). Поступление ее зимой очень невелико (менее 10%).

Годовая сумма атмосферных осадков также весьма изменчива год от года и составляет от 406 мм до 898 мм. Примерно 40% этих осадков приходится на три летних месяца, около 30% осадков выпадает в виде снега.

Минимальное количество осадков наблюдается с января по март, максимальное приходится на июнь-август. Следует отметить также сильную изменчивость годовой и месячной суммы осадков. Суточные суммы осадков могут изменяться в широких пределах. Нередки случаи, когда за сутки выпадает количество осадков, превышающее месячную норму.

Среднемноголетняя годовая сумма выпадающих осадков составляет 630 мм. Среднемноголетнее значение испаряемости – 550 мм. Коэффициент увлажнения составляет около 1,15.

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября. Дата формирования устойчивого снежного покрова – 30 ноября, но может колебаться в больших пределах – от 25 октября до 15 января. Нарастание высоты снежного покрова обычно идет неравномерно, достигая максимума в конце февраля – начале марта. Мощность снежного покрова в это время достигает в среднем 35-40 см, в защищенных местах – до 60 см.

Среднемноголетняя дата разрушения снегового покрова – 5 апреля. Мощность сезонно-мерзлого слоя изменяется от 0,8 до 1,2 м.

Таблица 1.3 - Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв Наро-Фоминского городского округа

Наименование	Глубина промерзания, м			
	Суглинков, глин	Пылеватых и мелких песков	Песков крупных, средней крупности	Крупнообломочных грунтов
Наро-Фоминский городской округ	1,34	1,66	1,76	2,00

1.5 Описание рельефа

В отношении рельефа местности Наро-Фоминский городской округ принадлежит к Смоленско-Московской возвышенности, Смоленско-Московскому природно-ресурсному комплексу. Смоленско-Московский природно-ресурсный комплекс расположен на северо-западе области. Для этого района характерен холмисто-моренный рельеф с плосковершинными холмами и грядами абсолютной высотой 250-300 метров и заболоченными котловинами между ними, во многих из которых размещаются озера. Район расположен в зоне с умеренно континентальным климатом. Почвы дерновоподзолистые, иногда на значительных площадях разной степени смытости.

На территория городского округа находятся три водоносных горизонта: подольско-мячковский, каширский и алексинско-протвинский. Все являются водоносными подразделениями каменноугольного гидрогеологического этажа. Каменноугольный гидрогеологический этаж представляет собой переслаивающуюся толщу водоносных и водоупорных горизонтов. Водовмещающими породами служат карбонатные породы, в основном это трещиноватые известняки и доломиты. В пределах Московской области осуществляется весьма активный отбор подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения из водоносных подразделений карбона.

1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

Сведения об объектах перспективного строительства на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения приведены по данным МУП «Водоканал» по состоянию на 2021 год. По отдельным объектам при технологической необходимости и отсутствии заявки, технических условий, или договора на технологическое присоединение по водоснабжению и (или) водоотведению предусмотрено подключение ко второму ресурсу.

Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения представлен в таблице (Таблица 1.4).

1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались

Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не выдавались, представлены в таблице (Таблица 1.5).

По отдельным объектам при технологической необходимости и отсутствии заявки, технических условий, или договора на технологическое присоединение по водоснабжению и (или) водоотведению предусмотрено подключение ко второму ресурсу

Таблица 1.4 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказчика	Кадастровый номер участка	Срок планируемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)	
						водоснабжение	водоотведение
1	Завод по переработке молока	д. Устье	ООО "Татищево"	50:26:060907:3	2022	240,5	240,5
2	Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.	вблизи д. Могутово	ООО «АГК-1»	50:26:0130521:5	2022	2282,04	70,7
3	Продовольственный магазин	п. совхоза «Архангельский», ул. Центральная, уч. 19	АО "МОРП"	50:26:0060801:741	2021	11,162	11,162
4	Многофункциональный центр придорожного комплекса	д. Селятино, уч. 121	Сергеев Сергей Николаевич	50:26:0140603:201	2022	44,517	44,517
5	Производственно-логистический комплекс "Нара"	г. Наро-Фоминск, в/г №3	ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"	50:26:0100213:33	2022	250,07	250,07
6	Научно-производственный комплекс, состоящий из двух зданий	п. Веселево	ООО "ЭЛ-ЭСТЕТИК"	50:26:0040207:10	2022	15	7
7	Производственный (мясной) цех	ЗАО "Таширово", уч.4	Кудинович А.Н.	50:26:0110304:420	2022	6,14	5,94
8	Очистные сооружения 25 000 м3/сут	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	Администрация Наро-Фоминского ГО	50:26:0000000:261	2024	1430	1430
9	Котельная	г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	Администрация Наро-Фоминского ГО	50:26:0000000:55177	2023	6,275	6,275
10	Магазин с жилым помещением	г. Апрелевка, ул. Строителей, 2а	Сиденко Татьяна Егоровна	50:26:0160102:24	2022	5,462	0
11	Нежилое помещение	г. Наро-Фоминск, проезд Туннельный, пом. 1	Хорохорин Владимир Александрович	50:26:0100106:56	2022	9,85	0
12	Внутриплощадочные сети канализации малоэтажной жилой застройки ООО «Ником»	д. Мишуткино	ООО «Старт»	50:26:0151410:1932 - сети	2023	30,00	30,00
13	Нежилое здание	д. Софьино, 49 км Киевского шоссе, уч. 2	ООО "ЭлисПродсервис"	50:26:0280102:26	2022	26,4	26,4
14	Два жилых пятиэтажных дома	д. Малые Горки, дом № 13/1 и № 13/2.	ЖСК «Мой Дом»	50:26:0180204:561	2023	41,8	41,8
15	Склад	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, уч. 23а.	Прядко Людмила Владимировна	50:26:0000000:51772	2023	5,116	5,116
16	Многофункциональный комплекс	г. Апрелевка, ул. Апрелевская, уч. 85	ООО "АМС КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ"	50:26:0180201:2429	2022	15,58	20
17	здание (производственные мастерские),	г. Наро-Фоминск, ул. СМП-181, строение 10а.	Еремин Олег Адольфович	50:26:0000000:273	2023	1,911	0
18	Котельная, Корпус 1,2, клуб-столовая, баня-прачечная	вблизи д/о Бекасово, уч. 6	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Связист»	50:26:0110713:109	2022	98,99	94,67
19	Прачечная	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, уч. 17, 17а	ИП Иванов Сергей Борисович	50:26:0100203:1407 50:26:0100203:1408	2022	50,5	50,5
20	Очистные сооружения ОСК-22	г. Апрелевка, ул. Новая,	Администрация Наро-Фоминского ГО	50:26:0000000:51622	2023	60	0
21	Несколько объектов	д. Алабино, уч. № 9	Гераськина Любовь Владимировна	50:26:0210702:1108, 50:26:0160603:1217, 50:26:0000000:55526, 50:26:0210702:1127, 50:26:0160603:391, 50:26:0000000:42.	2023	166	166
22	Магазин	г. Апрелевка, ул. Августовская, д.2а	Гераськина Любовь Владимировна	50:26:0160402:181	2023	0,5	0,5
23	Нежилое здание (банный комплек)	д. Васильчиново, ул. Восточная	Егоров Н.Н.	50:26:0091001:11	2023	14,048	14,048
24	Административно-офисное здание	г. Апрелевка, юго-восточная часть	ООО «ВИ СТАР»	50:26:0160303:17	2022	7,15	7,15
25	Магазин	д. Таширово.	Носов Олег Владимирович	50:26:0110304:2045	2023	3,264	3,264
26	Производственно-складской комплекс	г. Наро-Фоминск, пер. Зеленый, уч. 7г,	Алексеева Наталия Владимировна	50:26:0100402:2644	2023	5,345	5,345
27	Комплекс придорожного сервиса	г. Апрелевка, ул. Февральская, уч. 12-а/2	Крылов Артем Викторович	50:26:0160314:2532	2023	4,18	0
28	Административное здание	74 км Киевского шоссе	АО «Системный оператор Единой	50:26:0130410:31	2022	22,73	22,73

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказчика	Кадастровый номер участка	Срок плани-руемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)	
						водоснабжение	водоотведение
			энергетической си-стемы»				
29	Здание Апрелевского отделения полиции (1 этап)	г. Апрелевка, в районе ул. Февральская	УМВД РФ по Наро-Фоминскому ГО	50:26:0160404:45	2023	1,185	1,185
30	Здание Апрелевского отделения полиции (2 этап)	г. Апрелевка, в районе ул. Февральская	Управление МВД РФ по Наро-Фоминскому ГО	50:26:0160404:45	2024	1,185	1,185
31	Здание поста ЭЦ	г. Апрелевка, ул. Первомайская, д. 1а	ОАО "РЖД"	50:26:0000000:273	2023	1,8	0
32	Офис врача общей практики	пос. Новая Ольховка	ГКУ МО "Дирекция заказчика капиталь-ного строительства	50:26:0120101:277	2024	1,32	1,32
33	Нежилое здание	у д. Котово	Фурман Валерий Наймович	50:26:0120101:2	2022	79,765	79,765
34	Строящаяся производственная база	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., в районе д. 172	ООО "Нара Авто Транс"	50:26:0100204:660	2022	8,1	8,1
35	Строящийся комплекс дачных домов	д. Софьино	СПК «Софьино».	50:26:0180102:277	2022	17	17
36	Нежилое здание	г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 40	Мазяр Юрий Григо-рьевич	50:26:0100403:42	2022	0,29	0,29
37	Проектируемый склад	с. Петровское, вблизи участка № 111Б	Савчук Наталья Вла-димировна	50:26:0210101:1029	2022	5,65	5,65
38	Внутриплощадочные сети канализации малоэтажной жилой застройки	д. Глаголево	ООО "Глаголево 55"		2023	20,00	20,00
39	Внутриплощадочные сети канализации малоэтажной жилой застройки	д. Глаголево	ТИЗ "Топаз"		2023	10,00	10,00
40	Котельная	г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	Комитет по ЖКХ Ад-министрации Наро-Фоминского ГО	50:26:0110607:539	2023	6,275	642,28
41	Цех	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	ООО "ВИТЕО"	50:26:0000000:54933	2022	1,1	1,1
42	Многоквартирная жилая застройка.	г. Апрелевка	ООО СК «Мартемья-ново»	50:26:0180202:5160	2022	318.99	318.99

Таблица 1.5 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не выдавались

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказ-чика	Кадастровый номер участка	Срок плани-руемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)	
						водоснабжение	водоотведение
1	Малоэтажная жилая застройка. Многоквартирный дом корп. 41	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Деве-лопмент"	50:26:0160602:662	2022	50,0	50,0
2	4-этажный 4-секционный жилой дом, поз.43	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Деве-лопмент"	50:26:0160602:665	2023	50,0	50,0
3	Многоквартирный жилой дом № 45 на территории малоэтажной застройки «Парк Ап-рель»	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Деве-лопмент"	50:26:0160602:689	2025	50,0	50,0
4	Многоквартирный жилой дом № 39 на территории малоэтажной застройки «Парк Ап-рель»	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Деве-лопмент"	50:26:0160602:660	2025	50,0	50,0
5	Многоквартирный жилой дом № 30 на территории малоэтажной застройки «Парк Ап-рель»	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Деве-лопмент"	50:26:0160602:726	2025	50,0	50,0
6	Малоэтажная жилая застройка “Апрель” Многоквартирный дом корпус - 40	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Деве-лопмент"	50:26:0160602:661	2025	50,0	50,0
7	Котельная с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы №23	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 21	разрешение на строи-тельство		2022	15,0	15,0
8	Диализный центр	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	разрешение на строи-тельство	50:26:0100212:859	2022	30,0	30,0
9	Магазин	г. Верея, ул. 1-ая Советская, участок № 61"а"	разрешение на строи-тельство	50:26:0050201:40	2022	2,0	2,0
10	Здание склада с мансардным этажом	ОАО"Ястребово"	разрешение на строи-тельство	50:26:0040211:5	2021	3,0	3,0
11	Торгово-административное здание		разрешение на строи-тельство	50:26:0140303:59	2024	5,0	5,0
12	Логистический складской комплекс		разрешение на строи-тельство	50:26:0210101:1069	2024	10,0	10,0
13	Многофункциональный объект дорожного сервиса		разрешение на строи-тельство	50:26:0210104:284	2024	1,5	1,5

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказ- чика	Кадастровый номер участка	Срок плани- руемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)	
						водоснабжение	водоотведение
14	Многофункциональный объект дорожного сервиса		разрешение на строи- тельство	50:26:0210102:75, 50:26:0210102:78	2024	1,5	1,5
15	Кафе на 80 мест		разрешение на строи- тельство	50:26:0100108:388	2021	2,5	2,5
16	Магазин		разрешение на строи- тельство	50:26:0100104:1034	2022	2	2
17	Фельдшерско-акушерский пункт		разрешение на строи- тельство	50:26:0030703:197	2022	1,5	1,5
18	Фельдшерско-акушерский пункт		разрешение на строи- тельство	50:26:0010601:103, 50:26:0010601:111	2022	1,5	1,5
19	Здание "Hyundai"		разрешение на строи- тельство	50:26:0210602:100	2022	1,0	1,0
20	Общеобразовательная школа на 825 мест		разрешение на строи- тельство	50:26:0100212:957	2021	75,0	75,0
21	Спорт-Отель		разрешение на строи- тельство	50:26:0040201:81	2022	15,0	15,0
22	Здание конноспортивного комплекса, в осях 11 – 28	с. Атепцево	разрешение на строи- тельство	50:26:0130308:17	2022	2,0	2,0
23	Магазин строительных материалов	д. Таширово	разрешение на строи- тельство	50:26:0110304:2045	2021	0,5	0,5
24	Стоматологическая клиника		разрешение на строи- тельство	50:26:0100101:464	2021	2,0	2,0
25	Здание ресторана KFC	рп Селятино ул. Спортивная д. 2/2	разрешение на строи- тельство	50:26:0200101:3536	2022	3,0	3,0
26	Детское дошкольное учреждение на 130 мест	г. Апрелевка, ЖК "Весна"	ООО СК «Мартемья- ново»	50:26:0180202:5163	2023	10,4	10,4
27	Жилые дома	п. Луговое-2	ООО "Землетека Сер- вис"	50:26:0090902:678	2023	360	0
28	Моторвагонное депо	г. Апрелевка	АО Центральная ППК		2023	118	118
29	Жилой комплекс	пос. д/о Бекасово	ООО "СК ОТО"	50:26:0110702:10	2023	204	204
30	Жилые дома	д. Хлопово	Собственник коттедж- ного поселка Марте- мьяново-4	50:26:0180427:74	2023	140	140
31	Малоэтажная жилая застройка	вблизи д. Хлопово	АО "Банк ЦентрКре- дит"	50:26:0180310:4	2023	936,3	936,3
32	Многоквартирная жилая застройка.	г. Апрелевка	ООО "Хатминки"	50:26:0180427:74	2023	700,62	700,62
33	Многоквартирная жилая застройка.	г. Апрелевка	ООО "Специализиро- ванный затройщик "Парк Апрель 2"	50:26:0180203:55, 50:26:0180203:374, 50:26:0180203:375, 50:26:0180203:376, 50:26:0180203:377, 50:26:0180203:378	2023	1586,86	1586,86

2 Глава 2. «Схема водоснабжения»

2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

2.1.1 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам, отражены в таблице (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Перечень лиц, владеющих объектами водоснабжения

№ п/п	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия
1	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	143302 МО, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 11 Тел. 74963436689	г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, д. Мартемьяново, г. Верея, д. Слизнево, с. Каменское, д. Елагино, с. Атепцево, д. Мякишево, д. Васильчиново, д. Слепышино, д. Б. Горки, д. Таширово, д. Головково, д. Крюково, д. Любаново, с. Петровское, р.п. Калинин, п. Пионерский, д. Назарьево, д. Митяево, д. Симбухово, д. Ястребово, д. Рождествено, д. Новоалександровка, д. Волченки, д. Шустиково, д. Крюково, д. Вышгород, д. Устье, д. Новоборисовка, д. Веселево, п. с/х Архангельский, п. д/о Отличник, д. Глаголево, д. Софьино, п. д/о Бекасово, п. Луговое, кп. Шапкино-Парк, п. Лесное
2	ООО «Дирекция Голицыно-3»	143370 МО, Наро-Фоминский район д. Новосумино, ул. Южная, д. 22 Тел. 8 (495) 598-22-91	д. Новосумино
3	ООО «Жилкомсервис»	143300, МО, Наро-Фоминск город, ул. Маршала Жукова Г.К., 24 А	г. Наро-Фоминск (сети водоснабжения)
4	ООО «ЗЭИМ «Элинар»	143322, МО, Наро-Фоминск город, село Атепцево, Спортивная улица, владение 1	с. Атепцево
5	ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	143322, МО, г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, ул. Спортивная, д. 1, Здание Завод, помещение 240	д. Котово
6	ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	143325, МО, г. Наро-Фоминск, п. Новая Ольховка	п. Новая Ольховка, д. Башкино
7	ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»	143345, МО, г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1	д. Селятино, д. Алабино
8	ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Турейка Тел. 8 (49634) 3-80-11	д. Турейка, д/о «Нара»

Таблица 2.2 - Объекты, принадлежащие РСО

№ п/п	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
МУП «Водоканал»								
«ВКУ- 1 МУП «Водоканал»								
1	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-113 Парк Воробьинского	4	1	6240	800	—	—
						800	—	—
2			2	1	5280	600	—	—

№ п/п	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водо-подготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-114 ул. Москов-ская				600	–	–
3	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	4	1	-	500 500	– –	– –
4	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-110 ул.Новикова	7	1	18000	2000 2000	– –	– –
5	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-111 ул. Москов-ская	4	1	-	500 500	– –	– –
6	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-117 ул. Шибан-кова	6	1	8000	1000 1000 500 500	200	– – – –
7	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-121 п. д/о Бека-сово	4	1	1560	200	50	–
8	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-131 ул. Связистов	1	-	4800	–	25	–
«ВКУ- 2 МУП «Водоканал»								
9	ТУ Апрелевка	ВЗУ-226 ул. Парковая	3	1	2880	500 500	– –	– –
10	ТУ Апрелевка	ВЗУ-228 ул. Дубки	8	1	-	1000 1000 2000	– – –	– – –
11	ТУ Апрелевка	ВЗУ-229 ул. Горького	5	1	-	500 500	– –	– –
12	ТУ Апрелевка	ВЗУ-251 (мкр. Марте-мьяново-1,4)	2	1	600	250 250	– –	– –
13	ТУ Апрелевка	ВЗУ-252 9мкр. Марте-мьяново-3)	2	1	600	250 250	– –	– –
14	ТУ Апрелевка	ВЗУ-231 "Весна"	3	1	3120	1000 1000	–	–
15	ТУ Апрелевка	ВЗУ-241 "Победа "	2	-	384		160	–
16	ТУ Селятино	ВЗУ-311 д. Глаголево	2	-	-		27	–
17	ТУ Селятино	ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	3	1	600	100 400	-	–
18	ТУ Селятино	ВЗУ-313 д. Глаголево	1	-	-	-	30	–
19	ТУ Селятино	ВЗУ-321 д. Софьино	3	1	960	250 250	– –	– –
20	ТУ Селятино	ВЗУ-341 п. д/о Отлич-ник	2	-	240	-	–	–
«ВКУ- 4 МУП «Водоканал»								
21	ТУ Верея	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	2	1	-	500 500	–	– –
22	ТУ Верея	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	1	-	624	-	-	–
23	ТУ Верея	ВЗУ-411 д. Митяево	1	–	–	-	18	–
24	ТУ Верея	ВЗУ-421 п. Пионерский	1	–	–	–	-	–
25	ТУ Верея	ВЗУ-431 д. Рожде-ственно	1	–	–	–	18	–
26	ТУ Верея	ВЗУ-451 д. Симбухово	2	–	69.6	–	28	–
27	ТУ Верея	ВЗУ-461 д. Ястребово	1	–	–	–	18	–
28	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-551 д. Волченки	1	–	–	–	25	–
29	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-552 д. Волченки	1	–	–	–	-	–
30	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-511 д. Устье	2	–	600	-	-	–
31	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-521 д. Назарьево	1	–	–	–	18	–
32	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-531 п. с/х Архан-гельский	2	–	336	–	25	–
33	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-661 д. Веселево	2	–	–	–	-	14
34	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-611 д. Вышгород	2	–	–	–	25	–
35	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-621 д. Ново-Бори-совка	1	–	–	–	18	–
36	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-631 д. Крюково	1	–	100.8	–	18	–
37	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-641 д. Ново-Алек-сандровка	1	–	–	–	18	–
38	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-651 д. Субботино	2	–	74.4	–	-	2

№ п/п	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водо-подготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
39	ТУ Веселевское	ВЗУ-671 д. Шустиково	2	–	–	–	18	–
«ВКУ- 7 МУП «Водоканал»								
40	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	4	1	5000	1000	–	–
						1000	–	–
41	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-712 д. Тарасково	6	1	4200	300	–	–
						300	–	–
42	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	2	–	528	–	–	4
43	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	1	–	528	–	–	–
44	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-731 п. Калинин-нец, ул.Фабричная (БПК Алабино)	3	1	2040	400	–	–
						400	–	–
«ВКУ- 8 МУП «Водоканал»								
45	ТУ Ташировское	ВЗУ-891 д. Голоовково	2	–	–	–	100	–
46	ТУ Ташировское	ВЗУ-881 д. Таширово	1	–	–	–	–	–
47	ТУ Ташировское	ВЗУ-882 д. Таширово	1	–	–	–	100	–
48	ТУ Ташировское	ВЗУ-871 д. Любаново	1	–	–	–	30	1
49	ТУ Ташировское	ВЗУ-861 с. Крюково	2	1	—	250	–	–
						250	–	–
50	ТУ Ташировское	ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	1	–	–	–	30	–
51	ТУ Ташировское	ВЗУ-851 п. Васильчи-ново	3	1	–	100	100	–
						400	–	–
52	ТУ Ташировское	ВЗУ-841 д. Слепуш-кино	1	–	–	–	30	–
53	ТУ Ташировское	ВЗУ-831 д. Большие Горки	1	–	–	–	–	–
54	ТУ Ташировское	ВЗУ-810 п. Луговое	2	–	600	–	–	–
55	ТУ Ташировское	ВЗУ-811 д. Мякишево	1	–	–	–	30	–
56	ТУ Ташировское	ВЗУ-821 д. Мякишево	1	–	–	–	80	2
«ВКУ- 9 МУП «Водоканал»								
57	ТУ Атепцевское	ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	1	–	–	–	50	–
58	ТУ Атепцевское	ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	2	–	240	–	30	–
59	ТУ Атепцевское	ВЗУ-921 д. Елагино	2	–	69.6	–	18	–
60	ТУ Атепцевское	ВЗУ-931 д. Слизнево	1	–	–	–	18	–
Итого			134 шт.	21 шт.	68274.4 (28 шт.)	27400 (44 шт.)	1355 (30 шт.)	23 (5 шт.)
ООО «Дирекция Голицино-3»								
61	ТУ Атепцевское	ВЗУ ООО «Дирекция Голицино-3»	2	1	600	2x250	–	–
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети)								
ООО «ЗЭИМ «Элинар»								
62	ТУ Атепцевское	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	3	1	600	–	–	–
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»								
63	Западный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	–	–	–
64	Северный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	4x500	–	–
Итого			8 шт.	2 шт.	4032	2000 (4 шт.)	–	–
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»								

№ п/п	Зона дей-ствия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водо-подготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
65	п. Новая Оль-ховка, д. Баш-кино	ВЗУ ООО «ПТИЦЕ-ФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	8	1	–	–	–	–
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»								
66	рп. Селятино, д. Алабино	ВЗУ ООО "СКС Гидро-монтаж"	8	1	–	1000	–	–
						1000		
						3000		
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")								
67	д.Турейка	ВЗУ ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	2	–	600	60	50	–
ВСЕГО			165 шт.	27 шт.	74106.4 (33 шт.)	34960 (54 шт.)	1405 (31 шт.)	23 (5 шт.)

2.1.2 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт

В соответствии, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с пунктом 29 ст. 2 (5) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с пунктом 7 ст. 2 (5) горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой.

В соответствии с пунктом 18 ст. 2 (5) питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

В соответствии с указанными определениями в настоящем пункте указывается структура зон эксплуатационной ответственности организаций, несущих ответственность за централизованные системы питьевого водоснабжения (холодного водоснабжения), исключая системы горячего водоснабжения, так как для приготовления горячей воды они используют питьевую воду.

На территории Наро-Фоминского городского округа организовано 51 эксплуатационная зона, в которых организации несут обязанность по эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения. Перечень эксплуатационных зон приведен в таблице (Таблица 2.3).

По состоянию на 2021 год в системе водоснабжения Наро-Фоминского городского округа функционируют 67 ВЗУ. Согласно сведений схемы водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа на период с 2019 до 2029 года, утвержденной распоряжением Министерства энергетики Московской области №389-р от 29.12.2020 на территории Наро-Фоминского городского округа по состоянию на базовый 2019 год функционировало 68 ВЗУ.

За 2019-2021 года в системе централизованного водоснабжения округа произошли следующие изменения:

- на территории ТУ Апрелевка в зоне ответственности ВКУ-2 МУП «Водоканал» введены в эксплуатацию ВЗУ-251 (мкр. Мартемьяново-1,4) и ВЗУ-252 (мкр. Мартемьяново-3);

- на территории ТУ Веселевское в зоне ответственности ВКУ-4 МУП «Водоканал» выведена из эксплуатации ВЗУ-672 (д. Шустиково). При этом зоны действия ВЗУ-672 и ВЗУ-671 объединены;
- на территории ТУ Ташировское в зоне ответственности ВКУ-8 МУП «Водоканал» введена в эксплуатацию ВЗУ-810 (п. Луговое).

Таблица 2.3 - Эксплуатационные зоны Наро-Фоминского городского округа и их структура

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия	ВЗУ	Эксплуатирующая организация	Сети водоснабжения, км	Эксплуатирующая организация
1	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	143302 МО, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 11	г. Наро-Фоминск, мкр. Озерный (ул. Связистов), п. Базисный Питомник	ВЗУ-113 парк Воровского ВЗУ-114 ул. Московская ВЗУ-115 ул. Толстого ВЗУ-110 ул. Новикова ВЗУ-111 ул. Московская ВЗУ-117 ул. Шибанкова ВЗУ-131 ул. Связистов	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	133.886	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
						3.559	ООО «Жилкомсервис»
			г. Апрелевка	ВЗУ-226 ул. Парковая ВЗУ-228 ул. Дубки ВЗУ-229 ул. Горького ВЗУ-231 ЖК "Весна" ВЗУ-241 п. Победа	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	55.319 3.594 1.728	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Мартемьяново	ВЗУ-251 (мкр. Мартемьяново-1,4) ВЗУ-252 (мкр. Мартемьяново-3)	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	8894 6473	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			г. Верея	ВЗУ-442 ул. Ленинская ВЗУ-441 Кузнецкая гора	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	29.99	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Слизнево	ВЗУ-931	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.66	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			с. Каменское	ВЗУ-911	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	7.42	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Елагино	ВЗУ-921	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.7	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			с. Атепцево	ВЗУ-951 ул. Совхозная	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	1.4	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			п. Луговое, кп. Шапкино-Парк, кп. Лесное	ВЗУ-810	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	7.97	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Мякишево	ВЗУ-811 ВЗУ-821	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.874 0.301	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия	ВЗУ	Эксплуатирующая организация	Сети водоснабжения, км	Эксплуатирующая организация
			д. Васильчиново (Нара-10)	ВЗУ-851	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	3.509	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Слепушкино	ВЗУ-841	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.62	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Б. Горки	ВЗУ-831	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.65	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Таширово	ВЗУ-881 ВЗУ-882	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	2.655	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Головково	ВЗУ-891	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	3.578	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Крюково	ВЗУ-861 ВЗУ-862	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.95	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Любаново	ВЗУ-871	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.56	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			с. Петровское	ВЗУ-721 ВЗУ-722	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.78	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			р.п. Калинин	ВЗУ-771 ВЗУ-712 ВЗУ-731 ул. Фабричная	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	5.636	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			п. Пионерский	ВЗУ-421	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	1.88	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Назарьево	ВЗУ-521	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	2.191	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Митяево	ВЗУ-411	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	1.4	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Симбухово	ВЗУ-451	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	2.63	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Субботино	ВЗУ-651	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.733	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Ястребово	ВЗУ-461	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.905	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Рождествено	ВЗУ-431	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	1.35	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Новоалександровка	ВЗУ-641	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	1.072	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Волченки	ВЗУ-551 ВЗУ-552	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	2.775	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия	ВЗУ	Эксплуатирующая организация	Сети водоснабжения, км	Эксплуатирующая организация
			д. Шустиково	ВЗУ-671	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	5.08	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Крюково	ВЗУ-631	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	1.522	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Вышгород	ВЗУ-611	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	3.555	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Устье	ВЗУ-511	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	2.873	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Новоборисовка	ВЗУ-621	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	2.25	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Веселево	ВЗУ-661	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	2.84	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			п. с/х Архангельский	ВЗУ-531	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	1.719	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			п. д/о Отличник	ВЗУ-341	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	0.204	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Глаголево	ВЗУ-311 ВЗУ-312 (в/ч 33) ВЗУ-313	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	5.25	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			д. Софьино	ВЗУ-321	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	5.98	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
			п. д/о Бекасово	ВЗУ-121	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	5.812	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
2	ООО «Дирекция Голицыно-3»	143370 МО, Наро-Фоминский район д. Новосумино, ул. Южная, 22	д. Новосумино	ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3"	ООО «Дирекция Голицыно-3»	7.849	ООО «Дирекция Голицыно-3»
4	ООО «ЗЭИМ «Элинар»	143322, МО, Наро-Фоминск город, село Атепцево, Спортивная улица, владение 1	п. Атепцево	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	ООО «ЗЭИМ «Элинар»	2.7	безхозяйные
						1.30	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
5	ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	143322, МО, г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, ул. Спортивная, д. 1, Здание Завод, ПОМЕЩЕНИЕ 240	Западный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	2.18	ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»
			Северный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	3.972	ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»
6	ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	143325, МО, г. Наро-Фоминск, п. Новая Ольховка	п. Новая Ольховка, д. Башкино	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	13.7	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»

№	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия	ВЗУ	Эксплуатирующая организация	Сети водоснабжения, км	Эксплуатирующая организация
7	ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»	143345, МО, г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1	рп. Селятино	ВЗУ ООО «СКС Гидромонтаж»	ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»	26.435	ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»
			д. Алабино			1.35	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
						1.802	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»
8	ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Турейка.	д. Турейка, д/о Нара	ВЗУ ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО"	ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	0.65	ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")

Структура разделения эксплуатационных зон МУП «Водоканал» на ВЗУ (водозаборные узлы) по элементам территориального деления Наро-Фоминского городского округа представлена в таблице (Таблица 2.3).

Эксплуатационная зона ООО «Жилкомсервис» - это зона водоснабжения мкр. «Восточный». Включает в себя сети водоснабжения мкр. «Восточный». Вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых домов покупается у МУП «Водоканал», своего источника не имеет, входит в территориальную зону централизованного водоснабжения города Наро-Фоминска.

Эксплуатационная зона ООО «Дирекция Голицыно-3» - это зона водоснабжения д. Новосумино. В состав зоны входят: 1 ВЗУ (2 арт. скважины), два насосных агрегата первого подъема, станция обезжелезивания, РЧВ – 2 шт., сети водоснабжения. Границы эксплуатационной зоны совпадают с границами технологической зоны.

Эксплуатационная зона ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» - это зона водоснабжения пансионата «Нара» и д. Турейки. В состав зоны входят: 2 артскважины, составляющие один ВЗУ, два насосных агрегата первого подъема, станция обезжелезивания, 2 РЧВ, сети водоснабжения. Границы эксплуатационной зоны совпадают с границами технологической зоны.

Эксплуатационная зона ООО «НАРПРОМЭНЕРГО» находится на территории Наро-фоминского городского округа в пяти километрах от города Наро-Фоминск по трассе М-3 «Украина», включает в себя 8 артскважин, станцию водоподготовки - 2 шт., НС-2 – 2 шт., РЧВ - 4 шт. в границах эксплуатационной зоны находятся две технологические зоны (западный и северный промышленные районы).

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР» на правах собственности осуществляет эксплуатацию одного водозаборного узла (8 арт. скважин), расположенного на территории птицефабрики и обеспечивает собственные нужды, а также осуществляет продажу воды питьевого качества МУП «Водоканал» для обеспечения потребностей абонентов населенных пунктов п. Новая Ольховка и д. Башкино.

ООО «ЗЭИМ «Элинар» на правах собственности осуществляет эксплуатацию одного водозаборного узла (3 арт. скважины), оборудованного системами очистки и обеззараживания воды и насосной станцией второго подъема, расположенного на территории птицефабрики и обеспечивает собственные нужды, а также осуществляет продажу воды питьевого качества МУП «Водоканал» для обеспечения потребностей абонентов с. Атепцево.

Эксплуатационная зона ООО «Селятинские коммунальные сети Гидромонтаж» питает водой питьевого качества абонентов в рп. Селятино, включает в себя 1 ВЗУ (8 арт. скважин), НС-2 – 1 шт., РЧВ – 3 шт.

Перечень оборудования на ВЗУ и станций III подъема МУП «Водоканал» приведены в таблицах (Таблица 2.4-Таблица 2.5).

Таблица 2.4 - Состав ВЗУ на территории г. о. Наро-Фоминск

№	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
МУП «Водоканал»								
«ВКУ- 1 МУП «Водоканал»								
1	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-113 Парк Воровского	4	1	6240	800	—	—
						800	—	—
2	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-114 ул. Московская	2	1	5280	600	—	—
						600	—	—
3	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	4	1	-	500	—	—
						500	—	—
4	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-110 ул.Новикова	7	1	18000	2000	—	—
						2000	—	—
5	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-111 ул. Московская	4	1	-	500	—	—
						500		—
6	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	6	1	8000	1000	200	—
						1000		—
						500		—
						500		—
7	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	4	1	1560	200	50	—
8	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-131 ул. Связистов	1	-	4800	—	25	—
«ВКУ- 2 МУП «Водоканал»								
9	ТУ Апрелевка	ВЗУ-226 ул. Парковая	3	1	2880	500	—	—
						500	—	—
10	ТУ Апрелевка	ВЗУ-228 ул. Дубки	8	1	-	1000	—	—
						1000	—	—
						2000	—	—
11	ТУ Апрелевка	ВЗУ-229 ул. Горького	5	1	-	500	—	—
						500	—	—
12	ТУ Апрелевка	ВЗУ-251 (мкр. Мартемьяново-1,4)	2	1	600	250	—	—
						250	—	—
13	ТУ Апрелевка	ВЗУ-252 (мкр. Мартемьяново-3)	2	1	600	250	—	—
						250	—	—
14	ТУ Апрелевка	ВЗУ-231 "Весна"	3	1	3120	1000	—	—
						1000		—

№	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
15	ТУ Апрелевка	ВЗУ-241 "Победа "	2	-	384		160	–
16	ТУ Селятино	ВЗУ-311 д. Глаголево	2	-	-		27	–
17	ТУ Селятино	ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	3	1	600	100	-	–
						400		
18	ТУ Селятино	ВЗУ-313 д. Глаголево	1	-	-	-	30	–
19	ТУ Селятино	ВЗУ-321 д. Софьино	3	1	960	250	–	–
						250	–	–
20	ТУ Селятино	ВЗУ-341 п. д/о Отличник	2	-	240	-	–	–
«ВКУ- 4 МУП «Водоканал»								
21	ТУ Верея	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	2	1	-	500	–	–
						500		–
22	ТУ Верея	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	1	-	624	-	-	–
23	ТУ Верея	ВЗУ-411 д. Митяево	1	–	–	-	18	–
24	ТУ Верея	ВЗУ-421 п. Пионерский	1	–	–	–	-	–
25	ТУ Верея	ВЗУ-431 д. Рождествено	1	–	–	–	18	–
26	ТУ Верея	ВЗУ-451 д. Симбухово	2	–	69.6	–	28	–
27	ТУ Верея	ВЗУ-461 д. Ястребово	1	–	–	–	18	–
28	ТУ Волченковское	ВЗУ-551 д. Волченки	1	–	–	–	25	–
29	ТУ Волченковское	ВЗУ-552 д. Волченки	1	–	–	–	-	–
30	ТУ Волченковское	ВЗУ-511 д. Устье	2	–	600	-	-	–
31	ТУ Волченковское	ВЗУ-521 д. Назарьево	1	–	–	–	18	–
32	ТУ Волченковское	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	2	–	336	–	25	–
33	ТУ Веселевское	ВЗУ-661 д. Веселево	2	–	–	–	-	14
34	ТУ Веселевское	ВЗУ-611 д. Вышгород	2	–	–	–	25	–
35	ТУ Веселевское	ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	1	–	–	–	18	–
36	ТУ Веселевское	ВЗУ-631 д. Крюково	1	–	100.8	–	18	–
37	ТУ Веселевское	ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	1	–	–	–	18	–
38	ТУ Веселевское	ВЗУ-651 д. Субботино	2	–	74.4	–	-	2
39	ТУ Веселевское	ВЗУ-671 д. Шустиково	2	–	–	–	18	–
«ВКУ- 7 МУП «Водоканал»								
40	ТУ Калининец	ВЗУ-771 п. Калининец	4	1	5000	1000	–	–

№	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
						1000	—	—
41	ТУ Калининец	ВЗУ-712 д. Тарасково	6	1	4200	300	—	—
						300	—	—
42	ТУ Калининец	ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	2	—	528	—	—	4
43	ТУ Калининец	ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	1	—	528	—	—	—
44	ТУ Калининец	ВЗУ-731 п. Калининец, ул.Фабричная (БПК Алабино)	3	1	2040	400	—	—
						400	—	—
«ВКУ- 8 МУП «Водоканал»								
45	ТУ Ташировское	ВЗУ-891 д. Головково	2	—	—	—	100	—
46	ТУ Ташировское	ВЗУ-881 д. Таширово	1	—	—	—	-	—
47	ТУ Ташировское	ВЗУ-882 д. Таширово	1	—	—	—	100	—
48	ТУ Ташировское	ВЗУ-871 д. Любаново	1	—	—	—	30	1
49	ТУ Ташировское	ВЗУ-861 с. Крюково	2	1	—	250	—	—
						250	—	—
50	ТУ Ташировское	ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	1	—	—	—	30	—
51	ТУ Ташировское	ВЗУ-851 п. Васильчиново	3	1	—	100	100	—
						400	100	—
52	ТУ Ташировское	ВЗУ-841 д. Слепушкино	1	—	—	—	30	—
53	ТУ Ташировское	ВЗУ-831 д. Большие Горки	1	—	—	—	-	—
54	ТУ Ташировское	ВЗУ-810 п. Луговое	2	—	600	—	—	—
55	ТУ Ташировское	ВЗУ-811 д. Мякишево	1	—	—	—	30	—
56	ТУ Ташировское	ВЗУ-821 д. Мякишево	1	—	—	—	80	2
«ВКУ- 9 МУП «Водоканал»								
57	ТУ Атепцевское	ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	1	—	—	—	50	—
58	ТУ Атепцевское	ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	2	—	240	—	30	—
59	ТУ Атепцевское	ВЗУ-921 д. Елагино	2	—	69.6	—	18	—
60	ТУ Атепцевское	ВЗУ-931 д. Слизнево	1	—	—	—	18	—
Итого			134 шт.	21 шт.	68274.4 (28 шт.)	27400 (44 шт.)	1355 (30 шт.)	23 (5 шт.)
ООО «Дирекция Голицино-3»								

№	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
61	ТУ Атепцевское	ВЗУ ООО «Дирекция Голицино-3»	2	1	600	2х250	–	–
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети)								
ООО «ЗЭИМ «Элинар»								
62	ТУ Атепцевское	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	3	1	600	–	–	–
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»								
63	Западный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	–	–	–
64	Северный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	4х500	–	–
Итого			8 шт.	2 шт.	4032	2000 (4 шт.)	–	–
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»								
65	п. Новая Ольховка, д. Башкино	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	8	1	–	–	–	–
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»								
66	рп. Селятнино, д. Алабино	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	8	1	–	1000	–	–
						1000		
						3000		
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")								
67	Турейка	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	2	–	600	60	50	–
ВСЕГО			165 шт.	27 шт.	74106.4 (33 шт.)	34960 (54 шт.)	1405 (31 шт.)	23 (5 шт.)

Таблица 2.5 - Станции III подъема МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование	Станции III подъема
1	ТУ Наро-Фоминск	ВНС-111 ул. Профсоюзная
2	ТУ Наро-Фоминск	ВНС-112 ул. Комсомольская
3	ТУ Апрелевка	ВНС-221 ул. Горького
4	ТУ Калининец	ВНС-771 Калининец
5	ТУ Калининец	ВНС-772 Калининец
6	ТУ Калининец	ВНС-773 Калининец
7	ТУ Калининец	ВНС-774 Калининец

2.1.3 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт технической воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт

В соответствии с пунктом 18 ст. 2 (5) техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.4 Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ

Системы централизованного водоснабжения в муниципальном образовании Наро-Фоминский городской округ, структурированные по источникам централизованного водоснабжения, представлены в таблице (Таблица 2.6) и в приложении №1 к схеме.

Таблица 2.6 - Численность населения, обслуживаемого ИЦВ

№	Наименование ИЦВ	Месторасположения и адрес ИЦВ	Численность населения, чел.
МУП «Водоканал»			
1	ВЗУ-113	Наро-Фоминск ул. Парк Воровского	67115
2	ВЗУ-114	Наро-Фоминск ул. Московская	
3	ВЗУ-115	Наро-Фоминск ул.Л.Толстого	
4	ВЗУ-110	Наро-Фоминск ул. Новикова	
5	ВЗУ-111	Наро-Фоминск ул. Московская	
6	ВЗУ-117	Наро-Фоминск ул. Шибанкова	
7	ВЗУ-131	Наро-Фоминск ул. Связистов	
8	ВЗУ-121	д/о Бекасово	710
9	ВЗУ-226	Апрелевка ул. Парковая	32424
10	ВЗУ-228	Апрелевка ул. Дубки	
11	ВЗУ-229	Апрелевка ул. Горького	
12	ВЗУ-231	Апрелевка, мкр. «Весна», ул. Ясная	
13	ВЗУ-241	Апрелевка, «Победа» ул. Республиканская	н/д
14	ВЗУ-251	д. Мартеньяново (мкр. Мартеньяново-4,1)	
15	ВЗУ-252	д. Мартеньяново (мкр. Мартеньяново-3)	н/д

№	Наименование ИЦВ	Месторасположения и адрес ИЦВ	Численность населения, чел.
16	ВЗУ-311	Глаголево	904
17	ВЗУ-312	Глаголево (в/ч №33)	
18	ВЗУ-313	Глаголево	
19	ВЗУ-321	Софьино	1351
20	ВЗУ-341	д/о Отличник	149
21	ВЗУ-442	Верея ул. Ленинский проезд	5061
22	ВЗУ-441	Верея ул. Кузнецкая гора	
23	ВЗУ-411	Митяево	32
24	ВЗУ-421	Пионерский	329
25	ВЗУ-431	Рождественно	161
26	ВЗУ-451	Симбухово	237
27	ВЗУ-461	Ястребово	139
28	ВЗУ-551	Волченки	1135
29	ВЗУ-552	Волченки	
30	ВЗУ-511	Устье	687
31	ВЗУ-521	Назарьево	67
32	ВЗУ-531	п. с-за Архангельский	1210
33	ВЗУ-661	Веселево	1166
34	ВЗУ-611	Вышегород	123
35	ВЗУ-621	Ново - Борисовка	44
36	ВЗУ-631	Крюково	78
37	ВЗУ-651	Субботино	21
38	ВЗУ-641	Ново-Александровка	25
39	ВЗУ-671	Шустиково	454
40	ВЗУ-771	Калининец КЭЧ	24301
41	ВЗУ-712	Калининец Тарасково	
42	ВЗУ-731	Калининец ул.Фабричная	
43	ВЗУ-721	Петровское ул. Заводская	383
44	ВЗУ-722	Петровское ул. Школьная	
45	ВЗУ-891	Головково	1644
46	ВЗУ-881	Таширово	1198
47	ВЗУ-882	Таширово	
48	ВЗУ-871	Любаново	220
49	ВЗУ-861	Крюково	100
50	ВЗУ-862	Крюково (ферма)	
51	ВЗУ-851	Васильчиново	2011
52	ВЗУ-841	Слепушкино	83
53	ВЗУ-831	Большие Горки	111
54	ВЗУ-810	п. Луговое, кп. Шапкино-Парк	1245
55	ВЗУ-811	Мякишево-1	248
56	ВЗУ-821	Мякишево-2	
57	ВЗУ-911	"Родник" п. Каменское	1253
58	ВЗУ-951	Атепцево ул. Совхозная	180
59	ВЗУ-921	Елагино	10
60	ВЗУ-931	Слизнево	22
		ООО «Жилкомсервис»	
61	ООО «Жилкомсервис»	Наро-Фоминск	450
ООО Дирекция Галицыно-3»			
62	ВЗУ ООО Дирекция галицыно-3»	д. Новосумино	1584
ООО «ЗЭИМ «Элинар»			
63	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	Атапцево	3079
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»			

№	Наименование ИЦВ	Месторасположения и адрес ИЦВ	Численность населения, чел.
64	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	МПО «Котово»	промзона
65	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	МПО «Котово»	промзона
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»			
66	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	п. Новая Ольховка, д. Башкино	2068
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»			
67	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	рп. Селятино, д. Алабино	14434
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")			
68	ВЗУ ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	Турейка	113

2.1.5 Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ

По состоянию на 2020 г. обеспечение горячей водой потребителей Наро-Фоминского городского округа осуществляется от 81 теплоисточника. Перечень котельных представлен в таблице (Таблица 2.7).

Таблица 2.7 - Перечень источников (котельных), осуществляющих горячее водоснабжение

№	Наименование предприятия	Наименование места и адреса ИЦВ ГВС	Номер источника	Численность населения, чел
1	ОП "Кубинский"	в/ч 55443, в/г.№3 (15,2 Гкал)	82	1000
2	ОП "Кубинский"	в/ч 55443, в/г.№3 (6,44 Гкал)	80	
3	МУП "Теплосеть"	Апрелевка, ул. 2-я Майска	57	19154
4	МУП "Теплосеть"	Апрелевка, ул. Августовск	19	
5	МУП "Теплосеть"	Апрелевка, ул. Апрелевска	14	
6	МУП "Теплосеть"	Апрелевка, ул. Ленина	15	
7	МУП "Теплосеть"	Апрелевка, ул. Парковая	20	
8	МУП "Теплосеть"	Апрелевка, ул. Самохина	44	
9	МУП "Теплосеть"	Наро-Фоминск	52	67195
10	МУП "Теплосеть"	Наро-Фоминск, Спецмедскла	9	
11	МУП "Теплосеть"	Наро-Фоминск, ул. СМП-181	28	
12	МУП "Теплосеть"	Башкино	42	14
13	МУП "Теплосеть"	Васильчиново	8	2011
14	МУП "Теплосеть"	Веселёво 65	68	1166
15	МУП "Теплосеть"	Волченки	72	1135
16	МУП "Теплосеть"	Волченки БМК	0	
17	МУП "Теплосеть"	Вышегород	69	123
18	МУП "Теплосеть"	Головково	30	1644
19	МУП "Теплосеть"	Мякишево	16	248
20	МУП "Теплосеть"	Назарьево	74	67
21	МУП "Теплосеть"	Ново-Глаголево	18	69
22	МУП "Теплосеть"	Рождествено	77	161
23	МУП "Теплосеть"	Симбухово	76	237
24	МУП "Теплосеть"	Слепушкино	75	83
25	МУП "Теплосеть"	Тарасково	53	64
26	МУП "Теплосеть"	Таширово	29	1198
27	МУП "Теплосеть"	Устье	71	687
28	МУП "Теплосеть"	Шустиково 157	70	454

№	Наименование предприятия	Наименование места и адреса ИЦВ ГВС	Номер источника	Численность населения, чел
29	МУП "Теплосеть"	Ястребово	67	139
30	МУП "Теплосеть"	Головково	30,1	1644
31	МУП "Теплосеть"	д.о. Отличник	24	149
32	МУП "Теплосеть"	Дорпрогресс	79	30
33	ГУП МО «МОС-ТРАНСАВТО	к-ая пансионата Нара	70	50
34	ОАО «Хладокомбинат»	кот Хладокомбинат	71	40
35	МУП "Теплосеть"	Котельная 1	1	67195
36	МУП "Теплосеть"	Котельная 10	10	
37	МУП "Теплосеть"	Котельная 12	12	
38	МУП "Теплосеть"	Котельная 13	13	
39	МУП "Теплосеть"	Котельная 2	2	
40	МУП "Теплосеть"	Котельная 3	3	
41	МУП "Теплосеть"	Котельная 37	37	
42	МУП "Теплосеть"	Котельная 4	4	
43	МУП "Теплосеть"	Котельная 41	41	
44	МУП "Теплосеть"	Котельная 43	43	
45	МУП "Теплосеть"	Котельная 47	47	
46	МУП "Теплосеть"	Котельная 48	48	
47	МУП "Теплосеть"	Котельная 49	49	
48	МУП "Теплосеть"	Котельная 5	5	
49	МУП "Теплосеть"	Котельная 52-Бекасово	52	
50	МУП "Теплосеть"	Котельная 6	6	
51	МУП "Теплосеть"	Котельная 7	7	
52	ООО "Жилкомсервис"	котельная Жилкомсервис	69	60
53	ОП "Кубинский"	Кот-я № 516	84	40
54	ОП "Кубинский"	Кот-я № 576	84	50
55	ТСЖ "Радужный"	Крышная к-я Войкова 1	61	150
56	ООО «Остров Стройинвест»	Крышная к-я Войкова 3	62	120
57	ООО «Остров Стройинвест»	Крышная к-я Войкова 5	63	110
58	ЖК Авиатор	Крышная к-я ЖК Авиатор	64	500
59	ЖК Никольский	Крышная к-я ЖК Никольский	65	300
60	ООО «Остров Стройинвест»	Крышная к-я Рижская 1а	66	84
61	ПАО "Ростелеком"	ЛТЦ-140	67	25
62	МУП "Теплосеть"	Атепцево	25	3259
63	МУП "Теплосеть"	Верея ПМК-1	61	5045
64	МУП "Теплосеть"	Верея ПМК-10	62	
65	МУП "Теплосеть"	Верея ул. Больничная	63	
66	МУП "Теплосеть"	Верея ул. Октябрьская	64	
67	МУП "Теплосеть"	Верея, администрация	78	
68	МУП "Теплосеть"	Верея, ул. Грязнова	65	
69	МУП "Теплосеть"	Верея, ул. Кировская	80	
70	МУП "Теплосеть"	Калининец	56	23050
71	МУП "Теплосеть"	Калининец	55	
72	МУП "Теплосеть"	Калининец	54	
73	МУП "Теплосеть"	Каменское	26	1253
74	МУП "Теплосеть"	Леспромхоз	40	40
75	МУП "Теплосеть"	Новая Ольховка	45	2009
76	МУП "Теплосеть"	Пионерский	66	329

№	Наименование предприятия	Наименование места и адреса ИЦВ ГВС	Номер источника	Численность населения, чел
77	МУП "Теплосеть"	Победа	17	652
78	МУП "Теплосеть"	Софьино	23	1351
79	МУП "Теплосеть"	Петровское	11	383
80	МУП "Теплосеть"	Петровское, Больница	35	3
81	МУП "Теплосеть"	с/х Архангельский 19	73	8

Ситуационные схемы зон действия ИЦВ горячей водой представлены в приложении №1 к схеме.

2.1.6 Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.7 Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения это отдельно стоящие одиночные низкодебитные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы, на территориях которых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения.

На территории Наро-Фоминского городского округа существуют зоны, неохваченные централизованным водоснабжением. Указанные зоны перечислены в таблице (Таблица 2.8) и представлены в приложении №2 к схеме.

Таблица 2.8 - Территории, неохваченные централизованным водоснабжением

№	Населённый пункт	тип
1	Акишево	деревня
2	Александровка	посёлок
3	Алексеевка	деревня
4	Алексино	деревня
5	Алферьево	деревня
6	Афанасовка	деревня
7	Афанасьёво	деревня
8	Афинеёво	деревня
9	Ахматово	деревня
10	Бавыкино	деревня
11	Башкино	Посёлок ж/д станции
12	Бекасово	деревня
13	Бельково	деревня
14	Берюлёво	деревня
15	Благовещенье	деревня
16	Блознево	деревня
17	Бурцево	деревня

№	Населённый пункт	тип
18	Васькино	деревня
19	Тютчево	деревня
20	Федюнькино	деревня
21	Хлопово	деревня
22	Чеблоково	деревня
23	Чешково	деревня
24	Чичково	деревня
25	Шапкино	деревня
26	Шубино	деревня
27	Щекутино	деревня
28	Юматово	деревня
29	Юшково	деревня

2.1.8 Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением

Средняя плотность населения населенных пунктов, неохваченных централизованным водоснабжением, приведена в таблице (Таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Средняя плотность населения населенных пунктов, неохваченных централизованным водоснабжением

№	Населённый пункт	Население, чел	Площадь, га	Средняя плотность населения, чел/км ²
1	Акишево	47	18.7	251
2	Александровка	304	73	416
3	Алексеевка	68	25.93	262
4	Алексино	27	10.1	267
5	Алферьево	15	19.33	78
6	Афанасовка	119	20.97	567
7	Афанасьёво	65	45.35	143
8	Афинеёво	129	27.64	467
9	Ахматово	16	22.66	71
10	Бавыкино	32	51.3	62
11	Башкино	14	9.5	147
12	Бекасово	479	346	138
13	Бельково	3	570	1
14	Берюлёво	57	82	70
15	Благовещенье	71	11.99	592
16	Блознево	1	43.1	2
17	Бурцево	98	28.9	339
18	Васькино	97	59.6	163
19	Тютчево	30	132	23
20	Федюнькино	2	44.77	4
21	Хлопово	106	58.3	182
22	Чеблоково	5	23.22	22
23	Чешково	10	26.85	37
24	Чичково	1	6.4	16
25	Шапкино	4	101	4
26	Шубино	22	151	15
27	Щекутино	16	25.31	63
28	Юматово	23	187	12
29	Юшково	64	146	44

2.1.9 Централизованные системы питьевого водоснабжения

2.1.9.1 Централизованная система питьевого водоснабжения № 1-54

2.1.9.1.1 Описание систем питьевого водоснабжения Наро-Фоминского городского округа

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Системы водопроводно-канализационного хозяйства Наро-Фоминского городского округа представляют собой комплекс сложных инженерных сооружений. Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды являются артезианские скважины в основном среднекаменноугольного водоносного горизонта, 165 глубинных артезианских скважин, объединенных в 67 водозаборных узлов.

Состав технологического оборудования ВЗУ в Наро-Фоминском городском округе указан в таблице (Таблица 2.12).

Таблица 2.10 - Состав технологического оборудования ВЗУ

№ п/п	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
МУП «Водоканал»								
«ВКУ- 1 МУП «Водоканал»								
1	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-113 Парк Воровского	4	1	6240	800	–	–
						800	–	–
2	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-114 ул. Московская	2	1	5280	600	–	–
						600	–	–
3	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	4	1	-	500	–	–
						500	–	–
4	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-110 ул.Новикова	7	1	18000	2000	–	–
						2000	–	–
5	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-111 ул. Московская	4	1	-	500	–	–
						500	–	–
6	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	6	1	8000	1000	200	–
						1000		–
						500		–
						500		–
7	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	4	1	1560	200	50	–
8	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-131 ул. Связистов	1	-	4800	–	25	–
«ВКУ- 2 МУП «Водоканал»								
9	ТУ Апрелевка	ВЗУ-226 ул. Парковая	3	1	2880	500	–	–
						500	–	–
10	ТУ Апрелевка	ВЗУ-228 ул. Дубки	8	1	-	1000	–	–
						1000	–	–
						2000	–	–
11	ТУ Апрелевка	ВЗУ-229 ул. Горького	5	1	-	500	–	–
						500	–	–
12	ТУ Апрелевка	ВЗУ-251 (мкр. Мартемьяново-1,4)	2	1	600	250	–	–
						250	–	–
13			2	1	600	250	–	–

№ п/п	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
	ТУ Апрелька	ВЗУ-252 9мкр. Мартыяново-3)				250	—	—
14	ТУ Апрелька	ВЗУ-231 "Весна"	3	1	3120	1000 1000	—	—
15	ТУ Апрелька	ВЗУ-241 "Победа "	2	-	384		160	—
16	ТУ Селятино	ВЗУ-311 д. Глаголево	2	-	-		27	—
17	ТУ Селятино	ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	3	1	600	100 400	-	—
18	ТУ Селятино	ВЗУ-313 д. Глаголево	1	-	-	-	30	—
19	ТУ Селятино	ВЗУ-321 д. Софьино	3	1	960	250 250	— —	— —
20	ТУ Селятино	ВЗУ-341 п. д/о Отличник	2	-	240	-	—	—
«ВКУ- 4 МУП «Водоканал»								
21	ТУ Верея	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	2	1	-	500 500	—	— —
22	ТУ Верея	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	1	-	624	-	-	—
23	ТУ Верея	ВЗУ-411 д. Митяево	1	—	—	-	18	—
24	ТУ Верея	ВЗУ-421 п. Пионерский	1	—	—	—	-	—
25	ТУ Верея	ВЗУ-431 д. Рождественно	1	—	—	—	18	—
26	ТУ Верея	ВЗУ-451 д. Симбухово	2	—	69.6	—	28	—
27	ТУ Верея	ВЗУ-461 д. Ястребово	1	—	—	—	18	—
28	ТУ Волчковское	ВЗУ-551 д. Волченки	1	—	—	—	25	—
29	ТУ Волчковское	ВЗУ-552 д. Волченки	1	—	—	—	-	—
30	ТУ Волчковское	ВЗУ-511 д. Устье	2	—	600	-	-	—
31	ТУ Волчковское	ВЗУ-521 д. Назарьево	1	—	—	—	18	—
32	ТУ Волчковское	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	2	—	336	—	25	—
33	ТУ Веселевское	ВЗУ-661 д. Веселево	2	—	—	—	-	14
34	ТУ Веселевское	ВЗУ-611 д. Вышгород	2	—	—	—	25	—
35	ТУ Веселевское	ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	1	—	—	—	18	—
36	ТУ Веселевское	ВЗУ-631 д. Крюково	1	—	100.8	—	18	—
37	ТУ Веселевское	ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	1	—	—	—	18	—
38	ТУ Веселевское	ВЗУ-651 д. Субботино	2	—	74.4	—	-	2
39	ТУ Веселевское	ВЗУ-671 д. Шустиково	2	—	—	—	18	—
«ВКУ- 7 МУП «Водоканал»								
40	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	4	1	5000	1000 1000	— —	— —
41	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-712 д. Тарасково	6	1	4200	300 300	— —	—
42	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	2	—	528	—	—	4
43	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	1	—	528	—	—	—
44			3	1	2040	400	—	—

№ п/п	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
	ТУ Калинин-нец	ВЗУ-731 п. Калинин-нец, ул.Фабричная (БПК Алабино)				400		–
«ВКУ- 8 МУП «Водоканал»								
45	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-891 д. Голов-ково	2	–	–	–	100	–
46	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-881 д. Таши-рово	1	–	–	–	-	–
47	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-882 д. Таши-рово	1	–	–	–	100	–
48	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-871 д. Люба-ново	1	–	–		30	1
49	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-861 с. Крюково	2	1	-	250 250	–	–
50	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	1	–	–	–	30	–
51	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-851 п. Василь-чиново	3	1	–	100 400	100	–
52	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-841 д. Слепуш-кино	1	–	–	–	30	–
53	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-831 д. Большие Горки	1	–	–	–	-	–
54	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-810 п. Луговое	2	–	600	–	–	–
55	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-811 д. Мяки-шево	1	–	–	–	30	–
56	ТУ Таши-ровское	ВЗУ-821 д. Мяки-шево	1	–	–	–	80	2
«ВКУ- 9 МУП «Водоканал»								
57	ТУ Атепцев-ское	ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	1	–	–	–	50	–
58	ТУ Атепцев-ское	ВЗУ-951 с. Атеп-цево, ул. Совхозная	2	–	240	–	30	–
59	ТУ Атепцев-ское	ВЗУ-921 д. Елагино	2	–	69.6	–	18	–
60	ТУ Атепцев-ское	ВЗУ-931 д. Слизнево	1	–	–	–	18	–
Итого			134 шт.	21 шт.	68274.4 (28 шт.)	27400 (44 шт.)	1355 (30 шт.)	23 (5 шт.)
ООО «Дирекция Голицино-3»								
61	ТУ Атепцев-ское	ВЗУ ООО «Дирек-ция Голицино-3»	2	1	600	2x250	–	–
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети)								
ООО «ЗЭИМ «Элинар»								
62	ТУ Атепцев-ское	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	3	1	600	–	–	–
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»								
63	Западный промышлен-ный район рядом с д. Котово	ВЗУ-1 ООО «НАР-ПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	–	–	–
64	Северный промышлен-ный район рядом с д. Котово	ВЗУ-2 ООО «НАР-ПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	4x500	–	–
Итого			8 шт.	2 шт.	4032	2000 (4 шт.)	–	–
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»								
65	п. Новая Ольховка, д. Башкино	ВЗУ ООО «ПТИЦЕ-ФАБРИКА «ЭЛИ-НАР-БРОЙЛЕР»	8	1	–	–	–	–
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»								
66		ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	8	1	–	1000 1000	–	–

№ п/п	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водоподготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
	рп. Селятино, д. Алабино					3000		
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")								
67	д. Турейка	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	2	–	600	60	50	–
ВСЕГО			165 шт.	27 шт.	74106.4 (33 шт.)	34960 (54 шт.)	1405 (31 шт.)	23 (5 шт.)

В соответствии с существующим положением, в системе централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа сложились 54 технологических зоны.

Состав технологических зон централизованного водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе указан в таблице (Таблица 2.12).

Таблица 2.11 - Состав технологических зон централизованного водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	Наименование и состав технологических зон
	В зоне ответственности МУП «Водоканал»
1	Технологическая зона №1 (ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого)
2	Технологическая зона №2 (ВЗУ-121 д/о Бекасово)
3	Технологическая зона №3 (ВЗУ-117 ул. Шибанкова)
4	Технологическая зона №4 (ВЗУ-131 ул. Связистов)
5	Технологическая зона №5 (ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького)
6	Технологическая зона №6 (ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево)
7	Технологическая зона №7 (ВЗУ-312 Новолаголево (в/ч №33))
8	Технологическая зона №8 (ВЗУ-231 "Весна")
9	Технологическая зона №9 (ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3)
10	Технологическая зона №10 (ВЗУ-241 "Победа")
11	Технологическая зона №11 (ВЗУ-321 д. Софьино)
12	Технологическая зона №12 (ВЗУ-341 д/о Отличник)
13	Технологическая зона №13 (ВЗУ-771 п. Калининца)
14	Технологическая зона №14 (ВЗУ-712 Тарасково)
15	Технологическая зона №15 (ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино))
16	Технологическая зона №16 (ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское)
17	Технологическая зона №17 (ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора)
18	Технологическая зона №18 (ВЗУ-531 п. с/х Архангельский)
19	Технологическая зона №19 (ВЗУ-661 д. Веселево)
20	Технологическая зона №20 (ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки)
21	Технологическая зона №21 (ВЗУ-611 д. Вышегород)
22	Технологическая зона №22 (ВЗУ-631 д. Крюково)
23	Технологическая зона №23 (ВЗУ-411 д. Митяево)
24	Технологическая зона №24 (ВЗУ-521 д. Назарьево)
25	Технологическая зона №25 (ВЗУ-641 д. Ново - Александровка)
26	Технологическая зона №26 (ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка)
27	Технологическая зона №27 (ВЗУ-431 п. Рождествено)
28	Технологическая зона №28 (ВЗУ-451 д. Симбухово)
29	Технологическая зона №29 (ВЗУ-651 д. Субботино)
30	Технологическая зона №30 (ВЗУ-511 д. Устье)
31	Технологическая зона №31 (ВЗУ-671 д. Шустиково)
32	Технологическая зона №32 (ВЗУ-461 д. Ястребово)

№ п/п	Наименование и состав технологических зон
33	Технологическая зона №33 (ВЗУ-421 п. Пионерский)
34	Технологическая зона №34 (ВЗУ-891 д. Головково)
35	Технологическая зона №35 (ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма))
36	Технологическая зона №36 (ВЗУ-851 д. Васильчиново)
37	Технологическая зона №37 (ВЗУ-831 д. Большие Горки)
38	Технологическая зона №38 (ВЗУ-871 д. Любаново)
39	Технологическая зона №39 (ВЗУ-811 д. Мякишево-1)
40	Технологическая зона №40 (ВЗУ-821 д. Мякишево-2)
41	Технологическая зона №41 (ВЗУ-841 д. Слепушкино)
42	Технологическая зона №42 (ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово)
43	Технологическая зона №43 (ВЗУ-810 п. Луговое)
44	Технологическая зона №44 (ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная)
45	Технологическая зона №45 (ВЗУ-921 д. Елагино)
46	Технологическая зона №46 (ВЗУ-911 с. Каменское (родник))
47	Технологическая зона №47 (ВЗУ-931 д. Слизнево)
48	Технологическая зона №48 (ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»)
49	Технологическая зона №49 (ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж")
50	Технологическая зона №50 (ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино))
51	Технологическая зона №51 (ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»)
52	Технологическая зона №52 (ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)
53	Технологическая зона №53 (ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)
54	Технологическая зона №54 (ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара"))

2.1.9.1.2 Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны

Схемы дислокаций сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны представлены в приложении №3 к схеме.

2.1.9.1.3 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения бактериального и химического загрязнения воды источников водоснабжения.

Требования к зонам санитарной охраны на ИЦВ РСО соблюдены в полном объеме.

2.1.9.1.4 Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ

На технологических объектах системы водоснабжения химически опасные реагенты не применяются.

2.1.9.1.5 Технологическая схема ИЦВ

Технологические схемы ИЦВ представлены в приложении №4 к схеме.

2.1.9.1.6 Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния

Технические характеристики основного технологического оборудования указаны в таблице (Таблица 2.12).

Таблица 2.12 - Технические характеристики оборудования на ИЦВ

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
МУП "Водоканал"												
1	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	насос ц/б	1	Демонтирован			5АН	315 А4	200 кВт 1470 об/мин	В ремонте
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	насос ц/б	2	Д	630/90	630 м3/ч 90 м	5АН	315 А4	200 кВт 1470 об/мин	В работе
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	насос ц/б	3	1Д	630/90	630 м3/ч 90 м	5АН	315 В4	250 кВт 1470 об/мин	В работе
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	насос ц/б	4	1Д	630/90	630 м3/ч 90 м	5АН	315 В4	250 кВт 1470 об/мин	В резерве
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	Скважинный	скв. № 1	ЭЦВ	12-160-100	160 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-65	65 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Танковый мост	Скважинный	скв. № 3	JETEX	C7 SS3 75-6	80 м3/ч 75 м	JETEX	МС 6/22	22 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	Скважинный	скв. № 4	ЭЦВ	12-160-100	160 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-65	65 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Турейка	Скважинный	скв. № 5	ЭЦВ	12-160-100(не установлен)	160 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-65	65 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Терновка	Скважинный	скв. № 9	JETEX	10 SS3 210-3.B1	210 м3/ч 68 м	JETEX	МС 8/55	55 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Терновка	Дренажный насос		Гном		10м3/ч 10м				
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	Эл. таль								
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Новикова	Отопление		эл.-вод						
2	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	насос ц/б	1	NKG	150-125-400/433	292,8 м3/ч 60,5 м	Simens		90 кВт 1485 об/мин	В работе
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	насос ц/б	2	NKG	150-125-400/433	292,8 м3/ч 60,5 м	Simens		90 кВт 1485 об/мин	В резерве
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	насос ц/б	3	NKG	150-125-400/433	292,8 м3/ч 60,5 м	Simens		90 кВт 1485 об/мин	В резерве
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	Скважинный	скв. № 2	JETEX	C8 SS3 160-05	160 м3/ч 94м	JETEX	МС 8/75	55 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	Скважинный	скв. № 3	2ЭЦВ	10-200-75	200 м3/ч 75 м	ПЭДВ	10-55	55 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	Скважинный	скв. № 4	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	Скважинный	скв. № 5	ЭЦВ	8-25-150	65 м3/ч 150 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	Дренажный насос		Гном		10м м3/ч 10м				
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	Эл. таль								
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	ул. Парк Воровского	Отопление		эл.-вод						

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
3	ВЗУ-114 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	насос ц/б	1	NKG	125-100-250/242 A2	315,5 м3/ч 71,6 м	Simens		110 кВт 2982 об/мин	В работе
	ВЗУ-114 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	насос ц/б	2	NKG	125-100-250/242 A2	315,5 м3/ч 71,6 м	Simens		110 кВт 2982 об/мин	В работе
	ВЗУ-114 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	насос ц/б	3	NKG	125-100-250/242 A2	315,5 м3/ч 71,6 м	Simens		110 кВт 2982 об/мин	В резерве
	ВЗУ-114 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Скважинный	скв. № 1	2ЭЦВ	10-160-75-	160 м3/ч 75 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-114 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Скважинный	скв. № 2	2ЭЦВ	10-160-75	160 м3/ч 75 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-114 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Дренажный насос								
	ВЗУ-114 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Эл. таль								
4	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	г.п. Наро-Фоминск	ул. Л. Толстого	насос ц/б	1	NKG	150-125-400/433	292,8 м3/ч 60,5 м	Simens		90 кВт 1485 об/мин	В работе
	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	г.п. Наро-Фоминск	ул. Л. Толстого	насос ц/б	2	NKG	150-125-400/433	292,8 м3/ч 60,5 м	Simens		90 кВт 1485 об/мин	В резерве
	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	г.п. Наро-Фоминск	ул. Л. Толстого	насос ц/б	3	NKG	150-125-400/433	292,8 м3/ч 60,5 м	Simens		90 кВт 1485 об/мин	В резерве
	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	г.п. Наро-Фоминск	ул. Л. Толстого	Скважинный	скв. Дальняя	ЭЦВ	8-25-150	25 м3/ч 150 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	г.п. Наро-Фоминск	ул. Л. Толстого	Скважинный	скв. Ближняя	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	г.п. Наро-Фоминск	ул. Л. Толстого	Дренажный насос								
	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	г.п. Наро-Фоминск	ул. Л. Толстого	Эл. таль								
5	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	насос ц/б	1	Демонтированы (находятся на ВЗУ-110)					90 кВт 1485 об/мин	В работе
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	насос ц/б	2						90 кВт 1485 об/мин	В резерве
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	насос ц/б	3						90 кВт 1485 об/мин	В резерве
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Скважинный	скв. №2						17 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	32 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	8-25-150	25 м3/ч 150 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Дренажный насос								

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Эл. таль								
	ВЗУ-111 ул. Московская	г.п. Наро-Фоминск	ул. Московская	Отопление								
6	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	1	Д	320/50а	300 м3/ч 39 м	АИР	225 М4	55 кВт 1480 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	2	Д	320/50а	300 м3/ч 39 м	АИР	225 М4	55 кВт 1480 об/мин	В резерве
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	3	Д	320/50а	300 м3/ч 39 м	АИР	225 М4	55 кВт 1480 об/мин	В резерве
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	4	1Д	315/71	315 м3/ч 71 м	А	280 S2	110 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	5	1Д	315/71	316 м3/ч 71 м	А	280 S2	110 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	6	1Д	315/71	317 м3/ч 71 м	А	280 S2	110 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	1	К	90/20	90 м3/ч 20 м			11 кВт 1450 об/мин	В резерве
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	насос ц/б	2	К	90/20	90 м3/ч 20 м			11 кВт 1450 об/мин	В резерве
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Насос вакуумный	1	ВВН	1-0,75	45 м3/ч			2,2 кВт 1450 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Насос вакуумный	2	ВВН	1-0,75	45 м3/ч			2,2 кВт 1450 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	10-65-150	65 м3/ч 150 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	12-160-100	160 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-65	65 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Скважинный	скв. №6	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Скважинный	скв. №7	ЭЦВ	12-160-100	160 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-65	65 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Скважинный	скв. №8	ЭЦВ	10-65-150	65 м3/ч 150 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	Тампонировать
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Скважинный	скв. №9	ЭЦВ	12-160-100	160 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-65	65 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Дренажный насос		Гном		10м3/ч 10м				
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Эл. таль								
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	г.п. Наро-Фоминск	ул. Шибанкова	Отопление			центр					
7	ВЗУ-131 ул. Связистов	г.п. Наро-Фоминск	ул. Связистов	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100(нет на балансе)	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	6-11	11 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-131 ул. Связистов	г.п. Наро-Фоминск	ул. Связистов	эл. лебедка	скв. №1						4 кВт 1450 об/мин	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ-131 ул. Связистов	г.п. Наро-Фоминск	ул. Связистов	насос ц/б		Grundfos	DNP 32-165/165 A-F-A-BUBE	15 м3/час, 32м	100 LB 2-28 FT	Grundfos	3 кВт 2880 об/мин	В резерве
	ВЗУ-131 ул. Связистов	г.п. Наро-Фоминск	ул. Связистов	насос ц/б		Grundfos	DNP 32-165/165 A-F-A-BUBE	15 м3/час, 32м	100 LB 2-28 FT	Grundfos	3 кВт 2880 об/мин	В резерве
8	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	насос ц/б	1	КМ	45/55	45 м3/ч 55 м	АИР	160 S2	15 кВт 2900 об/мин	В резерве
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	насос ц/б	2	КМ	45/55	45 м3/ч 55 м	АИР	160 S2	15 кВт 2900 об/мин	В резерве
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	насос ц/б	3	КМ	45/55	45 м3/ч 55 м	АИР	160 S2	15 кВт 2900 об/мин	В резерве
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	Демонтирован
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	Скважинный	скв. №5	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	д/о Бекасово	Отопление								
9	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	насос ц/б	1	Grundfos	NKG 150-400/343/370	389 м3/ч 36,4 м	Simens	IL66-253-4M 90-Z	55 кВт 1500 об/мин	В работе
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	насос ц/б	2	Grundfos	NKG 150-400/343/370	389 м3/ч 36,4 м	Simens	IL66-253-4M 90-Z	55 кВт 1500 об/мин	В резерве
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	насос ц/б	3	Grundfos	NKG 150-400/343/370	389 м3/ч 36,4 м	Simens	IL66-253-4M 90-Z	55 кВт 1500 об/мин	В резерве
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	Скважинный	скв. № 1	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	65 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	Скважинный	скв. № 2	ЭЦВ						
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	Скважинный	скв. № 3	ЭЦВ	8-65-180	65 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	Дренажный насос	1	Гном	10/10	10 м3/ч 10 м				
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	Эл. таль				г.п. 2,0 т Н=9 м				
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	ул. Парковая	Отопление								
10	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	насос ц/б	1	Д	320/50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1475 об/мин	В работе
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	насос ц/б	2	Д	320/50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1475 об/мин	В резерве
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	насос ц/б	3	Д	320/50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1475 об/мин	Нерабочий (ремонт)
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	насос ц/б	4	Д	320/50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1475 об/мин	Нерабочий (ремонт)

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Скважинный	скв. №2а	ЭЦВ	8-25-125	25 м3/ч 125 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Скважинный	скв. №3а	JETEX	C6 SS3 60-20 (10-65-150)	65 м3/ч 150 м	JETEX	37	37 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	10-65-275	65 м3/ч 275 м	ПЭДВ	10-75	75 кВт 3000 об/мин	Нерабочий (замена насоса)
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Скважинный	скв. №5	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Скважинный	скв. №6	JETEX	C6 SS3 45-9 (8-40-90)	40 м3/ч 90 м	JETEX	15	15 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Скважинный	скв. №7	JETEX	C6 SS3 45-18 (8-40-180)	40 м3/ч 180 м	JETEX		30 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Дренажный насос	1	ЦМФ	50/10	50 м3/ч 10 м				
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Эл. таль				г.п. 1,0 т Н=9 м				
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	ул. Дубки	Сетевой отопление		Grundfos						
11	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	насос ц/б	1	1Д	315/50	315 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1475 об/мин	Нерабочий
	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	насос ц/б	2	Д	320/50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1475 об/мин	В работе
	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	насос ц/б	3	Д	320/50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1475 об/мин	Рабочий, требуется замена
	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	Скважинный	скв. №7а	JETEX	C6 SS3 60-24 (8-65-180)	65 м3/ч 180 м	JETEX	45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	Скважинный	скв. №7б	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	Неремонтпригоден
	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	Скважинный	скв. №9	ЭЦВ	10-65-150	65 м3/ч 150 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	Дренажный насос								
	ВЗУ-229 ул. Горького	г.п. Апрелевка	ул. Горького	Эл. таль				г.п. 1,0 т Н=9 м				
12	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	1	Lowara	SH 53019ve00	240 м3/час 110 м				В работе
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	2	Lowara	SH 53019ve00	240 м3/час 110 м				В резерве
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	3	Lowara	SH 53019ve00	240 м3/час 110 м				В резерве
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	4	Lowara	SH 53019ve00	240 м3/час 110 м				В резерве
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	5	Lowara	SH 53019ve00	240 м3/час 110 м				В резерве
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	6	Lowara	SH 53019ve00	240 м3/час 110 м				В резерве

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Бак мембранный	1	Reflex DE-1						
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Бак мембранный	2	Reflex DE-1						
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Бак мембранный	3	Reflex DE-1						
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Бак мембранный	4	Reflex DE-1						
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Бак мембранный	5	Reflex DE-1						
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Бак мембранный	6	Reflex DE-1						
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Бак мембранный	7	Reflex DE-1						
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Пожарный	1	VOGEL	S 200-400P2NL1-11004	600 м3/ч 51 м				
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Пожарный	2	VOGEL	S 200-400P2NL1-11004	600 м3/ч 51 м				
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	1	Emaux		30 м3/ч 10 м				
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	насос ц/б	2	Emaux		30 м3/ч 10 м				
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-65-70	65 м3/ч 70 м	ПЭДВ	8-22	22 кВт 3000 об/мин	
13	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-65-70	65 м3/ч 70 м	ПЭДВ	8-22	22 кВт 3000 об/мин	
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Скважинный	скв. №3	JETEX	C6-SS3 45-18(8-40-180)	40 м3/ч 180 м	JETEX	30	30 кВт 3000 об/мин	
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Дренажный насос		Grundfos	SEV/80.80.13.4.50D	95 м3/ч 35 м				
	VЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	мкр. Мартмяново-7	Эл. таль								
	VЗУ-251 мкр. Мартмяново-4	д. Мартмяново	мкр. Мартмяново-4	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-16-110	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-11	11 кВт 3000 об/мин	
	VЗУ-251 мкр. Мартмяново-4	д. Мартмяново	мкр. Мартмяново-4	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-110	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-11	11 кВт 3000 об/мин	
	VЗУ-251 мкр. Мартмяново-4	д. Мартмяново	мкр. Мартмяново-4	Пожаротушение	-	-	-	72 м3/ч 62 м				В работе
	VЗУ-251 мкр. Мартмяново-4	д. Мартмяново	мкр. Мартмяново-4	Пожаротушение	-	-	-	72 м3/ч 62 м				В резерве

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-4	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В работе
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-4	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-4	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-4	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-4	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
14	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-16-110	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-11	11 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-110	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-11	11 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Пожаротушение	-	-	-	72 м3/ч 62 м				В работе
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Пожаротушение	-	-	-	72 м3/ч 62 м				В резерве
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В работе
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	д. Мартемьяново	мкр. Мартемьяново-3	Grundfos	-	Grundfos	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	36 м3/ч 62 м				В резерве
15	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		насос ц/б	1	Д	200/36	200 м3/ч 36м	4АМН	180 М4	37 кВт 1470 об/мин	В резерве
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		насос ц/б	2	Д	200/36	200 м3/ч 36м	4АМН	181 М4	38 кВт 1470 об/мин	В резерве
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		насос ц/б	3	Д	200/36	200 м3/ч 36м	4АМН	182 М4	39 кВт 1470 об/мин	В резерве

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		насос ц/б	4	1Д	315/50	315 м3/ч 50 м	4АМН	180 М2	45 кВт 2940 об/мин	В работе
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		Скважинный	скв. №1	JETEX	C6 SS3 60-20	40 м3/ч 180 м	JETEX	37	37 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		Скважинный	скв. №2	JETEX	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		Скважинный	скв. №3	2ЭЦВ	10-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	10-37	37 кВт 3000 об/мин	Нерабочий
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино		Эл. таль								
16	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	д/о Отличник	насос ц/б	1	Wilo	MHI805-1/E/3-400-50-2/B	14 м3/ч 59 м			2,4 кВт об/мин	В работе
	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	д/о Отличник	насос ц/б	2	Wilo	MHI805-1/E/3-400-50-2/B	14 м3/ч 59 м			2,4 кВт об/мин	В резерве
	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	д/о Отличник	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	д/о Отличник	Скважинный	скв. №2	Grundfos	SP8A30/50	30 м3/ч 50 м			5,5 кВт 3000 об/мин	В резерве
17	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		насос ц/б	1	КМ	80-65-160	50 м3/ч 32м	АИР	112 М2	7,5 кВт 3000 об/мин	Неисправен
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		насос ц/б	2	Pedrollo	F 40/200 A	42 м3/ч 47 м	Pedrollo		7,5 кВт 2900 об/мин	В работе
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		насос ц/б	3	Pedrollo	F 40/200 A	42 м3/ч 47 м	Pedrollo		7,5 кВт 2900 об/мин	В резерве
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		насос ц/б	4	Pedrollo	F 40/200 A	42 м3/ч 47 м	Pedrollo		7,5 кВт 2900 об/мин	В резерве
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		насос ц/б	5							
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		Скважинный	скв. №1	JETEX	C4 SS3 12-26 (6-10-110)	10 м3/ч 110 м			5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-190	16 м3/ч 190 м	ПЭДВ	6-13	13 кВт 3000 об/мин	Нерабочий
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево		Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м				
18	ВЗУ-311 пос. Глаголево	д. Глаголево		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-311 пос. Глаголево	д. Глаголево		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-311 пос. Глаголево	д. Глаголево		Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	6-10-110	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	В работе
19	ВЗУ-313 пос. Глаголево	д. Глаголево		Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
20	ВЗУ-241 "Победа"	д. Победа	ул. Республиканская	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-241 "Победа"	д. Победа	ул. Республиканская	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-110	40 м3/ч 110 м	ПЭДВ	8-15	15 кВт 3000 об/мин	В резерве

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
21	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	г.п. Верея	ул. Кузнецкая гора	Скважинный	1	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	22 кВт 3000 об/мин	
22	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	г.п. Верея	ул. Ленинский проезд	насос ц/б	1	Д	320-50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1470 об/мин	
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	г.п. Верея	ул. Ленинский проезд	насос ц/б	2	Д	320-50	320 м3/ч 50 м	АИР	250 S4	75 кВт 1470 об/мин	
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	г.п. Верея	ул. Ленинский проезд	насос ц/б	3	1Д	315-71a	300 м3/ч 60 м	А	250 M2	90 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	г.п. Верея	ул. Ленинский проезд	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-120-60	120 м3/ч 60 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	г.п. Верея	ул. Ленинский проезд	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	32 кВт 3000 об/мин	
23	ВЗУ-411 д. Митяево	д. Митяево		Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
24	ВЗУ-421 п. Пионерский	п. Пионерский		Скважинный	1	ЭЦВ	8-40-90	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-7,5	17 кВт 3000 об/мин	
25	ВЗУ-431 п. Рождественно	п. Рождественно		Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
26	ВЗУ-451 д. Симбухово	д. Симбухово		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-451 д. Симбухово	д. Симбухово		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
27	ВЗУ-461 д. Ястребово	д. Ястребово		Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
28	ВЗУ-551 д. Волченки	д. Волченки		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
29	ВЗУ-552 д. Волченки	д. Волченки		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
30	ВЗУ-511 д. Устье	д. Устье		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-511 д. Устье	д. Устье		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	
31	ВЗУ-521 д. Назарьево	д. Назарьево		Скважинный	1	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
32	ВЗУ-531 п. с-за Архангельский	сов-з Архангельский		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-531 п. с-за Архангельский	сов-з Архангельский		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
33	ВЗУ-661 д. Веселево	д. Веселево		Скважинный	скв. №1	Grundfos SP 30-16	SP 30-16	30 м3/ч 124м	АИР	MS 6000	15 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-661 д. Веселево	д. Веселево		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-150	25 м3/ч 150м	АИР	MS 6000	17 кВт 3000 об/мин	
34	ВЗУ-611 д. Вышегород	д. Вышегород		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-611 д. Вышегород	д. Вышегород		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-110	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-7,5	7,5 кВт 3000 об/мин	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
35	ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	д. Новоборисовка		Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
36	ВЗУ-631 д. Крюково	д. Крюково		Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-140	10 м3/ч 140 м	ПЭДВ	6-6,3	6,3 кВт 3000 об/мин	
37	ВЗУ-631 д. Ново-Александровка	д. Новоалександровка		Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
38	ВЗУ-651 д. Субботино	д. Субботино		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	5 - 6,5 - 80	6,5 м3/ч 80 м	ПЭДВ		3 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-651 д. Субботино	д. Субботино		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	4-2,5-80	2,5 м3/ч 80 м	ПЭДВ	4-1,1	1,1 кВт 3000 об/мин	
39	ВЗУ-671 д. Шустиково	д. Шустиково		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-671 д. Шустиково	д. Шустиково		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-140	16 м3/ч 140 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	
40	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	насос ц/б	1	LOWARA	LNES 100-200/370/W25V CC4	60,2-305м3/ч 61,7-22 м	А	250 S2	75 кВт 2960 об/мин	В работе
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	насос ц/б	2	LOWARA	LNES 100-200/370/W25V CC4	60,2-305м3/ч 61,7-22 м	5AH	200 L2	75 кВт 2960 об/мин	В работе
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	насос ц/б	3	LOWARA	LNES 100-200/370/W25V CC4	60,2-305м3/ч 61,7-22 м	А	250 S2	75 кВт 2960 об/мин	В работе
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	насос ц/б	4	LOWARA	LNES 100-200/370/W25V CC4	60,2-305м3/ч 61,7-22 м	А	250 M2	90 кВт 2960 об/мин	В резерве
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	насос ц/б	5	LOWARA	LNES 100-200/370/W25V CC4	60,2-305м3/ч 61,7-22 м				В резерве
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	насос ц/б	6	LOWARA	LNES 100-200/370/W25V CC4	60,2-305м3/ч 61,7-22 м				В резерве
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	Скважинный	скв. №7б	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	6-11	11 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	Скважинный	скв. №8	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	Скважинный	скв. №10	ЭЦВ	10-65-150	65 м3/ч 150 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	Требуется ремонт
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	Скважинный	скв. №12	ЭЦВ	6-10-185	10 м3/ч 185 м	ПЭДВ	6-9	8 кВт 3000 об/мин	Требуется ремонт
	ВЗУ-771 п. Калинин	г.п. Калинин	п. Калинин	Эл. таль				г.п. 1,0 т Н= м				
41	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	насос ц/б	1	Grundfos	CREG4-4 A-F-A-E-HGGE	64 м3/ч 91 м	5AM	200 L2	75 кВт 2925 об/мин	В работе
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	насос ц/б	2	Grundfos	CREG4-4 A-F-A-E-HGGE	64 м3/ч 91 м	А	250 S2	75 кВт 2960 об/мин	В резерве

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	насос ц/б	3	Grundfos	CREG4-4 A-F-A-E-HGGE	64 м3/ч 91 м				Требуется ремонт
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	насос ц/б	4	Grundfos	CREG4-4 A-F-A-E-HGGE	64 м3/ч 91 м	4AMHY	S2	75 кВт 2940 об/мин	В резерве
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	Скважинный	скв. №2а	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	Скважинный	скв. №5а	2 ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ДАП	10-30	30 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	Скважинный	скв. №9	2ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ДАП	10-30	30 кВт 3000 об/мин	Нерабочая (насос упал в устье)
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	Скважинный	скв. №11	2ЭЦВ	6-25-120	40 м3/ч 180 м	ДАП	6-13	13 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калинин	Тарасково	Руч. таль				г.п. т Н= м				
42	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	г.п. Калинин	ул. Фабричная	насос ц/б	1	WILO	IL 80/122-30/2	до 175 м3/ч до 67 м	5АН	200 L2 У3	30 кВт 2900 об/мин	В работе
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	г.п. Калинин	ул. Фабричная	насос ц/б	2	WILO	IL 80/122-30/2	до 175 м3/ч до 67 м	5АН	200 L2 У3	30 кВт 2900 об/мин	В резерве
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	г.п. Калинин	ул. Фабричная	насос ц/б	3	WILO	IL 65/160-7.5/2	до 89 м3/ч до 33 м	А	200 М4	7.5 кВт 2900 об/мин	В ремонте
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	г.п. Калинин	ул. Фабричная	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-65-150	65 м3/ч 150 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	г.п. Калинин	ул. Фабричная	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	32 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	г.п. Калинин	ул. Фабричная	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	Нерабочая
43	ВЗУ-722 с. Петровское	д. Юшково	у Школы	Скважинный	1	ЭЦВ	06.10.1980	10 м3/ч 80 м	ПЭДВ	6-4	4 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-722 с. Петровское	д. Юшково	у Школы	насос ц/б	1	EBARA	MATRIX	3,6-15 м3/ч 55,5-14,5 м				В работе
	ВЗУ-722 с. Петровское	д. Юшково	у Школы	насос ц/б	2	EBARA	MATRIX	3,6-15 м3/ч 55,5-14,5 м				
44	ВЗУ-721 с. Петровское	с. Петровское	у Больницы	насос ц/б	1	LOWARA	PLM100RB14/3 30 E3	11-29 м3/ч 42,2-16,6 м				
	ВЗУ-721 с. Петровское	с. Петровское	у Больницы	насос ц/б	2	LOWARA	PLM100RB14/3 30 E3	11-29 м3/ч 42,2-16,6 м				В работе
	ВЗУ-721 с. Петровское	с. Петровское	у Больницы	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ-721 с. Петровское	с. Петровское	у Больницы	Скважинный	2	ЭЦВ	8-40-180	40 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	Нерабочая
45	ВЗУ-891 д. Головково	д. Головково		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ	10-32	32 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-891 д. Головково	д. Головково		Скважинный								Не рабочая
46	ВЗУ-881 д. Таширово	д. Таширово		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-16-110	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-7,5	7,5 кВт 3000 об/мин	В резерве
47	ВЗУ-882 д. Таширово	д. Таширово		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	В работе
48	ВЗУ-871 д. Любаново	д. Любаново		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
49	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково		насос ц/б	1	К	90/35	90 м3/ч 35 м	ПЭДВ	160 S2	15 кВт 1500 об/мин	В резерве
	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково		насос ц/б	2	К	90/35	3к - 6	АИР	160 S2	15 кВт 1500 об/мин	В резерве
	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково		насос ц/б	3	К	90/35	90 м3/ч 35 м	АИР	160 S2	15 кВт 1500 об/мин	В резерве
	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково		Дренажный насос	1	СДП	16/25				3,0 кВт 2900 об/мин	В работе
	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково		Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	7,5 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково		Скважинный	2	ЭЦВ	4-2,5-80	2,5 м3/ч 80 м	ПЭДВ	4-1,1	1,1 кВт 3000 об/мин	В резерве
50	ВЗУ- 862 д. Крюково	д. Крюково	у фермы	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-7,5	7,5 кВт 3000 об/мин	В работе
51	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		насос ц/б	1	К	100-65-200	100 м3/ч 50 м	АИР	180 M2	30 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		насос ц/б	2	К	100-65-200	100 м3/ч 50 м	АИР	180 M2	30 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		насос ц/б	3	К	100-65-200	100 м3/ч 50 м	АИР	160 M2	18,5 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		насос ц/б	4	ЦНС	60-90	60 м3/ч 99м		180M2	30 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		насос ц/б	5	КВ	5-50-160	25м3/ч 132м		4АМА 100 L2 Y3	5,5 кВт 2880 об/мин	В работе
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		насос ц/б	6	Pedrollo PRO	18	17м		PRO-NGA 1B	0,5 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-851 д. Васильчиново	Нара-Фоминск 10		Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В резерве
52	ВЗУ-841 д. Слепушкино	д. Слепушкино		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	06.10.1980	10 м3/ч 80 м	ПЭДВ	6-5,5	4 кВт 3000 об/мин	В работе

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
53	ВЗУ-831 д. Большие Горки	д. Б. Горки		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
54	ВЗУ-810 п. Луговое	кп. Шапкино-Парк, п. Луговое, п. Лесное		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
	ВЗУ-810 п. Луговое	кп. Шапкино-Парк, п. Луговое, п. Лесное		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	
55	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	д. Мякишево-1		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-16-110	16 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-7,5	7,5 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	д. Мякишево-1		Пожарный	1	К	45/55	45 м3/ч 55 м	АИР	160 S2	15 кВт 2900 об/мин	Нерабочий
	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	д. Мякишево-1		Пожарный	2	К	45/55	45 м3/ч 55 м	АИР	160 S2	15 кВт 2900 об/мин	Нерабочий
56	ВЗУ-821 д. Мякишево-2	д. Мякишево-2		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
57	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское			Скважинный	4	2 ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90м	ПЭДВ			
	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское	с. Каменское		насос ц/б	1	1К	80-50-200	50 м3/ч 50 м	АИР	160 S2	15 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское	с. Каменское		насос ц/б	2	К	80-50-200	50 м3/ч 50 м	АИР	160 S2	15 кВт 3000 об/мин	В резерве
	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское	с. Каменское		насос ц/б	3	К	100-80-160	50 м3/ч 50 м	АИР	160 S2	15 кВт 3000 об/мин	В резерве
58	ВЗУ-991 п. Атепцево	с. Атепцево		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
	ВЗУ-991 п. Атепцево	с. Атепцево		Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	В резерве
59	ВЗУ-921 д. Елагино	д. Елагино		Скважинный	скв. №1	2ЭЦВ	6-.4-70	4 м3/ч 70 м	ПЭДВ	6-3	3 кВт 3000 об/мин	В работе
60	ВЗУ-931 д. Слизово	д. Слизово		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	10 м3/ч 110 м	ПЭДВ	6-5,5	5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
ООО "Дирекция Голицыно-3"												
61	ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3"	д. Новосумино		Скважинный	скв. №10	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №11	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 100 м	ПЭДВ	8-11	11 кВт 3000 об/мин	В работе
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети) мкр. «Восточный»												
ООО «ЗЭИМ «Элинар»												
62		п. Атепцево		Насос ц/б	1	Д 320-50а	Д 320-50а	300 м3/ч 40 м			55 кВт 1480 об/мин	В работе

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Эли-нар»			Насос ц/б	2	Д 320-50	Д 320-50	320 м3/ч 50 м			75 кВт 1500 об/мин	В резерве
				Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-120-100	120 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-120-100	120 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	10-160-100	160 м3/ч 100 м	ПЭДВ	10-45	63 кВт 3000 об/мин	В работе
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»												
63	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	Западный промышленный район рядом с д. Котово		Скважинный	скв. №1	Caprari	-	61.2 м3/ч 108 м	-	-	15 кВт	В работе
				Скважинный	скв. №2	Caprari	-	25 м3/ч 100 м	-	-	15 кВт	В работе
				Скважинный	скв. №3	Caprari	-	25 м3/ч 100 м	-	-	15 кВт	В работе
				Скважинный	скв. №4	Caprari	-	25 м3/ч 100 м	-	-	15 кВт	В работе
				Насосная станция 2-го подъема	-	Grundfos NB50-200/210 - 2 шт.	-	130 м3/ч	-	-	18.5	
				Безмасляный воздушный компрессор	-	AP-200X	-	-	-	-	0.25	
				Компрессор	-	ELITECH КИМ 200/24	-	-	-	-	1.5	
				Дренажный насос	-	-	-	-	-	-	0.9	
				УФ-стерилизаторы - 3 шт.	-	-	-	-	-	-	1.4	
64	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	Северный промышленный район рядом с д. Котово		Скважинный	скв. №1	Caprari	-	25 м3/ч 100 м	-	-	15 кВт	В работе
				Скважинный	скв. №2	Caprari	-	25 м3/ч 100 м	-	-	15 кВт	В работе
				Скважинный	скв. №3	Caprari	-	25 м3/ч 100 м	-	-	15 кВт	В работе
				Скважинный	скв. №4	Caprari	-	25 м3/ч 100 м	-	-	15 кВт	В работе
				Насосная станция 2-го подъема	-	Grundfos NB50-200/210 - 2 шт.	-	130 м3/ч	-	-	18.5	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
				Безмасляный воздушный компрессор	-	AP-200X	-	-	-	-	0.25	
				Компрессор	-	ELITECH КИМ 200/24	-	-	-	-	1.5	
				Дренажный насос	-	-	-	-	-	-	0.9	
				УФ-стерилизаторы - 3 шт.	-	-	-	-	-	-	1.4	
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»												
65	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	п. Новая Ольховка, д. Башкино		Скважинный	скв. №1 Н-2	ЭЦВ	8-40-120	40 м3/ч 120 м	ПЭДВ	-	22 кВт 2900 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №2 М-1	ЭЦВ	10-63-110	63 м3/ч 110 м	ПЭДВ	-	32 кВт 2900 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №2а М-2	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	-	17 кВт 2900 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №3 Л-1	ЭЦВ	10-63-110	63 м3/ч 110 м	ПЭДВ	-	32 кВт 2900 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №3б Л-2	ЭЦВ	8-25-110	25 м3/ч 110 м	ПЭДВ	-	11 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №4 Н-1	ЭЦВ	10-63-110	63 м3/ч 110 м	ПЭДВ	-	32 кВт 2900 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №5 М-3	ЭЦВ	8-40-90	40 м3/ч 90 м	ПЭДВ	-	17 кВт 2900 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №6 Л-3	ЭЦВ	8-40-120	40 м3/ч 120 м	ПЭДВ	-	22 кВт 2900 об/мин	В работе
	Насос ц/б	1	1Д	200-90	200 м3/ч 90 м	-	-	90 кВт 2900 об/мин	В работе			
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»												
66	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	п. Селятино, д. Алабино		Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-65-110	65 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-45	45 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-65-225	65 м3/ч 150 м	ПЭДВ	10-45	45 кВт 3000 об/мин	В резерве
				Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	10-63-200	65 м3/ч 180 м	ПЭДВ	8-32	32 кВт 3000 об/мин	В резерве
				Скважинный	скв. №5	ЭЦВ	10-63-110	65 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №5а	ЭЦВ	10-63-100	65 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №6	ЭЦВ	10-63-200	65 м3/ч 90 м	ПЭДВ	8-17	17 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №7	ЭЦВ	10-63-190	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ		5,5 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	скв. №8	ЭЦВ	10-63-220	65 м3/ч 110 м	ПЭДВ		5,5 кВт 3000 об/мин	В работе

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Улица	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Примечание
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")												
67	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	Турейка		Скважинный	1	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 110 м	ПЭДВ		11 кВт 3000 об/мин	В работе
				Скважинный	2	ЭЦВ	8-25-100	25 м3/ч 110 м	ПЭДВ		11 кВт 3000 об/мин	В работе

2.1.9.1.7 Проектная производительность ИЦВ

Проектная производительность ИЦВ г. о Наро-Фоминск представлена в таблице (Таблица 2.13).

Таблица 2.13 - Проектная производительность ИЦВ

№ п/п	ИЦВ	Проектная производительность		
		м³/ч	м³/сут.	тыс. м³/год
МУП «Водоканал»				
1	ВЗУ-110 ул. Новикова	750	18000	6570
2	ВЗУ-111 ул. Московская	350	8400	3066
3	ВЗУ-113 Парк Воровского	260	6240	2277.6
4	ВЗУ-114 ул. Московская	220	5280	1927.2
5	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	350	8400	3066
6	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	333.33	8000	2920
7	ВЗУ-121 д/о Бекасово	65	1560	569.4
8	ВЗУ-131 ул. Связистов	15	360	131.4
9	ВЗУ-226 ул. Парковая	120	2880	1051.2
10	ВЗУ-228 ул. Дубки	320	7680	2803.2
11	ВЗУ-229 ул. Горького	320	7680	2803.2
12	ВЗУ-231 "Весна"	230	5520	2014.8
13	ВЗУ-241 "Победа"	50	1200	438
14	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	25	600	219
15	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	25	600	219
16	ВЗУ-311 пос. Глаголево	45	1080	394.2
17	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	25	600	219
18	ВЗУ-313 пос. Глаголево	10	240	87.6
19	ВЗУ-321 д. Софьино	315	7560	2759.4
20	ВЗУ-341 д/о Отличник	14	336	122.64
21	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	320	7680	2803.2
22	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	26	624	227.76
23	ВЗУ-411 д. Митяево	10	240	87.6
24	ВЗУ-421 п. Пионерский	16	384	140.16
25	ВЗУ-431 п. Рождественно	10	240	87.6
26	ВЗУ-451 д. Симбухово	20	480	175.2
27	ВЗУ-461 д. Ястребово	10	240	87.6
28	ВЗУ-551 д. Волченки	25	600	219
29	ВЗУ-552 д. Волченки	25	600	219
30	ВЗУ-511 д. Устье	25	600	219
31	ВЗУ-521 д. Назарьево	25	600	219
32	ВЗУ-531 п. с-за Архангельский	50	1200	438
33	ВЗУ-661 д. Веселево	55	1320	481.8
34	ВЗУ-611 д. Вышегород	20	480	175.2
35	ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	10	240	87.6
36	ВЗУ-631 д. Крюково	10	240	87.6
37	ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	10	240	87.6
38	ВЗУ-651 д. Субботино	9	216	78.84
39	ВЗУ-671 д. Шустиково	41	984	359.16
40	ВЗУ-771 п. Калинин	208.33	5000	1825
41	ВЗУ-712 Тарасково	175	4200	1533
42	ВЗУ-721 с. Петровское	22	528	192.72
43	ВЗУ-722 с. Петровское	15	360	131.4
44	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	315	7560	2759.4
45	ВЗУ-891 д. Головково	95	2280	832.2
46	ВЗУ-881 д. Таширово	16	384	140.16

№ п/п	ИЦВ	Проектная производительность		
		м³/ч	м³/сут.	тыс. м³/год
47	ВЗУ-882 д. Таширово	25	600	219
48	ВЗУ-871 д. Любаново	10	240	87.6
49	ВЗУ-861 д. Крюково	90	2160	788.4
50	ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)	16	384	140.16
51	ВЗУ-851 д. Васильчиново	300	7200	2628
52	ВЗУ-841 д. Слепушкино	10	240	87.6
53	ВЗУ-831 д. Большие Горки	10	240	87.6
54	ВЗУ-810 п. Луговое	48	1152	420.48
55	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	16	384	140.16
56	ВЗУ-821 д. Мякишево-2	10	240	87.6
57	ВЗУ-951 п. Совхозный	10	240	87.6
58	ВЗУ-921 д. Елагино	2.9	69.6	25.4
59	ВЗУ-911 с. Каменское «Родник»	10	240	87.6
60	ВЗУ-931 д. Слизнево	40	960	350.4
ООО «Дирекция Голицино-3»				
61	ВЗУ ООО «Дирекция Голицино-3»	25	600	219
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети) мкр. «Восточный»				
ООО «ЗЭИМ «Элинар»				
62	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	320	7680	2803.2
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
63	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	130.0	3120	1138.8
64	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	130.0	3120	1138.8
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»				
65	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИ-НАР-БРОЙЛЕР»	200	4800	1752
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»				
66	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	80	1920	700.8
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")				
67	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	50	1200	438

2.1.9.1.8 Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет)

Данные о фактической производительности ИЦВ г. о. Наро-Фоминск предоставлены в таблице (Таблица 2.14).

Таблица 2.14 - Фактическая производительность ИЦВ

№	Объект (ВЗУ)	Фактическая производительность (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая)														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год
МУП «Водоканал»																
1	ВЗУ-110 ул. Новикова	337.40	5416.47	1647.51	404.88	6499.76	1977.01	485.85	7799.67	2372.40	583.03	9359.67	2846.90	492.66	7908.99	2405,65
2	ВЗУ-111 ул. Московская	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ВЗУ-113 Парк Воровского	141.76	2275.69	692.19	170.11	2730.84	830.63	204.14	3277.15	996.80	244.95	3932.38	1196.10	283.75	4555.13	1385.52
4	ВЗУ-114 ул. Московская	19.72	316.60	96.30	23.67	379.92	115.56	28.41	456.00	138.70	34.08	547.07	166.40	136.01	2183.44	664.13
5	ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	127.72	2050.42	623.67	153.27	2460.49	748.40	183.93	2952.66	898.10	220.71	3543.12	1077.70	221.54	3556.42	1081.74
7	ВЗУ-121 д/о Бекасово	36.33	268.27	81.60	43.59	321.93	97.92	52.31	386.30	117.50	62.77	463.56	141.00	57.63	425.54	129.44
8	ВЗУ-131 ул. Связистов	2.23	35.77	10.88	2.67	42.94	13.06	3.22	51.62	15.70	3.85	61.81	18.80	4.37	70.15	21.34
9	ВЗУ-226 ул. Парковая	70.57	1085.62	330.21	84.68	1302.74	396.25	101.61	1563.29	475.50	121.94	1875.95	570.60	134.75	2073.09	630.57
10	ВЗУ-228 ул. Дубки	126.98	1953.57	594.21	152.38	2344.31	713.06	182.86	2813.26	855.70	219.43	3375.78	1026.80	241.59	3716.79	1130.52
11	ВЗУ-229 ул. Горького	84.70	1303.07	396.35	101.64	1563.72	475.63	121.98	1876.60	570.80	146.36	2251.73	684.90	157.11	2417.01	735.18
12	ВЗУ-231 "Весна"	45.08	693.50	210.94	54.09	832.21	253.13	64.92	998.79	303.80	77.89	1198.36	364.50	73.86	1136.35	345.64
13	ВЗУ-241 "Победа"	1.21	18.64	5.67	1.46	22.39	6.81	1.75	26.96	8.20	2.09	32.22	9.80	3.81	58.60	17.83
14	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	4,09	81,8	24,86	5,37	107,4	32,65	8,79	175,79	53,44	9,67	193,39	58,79	24,18	483,58	147,00
15	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ВЗУ-311 пос. Глаголево	0.82	7.23	2.20	0.99	8.68	2.64	1.20	10.52	3.20	1.42	12.49	3.80	1.19	10.45	3.18

№	Объект (ВЗУ)	Фактическая производительность (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая)														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год
17	ВЗУ-312 Но-волаголево (в/ч №33)	9.09	79.92	24.31	10.91	95.90	29.17	13.09	115.07	35.00	15.71	138.08	42.00	15.33	134.76	40.99
18	ВЗУ-313 пос. Глаголево	1.90	16.73	5.09	2.28	20.09	6.11	2.73	24.00	7.30	3.29	28.93	8.80	3.34	29.39	8.94
19	ВЗУ-321 д. Софьино	31.33	304.41	92.59	37.59	365.29	111.11	45.10	438.25	133.30	54.14	526.03	160.00	65.10	632.60	192.42
20	ВЗУ-341 д/о Отличник	6.85	31.59	9.61	8.21	37.91	11.53	9.83	45.37	13.80	11.82	54.58	16.60	11.90	54.90	16.70
21	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	35.05	462.15	140.57	42.05	554.56	168.68	50.46	665.42	202.40	60.56	798.58	242.90	96.17	1268.21	385.75
22	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	18.63	245.62	74.71	22.35	294.74	89.65	26.83	353.75	107.60	32.19	424.44	129.10	35.95	474.02	144.18
23	ВЗУ-411 д. Митяево	1.30	5.33	1.62	1.55	6.38	1.94	1.84	7.56	2.30	2.24	9.21	2.80	1.96	8.03	2.44
24	ВЗУ-421 п. Пионерский	н/д												10.70	65.82	20.02
25	ВЗУ-431 п. Рождественно	2.84	13.12	3.99	3.41	15.75	4.79	4.13	19.07	5.80	4.92	22.68	6.90	8.80	40.63	12.36
26	ВЗУ-451 д. Симбухово	2.38	13.51	4.11	2.85	16.21	4.93	3.41	19.40	5.90	4.11	23.34	7.10	5.18	29.43	8.95
27	ВЗУ-461 д. Ястребово	1.54	6.67	2.03	1.84	7.99	2.43	2.19	9.53	2.90	2.65	11.51	3.50	3.84	16.68	5.08
28	ВЗУ-551 д. Волченки	7.01	64.70	19.68	8.41	77.62	23.61	10.08	93.04	28.30	12.11	111.78	34.00	14.47	133.58	40.63
29	ВЗУ-552 д. Волченки	2.29	21.11	6.42	2.75	25.35	7.71	3.31	30.58	9.30	3.95	36.49	11.10	0.41	3.78	1.15
30	ВЗУ-511 д. Устье	11.07	88.87	27.03	13.28	106.62	32.43	15.93	127.89	38.90	19.13	153.53	46.70	18.86	151.38	46.04
31	ВЗУ-521 д. Назарьево	3.81	15.62	4.75	4.56	18.71	5.69	5.45	22.36	6.80	6.57	26.96	8.20	6.81	27.93	8.50
32	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	35.89	147.25	44.79	43.07	176.71	53.75	51.69	212.05	64.50	62.03	254.47	77.40	65.96	270.62	82.31

№	Объект (ВЗУ)	Фактическая производительность (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая)														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год
33	ВЗУ-661 д. Веселево	9.88	113.95	34.66	11.85	136.77	41.60	14.22	164.05	49.90	17.07	196.93	59.90	17.55	202.45	61.58
34	ВЗУ-611 д. Вышегород	3.81	16.54	5.03	4.57	19.86	6.04	5.53	24.00	7.30	6.58	28.60	8.70	6.60	28.66	8.72
35	ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка	2.41	9.90	3.01	2.89	11.87	3.61	3.45	14.14	4.30	4.17	17.10	5.20	5.63	23.12	7.03
36	ВЗУ-631 д. Крюково	0.46	1.91	0.58	0.55	2.27	0.69	0.64	2.63	0.80	0.80	3.29	1.00	0.66	2.71	0.83
37	ВЗУ-641 д. Ново - Александровка	0.93	3.81	1.16	1.11	4.57	1.39	1.36	5.59	1.70	1.60	6.58	2.00	2.17	8.88	2.70
38	ВЗУ-651 д. Субботино	0.37	1.51	0.46	0.45	1.84	0.56	0.56	2.30	0.70	0.64	2.63	0.80	1.09	4.45	1.35
39	ВЗУ-671 д. Шустиково	4.15	30.64	9.32	4.98	36.76	11.18	5.97	44.05	13.40	7.17	52.93	16.10	8.76	64.72	19.69
40	ВЗУ-771 п. Калинин	88.11	1355.61	412.33	105.74	1626.71	494.79	126.89	1952.22	593.80	152.26	2342.47	712.50	144.60	2224.58	676.64
41	ВЗУ-712 Тарасково	81.10	1247.70	379.51	97.32	1497.27	455.42	116.79	1796.71	546.50	140.14	2156.05	655.80	174.62	2686.52	817.15
42	ВЗУ-721 с. Петровское	11.91	79.92	24.31	14.29	95.90	29.17	17.14	115.07	35.00	20.57	138.08	42.00	12.88	86.47	26.30
43	ВЗУ-722 с. Петровское	0.31	2.10	0.64	0.37	2.50	0.76	0.44	2.96	0.90	0.54	3.62	1.10	4.23	28.37	8.63
44	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)	25.09	386.04	117.42	30.11	463.23	140.90	36.14	555.95	169.10	43.36	667.07	202.90	39.10	601.48	182.95
45	ВЗУ-891 д. Головково	26.62	273.01	83.04	31.94	327.62	99.65	38.34	393.21	119.60	46.00	471.78	143.50	38.59	395.84	120.40
46	ВЗУ-881 д. Таширова	1.50	13.87	4.22	1.81	16.67	5.07	2.17	20.05	6.10	2.60	24.00	7.30	0.86	7.94	2.42
47	ВЗУ-882 д. Таширова	19.25	177.70	54.05	23.10	213.24	64.86	27.71	255.78	77.80	33.27	307.07	93.40	38.13	352.01	107.07
48	ВЗУ-871 д. Любаново	0.22	1.15	0.35	0.26	1.38	0.42	0.31	1.64	0.50	0.37	1.97	0.60	0.33	1.74	0.53

№	Объект (ВЗУ)	Фактическая производительность (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая)														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год
49	ВЗУ-861 д. Крюково	3.13	14.47	4.40	3.76	17.36	5.28	4.49	20.71	6.30	5.41	24.99	7.60	3.45	15.91	4.84
50	ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)	8.78	40.54	12.33	10.54	48.62	14.79	12.68	58.52	17.80	15.17	70.03	21.30	12.87	59.40	18.07
51	ВЗУ-851 д. Васильчиново	33.79	367.00	111.63	40.56	440.42	133.96	48.68	528.66	160.80	58.40	634.19	192.90	60.47	656.67	199.74
52	ВЗУ-841 д. Слепушкино	4.22	17.33	5.27	5.06	20.78	6.32	6.09	24.99	7.60	7.29	29.92	9.10	7.24	29.68	9.03
53	ВЗУ-831 д. Большие Горки	9.48	43.76	13.31	11.38	52.50	15.97	13.68	63.12	19.20	16.38	75.62	23.00	27.98	129.16	39.29
54	ВЗУ-810 п. Луговое	подъем воды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения коттеджных поселков осуществляется с 2020 г.												0.06	0.58	0.18
55	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	1.81	10.29	3.13	2.17	12.33	3.75	2.60	14.79	4.50	3.13	17.75	5.40	1.12	6.37	1.94
56	ВЗУ-821 д. Мякишево-2	1.31	7.43	2.26	1.57	8.91	2.71	1.91	10.85	3.30	2.26	12.82	3.90	3.53	20.03	6.09
57	ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная	13.64	71.93	21.88	16.36	86.30	26.25	19.63	103.56	31.50	23.53	124.12	37.75	23.56	124.29	37.80
58	ВЗУ-921 д. Елагино	2.51	10.29	3.13	3.01	12.33	3.75	3.61	14.79	4.50	4.33	17.75	5.40	4.05	16.63	5.06
59	ВЗУ-911 с. Каменское (родник)	17.13	166.49	50.64	20.56	199.76	60.76	24.67	239.67	72.90	29.61	287.67	87.50	33.06	321.21	97.70
60	ВЗУ-931 д. Слизнево	2.23	9.14	2.78	2.67	10.95	3.33	3.21	13.15	4.00	3.85	15.78	4.80	3.99	16.38	4.98
ООО «Дирекция Голицино-3»																
61	ВЗУ ООО "Дирекция Голицино-3" (д. Новосумино)	30.05	308.25	93.76	26.38	270.55	82.29	34.88	357.77	108.82	31.28	320.87	97.60	23.18	237.70	72.30
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети) мкр. «Восточный»																
ООО «ЗЭИМ «Элинар»																

№	Объект (ВЗУ)	Фактическая производительность (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая)														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год	м³/ч	м³/сут	тыс. м³/год
62	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Эли-нар»	5.49	131.67	48.06	6.58	158.00	57.67	296.43	4823.01	1467.00	306.58	5086.92	1547.27	261.56	4241.01	1289.98
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»																
63	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	15.15	279.75	92.83	18.18	335.70	111.39	21.82	402.85	133.67	21.82	402.85	133.67	16.12	297.63	98.76
64	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	1.53	28.25	9.37	1.84	33.90	11.25	2.20	40.68	13.50	2.20	40.68	13.50	1.63	30.05	9.97
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»																
65	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБ-РИКА «ЭЛИ-НАР-БРОЙ-ЛЕР»	14.86	356.67	131.58	17.83	428	157.89	336.83	5811.59	1767.69	263.17	4526.78	1376.90	169.83	2788.18	848.07
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»																
66	ВЗУ ООО "СКС Гидро-монтаж"	293.58	4336.01	1318.87	352.30	5203.17	1582.63	422.76	6243.85	1899.17	422.76	6243.85	1899.17	460.33	6798.67	2067.93
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")																
67	ВЗУ ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	4,20	64,67	19,14	4,11	63,31	18,739	4,16	64,06	18,962	4,32	66,56	19,7	4,38	67,44	19,961

2.1.9.1.9 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год

Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год отсутствуют.

2.1.9.1.10 Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления

Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ, а также оперативных и диспетчерских журналов, показал, что централизованные системы водоснабжения г. о. Наро-Фоминск обеспечивает отпуск питьевой воды в соответствии с потребностями потребителей. Жалоб на некачественное снабжение водой от потребителей не поступало.

2.1.9.1.11 Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, ежемесячно за последние три года

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице (Таблица 2.15).

Таблица 2.15 - Требования СанПиН о кратности отбора проб воды

Виды показателей	Количество проб в течение одного года, не менее	
	Для подземных источников	Для поверхностных источников
Микробиологические	4 (по сезонам года)	12 (ежемесячно)
Паразитологические	не проводятся	-
Органолептические	4 (по сезонам года)	12 (ежемесячно)
Обобщенные показатели	-	-
Неорганические и органические вещества	1	4 (по сезонам года)
Радиологические	1	1

Копии результатов лабораторных исследований качества питьевой воды, взятой из артезианских скважин ВЗУ г. о. Наро-Фоминска приведены в Приложении №5 к схеме.

2.1.9.1.12 Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть

Копии результатов анализа качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть в Наро-Фоминском городском округе приведены в Приложении №5 к схеме.

2.1.9.1.13 Схема электроснабжения ИЦВ

Схемы электроснабжения на ИЦВ Наро-Фоминском городском округе однотипные и представлены в Приложении №4.1

2.1.9.1.14 Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за три последние года

Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ и насосными станциями III-го подъема за последние три года по Наро-Фоминскому городскому округу представлены в таблицах (Таблица 2.16-Таблица 2.17).

Таблица 2.16 - Потребление электроэнергии ИЦВ в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
		2018 г.												
	МУП "Водоканал"	1393065,0	1327007,0	1405098,0	1261202,0	1096281,0	1129629,0	1067458,0	1037196,0	1117975,0	1170800,0	1202177,0	1374915,0	14582803,0
1	ВЗУ-113 Парк Воровского	76457.0	75092.0	77501.0	72280.0	66659.0	68105.0	70675.0	57985.0	66900.0	64329.0	83364.0	98141.0	877488.0
2	ВЗУ-114 ул. Московская	6828.0	6828.0	7232.0	5934.0	2507.0	2537.0	1384.0	1756.0	2649.0	3047.0	7914.0	15316.0	63932.0
3	ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	38832.0	37468.0	40918.0	38912.0	31290.0	29846.0	23829.0	24069.0	33216.0	36666.0	38110.0	35142.0	408298.0
4	ВЗУ-110 ул.Новикова	241358.0	225437.0	261417.0	236259.0	209512.0	178383.0	222601.0	218116.0	229149.0	250616.0	240911.0	268781.0	2782540.0
5	ВЗУ-111 ул. Московская	14480.0	16126.0	22946.0	29044.0	5376.0	17651.0	4172.0	4332.0	2969.0	5536.0	4653.0	4092.0	131377.0
6	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	114823.0	110590.0	112945.0	105340.0	106172.0	112001.0	103439.0	99399.0	97399.0	142252.0	70787.0	89201.0	1264348.0
7	ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	31680.0	24280.0	26920.0	24400.0	12560.0	13600.0	12080.0	11800.0	11600.0	15480.0	21960.0	28240.0	234600.0
8	ВЗУ-131 ул. Связистов	1574.0	2787.0	3937.0	1409.0	2163.0	6546.0	3293.0	886.0	6312.0	4792.0	5894.0	5682.0	45275.0
9	ВЗУ-226 ул. Парковая	59725.0	53035.0	65326.0	66918.0	56800.0	59040.0	52080.0	59360.0	72480.0	58160.0	69920.0	94960.0	767804.0
10	ВЗУ-228 ул. Дубки	187640.0	211280.0	155240.0	175560.0	161800.0	202920.0	172880.0	143240.0	199400.0	178520.0	187320.0	215400.0	2191200.0
11	ВЗУ-229 ул. Горького	78160.0	72000.0	75600.0	57280.0	64080.0	57760.0	54480.0	63680.0	55520.0	42400.0	41120.0	61280.0	723360.0
12	ВЗУ-231 "Весна"	25440.0	23340.0	27000.0	8100.0	9900.0	19560.0	17520.0	11280.0	17340.0	11700.0	20280.0	22380.0	213840.0
13	ВЗУ-241 "Победа "	5902.0	7256.0	9040.0	6887.0	3744.0	2566.0	2836.0	2797.0	3105.0	2661.0	2700.0	10283.0	59777.0
14	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	600,0	1140,0	930,0	630,0	1470,0	1350,0	3240,0	2970,0	3000,0	3180,0	2580,0	2130,0	23220,0
15	ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	ВЗУ-311 д. Глаголево	3676.0	4055.0	5372.0	2771.0	1431.0	1602.0	1413.0	1490.0	845.0	2522.0	1852.0	3617.0	30646.0
17	ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	12058.0	10556.0	15396.0	11516.0	5925.0	5382.0	4298.0	4548.0	5049.0	7635.0	9847.0	14186.0	106396.0
18	ВЗУ-313 д. Глаголево	1855.0	2230.0	2745.0	1605.0	1172.0	778.0	763.0	816.0	667.0	565.0	838.0	2416.0	16450.0
19	ВЗУ-321 д. Софьино	46200.0	43400.0	48600.0	42400.0	31600.0	41000.0	23240.0	25560.0	23400.0	39600.0	35600.0	43600.0	444200.0
20	ВЗУ-341 п. д/о Отличник	2308.0	2385.0	3409.0	2822.0	2390.0	2375.0	2418.0	2175.0	2308.0	2151.0	2195.0	2351.0	29287.0
21	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	47880.0	47280.0	43320.0	43800.0	39840.0	40320.0	36480.0	40560.0	38640.0	38640.0	39600.0	38640.0	495000.0
22	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	14340.0	17820.0	16350.0	11190.0	11550.0	13860.0	12540.0	14760.0	14160.0	14040.0	15840.0	22650.0	179100.0
23	ВЗУ-411 д. Митяево	3480.0	4700.0	3120.0	2840.0	3220.0	3340.0	3500.0	4640.0	4140.0	4400.0	5160.0	2040.0	44580.0
24	ВЗУ-421 п. Пионерский	550.0	649.0	495.0	253.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.0	502.0	2679.0
25	ВЗУ-431 д. Рождествено	2087.0	2709.0	2857.0	1612.0	1546.0	1987.0	1892.0	2088.0	2042.0	1877.0	2761.0	3452.0	26910.0
26	ВЗУ-451 д. Симбухово	2846.0	3290.0	2935.0	2158.0	1439.0	1459.0	1153.0	1280.0	1107.0	1200.0	304.0	1343.0	20514.0
27	ВЗУ-461 д. Ястребово	2253.0	2922.0	3346.0	1226.0	1100.0	1420.0	1478.0	2383.0	607.0	474.0	824.0	2584.0	20617.0
28	ВЗУ-551 д. Волченки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	637.0	646.0
29	ВЗУ-552 д. Волченки	3978.0	3946.0	4106.0	3493.0	3152.0	3038.0	2344.0	3271.0	2390.0	2150.0	2777.0	3108.0	37753.0
30	ВЗУ-511 д. Устье	10847.0	10827.0	10605.0	8706.0	3515.0	5010.0	4437.0	4815.0	6386.0	8570.0	12138.0	13208.0	99064.0
31	ВЗУ-521 д. Назарьево	1607.0	1778.0	1073.0	624.0	699.0	619.0	504.0	730.0	417.0	303.0	680.0	903.0	9937.0
32	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	5836.0	3827.0	5416.0	3007.0	2445.0	2613.0	2253.0	2759.0	2687.0	2824.0	3656.0	4521.0	41844.0
33	ВЗУ-661 д. Веселево	8246.0	8712.0	8596.0	6001.0	3788.0	3498.0	2858.0	3245.0	3168.0	4241.0	7450.0	8299.0	68102.0
34	ВЗУ-611 д. Вышгород	6140.0	3320.0	2940.0	2200.0	1300.0	1600.0	1560.0	2080.0	2000.0	2120.0	4220.0	4360.0	33840.0
35	ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	3292.0	3536.0	3052.0	2648.0	2553.0	2539.0	2053.0	2320.0	1593.0	1409.0	2699.0	1641.0	29335.0
36	ВЗУ-631 д. Крюково	873.0	1360.0	1275.0	502.0	189.0	761.0	130.0	360.0	404.0	644.0	1252.0	1294.0	9044.0
37	ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	0.0	0.0	2283.0	420.0	220.0	0.0	1376.0	1501.0	1800.0	1192.0	626.0	983.0	10401.0
38	ВЗУ-651 д. Субботино	1142.0	1741.0	1935.0	1253.0	867.0	933.0	894.0	1052.0	970.0	909.0	1042.0	1645.0	14383.0
39	ВЗУ-671 д. Шустиково	1894.0	1702.0	1582.0	1194.0	179.0	394.0	262.0	2961.0	154.0	131.0	1139.0	1637.0	13229.0
40	ВЗУ-672 д. Шустиково	4372.0	4922.0	5320.0	4625.0	1516.0	1353.0	1185.0	1594.0	1270.0	1398.0	2358.0	3181.0	33094.0

№ п/п	ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
41	ВЗУ-771 п. Калининец	77219.0	70788.0	85664.0	65870.0	53348.0	54370.0	51796.0	56349.0	59065.0	57122.0	71372.0	61688.0	764651.0
42	ВЗУ-712 д. Тарасково	129720.0	82520.0	98280.0	101160.0	98460.0	89280.0	87240.0	90240.0	77340.0	85920.0	74580.0	78000.0	1092740.0
43	ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	7257.0	5986.0	5986.0	4920.0	2070.0	1681.0	2337.0	2111.0	2767.0	3383.0	5781.0	5843.0	50122.0
44	ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	2772.0	2519.0	3330.0	1900.0	641.0	315.0	2413.0	3175.0	3431.0	3928.0	5208.0	4663.0	34295.0
45	ВЗУ-731 п. Калининец, ул.Фабрич- ная (БПК Алабино)	37520.0	36000.0	44480.0	34720.0	30400.0	28720.0	34960.0	21760.0	21520.0	20000.0	29120.0	25920.0	365120.0
46	ВЗУ-891 д. Головково	10120.0	11120.0	11840.0	14840.0	20800.0	4880.0	4680.0	5000.0	5080.0	5160.0	6600.0	6240.0	106360.0
47	ВЗУ-881 д. Таширово	902.0	1404.0	1594.0	308.0	246.0	599.0	153.0	68.0	33.0	231.0	802.0	1334.0	7674.0
48	ВЗУ-882 д. Таширово	6906.0	7040.0	7546.0	8029.0	7401.0	10695.0	3303.0	3164.0	2912.0	2720.0	2886.0	3557.0	66159.0
49	ВЗУ-871 д. Любаново	131.0	341.0	261.0	173.0	90.0	162.0	130.0	157.0	6.0	189.0	254.0	129.0	2023.0
50	ВЗУ-861 с. Крюково	5640.0	7140.0	6600.0	4580.0	2620.0	2140.0	1580.0	1940.0	2200.0	3700.0	5320.0	6360.0	49820.0
51	ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	770.0	1010.0	870.0	670.0	680.0	740.0	1130.0	1000.0	950.0	690.0	700.0	650.0	9860.0
52	ВЗУ-851 п. Васильчиново	23779.0	26333.0	25047.0	23098.0	13048.0	12989.0	11175.0	10845.0	15693.0	20099.0	31359.0	26342.0	239807.0
53	ВЗУ-841 д. Слепушкино	660.0	280.0	480.0	100.0	140.0	260.0	473.0	570.0	746.0	802.0	1696.0	2286.0	8493.0
54	ВЗУ-831 д. Большие Горки	1825.0	1684.0	1485.0	1441.0	1935.0	2434.0	2011.0	2421.0	1866.0	1882.0	1691.0	1624.0	22299.0
55	ВЗУ-811 д. Мякишево	3642.0	4239.0	5826.0	1474.0	763.0	2064.0	1272.0	2054.0	3768.0	1419.0	2796.0	3667.0	32984.0
56	ВЗУ-821 д. Мякишево	721.0	919.0	7884.0	1359.0	92.0	570.0	274.0	301.0	245.0	256.0	2214.0	3405.0	18240.0
57	ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	3540.0	3400.0	3740.0	3380.0	3760.0	3540.0	3540.0	2000.0	2340.0	1960.0	1840.0	2780.0	35820.0
58	ВЗУ-951 с. Атепшево, ул. Совхозная	6870.0	8550.0	9570.0	3930.0	2880.0	4290.0	4020.0	3930.0	0.0	2520.0	4260.0	4920.0	55740.0
59	ВЗУ-921 д. Елагино	470.0	317.0	384.0	682.0	902.0	1613.0	1011.0	1056.0	359.0	215.0	287.0	665.0	7961.0
60	ВЗУ-931 д. Слизово	1342.0	1091.0	1151.0	749.0	336.0	532.0	420.0	397.0	411.0	270.0	810.0	1016.0	8525.0
	ООО «Дирекция Голицино-3»	18209.7	17338.8	18362.7	16484.9	14317.2	14754.8	13917.1	13524.9	14580.9	15269.3	15687.5	17952.3	190400.0
61	ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3"	18209.7	17338.8	18362.7	16484.9	14317.2	14754.8	13917.1	13524.9	14580.9	15269.3	15687.5	17952.3	190400.0
	ООО «ЗЭИМ «Элинар»	138413.0	123116.0	135124.0	137100.0	137538.0	123496.0	135413.0	142703.0	194286.0	170985.0	183578.0	166356.0	1788108.0
62	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	138413.0	123116.0	135124.0	137100.0	137538.0	123496.0	135413.0	142703.0	194286.0	170985.0	183578.0	166356.0	1788108.0
	ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	50362.3	45524.6	46747.8	42143.8	15330.6	16848.9	14697.4	16719.8	16523.1	16523.1	42537.2	45241.8	369200.4
63	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	45743.3	41349.3	42460.4	38278.6	13924.6	15303.6	13349.5	15186.4	15007.7	15007.7	38635.9	41092.5	335339.5
64	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	4618.9	4175.3	4287.4	3865.2	1406.0	1545.3	1348.0	1533.4	1515.4	1515.4	3901.3	4149.3	33861.0
	ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИ- НАР-БРОЙЛЕР»	203526.0	200002.5	203013.0	195993.0	197478.0	198936.0	196911.0	195426.0	194130.0	200016.0	198423.0	202527.0	2386381.5
65	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	203526.0	200002.5	203013.0	195993.0	197478.0	198936.0	196911.0	195426.0	194130.0	200016.0	198423.0	202527.0	2386381.5
	ООО "СКС Гидромонтаж"	193382.2	184133.2	195007.5	175065.2	152044.7	156692.7	147796.0	143630.8	154845.1	162156.3	166597.2	190649.1	2022000.0
66	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	193382.2	184133.2	195007.5	175065.2	152044.7	156692.7	147796.0	143630.8	154845.1	162156.3	166597.2	190649.1	2022000.0
	ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (фи- лиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	974,0	843,0	1009,0	1055,0	1070,0	1079,0	1107,0	1128,0	1089,0	1071,0	1028,0	998,0	12451,0
67	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	974,0	843,0	1009,0	1055,0	1070,0	1079,0	1107,0	1128,0	1089,0	1071,0	1028,0	998,0	12451,0
		2019 г.												
	МУП "Водоканал"	1477030,0	1283324,0	1210748,0	1155155,0	1053677,0	992151,0	1072842,0	939465,0	1053324,0	1075241,0	1108405,0	1187581,0	13608943,0
1	ВЗУ-113 Парк Воровского	89628.0	77340.0	74770.0	78465.0	64892.0	67944.0	67783.0	56861.0	68024.0	66578.0	64249.0	71317.0	847851.0
2	ВЗУ-114 ул. Московская	28865.0	30523.0	13061.0	11922.0	13182.0	36486.0	41650.0	26401.0	37068.0	41628.0	56865.0	38433.0	376084.0
3	ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	41961.0	34339.0	32253.0	39233.0	30970.0	14201.0	18293.0	19978.0	24792.0	27760.0	22705.0	26797.0	333282.0
4	ВЗУ-110 ул.Новикова	267297.0	243914.0	251050.0	245242.0	224049.0	195788.0	211752.0	191980.0	189913.0	197071.0	199494.0	201535.0	2619085.0
5	ВЗУ-111 ул. Московская	4894.0	3610.0	3450.0	1605.0	80.0	0.0	80.0	160.0	80.0	160.0	161.0	160.0	14440.0

№ п/п	ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
6	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	99778.0	97638.0	77714.0	75209.0	80611.0	78600.0	74440.0	61900.0	97980.0	81276.0	85412.0	83021.0	993579.0
7	ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	32840.0	29680.0	29760.0	25200.0	14600.0	15880.0	18800.0	15000.0	14440.0	19600.0	24680.0	35000.0	275480.0
8	ВЗУ-131 ул. Связистов	4085.0	2391.0	6814.0	5233.0	3928.0	4972.0	6495.0	6784.0	6895.0	5350.0	6502.0	3389.0	62838.0
9	ВЗУ-226 ул. Парковая	66560.0	58320.0	55360.0	61200.0	58800.0	56000.0	54320.0	51840.0	62400.0	64160.0	63440.0	62720.0	715120.0
10	ВЗУ-228 ул. Дубки	242320.0	180520.0	152080.0	149240.0	154600.0	179480.0	162000.0	150760.0	170040.0	196880.0	187640.0	202640.0	2128200.0
11	ВЗУ-229 ул. Горького	56000.0	51440.0	76400.0	70480.0	56720.0	58000.0	59520.0	36800.0	37840.0	34160.0	31040.0	40880.0	609280.0
12	ВЗУ-231 "Весна"	22440.0	21060.0	29700.0	23820.0	16740.0	14880.0	16140.0	13680.0	16860.0	14760.0	16800.0	22980.0	229860.0
13	ВЗУ-241 "Победа "	11472.0	11120.0	11213.0	7953.0	6563.0	1621.0	2763.0	2325.0	12900.0	7758.0	4309.0	13206.0	93203.0
14	ВЗУ-251 мкр. Мартмьяново-4	2250.0	2040.0	1770.0	1560.0	1470.0	1530.0	3230.0	2320.0	3140.0	3080.0	2170.0	3140.0	27700.0
15	ВЗУ-252 мкр. Мартмьяново-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	ВЗУ-311 д. Глаголево	3852.0	3412.0	3359.0	2016.0	2154.0	3085.0	3171.0	1880.0	992.0	696.0	2415.0	4089.0	31121.0
17	ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	15146.0	12309.0	11933.0	8845.0	5466.0	5257.0	5090.0	5841.0	7343.0	7594.0	8261.0	12392.0	105477.0
18	ВЗУ-313 д. Глаголево	2160.0	1922.0	1941.0	1258.0	528.0	1211.0	898.0	1109.0	894.0	386.0	964.0	2195.0	15466.0
19	ВЗУ-321 д. Софьино	44200.0	38800.0	40000.0	34600.0	27429.0	30419.0	27803.0	24812.0	29801.0	33861.0	35660.0	41575.0	408960.0
20	ВЗУ-341 п. д/о Отличник	3176.0	2932.0	3271.0	2709.0	2420.0	2234.0	2499.0	2239.0	2605.0	2514.0	2408.0	2516.0	31523.0
21	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	52560.0	41160.0	41640.0	39360.0	39000.0	37800.0	35160.0	34080.0	33840.0	32400.0	37920.0	33480.0	458400.0
22	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	25020.0	18990.0	18750.0	15900.0	15120.0	18060.0	17130.0	20280.0	18720.0	19590.0	20100.0	18060.0	225720.0
23	ВЗУ-411 д. Митяево	2860.0	2420.0	2000.0	1260.0	1480.0	1160.0	1140.0	1260.0	1120.0	1120.0	1400.0	1520.0	18740.0
24	ВЗУ-421 п. Пионерский	627.0	503.0	396.0	0.0	24.0	419.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	685.0	2659.0
25	ВЗУ-431 д. Рождествено	4537.0	3448.0	3309.0	2365.0	2393.0	2654.0	2697.0	2594.0	2366.0	2159.0	1929.0	2406.0	32857.0
26	ВЗУ-451 д. Симбухово	2551.0	1713.0	1593.0	946.0	776.0	638.0	226.0	260.0	208.0	166.0	360.0	360.0	9797.0
27	ВЗУ-461 д. Ястребово	4570.0	2790.0	1830.0	978.0	196.0	669.0	537.0	735.0	985.0	558.0	592.0	1013.0	15453.0
28	ВЗУ-551 д. Волченки	913.0	728.0	748.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	761.0	3160.0
29	ВЗУ-552 д. Волченки	3736.0	3070.0	2898.0	2425.0	2416.0	2384.0	2125.0	2248.0	2213.0	2165.0	2460.0	2978.0	31118.0
30	ВЗУ-511 д. Устье	18037.0	13753.0	13954.0	12065.0	11001.0	11432.0	12007.0	14011.0	9835.0	7108.0	10345.0	12501.0	146049.0
31	ВЗУ-521 д. Назарьево	1197.0	1002.0	1548.0	898.0	847.0	1310.0	1107.0	1202.0	650.0	324.0	313.0	502.0	10900.0
32	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	6371.0	5014.0	4996.0	3291.0	2268.0	2756.0	3186.0	2736.0	2980.0	2823.0	4375.0	5799.0	46595.0
33	ВЗУ-661 д. Веселево	9849.0	7524.0	6638.0	4295.0	3230.0	3040.0	3334.0	3640.0	3852.0	4238.0	5591.0	7282.0	62513.0
34	ВЗУ-611 д. Вышгород	6300.0	4040.0	4660.0	2340.0	3020.0	2220.0	1400.0	1500.0	1380.0	1300.0	1680.0	2280.0	32120.0
35	ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	1970.0	1587.0	1677.0	1276.0	1810.0	2619.0	1931.0	1947.0	1784.0	1583.0	2013.0	2218.0	22415.0
36	ВЗУ-631 д. Крюково	2164.0	1731.0	2571.0	1381.0	195.0	303.0	289.0	347.0	440.0	227.0	738.0	869.0	11255.0
37	ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	4151.0	3995.0	915.0	679.0	1162.0	1349.0	254.0	199.0	316.0	318.0	316.0	731.0	14385.0
38	ВЗУ-651 д. Субботино	2171.0	1757.0	1935.0	1602.0	1936.0	2240.0	1642.0	1168.0	794.0	764.0	1363.0	1508.0	18880.0
39	ВЗУ-671 д. Шустиково	4645.0	3256.0	2873.0	1880.0	1397.0	1176.0	1055.0	1112.0	1076.0	1325.0	2376.0	2832.0	25003.0
40	ВЗУ-672 д. Шустиково	2288.0	1394.0	577.0	316.0	244.0	353.0	244.0	340.0	273.0	192.0	503.0	894.0	7618.0
41	ВЗУ-771 п. Калинин	70635.0	64716.0	52177.0	58295.0	54327.0	52476.0	48907.0	48513.0	55293.0	41285.0	45947.0	49410.0	641981.0
42	ВЗУ-712 д. Тарасково	101400.0	82700.0	74280.0	71220.0	73180.0	17500.0	100980.0	75360.0	64500.0	84720.0	76180.0	84640.0	906660.0
43	ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	7298.0	7626.0	5576.0	6170.0	3670.0	3546.0	3628.0	3321.0	3588.0	4838.0	4346.0	4818.0	58425.0
44	ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	4705.0	3945.0	3539.0	2627.0	1929.0	1182.0	1857.0	718.0	1425.0	975.0	773.0	2597.0	26272.0
45	ВЗУ-731 п. Калинин, ул.Фабрич-ная (БПК Алабино)	27040.0	34640.0	28400.0	27760.0	22960.0	24000.0	20320.0	19920.0	24800.0	23600.0	26160.0	29360.0	308960.0
46	ВЗУ-891 д. Головково	8120.0	9160.0	7560.0	8080.0	7640.0	4600.0	7800.0	6040.0	6040.0	6760.0	8320.0	4720.0	84840.0
47	ВЗУ-881 д. Таширово	1862.0	1362.0	1056.0	106.0	45.0	81.0	124.0	417.0	269.0	419.0	319.0	1492.0	7552.0
48	ВЗУ-882 д. Таширово	4875.0	4420.0	3729.0	3243.0	3136.0	3046.0	3065.0	2681.0	2590.0	2874.0	2754.0	3447.0	39860.0
49	ВЗУ-871 д. Любаново	129.0	158.0	44.0	67.0	250.0	245.0	127.0	108.0	109.0	312.0	313.0	29.0	1891.0
50	ВЗУ-861 с. Крюково	6740.0	8760.0	5880.0	5340.0	2780.0	1340.0	1600.0	1580.0	1820.0	4440.0	5040.0	5380.0	50700.0
51	ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	850.0	890.0	970.0	660.0	720.0	780.0	880.0	1220.0	800.0	620.0	440.0	430.0	9260.0

№ п/п	ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
52	ВЗУ-851 п. Васильчиново	26134.0	22995.0	19238.0	20255.0	19709.0	11265.0	10819.0	5258.0	11065.0	12579.0	16403.0	22048.0	197768.0
53	ВЗУ-841 д. Слепушкино	3094.0	2717.0	2006.0	2203.0	1626.0	1068.0	859.0	876.0	1006.0	873.0	386.0	1454.0	18168.0
54	ВЗУ-831 д. Большие Горки	2137.0	1642.0	1458.0	1906.0	1845.0	1612.0	1645.0	1546.0	1396.0	1687.0	2024.0	2097.0	20995.0
55	ВЗУ-811 д. Мякишево	3602.0	2741.0	2272.0	1576.0	870.0	632.0	768.0	765.0	656.0	596.0	689.0	1003.0	16170.0
56	ВЗУ-821 д. Мякишево	3997.0	3297.0	3134.0	585.0	261.0	269.0	272.0	180.0	560.0	300.0	500.0	340.0	13695.0
57	ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	2940.0	2880.0	2820.0	2820.0	1920.0	2220.0	1820.0	1900.0	1900.0	1800.0	2000.0	580.0	25600.0
58	ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	4500.0	4080.0	4110.0	2430.0	2040.0	3660.0	3210.0	5070.0	7830.0	2310.0	5130.0	5190.0	49560.0
59	ВЗУ-921 д. Елагино	374.0	271.0	189.0	122.0	736.0	1894.0	1707.0	1380.0	508.0	347.0	441.0	1053.0	9022.0
60	ВЗУ-931 д. Слизово	1157.0	1139.0	903.0	643.0	316.0	565.0	263.0	283.0	330.0	274.0	676.0	829.0	7378.0
	ООО «Дирекция Голицыно-3»	17125.6	14878.7	14039.1	13395.9	12218.6	11503.4	12420.7	10882.4	12195.1	12450.3	12846.0	13754.1	157710.0
61	ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3"	17125.6	14878.7	14039.1	13395.9	12218.6	11503.4	12420.7	10882.4	12195.1	12450.3	12846.0	13754.1	157710.0
	ООО «ЗЭИМ «Элинар»	174003.0	164849.0	157000.0	158404.0	152616.0	182708.0	170990.0	169854.0	186879.0	187860.0	187046.0	184413.0	2076622.0
62	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	174003.0	164849.0	157000.0	158404.0	152616.0	182708.0	170990.0	169854.0	186879.0	187860.0	187046.0	184413.0	2076622.0
	ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	50362.3	45524.6	46747.8	42143.8	15330.6	16848.9	14697.4	16719.8	16523.1	16523.1	42537.2	45241.8	369200.4
63	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	45743.3	41349.3	42460.4	38278.6	13924.6	15303.6	13349.5	15186.4	15007.7	15007.7	38635.9	41092.5	335339.5
64	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	4618.9	4175.3	4287.4	3865.2	1406.0	1545.3	1348.0	1533.4	1515.4	1515.4	3901.3	4149.3	33861.0
	ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИ-НАР-БРОЙЛЕР»	198211.2	193102.8	200138.4	197868.0	199003.2	196732.8	106840.8	105256.8	103276.8	105692.4	104438.4	106946.4	1817508.0
65	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	198211.2	193102.8	200138.4	197868.0	199003.2	196732.8	106840.8	105256.8	103276.8	105692.4	104438.4	106946.4	1817508.0
	ООО "СКС Гидромонтаж"	184927.9	160664.7	151598.0	144653.3	131939.9	124217.5	134122.4	117511.9	131686.3	134442.1	138714.7	148521.2	1703000.0
66	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	184927.9	160664.7	151598.0	144653.3	131939.9	124217.5	134122.4	117511.9	131686.3	134442.1	138714.7	148521.2	1703000.0
	ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	1007,0	873,0	1039,0	1085,0	1100,0	1109,0	1137,0	1128,0	1119,0	1101,0	1058,0	1028,0	12784,0
67	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	1007,0	873,0	1039,0	1085,0	1100,0	1109,0	1137,0	1128,0	1119,0	1101,0	1058,0	1028,0	12784,0
		2020 г.												
	МУП "Водоканал"	1240739,0	1132741,4	1104567,0	1098818,0	1030902,0	1020307,0	978683,0	1022259,0	973158,0	1010363,0	1063825,0	1219025,0	12895387,4
1	ВЗУ-113 Парк Воровского	89869.0	97579.0	74931.0	77421.0	67623.0	75654.0	84006.0	78787.0	62081.0	74449.0	88745.0	100550.0	971695.0
2	ВЗУ-114 ул. Московская	79322.0	65568.0	57683.0	53208.0	57123.0	51942.0	58095.0	55418.0	59431.0	50673.0	60856.0	59942.0	709261.0
3	ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	13158.0	10350.0	8585.0	9146.0	6739.0	4734.0	4012.0	5135.0	5857.0	6659.0	9788.0	9628.0	93791.0
4	ВЗУ-110 ул.Новикова	184900.0	157381.0	176529.0	166209.0	161353.0	147907.0	157278.0	168185.0	133136.0	139261.0	167748.0	168526.0	1928413.0
5	ВЗУ-111 ул. Московская	563.0	0.0	0.0	0.0	161.0	0.0	80.0	0.0	80.0	0.0	80.0	0.0	964.0
6	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	91385.0	89951.0	76539.0	92194.0	90978.0	86502.0	90221.0	80964.0	79025.0	76545.0	78763.0	75902.0	1008969.0
7	ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	34880.0	34600.0	19720.0	26480.0	11320.0	10440.0	10960.0	9520.0	9880.0	10440.0	20440.0	22360.0	223600.0
8	ВЗУ-131 ул. Связистов	4474.0	4174.0	4670.0	4534.0	4305.0	6160.0	4445.0	4710.0	4916.0	5262.0	5495.0	5404.0	58549.0
9	ВЗУ-226 ул. Парковая	57440.0	12044.4	61014.0	52309.0	49327.0	58274.0	54727.0	50214.0	46264.0	48441.0	48441.0	56662.0	595157.4
10	ВЗУ-228 ул. Дубки	194520.0	184240.0	185680.0	185240.0	169080.0	173080.0	155560.0	153720.0	178280.0	179960.0	168920.0	263240.0	2191520.0
11	ВЗУ-229 ул. Горького	37920.0	34480.0	46080.0	42560.0	55760.0	52480.0	35760.0	40000.0	36480.0	54800.0	54800.0	53280.0	544400.0
12	ВЗУ-231 "Весна"	22980.0	20820.0	22620.0	18180.0	15840.0	17280.0	16320.0	23820.0	25560.0	26580.0	26580.0	35160.0	271740.0
13	ВЗУ-241 "Победа "	9937.0	8832.0	8115.0	5925.0	2876.0	3218.0	3112.0	3304.0	3091.0	3487.0	3487.0	6033.0	61417.0
14	ВЗУ-251 мкр. Мартмьяново-4	5960.0	6240.0	6600.0	6680.0	6280.0	6600.0	7000.0	5000.0	4480.0	6080.0	8320.0	7440.0	76680.0
15	ВЗУ-252 мкр. Мартмьяново-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	ВЗУ-311 д. Глаголево	3874.0	4297.0	3520.0	1872.0	1526.0	1714.0	2450.0	1883.0	1560.0	1485.0	1967.0	2194.0	28342.0
17	ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	12392.0	11599.0	11099.0	7928.0	6259.0	5633.0	5132.0	5257.0	5549.0	6759.0	10807.0	9638.0	98052.0

№ п/п	ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
18	ВЗУ-313 д. Глаголево	2187.0	1518.0	1062.0	865.0	651.0	837.0	617.0	870.0	498.0	627.0	1132.0	1273.0	12137.0
19	ВЗУ-321 д. Софьино	43545.0	34901.0	42851.0	34850.0	32412.0	33800.0	28600.0	30000.0	30600.0	32000.0	18800.0	54018.0	416377.0
20	ВЗУ-341 п. д/о Отличник	2476.0	2317.0	2787.0	2940.0	2814.0	2801.0	2815.0	2640.0	2663.0	2179.0	2793.0	2290.0	31515.0
21	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	34560.0	35160.0	31800.0	36360.0	34200.0	34320.0	38040.0	36960.0	36240.0	34440.0	33120.0	34800.0	420000.0
22	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	20730.0	21420.0	17490.0	18900.0	25860.0	18990.0	15780.0	23130.0	23700.0	16380.0	10200.0	11940.0	224520.0
23	ВЗУ-411 д. Митяево	2020.0	2980.0	2320.0	1840.0	780.0	720.0	800.0	860.0	900.0	940.0	1000.0	1660.0	16820.0
24	ВЗУ-421 п. Пионерский	869.0	815.0	1.0	0.0	2.0	8.0	0.0	25.0	0.0	5.0	187.0	932.0	2844.0
25	ВЗУ-431 д. Рождествено	3513.0	2493.0	1869.0	2305.0	2866.0	2896.0	2925.0	2632.0	2492.0	2428.0	2354.0	2732.0	31505.0
26	ВЗУ-451 д. Симбухово	2239.0	1352.0	996.0	1545.0	296.0	216.0	197.0	182.0	176.0	174.0	475.0	350.0	8198.0
27	ВЗУ-461 д. Ястребово	1165.0	1162.0	770.0	715.0	315.0	375.0	600.0	1605.0	462.0	800.0	536.0	697.0	9202.0
28	ВЗУ-551 д. Волченки	441.0	789.0	629.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	462.0	2321.0
29	ВЗУ-552 д. Волченки	3399.0	3203.0	2162.0	2237.0	2265.0	2800.0	2993.0	3155.0	2790.0	3252.0	3474.0	3276.0	35006.0
30	ВЗУ-511 д. Устье	15905.0	19487.0	13268.0	10691.0	7550.0	4781.0	4769.0	3940.0	4398.0	4993.0	6306.0	7546.0	103634.0
31	ВЗУ-521 д. Назарьево	565.0	935.0	471.0	517.0	682.0	675.0	663.0	596.0	524.0	901.0	680.0	1202.0	8411.0
32	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	6544.0	7289.0	5136.0	5664.0	5102.0	1983.0	2309.0	2064.0	2448.0	3062.0	2860.0	0.0	44461.0
33	ВЗУ-661 д. Веселево	8380.0	9169.0	7778.0	8088.0	6795.0	5178.0	5139.0	5506.0	5816.0	5116.0	6129.0	8624.0	81718.0
34	ВЗУ-611 д. Вышгород	3020.0	3260.0	1620.0	2000.0	1560.0	1260.0	1560.0	1400.0	1480.0	1560.0	1480.0	2460.0	22660.0
35	ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	2070.0	2392.0	1594.0	2156.0	2073.0	2126.0	2111.0	2132.0	1894.0	2031.0	1840.0	1896.0	24315.0
36	ВЗУ-631 д. Крюково	970.0	901.0	648.0	140.0	151.0	77.0	45.0	90.0	102.0	172.0	517.0	546.0	4359.0
37	ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	972.0	1085.0	785.0	230.0	213.0	86.0	102.0	126.0	144.0	117.0	364.0	436.0	4660.0
38	ВЗУ-651 д. Субботино	965.0	1060.0	708.0	138.0	134.0	164.0	192.0	83.0	46.0	239.0	206.0	769.0	4704.0
39	ВЗУ-671 д. Шустиково	2887.0	3227.0	2527.0	1691.0	1256.0	1370.0	1943.0	1321.0	1688.0	2198.0	3148.0	3193.0	26449.0
40	ВЗУ-771 п. Калинин	56061.0	46869.0	47950.0	53039.0	60915.0	59737.0	54121.0	54866.0	60356.0	50500.0	64042.0	44687.0	653143.0
41	ВЗУ-712 д. Тарасково	83660.0	91400.0	75880.0	86260.0	69420.0	86920.0	67440.0	87660.0	73820.0	101280.0	81060.0	84300.0	989100.0
42	ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	922.0	9123.0	3342.0	2255.0	1681.0	1394.0	1353.0	1456.0	1497.0	1681.0	2091.0	3014.0	29809.0
43	ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	2989.0	2438.0	1489.0	1304.0	1124.0	1296.0	1200.0	1534.0	2154.0	2456.0	3591.0	2405.0	23980.0
44	ВЗУ-731 п. Калинин, ул.Фабрич- ная (БПК Алабино)	32080.0	25840.0	24320.0	25440.0	23200.0	19920.0	18800.0	38800.0	27200.0	11120.0	17920.0	19360.0	284000.0
45	ВЗУ-891 д. Головково	4840.0	4800.0	4360.0	5000.0	6000.0	5160.0	5920.0	5680.0	6680.0	5520.0	4520.0	4960.0	63440.0
46	ВЗУ-881 д. Таширово	1062.0	970.0	283.0	172.0	281.0	180.0	313.0	282.0	189.0	3.0	288.0	624.0	4647.0
47	ВЗУ-882 д. Таширово	8546.0	7679.0	6018.0	7047.0	7342.0	6202.0	6670.0	3554.0	2872.0	3386.0	3962.0	3168.0	66446.0
48	ВЗУ-871 д. Любаново	1.0	40.0	1.0	5.0	46.0	43.0	71.0	65.0	27.0	13.0	25.0	3.0	340.0
49	ВЗУ-861 с. Крюково	5920.0	5160.0	3940.0	4040.0	3960.0	1400.0	880.0	1280.0	1220.0	2480.0	4320.0	4000.0	38600.0
50	ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	610.0	600.0	230.0	380.0	540.0	580.0	480.0	480.0	420.0	420.0	450.0	350.0	5540.0
51	ВЗУ-851 п. Васильчиново	22954.0	21627.0	18658.0	17166.0	14727.0	11627.0	10298.0	11417.0	11777.0	13493.0	16958.0	20243.0	190945.0
52	ВЗУ-841 д. Слепушкино	451.0	521.0	490.0	423.0	448.0	408.0	468.0	539.0	537.0	462.0	533.0	849.0	6129.0
53	ВЗУ-831 д. Большие Горки	2122.0	1749.0	1542.0	1702.0	1411.0	2242.0	2261.0	2337.0	3125.0	2829.0	2176.0	2349.0	25845.0
54	ВЗУ-810 п. Луговое	1017.0	1033.0	787.0	276.0	359.0	408.0	171.0	412.0	525.0	1059.0	1500.0	645.0	8192.0
55	ВЗУ-811 д. Мякишево	1358.0	561.0	350.0	146.0	134.0	132.0	131.0	145.0	142.0	110.0	336.0	852.0	4397.0
56	ВЗУ-821 д. Мякишево	320.0	200.0	140.0	200.0	220.0	180.0	420.0	320.0	380.0	460.0	1000.0	1600.0	5440.0
57	ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	4400.0	2560.0	2380.0	2640.0	2120.0	2060.0	2220.0	2360.0	2180.0	2600.0	1940.0	2500.0	29960.0
58	ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	6690.0	8640.0	8610.0	6900.0	1770.0	2970.0	2130.0	2670.0	2280.0	2220.0	3060.0	3900.0	51840.0
59	ВЗУ-921 д. Елагино	979.0	1085.0	697.0	329.0	358.0	57.0	1620.0	747.0	702.0	894.0	765.0	1465.0	9698.0
60	ВЗУ-931 д. Слизнево	761.0	776.0	443.0	336.0	319.0	310.0	358.0	421.0	344.0	322.0	450.0	690.0	5530.0
	ООО «Дирекция Голицино-3»	14693.5	13405.0	13065.5	12996.1	12192.7	12062.8	11562.8	12105.1	11527.0	11950.7	12560.2	14417.5	152539.0
61	ВЗУ ООО "Дирекция Голицино-3"	14693.5	13405.0	13065.5	12996.1	12192.7	12062.8	11562.8	12105.1	11527.0	11950.7	12560.2	14417.5	152539.0
	ООО «ЗЭИМ «Элинар»	149488.0	208434.0	164996.0	162270.0	130450.0	134947.0	159857.0	153685.0	181294.0	184000.0	204745.0	179976.0	2014142.0

№ п/п	ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
62	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	149488.0	208434.0	164996.0	162270.0	130450.0	134947.0	159857.0	153685.0	181294.0	184000.0	204745.0	179976.0	2014142.0
	ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	40965.0	37030.0	38025.0	34280.0	12470.0	13705.0	11955.0	13600.0	13440.0	13440.0	34600.0	36800.0	300310.0
63	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	37207.9	33633.8	34537.6	31136.0	11326.3	12448.1	10858.6	12352.7	12207.4	12207.4	31426.7	33424.9	272767.3
64	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	3757.1	3396.2	3487.4	3144.0	1143.7	1256.9	1096.4	1247.3	1232.6	1232.6	3173.3	3375.1	27542.7
	ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИ-НАР-БРОЙЛЕР»	94420.0	95221.0	109215.0	94924.0	95804.0	94683.0	96462.0	92488.0	94713.0	94918.0	90036.0	95019.0	1147903.0
65	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	94420.0	95221.0	109215.0	94924.0	95804.0	94683.0	96462.0	92488.0	94713.0	94918.0	90036.0	95019.0	1147903.0
	ООО «СКС Гидромонтаж»	156310.7	142603.8	138991.6	138253.7	129706.9	128325.2	123005.3	128774.8	122624.9	127132.2	133616.4	153374.5	1622720.0
66	ВЗУ ООО «СКС Гидромонтаж»	156310.7	142603.8	138991.6	138253.7	129706.9	128325.2	123005.3	128774.8	122624.9	127132.2	133616.4	153374.5	1622720.0
	ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (фи-лиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	1068,0	933,0	1099,0	1145,0	1160,0	1169,0	1197,0	1218,0	1179,0	1161,0	1118,0	1088,0	13535,0
67	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	1068,0	933,0	1099,0	1145,0	1160,0	1169,0	1197,0	1218,0	1179,0	1161,0	1118,0	1088,0	13535,0

Таблица 2.17 - Потребление электроэнергии НС-III в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
	2018 г.	15176.0	16380.0	18538.0	12918.0	6941.0	7217.0	4733.0	4630.0	4111.0	3507.0	9429.0	10828.0	114408.0
1	ВНС-111 ул. Профсоюзная	1522.0	1423.0	1509.0	742.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	397.0	5596.0
2	ВНС-112 ул. Комсомольская	4613.0	4356.0	4499.0	3582.0	2899.0	2982.0	857.0	331.0	394.0	456.0	482.0	1106.0	26557.0
3	ВНС-221 ул. Горького	1263.0	1880.0	2226.0	1202.0	29.0	16.0	0.0	13.0	0.0	0.0	1.0	1176.0	7806.0
4	ВНС-771 Калинин	1684.0	1602.0	1949.0	1275.0	484.0	506.0	512.0	511.0	491.0	446.0	1899.0	1643.0	13002.0
5	ВНС-772 Калинин	3642.0	3791.0	4279.0	3138.0	1832.0	1867.0	1895.0	2063.0	1794.0	1698.0	3822.0	3719.0	33540.0
6	ВНС-773 Калинин	2057.0	2169.0	2580.0	2120.0	1635.0	1841.0	1469.0	1711.0	1420.0	904.0	1794.0	1600.0	21300.0
7	ВНС-774 Калинин	395.0	1159.0	1496.0	859.0	62.0	5.0	0.0	1.0	12.0	0.0	1431.0	1187.0	6607.0
	2019 г.	13264.0	14897.0	10414.0	4786.0	4166.0	5028.0	5290.0	4757.0	4663.0	4163.0	4162.0	9413.0	85003.0
1	ВНС-111 ул. Профсоюзная	798.0	678.0	749.0	339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0	2626.0
2	ВНС-112 ул. Комсомольская	2822.0	1821.0	1627.0	1031.0	579.0	584.0	685.0	486.0	595.0	591.0	591.0	2061.0	13473.0
3	ВНС-221 ул. Горького	1471.0	1287.0	1498.0	123.0	164.0	1179.0	1173.0	1156.0	1232.0	1155.0	972.0	1034.0	12444.0
4	ВНС-771 Калинин	1653.0	3067.0	484.0	472.0	545.0	488.0	519.0	459.0	531.0	476.0	488.0	1076.0	10258.0
5	ВНС-772 Калинин	3720.0	4720.0	3628.0	1881.0	1920.0	1868.0	1992.0	1799.0	1278.0	1064.0	1163.0	2466.0	27499.0
6	ВНС-773 Калинин	1599.0	1991.0	1445.0	940.0	958.0	909.0	921.0	857.0	965.0	877.0	911.0	1678.0	14051.0
7	ВНС-774 Калинин	1201.0	1333.0	983.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	1098.0	4652.0
	2020 г.	12968.0	10379.0	7931.0	9329.0	7291.0	6132.0	6877.0	6781.0	6102.0	5255.0	7322.0	8701.0	95068.0
1	ВНС-111 ул. Профсоюзная	1352.0	0.0	0.0	2261.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	22.0	0.0	3636.0
2	ВНС-112 ул. Комсомольская	3001.0	3793.0	2908.0	3170.0	3312.0	3583.0	4274.0	4092.0	3057.0	2474.0	3021.0	3213.0	39898.0
3	ВНС-221 ул. Горького	1292.0	1210.0	1360.0	1358.0	1359.0	1.0	1.0	362.0	494.0	518.0	518.0	569.0	9042.0
4	ВНС-771 Калинин	1229.0	1004.0	652.0	491.0	513.0	506.0	507.0	442.0	559.0	457.0	702.0	819.0	7881.0
5	ВНС-772 Калинин	2845.0	2244.0	1646.0	1161.0	1194.0	1143.0	1171.0	1063.0	1118.0	1024.0	1724.0	2417.0	18750.0
6	ВНС-773 Калинин	1930.0	1563.0	1167.0	888.0	913.0	899.0	924.0	820.0	874.0	782.0	1151.0	1204.0	13115.0
7	ВНС-774 Калинин	1319.0	565.0	198.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	184.0	479.0	2746.0

2.1.9.1.15 Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ

По данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, приборный учет добываемой и отпускаемой питьевой воды на ВЗУ не организован.

2.1.9.1.16 Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ

Диспетчеризация технологических процессов на ВЗУ отсутствует. Автоматизация технологических процессов на ВЗУ, входящих в технологическую зону отражена в таблице (Таблица 2.18).

Таблица 2.18 - Автоматизация технологических процессов на ВЗУ

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
МУП "Водоканал"									
1	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	Демонтирован		ЧРП	Omron var-speed E7 250 кВт - 2 шт	
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2	Д	630/90	Манометр	3 шт насосы	
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	3	1Д	630/90	Манометр	2 шт сеть	
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	4	1Д	630/90	Ультразвуковой расходомер Electronix US 800 дата 10.13 №1211		
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 1	ЭЦВ	12-160-100			
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 3	JETEX	C7 SS3 75-6			
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 4	ЭЦВ	12-160-100			
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 5	ЭЦВ	12-160-100(не установлен)			
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 9	JETEX	10 SS3 210-3.B1			
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Дренажный насос		Гном				
	ВЗУ-110 ул. Новикова	г.п. Наро-Фоминск	Эл. таль						
2	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	NKG	150-125-400/433	ЧРП	Vacon	
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2	NKG	150-125-400/433	УПП	ABB PST 142-600-70	Счетчик Ду150
	ВЗУ-113 Парк Воровского	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	3	NKG	150-125-400/433	Контроллер	mitsubih electric	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-113 Парк Во- ровского	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 2	JETEX	C8 SS3 160-05	Ультразвуко- вой расходомер АКРОН-01 №9995 2016 г		
	ВЗУ-113 Парк Во- ровского	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 3	2ЭЦВ	10-200-75			
	ВЗУ-113 Парк Во- ровского	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 4	ЭЦВ	10-65-110			
	ВЗУ-113 Парк Во- ровского	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 5	ЭЦВ	8-25-150			
	ВЗУ-113 Парк Во- ровского	г.п. Наро-Фоминск	Дренажный насос		Гном				
	ВЗУ-113 Парк Во- ровского	г.п. Наро-Фоминск	Эл. таль						
	ВЗУ-113 Парк Во- ровского	г.п. Наро-Фоминск	Отопление		эл.-вод				
3	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	NKG	125-100-250/242 A2	ЧРП	Vacon 170/205 A- 2 шт.	
	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2	NKG	125-100-250/242 A2	Манометр	3 шт без по- верки	
	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	3	NKG	125-100-250/242 A2			Плавный пуск инстарт 75 кВт/150 А.
	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 1	2ЭЦВ	10-160-75-			
	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. № 2	2ЭЦВ	10-160-75			
	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Дренажный насос						
	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Эл. таль						
	ВЗУ-114 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Отопление		эл.-вод				
4	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	NKG	150-125-400/433	ЧРП	Vacon	
	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2	NKG	150-125-400/433	Манометр	3 шт насосы	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	3	NKG	150-125-400/433	Манометр	2 шт сеть	
	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. Дальняя	ЭЦВ	8-25-150			
	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. Ближняя	ЭЦВ	8-40-180			
	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	Дренажный насос						
	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	Эл. таль						
	ВЗУ-115 ул. Л.Тол- стого	г.п. Наро-Фоминск	Отопление		эл.-вод				
5	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	Демонтированы (находятся на ВЗУ-110)				
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2					
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	3					
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №2					
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	10-65-110			
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	8-25-150			
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Дренажный насос						
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Эл. таль						
	ВЗУ-111 ул. Мос- ковская	г.п. Наро-Фоминск	Отопление						
6	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	Д	320/50a	ЧРП	Vacon -2 шт	
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2	Д	320/50a	Манометр	6 шт насосы	
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	3	Д	320/50a	Манометр	1 шт сеть	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	4	1Д	315/71	Манометр	2 шт давле- ние в резер- вуарах	
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	5	1Д	315/71			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	6	1Д	315/71			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	К	90/20			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2	К	90/20			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Насос ваку- умный	1	ВВН	1-0,75			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Насос ваку- умный	2	ВВН	1-0,75			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	10-65-150			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	12-160-100			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №6	ЭЦВ	10-65-110			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №7	ЭЦВ	12-160-100			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №8	ЭЦВ	10-65-150			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №9	ЭЦВ	12-160-100			
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Дренажный насос		Гном				
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Эл. таль						
	ВЗУ-117 ул. Ши- банкова	г.п. Наро-Фоминск	Отопление			центр			
7	ВЗУ-131 ул. Связи- стов	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100(нет на ба- лансе)		ЭКМ 10кгс/см2	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-131 ул. Связистов	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б		Grundfos	DNP 32-165/165 A-F-A-BUBE		ЭКМ 10кгс/см2, ЭКМ 6 кгс/см2	
	ВЗУ-131 ул. Связистов	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б		Grundfos	DNP 32-165/165 A-F-A-BUBE			
8	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	1	КМ	45/55	ЭКМ		
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	2	КМ	45/55			
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	насос ц/б	3	КМ	45/55			
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-180			
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	8-40-180			
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	10-65-110			
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	Скважинный	скв. №5	ЭЦВ	8-40-180			
	ВЗУ-121 д/о Бекасово	г.п. Наро-Фоминск	Отопление						
9	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	насос ц/б	1	Grundfos	NKG 150-400/343/370	ЧРП	Грюнфос 93кВт/259 А	
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	насос ц/б	2	Grundfos	NKG 150-400/343/370	Прибор контроля уровня жидкости	Овен САУ-М7Е - 1 шт	
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	насос ц/б	3	Grundfos	NKG 150-400/343/370			Плавный пуск Шнайдер 90кВт/170А
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. № 1	ЭЦВ	10-65-110			
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. № 2	ЭЦВ				
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. № 3	ЭЦВ	8-65-180			
	ВЗУ-226 ул. Парковая	г.п. Апрелевка	Дренажный насос	1	Гном	10/10			

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-226 ул. Парко- вая	г.п. Апрелевка	Эл. таль						
	ВЗУ-226 ул. Парко- вая	г.п. Апрелевка	Отопление						
10	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	насос ц/б	1	Д	320/50	ЧРП		
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	насос ц/б	2	Д	320/50			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	насос ц/б	3	Д	320/50			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	насос ц/б	4	Д	320/50			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №2а	ЭЦВ	8-25-125			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №3а	JETEX	C6 SS3 60-20 (10- 65-150)			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	10-65-275			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №5	ЭЦВ	8-40-180			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №6	JETEX	C6 SS3 45-9 (8-40- 90)			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №7	JETEX	C6 SS3 45-18 (8- 40-180)			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Дренажный насос	1	ЦМФ	50/10			
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Эл. таль						
	ВЗУ-228 ул. Дубки	г.п. Апрелевка	Сетевой отоп- ление		Grundfos				
11	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	насос ц/б	1	1Д	315/50	ЧРП	Vacon -3 шт	
	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	насос ц/б	2	Д	320/50			
	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	насос ц/б	3	Д	320/50			
	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №7а	JETEX	C6 SS3 60-24 (8- 65-180)			
	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №7б	ЭЦВ	8-40-90			
	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №9	ЭЦВ	10-65-150			
	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	Дренажный насос						

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-229 ул. Горь- кого	г.п. Апрелевка	Эл. таль						
12	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	1	Lowara	SH 53019ve00	ЧРП	HUDROVA R xylem SCH 60.70	
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	2	Lowara	SH 53019ve00	GSM модуль	Эрита Микро 2	
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	3	Lowara	SH 53019ve00	Прибор кон- троля уровня жидкости	Овен САУ- М6 - 1 шт скважинные насосы	
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	4	Lowara	SH 53019ve00	Манометр	10 атм	
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	5	Lowara	SH 53019ve00	Расходомер УРЖ2КМ		
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	6	Lowara	SH 53019ve00			
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Бак мембран- ный	1	Reflex DE-1				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Бак мембран- ный	2	Reflex DE-1				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Бак мембран- ный	3	Reflex DE-1				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Бак мембран- ный	4	Reflex DE-1				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Бак мембран- ный	5	Reflex DE-1				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Бак мембран- ный	6	Reflex DE-1				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Бак мембран- ный	7	Reflex DE-1				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Пожарный	1	VOGEL	S 200-400P2NL1- 11004			
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Пожарный	2	VOGEL	S 200-400P2NL1- 11004			
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	1	Emaux				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	насос ц/б	2	Emaux				
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-65-70			
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-65-70			

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Скважинный	скв. №3	JETEX	C6-SS3 45-18(8-40-180)			
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Дренажный насос		Grundfos	SEV/80.80.13.4.50 D			
	ВЗУ-231 "Весна"	г.п. Апрелевка	Эл. таль						
13	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	насос ц/б	1	Д	200/36	ЧРП		
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	насос ц/б	2	Д	200/36			
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	насос ц/б	3	Д	200/36			
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	насос ц/б	4	1Д	315/50			
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	Скважинный	скв. №1	JETEX	C6 SS3 60-20			
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	Скважинный	скв. №2	JETEX	8-40-90			
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	Скважинный	скв. №3	2ЭЦВ	10-40-180			
	ВЗУ-321 д. Софьино	д. Софьино	Эл. таль						
14	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	насос ц/б	1	Wilo	MHI805-1/E/3-400-50-2/B	Контейнерная станция Кристалл-НК исполнение С		
	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	насос ц/б	2	Wilo	MHI805-1/E/3-400-50-2/B			
	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110			
	ВЗУ-341 д/о Отличник	п. Селятино	Скважинный	скв. №2	Grundfos	SP8A30/50			
15	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	насос ц/б	1	КМ	80-65-160	ЧРП	Vacon 0100 Flow 16 A	
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	насос ц/б	2	Pedrollo	F 40/200 A	ЧРП	Vacon 0100 Flow 16 A	
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	насос ц/б	3	Pedrollo	F 40/200 A			

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	насос ц/б	4	Pedrollo	F 40/200 A			
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	насос ц/б	5					
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	Скважинный	скв. №1	JETEX	C4 SS3 12-26 (6-10-110)			
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-190			
	ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	д. Глаголево	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	6-10-110			
16	ВЗУ-311 пос. Глаголево	д. Глаголево	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110			
	ВЗУ-311 пос. Глаголево	д. Глаголево	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-10-110			
	ВЗУ-311 пос. Глаголево	д. Глаголево	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	6-10-110			
17	ВЗУ-313 пос. Глаголево	д. Глаголево	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	ДМ-2005Ф	
18	ВЗУ-241 "Победа"	д. Победа	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	ЧРП	Vacon 0100 Flow 61 A	Инстарт - 2 шт.
	ВЗУ-241 "Победа"	д. Победа	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-110			
19	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	насос ц/б	1	LOWARA	LNES 100-200/370/W25VCC4	ЧРП	Vacon NXS 140 A - 2 шт	
	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	насос ц/б	2	LOWARA	LNES 100-200/370/W25VCC4			
	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	насос ц/б	3	LOWARA	LNES 100-200/370/W25VCC4			
	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	насос ц/б	4	LOWARA	LNES 100-200/370/W25VCC4			
	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	насос ц/б	5	LOWARA	LNES 100-200/370/W25VCC4			
	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	насос ц/б	6	LOWARA	LNES 100-200/370/W25VCC4			
	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	Скважинный	скв. №76	ЭЦВ	8-25-100			
	ВЗУ-771 п. Калинин-нец	г.п. Калинин-нец	Скважинный	скв. №8	ЭЦВ	8-40-180	П/П	INSTART 55 кВт/110 A	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-771 п. Калини- нец	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №10	ЭЦВ	10-65-150			
	ВЗУ-771 п. Калини- нец	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №12	ЭЦВ	6-10-185			
	ВЗУ-771 п. Калини- нец	г.п. Калининец	Эл. таль						
20	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	насос ц/б	1	Grundfos	CREG4-4 A-F-A- E-HGGE	ЧРП	75 кВт	
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	насос ц/б	2	Grundfos	CREG4-4 A-F-A- E-HGGE			
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	насос ц/б	3	Grundfos	CREG4-4 A-F-A- E-HGGE			
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	насос ц/б	4	Grundfos	CREG4-4 A-F-A- E-HGGE			
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-180			
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №2а	ЭЦВ	8-40-90			
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №5а	2 ЭЦВ	10-65-110			
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №9	2ЭЦВ	10-65-110			
	ВЗУ-712 Тарасково	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №11	2ЭЦВ	6-25-120			
21	ВЗУ-731 ул. Фаб- ричная (БПК Ала- бино)	г.п. Калининец	насос ц/б	1	WILO	IL 80/122-30/2	ЧРП	Vacon NXS 140 А	
	ВЗУ-731 ул. Фаб- ричная (БПК Ала- бино)	г.п. Калининец	насос ц/б	2	WILO	IL 80/122-30/2			
	ВЗУ-731 ул. Фаб- ричная (БПК Ала- бино)	г.п. Калининец	насос ц/б	3	WILO	IL 65/160-7.5/2			
	ВЗУ-731 ул. Фаб- ричная (БПК Ала- бино)	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-65-150			
	ВЗУ-731 ул. Фаб- ричная (БПК Ала- бино)	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	10-65-110			

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-731 ул. Фаб- ричная (БПК Ала- бино)	г.п. Калининец	Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	8-40-180			
22	ВЗУ-722 с. Петров- ское	д. Юшково	Скважинный	1	ЭЦВ	06.10.1980			
	ВЗУ-722 с. Петров- ское	д. Юшково	насос ц/б	1	EBARA	MATRIX			
	ВЗУ-722 с. Петров- ское	д. Юшково	насос ц/б	2	EBARA	MATRIX			
23	ВЗУ-721 с. Петров- ское	с. Петровское	насос ц/б	1	LOWARA	PLM100RB14/330 E3			
	ВЗУ-721 с. Петров- ское	с. Петровское	насос ц/б	2	LOWARA	PLM100RB14/330 E3			
	ВЗУ-721 с. Петров- ское	с. Петровское	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	Контейнерная станция Исток -7,5-1-1012-11		
	ВЗУ-721 с. Петров- ское	с. Петровское	Скважинный	2	ЭЦВ	8-40-180			
24	ВЗУ-441 ул. Куз- нецкая гора	г.п. Верея	Скважинный	1	ЭЦВ	8-40-180	ЧРП и GSM модуль	INSTAR MSI- G45\P55	Автоматиче- ский выключа- тель ВА47-100 80А, ЧП
25	ВЗУ-442 ул. Ленин- ский проезд	г.п. Верея	насос ц/б	1	Д	320-50	ЧРП	Vacon NXS - 3 шт	Автоматиче- ский выключа- тель EZC 250E 160А, ЧП
	ВЗУ-442 ул. Ленин- ский проезд	г.п. Верея	насос ц/б	2	Д	320-50			Автоматиче- ский выключа- тель EZC 250E 160А, ЧП
	ВЗУ-442 ул. Ленин- ский проезд	г.п. Верея	насос ц/б	3	1Д	315-71а			Автоматиче- ский выключа- тель EZC 250E 160А, ЧП
	ВЗУ-442 ул. Ленин- ский проезд	г.п. Верея	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-120-60			Рубильник ЯРП-250, КМ- 160А

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	г.п. Верей	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-65-110			Рубильник ЯРП-250, САУ-100
26	ВЗУ-411 д. Митяево	д. Митяево	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	ЧРП	Vacon0100-3L-0061-5-FLOW 61A	Автоматический выключатель ВА47-29 25А, ЧП
27	ВЗУ-421 п. Пионерский	п. Пионерский	Скважинный	1	ЭЦВ	8-40-90	ЧРП	INSTAR MSI-G45\P55	Авт.выкл. ВА47-29 80А
28	ВЗУ-431 п. Рождественно	п. Рождественно	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	СУЗ-40	АП-50 40А
29	ВЗУ-451 д. Симбухово	д. Симбухово	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	СУЗ-40	ВА-100А
	ВЗУ-451 д. Симбухово	д. Симбухово	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-10-110			
30	ВЗУ-461 д. Ястребово	д. Ястребово	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	СУЗ-40	ВА 47-29 25А
31	ВЗУ-551 д. Волченки	д. Волченки	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	СУЗ-40	АП-50 40А
32	ВЗУ-552 д. Волченки	д. Волченки	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	СУЗ-40	ВА47-29 25А
33	ВЗУ-511 д. Устье	д. Устье	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-40-90	ЧРП и контроллер	Vacon 0100-3L-0046-5-FLOW 46 А и mitsubishi electric	Авт.выкл. ВА47-29 50А
	ВЗУ-511 д. Устье	д. Устье	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-90	Прибор контроля уровня жидкости	INSTAR MSI-G45\P55	Авт.Выкл ВА47-29 50А
34	ВЗУ-521 д. Назарьево	д. Назарьево	Скважинный	1	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	СУЗ-40	Авт.Выкл. ВА47-29 25А
35	ВЗУ-531 п. с-за Архангельский	сов-з Архангельский	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	СУЗ-40	Авт.Выкл. ВА47-29 40А
	ВЗУ-531 п. с-за Архангельский	сов-з Архангельский	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	Лоцман	Авт.Выкл. ВА47-29 40А
36	ВЗУ-661 д. Веселево	д. Веселево	Скважинный	скв. №1	Grundfos SP 30-16	SP 30-16	FF4-8DAN	Лоцман 40А	Авт.Выкл. ВА47-29 50А

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-661 д. Веселево	д. Веселево	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-150	ЧРП	Ч.П.	Авт.Выкл. ВА47-29 50А
37	ВЗУ-611 д. Вышегород	д. Вышегород	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	СУЗ-40	ВА47-29 25А
	ВЗУ-611 д. Вышегород	д. Вышегород	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-110	ЭКМ	СУЗ-40	Ва47-29 40А
38	ВЗУ-621 д. Новоборисовка	д. Новоборисовка	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	СУЗ-40	ВА47-29 25А
39	ВЗУ-631 д. Крюково	д. Крюково	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-140	ЭКМ	СУЗ-40	ВА47-29 25А
40	ВЗУ-631 д. Ново-Александровка	д. Новоалександровка	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	СУЗ-40	ВА47-29 25А
41	ВЗУ-651 д. Субботино	д. Субботино	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	5 - 6,5 - 80	FF4-8DAN	Лоцман	ВА47-29 25А
	ВЗУ-651 д. Субботино	д. Субботино	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	4-2,5-80			
42	ВЗУ-671 д. Шустиково	д. Шустиково	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	СУЗ-40	АП-50 40А
	ВЗУ-671 д. Шустиково	д. Шустиково	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-16-140	ЭКМ		
	ВЗУ-671 д. Шустиково	д. Шустиково	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	6-16-110	ЭКМ	СУЗ-40	ВА47-29 25А
43	ВЗУ-891 д. Голоовково	д. Голоовково	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-65-110	Прибор контроля уровня жидкости	Лоцман 100	АЕ2053М2-10000УЗ-Б
	ВЗУ-891 д. Голоовково	д. Голоовково	Скважинный						
44	ВЗУ-881 д. Таширово	д. Таширово	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-16-110	ЭКМ	СУЗ-40 ДМ 2005CrУЗ	KEAZ C40
45	ВЗУ-882 д. Таширово	д. Таширово	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	СУЗ-40 ДМ 2005CrУЗ	KEAZ C40
46	ВЗУ-871 д. Любаново	д. Любаново	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110		ЕЛ-12Е	ТДМ с20 ПМ12 РТТ 131
47	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково	насос ц/б	1	К	90/35			ПМЕ 211 РТТ 111
	ВЗУ-861 д. Крюково	д. Крюково	насос ц/б	2	К	90/35			ПМЕ 211 РТТ 111

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудо- вания	Номер обору- дования	Марка обо- рудования	Модель оборудо- вания	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
	ВЗУ-861 д. Крю- ково	д. Крюково	насос ц/б	3	К	90/35			ПМЕ 211 РТТ 111
	ВЗУ-861 д. Крю- ково	д. Крюково	Дренажный насос	1	СДП	16/25			ПМЕ 111 АЕ 2016
	ВЗУ-861 д. Крю- ково	д. Крюково	Скважинный	1	ЭЦВ	6-10-110	Манометр	РДМ - 5	ТДМ С 25 1 ЕК КМИ 22510
	ВЗУ-861 д. Крю- ково	д. Крюково	Скважинный	2	ЭЦВ	4-2,5-80	Манометр	РДМ - 5	1ЕК С16 КМИ 10911
48	ВЗУ- 862 д. Крюково	д. Крюково	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110		ЭКМ - 1ц	АП 25А ПМЕ 211 РТТ 211
49	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	насос ц/б	1	К	100-65-200		САУ-М7Е	КЭАЗ 100А ПМ 12-125150
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	насос ц/б	2	К	100-65-200		САУ-М7Е	КЭАЗ 50А ПМ 12-125150 РТТ 211
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	насос ц/б	3	К	100-65-200		САУ-М7Е	КЭАЗ 50А ПМ 12-063151 РТТ 211
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	насос ц/б	4	ЦНС	60-90		САУ-М7Е	КЭАЗ 100А РТТ 325
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	насос ц/б	5	КВ	5-50-160		САУ-М7Е	ABB c10 finder
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	насос ц/б	6	Pedrollo PRO	18		САУ-М7Е	ABB c10 finder
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-40-90	Прибор кон- троля уровня жидкости	САУ-М7Е	1ЕК С63 CHN 1 РТЛ2959
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	Нара-Фоминск 10	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-40-90	Прибор кон- троля уровня жидкости	САУ-М7Е	1ЕК С63 CHN 1 РТЛ2059
	ВЗУ-851 д. Василь- чиново	п	Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	8-40-90	Прибор кон- троля уровня жидкости	САУ-М7Е	1ЕК С63 CHN 1 РТЛ205944
50	ВЗУ-841 д. Сле- пушкино	д. Слепушкино	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-80	Манометр	РДМ - 5	

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
51	ВЗУ-831 д. Большие Горки	д. Б. Горки	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	Манометр	РДМ - 5	ДЕА 31,5А ПМА 3100 РГР 311
52	ВЗУ-810 п. Луговое	кп. Шапкино-Парк, п. Луговое, п. Лесное	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-25-100	Манометр	РДМ - 5	ДЕА 31,5А ПМА 3100 РГР 311
	ВЗУ-810 п. Луговое	кп. Шапкино-Парк, п. Луговое, п. Лесное	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	6-25-100	Манометр	РДМ - 5	ДЕА 31,5А ПМА 3100 РГР 311
53	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	д. Мякишево-1	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-16-110		Логика	АП 25 ПМЕ 211
	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	д. Мякишево-1	Пожарный	1	К	45/55			АП 50 ПМА 460
	ВЗУ-811 д. Мякишево-1	д. Мякишево-1	Пожарный	2	К	45/55			АП 50 ПМА 460
54	ВЗУ-821 д. Мякишево-2	д. Мякишево-2	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110		САУ-М7Е ЭКМ-1у	АП50-у3 ПМА310
55	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское		Скважинный	4	2 ЭЦВ	8-40-90			
	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское	с. Каменское	насос ц/б	1	1К	80-50-200			
	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское	с. Каменское	насос ц/б	2	К	80-50-200			
	ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское	с. Каменское	насос ц/б	3	К	100-80-160			
56	ВЗУ-991 п. Атепцево	с. Атепцево	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	ДМ-2005Ф	
	ВЗУ-991 п. Атепцево	с. Атепцево	Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100			
57	ВЗУ-921 д. Елагино	д. Елагино	Скважинный	скв. №1	2ЭЦВ	6-.4-70	ЭКМ	ДМ-2005Ф	
58	ВЗУ-931 д. Слизнево	д. Слизнево	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	ДМ-2005Ф	
ООО «Дирекция Голицино-3»									
59	ВЗУ ООО "Дирекция Голицино-3"	д. Новосумино	Скважинный	скв. №10	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	
			Скважинный	скв. №11	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети) мкр. «Восточный»									
ООО «ЗЭИМ «Элинар»									

№ п/п	Объект	Населенный пункт	Вид оборудования	Номер оборудования	Марка оборудования	Модель оборудования	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты
60	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	п. Атепцево	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	6-10-110	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»									
61	ВЗУ-1 ООО «НАР-ПРОМЭНЕРГО»	Западный про-мышленный район рядом с д. Котово	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
			Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
			Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
			Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
62	ВЗУ-2 ООО «НАР-ПРОМЭНЕРГО»	Северный про-мышленный район рядом с д. Котово	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
			Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
			Скважинный	скв. №3	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
			Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	8-25-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»									
63	ВЗУ ООО «ПТИ-ЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙ-ЛЕР»	п. Новая Оль-ховка, д. Башкино	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-120-60	–	–	–
			Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-120-60	–	–	–
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»									
64	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	п. Селятино, д. Алабино	Скважинный	скв. №1	ЭЦВ	10-65-110	–	–	–
			Скважинный	скв. №2	ЭЦВ	10-65-225	–	–	–
			Скважинный	скв. №4	ЭЦВ	10-63-200	–	–	–
			Скважинный	скв. №5	ЭЦВ	10-63-110	ЭКМ	ДМ-2005Ф	САУ-м7е -3 шт.
			Скважинный	скв. №5а	ЭЦВ	10-63-100	ЭКМ	ДМ-2005Ф	–
			Скважинный	скв. №6	ЭЦВ	10-63-200	–	САУ-м7е -3 шт.	–
			Скважинный	скв. №7	ЭЦВ	10-63-190	–	Овен САУ-М7Е - 1 шт	–
			Скважинный	скв. №8	ЭЦВ	10-63-220	–	–	–
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")									
65	ВЗУ ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (фи-лиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	Турейка	Скважинный	1	ЭЦВ	8-25-100	–	–	–
			Скважинный	2	ЭЦВ	8-25-100	–	–	–

2.1.9.1.17 Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ

Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водоснабжение в части производства питьевой воды, включает:

- проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питьевой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на проведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; проведение технологического контроля;
- соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия;
- наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный контроль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций;
- обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуатации сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства;
- обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным государственными стандартами;
- осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах подъема и очистки воды.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организаций, занятых в сфере холодного водоснабжения городского округа, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) представлена в таблицах (Таблица 2.19-Таблица 2.26).

Таблица 2.19 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода; Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	29.03.2021
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	320 039.50
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	361 920.24
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	4 012.24
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	64 511.18
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	5.10
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	12 657.0470
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	137.79
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	131 903.83

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода; Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения
			Информация
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	101 488.45
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	30 415.38
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	38 166.66
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	30 085.27
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	8 081.39
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	54 642.53
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	83.42
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	22 612.67
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	3 162.54
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	11 890.15
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	9.14
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	11 589.75
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	1 854.40
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	20 515.62
3.12.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	4 830.29
3.12.2	земельный налог	тыс. руб.	17.68
3.12.3	водный налог	тыс. руб.	7 414.37
3.12.4	транспортный налог	тыс. руб.	196.05
3.12.5	расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	139.17
3.12.6	расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ)	тыс. руб.	3 324.89
3.12.7	расходы на социальные нужды (в соответствии с коллективным договором)	тыс. руб.	4 593.16
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-41 880.74

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода; Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения
			Информация
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	351 604.43
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	351 604.43
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	356 133.34
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	-4 528.91
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-37 148.41
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=90a899f1-5deb-4c81-a91e-8195355f5e27
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	11 871.4920
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	259.3500
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	8 870.0200
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	11 253.0244
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	8 439.7683
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	2 813.2561
12	Потери воды в сетях	%	7.24
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	332.00
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	1.0434
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	0.00
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	0.00
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	34.97

Таблица 2.20 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дирекция Голицыно-3»

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	31.03.2021
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	1 187.00
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	2 519.01

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питательная вода
			Информация
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	0.00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	601.24
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	3.94
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт.ч	152.5390
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0.00
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	1 065.47
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	854.66
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	210.81
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	96.00
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	79.93
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	16.07
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	51.64
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	190.00
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	363.34
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	363.34
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	151.32
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0.00
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-1 332.01

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0.00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0.00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-1 332.01
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	72.2970
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	0.0000
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	72.2970
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	72.2970
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	72.2970
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	0.0000
12	Потери воды в сетях	%	0.44
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	3.00
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	1.8800
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	2.56
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	2.56
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	100.00

Таблица 2.21 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилкомсервис»

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	31.03.2021
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	1 684.80
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	2 349.76
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	1 817.77

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	0.00
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	0.00
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	0.0000
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0.00
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	197.60
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	152.00
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	45.60
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	87.31
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	67.33
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	19.98
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0.00
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	106.48
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	43.62
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	43.62
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	85.20
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	11.78
3.12.1	Расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	11.78
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-657.58

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питательная вода
			Информация
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0.00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0.00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-480.67
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	0.0000
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	63.9160
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	0.0000
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	62.7560
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	57.3560
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	5.4000
12	Потери воды в сетях	%	1.81
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	0.60
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	0.0000
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	0.00
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	0.00
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	0.00

Таблица 2.22 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "ПТИЦЕФАБРИКА "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР"

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питательная вода Территория оказания услуг: - Наро-Фоминский г.о.
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	31.03.2021
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	11 952.21
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	17 065.61

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода Территория оказания услуг: - Наро-Фоминский г.о.
			Информация
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	0.00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	5 594.60
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	4.89
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	1 144.9000
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	296.67
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0.00
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0.00
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	2 588.02
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0.00
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	437.07
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	237.25
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	6 988.80
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	923.20

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода Территория оказания услуг: - Наро-Фоминский г.о.
			Информация
3.12.1	Прочие	тыс. руб.	923.20
	Добавить прочие расходы		
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0.00
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0.00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0.00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-5 113.40
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5b36db7a-8ef3-400b-b26e-27e1b7ffd8b7
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	848.0720
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	0.0000
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	0.0000
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	848.0720
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	697.1970
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	150.8750
12	Потери воды в сетях	%	0.00
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	0.00
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	1.3500
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	82.20
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	0.00
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	85.00

Таблица 2.23 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЗЭИМ «Эли-нар»

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	31.03.2021

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	22 432.70
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	29 611.73
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	0.00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	8 956.85
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	4.45
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	2 011.4700
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	1 938.17
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	3 296.12
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 535.48
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	760.64
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	1 863.79
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0.00
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	5 026.20
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 264.04
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	4 493.40
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 773.16
3.12.1	прочие	тыс. руб.	1 773.16
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0.00
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0.00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0.00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-7 179.03
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e29836a7-5aa1-4669-93d2-d4f070692af6
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	1 289.9770
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	0.0000
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	1 289.9770
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	1 289.9770
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	294.9420
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	995.0350
12	Потери воды в сетях	%	0.00
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	5.00
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	1.5600
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	76.90
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	0.00
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	46.00

Таблица 2.24 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	31.03.2021

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питательная вода
			Информация
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	1 463.88
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	3 881.01
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	0.00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	956.81
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	4.19
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	228.3600
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0.00
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	920.32
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	707.94
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	212.38
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0.00
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	836.58
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	213.20
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	228.45
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	610.10
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	115.55
3.12.1	прочие расходы	тыс. руб.	115.55
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0.00
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0.00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0.00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-2 417.13
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d0b287b6-2285-4b22-9269-1c9c53d90f1a
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	108.7440
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	0.0000
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	84.6600
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	64.8100
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	64.8100
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	0.0000
12	Потери воды в сетях	%	23.45
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	1.20
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	2.7000
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	22.15
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	0.00
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	18.00

Таблица 2.25 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО "СКС Гидромонтаж"

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	27.01.2021

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питательная вода
			Информация
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	42 304.80
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	37 879.27
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	0.00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	8 568.80
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	5.00
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт.ч	1 721.5000
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	72.91
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	7 750.56
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0.00
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0.00
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	520.70
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	4 089.00
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 277.80
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	948.00
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	329.80
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	14 538.10
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 061.40

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
3.12.1	Платежи за пользование природными ресурсами	тыс. руб.	1 061.40
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	4 425.53
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0.00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0.00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	0.00
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9f219ff8-7282-4d6f-ae91-5c10d0ec5570
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	2 067.0000
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	0.0000
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	1 983.9000
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	1 800.9000
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	901.0000
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	900.0000
12	Потери воды в сетях	%	10.00
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	19.00
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	1.0000
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	84.00
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	0.00
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	0.00

Таблица 2.26 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	09.03.2021
2	Выручка от регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	551.01

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питательная вода
			Информация
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	1 056.87
3.1	Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям	тыс. руб.	0.00
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:	тыс. руб.	862.16
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	4.89
3.2.2	Объем приобретения электрической энергии	тыс. кВт·ч	38.7913
3.3	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0.00
3.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	120.12
3.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	92.49
3.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	27.74
3.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.5.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0.00
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	9.73
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0.00
3.8	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0.00
3.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	64.85
3.9.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0.00
3.9.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0.00
3.10	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
3.11	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	0.00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода
			Информация
3.12	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0.00
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-521.44
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0.00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0.00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0.00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0.00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0.00
6	Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-521.44
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	
8	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	19.6910
9	Объем покупной воды	тыс. куб. м	0.0000
10	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	19.6910
11	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	6.6210
11.1	Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета	тыс. куб. м	6.6210
11.2	Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)	тыс. куб. м	0.0000
12	Потери воды в сетях	%	0.00
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	1.30
14	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть	тыс. кВт·ч или тыс. куб. м	38.7900
15	Расход воды на собственные нужды, в том числе:	%	66.00
15.1	Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	%	66.00
16	Показатель использования производственных объектов, в том числе:	%	72.00

2.1.9.1.18 Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффективности

Технологические схемы ВЗУ удовлетворяют современным технологическим решениям и энергетической эффективности в области централизованного водоснабжения.

2.1.9.1.19 Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой

Насосные станции второго подъема, резервуары чистой воды (РЧВ), колодцы с регулирующей и секционирующей арматурой для транспорта от скважины до насосной станции второго подъема и/или РЧВ расположены на территории расположения ВЗУ.

Ситуационная схема расположения ВЗУ и объектов на территории ВЗУ приведена в приложении №3 к схеме.

Адреса и количество насосных станций второго подъема отражены в разделе 2.1.9.1.21.

Расположение на ситуационной схеме колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой приведено в главе «Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения». Привязка колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой по географическим координатам приведена в электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения.

Сведения по объему водонапорных башен и их характеристики приведены в разделе 2.1.9.1.1.

Описание НС, РЧВ, башен на территории Наро-Фоминском городском округе отражены в таблице (Таблица 2.28).

Таблица 2.27 - Описание НС, РЧВ, башен на территории Наро-Фоминском городском

№	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водо-подготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
МУП «Водоканал»								
«ВКУ- 1 МУП «Водоканал»								
1	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-113 Парк Воровского	4	1	6240	800	—	—
						800	—	—
2	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-114 ул. Московская	2	1	5280	600	—	—
						600	—	—
3	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	4	1	-	500	—	—
						500	—	—
4	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-110 ул.Новикова	7	1	18000	2000	—	—
						2000	—	—
5	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-111 ул. Московская	4	1	-	500	—	—
						500		—
6	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-117 ул. Шибанкова	6	1	8000	1000	200	—
						1000		—
						500		—
						500		—
7	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	4	1	1560	200	50	—
8	ТУ Наро-Фоминск	ВЗУ-131 ул. Связистов	1	-	4800	—	25	—
«ВКУ- 2 МУП «Водоканал»								
9	ТУ Апрелевка	ВЗУ-226 ул. Парковая	3	1	2880	500	—	—
						500	—	—
10	ТУ Апрелевка	ВЗУ-228 ул. Дубки	8	1	-	1000	—	—
						1000	—	—
						2000	—	—
11	ТУ Апрелевка	ВЗУ-229 ул. Горького	5	1	-	500	—	—
						500	—	—
12	ТУ Апрелевка		2	1	600	250	—	—

№	Зона дей-ствия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водо-подготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
		ВЗУ-251 (мкр. Марте-мьяново-1,4)				250	–	–
13	ТУ Апрелевка	ВЗУ-252 9мкр. Марте-мьяново-3)	2	1	600	250	–	–
						250	–	–
14	ТУ Апрелевка	ВЗУ-231 "Весна"	3	1	3120	1000	–	–
						1000		
15	ТУ Апрелевка	ВЗУ-241 "Победа "	2	-	384		160	–
16	ТУ Селятино	ВЗУ-311 д. Глаголево	2	-	-		27	–
17	ТУ Селятино	ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	3	1	600	100	-	–
						400		
18	ТУ Селятино	ВЗУ-313 д. Глаголево	1	-	-	-	30	–
19	ТУ Селятино	ВЗУ-321 д. Софьино	3	1	960	250	–	–
						250	–	–
20	ТУ Селятино	ВЗУ-341 п. д/о Отлич-ник	2	-	240	-	–	–
«ВКУ- 4 МУП «Водоканал»								
21	ТУ Верея	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	2	1	-	500	–	–
						500		–
22	ТУ Верея	ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	1	-	624	-	-	–
23	ТУ Верея	ВЗУ-411 д. Митяево	1	–	–	-	18	–
24	ТУ Верея	ВЗУ-421 п. Пионер-ский	1	–	–	–	-	–
25	ТУ Верея	ВЗУ-431 д. Рожде-ственно	1	–	–	–	18	–
26	ТУ Верея	ВЗУ-451 д. Симбухово	2	–	69.6	–	28	–
27	ТУ Верея	ВЗУ-461 д. Ястребово	1	–	–	–	18	–
28	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-551 д. Волченки	1	–	–	–	25	–
29	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-552 д. Волченки	1	–	–	–	-	–
30	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-511 д. Устье	2	–	600	-	-	–
31	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-521 д. Назарьево	1	–	–	–	18	–
32	ТУ Волчен-ковское	ВЗУ-531 п. с/х Архан-гельский	2	–	336	–	25	–
33	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-661 д. Веселево	2	–	–	–	-	14
34	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-611 д. Вышгород	2	–	–	–	25	–
35	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-621 д. Ново-Бори-совка	1	–	–	–	18	–
36	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-631 д. Крюково	1	–	100.8	–	18	–
37	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-641 д. Ново-Алек-сандровка	1	–	–	–	18	–
38	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-651 д. Субботино	2	–	74.4	–	-	2
39	ТУ Веселев-ское	ВЗУ-671 д. Шустиково	2	–	–	–	18	–
«ВКУ- 7 МУП «Водоканал»								
40	ТУ Калини-нец	ВЗУ-771 п. Калинин-ец	4	1	5000	1000	–	–
						1000	–	–
41	ТУ Калини-нец	ВЗУ-712 д. Тарасково	6	1	4200	300	–	–
						300	–	
42	ТУ Калини-нец	ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	2	–	528	–	–	4
43	ТУ Калини-нец	ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	1	–	528	–	–	–
44	ТУ Калини-нец	ВЗУ-731 п. Калинин-ец, ул.Фабричная (БПК Алабино)	3	1	2040	400	–	–
						400		–
«ВКУ- 8 МУП «Водоканал»								

№	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водо-подготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
45	ТУ Ташировское	ВЗУ-891 д. Головково	2	–	–	–	100	–
46	ТУ Ташировское	ВЗУ-881 д. Таширово	1	–	–	–	–	–
47	ТУ Ташировское	ВЗУ-882 д. Таширово	1	–	–	–	100	–
48	ТУ Ташировское	ВЗУ-871 д. Любаново	1	–	–	–	30	1
49	ТУ Ташировское	ВЗУ-861 с. Крюково	2	1	–	250 250	–	–
50	ТУ Ташировское	ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	1	–	–	–	30	–
51	ТУ Ташировское	ВЗУ-851 п. Васильчиново	3	1	–	100 400	100	–
52	ТУ Ташировское	ВЗУ-841 д. Слепушкино	1	–	–	–	30	–
53	ТУ Ташировское	ВЗУ-831 д. Большие Горки	1	–	–	–	–	–
54	ТУ Ташировское	ВЗУ-810 п. Луговое	2	–	600	–	–	–
55	ТУ Ташировское	ВЗУ-811 д. Мякишево	1	–	–	–	30	–
56	ТУ Ташировское	ВЗУ-821 д. Мякишево	1	–	–	–	80	2
«ВКУ- 9 МУП «Водоканал»								
57	ТУ Атепцевское	ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	1	–	–	–	50	–
58	ТУ Атепцевское	ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	2	–	240	–	30	–
59	ТУ Атепцевское	ВЗУ-921 д. Елагино	2	–	69.6	–	18	–
60	ТУ Атепцевское	ВЗУ-931 д. Слизнево	1	–	–	–	18	–
Итого			134 шт.	21 шт.	68274.4 (28 шт.)	27400 (44 шт.)	1355 (30 шт.)	23 (5 шт.)
ООО «Дирекция Голицино-3»								
61	ТУ Атепцевское	ВЗУ ООО «Дирекция Голицино-3»	2	1	600	2x250	–	–
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети)								
ООО «ЗЭИМ «Элинар»								
62	ТУ Атепцевское	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	3	1	600	–	–	–
ООО «НАПРОМЭНЕРГО»								
63	Западный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-1 ООО «НАПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	–	–	–
64	Северный промышленный район рядом с д. Котово	ВЗУ-2 ООО «НАПРОМЭНЕРГО»	4	1	2016	4x500	–	–
Итого			8 шт.	2 шт.	4032	2000 (4 шт.)	–	–
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»								
65	п. Новая Ольховка, д. Башкино	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	8	1	–	–	–	–
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»								
66	рп. Селятино, д. Алабино	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	8	1	–	1000 1000 3000	–	–
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")								
67	д. Турейка	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	2	–	600	60	50	–

№	Зона действия	ВЗУ	Скважины шт.	НС-2	Станция водо-подготовки, м³/сут.	Резервуары чистой воды, м³	Башни, м³	Баки, шт.
ВСЕГО			165 шт.	27 шт.	74106,4 (33 шт.)	34960 (54 шт.)	1405 (31 шт.)	23 (5 шт.)

2.1.9.1.20 Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию

Характеристики участков сети централизованного водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе по технологическим зонам представлены в Приложении №6 к схеме водоснабжения (прилагается в электронном виде).

Характеристики сооружений водоснабжения (насосных станций второго и третьего подъема) в Наро-Фоминском городском округе представлены в пункте 2.1.9.1.21

2.1.9.1.21 Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет)

В централизованной системе водоснабжения все насосные станции 2-ого подъема находятся в составе водозаборных узлов. Учет поднятой и отпущенной воды отсутствует.

Адреса и количество насосных станций второго подъема отражены в таблице (Таблица 2.28).

Адреса и наименование, состав, характеристики и производительность насосной станции, сведения об автоматизации, диспетчеризации приведены в таблице (Таблица 2.29). Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования не представлены. Насосные станции второго подъема входят в состав ВЗУ и поэтому состав оборудования и характеристики указаны в разделе 2.1.9.1.6.

Таблица 2.28 – Насосные станции второго подъема на ВЗУ

Местоположение НС-П	Насос	Кол-во, шт.	Произв. м³/ч	Год ввода
МУП «Водоканал»				
ВЗУ-113 Парк Воровского	NKG150-125-400/433	3	292,8	1999
ВЗУ-114 ул. Московская	NKG125-100-250/242 A2	3	315,5	1985
ВЗУ-115 ул. Л. Толстого	NKG150-125-400/433	3	292,8	1995
ВЗУ-110 ул. Новикова	1Д 630/90	3	630	2003
ВЗУ-117 ул. Шибанкова	Д 320/50a	3	300	2005
	1Д 315/71	3	315	2005
	К 90/20	2	90	2005
ВЗУ-121 д/о Бекасово	KM 45/55	3	45	2000
ВЗУ-226 ул. Парковая	NKG 150-400/343/370	3	389	2004
ВЗУ-228 ул. Дубки	Д 320/50a	4	320	2006
ВЗУ-229 ул. Горького	Д 320/50a	3	320	2010
ВЗУ-231 "Весна"	Lowara SH 53019ve00	6	240	2009
ВЗУ-251 мкр. Мартеньяново-4	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	5	36	н/д
ВЗУ-252 мкр. Мартеньяново-3	Hidro MFC-F 5 CR 10-9	5	36	н/д
ВЗУ-312 Глаголево (в/ч №33)	Pedrollo F 40/200 A	3	42	2013
	KM 80-65-160	1	50	2013
ВЗУ-321 д. Софьино	Д 200/36	3	200	1993
	1Д 315/50	1	315	1993
ВЗУ-341 д/о Отличник	Wilo MH1805-1/E/3-400-50-2/B	2	14	н/д

Местоположение НС-II	Насос	Кол-во, шт.	Произв. м³/ч	Год ввода
ВЗУ-771 п. Калининец	LOWARA LNES 100-200/370/W25VCC4	6	60.2-305	н/д
ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	1Д 315/71а	1	300	1997
	Д 320/50а	2	320	1997
ВЗУ-712 Тарасково	Grundfos CREG4-4 A-F-A-E-HGGE	4	64	н/д
ВЗУ-731 ул.Фабричная (БПК Алабино)	WILO IL 80/122-30/2	2	175	н/д
	WILO IL 65/160-7.5/2	1	89	н/д
ВЗУ-722 с. Петровское	EBARA MATRIX	2	3.6-15	н/д
ВЗУ-721 с. Петровское	LOWARA PLM100RB14/330 E3	2	11-29	н/д
ВЗУ-861 Крюково	К 90/35	3	90	1998
ВЗУ-851 Васильчиново	К 100-65-200	3	100	н/д
	ЦНС 60-90	1	60	н/д
	KB 5-50-160	1	25	н/д
	Pedrollo PRO 18	1	45	2015
ВЗУ-911 "Родник" п. Каменское	К 80-50-200	2	50	н/д
	К 100-80-160	1	50	н/д
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»				
ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	1Д200-90	1	200	н/д
ООО «ЗЭИМ «Элинар»				
ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	Д320-50а	1	300	н/д
	Д320-50	1	320	н/д
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	Grundfos NB50-200/210	2	130	2012
ВЗУ- 2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	Grundfos NB50-200/210	2	130	2013
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»				
ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	Д 200/36	1	200	1993
	Д 320/50а	1	316	1997
	1Д 315/50	1	315	1992
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")				
ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	Grundfos Simens IL66-253-4M 90-Z	2	390	2004

Таблица 2.29 - Характеристики насосных станций третьего подъема

Объект	Населенный пункт	Улица	Насосное оборудование	Характеристики оборудования	Тип электродвигателя	Марка электродвигателя	Характеристики электродвигателя	Тип КИП и А	Марка КИП и А	Устройство управления и защиты	В работе/ в резерве
ВНС - 111	г.п. Наро-Фоминск	ул. Профсоюзная	К 20/30	20 м3/ч 30 м	АИР	100 S2	4 кВт 2900 об/мин	ЧРП	VACON 100 FLOW (RVL00125C 2H15350000) 12A- 1 шт.		В резерве
ВНС - 111	г.п. Наро-Фоминск	ул. Профсоюзная	К 20/30	20 м3/ч 30 м	АИР	100 S2	4 кВт 2900 об/мин				В резерве
ВНС-771	г.п. Калинин	у д. 251	К 20/30	20 м3/ч 30 м	АИР	100 S2	4 кВт 2900 об/мин				В работе
ВНС-771	г.п. Калинин	у д. 251	К 20/30	20 м3/ч 30 м	АИР	100 S2	4 кВт 2900 об/мин				В резерве
ВНС-772	г.п. Калинин	у д. 255	КМ 18/30	18 м3/ч 30 м	5АМ	112 М2	7,5 кВт 2925 об/мин				В работе
ВНС-772	г.п. Калинин	у д. 255	1К 20/30М	20 м3/ч 30 м	5АМ	112 М2	7,5 кВт 2925 об/мин				В резерве
ВНС-772	г.п. Калинин	у д. 255	КМ 18/30	18 м3/ч 30 м	АДМ	112 М2	7,5 кВт 2900 об/мин				Нерабочий
ВНС-773	г.п. Калинин	у д. 260	К 20/30	20 м3/ч 30 м	АИР	100 S2	4 кВт 2900 об/мин	ЧРП	INSTART FCI-G5.5/P7/5-4B		В работе
ВНС-773	г.п. Калинин	у д. 260	К 20/30	20 м3/ч 30 м	АИР	100 S2	4 кВт 2900 об/мин				В резерве
ВНС-773	г.п. Калинин	у д. 260	К 20/30	20 м3/ч 30 м	АИР	100 S2	4 кВт 2900 об/мин				В резерве
ВНС-774	г.п. Калинин	у д. 264	КМ 80-65-160	50 м3/ч 32 м	АИРМ	112 М2	7,5 кВт 2925 об/мин				В работе
ВНС-774	г.п. Калинин	у д. 264	КМ 80-65-160	50 м3/ч 32 м	АИРМ	112 М2	7,5 кВт 2925 об/мин				В резерве
ВНС-221	г.п. Апрелевка	ул. Горького	КМ 20/30	20 м3/ч 30 м			4,0 кВт 3000 об/мин				В резерве
ВНС-221	г.п. Апрелевка	ул. Горького	КМ 20/30	20 м3/ч 30 м			4,0 кВт 3000 об/мин				В резерве
ВНС-221	г.п. Апрелевка	ул. Горького	КМ 20/30	20 м3/ч 30 м			4,0 кВт 3000 об/мин				В резерве

Технологические схемы ИЦВ представлены в приложении №4 к схеме.

2.1.9.1.22 Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей ежемесячно за последние три года

Копии результатов лабораторных исследований качества питьевой воды, взятой из артезианских скважин ВЗУ («Подъем на ВЗУ»), на выходе с ВЗУ в сеть («Выход с ВЗУ») и у потребителей («потребители (сеть)») в зоне деятельности МУП «Водоканал» приведены в Приложении №5 к настоящей схеме в электронном виде. По иным организациям, занятым в сфере водоснабжения Наро-Фоминского городского округа лабораторные исследования качества питьевой воды, не ведутся.

2.1.9.1.23 Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями

Копии результатов лабораторных исследований качества питьевой воды, взятой из артезианских скважин ВЗУ («Подъем на ВЗУ»), на выходе с ВЗУ в сеть («Выход с ВЗУ») и у потребителей («потребители (сеть)») в зоне деятельности МУП «Водоканал» приведены в Приложении №5 к настоящей схеме в электронном виде.

В соответствии с результатами лабораторных исследований питьевой воды в системе водоснабжения Наро-Фоминского городского округа, в большей части населенных пунктов вода не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, как на выходе с ВЗУ, так и после транспортировки по трубопроводам (вторичное загрязнение).

Мониторинг качества питьевой воды за 2020г., в соответствии с приложенными протоколами результатов лабораторных исследований, приведен в Приложении №5 к настоящей схеме в электронном виде.

2.1.9.1.24 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались.

2.1.9.1.25 Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети Наро-Фоминского городского округа оценена с помощью программно-расчетного комплекса Zulu и признана удовлетворительной.

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

2.1.9.1.26 Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными насосными станциями

Сведения о хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих транспорт питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе, приведены в п. 2.1.9.1.17.

Сведения о потреблении электроэнергии насосными станциями III-го подъема за последние три года по городскому округу представлены в таблице (Таблица 2.30).

Таблица 2.30 - Потребление электроэнергии НС-III в Наро-Фоминском городском округе

ИЦВ	Расход электроэнергии, кВт*ч												
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ГОД
2018 г.	15176.0	16380.0	18538.0	12918.0	6941.0	7217.0	4733.0	4630.0	4111.0	3507.0	9429.0	10828.0	114408.0
ВНС-111 ул. Профсоюзная	1522.0	1423.0	1509.0	742.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	397.0	5596.0
ВНС-112 ул. Комсомоль- ская	4613.0	4356.0	4499.0	3582.0	2899.0	2982.0	857.0	331.0	394.0	456.0	482.0	1106.0	26557.0
ВНС-221 ул. Горького	1263.0	1880.0	2226.0	1202.0	29.0	16.0	0.0	13.0	0.0	0.0	1.0	1176.0	7806.0
ВНС-771 Калинин	1684.0	1602.0	1949.0	1275.0	484.0	506.0	512.0	511.0	491.0	446.0	1899.0	1643.0	13002.0
ВНС-772 Калинин	3642.0	3791.0	4279.0	3138.0	1832.0	1867.0	1895.0	2063.0	1794.0	1698.0	3822.0	3719.0	33540.0
ВНС-773 Калинин	2057.0	2169.0	2580.0	2120.0	1635.0	1841.0	1469.0	1711.0	1420.0	904.0	1794.0	1600.0	21300.0
ВНС-774 Калинин	395.0	1159.0	1496.0	859.0	62.0	5.0	0.0	1.0	12.0	0.0	1431.0	1187.0	6607.0
2019 г.	13264.0	14897.0	10414.0	4786.0	4166.0	5028.0	5290.0	4757.0	4663.0	4163.0	4162.0	9413.0	85003.0
ВНС-111 ул. Профсоюзная	798.0	678.0	749.0	339.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0	2626.0
ВНС-112 ул. Комсомоль- ская	2822.0	1821.0	1627.0	1031.0	579.0	584.0	685.0	486.0	595.0	591.0	591.0	2061.0	13473.0
ВНС-221 ул. Горького	1471.0	1287.0	1498.0	123.0	164.0	1179.0	1173.0	1156.0	1232.0	1155.0	972.0	1034.0	12444.0
ВНС-771 Калинин	1653.0	3067.0	484.0	472.0	545.0	488.0	519.0	459.0	531.0	476.0	488.0	1076.0	10258.0
ВНС-772 Калинин	3720.0	4720.0	3628.0	1881.0	1920.0	1868.0	1992.0	1799.0	1278.0	1064.0	1163.0	2466.0	27499.0
ВНС-773 Калинин	1599.0	1991.0	1445.0	940.0	958.0	909.0	921.0	857.0	965.0	877.0	911.0	1678.0	14051.0
ВНС-774 Калинин	1201.0	1333.0	983.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	1098.0	4652.0
2020 г.	12968.0	10379.0	7931.0	9329.0	7291.0	6132.0	6877.0	6781.0	6102.0	5255.0	7322.0	8701.0	95068.0
ВНС-111 ул. Профсоюзная	1352.0	0.0	0.0	2261.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	22.0	0.0	3636.0
ВНС-112 ул. Комсомоль- ская	3001.0	3793.0	2908.0	3170.0	3312.0	3583.0	4274.0	4092.0	3057.0	2474.0	3021.0	3213.0	39898.0
ВНС-221 ул. Горького	1292.0	1210.0	1360.0	1358.0	1359.0	1.0	1.0	362.0	494.0	518.0	518.0	569.0	9042.0
ВНС-771 Калинин	1229.0	1004.0	652.0	491.0	513.0	506.0	507.0	442.0	559.0	457.0	702.0	819.0	7881.0
ВНС-772 Калинин	2845.0	2244.0	1646.0	1161.0	1194.0	1143.0	1171.0	1063.0	1118.0	1024.0	1724.0	2417.0	18750.0
ВНС-773 Калинин	1930.0	1563.0	1167.0	888.0	913.0	899.0	924.0	820.0	874.0	782.0	1151.0	1204.0	13115.0
ВНС-774 Калинин	1319.0	565.0	198.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	184.0	479.0	2746.0

2.1.9.1.27 Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с представленными результатами лабораторных исследований питьевой воды арт. скважин, в большей части населенных пунктов Наро-Фоминского городского округа поднимаемая вода не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Цветность», «Мутность» и «Железо» общее. В части населенных пунктов наблюдается вторичное загрязнение питьевой воды, прошедшей очистку: при транспортировке воды по трубопроводам, как наружным сетям водоснабжения, так и внутренним происходит зачастую изменение качества поступающей воды, т.е. происходит вторичное загрязнение воды. Вторичное загрязнение ухудшает качество воды – увеличивается содержание железа, повышается мутность и цветность, возникает риск эпидемической безопасности за счет ухудшения микробиологических показателей.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). Аварии на объектах МУП «Водоканал» отражены в таблице (Таблица 2.31). Прочими организациями статистика повреждений не ведется.

Таблица 2.31 - Сведения о повреждениях на сетях

Период	Статистика ремонтов, инцидентов и аварий (ед.)	Время, затраченное на восстановление работоспособности (час)
2018г	427	3.49
2019г	385	3.41
2020г	348	3.47

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для системы в целом составляет 1,05 ед./км.

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах).

Доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения, эксплуатируемой МУП «Водоканал» за 2020г. представлена в таблице (Таблица 2.32) в целом по организации, так как отдельный учет по ВЗУ не ведется.

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема поднятой и транспортируемой воды по организациям в Наро-Фоминском городском округе за 2020 г. представлен в таблице 2.33.

Таблица 2.32 - Доля потерь питьевой воды

Период	Подъём воды, куб.м	Покупная вода, куб.м	Вода в сети, куб.м	Реализация, куб.м	Объём потерь, куб.м	Размер потерь, %	Доля потерь, % (помесячно, нарастающим итогом)
январь	924 859.00	25 477.00	950 336.00	887 809.10	62 526.90	6.58%	6.58%
февраль	909 345.00	23 826.00	933 171.00	866 003.74	67 167.26	7.20%	6.89%
март	925 413.00	21 131.00	946 544.00	879 735.64	66 808.36	7.06%	6.94%
итого за 1 квартал	2 759 617.00	70 434.00	2 830 051.00	2 633 548.48	196 502.52	6.94%	
апрель	964 432.00	23 931.00	988 363.00	929 354.62	59 008.38	5.97%	6.69%
май	941 809.00	26 401.00	968 210.00	901 855.53	66 354.48	6.85%	6.72%
июнь	923 009.00	25 699.00	948 708.00	886 747.96	61 960.04	6.53%	6.69%
итого за полугодие	5 588 867.00	146 465.00	5 735 332.00	5 351 506.59	383 825.41	6.69%	
июль	882 357.00	24 809.00	907 166.00	844 281.77	62 884.23	6.93%	6.73%
август	924 380.00	24 825.00	949 205.00	876 819.19	72 385.81	7.63%	6.84%
сентябрь	861 473.00	24 673.00	886 146.00	821 497.97	64 648.03	7.30%	6.89%
итого за 9 месяцев	8 257 077.00	220 772.00	8 477 849.00	7 894 105.52	583 743.48	6.89%	
октябрь	988 623.00	24 063.00	1 012 686.00	943 245.13	69 440.87	6.86%	6.88%
ноябрь	922 031.00	23 520.00	945 551.00	881 432.47	64 118.53	6.78%	6.87%
декабрь	860 321.00	23 382.00	883 703.00	819 230.34	64 472.66	7.30%	6.91%
итого за 2018 год	11 028 052.00	291 737.00	11 319 789.00	10 538 013.46	781 775.54	6.91%	
январь	1 078 705.00	25 525.00	1 104 230.00	1 010 474.20	93 755.80	8.49%	8.49%
февраль	893 079.00	21 333.00	914 412.00	849 946.86	64 465.14	7.05%	7.84%
март	927 378.00	19 937.00	947 315.00	881 970.54	65 344.46	6.90%	7.54%
итого за 1 квартал	2 899 162.00	66 795.00	2 965 957.00	2 742 391.59	223 565.41	7.54%	
апрель	929 044.00	19 909.00	948 953.00	885 803.68	63 149.32	6.65%	7.32%
май	927 318.00	18 594.00	945 912.00	884 043.71	61 868.29	6.54%	7.17%
июнь	915 689.00	15 885.00	931 574.00	872 395.32	59 178.68	6.35%	7.04%
итого за полугодие	5 671 213.00	121 183.00	5 792 396.00	5 384 634.30	407 761.70	7.04%	
июль	908 281.00	21 645.00	929 926.00	867 905.49	62 020.51	6.67%	6.99%
август	931 536.00	21 257.00	952 793.00	888 172.22	64 620.78	6.78%	6.96%
сентябрь	929 450.00	21 490.00	950 940.00	886 404.73	64 535.27	6.79%	6.94%
итого за 9 месяцев	8 440 480.00	185 575.00	8 626 055.00	8 027 116.73	598 938.27	6.94%	
октябрь	954 226.00	22 613.00	976 839.00	896 818.90	80 020.10	8.19%	7.07%
ноябрь	949 470.00	20 838.00	970 308.00	896 547.81	73 760.19	7.60%	7.12%
декабрь	913 078.00	18 086.00	931 164.00	868 106.11	63 057.89	6.77%	7.09%
итого за 2019 год	11 257 254.00	247 112.00	11 504 366.00	10 688 589.55	815 776.45	7.09%	

Период	Подъем воды, куб.м	Покупная вода, куб.м	Вода в сети, куб.м	Реализация, куб.м	Объем потерь, куб.м	Размер потерь, %	Доля потерь, % (помесечно, нарастающим итогом)
январь	1 017 228.00	22 525.00	1 039 753.00	969 335.34	70 417.66	6.77%	6.77%
февраль	989 174.00	19 872.00	1 009 046.00	909 052.51	99 993.49	9.91%	8.32%
март	1 038 652.00	19 127.00	1 057 779.00	989 085.51	68 693.49	6.49%	7.70%
итого за 1 квартал	3 045 054.00	61 524.00	3 106 578.00	2 867 473.35	239 104.65	7.70%	
апрель	1 040 208.00	20 722.00	1 060 930.00	959 314.96	101 615.04	9.58%	8.18%
май	999 237.00	23 094.00	1 022 331.00	954 891.55	67 439.45	6.60%	7.86%
июнь	1 020 289.00	24 202.00	1 044 491.00	965 295.18	79 195.82	7.58%	7.82%
итого за полугодие	6 104 788.00	129 542.00	6 234 330.00	5 746 975.04	487 354.96	7.82%	
июль	914 720.00	18 405.00	933 125.00	875 583.01	57 541.99	6.17%	7.60%
август	954 344.00	25 202.00	979 546.00	913 590.95	65 955.05	6.73%	7.50%
сентябрь	936 549.00	20 416.00	956 965.00	907 312.17	49 652.83	5.19%	7.26%
итого за 9 месяцев	8 910 401.00	193 565.00	9 103 966.00	8 443 461.18	660 504.82	7.26%	
октябрь	989 155.00	20 706.00	1 009 861.00	940 694.24	69 166.76	6.85%	7.21%
ноябрь	980 120.00	21 187.00	1 001 307.00	931 861.96	69 445.04	6.94%	7.19%
декабрь	991 816.00	23 892.00	1 015 708.00	937 007.04	78 700.96	7.75%	7.24%
итого за 2020 год	11 871 492.00	259 350.00	12 130 842.00	11 253 024.42	877 817.58	7.24%	

Сведения представлены по МУП «Водоканал», разбивка по ИЦВ не ведется. Остальными РСО сведения не представлены.

Таблица 2.33 - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема воды

Наименование ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на подъем воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м³	Удельный расход э/э на подъем воды, кВт*ч/м³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м³
МУП "Водоканал"	12905583	12810515	12035.9	1.1	265.1	0.4	1.1
ВЗУ-113 Парк Воровского	971695	971695	1385.5	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-114 ул. Московская	709261	709261	664.1	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	93791	93791	0	-	-	-	-
ВЗУ-110 ул.Новикова	1928413	1928413	2405.7	0.8	-	-	0.8
ВЗУ-111 ул. Московская	964	964	0	-	-	-	-
ВЗУ-117 ул. Шибанкова	1008969	1008969	1081.7	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	223600	223600	129.4	1.7	-	-	1.7
ВЗУ-131 ул. Связистов	58549	58549	21.3	2.7	-	-	2.7
ВНС-111 ул. Профсоюзная	3636	-	-	-	21.3	0.2	-

Наименование ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на подъем воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м ³	Удельный расход э/э на подъем воды, кВт*ч/м ³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м ³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м ³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м ³
ВНС-112 ул. Комсомольская	39898	-	-	-	71.9	0.6	-
ВЗУ-226 ул. Парковая	595157.4	595157.4	630.6	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-228 ул. Дубки	2191520	2191520	1130.5	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-229 ул. Горького	544400	544400	735.2	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-231 "Весна"	271740	271740	345.6	0.8	-	-	0.8
ВЗУ-241 "Победа "	61417	61417	17.8	3.4	-	-	3.4
ВНС-221 ул. Горького	9042	-	-	-	41.6	0.2	-
ВЗУ-251 мкр. Мартмяново-4							
ВЗУ-252 мкр. Мартмяново-3							
ВЗУ-311 д. Глаголево	28342	28342	3.2	8.9	-	-	8.9
ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	98052	98052	41	2.4	-	-	2.4
ВЗУ-313 д. Глаголево	12137	12137	8.9	1.4	-	-	1.4
ВЗУ-321 д. Софьино	416377	416377	192.4	2.2	-	-	2.2
ВЗУ-341 п. д/о Отличник	31515	31515	16.7	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	420000	420000	385.7	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	224520	224520	144.2	1.6	-	-	1.6
ВЗУ-411 д. Митяево	16820	16820	2.4	6.9	-	-	6.9
ВЗУ-421 п. Пионерский	2844	2844	20	0.1	-	-	0.1
ВЗУ-431 д. Рождествено	31505	31505	12.4	2.5	-	-	2.5
ВЗУ-451 д. Симбухово	8198	8198	9	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-461 д. Ястребово	9202	9202	5.1	1.8	-	-	1.8
ВЗУ-551 д. Волченки	2321	2321	40.6	0.1	-	-	0.1
ВЗУ-552 д. Волченки	35006	35006	1.2	30.4	-	-	30.4
ВЗУ-511 д. Устье	103634	103634	46	2.3	-	-	2.3
ВЗУ-521 д. Назарьево	8411	8411	8.5	1	-	-	1
ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	44461	44461	82.3	0.5	-	-	0.5
ВЗУ-661 д. Веселево	81718	81718	61.6	1.3	-	-	1.3
ВЗУ-611 д. Вышгород	22660	22660	8.7	2.6	-	-	2.6
ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	24315	24315	7	3.5	-	-	3.5
ВЗУ-631 д. Крюково	4359	4359	0.8	5.3	-	-	5.3
ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	4660	4660	2.7	1.7	-	-	1.7
ВЗУ-651 д. Субботино	4704	4704	1.4	3.5	-	-	3.5
ВЗУ-671 д. Шустиково	26449	26449	19.7	1.3	-	-	1.3
ВЗУ-771 п. Калинин	653143	653143	676.6	1	-	-	1

Наименование ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на подъем воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м³	Удельный расход э/э на подъем воды, кВт*ч/м³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м³
ВНС-771 Калининец	7881	-	-	-	30.3	0.3	-
ВНС-772 Калининец	18750	-	-	-	50.5	0.4	-
ВНС-773 Калининец	13115	-	-	-	39.4	0.3	-
ВНС-774 Калининец	2746	-	-	-	10.1	0.3	-
ВЗУ-712 д. Тарасково	989100	989100	817.2	1.2	-	-	1.2
ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	29809	29809	26.3	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	23980	23980	8.6	2.8	-	-	2.8
ВЗУ-731 п. Калининец, ул.Фабричная (БПК Алабино)	284000	284000	183	1.6	-	-	1.6
ВЗУ-891 д. Головково	63440	63440	120.4	0.5	-	-	0.5
ВЗУ-881 д. Таширово	4647	4647	2.4	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-882 д. Таширово	66446	66446	107.1	0.6	-	-	0.6
ВЗУ-871 д. Любаново	340	340	0.5	0.6	-	-	0.6
ВЗУ-861 с. Крюково	38600	38600	4.8	8	-	-	8
ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	5540	5540	18.1	0.3	-	-	0.3
ВЗУ-851 п. Васильчиново	190945	190945	199.7	1	-	-	1
ВЗУ-841 д. Слепушкино	6129	6129	9	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-831 д. Большие Горки	25845	25845	39.3	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-810 п. Луговое*	-	-	0.2	-	-	-	-
ВЗУ-811 д. Мякишево	4397	4397	1.9	2.3	-	-	2.3
ВЗУ-821 д. Мякишево	5440	5440	6.1	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	29960	29960	97.7	0.3	-	-	0.3
ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	51840	51840	37.8	1.4	-	-	1.4
ВЗУ-921 д. Елагино	9698	9698	5.1	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-931 д. Слизнево	5530	5530	5	1.1	-	-	1.1
ООО «Дирекция Голицино-3»	152539	152539	72.3	2.1	-	-	2.1
ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3"	152539	152539	72.3	2.1	-	-	2.1
ООО «ЗЭИМ «Элинар»	2014142	2014142	1289.976	0.1	-	-	0.1
ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	2014142	2014142	1289.976	1.56	-	-	1.56
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	300310	300310	108.73	2.76	-	-	2.76
ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	272767.2829	272767.2829	98.76	2.76	-	-	2.76
ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	27542.71714	27542.71714	9.97	2.76	-	-	2.76
ООО "СКС Гидромонтаж"	1622720	1622720	2067.9	0.8	-	-	0.8

Наименование ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на подъем воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м ³	Удельный расход э/э на подъем воды, кВт*ч/м ³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м ³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м ³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м ³
ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	1622720	1622720	2067.9	0.8	-	-	0.8
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИ- НАР-БРОЙЛЕР»	1147903.00	1147903.00	848.08	1.35	-	-	1.35
ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	1147903.00	1147903.00	848.08	1.35	-	-	1.35

2.1.9.1.28 Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года.

Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте

Доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения представлена в таблице (Таблица 2.32) в разделе 2.1.9.1.27 в целом по организации, так как отдельный учет по ВЗУ не ведется.

2.1.9.1.29 Анализ причин потери воды при транспорте

Основной причиной потерь воды при транспорте в го. Наро-Фоминск является ветхость трубопроводов водоснабжения. На многих системах водоснабжения истекает срок эксплуатации трубопроводов, выполненных из чугуна и стали, а также запорно-регулирующей арматуры. С целью исключения аварийности в сетях и образованию утечек, необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.9.1.30 Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении

Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении, представлены в целом по организациям, действующим в сфере водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе за 2019-2021 гг. представлены в таблице (Таблица 2.34).

Таблица 2.34 - Удельные затраты на выработку воды по Наро-Фоминскому городскому округу в денежном выражении (без НДС), руб./м³

Наименование услуги / предприятия	2019 год		2020 год		2021 год	
	с 01.01.2019	с 01.07.2019	с 01.01.2020	с 01.07.2020	с 01.01.2021	с 01.07.2021
МУП "Водоканал"	27.34	28.77	28.44	28.44	28.44	28.44
ООО "Дирекция Голицыно-3"	31.94	32.58	32.58	33.05	33.41	34.30
ООО "СКС Гидромонтаж"	22.04	23.50	23.50	23.50	24.09	24.69
ООО "Жилкомсервис"	31.30	32.95	32.95	34.09	34.11	35.38
ООО "ЗЭИМ "Элинар"	16.61	17.47	17.39	17.39	17.90	18.59
ООО "НАРПРОМЭНЕРГО"	тариф не устанавливался					
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	17.95	20.67	18.55	19.18	19.18	19.83
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	26.64	28.02	28.02	28.02	28.02	28.02

2.1.9.1.31 Удельные затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды

Значения удельных затрат электроэнергии на производство и транспортировку воды питьевого качества в системе централизованного питьевого водоснабжения, а также суммарные затраты электроэнергии (с разбивкой по водозаборным узлам и НС III) представлены в таблице (Таблица 2.35).

Таблица 2.35 - Удельные затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды

ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на приготовление воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м ³	Удельный расход э/э на производство воды, кВт*ч/м ³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м ³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м ³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м ⁴
МУП "Водоканал"	12905583	12810515	12035.9	1.1	265.1	0.4	1.1
ВЗУ-113 Парк Воровского	971695	971695	1385.5	0.7	-	-	0.7

ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на приготовление воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м ³	Удельный расход э/э на производство воды, кВт*ч/м ³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м ³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м ³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м ⁴
ВЗУ-114 ул. Московская	709261	709261	664.1	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	93791	93791	0	-	-	-	-
ВЗУ-110 ул.Новикова	1928413	1928413	2405.7	0.8	-	-	0.8
ВЗУ-111 ул. Московская	964	964	0	-	-	-	-
ВЗУ-117 ул. Шибанкова	1008969	1008969	1081.7	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	223600	223600	129.4	1.7	-	-	1.7
ВЗУ-131 ул. Связистов	58549	58549	21.3	2.7	-	-	2.7
ВНС-111 ул. Профсоюзная	3636	-	-	-	21.3	0.2	-
ВНС-112 ул. Комсомольская	39898	-	-	-	71.9	0.6	-
ВЗУ-226 ул. Парковая	595157.4	595157.4	630.6	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-228 ул. Дубки	2191520	2191520	1130.5	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-229 ул. Горького	544400	544400	735.2	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-231 "Весна"	271740	271740	345.6	0.8	-	-	0.8
ВЗУ-241 "Победа "	61417	61417	17.8	3.4	-	-	3.4
ВНС-221 ул. Горького	9042	-	-	-	41.6	0.2	-
ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4							
ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3							
ВЗУ-311 д. Глаголево	28342	28342	3.2	8.9	-	-	8.9
ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	98052	98052	41	2.4	-	-	2.4
ВЗУ-313 д. Глаголево	12137	12137	8.9	1.4	-	-	1.4
ВЗУ-321 д. Софьино	416377	416377	192.4	2.2	-	-	2.2
ВЗУ-341 п. д/о Отличник	31515	31515	16.7	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	420000	420000	385.7	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	224520	224520	144.2	1.6	-	-	1.6
ВЗУ-411 д. Митяево	16820	16820	2.4	6.9	-	-	6.9
ВЗУ-421 п. Пионерский	2844	2844	20	0.1	-	-	0.1
ВЗУ-431 д. Рождествено	31505	31505	12.4	2.5	-	-	2.5
ВЗУ-451 д. Симбухово	8198	8198	9	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-461 д. Ястребово	9202	9202	5.1	1.8	-	-	1.8
ВЗУ-551 д. Волченки	2321	2321	40.6	0.1	-	-	0.1
ВЗУ-552 д. Волченки	35006	35006	1.2	30.4	-	-	30.4
ВЗУ-511 д. Устье	103634	103634	46	2.3	-	-	2.3

ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на приготовление воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м ³	Удельный расход э/э на производство воды, кВт*ч/м ³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м ³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м ³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м ⁴
ВЗУ-521 д. Назарьево	8411	8411	8.5	1	-	-	1
ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	44461	44461	82.3	0.5	-	-	0.5
ВЗУ-661 д. Веселево	81718	81718	61.6	1.3	-	-	1.3
ВЗУ-611 д. Вышгород	22660	22660	8.7	2.6	-	-	2.6
ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	24315	24315	7	3.5	-	-	3.5
ВЗУ-631 д. Крюково	4359	4359	0.8	5.3	-	-	5.3
ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	4660	4660	2.7	1.7	-	-	1.7
ВЗУ-651 д. Субботино	4704	4704	1.4	3.5	-	-	3.5
ВЗУ-671 д. Шустиково	26449	26449	19.7	1.3	-	-	1.3
ВЗУ-771 п. Калинин	653143	653143	676.6	1	-	-	1
ВНС-771 Калинин	7881	-	-	-	30.3	0.3	-
ВНС-772 Калинин	18750	-	-	-	50.5	0.4	-
ВНС-773 Калинин	13115	-	-	-	39.4	0.3	-
ВНС-774 Калинин	2746	-	-	-	10.1	0.3	-
ВЗУ-712 д. Тарасково	989100	989100	817.2	1.2	-	-	1.2
ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	29809	29809	26.3	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	23980	23980	8.6	2.8	-	-	2.8
ВЗУ-731 п. Калинин, ул.Фабричная (БПК Алабино)	284000	284000	183	1.6	-	-	1.6
ВЗУ-891 д. Головково	63440	63440	120.4	0.5	-	-	0.5
ВЗУ-881 д. Таширово	4647	4647	2.4	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-882 д. Таширово	66446	66446	107.1	0.6	-	-	0.6
ВЗУ-871 д. Любаново	340	340	0.5	0.6	-	-	0.6
ВЗУ-861 с. Крюково	38600	38600	4.8	8	-	-	8
ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	5540	5540	18.1	0.3	-	-	0.3
ВЗУ-851 п. Васильчиново	190945	190945	199.7	1	-	-	1
ВЗУ-841 д. Слепушино	6129	6129	9	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-831 д. Большие Горки	25845	25845	39.3	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-810 п. Луговое*	-	-	0.2	-	-	-	-
ВЗУ-811 д. Мякишево	4397	4397	1.9	2.3	-	-	2.3
ВЗУ-821 д. Мякишево	5440	5440	6.1	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	29960	29960	97.7	0.3	-	-	0.3
ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	51840	51840	37.8	1.4	-	-	1.4

ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на приготовление воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м ³	Удельный расход э/э на производство воды, кВт*ч/м ³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м ³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м ³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м ⁴
ВЗУ-921 д. Елагино	9698	9698	5.1	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-931 д. Слизнево	5530	5530	5	1.1	-	-	1.1
ООО «Дирекция Голицыно-3»	152539	152539	72.3	2.1	-	-	2.1
ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3"	152539	152539	72.3	2.1	-	-	2.1
ООО «ЗЭИМ «Элинар»	2014142	2014142	1289.976	0.1	-	-	0.1
ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	2014142	2014142	1289.976	1.56	-	-	1.56
ООО «НАПРОМ-ЭНЕРГО»	300310	300310	108.73	2.76	-	-	2.76
ВЗУ-1 ООО «НАПРОМ-ЭНЕРГО»	272767.2829	272767.2829	98.76	2.76	-	-	2.76
ВЗУ-2 ООО «НАПРОМ-ЭНЕРГО»	27542.71714	27542.71714	9.97	2.76	-	-	2.76
ООО "СКС Гидромонтаж"	1622720	1622720	2067.9	0.8	-	-	0.8
ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	1622720	1622720	2067.9	0.8	-	-	0.8
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	1147903.00	1147903.00	848.08	1.35	-	-	1.35
ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	1147903.00	1147903.00	848.08	1.35	-	-	1.35

2.1.9.1.32 Оценка надежности системы питьевого водоснабжения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабжения для эксплуатационной зоны рассматривался ранее в разделе 2.1.9.1.18.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы транспорта. Число аварийных ситуаций на водопроводных сетях отражено в разделе 2.1.9.1.27.

Работа системы водоснабжения эксплуатационной зоны считается удовлетворительной и надежной.

2.1.10 Описание систем централизованного горячего водоснабжения

2.1.10.1 Описание системы централизованного горячего водоснабжения 1-79

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Наименования систем РСО Наро-Фоминского городского округа, с указанием номеров и адресов источников тепловой энергии представлены в таблице 2.36

Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения Наро-Фоминского городского округа представлено в таблице 2.37.

Таблица 2.36 - Наименование систем и РСО Наро-Фоминского городского округа, с указанием номеров и адресов источников тепловой энергии

Наименование ЦС ГВС	Наименование предприятия	№ источника	Адрес источника
ЦС Апрелевка	МУП "Теплосеть"	14	Апрелевка, ул.Апрелевская, д.65
	МУП "Теплосеть"	15	Апрелевка, ул. Ленина
	МУП "Теплосеть"	19	Апрелевка, ул.Августовская, д.1
	МУП "Теплосеть"	19	ЦТП-27 кот №19 Апрелевка, ул. Февральская
	МУП "Теплосеть"	44	Апрелевка, ул.Самохина
	МУП "Теплосеть"	45	ЦТП-19 кот №45 Новая Ольховка
	МУП "Теплосеть"	45	ЦТП-20 кот №45 Новая Ольховка
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-33 кот №58 Апрелевка, ул. Горького
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-34 кот №58 Апрелевка, ул. Цветочная аллея
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-35 кот №58 Апрелевка, ул. Фадеева
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-38 кот №58 Апрелевка, ул. Дубки, д.13
ЦС Атепцевское	МУП "Теплосеть"	25	Атепцево, ул.Совхозная
ЦС Верея	МУП "Теплосеть"	61	Верея, ул.Лесная
	МУП "Теплосеть"	62	Верея, ул.Восточная, стр.14а
	МУП "Теплосеть"	63	Верея, ул.Комсомольская, стр.1а
	МУП "Теплосеть"	64	Верея, ул.Октябрьская, стр.31а
	МУП "Теплосеть"	66	Пионерский, ул.Центральная, стр.12
	МУП "Теплосеть"	76	Симбухово, ул.Дороховская, стр.21а
	МУП "Теплосеть"	80	Верея, ул.Кировская, стр.21
ЦС Веселёвское	МУП "Теплосеть"	68	Веселево, стр.65
	МУП "Теплосеть"	69	Вышегород, стр.113
	МУП "Теплосеть"	70	Шустиково, стр.157
ЦС Волченковское	МУП "Теплосеть"	71	Устье, ул.Центральная, стр.17
	МУП "Теплосеть"	72	Волченки, ул.Центральная
	МУП "Теплосеть"	73	Архангельский, ул.Центральная, стр.19
ЦС г.п. Наро-Фоминск	МУП "Теплосеть"	1	Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная
	МУП "Теплосеть"	2	Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса
	МУП "Теплосеть"	3	Наро-Фоминск, ул.Калинина
	МУП "Теплосеть"	4	ЦТП-23 кот №4 г. Наро-Фоминск, ул. Московская
	МУП "Теплосеть"	5	Наро-Фоминск, ул.Новикова
	МУП "Теплосеть"	6	Наро-Фоминск, ул.Генерала Ефремова
	МУП "Теплосеть"	7	Наро-Фоминск, ул.Ленина
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-1 кот №7 Наро-Фоминск, ул. Латышская

Наименование ЦС ГВС	Наименование предприятия	№ источ- ника	Адрес источника
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-2 кот №7 Наро-Фоминск, ул. Проф- союзная
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-3 кот №7 Наро-Фоминск, ул. Риж- ская
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-4 кот №7 Наро-Фоминск, ул. Латыш- ская
	МУП "Теплосеть"	10	Наро-Фоминск, ул. Толстого
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-5 кот №10 Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-6 кот №10 Наро-Фоминск, ул. Луго- вая
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-7 кот №10 Наро-Фоминск, ул. Ком- сомольская
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-8 кот №10 Наро-Фоминск, ул. Нови- кова
	МУП "Теплосеть"	12	Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова
	МУП "Теплосеть"	13	Наро-Фоминск, ул. Полубоярова
	ПАО "Ростелеком"	22	Наро-Фоминск, ул. Связистов
	МУП "Теплосеть"	37	Наро-Фоминск, ул. 2-й Володарский пер
	МУП "Теплосеть"	41	Котельная 41
	МУП "Теплосеть"	41	ЦТП-26 кот №41 Наро-Фоминск, ул. Пар- ковая
	МУП "Теплосеть"	43	Наро-Фоминск, ул. Шибанкова
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-28 кот №43 Наро-Фоминск, ул. Ши- банкова
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-29 кот №43 Наро-Фоминск, ул. Ши- банкова
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-30 кот №43 Наро-Фоминск, ул. Пе- шихонова
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-31 кот №43 Наро-Фоминск, ул. Ши- банкова
	МУП "Теплосеть"	47	Наро-Фоминск, Парк Воровского
	МУП "Теплосеть"	48	Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1а
	МУП "Теплосеть"	49	Наро-Фоминск, ул. Пушкина, д. 3
	МУП "Теплосеть"	52	Наро-Фоминск, п. д/о Бекасово
	ОП "Кубинский"	576	Кот-я № 576
	ОП "Кубинский"	516	Кот-я № 516
	МУП "Теплосеть"	—	Наро-Фоминск
	ОП "Кубинский"	—	в/ч 55443, в/г. №3 (6,44 Гкал)
	ОП "Кубинский"	—	в/ч 55443, в/г. №3 (15.2 Гкал)
	ООО «Остров Стройинвест»	—	Крышная к-я Войкова 3
	ООО «Остров Стройинвест»	—	Крышная к-я Войкова 5
	ООО «Остров Стройинвест»	—	Крышная к-я Рижская 1а
	ЖК Никольский	—	Крышная к-я ЖК Никольский
	ЖК Авиатор	—	Крышная к-я ЖК Авиатор
	ТСЖ "Радужный"	—	Крышная к-я Войкова 1
	ООО "Жилкомсервис"	—	котельная Жилкомсервис
	ГУП МО «МОСТРАНСАВТО	—	Котельная пансионата Нара
	ОАО «Хладокомбинат»	—	кот Хладокомбинат
ЦС Калинин	МУП "Теплосеть"	11	Петровское
	МУП "Теплосеть"	50	ЦТП-32 кот №50 Калинин, ул. Фабрич- ная
	МУП "Теплосеть"	50	ЦТП-36 кот №50 Калинин, ул. Фабрич- ная
	МУП "Теплосеть"	50	ЦТП-37 кот №50 Калинин, ул. Фабрич- ная

Наименование ЦС ГВС	Наименование предприятия	№ источника	Адрес источника
	МУП "Теплосеть"	53	д. Тарасково Калининец
	МУП "Теплосеть"	54	Калининец
	МУП "Теплосеть"	55	Калининец
ЦС Селятино	МУП "Теплосеть"	18	Ново-Глаголево
	МУП "Теплосеть"	23	Софьино
	МУП "Теплосеть"	24	Отличник
ЦС Ташировское	МУП "Теплосеть"	29	Таширово
	МУП "Теплосеть"	30	ЦТП-21 кот №30 Головково

Таблица 2.37 - Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии горячего водоснабжения

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
1	Котельная № 1	Итого, в том числе:	5,2		1986	-	Природный газ
		ДКВР 4/13 №1	2,6	1986		-	
		ДКВР 4/13 №2	2,6	1986		-	
3	Котельная № 3	Итого, в том числе:	1,8		1964	-	Природный газ
		ЗИО-60 №1	0,9	1982		-	
		ЗИО-60 №2	0,9	1964		-	
4	Котельная № 4	Итого, в том числе:	19,5		1979	-	Природный газ
		ДКВР 10/13 №1	6,5	1974		-	
		ДКВР 10/13 №2	6,5	1970		-	
		ДКВР 10/13 №3	6,5	1970		-	
5	Котельная № 5	Итого, в том числе:	22,36		Реконструкция 2015	-	Природный газ
		Термотехник ТТ100 №1	5,59	2016		91,3	
		Термотехник ТТ100 №2	5,59	2016		90,8	
		Термотехник ТТ100 №3	5,59	2016		91,2	
		Термотехник ТТ100 №4	5,59	2016		91,1	
6	Котельная № 6	Итого, в том числе:	3,44		1983	-	Природный газ
		КВ-ГМ-1,0-115Н №1	0,86	2002		-	
		КВ-ГМ-1,0-115Н №2	0,86	1983		-	
		КВа-0,5ЭЭ №3	0,43	1998		-	
		КВа-0,5ЭЭ №4	0,43	1998		-	
		КВа-0,5ЭЭ №5	0,43	1998		-	
		КВа-0,5ЭЭ №6	0,5	1998		-	
7	Котельная № 7	Итого, в том числе:	41		1965	-	Природный газ
		КВГМ-4,65-115 №1	4	2002		88,1	
		КВГМ-4,65-115 №2	4	2004		86,7	
		ДКВР 10/13 №3	6,5	1965		91,1	
		ДКВР 10/13 №4	6,5	1965		89,4	
		КВГМ-10-150 №5	10	1986		84	
		КВГМ-10-150 №6	10	1986		-	
11	Котельная № 11	Итого, в том числе:	1,2		1966	-	

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
		НИИСТУ-5 №1	0,5	1990		-	Природный газ
		НИИСТУ-5 №2	0,5	1990		-	
		НИИСТУ-5 №3	0,5	1990		-	
12	Котельная № 12	Итого, в том числе:	3,6		1967	-	Природный газ
		ЗИО-60 №1	0,9	1987		-	
		ЗИО-60 №2	0,9	1987		-	
		ЗИО-60 №3	0,9	1987		-	
		ЗИО-60 №4	0,9	1987		-	
13	Котельная № 13	Итого, в том числе:	9		1975	-	Природный газ
		ЗИО-60 №1	0,9	1978		78,63	
		ЗИО-60 №2	0,9	1978		79,08	
		ЗИО-60 №3	0,9	1978		79,05	
		НР-17 №4	0,9	2010		80,96	
		НР-17 №5	0,9	2010		81,82	
		НР-17 №6	0,9	1986		80,73	
		НР-17 №7	0,9	1986		80,01	
		ЗИО-60 №8	0,9	1992		196578,4 1	
		ЗИО-60 №9	0,9	1992		79,63	
		ЗИО-60 №10	0,9	1992		80,26	
14	Котельная № 14	Итого, в том числе:	12,675		1965	-	Природный газ
		ДКВР 6,5/13 №1	4,225	2008		-	
		ДКВР 6,5/13 №2	4,225	1963		-	
		ДКВР 6,5/13 №3	4,225	1964		-	
15	Котельная № 15	Итого, в том числе:	3,2		1965	-	Природный газ
		Универсал-4 №1	0,4	1965		-	
		Универсал-4 №2	0,4	1965		-	
		Универсал-4 №3	0,4	1965		-	
		Универсал-4 №4	0,4	1965		-	
		Универсал-4 №5	0,4	1965		-	
		Универсал-4 №6	0,4	1965		-	
		Универсал-4 №7	0,4	1965		-	
18	Котельная № 18	Итого, в том числе:	5,16		1989	-	Природный газ
		Факел-Г №1	0,86	1989		-	
		Факел-Г №2	0,86	1989		-	
		Факел-Г №3	0,86	1989		-	
		Факел-Г №4	0,86	1989		-	
		Факел-Г №5	0,86	1989		-	
		Факел-Г №6	0,86	2005		-	
19	Котельная № 19	Итого, в том числе:	32,5		1963	-	Природный газ
		ДКВР 10/13 №1	6,5	1969		-	
		ДКВР 10/13 №2	6,5	1968		-	
		ДКВР 10/13 №3	6,5	2009		-	
		ДКВР 10/13 №4	6,5	1963		-	
		ДКВР 10/13 №5	6,5	1963		-	
20	Котельная № 20	Итого, в том числе:	19,5		1963	-	Природный газ
		ДКВР 10/13 №1	6,5	2009		-	
		ДКВР 10/13 №2	6,5	1963		-	

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
		ДКВР 10/13 №3	6,5	1965		-	
21	Котельная № 22	Итого, в том числе:	4,3		1984	-	Природный газ
		КВА-1,0-ЭЭ №1	0,86	1997		-	
		КВА-1,0-ЭЭ №2	0,86	1997		-	
		КВА-1,0-ЭЭ №3	0,86	2009		-	
		КВА-1,0-ЭЭ №4	0,86	2006		-	
		КВА-1,0-ЭЭ №5	0,86	2006		-	
22	Котельная № 23	Итого, в том числе:	7,8		1988	-	Природный газ
		ДКВР 4/13 №1	2,6	1988		-	
		ДКВР 4/13 №2	2,6	1988		-	
		ДКВР 4/13 №3	2,6	1988		-	
23	Котельная № 24	Итого, в том числе:	0,86		2011	-	Дизельное топливо
		ЗиоСАБ 500 №1	0,43	2011		-	
		ЗиоСАБ 500 №2	0,43	2011		-	
24	Котельная № 25	Итого, в том числе:	1,616		2014	-	Природный газ
		Logano SK 745	0,628	2014		-	
		Logano SK 645	0,36	2014		-	
		Logano SK 645	0,36	2014		-	
25	Котельная № 26	Итого, в том числе:	5,16		1993	-	Природный газ
		Факел-Г №1	0,86	1993		-	
		Факел-Г №2	0,86	1993		-	
		Факел-Г №3	0,86	1993		-	
		Факел-Г №4	0,86	1993		-	
		Факел-Г №5	0,86	1993		-	
		Факел-Г №6	0,86	1993		-	
27	Котельная № 29	Итого, в том числе:	4,8 (6,75)		1985	-	Природный газ
		ТВГ-4Р №1	2,4	1985		-	
		ТВГ-4Р №2	2,4	1985		-	
		Е-1/9-1Г №1 (на консервации)	0,65	1985		-	
		Е-1/9-1Г №2 (на консервации)	0,65	1985		-	
		Е-1/9-1Г №3 (на консервации)	0,65	1985		-	
28	Котельная № 30	Итого, в том числе:	июн.45		2012	-	Природный газ
		Logano S825L №1	2,623	2012		-	
		Logano S825L №2	2,623	2012		-	
		Logano SK745 №3	1,204	2012		-	
30	Котельная № 37	Итого, в том числе:	8,45		1983	-	Природный газ
		ДКВР 6,5/13 №1	4,225	1983		-	
		ДКВР 6,5/13 №2	4,225	1968		-	
32	Котельная № 42	Итого, в том числе:	0,258		1968	-	Электроэнергия
		ЭПЗ-100И2 №1	0,086	2012		-	
		ЭПЗ-100И2 №2	0,086	2012		-	
		ЭПЗ-100И2 №3	0,086	2012		-	
33	Котельная № 43	Итого, в том числе:	38,7		1968	-	Природный газ
		Термотехник №1	12,9	1994		-	
		Термотехник №2	12,9	1994		-	
		Термотехник №3	12,9	1994		-	
34	Котельная № 44	Итого, в том числе:	0,18		2005	-	

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
		Verona 10/VR-10 №1	0,023	2003		-	Природный газ
		Padova 4/PD-4 №2	0,157	2003		-	
35	Котельная № 45	Итого, в том числе:	6		2005	-	Природный газ
		RFW-3000/LH №1	3	2005		-	
		RFW-3000/LH №2	3	2005		-	
						-	
36	Котельная № 47	Итого, в том числе:	3,17		2006	-	Природный газ
		VITOPLEX 100 №1	1,056	2006		-	
		VITOPLEX 100 №2	1,056	2006		-	
		VITOPLEX 100 №3	1,056	2006		-	
37	Котельная № 48	Итого, в том числе:	0,86		2008	-	Природный газ
		ЗиОСАБ-500 №1	0,43	2008		-	
		ЗиОСАБ-500 №2	0,43	2008		-	
38	Котельная № 49	Итого, в том числе:	3,44		2009	-	Природный газ
		REX 200 "ICI Caldaie S.P.A" №1	1,72	2009		-	
		REX 200 "ICI Caldaie S.P.A" №2	1,72	2009		-	
39	Котельная № 50	Итого, в том числе:	92,5		1966	-	Природный газ
		ДКВР 10/13 №1	6,5	1965		-	
		ДКВР 10/13 №2	6,5	1965		-	
		ДКВР 10/13 №3	6,5	1969		-	
		ДКВР 10/13 №4	6,5	1966		-	
		ДКВР 10/13 №5 (В)	6,5	1969		-	
		ПТВМ-30М (В) №1	30	1973		-	
		ПТВМ-30М (В) №2	30	1966		-	
40	Котельная № 52	Итого, в том числе:	12,68		1981	-	Природный газ
		ДКВР 6,5/13 №1	1,95	1981		-	
		ДКВР 6,5/13 №2	1,95	1981		-	
		ДКВР 6,5/13 №3	1,95	1981		-	
41	Котельная № 53	Итого, в том числе:	8,6 (10)		1956	-	Природный газ
		КСВ-0,93 №1	0,7	2008		68,6	
		КСВ-0,93 №2 (к эксплуатации не годен)	0,7	1996		-	
		КСВ-0,93 №3	0,7	2006		69,7	
		КСВ-0,93 №4	0,7	1996		66	
		КСВ-0,93 №5	0,7	2009			
		КСВ-0,93 №6	0,7	2009		70,7	
		КСВ-0,93 №7 (к эксплуатации не годен)	0,7	1996		-	
		КСВ-0,93 №8	0,7	1996		75,7	
		КСВ-0,93 №9	0,7	1997		71,7	
		КСВ-0,93 №10	0,7	2008		70,5	

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
		Ланкаширский №11	1	2008		84,1	
		Ланкаширский №12	1	2008		82,2	
		Ланкаширский №13	1	2008		82,3	
42	Котельная № 54	Итого, в том числе:	7,7			-	Природный газ
		КСВ-0,93 №1	0,7	2007		69,5	
		КСВ-0,93 №2	0,7	2005		69,3	
		КСВ-0,93 №3	0,7	2002		69,2	
		КСВ-0,93 №4	0,7	1995		85,5	
		КСВ-0,93 №5	0,7	1994		81,5	
		КСВ-0,93 №6	0,7	1995		82,4	
		КСВ-0,93 №7	0,7	1999		71,4	
		КСВ-0,93 №8	0,7	1997		70,4	
		КСВ-0,93 №9	0,7	1997		77,5	
		КСВ-0,93 №10	0,7	1998		77,2	
		КСВ-0,93 №11	0,7	1998		77,2	
43	Котельная № 55	Итого, в том числе:	12,6			-	Природный газ
		КВа-2,5Г-ЭЭ №1	2,1	2001		-	
		КВа-2,5Г-ЭЭ №2	2,1	2001		-	
		КВа-2,5Г-ЭЭ №3	2,1	2001		-	
		КВа-2,5Г-ЭЭ №4	2,1	2001		-	
		КВа-2,5Г-ЭЭ №5	2,1	2001		-	
		КВа-2,5Г-ЭЭ №6	2,1	2001		-	
44	Котельная № 56	Итого, в том числе:	4,2		1973	-	Природный газ
		КСВ-0,93 №1	0,7	1998		-	
		КСВ-0,93 №2	0,7	2000		-	
		КСВ-0,93 №3	0,7	1999		-	
		КСВ-0,93 №4	0,7	1994		-	
		КСВ-0,93 №5	0,7	2000		-	
46	Котельная № 58	Итого, в том числе:	18,06		2009	-	Природный газ
		NWT-7.0-1.0-150 №1	6,02	2009		-	
		NWT-7.0-1.0-150 №2	6,02	2009		-	
		NWT-7.0-1.0-150 №3	6,02	2009		-	
47	Котельная № 61	Итого, в том числе:	4		1988	-	Природный газ
		Братск-1Г №1	0,8	1999		77,6	
		Братск-1Г №2	0,8	1999		-	
		Братск-1Г №3	0,8	2008		77,3	
		Братск-1Г №4	0,8	2008		77,8	
		Братск-1Г №5	0,8	1999		75,8	
48	Котельная № 62	Итого, в том числе:	4,552		1974	-	Природный газ
		ЗиОСАБ-600ВТМ №1	0,516	2006		92,7	
		ЗиОСАБ-600ВТМ №2	0,516	2006		93,2	
		ЗиОСАБ-60 №3	0,9	1998		77,2	

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
		ЗиОСАБ-60 №4	0,9	1998		74,3	
		ЗиОСАБ-2000 №5	1,72	2002		90,4	
		Итого, в том числе:	2,4 (3,6)			-	
49	Котельная № 63	ЗиОСАБ-60 №1	0,9	1998	1974	81,3	Природный газ
		ЗиОСАБ-60 №2 (ремонт не подлежит)	0,9	1998		-	
		ЗиОСАБ-60 №3	0,9	1998		75,1	
		ЗиОСАБ-60 №4	0,9	1998		76,9	
		Итого, в том числе:	0,457			-	
50	Котельная № 64	Riello 297 №1	0,255	2014	1964	-	Природный газ
		Riello 235 №2	0,202	2014		-	
		Итого, в том числе:	0,457			-	
52	Котельная № 66	ЗиО-60 №3	0,9	1999	1971	75,7	Природный газ
		ЗиО-60 №4	0,9	2002		78,9	
		ЗиО-60 №5	0,9	1993		83,2	
		Итого, в том числе:	2,7			-	
54	Котельная № 68	ЗиО-104 №1	1	1998	1975	79,6	Природный газ
		ЗиО-104 №2	1	1998		76,9	
		ЗиО-104 №3	1	1998		77,4	
		ЗиО-104 №4	1	1998		77,8	
		Итого, в том числе:	4			-	
55	Котельная № 69	КВа-0,3 (Квант) №1	0,258	2014	2014	-	Дизельное топливо
		КВа-0,3 (Квант) №2	0,258	2014		-	
		Итого, в том числе:	0,516			-	
56	Котельная № 70	Logano SK745 №1	0,628	2009	1974	-	Природный газ
		Logano SK745 №2	0,628	2009		-	
		Итого, в том числе:	1,256			-	
57	Котельная № 71	ЗиО-60 №1	0,9	1999	1976	78,5	Природный газ
		ЗиО-60 №2	0,9	1999		77,5	
		ЗиО-60 №3	0,9	1999		77,4	
		ЗиО-60 №4	0,9	1999		76,2	
		ЗиО-60 №5	0,9	2006		81,2	
		Итого, в том числе:	5			-	
58	Котельная № 72	Термотехник ТТ100-2000 №1	1,72	2013	1965	-	Дизельное топливо
		Термотехник ТТ100-2000 №2	1,72	2013		-	
		Итого, в том числе:	3,44			-	
59	Котельная № 73	ЗиО-60 №1	0,9	2005	1971	80,4	Природный газ
		ЗиО-60 №2	0,9	2005		79,3	
		ЗиО-60 №3	0,9	2016		77,4	
		ЗиО-60 №4	0,9	2016		75,1	
		ЗиО-60 №5	0,9	2008		76,3	
		ЗиО-60 №6	0,9	2005		79,19	
		Итого, в том числе:	5,4			-	
62	Котельная № 76	Lamborghini	0,054	2004	1966	-	Дизельное топливо
		Lamborghini	0,054	2004		-	
		Итого, в том числе:	0,108			-	

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
63	Котельная № 77	Итого, в том числе:	0,108		1985	-	Дизельное топливо
		Lamborghini	0,054	2004		-	
		Lamborghini	0,054	2004		-	
65	Котельная № 79	Итого, в том числе:	1,8		1974	-	Дизельное топливо
		ЗиО-60	0,9	2015		78,3	
		ЗиО-60	0,9	2003		78,2	
66	Котельная № 80	Итого, в том числе:	3		1972	-	Природный газ
		Энергия-6 №1	0,6	2004		-	
		Энергия-6 №2	0,6	2004		79,7	
		Энергия-6 №3	0,6	2004		75,4	
		Энергия-6 №4	0,6	2004		76,4	
		Энергия-6 №5	0,6	2004		76,5	
67	Котельная ООО «НарПром-Энерго»	Итого, в том числе	41		-		Природный газ
		ДКВР 10/13 №1	6,5	1999			
		ДКВР 10/13 №2	6,5	1999			
		ДКВР 10/13 №3	6,5	1999			
		ДЕ 16/14 №4	10,75	1999			
		ДЕ 16/14 №5	10,75	1999			
68	Котельная АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»	Итого, в том числе:	2,8	-	-	90	Природный газ
		ДКВР 2,5-13 №1	1,4	-		90	
		ДКВР 2,5-13 №2	1,4	-		90	
69	Котельная ООО «А.О.З.»						
70	Котельная ООО «ЖилКомСервис»	Итого, в том числе:	6,88	-	2005	92	Природный газ
		ЗИОСАБ-2000 №1	1,72	2006		92	
		ЗИОСАБ-2000 №2	1,72	2006		92	
		ЗИОСАБ-2000 №3	1,72	2006		92	
		ЗИОСАБ-2000 №4	1,72	2006		92	
71	Котельная пансионат «Нара»	Итого, в том числе:	6,54		-	-	Природный газ
		ДКВР 4/13 №1	2,18	-		-	
		ДКВР 4/13 №2	2,18	-		-	
		ДКВР 4/13 №3	2,18	-		-	
72	Котельная №6	Итого, в том числе:	1,08316		1974	-	Каменный уголь
		КСВ-0,63 №1	0,5148	1995		-	
		КСВ-0,63 №2	0,5418	1995		-	
73	Котельная №22	Итого, в том числе:	3,3		1970	-	Каменный уголь
		КСВ-0,63 №1	0,5418	2000		-	
		КСВ-0,63 №2	0,5418	2000		-	
		КСВ-0,63А №3	0,5418	2000		-	
		КСВ-0,63А №4	0,5418	2000		-	
		КСВ-0,63А №5	0,5418	2000		-	
		КСП-1000 №6	0,6	2000		-	
74	Котельная №149	Итого, в том числе:	6,44		1955	-	Природный газ
		ДКВР 2/8 №1	1,61	1955		-	
		ДКВР 2/8 №2	1,61	1955		-	

№	Наименование источника тепловой энергии	Теплофикационное оборудование (тип котлов)	Установленная мощность, Гкал/час	Год ввода в эксплуатацию		КПД котла, %	Вид топлива
				котел	котельная		
		ДКВР 2/8 №3	1,61	1955		-	
75	Котельная №172	Итого, в том числе:	8,16		1973	-	Природный газ
		Турботерм-3150 №1	2,72	2008		-	
		Турботерм-3150 №2	2,72	2008		-	
		Турботерм-3150 №3	2,72	2008		-	
76	Котельная №210						
77	Котельная №232	Итого, в том числе:	15,2		1987	-	Природный газ
		ДКВР 10/13 №1	7,6	2006		-	
		ДКВР 10/13 №2	7,6	1989		-	
78	Котельная №516	Итого, в том числе:	10,5		1982	-	Природный газ
		ДКВР 6,5/13 №1	3,5	1982		-	
		ДКВР 6,5/13 №2	3,5	1982		-	
		ДКВР 6,5/13 №3	3,5	1982		-	
79	Котельная №576	Итого, в том числе:	90		1984	-	Природный газ
		ПТВМ-30М №1	30	1984		-	
		ПТВМ-30М №2	30	1984		-	
		ПТВМ-30М №3	30	1984		-	
80	Крышная котельная «ул. Войкова, 3»	Итого, в том числе:	2,51		2010	94	Природный газ
		Mighty Therm 4050 №1	0,836	2010		94	
		Mighty Therm 4050 №2	0,836	2010		94	
		Mighty Therm 4050 №3	0,836	2010		94	
81	Крышная котельная «ул. Войкова, 5»	Итого, в том числе:	1,86	2010	2010	94	Природный газ
		Mighty Therm 4500 №1	0,93	2010		94	
		Mighty Therm 4500 №2	0,93	2010		94	
82	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А»	Итого, в том числе:	1,76		2014	99,6	Природный газ
		Futera III - MB 4000 №1	0,88	2014		99,6	
		Futera III - MB 4000 №2	0,88	2014		99,6	
83	Крышная котельная ТСЖ «Радужный»	Итого, в том числе:	1,446		2005	94	Природный газ
		Mighty Therm HH-3500 №1	0,723	2005		94	
		Mighty Therm HH-3500 №2	0,723	2005		94	
84	Крышная котельная ЖК «Никольский»	Итого, в том числе:	1,673		2015	94	Природный газ
		Mighty Therm 4050 №1	0,836	2015		94	
		Mighty Therm 4050 №2	0,836	2015		94	
85	Крышная котельная ЖК «Авиатор»	Итого, в том числе:	1,673		2015	94	Природный газ

2.1.10.1.1 Расположение системы централизованного горячего водоснабжения

Расположение систем централизованного горячего водоснабжения Наро-Фоминска представлено на рисунках (Рисунок 2.1-Рисунок 2.7). Ситуационная схема расположения источников горячего водоснабжения представлена на рисунке (Рисунок 2.8-Рисунок 2.23).

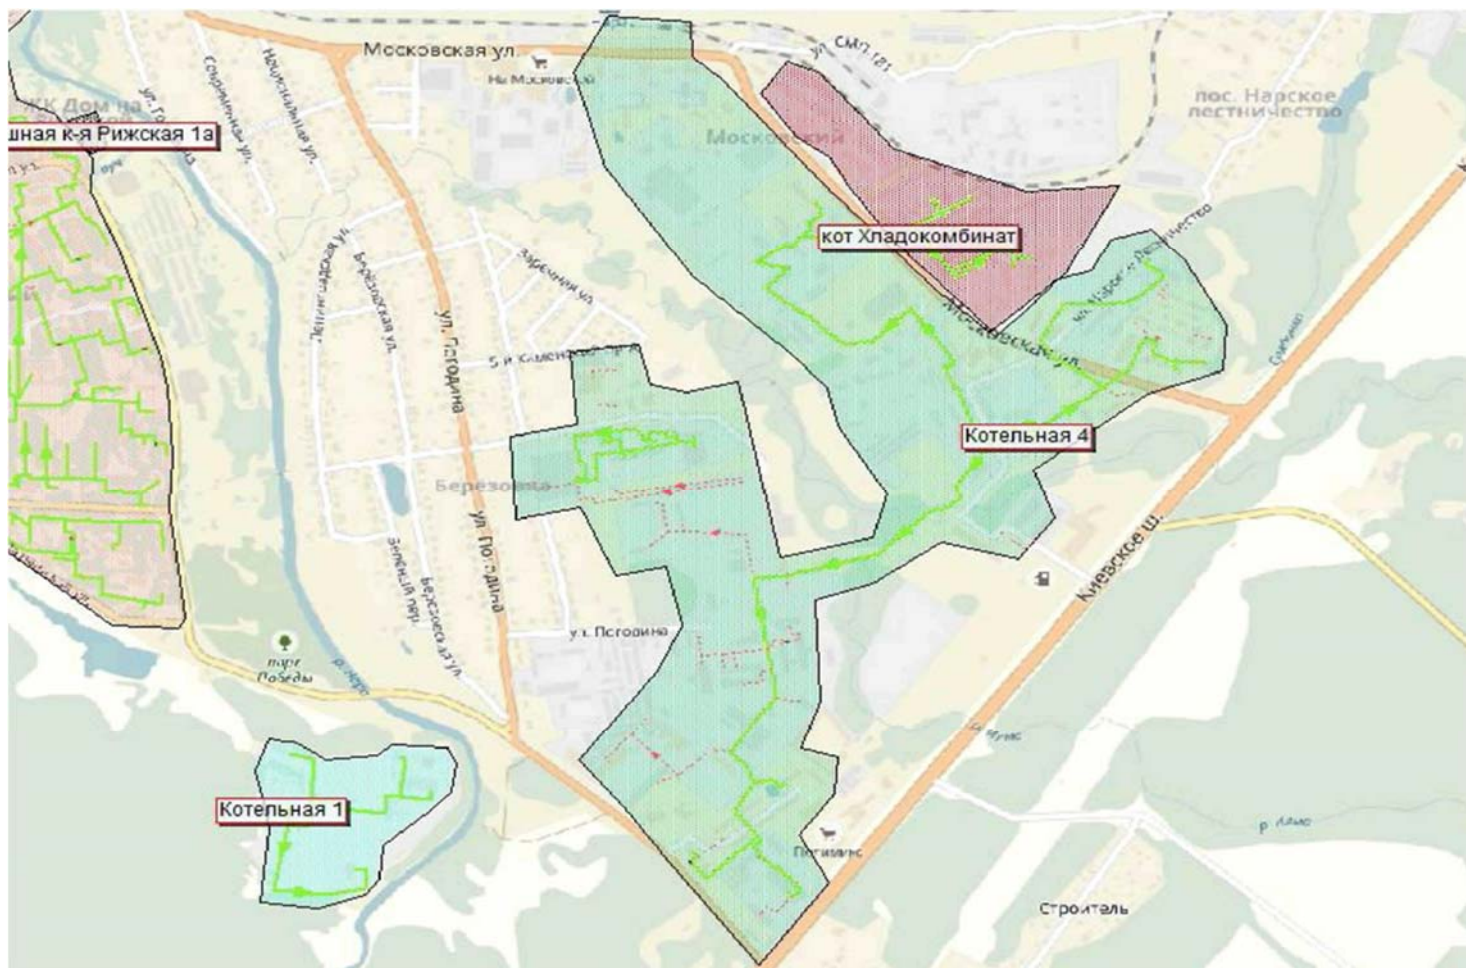


Рисунок 2.1 - Зона действия кот. №1, №4, кот. Хладокомбинат

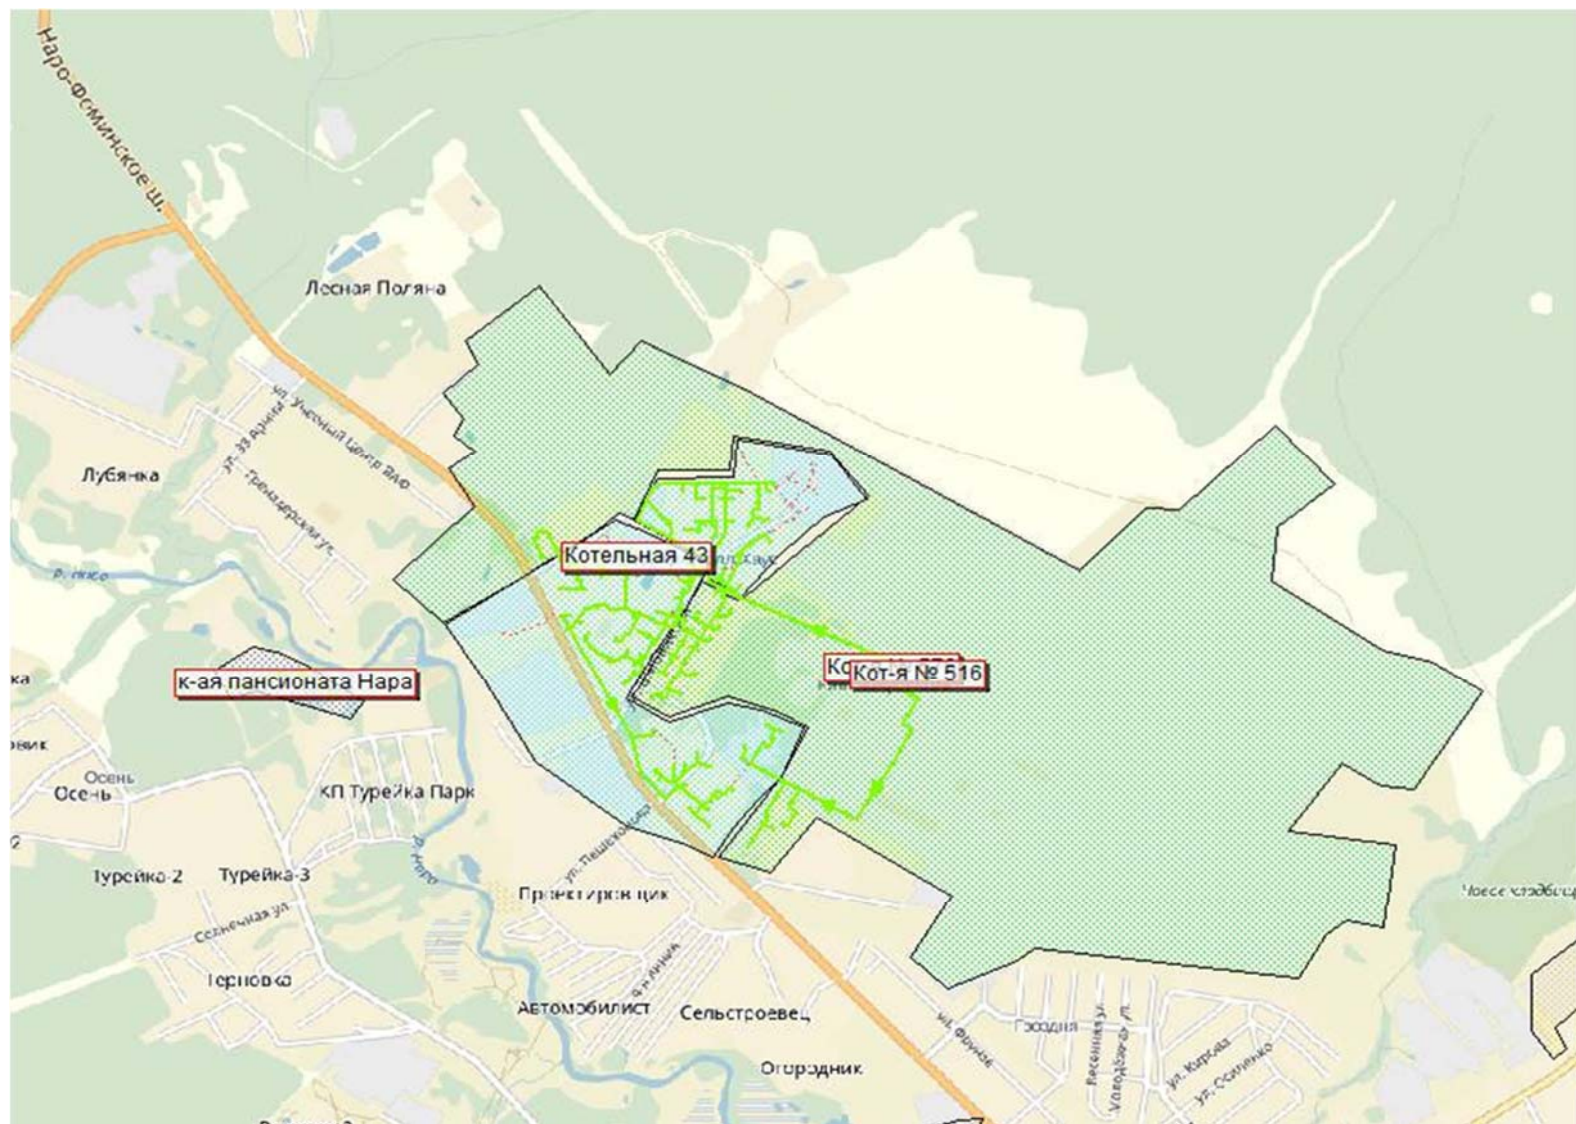


Рисунок 2.5 - Зона действия кот. №43, №516, №576, кот. пансионат «Нара»

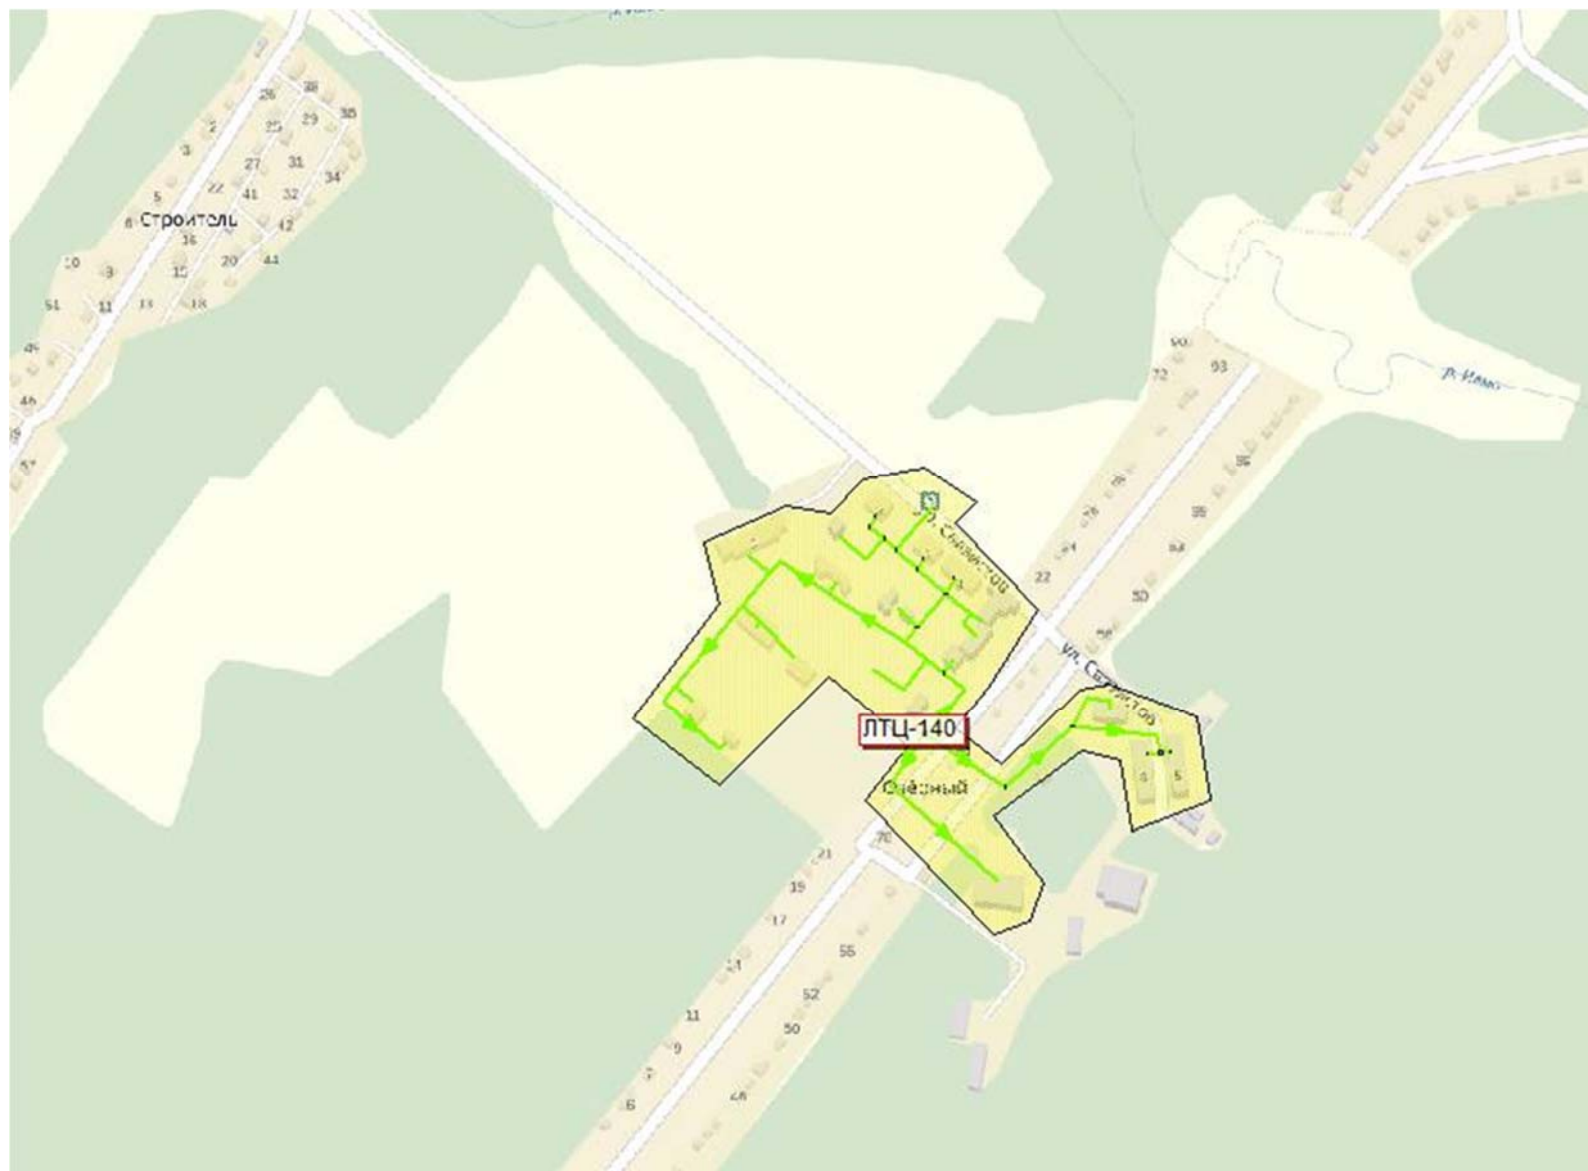


Рисунок 2.7 - Зона действия кот. ЛТЦ-140



Рисунок 2.8 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Апрелевка

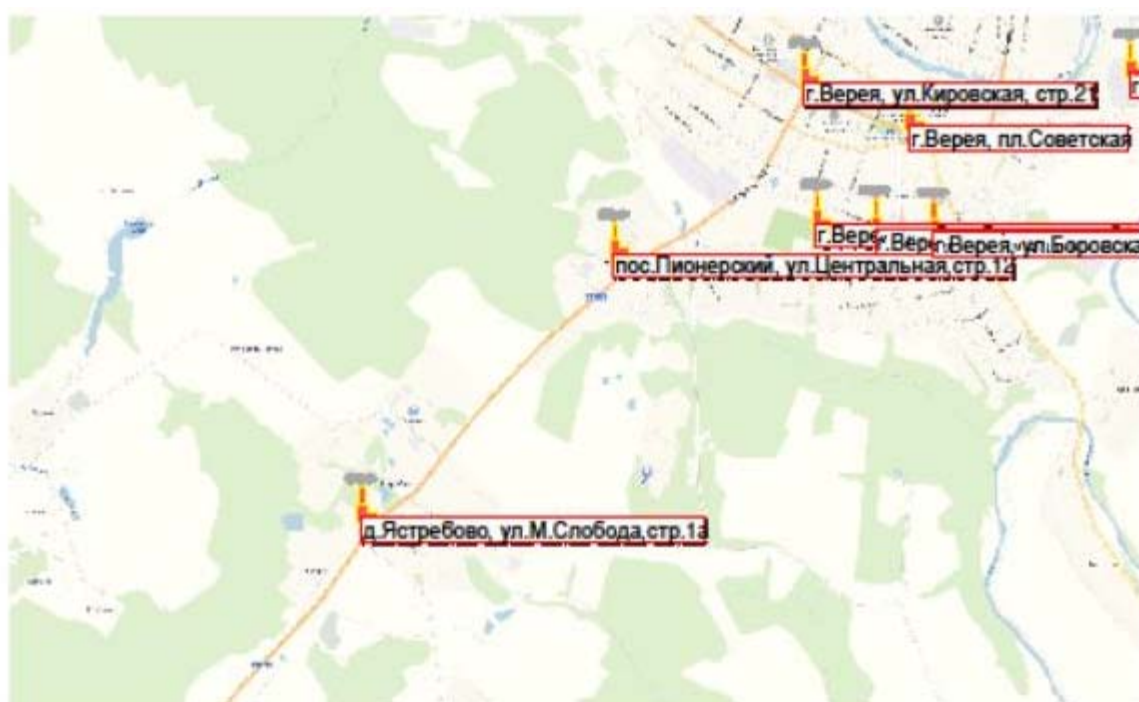


Рисунок 2.9 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Верея



Рисунок 2.10 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веря

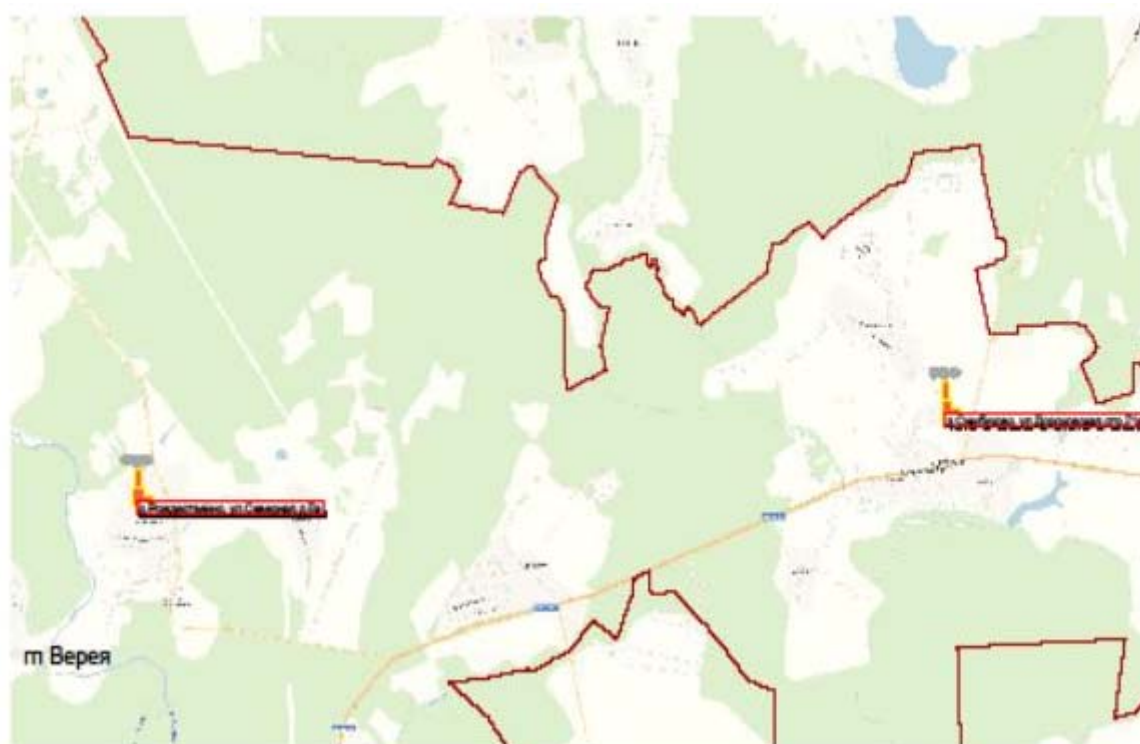


Рисунок 2.11 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веря



Рисунок 2.12 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веселево



Рисунок 2.13 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веселево

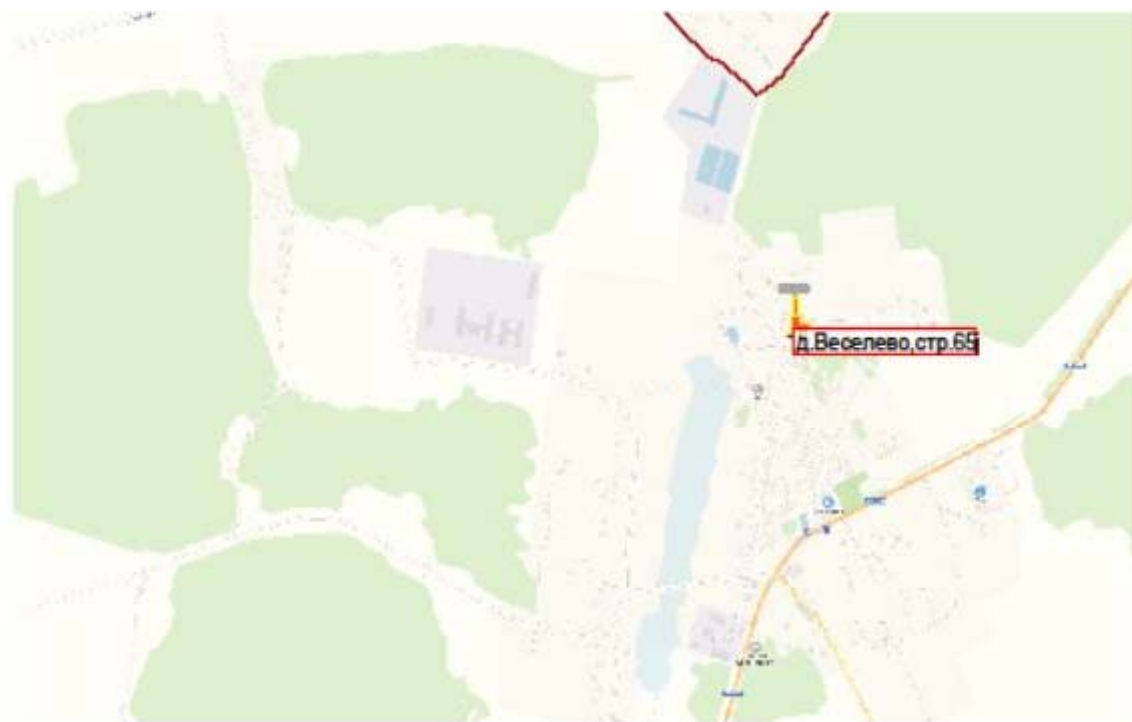


Рисунок 2.14 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Веселево

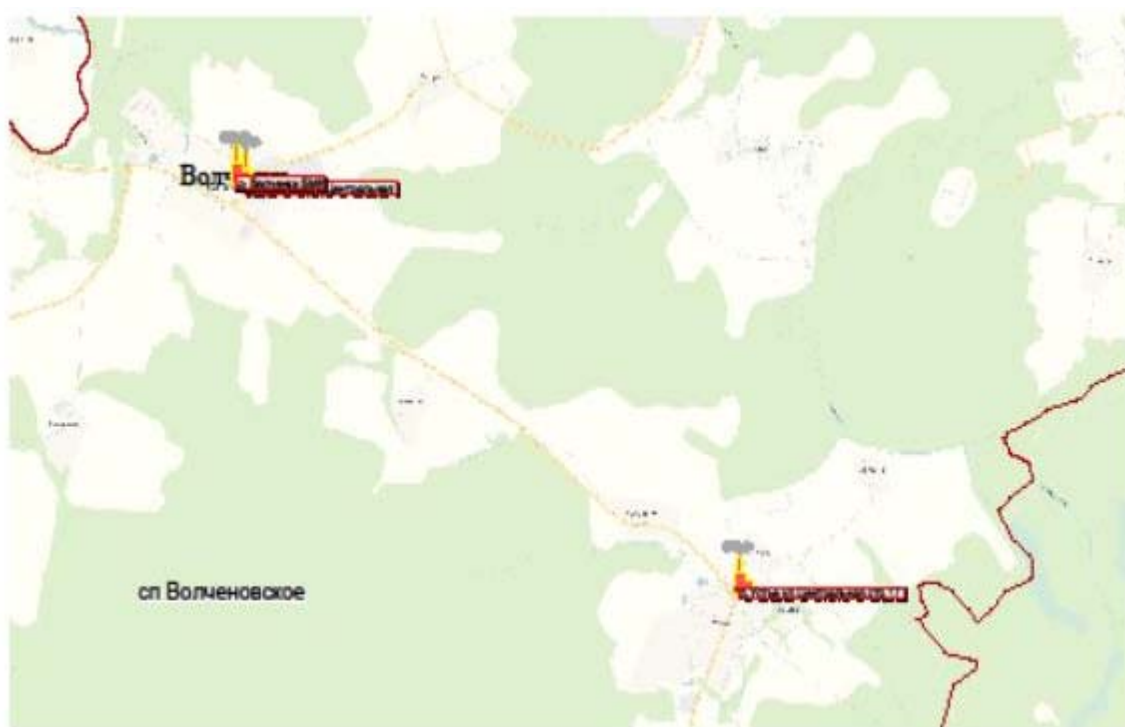


Рисунок 2.15 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Волченковское

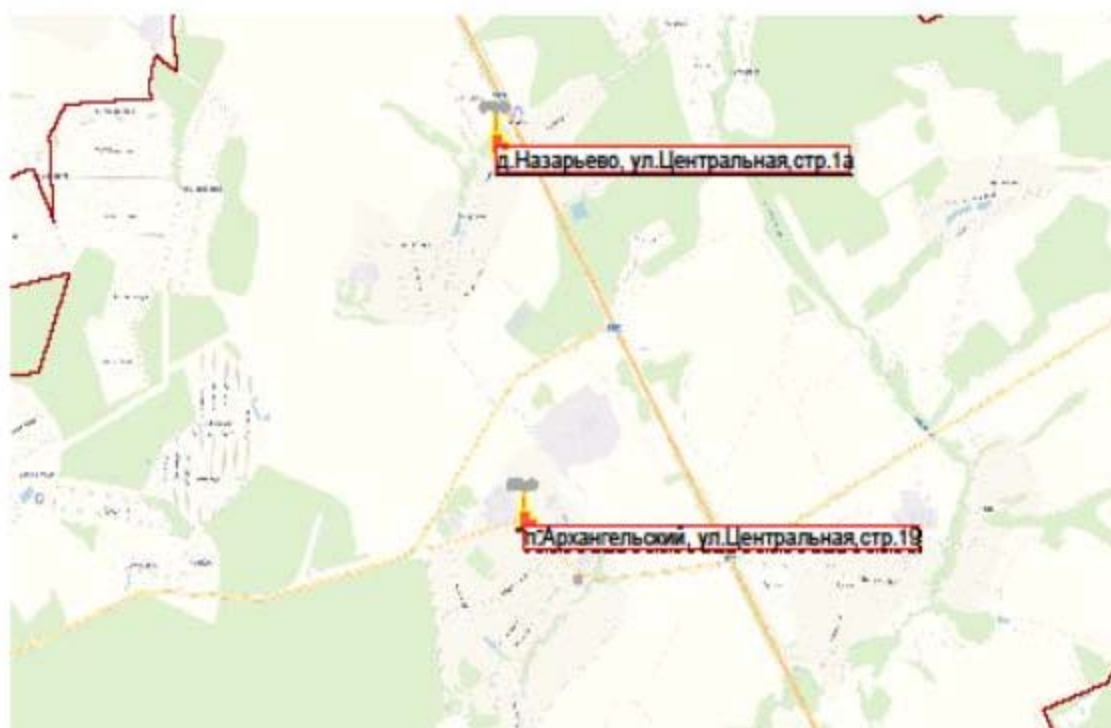


Рисунок 2.16 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Волченковское

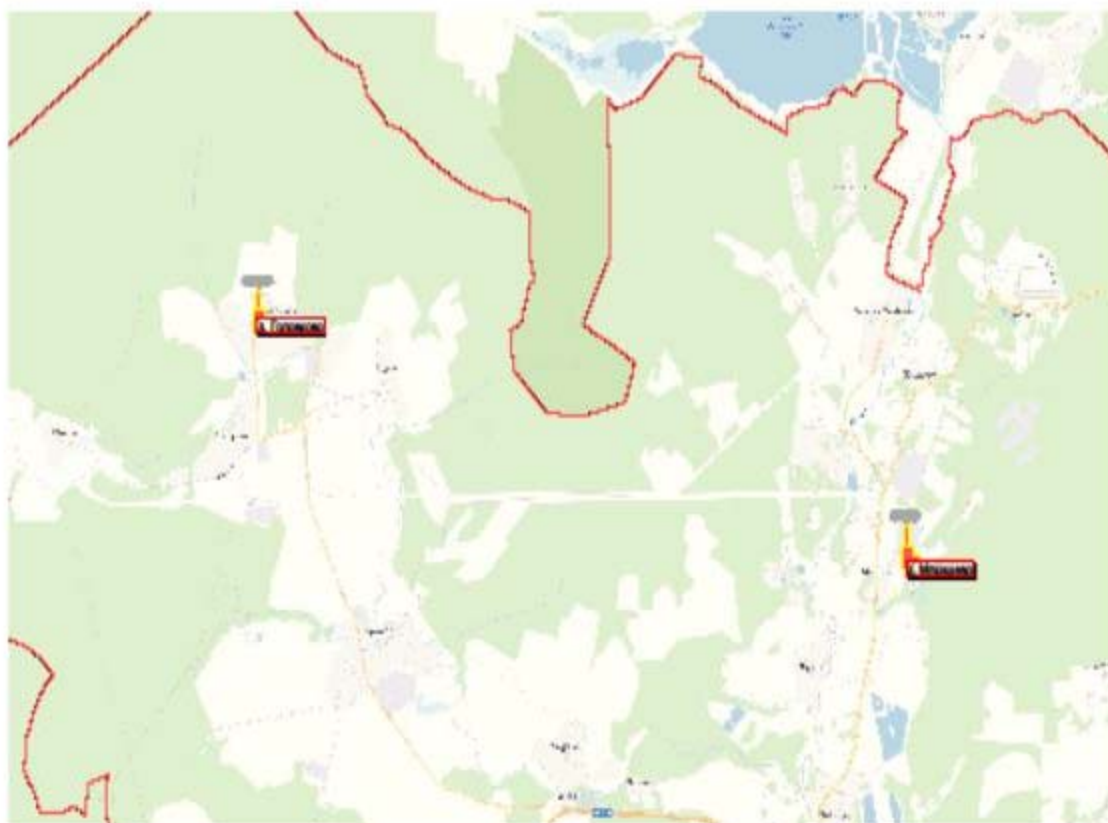


Рисунок 2.17 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Ташировское

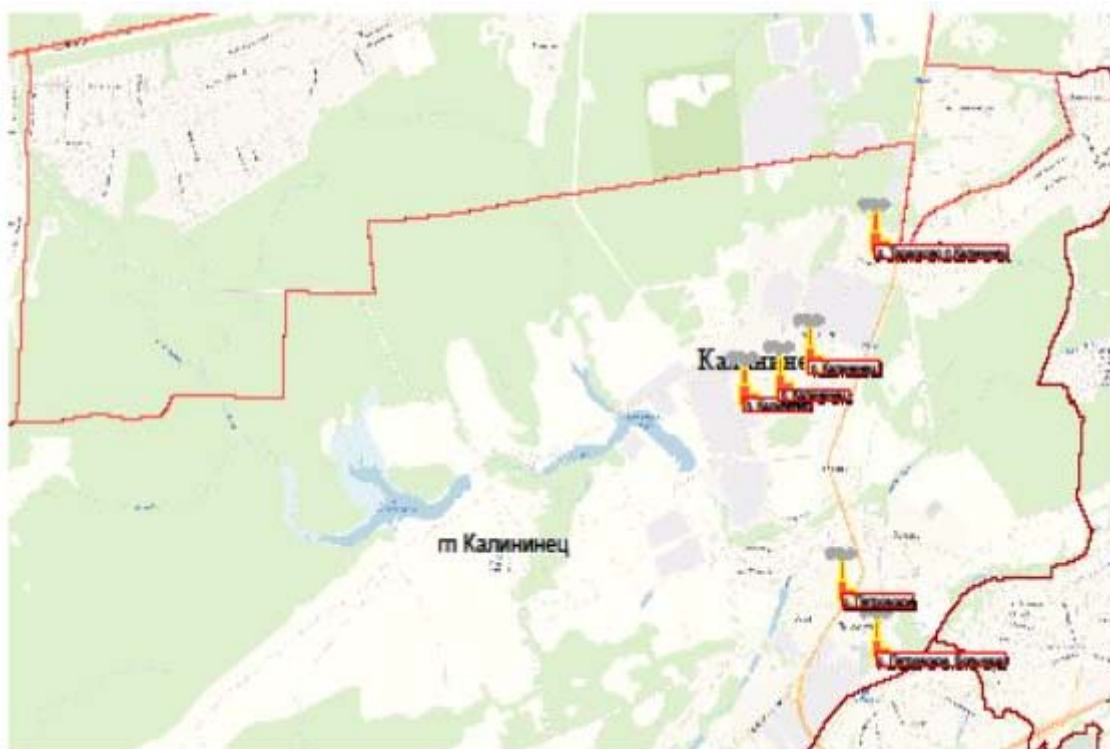


Рисунок 2.18 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Калининец

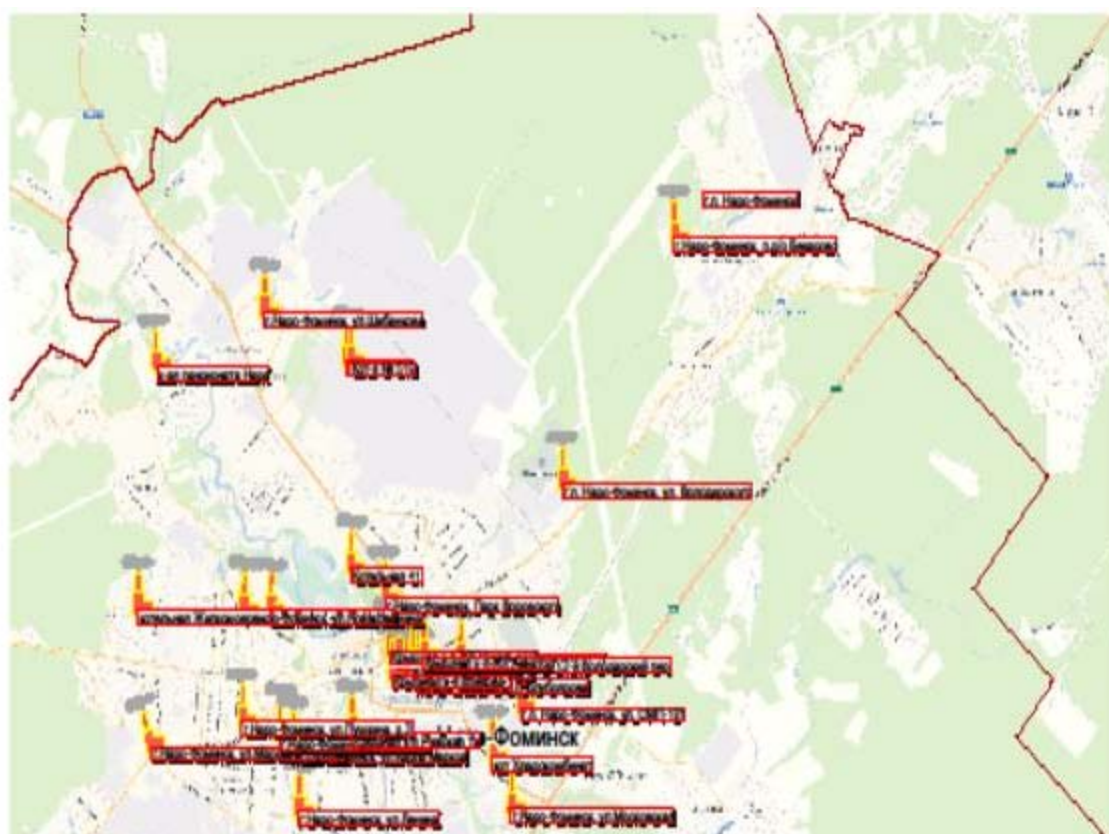


Рисунок 2.19 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Наро-Фоминска

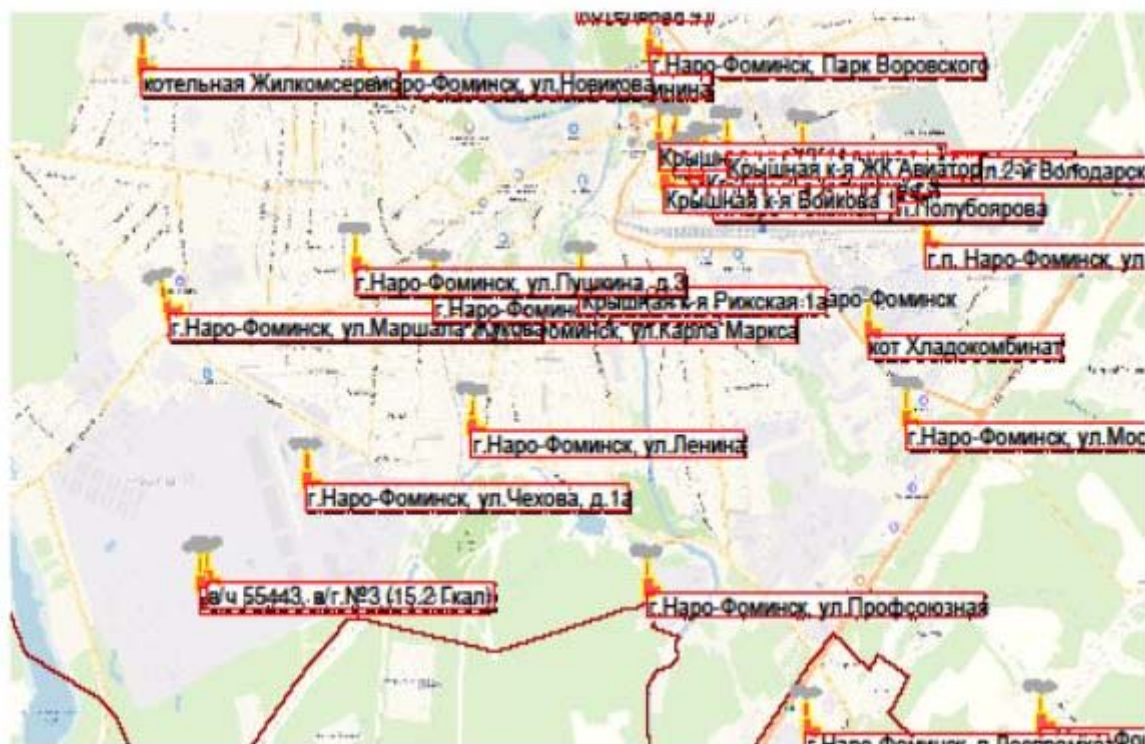


Рисунок 2.20 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Наро-Фоминска

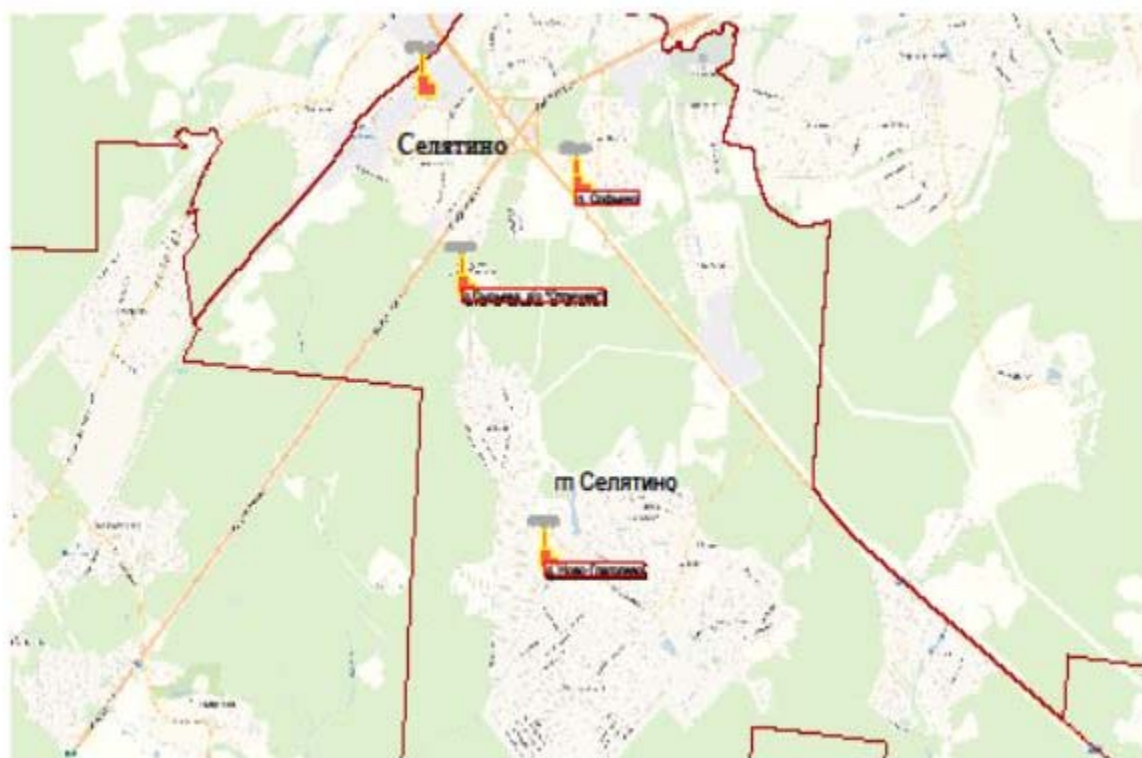


Рисунок 2.21 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Селятино

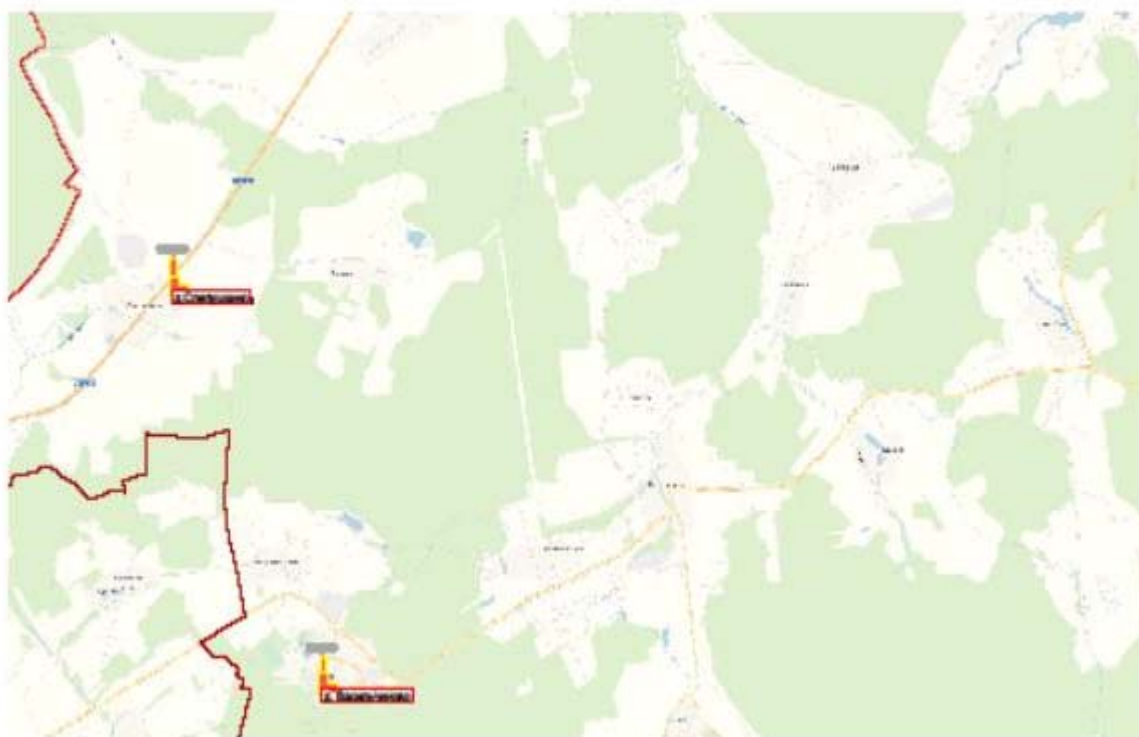


Рисунок 2.22 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Таширово



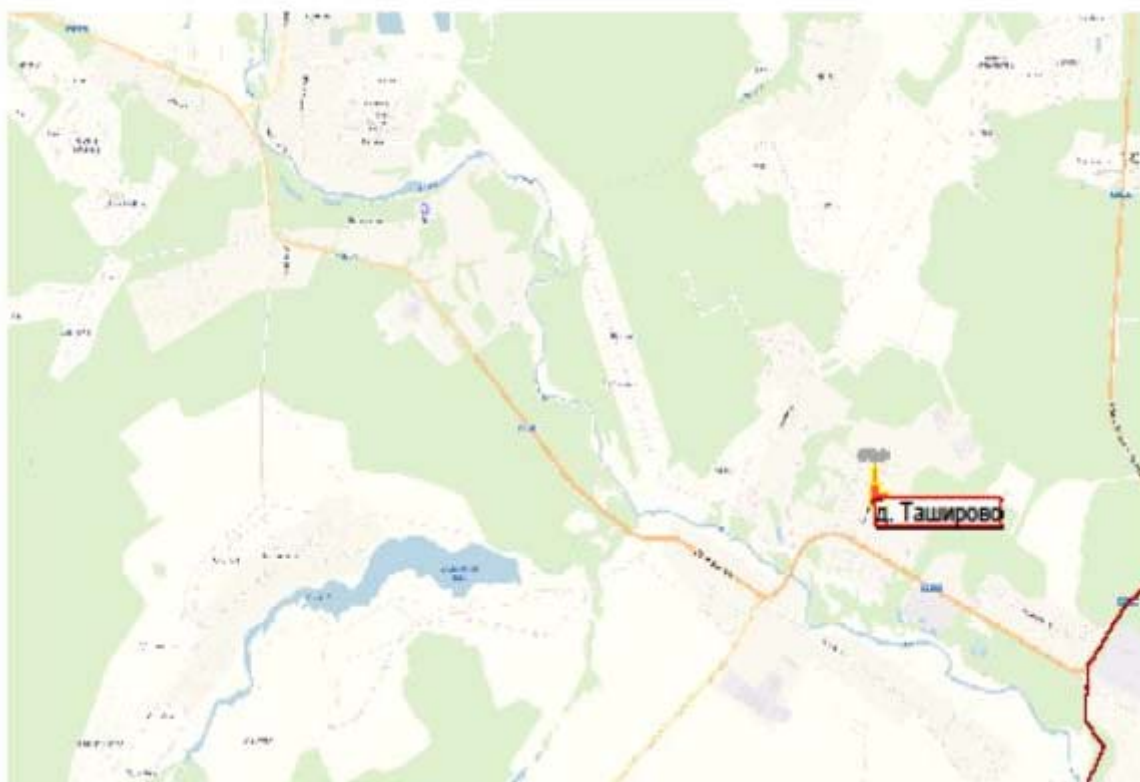


Рисунок 2.23 - Ситуационная схема расположения источников ГВС ЦС Таширово


2.1.10.1.2 Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ

Технологические схемы приготовления горячей воды на котельных и ЦТП МУП «Тепло-сеть» приведены на рисунках.


По остальным обслуживающим организациям информация отсутствует.

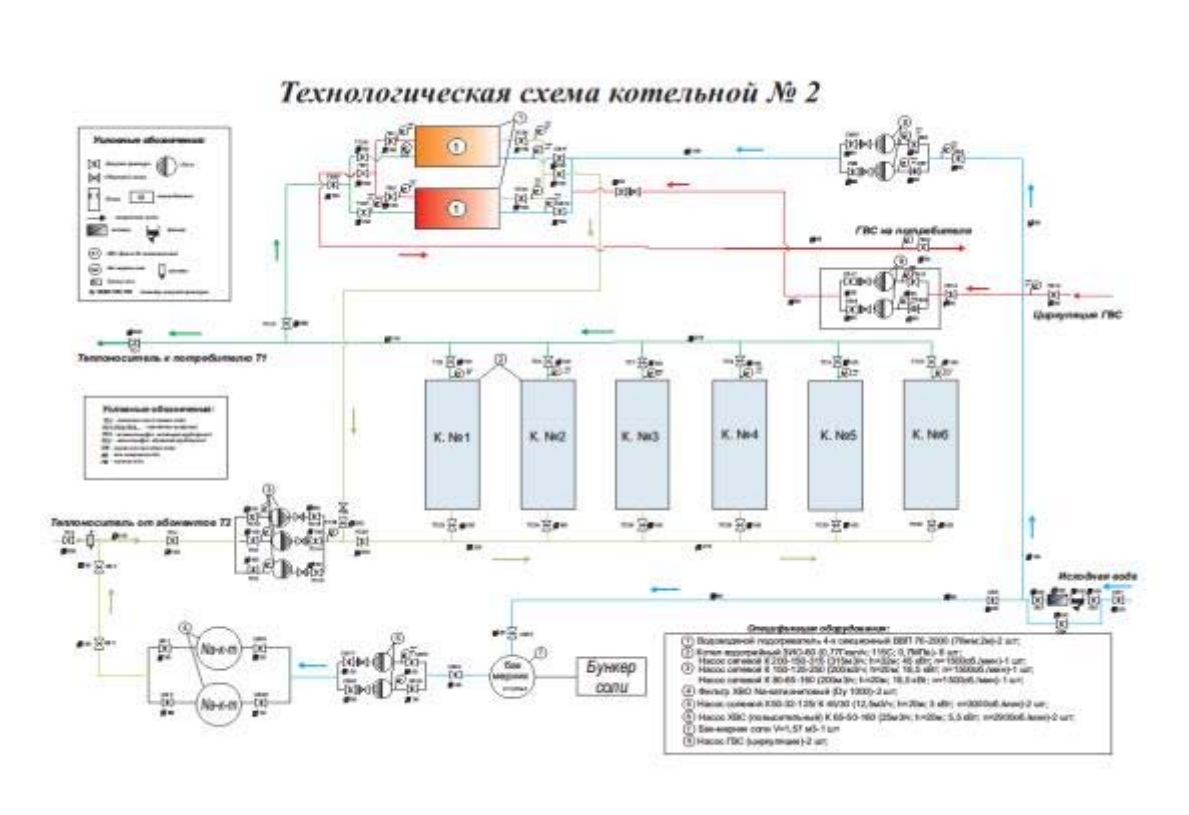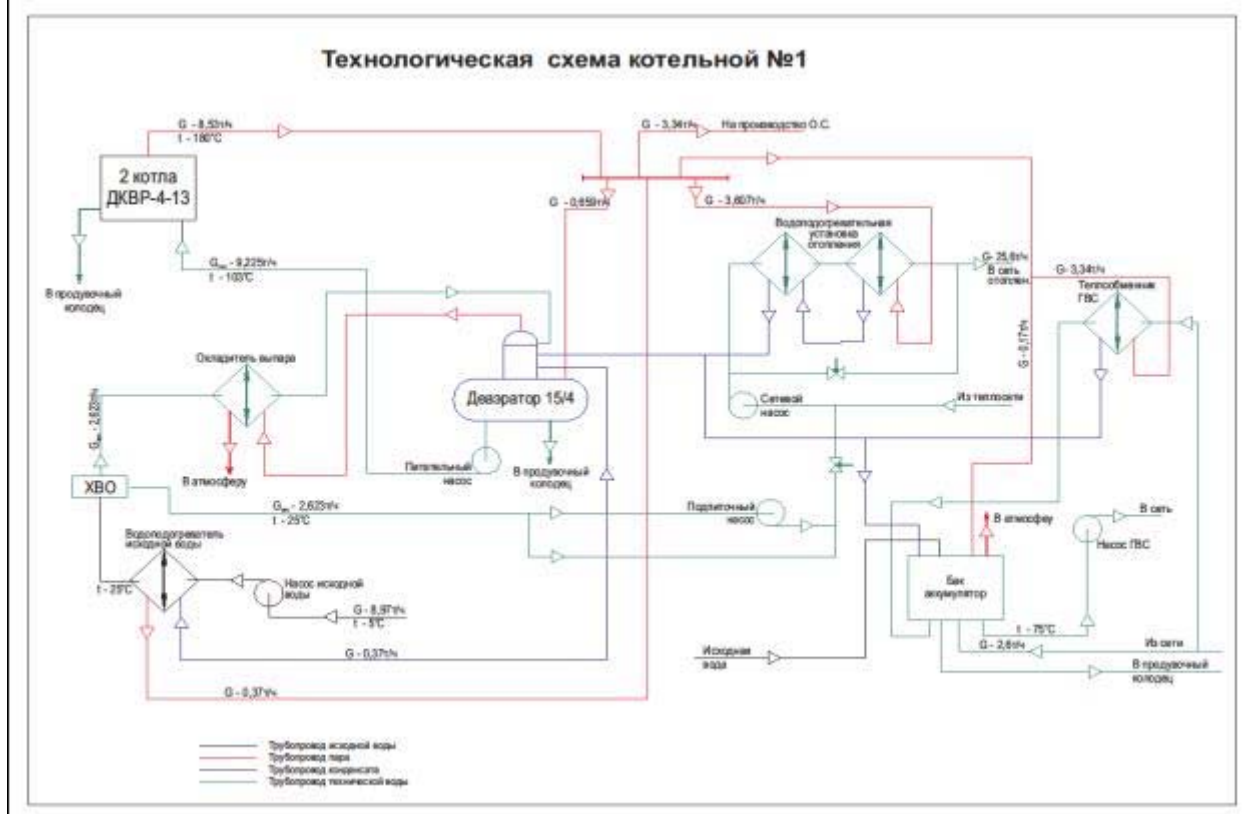


Технологическая схема котельной № 3

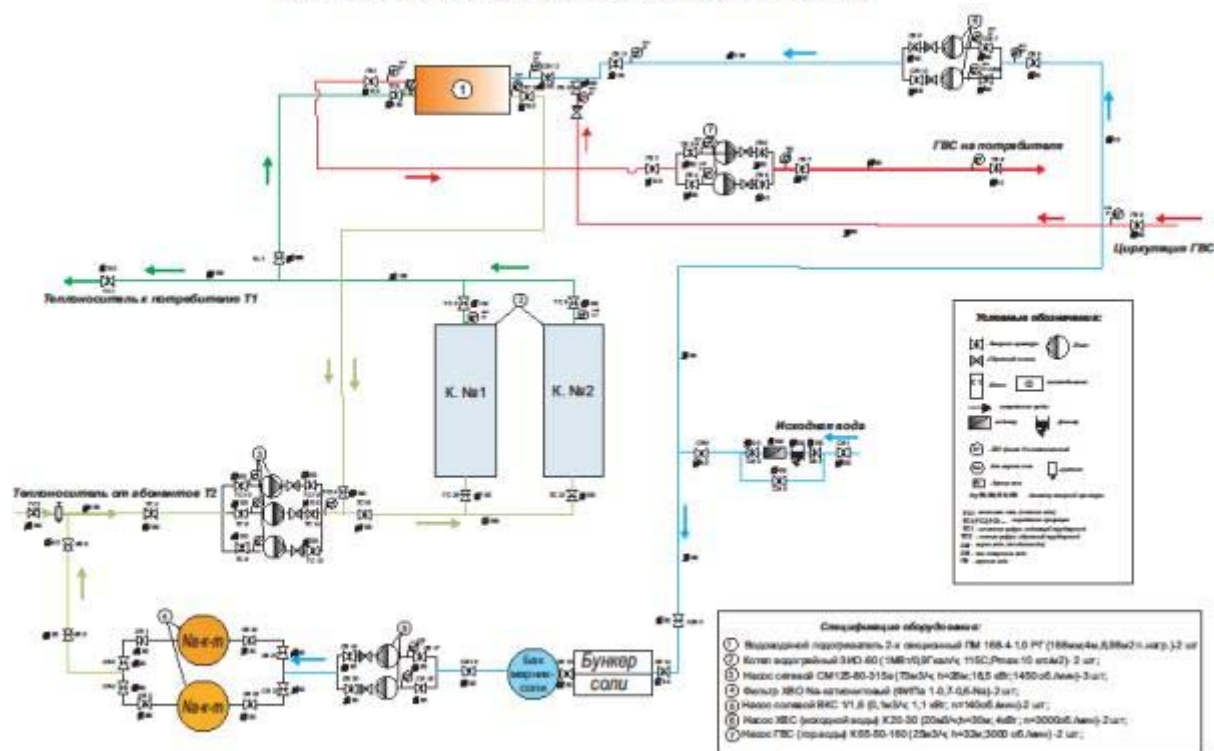

Технологическая схема трубопроводов котельной №5

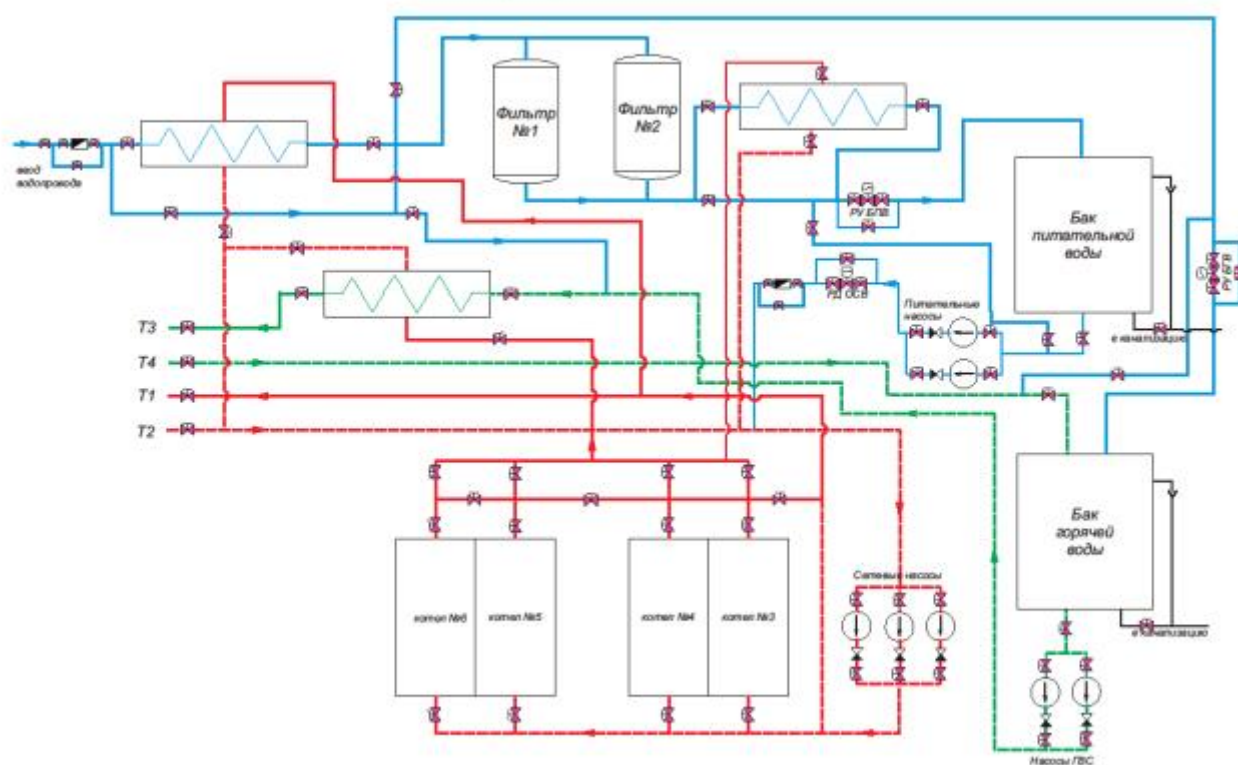


Технологическая схема оборудования котельной №6

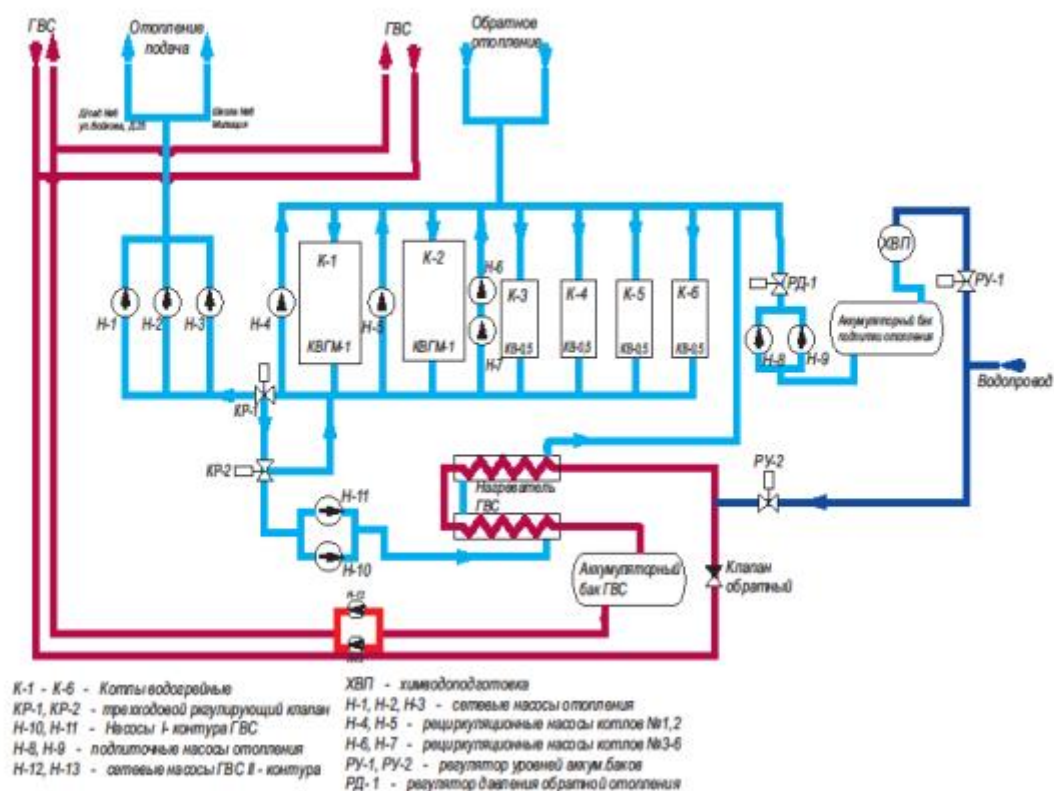


Технологическая схема трубопроводов системы отопления котельной №10

1,2,3,4,5 - сетевые насосы Д 315/71 №3, №4, №5
 Т-1, Т-2 - теплообменники сетевые
 К - запорная арматура
 6,7 - насосы НКУ

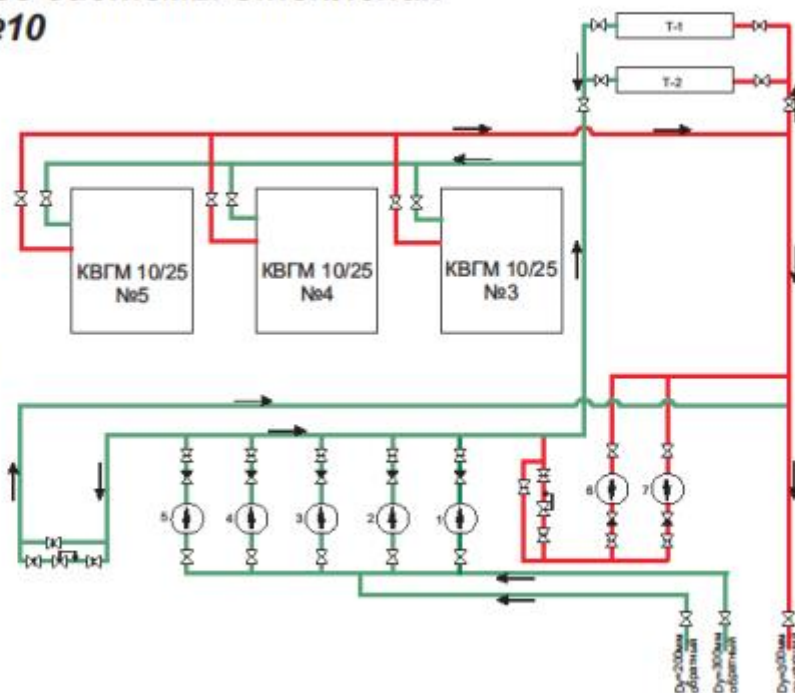


Технологическая схема котельной №11

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП "Теплосеть"
А.В. Ершов

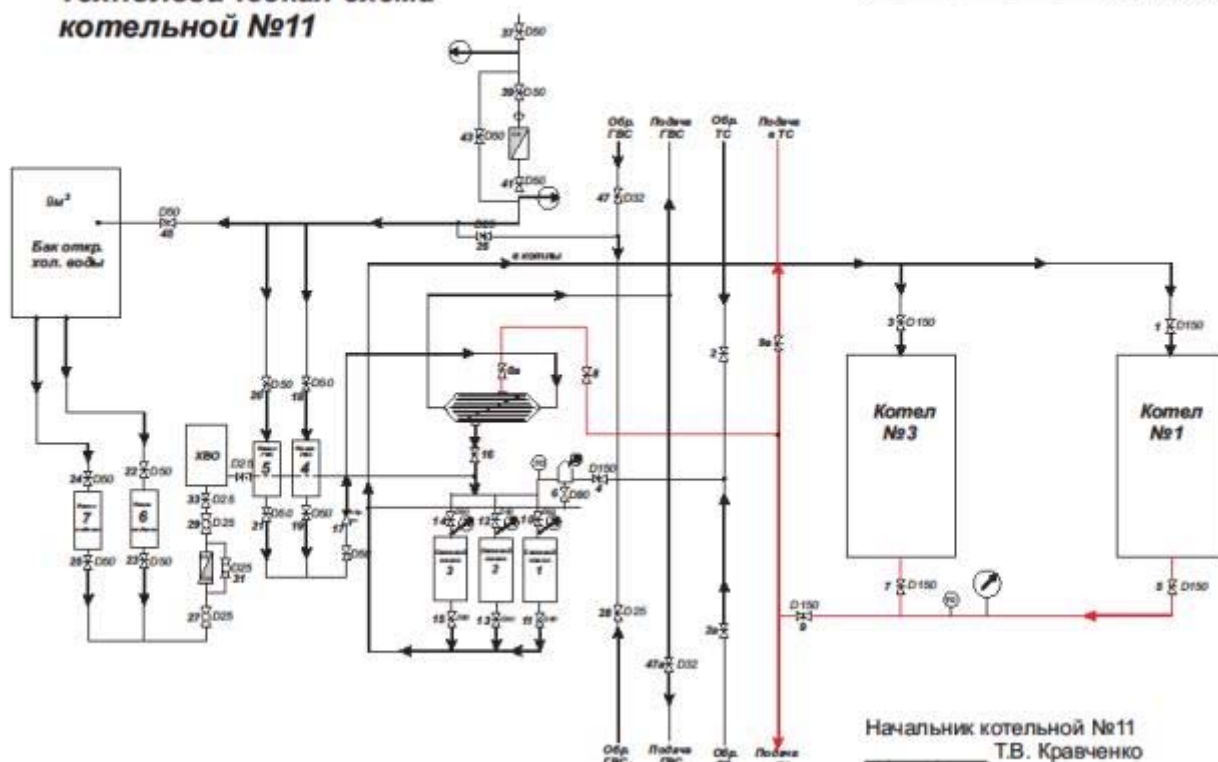


Технологическая схема котельной №12

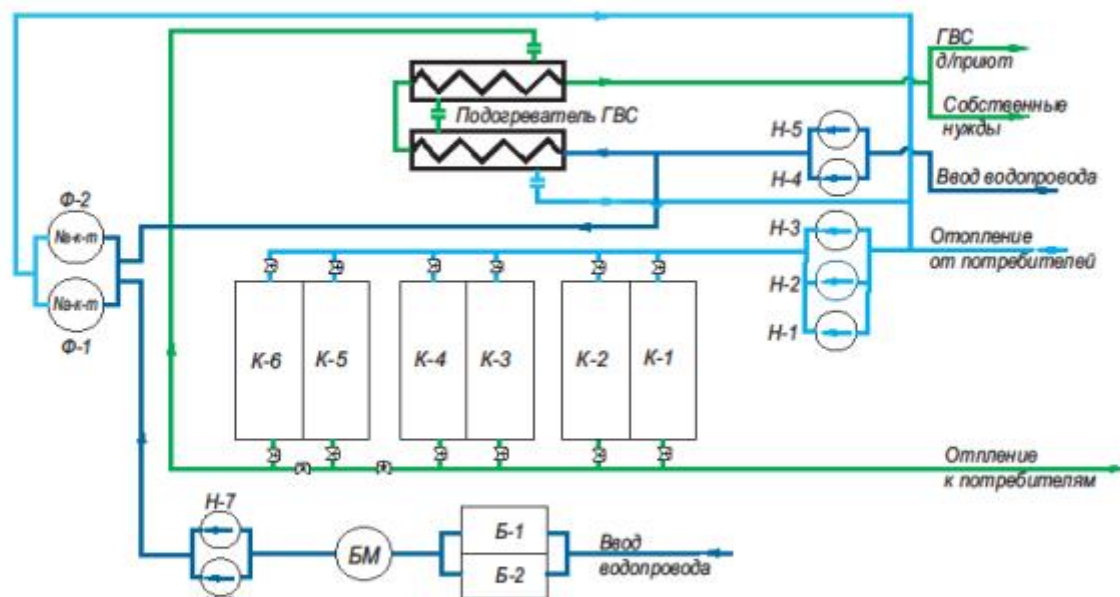


К-1 - К-6 - котлы ЗИО
Н-1 - летний насос ГВС
Н-2, Н-3 - сетевые насосы
Н-4, Н-5 - насосы исходной воды
Н-6, Н-7 - солевые насосы ХВО
Ф-1, Ф-2 - Na-катионитовый фильтр ХВО
БМ - бак-мерник раствора соли ХВО
Б-1, Б-2 - бункер мокрого хранения соли


Технологическая схема котельного оборудования котельной №13

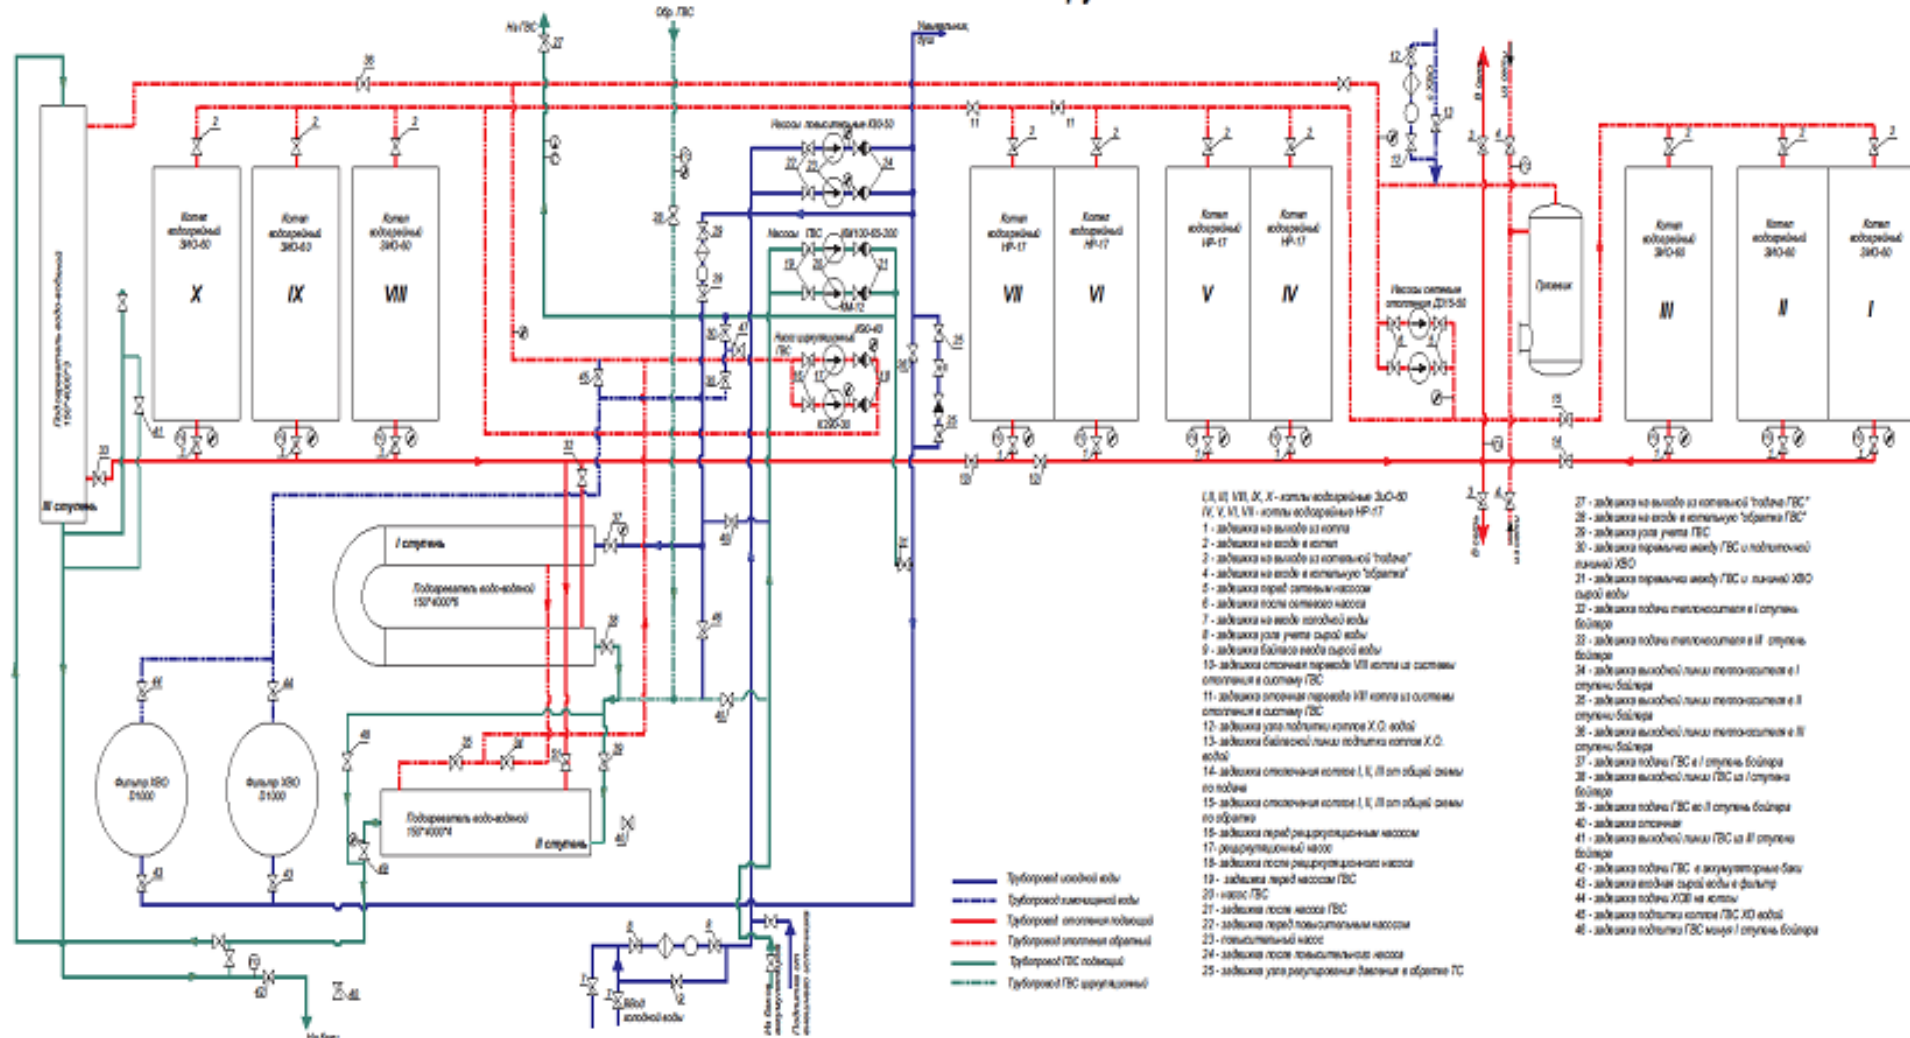


Технологическая схема котельной №14 г. Апрелевка

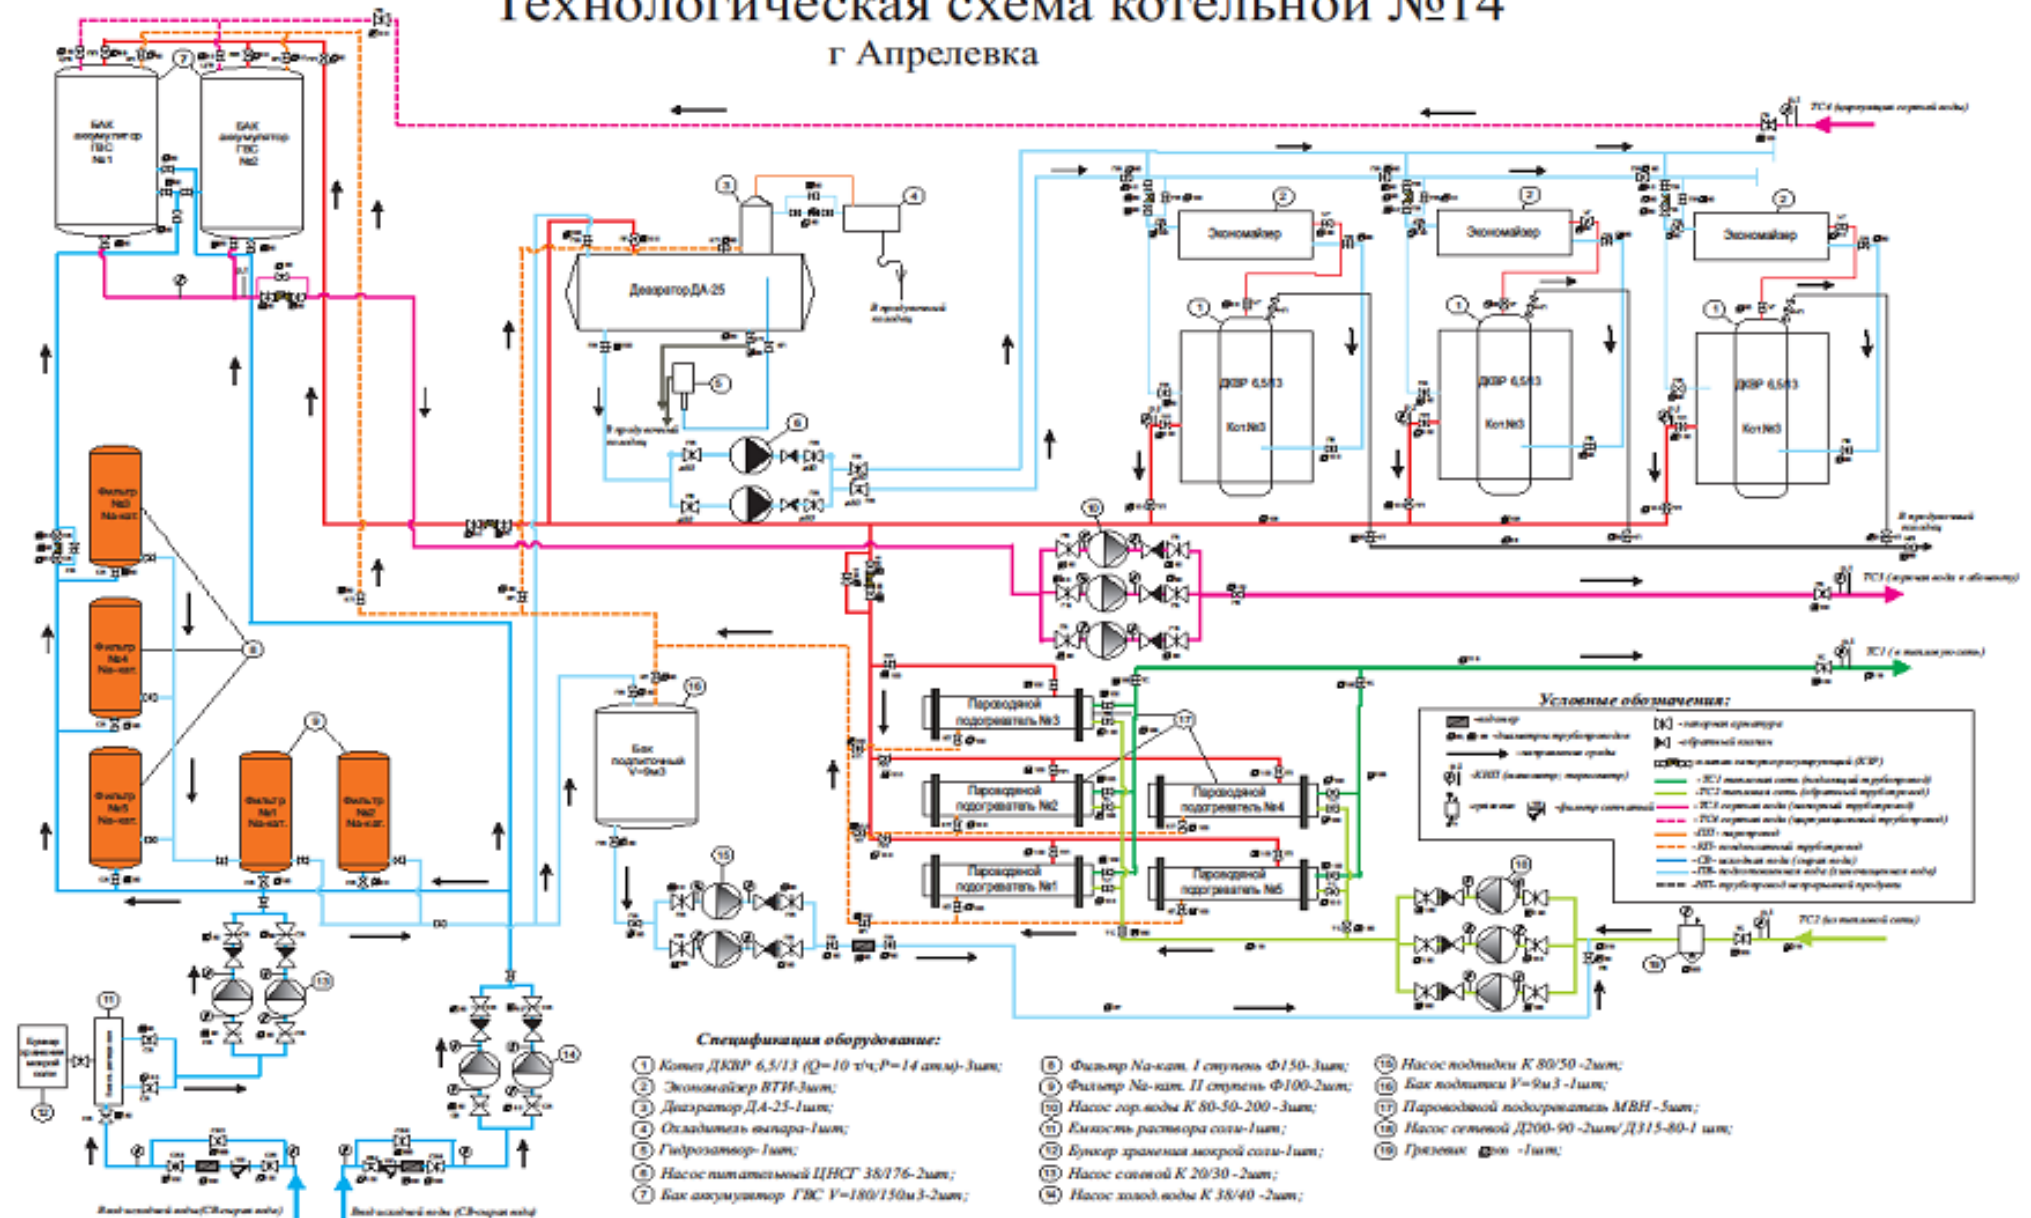


Технологическая схема котельной № 15

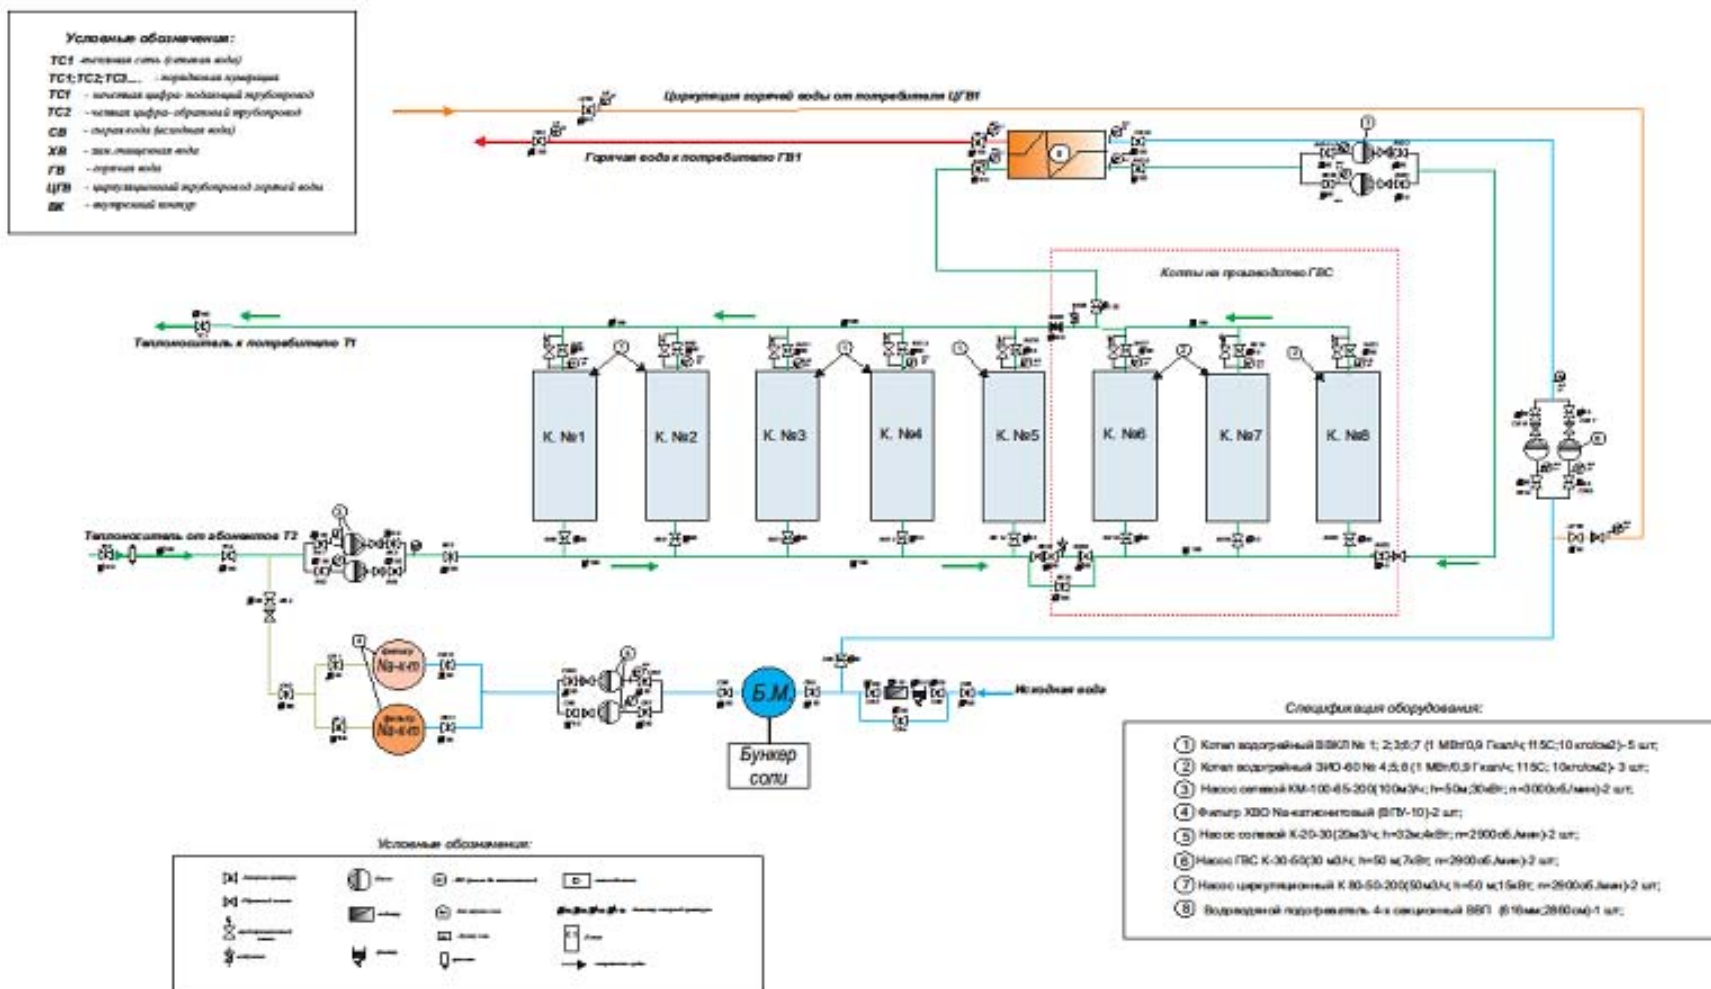


Технологическая схема котельной № 17

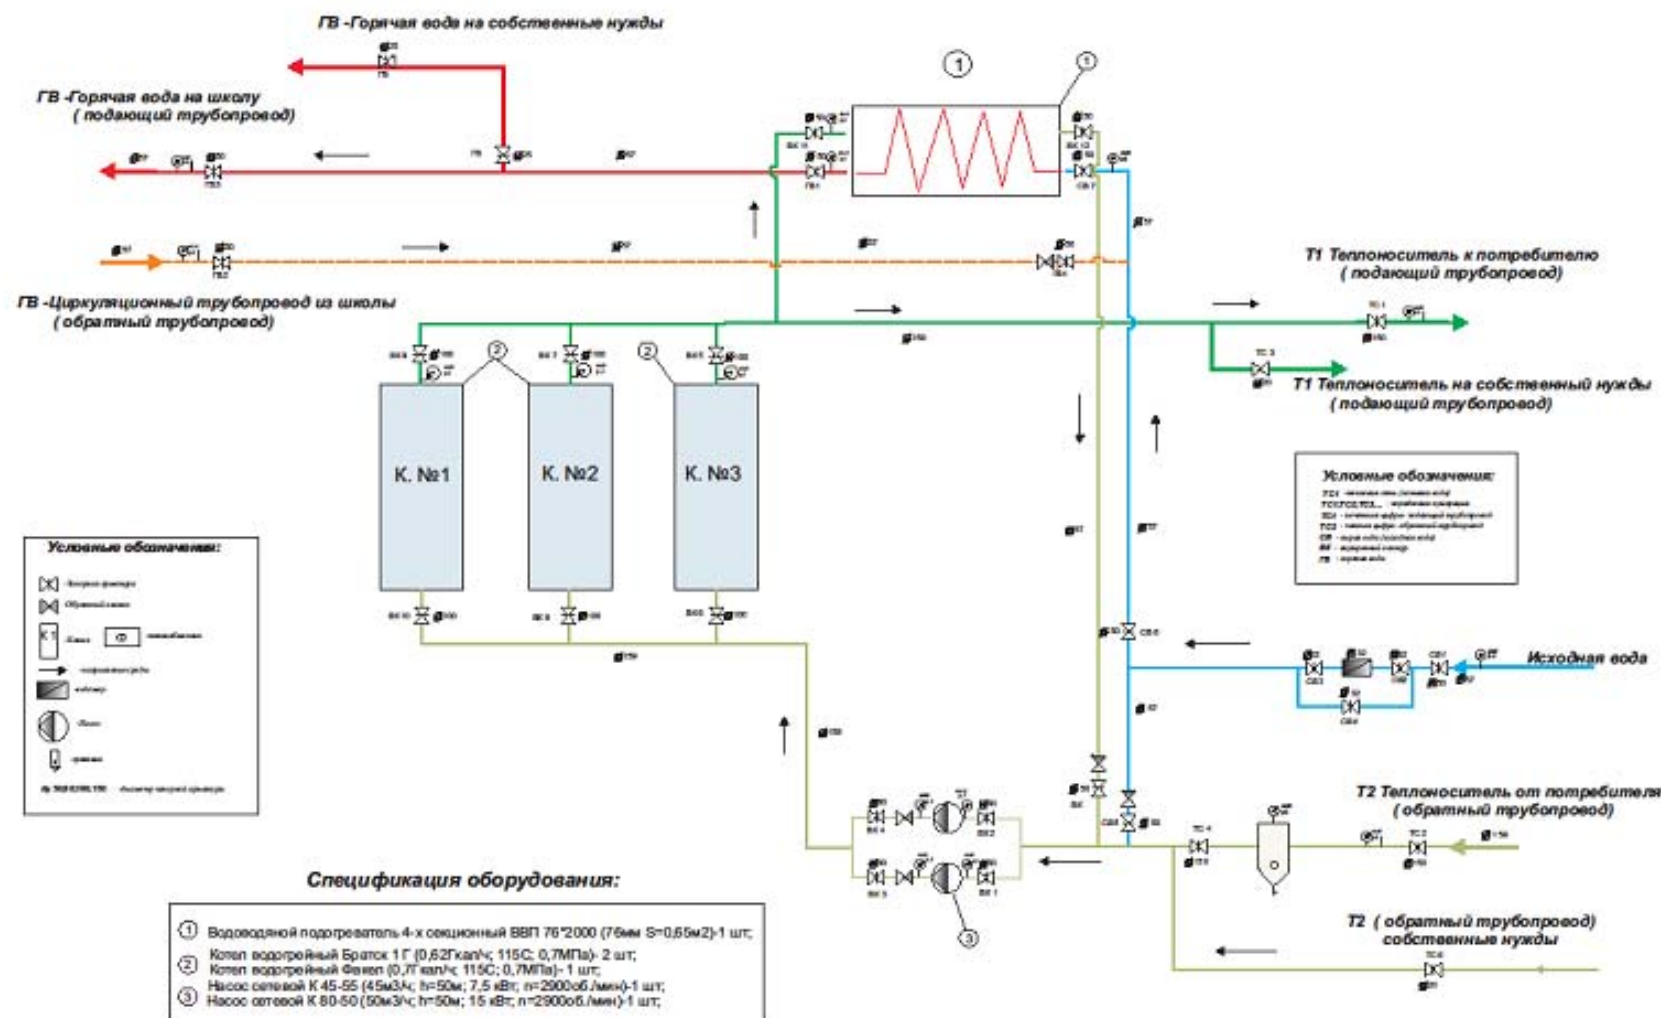


**Технологическая схема
котельной №18
д. Ново-Глаголево**

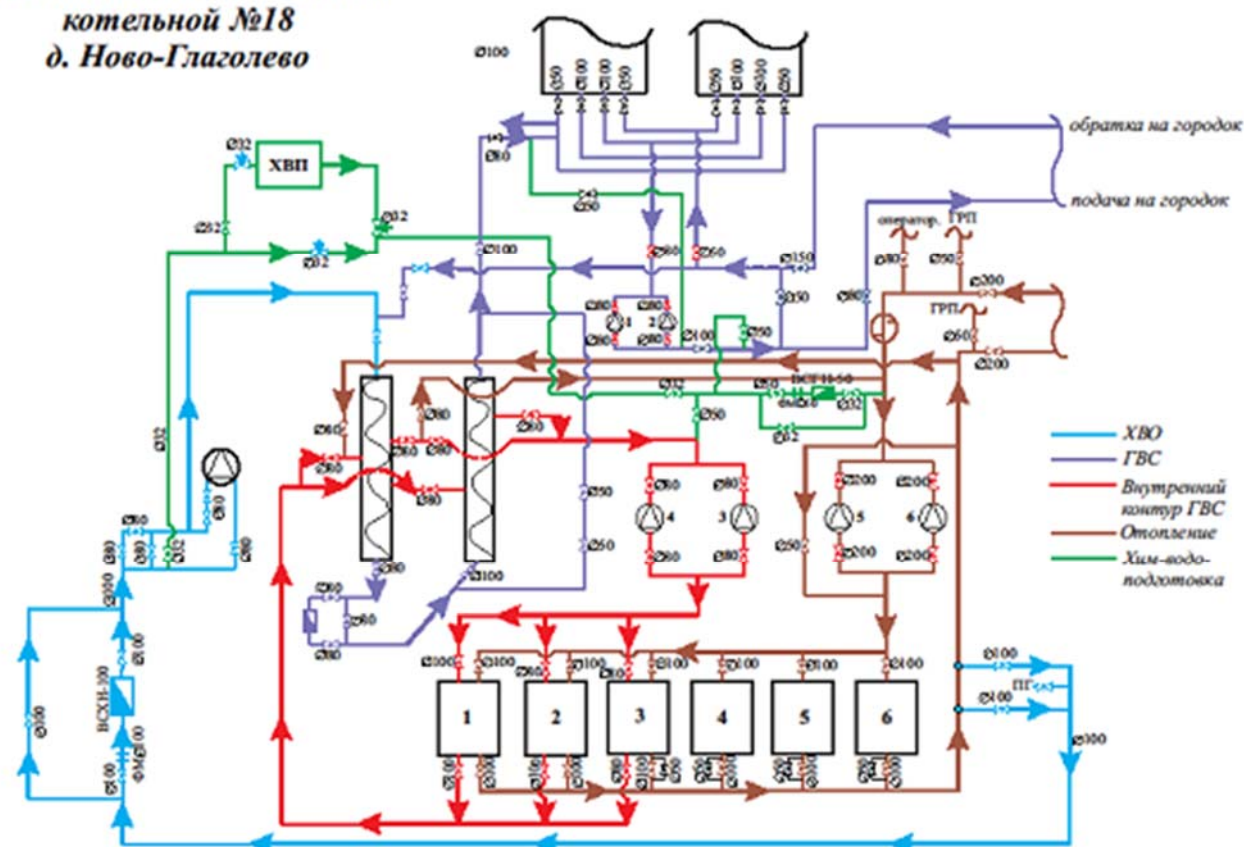


Технологическая схема котельной №19

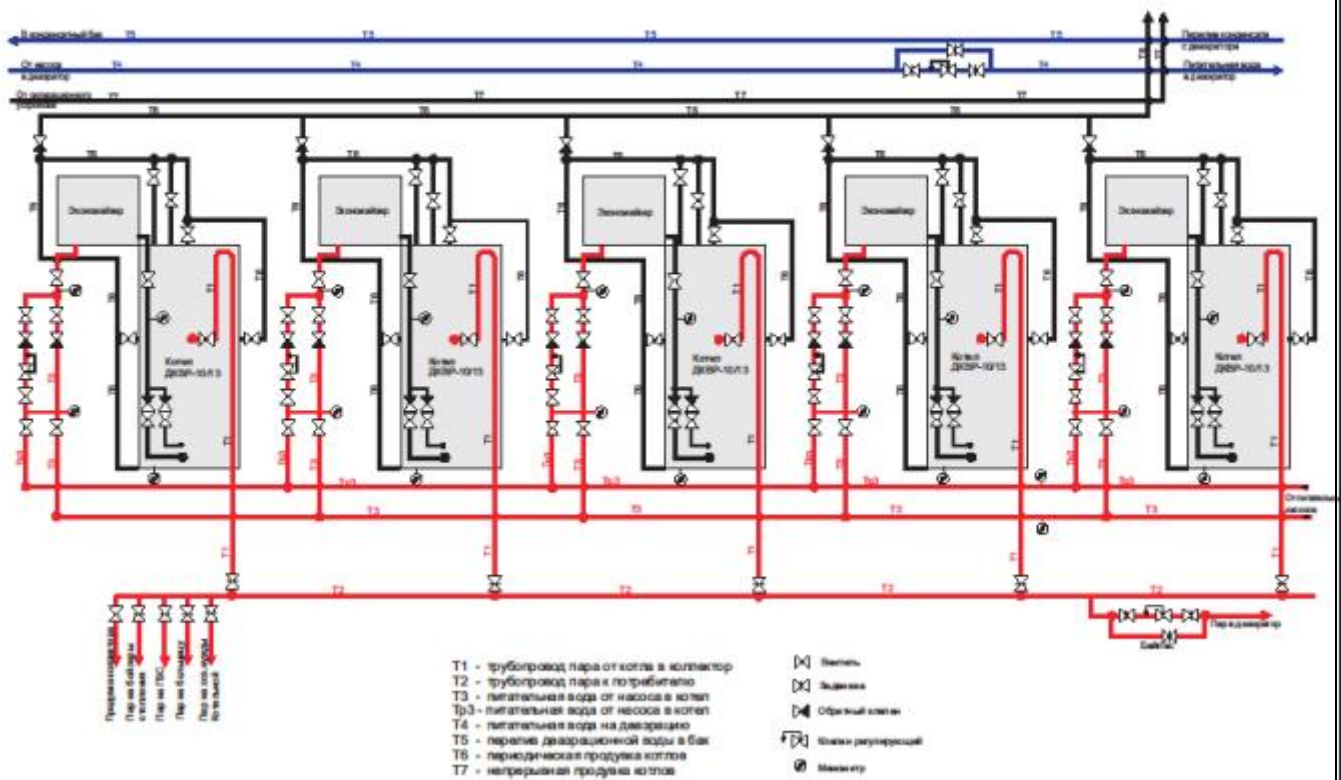


Технологическая схема котельной №23

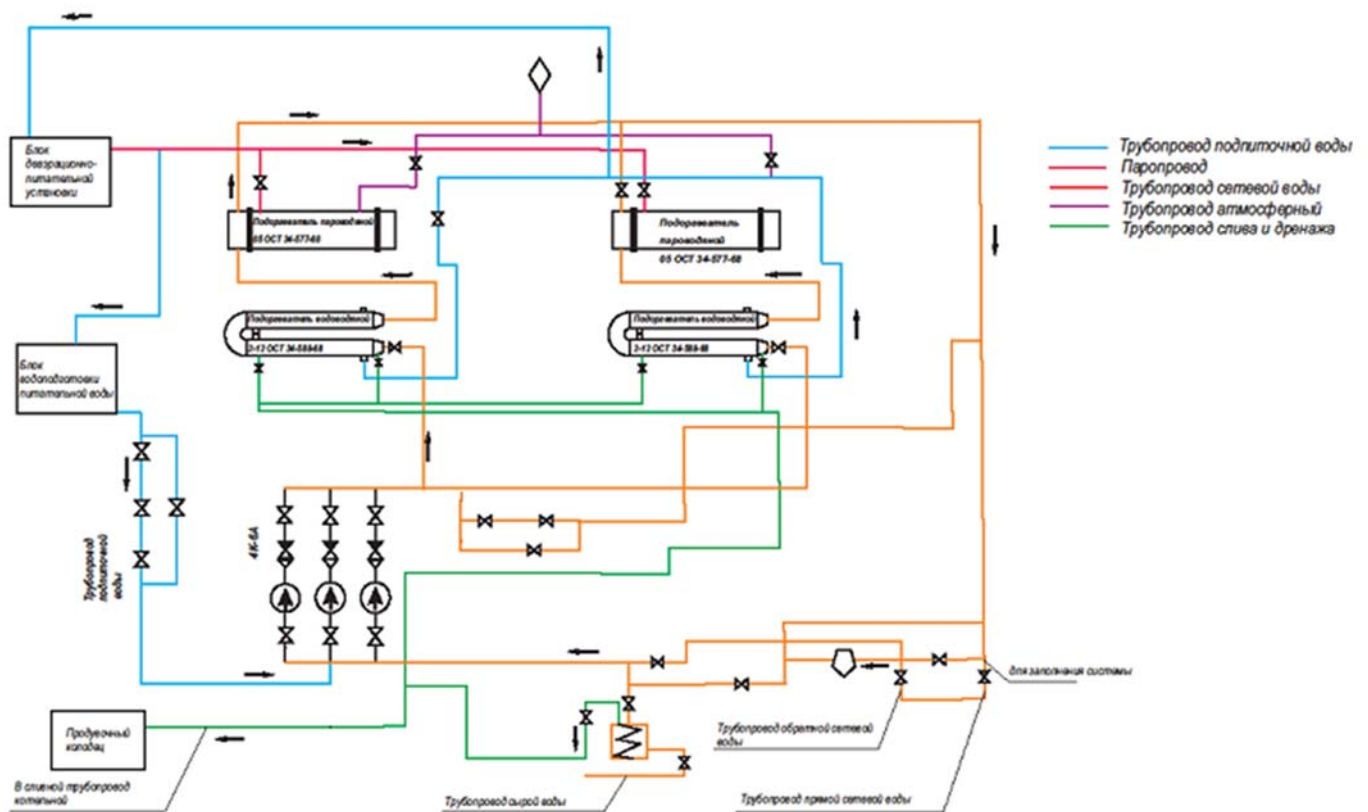


Технологическая схема котельной № 26

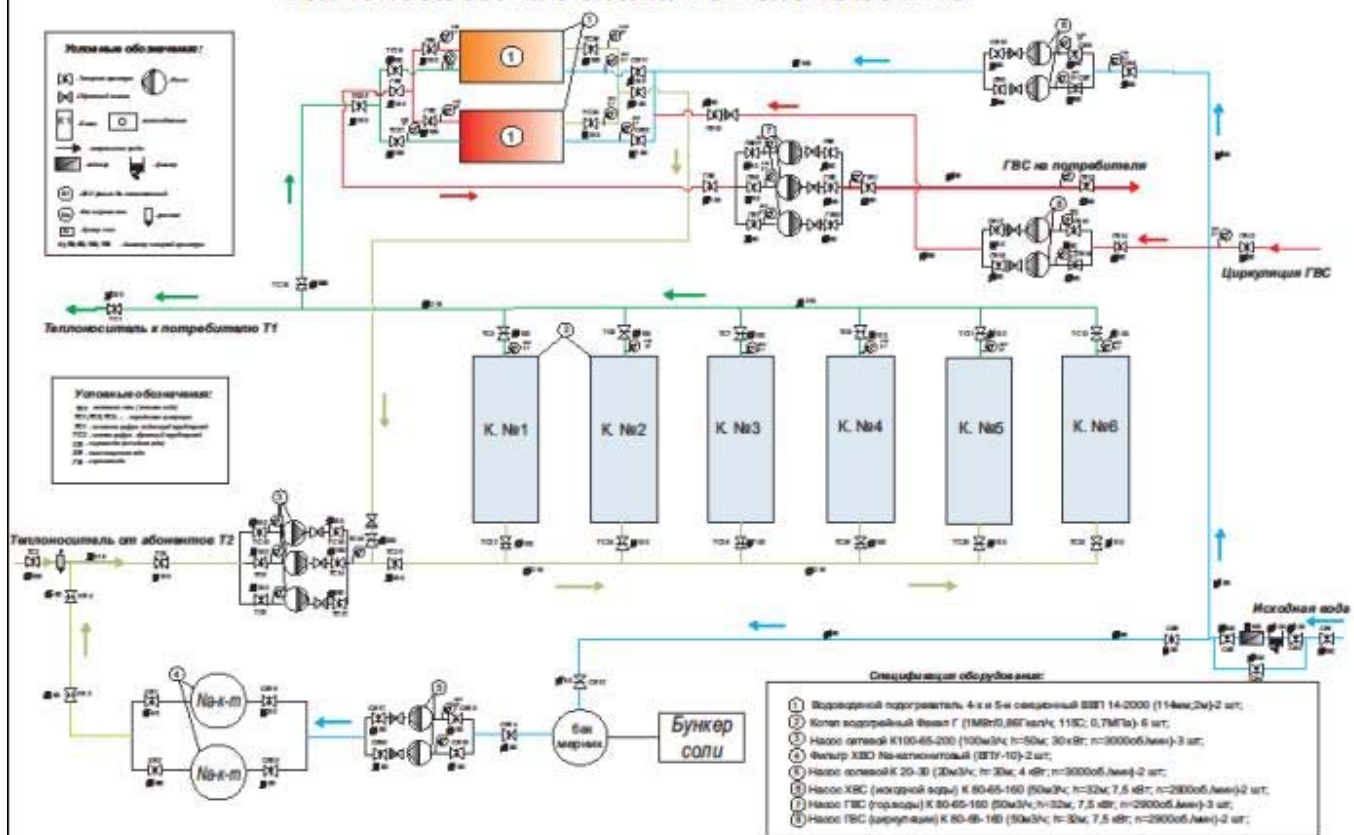


Технологическая схема котельной № 26

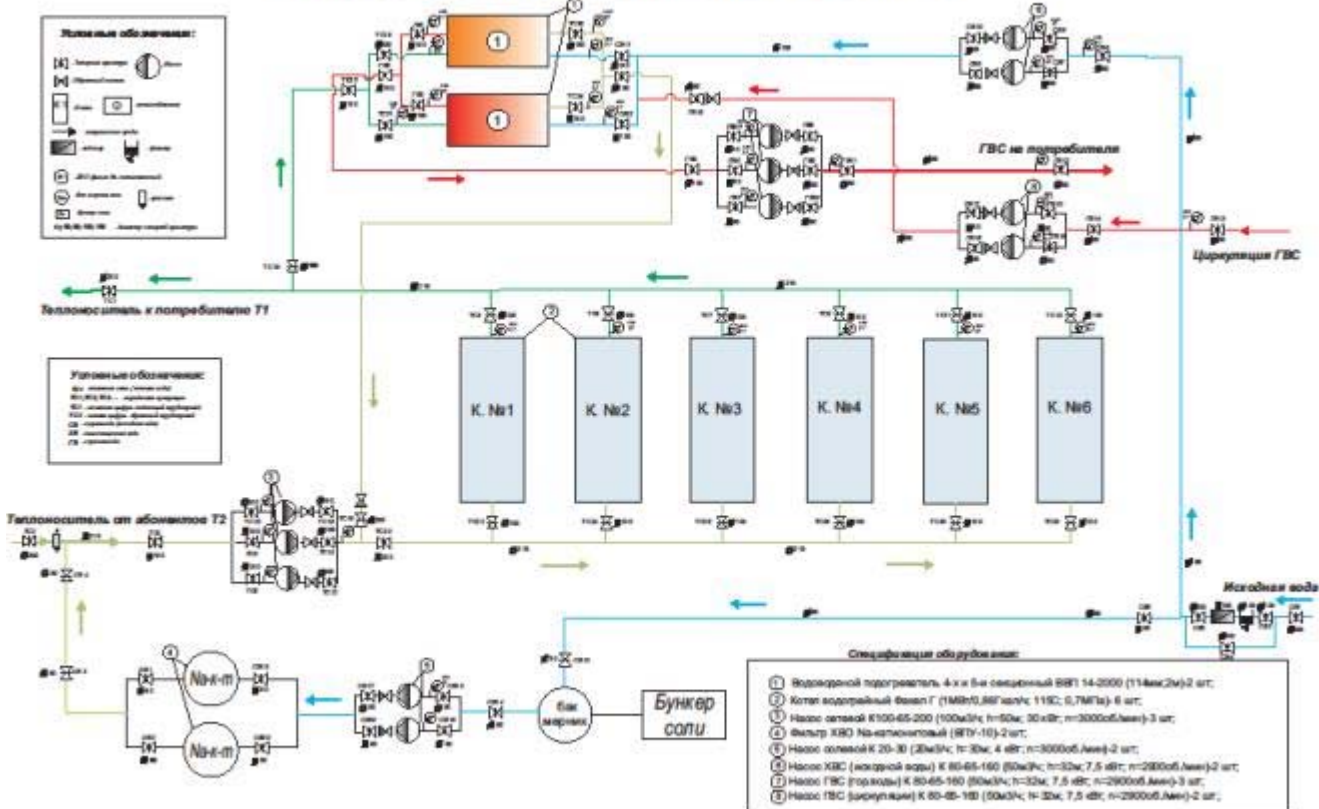


Технологическая схема трубопроводов котельной №29

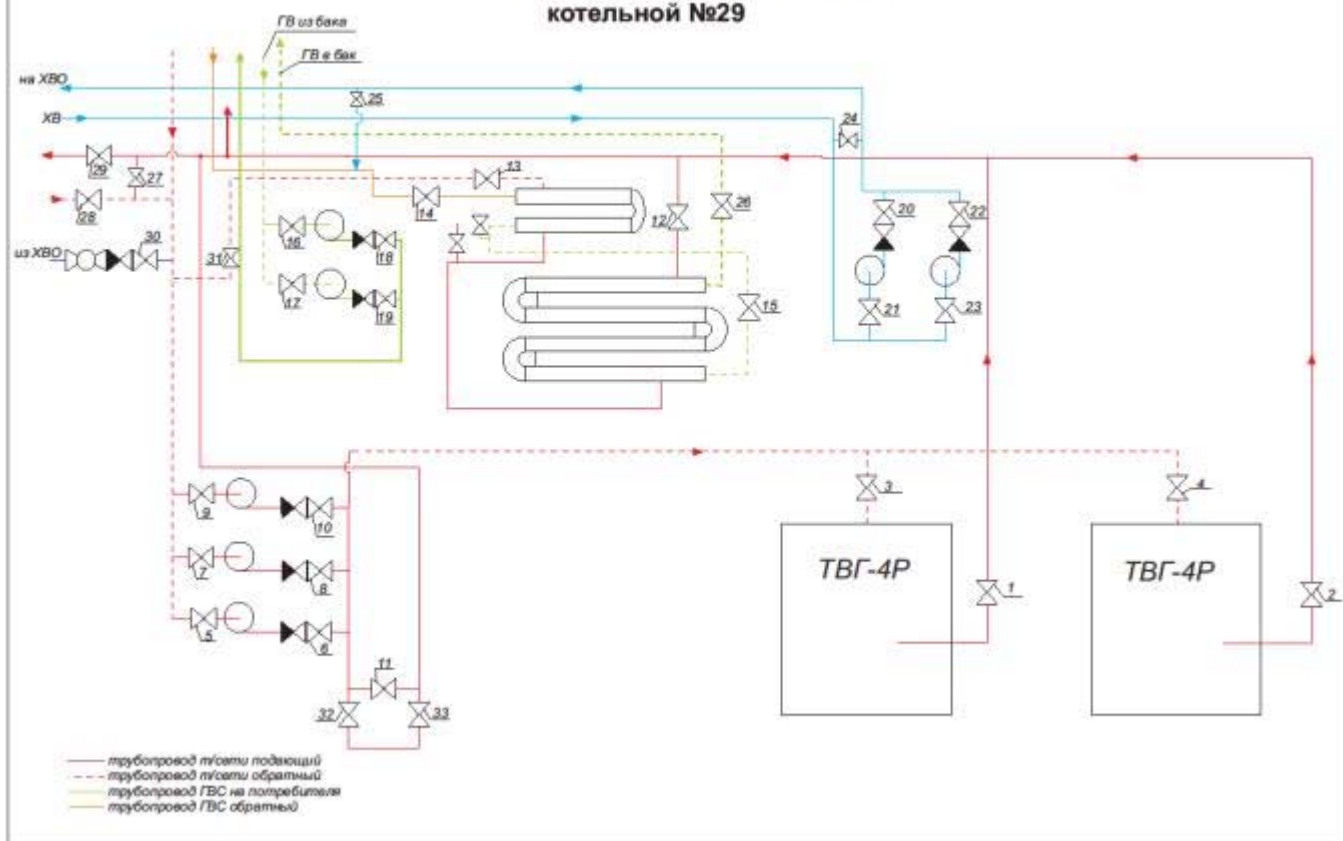

Технологическая схема котельной №30

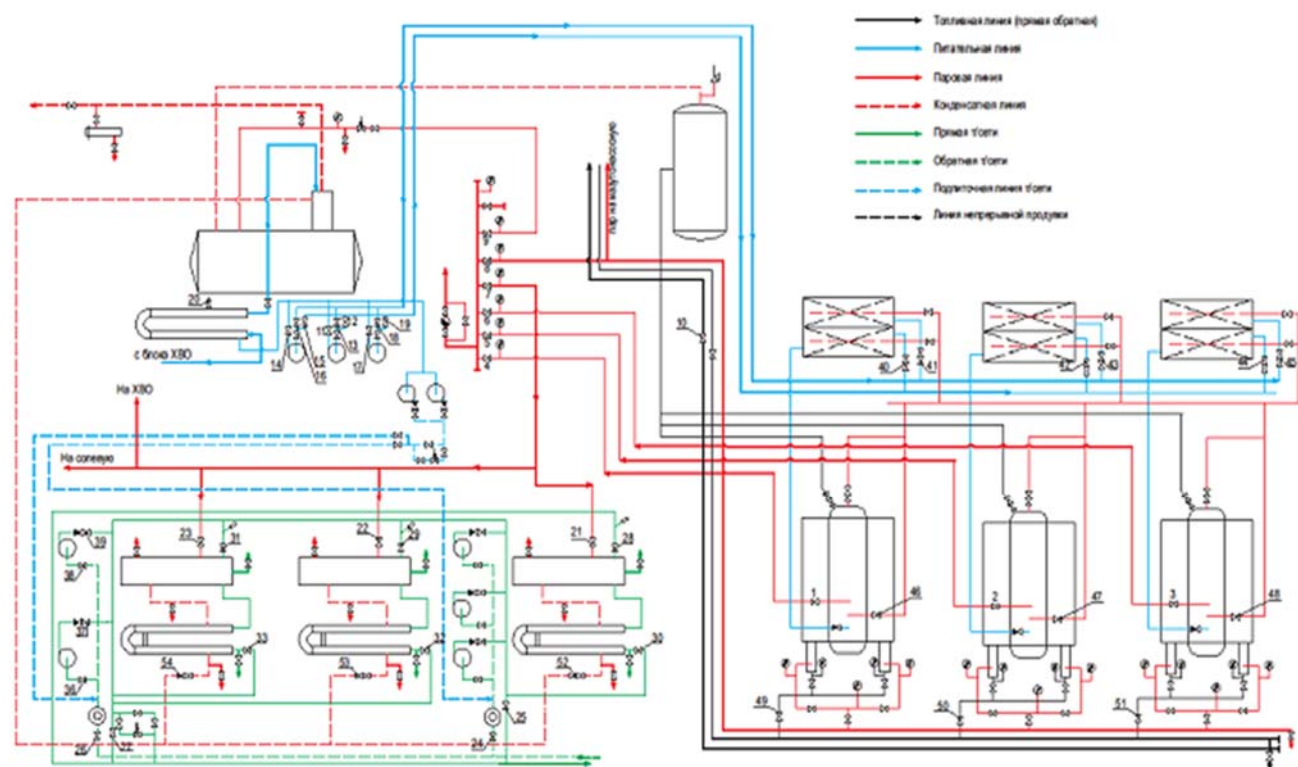


Технологическая схема котельной №35

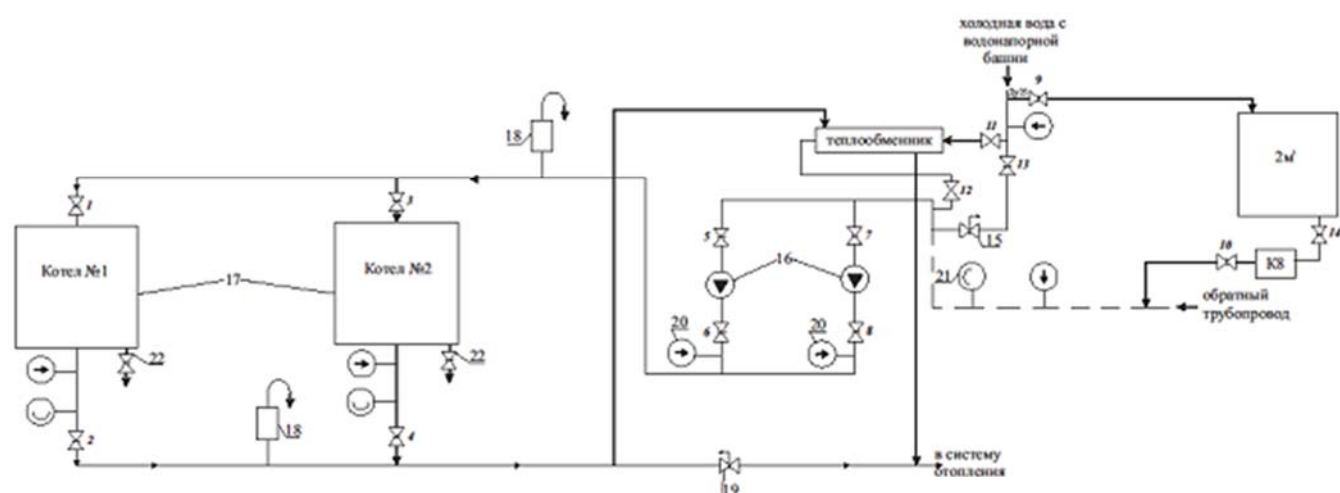


- 15 - обратный клапан Ду50 мм
- 16 - сетевой насос КС-80-50-100
- 17 - котел УНИВЕРСАЛ
- 18 - воздушник
- 19 - обратный клапан Ду100
- 20 - манометр
- 21 - термометр
- 22 - сливной вентиль Ду25 мм


Принципиальная схема водоподогревательной установки котельной №43

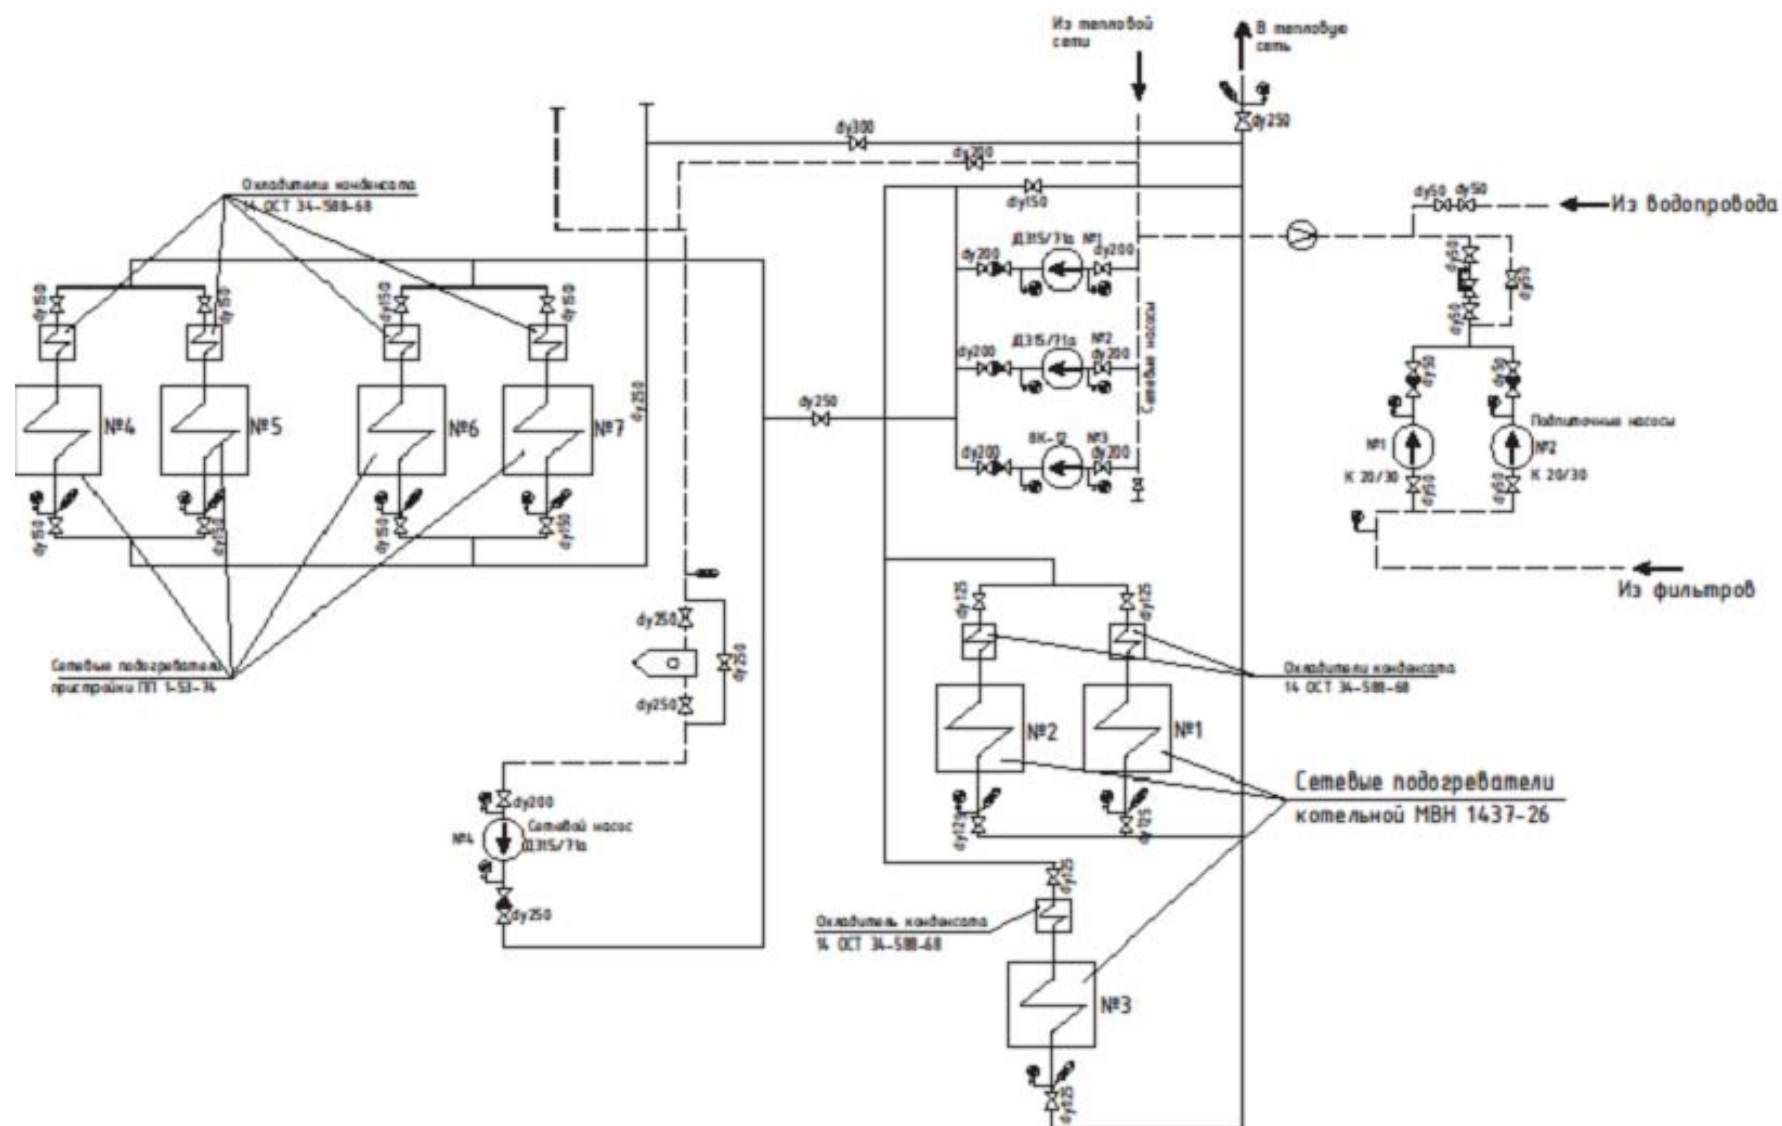

Технологическая схема котельной №50

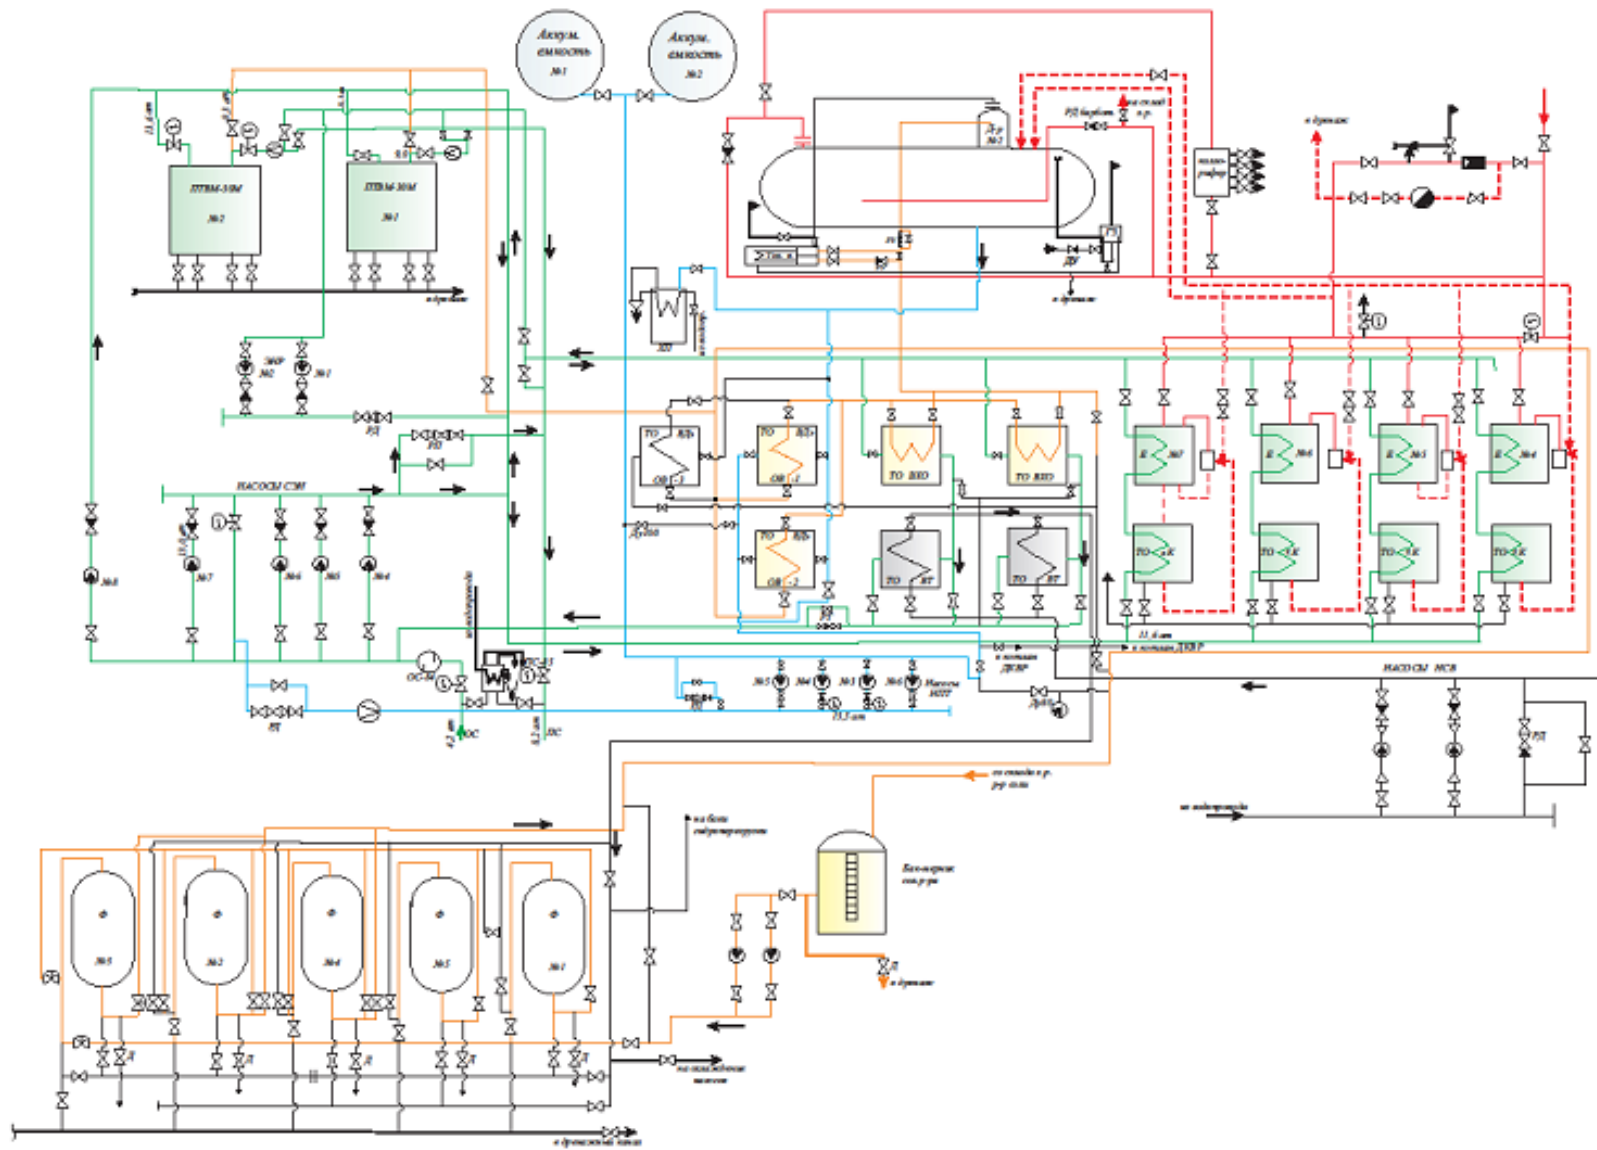


п. Бекасово

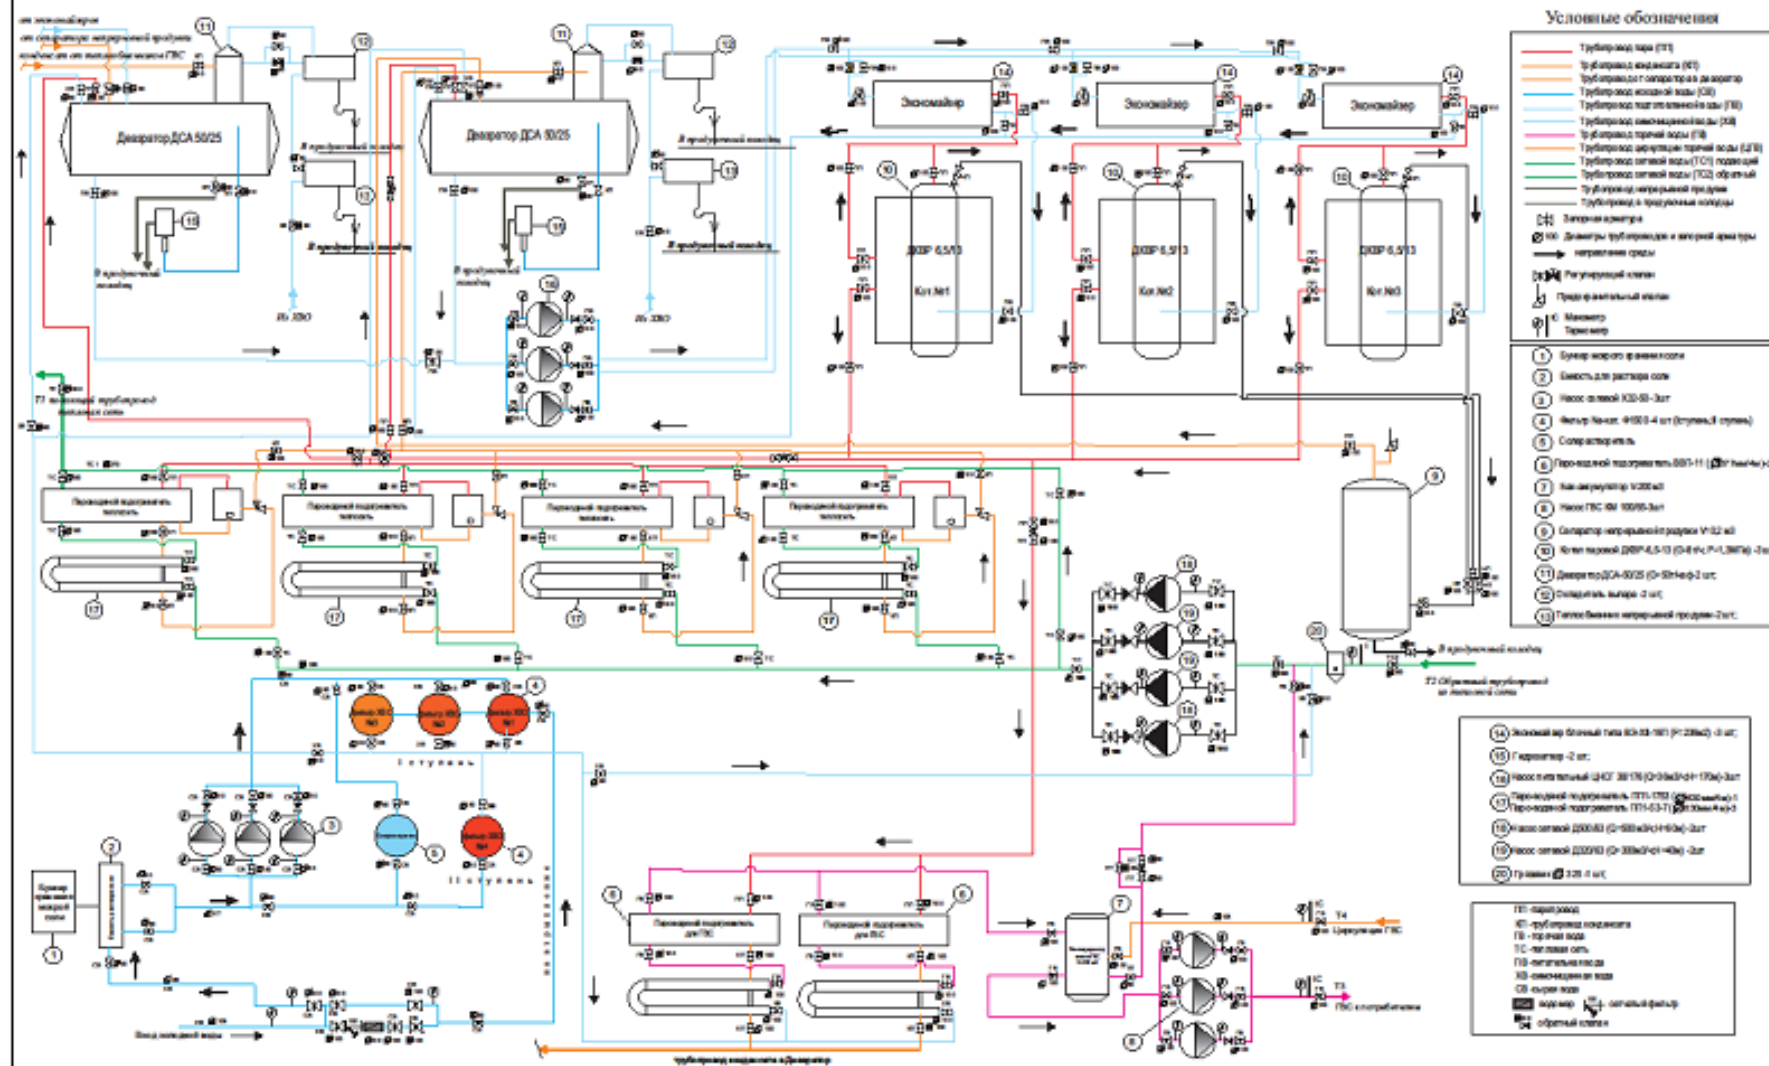

**ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ
КОТЕЛЬНОЙ №53, п. Калинин**

Ввод 1 $\varnothing 100$
 $\Delta P = 210 \text{ м. в. ст.}$

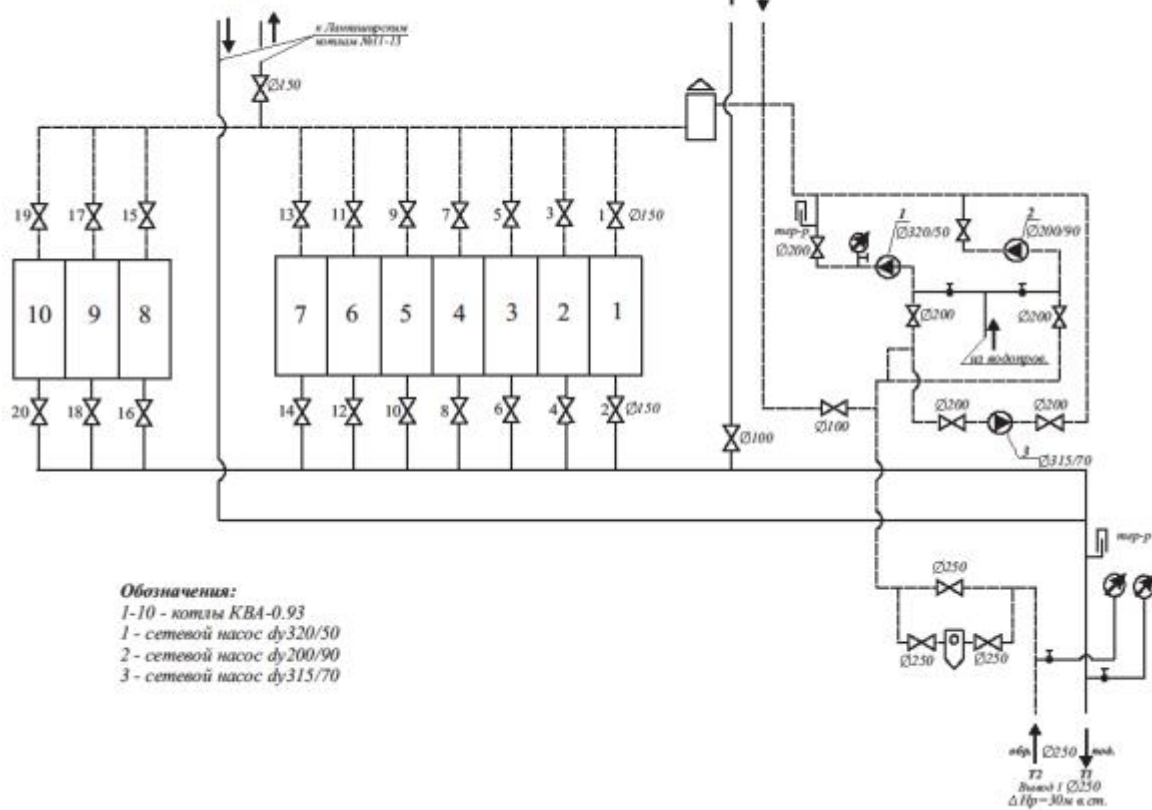

Обозначения:


1-10 - котлы КВА-0.93

1 - сетевой насос $\varnothing 320/50$

2 - сетевой насос $\varnothing 200/90$

3 - сетевой насос $\varnothing 315/70$

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ № 55

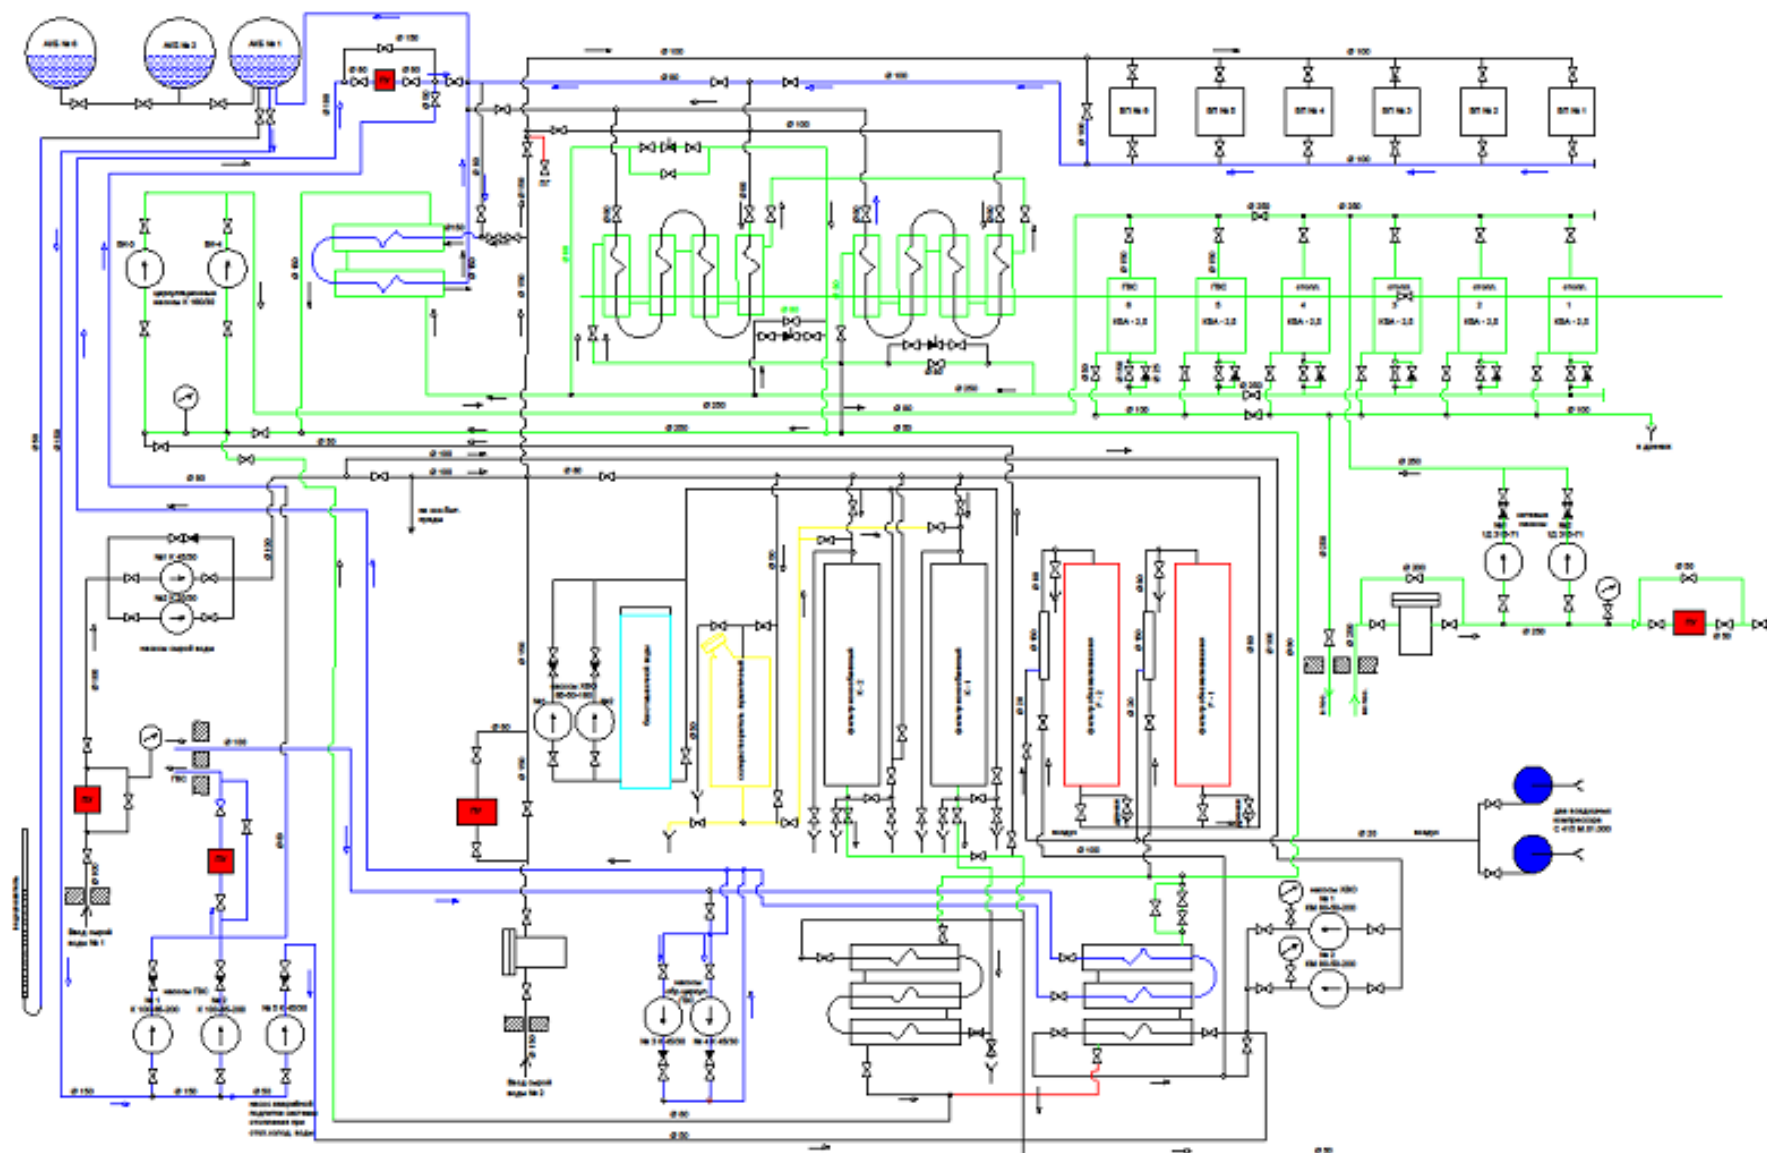

Принципиальная гидравлическая схема системы отопления с применением электроводонагревателя и терморегулятора, действующего на включение-отключение электронагрева.



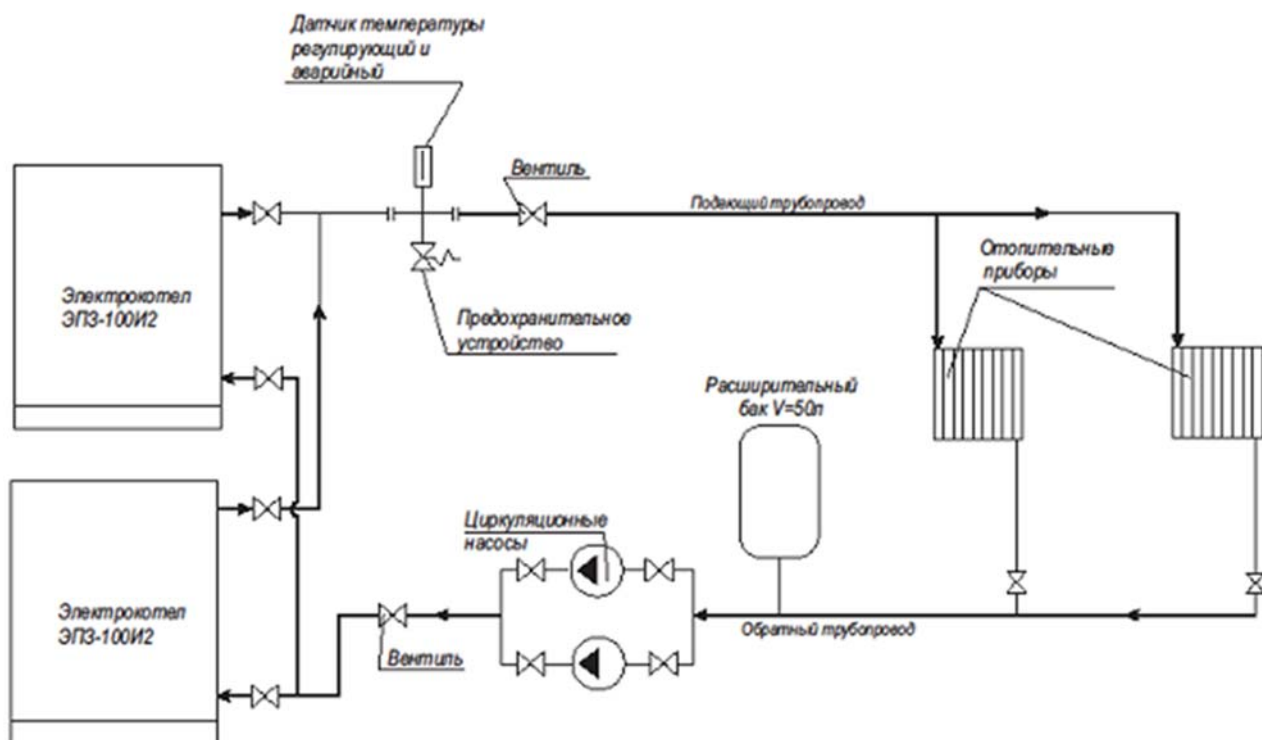


Схема трубопроводов ЦТП №1 г. Наро-Фоминск

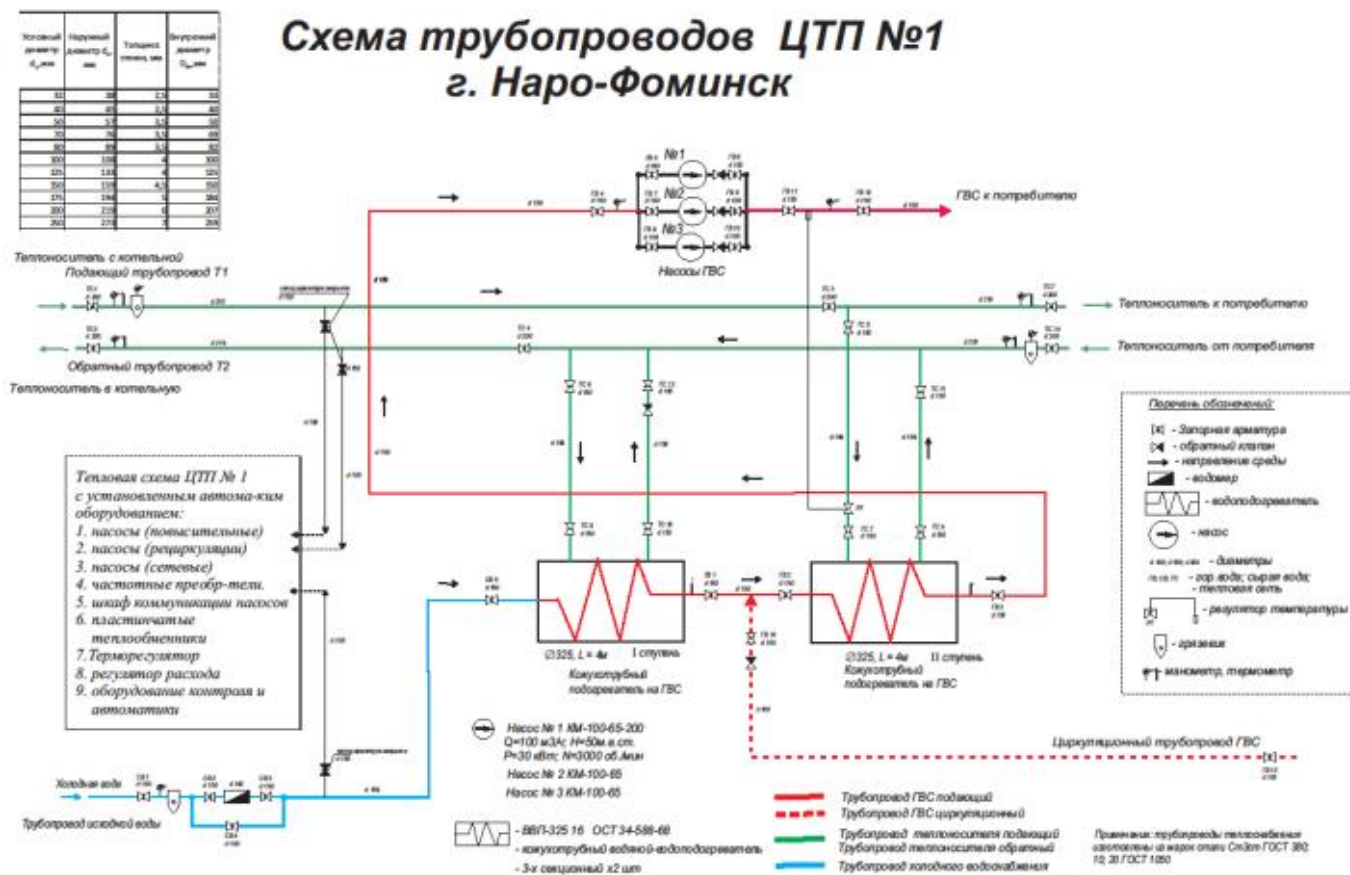

Условный диаметр $D_{у.кв.}$	Наружный диаметр $D_{н.кв.}$	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр $D_{в.кв.}$
32	38	2,5	33
40	46	2,5	41
50	57	3,5	50
75	89	3,5	82
80	94	3,5	87
100	114	4	102
125	139	4	121
150	165	5,5	144
175	190	5	165
200	219	6	187
250	273	7	233

Схема трубопроводов ЦТП №2 г. Наро-Фоминск

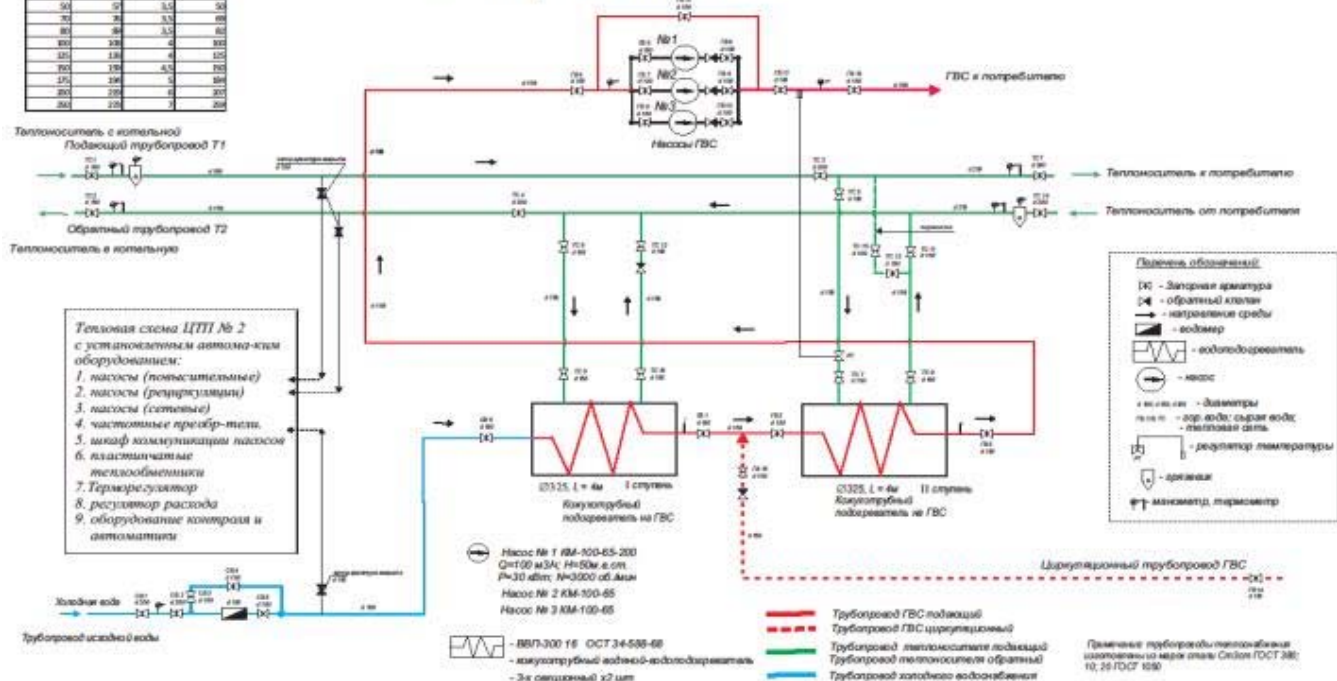

Условный диаметр $D_{у.кв.}$	Наружный диаметр $D_{н.кв.}$	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр $D_{в.кв.}$
32	38	2,5	33
40	46	2,5	41
50	57	3,5	50
75	89	3,5	82
80	94	3,5	87
100	114	4	102
125	139	4	121
150	165	5,5	144
175	190	5	165
200	219	6	187
250	273	7	233

Схема трубопроводов ЦТП №3 г. Наро-Фоминск


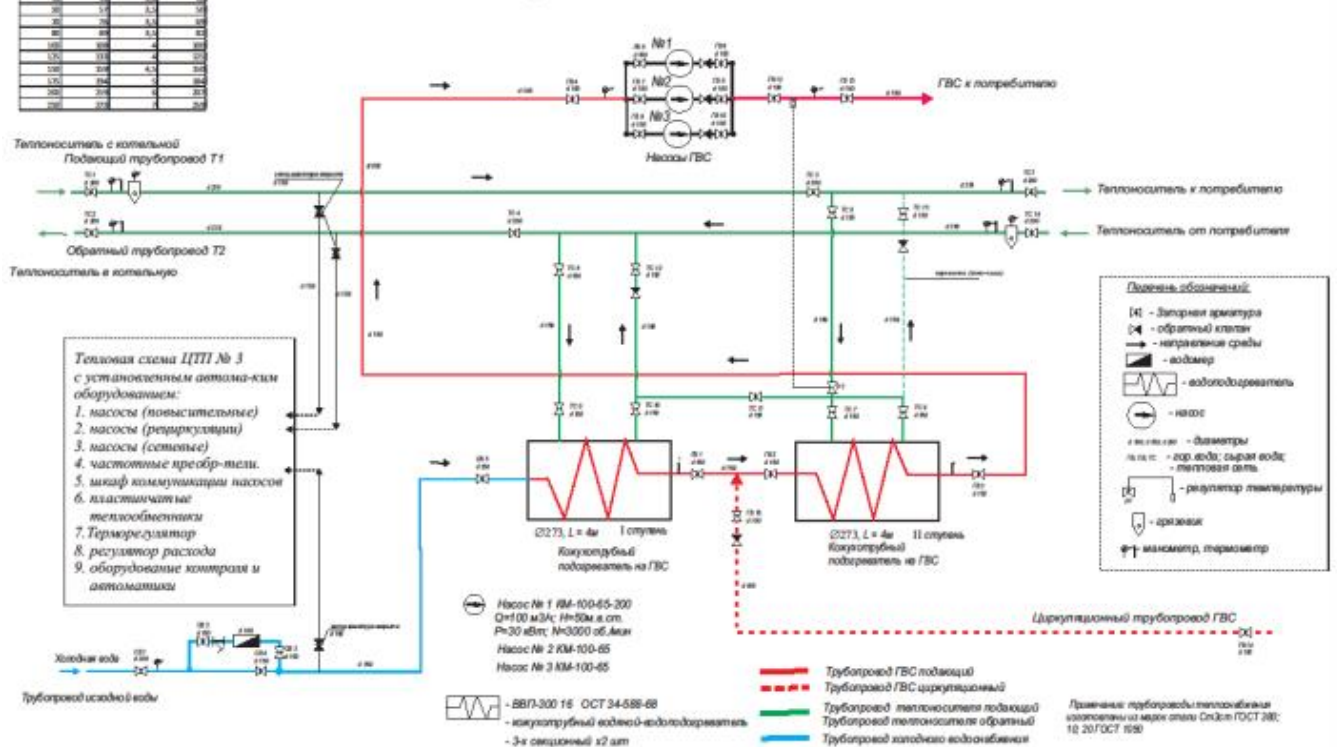



**Схема трубопроводов ЦТП №4
г. Наро-Фоминск**




Технологическая схема ЦТП № 5

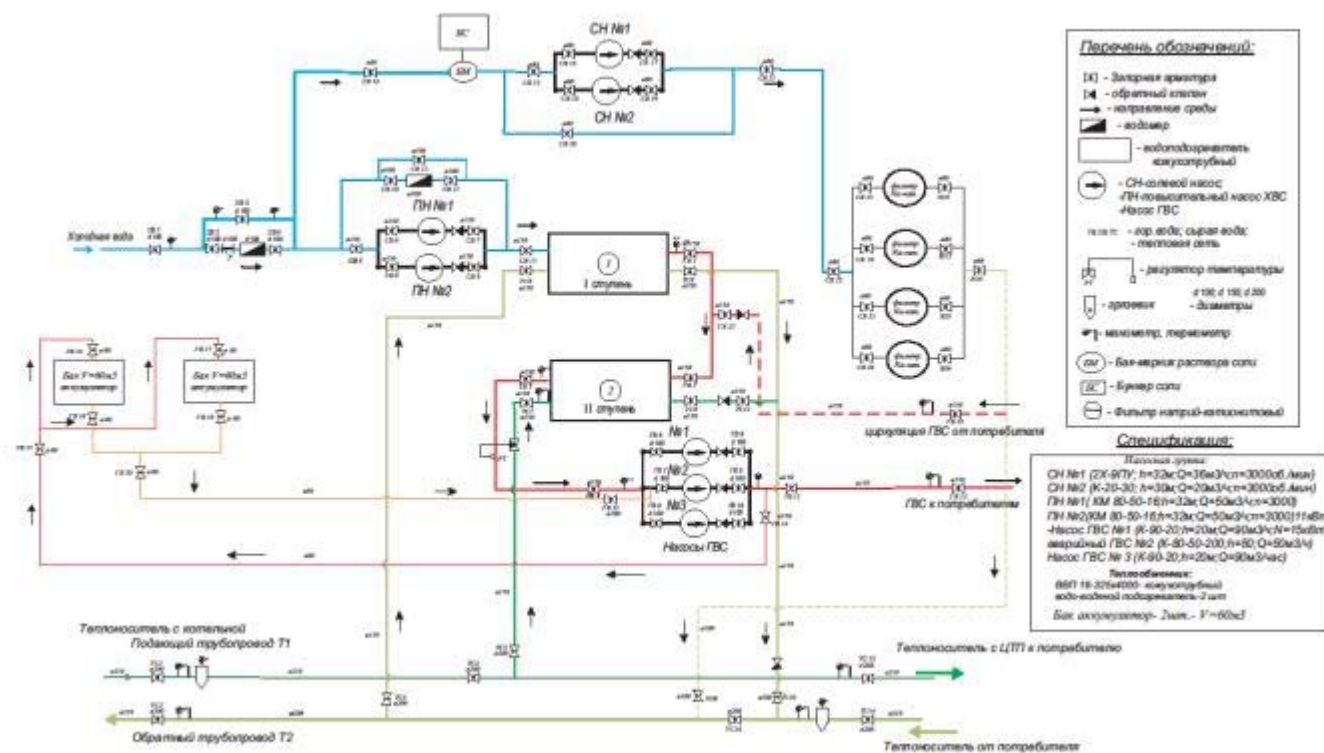

Технологическая схема ЦТП № 6

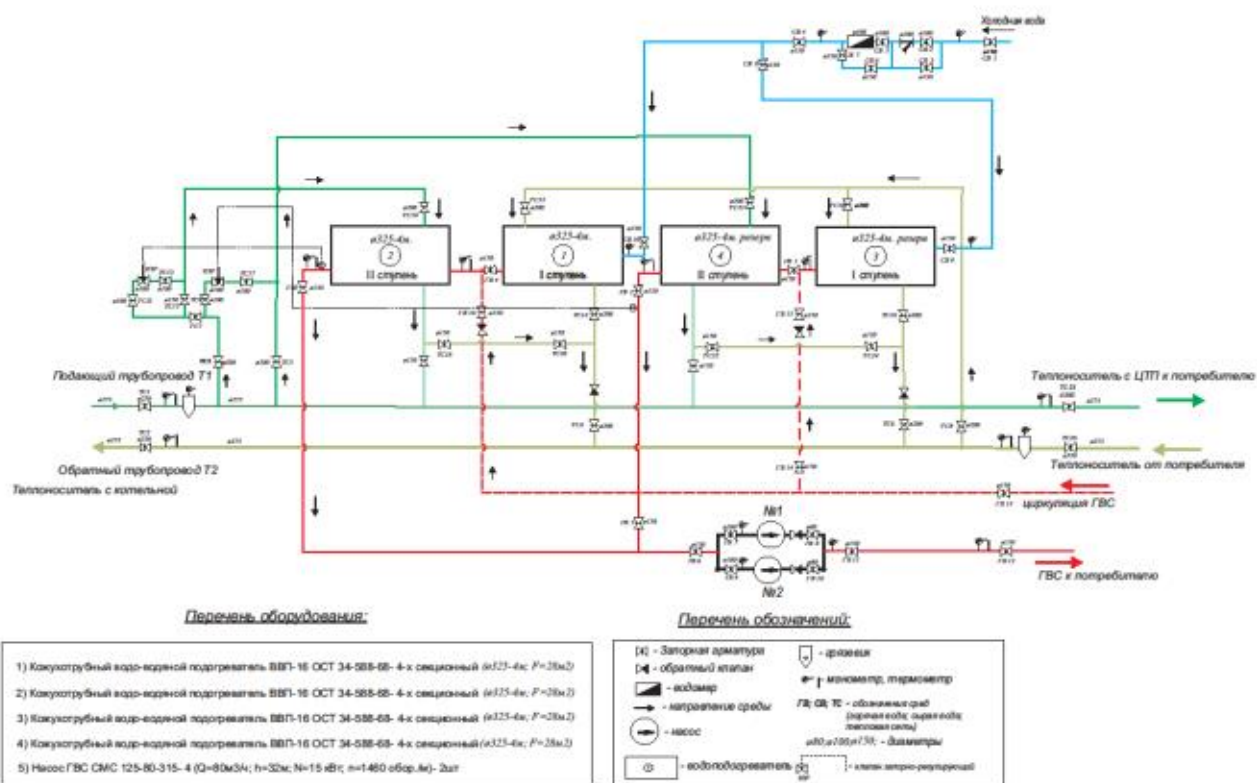

Технологическая схема ЦТП № 7

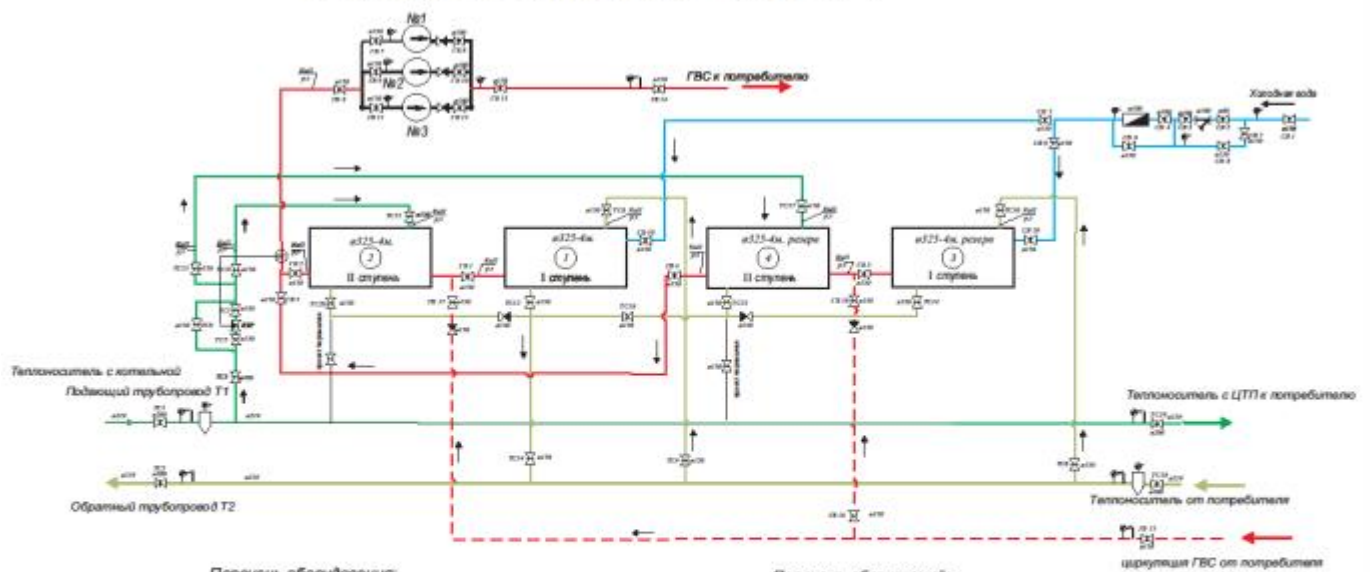

Перечень оборудования:


- 1) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-16 ОСТ 34-585-65- 4-х секционный (а325-4х; $P=25\text{м}^2$)
- 2) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-16 ОСТ 34-585-65- 4-х секционный (а325-4х; $P=25\text{м}^2$)
- 3) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-16 ОСТ 34-585-65- 4-х секционный (а325-4х; $P=25\text{м}^2$)
- 4) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-16 ОСТ 34-585-65- 4-х секционный (а325-4х; $P=25\text{м}^2$)
- 5) Насос ГВС К 90-20 ($Q=90\text{м}^3/\text{ч}$; $h=34\text{м}$; $N=14\text{ кВт}$; $n=2900\text{ обор./мин}$); 3шт

Перечень обозначений:

□ - Датчик арматура	□ - дренаж
□ - обратный клапан	□ - манометр, термометр
□ - водометр	□ - обозначение град (горячая вода, обратная вода, холодная вода)
→ - направление течения	□ - диаметр
○ - насос	□ - клапан автомат. регулирования
□ - водоподогреватель	

Технологическая схема ЦТП № 8

«Утверждаю»
Главный инженер МУП «Теплосеть»
Ериков А.В.

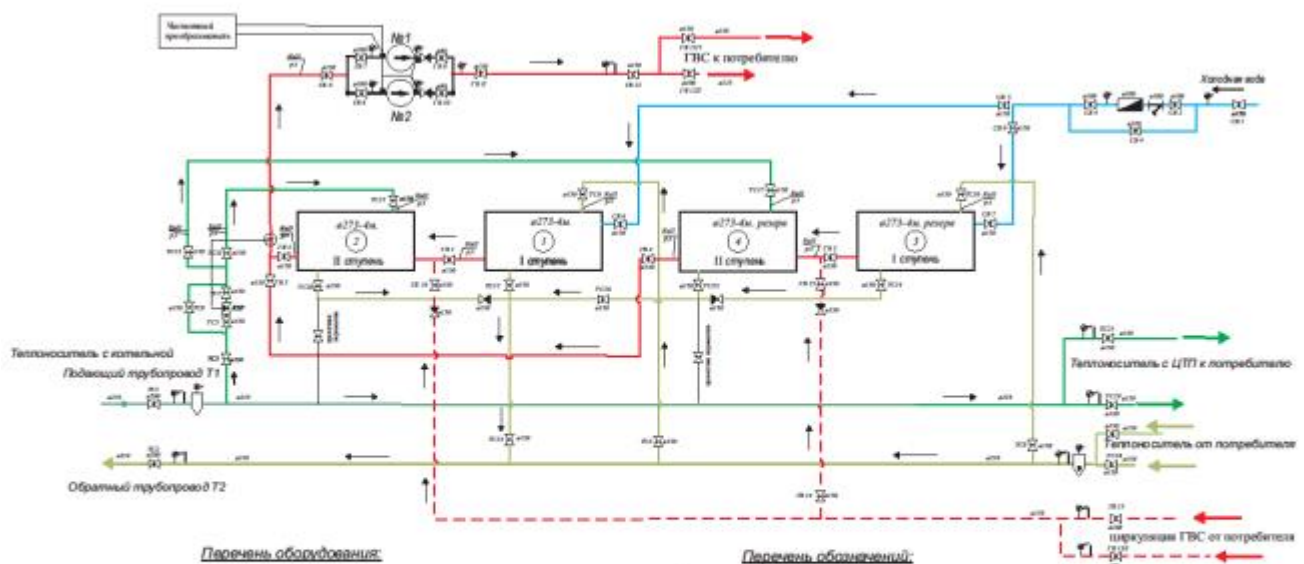

Перечень оборудования:


- 1) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-14 ОСТ 34-585-65- 7 секций (а273-4х; $P=20,3\text{м}^2$)
- 2) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-14 ОСТ 34-585-65- 3 секции (а273-4х; $P=20,3\text{м}^2$)
- 3) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-14 ОСТ 34-585-65- 7 секций (а273-4х; $P=20,3\text{м}^2$)
- 4) Коаксиальный водо-водяной подогреватель БВВ-14 ОСТ 34-585-65- 3 секции (а273-4х; $P=20,3\text{м}^2$)
- 5) Насос ГВС К 45-65 ($Q=45\text{м}^3/\text{ч}$; $h=65\text{м}$; $N=22\text{ кВт}$; $n=2900\text{ обор./мин}$); 2шт

Перечень обозначений:


□ - Датчик арматура	□ - дренаж
□ - обратный клапан	□ - манометр, термометр
□ - водометр	□ - обозначение град (горячая вода, обратная вода, холодная вода)
→ - направление течения	□ - диаметр
○ - насос	□ - клапан автомат. регулирования
□ - водоподогреватель	

Мастер ЦТП №8


Технологическая схема ЦТП-9

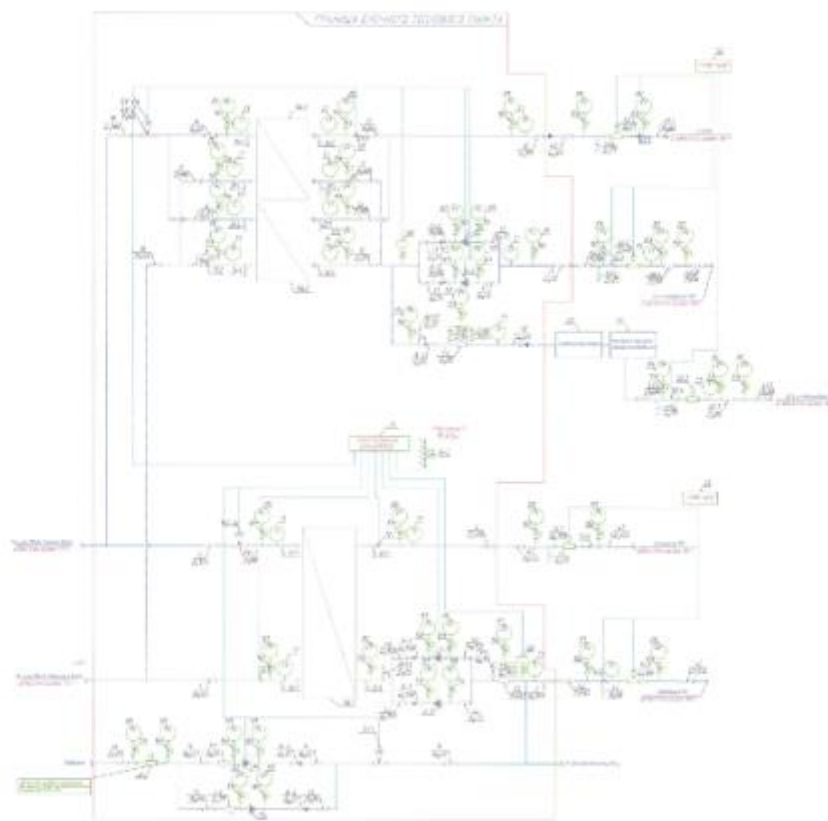

Технологическая схема ЦТП №19
п. Новая Ольховка (от котельной №45)

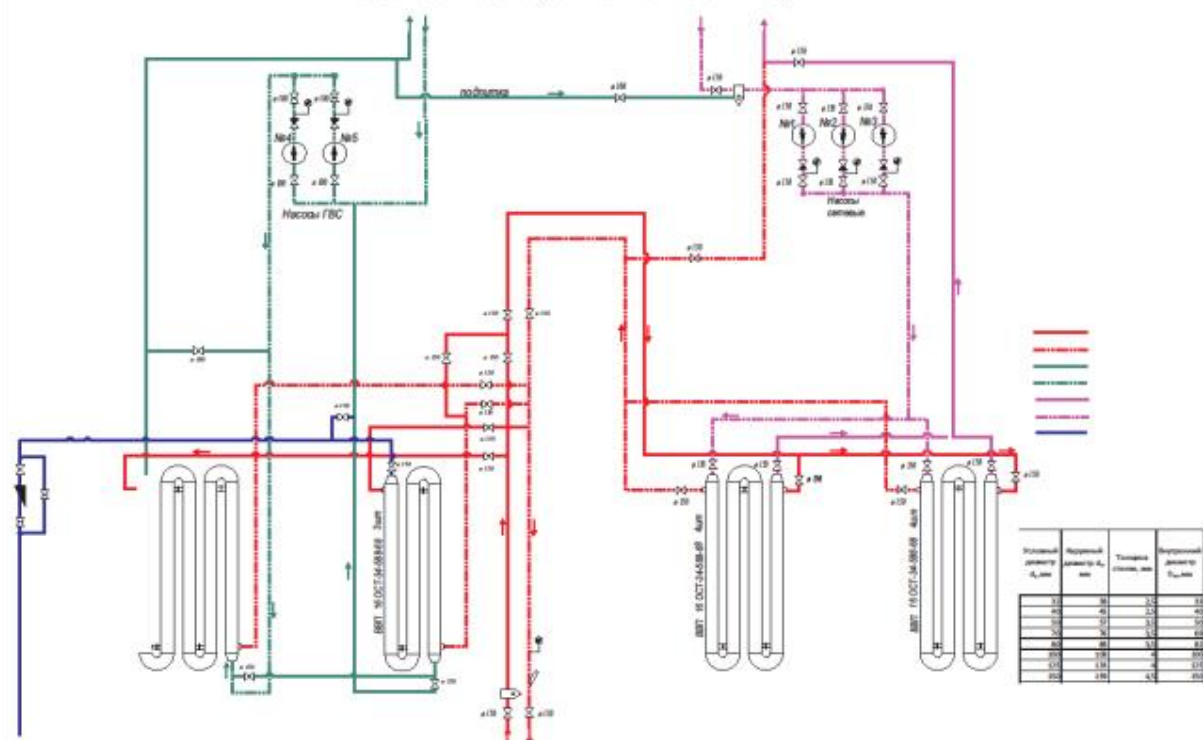


Принципиальная схема ЦТП №23

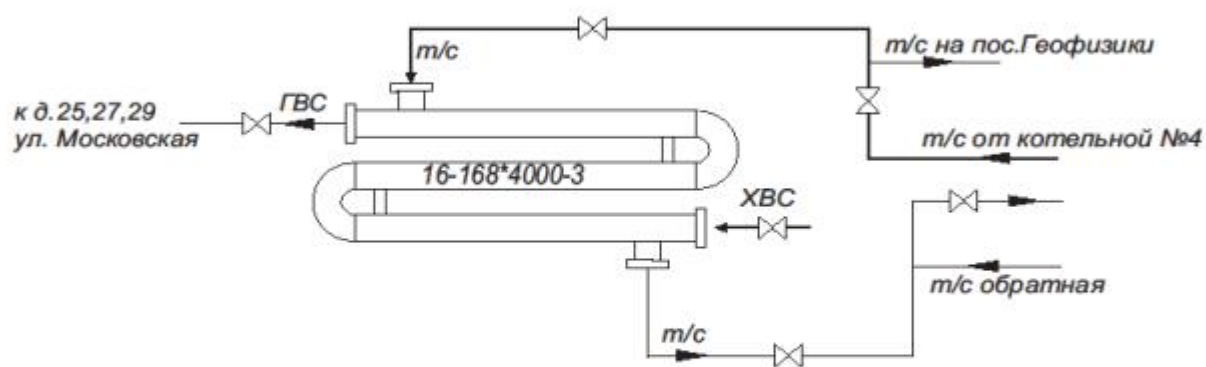


[illegible]

The diagram illustrates a heating system layout. At the top, there are several connection points: 'В кот.' (to boiler), 'из кот.' (from boiler), 'обратн. ГВС' (return from heating network), 'ввод х.п. воды' (cold water inlet), and 'ГВС к потребителю' (to consumer). The system features two radiators, each labeled 'ET 015M-174 DN80'. A boiler unit 'K3P80' is connected to the system via a pipe with a diameter of $\varnothing 80$. A pump 'БНХ150' is installed on the return line from the radiators. The system includes various pipe diameters: $\varnothing 100$ for the main supply and return lines, $\varnothing 80$ for the boiler connection, and $\varnothing 150$ for the pump connection. Arrows indicate the direction of water flow throughout the system.


Технологическая схема ЦТП-30

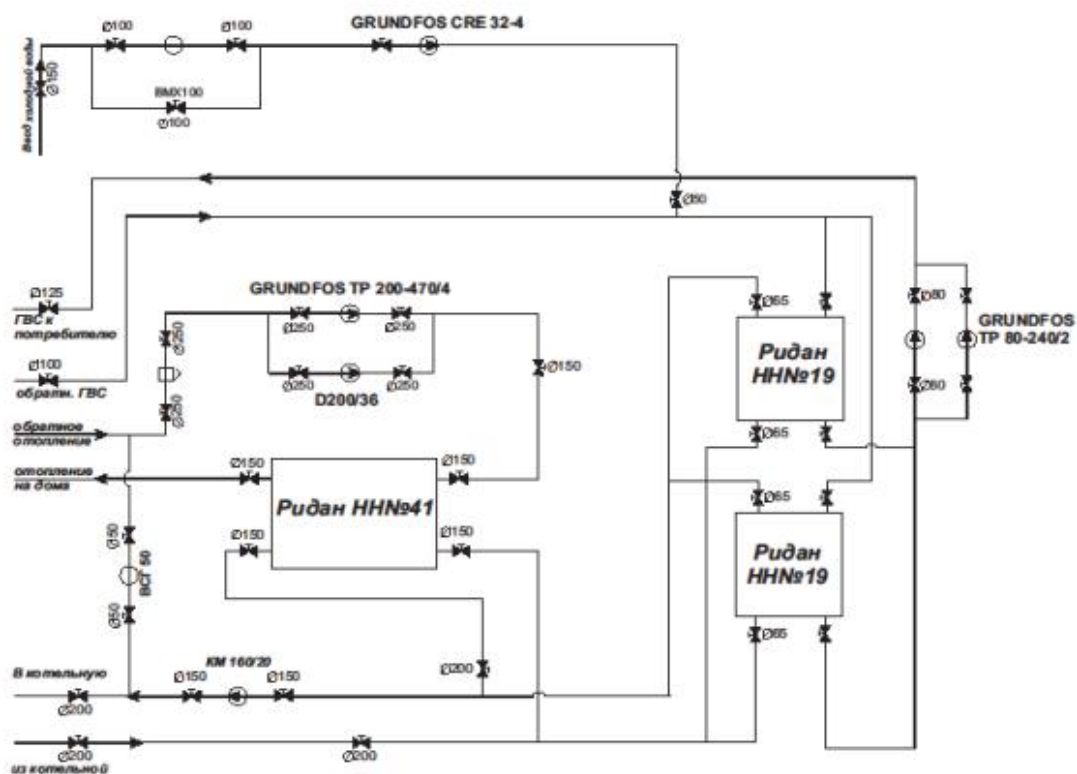


Технологическая схема ЦТП-31

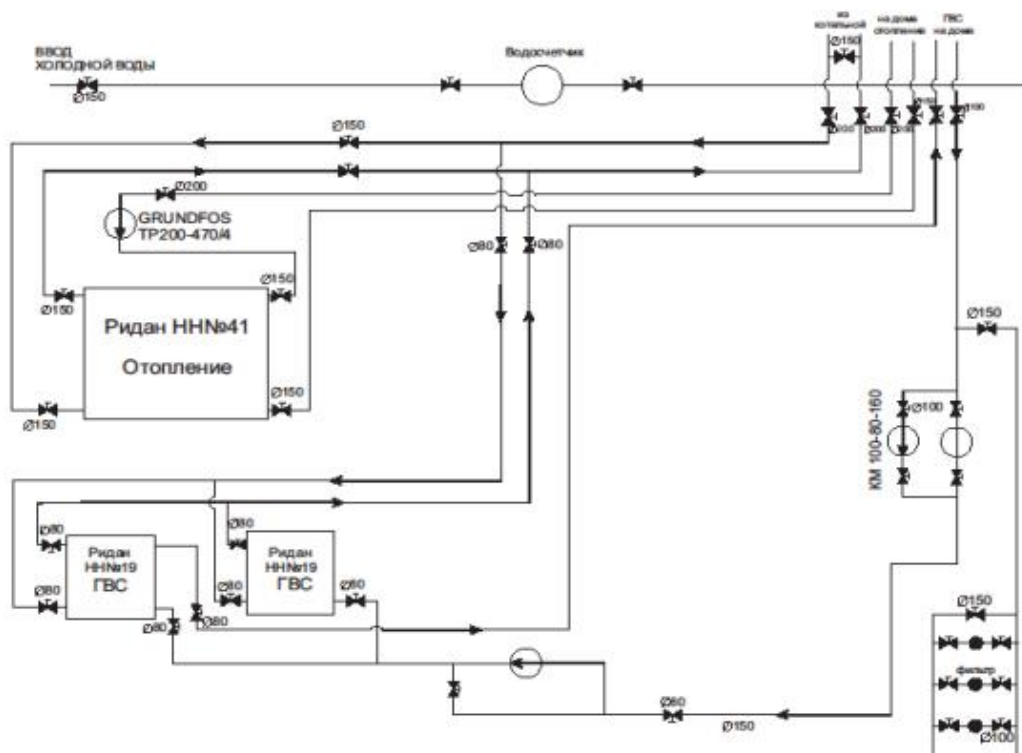

Технологическая схема ЦТП № 33

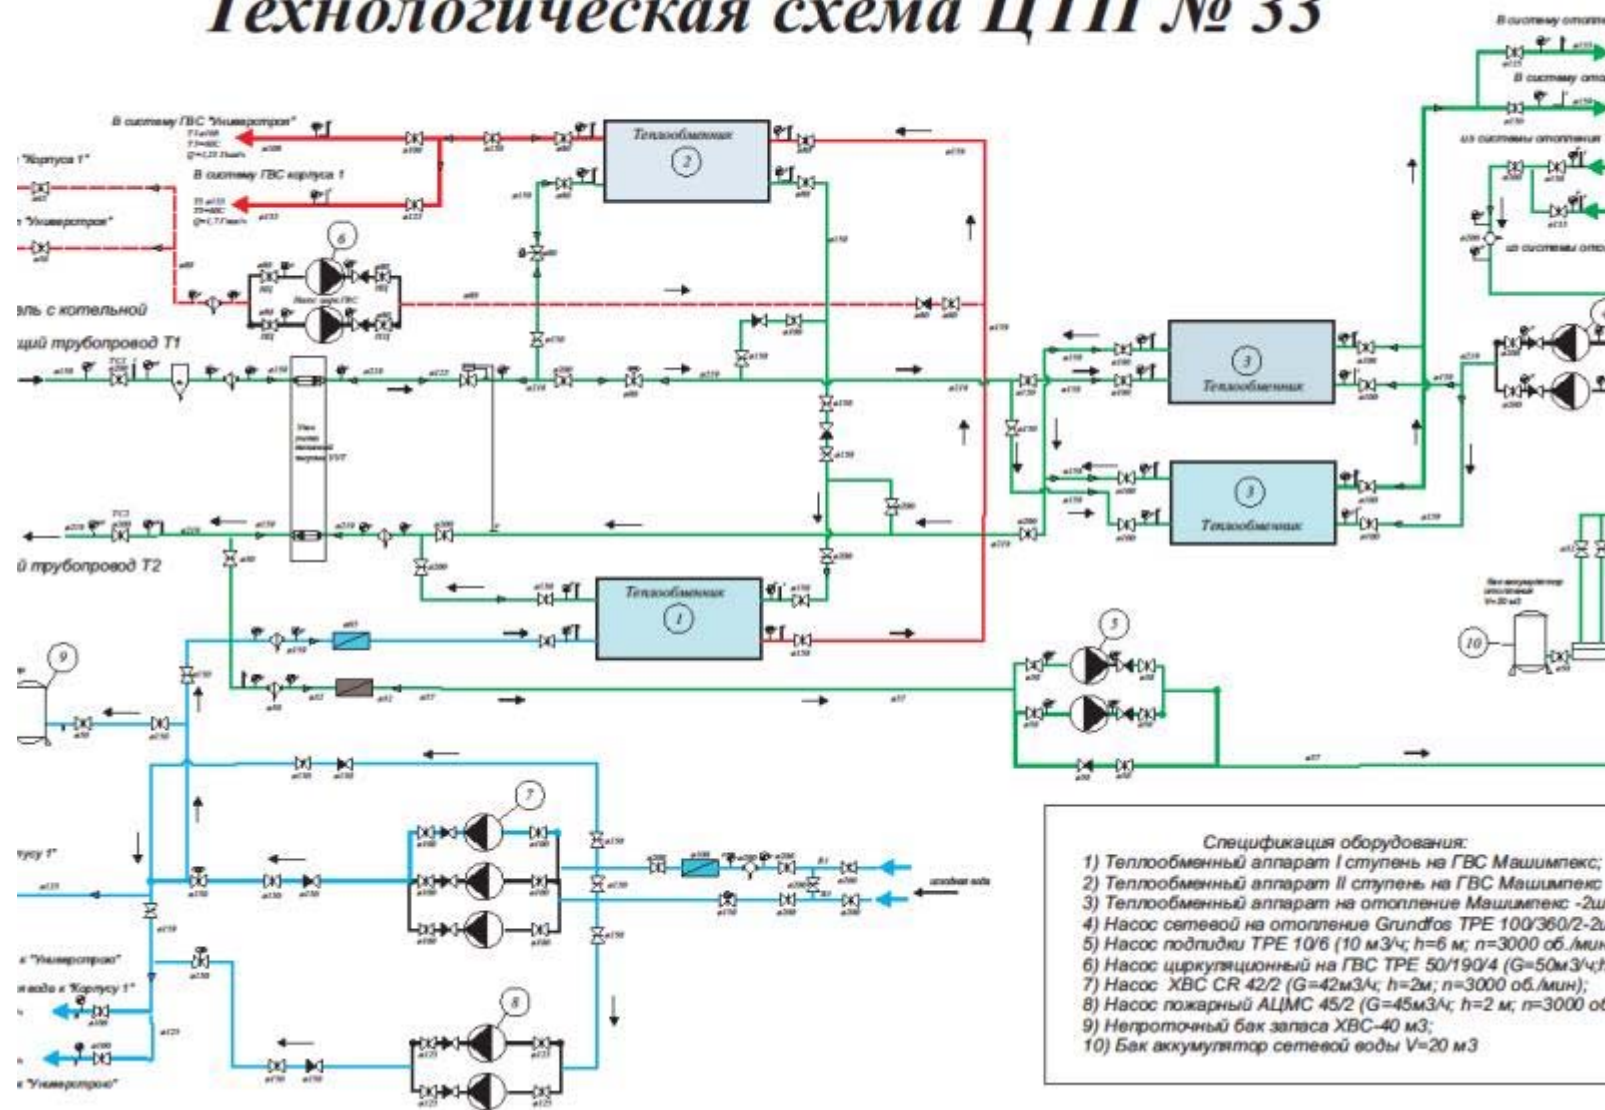

Технологическая схема ЦТП № 34

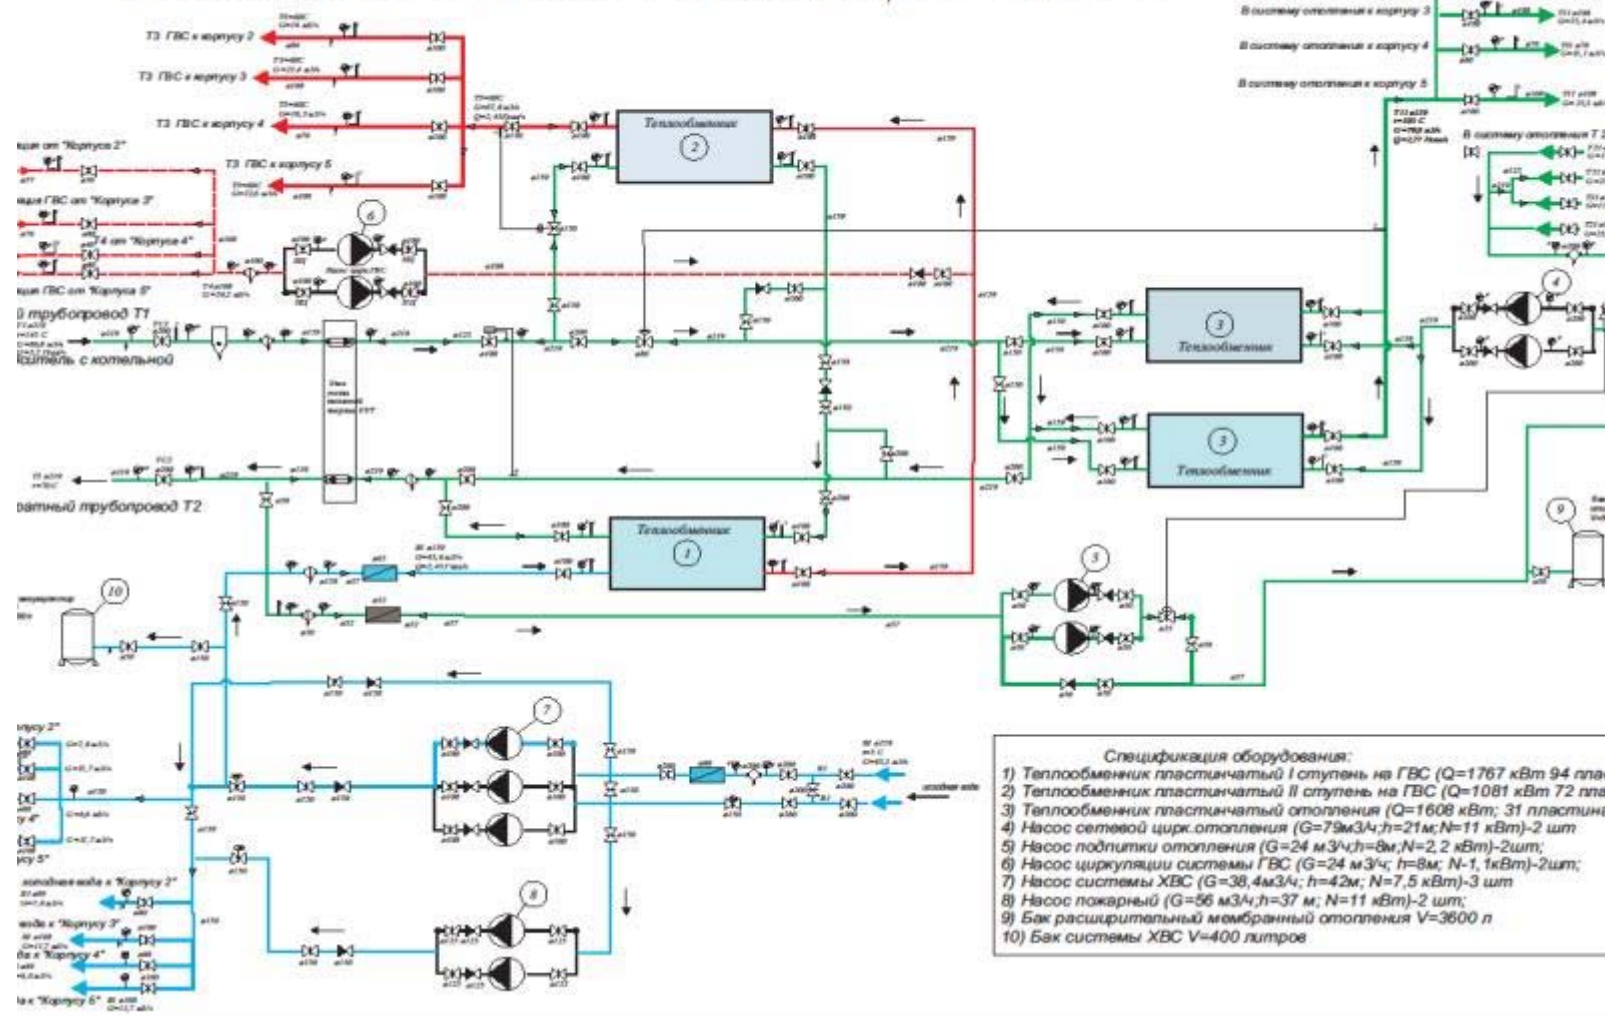

2.1.10.1.3 Описание системы транспорта горячей воды

Описание схемы подачи горячего водоснабжения от источника ГВС в Наро-Фоминском городском округе представлено в таблице (Таблица 2.38).

Таблица 2.38 - Схема подачи ГВС от источников

Наименование ЦС ГВС	Наименование предприятия	№ источника	Адрес источника	Схема гвс (циркуляции, однотрубная)
ЦС Апрелевка	МУП "Теплосеть"	14	г.Апрелевка, ул.Апрелевская, д.65	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	15	г. Апрелевка, ул. Ленина	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	19	г.Апрелевка, ул.Августовская, д.1	через ЦТП
	МУП "Теплосеть"	19	ЦТП-27 кот №19 г. Апрелевка, ул. Февральская	подающая
	МУП "Теплосеть"	44	г.Апрелевка, ул.Самохина	подающая
	МУП "Теплосеть"	45	ЦТП-19 кот №45 п. Новая Ольховка	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	45	ЦТП-20 кот №45 п. Новая Ольховка	подающая
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-33 кот №58 г. Апрелевка, ул. Горького	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-34 кот №58 г. Апрелевка, ул. Цветочная аллея	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-35 кот №58 г. Апрелевка, ул. Фадеева	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	58	ЦТП-38 кот №58 г. Апрелевка, ул. Дубки, д.13	подающая
ЦС Атепцевское	МУП "Теплосеть"	25	пос.Атепцево, ул.Совхозная	подающая
ЦС Верея	МУП "Теплосеть"	61	г.Верея, ул.Лесная	подающая
	МУП "Теплосеть"	62	г.Верея, ул.Восточная, стр.14а	подающая
	МУП "Теплосеть"	63	г.Верея, ул.Комсомольская, стр.1а	подающая
	МУП "Теплосеть"	64	г.Верея, ул.Октябрьская, стр.31а	подающая
	МУП "Теплосеть"	66	пос.Пионерский, ул.Центральная, стр.12	подающая
	МУП "Теплосеть"	76	д.Симбухово, ул.Дороховская, стр.21а	подающая
	МУП "Теплосеть"	80	г.Верея, ул.Кировская, стр.21	подающая
ЦС Веселёвское	МУП "Теплосеть"	68	д.Веселево, стр.65	подающая
	МУП "Теплосеть"	69	д.Вышегород, стр.113	подающая
	МУП "Теплосеть"	70	д.Шустиково, стр.157	подающая
ЦС Волченковское	МУП "Теплосеть"	71	д.Устье, ул.Центральная, стр.17	подающая
	МУП "Теплосеть"	72	д.Волченки, ул.Центральная	подающая
	МУП "Теплосеть"	73	п.Архангельский, ул.Центральная, стр.19	подающая
ЦС г.п. Наро-Фоминск	МУП "Теплосеть"	1	г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	2	г.Наро-Фоминск, ул.Карла Маркса	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	3	г.Наро-Фоминск, ул.Калинина	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	4	ЦТП-23 кот №4 г. Наро-Фоминск, ул. Московская	однотрубная
	МУП "Теплосеть"	5	г.Наро-Фоминск, ул.Новикова	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	6	г.Наро-Фоминск, ул.Генерала Ефремова	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	7	г.Наро-Фоминск, ул.Ленина	подающая
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-1 кот №7 г. Наро-Фоминск, ул. Латышская	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-2 кот №7 г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	циркуляция

Наименование ЦС ГВС	Наименование предприятия	№ источника	Адрес источника	Схема гвс (циркуляции, однотрубная)
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-3 кот №7 г. Наро-Фоминск, ул. Рижская	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	7	ЦТП-4 кот №7 г. Наро-Фоминск, ул. Латышская	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	10	г.Наро-Фоминск, ул.Толстого	через ЦТП
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-5 кот №10 г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-6 кот №10 г. Наро-Фоминск, ул. Луговая	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-7 кот №10 г. Наро-Фоминск, ул. Комсомольская	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	10	ЦТП-8 кот №10 г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	12	г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова	однотрубная
	МУП "Теплосеть"	13	г.Наро-Фоминск, ул.Полубоярова	циркуляция
	ПАО "Ростелеком"	22	г.Наро-Фоминск, ул.Связистов	подающая
	МУП "Теплосеть"	37	г.Наро-Фоминск, ул.2-й Володарский пер	подающая
	МУП "Теплосеть"	41	Котельная 41	подающая
	МУП "Теплосеть"	41	ЦТП-26 кот №41 г. Наро-Фоминск, ул. Парковая	подающая
	МУП "Теплосеть"	43	г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова	через ЦТП
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-28 кот №43 г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-29 кот №43 г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-30 кот №43 г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	43	ЦТП-31 кот №43 г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	однотрубная
	МУП "Теплосеть"	47	г.Наро-Фоминск, Парк Воровского	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	48	г.Наро-Фоминск, ул.Чехова, д.1а	подающая
	МУП "Теплосеть"	49	г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.3	подающая
	МУП "Теплосеть"	52	г.Наро-Фоминск, п.д/о Бекасово	циркуляция
	ОП "Кубинский"	576	Кот-я № 576	подающая
	ОП "Кубинский"	516	Кот-я № 516	подающая
	МУП "Теплосеть"	—	г.п. Наро-Фоминск	подающая
	ОП "Кубинский"	—	в/ч 55443, в/г.№3 (6,44 Гкал)	подающая
	ОП "Кубинский"	—	в/ч 55443, в/г.№3 (15.2 Гкал)	подающая
	ООО «Остров Строй-инвест»	—	Крышная к-я Войкова 3	подающая
	ООО «Остров Строй-инвест»	—	Крышная к-я Войкова 5	подающая
	ООО «Остров Строй-инвест»	—	Крышная к-я Рижская 1а	подающая
	ЖК Никольский	—	Крышная к-я ЖК Никольский	подающая
	ЖК Авиатор	—	Крышная к-я ЖК Авиатор	подающая
	ТСЖ "Радужный"	—	Крышная к-я Войкова 1	подающая
	ООО "Жилкомсервис"	—	котельная Жилкомсервис	подающая
	ГУП МО «МОС-ТРАНСАВТО	—	Котельная пансионата Нара	подающая
	ОАО «Хладокомбинат»	—	кот Хладокомбинат	подающая

Наименование ЦС ГВС	Наименование предприятия	№ источника	Адрес источника	Схема гвс (циркуляции, однотрубная)
ЦС Калининец	МУП "Теплосеть"	11	с. Петровское	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	50	ЦТП-32 кот №50 п. Калининец, ул. Фабричная	подающая
	МУП "Теплосеть"	50	ЦТП-36 кот №50 п. Калининец, ул. Фабричная	подающая
	МУП "Теплосеть"	50	ЦТП-37 кот №50 п. Калининец, ул. Фабричная	подающая
	МУП "Теплосеть"	53	д. Тарасково п.Калининец	-
	МУП "Теплосеть"	54	п. Калининец	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	55	п. Калининец	циркуляция
ЦС Селятино	МУП "Теплосеть"	18	п.Ново-Глаголево	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	23	п. Софьино	-
	МУП "Теплосеть"	24	д.о. Отличник	подающая
ЦС Ташировское	МУП "Теплосеть"	29	д. Таширово	циркуляция
	МУП "Теплосеть"	30	ЦТП-21 кот №30 д. Головково	подающая

Суммарная протяженность сетей горячего водоснабжения от источников тепловой энергии составляет 73304 м (в 2-ух трубном исчислении).

2.1.10.1.4 Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)

Сведения о потерях горячей воды, при ее транспортировке от источника до потребителя представлены в соответствии Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 29.05.2019 №70-р «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2020 год».

Нормативные потери горячей воды, при ее транспортировке по тепловым сетям для МУП «Теплосеть» представлены в таблице (Таблица 2.38).

Таблица 2.39 - Нормативные потери горячей воды, при ее транспортировке по тепловым сетям

Наименование организации, местонахождение	Нормативы		
	Потери теплоносителей – вода, м3 (т)	Потери тепловой энергии – вода, Гкал	Расход электрической энергии, тыс. кВт*ч
МУП «Теплосеть» Наро-Фоминский г.о.	123 921,5	115 535,9	3 573,69

2.1.10.1.5 Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей ежемесячно за последние три года

По результатам лабораторного контроля подаваемая потребителю горячая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 по всем контролируемым показателям.

2.1.10.1.6 Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями

По результатам лабораторного контроля, подаваемая потребителю горячая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01, по всем контролируемым показателям, а также всем требованиям Пункта 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением правительства РФ от 6.05.2011 г. (п. 3.1.10. СанПиН 2.1.4.2496-09).

2.1.10.1.7 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, организациям, осуществляющим централизованное горячее водоснабжение на территории городского, за рассматриваемый период не выдавались.

2.1.10.1.8 Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горячего водоснабжения

Исходя из качества предоставляемых потребителям услуг, в горячей воде и отсутствия замечаний надзорных органов можно сделать вывод, что технологическая схема системы централизованного горячего водоснабжения Наро-Фоминского городского округа является достаточно эффективной.

Показателем надежности и бесперебойности горячего водоснабжения, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Сведения об инцидентах, авариях и технологических нарушениях на сетях горячего водоснабжения отсутствуют, по данным организаций, эксплуатирующих такие сети.

Показателями энергетической эффективности для систем горячего водоснабжения являются:

- доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке, в общем объеме воды, поданной в сеть (в процентах);
- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/м^3).

В связи с отсутствием учета горячей воды, поданной в сеть, а также отсутствия 100% учета горячей воды у потребителей, определить долю потерь и удельный расход электрической энергии не представляется возможным.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, невозможно определить из-за отсутствия системы учета тепла, направляемого на эти цели.

2.1.11 Описание систем технического водоснабжения

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.1 Описание системы технического водоснабжения

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.2 Дислокация сооружений ИЦВ

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.3 Технологическая схема ИЦВ

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.4 Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.5 Проектная производительность ИЦВ

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.6 Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная)

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.7 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.8 Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.9 Описание системы транспорта технической воды

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.10 Сведения о фактических потерях технической воды при ее транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных)

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.11.1.11 Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного технического водоснабжения

В Наро-Фоминском городском округе производство и транспорт технической воды не осуществляется.

2.1.12 Оценка надежности питьевого водоснабжения поселения, городского округа

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью - сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтпригодностью - приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью - продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов сети водоснабжения на территории городского округа. Это связано, в первую очередь, с высоким процентом износа сетей водоснабжения.

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций.

На насосных станциях установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров, для обеспечения автономного электроснабжения на насосных станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции.

На насосных станциях предусмотрено резервирование насосного оборудования.

Оценку надежности системы можно присвоить 3 из 5 так как большая часть сетей требует реконструкции.

2.1.13 Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе

Значение потерь питьевой воды при транспорте в городском округе в 2020 г. составляет 1254.51 тыс. м³. Общая доля потерь питьевой воды к объему воды, отпущенной в сеть, составляет 7,61%.

Значения потерь питьевой воды при транспорте в Наро – Фоминском городском округе за 2020 г. представлены в таблице 2.40.

Таблица 2.40 - Значения потерь питьевой воды при транспорте в Наро – Фоминском городском округе

Наименование	Ед. изм.	2020 г.
МУП «Водоканал»		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	12130.84
Реализация воды	тыс. м ³	11253.02
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	877.82
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7.24
ООО «Дирекция Голицино-3»		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	68.50
Реализация воды	тыс. м ³	50.73
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	17.77
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	25.94
ООО «Жилкомсервис» (имеет только сети) мкр. «Восточный»		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	63.92
Реализация воды	тыс. м ³	62.76
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	1.16
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	1.81
ООО «ЗЭИМ «Элинар»		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	1289.98
Реализация воды	тыс. м ³	1196.58
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	93.39
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7.24
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	84.66
Реализация воды	тыс. м ³	64.81
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	19.85
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	23.45
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	848.72
Реализация воды	тыс. м ³	787.27

Наименование	Ед. изм.	2020 г.
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	61.45
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7.24
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	1983.90
Реализация воды	тыс. м ³	1800.90
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	183.00
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	9.22
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	19.69
Реализация воды	тыс. м ³	19.62
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	0.07
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	0.38
Итого по Наро-Фоминскому г.о.		
Объем воды, поданной в сеть	тыс. м ³	16490.21
Реализация воды	тыс. м ³	15235.69
Потери воды при транспортировке	тыс. м ³	1254.51
Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7.61

2.1.14 Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу

В Наро-Фоминском городском округе удельные затраты на выработку воды в денежном выражении приведены в таблице (Таблица 2.41).

Таблица 2.41 - Удельные затраты на выработку воды по Наро-Фоминскому городскому округу в денежном выражении (без НДС), руб./м³

Наименование услуги / предприятия	2019 год		2020 год		2021 год	
	с 01.01.2019	с 01.07.2019	с 01.01.2020	с 01.07.2020	с 01.01.2021	с 01.07.2021
МУП "Водоканал"	27.34	28.77	28.44	28.44	28.44	28.44
ООО "Дирекция Голицыно-3"	31.94	32.58	32.58	33.05	33.41	34.30
ООО "СКС Гидромонтаж"	22.04	23.50	23.50	23.50	24.09	24.69
ООО "Жилкомсервис"	31.30	32.95	32.95	34.09	34.11	35.38
ООО "ЗЭИМ "Элинар"	16.61	17.47	17.39	17.39	17.90	18.59
ООО "НАРПРОМЭНЕРГО"	тариф не устанавливался					
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	17.95	20.67	18.55	19.18	19.18	19.83
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	26.64	28.02	28.02	28.02	28.02	28.02

2.1.15 Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу

Технологические схемы системы транспорта удовлетворяют современным технологическим решениям и энергетической эффективности в области централизованного водоснабжения.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, представлен в таблице (Таблица 2.42).

Таблица 2.42 - Удельные затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды

Наименование ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на приготовление воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м ³	Удельный расход э/э на производство воды, кВт*ч/м ³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м ³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м ³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м ³
МУП "Водоканал"	12905583	12810515	12035.9	1.1	265.1	0.4	1.1
ВЗУ-113 Парк Воровского	971695	971695	1385.5	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-114 ул. Московская	709261	709261	664.1	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-115 ул.Л.Толстого	93791	93791	0	-	-	-	-
ВЗУ-110 ул.Новикова	1928413	1928413	2405.7	0.8	-	-	0.8
ВЗУ-111 ул. Московская	964	964	0	-	-	-	-
ВЗУ-117 ул. Шибанкова	1008969	1008969	1081.7	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-121 п. д/о Бекасово	223600	223600	129.4	1.7	-	-	1.7
ВЗУ-131 ул. Связистов	58549	58549	21.3	2.7	-	-	2.7
ВНС-111 ул. Профсоюзная	3636	-	-	-	21.3	0.2	-
ВНС-112 ул. Комсомольская	39898	-	-	-	71.9	0.6	-
ВЗУ-226 ул. Парковая	595157.4	595157.4	630.6	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-228 ул. Дубки	2191520	2191520	1130.5	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-229 ул. Горького	544400	544400	735.2	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-231 "Весна"	271740	271740	345.6	0.8	-	-	0.8
ВЗУ-241 "Победа "	61417	61417	17.8	3.4	-	-	3.4
ВНС-221 ул. Горького	9042	-	-	-	41.6	0.2	-
ВЗУ-251 мкр. Мартеньяново-4							
ВЗУ-252 мкр. Мартеньяново-3							
ВЗУ-311 д. Глаголево	28342	28342	3.2	8.9	-	-	8.9
ВЗУ-312 д. Глаголево (в/ч №33)	98052	98052	41	2.4	-	-	2.4
ВЗУ-313 д. Глаголево	12137	12137	8.9	1.4	-	-	1.4
ВЗУ-321 д. Софьино	416377	416377	192.4	2.2	-	-	2.2
ВЗУ-341 п. д/о Отличник	31515	31515	16.7	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	420000	420000	385.7	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	224520	224520	144.2	1.6	-	-	1.6
ВЗУ-411 д. Митяево	16820	16820	2.4	6.9	-	-	6.9
ВЗУ-421 п. Пионерский	2844	2844	20	0.1	-	-	0.1
ВЗУ-431 д. Рождествено	31505	31505	12.4	2.5	-	-	2.5
ВЗУ-451 д. Симбухово	8198	8198	9	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-461 д. Ястребово	9202	9202	5.1	1.8	-	-	1.8
ВЗУ-551 д. Волченки	2321	2321	40.6	0.1	-	-	0.1
ВЗУ-552 д. Волченки	35006	35006	1.2	30.4	-	-	30.4
ВЗУ-511 д. Устье	103634	103634	46	2.3	-	-	2.3
ВЗУ-521 д. Назарьево	8411	8411	8.5	1	-	-	1
ВЗУ-531 п. с/х Архангельский	44461	44461	82.3	0.5	-	-	0.5
ВЗУ-661 д. Веселево	81718	81718	61.6	1.3	-	-	1.3
ВЗУ-611 д. Вышгород	22660	22660	8.7	2.6	-	-	2.6
ВЗУ-621 д. Ново-Борисовка	24315	24315	7	3.5	-	-	3.5
ВЗУ-631 д. Крюково	4359	4359	0.8	5.3	-	-	5.3
ВЗУ-641 д. Ново-Александровка	4660	4660	2.7	1.7	-	-	1.7

Наименование ИЦВ	Расход электроэнергии суммарный, кВт*ч	Расход электроэнергии на приготовление воды, кВт*ч	Подъем воды, тыс.м³	Удельный расход э/э на производство воды, кВт*ч/м³	Транспортировка воды насосной станцией III подъема, тыс. м³	Удельный расход э/э на транспорт воды, кВт*ч/м³	Удельный расход э/э суммарный, кВт*ч/м³
ВЗУ-651 д. Субботино	4704	4704	1.4	3.5	-	-	3.5
ВЗУ-671 д. Шустиково	26449	26449	19.7	1.3	-	-	1.3
ВЗУ-771 п. Калинин	653143	653143	676.6	1	-	-	1
ВНС-771 Калинин	7881	-	-	-	30.3	0.3	-
ВНС-772 Калинин	18750	-	-	-	50.5	0.4	-
ВНС-773 Калинин	13115	-	-	-	39.4	0.3	-
ВНС-774 Калинин	2746	-	-	-	10.1	0.3	-
ВЗУ-712 д. Тарасково	989100	989100	817.2	1.2	-	-	1.2
ВЗУ-721 с. Петровское, ул. Заводская	29809	29809	26.3	1.1	-	-	1.1
ВЗУ-722 с. Петровское, ул. Школьная	23980	23980	8.6	2.8	-	-	2.8
ВЗУ-731 п. Калинин, ул. Фабричная (БПК Алабино)	284000	284000	183	1.6	-	-	1.6
ВЗУ-891 д. Головково	63440	63440	120.4	0.5	-	-	0.5
ВЗУ-881 д. Таширово	4647	4647	2.4	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-882 д. Таширово	66446	66446	107.1	0.6	-	-	0.6
ВЗУ-871 д. Любаново	340	340	0.5	0.6	-	-	0.6
ВЗУ-861 с. Крюково	38600	38600	4.8	8	-	-	8
ВЗУ-862 с. Крюково (ферма)	5540	5540	18.1	0.3	-	-	0.3
ВЗУ-851 п. Васильчиново	190945	190945	199.7	1	-	-	1
ВЗУ-841 д. Слепушино	6129	6129	9	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-831 д. Большие Горки	25845	25845	39.3	0.7	-	-	0.7
ВЗУ-810 п. Луговое*	-	-	0.2	-	-	-	-
ВЗУ-811 д. Мякишево	4397	4397	1.9	2.3	-	-	2.3
ВЗУ-821 д. Мякишево	5440	5440	6.1	0.9	-	-	0.9
ВЗУ-911 "Родник" с. Каменское	29960	29960	97.7	0.3	-	-	0.3
ВЗУ-951 с. Атепцево, ул. Совхозная	51840	51840	37.8	1.4	-	-	1.4
ВЗУ-921 д. Елагино	9698	9698	5.1	1.9	-	-	1.9
ВЗУ-931 д. Слизово	5530	5530	5	1.1	-	-	1.1
ООО «Дирекция Голицыно-3»	152539	152539	72.3	2.1	-	-	2.1
ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3"	152539	152539	72.3	2.1	-	-	2.1
ООО «ЗЭИМ «Элинар»	2014142	2014142	1289.976	0.1	-	-	0.1
ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	2014142	2014142	1289.976	1.56	-	-	1.56
ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	300310	300310	108.73	2.76	-	-	2.76
ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	272767.2829	272767.2829	98.76	2.76	-	-	2.76
ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	27542.71714	27542.71714	9.97	2.76	-	-	2.76
ООО "СКС Гидромонтаж"	1622720	1622720	2067.9	0.8	-	-	0.8
ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	1622720	1622720	2067.9	0.8	-	-	0.8
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	1147903.00	1147903.00	848.08	1.35	-	-	1.35
ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	1147903.00	1147903.00	848.08	1.35	-	-	1.35

2.1.16 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, городского округа

Основными техническими и технологическими проблемами централизованной системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа являются:

- существующие водопроводные сети и сооружения водоснабжения требуют реконструкции в связи с длительным сроком эксплуатации и высокой степенью изношенности.
- модернизация или реконструкция объектов водоснабжения с внедрением современных технологий водоподготовки;
- увеличение пропускной способности существующих сетей с целью подключения объектов капитального строительства;
- строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства.

2.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

2.2.1 Нормы потребления воды

2.2.1.1 Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, городском округе

Расчетные нормы удельного водопотребления горячей воды на территории Наро-Фоминского городского округа принимаются согласно нормам утвержденным Распоряжением №386-РВ от 20.10.2020 Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Значения нормативов потребления горячей воды на территории Наро-Фоминского городского округа представлены в таблице (Таблица 2.43).

Таблица 2.43 – Нормы потребления горячей воды, установленные в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	Категория благоустройства многоквартирных и жилых домов	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
1	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	3,12
2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	3,17
3	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	3,23
4	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	куб. метр в месяц на человека	1,64
5	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем	куб. метр в месяц на человека	2,57
6	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	X
7	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	X
8	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	X
9	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	куб. метр в месяц на человека	X
10	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами	куб. метр в месяц на человека	X
11	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. метр в месяц на человека	X
			X

№ п/п	Категория благоустройства многоквартирных и жилых домов	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
12	Многokвартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками	куб. метр в месяц на человека	
13.1.	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами	куб. метр в месяц на человека	X
13.2.	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами	куб. метр в месяц на человека	X
13.3.	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами	куб. метр в месяц на человека	X
13.4.	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа	куб. метр в месяц на человека	X
14	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	куб. метр в месяц на человека	X
15	Многokвартирные и жилые дома с водоразборной колонкой	куб. метр в месяц на человека	X
16	Дома, используемые в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на человека	1,87
17	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками	куб. метр в месяц на человека	X
18	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	куб. метр в месяц на человека	1,2
19	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками	куб. метр в месяц на человека	X
20	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением с водонагревателями, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	куб. метр в месяц на человека	X
21	Дома, используемые в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, с водонагревателями, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми	куб. метр в месяц на человека	X
22	Дома, используемые в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами	куб. метр в месяц на человека	X

2.2.1.2 Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, городском округе

Расчетные нормы удельного водопотребления питьевой воды на территории Наро-Фоминского городского округа принимаются согласно нормам утвержденным Распоряжением №386-РВ от 20.10.2020 Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Значения нормативов потребления питьевой воды на территории Наро-Фоминского городского округа представлены в таблице (Таблица 2.44).

Таблица 2.44 – Нормы потребления питьевой воды, установленные в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	Категория благоустройства многоквартирных и жилых домов	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
1	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	4,24
2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	4,29
3	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	4,33
4	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	куб. метр в месяц на человека	3,02
5	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем	куб. метр в месяц на человека	3,79
6	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	7,36
7	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	7,46
8	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	7,56
9	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	куб. метр в месяц на человека	7,16
10	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами	куб. метр в месяц на человека	6,36
11	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. метр в месяц на человека	3,86
12	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками	куб. метр в месяц на человека	3,15
13.1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами	куб. метр в месяц на человека	5,22
13.2.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами	куб. метр в месяц на человека	5,32

№ п/п	Категория благоустройства многоквартирных и жилых домов	Единица измерения	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
13.3.	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами	куб. метр в месяц на человека	5,42
13.4.	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа	куб. метр в месяц на человека	2,52
14	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	куб. метр в месяц на человека	1,72
15	Многokвартирные и жилые дома с водоразборной колонкой	куб. метр в месяц на человека	1,22
16	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на человека	3,01
17	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками	куб. метр в месяц на человека	1,01
18	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	куб. метр в месяц на человека	2,66
19	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками	куб. метр в месяц на человека	1,72
20	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением с водонагревателями, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	куб. метр в месяц на человека	1,72
21	Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, с водонагревателями, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми	куб. метр в месяц на человека	4,88
22	Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные мойками, раковинами, унитазами	куб. метр в месяц на человека	3,18

2.2.1.3 Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, городском округе

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует. Нормы потребления технической воды не установлены.

2.2.2 Сведения о потреблении горячей воды

2.2.2.1 Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах

Все потребители ГВС в Наро-Фоминском городском округе, за исключением потребителей Котельной №8 и Котельной №50, подключены к сетям горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Договорные нагрузки потребителей ГВС часовые и в сутки максимального потребления в Наро-Фоминском городском округе представлены в таблице (Таблица 2.45).

Таблица 2.45 - Договорные нагрузки потребителей ГВС часовые и в сутки максимального потребления

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Адрес	Теплоснабжающая организация	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут
1	Котельная №1	г. Наро-Фоминск	МУП "Теплосеть"	0,132	3,179
2	Котельная №2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	МУП "Теплосеть"	0,132	3,179
3	Котельная №3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	МУП "Теплосеть"	0,442	10,597
4	Котельная №4	г. Наро-Фоминск, ул. Московская	МУП "Теплосеть"	1,001	24,020
5	Котельная №5	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	МУП "Теплосеть"	62,566	1501,586
6	Котельная №6	г. Наро-Фоминск, ул. Г.Ефремова	МУП "Теплосеть"	1,781	42,741
7	Котельная №7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	МУП "Теплосеть"	131,682	3160,360
8	Котельная №8	д.Васильчиново	МУП "Теплосеть"	12,025	288,590
9	Котельная №10	г. Наро-Фоминск, ул. Толстого	МУП "Теплосеть"	99,803	2395,261
10	Котельная №11	с.Петровское	МУП "Теплосеть"	0,662	15,895
11	Котельная №12	г. Наро-Фоминск, ул. М.Жукова	МУП "Теплосеть"	6,711	161,073
12	Котельная №13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	МУП "Теплосеть"	34,352	824,442
13	Котельная №14	г. Апрелевка, ул. Апрельевская д.65	МУП "Теплосеть"	20,958	503,001
14	Котельная №15	г.Апрелевка	МУП "Теплосеть"	20,178	484,280
15	Котельная №17	г. Апрелевка, ул. ж/д ст. Победа	МУП "Теплосеть"	4,960	119,039
16	Котельная №18	д.Ново-Глаголево	МУП "Теплосеть"	4,695	112,681
17	Котельная №19	г.Апрелевка, ул. Парковая	МУП "Теплосеть"	153,994	3695,858
18	Котельная №20	г.Апрелевка, ул. Августовская д.1	МУП "Теплосеть"	35,176	844,223
19	Котельная №21	Турейка	МУП "Теплосеть"	4,886	117,273
20	Котельная №22	г.Наро-Фоминск, ул.Связистов	МУП "Теплосеть"	2,649	63,582
21	Котельная №23	п.Софьино	МУП "Теплосеть"	11,053	265,277
22	Котельная №24	пос д/о "Отличник"	МУП "Теплосеть"	2,193	52,631
23	Котельная №25	с.Атепцево	МУП "Теплосеть"	6,343	152,243
24	Котельная №26	с.Каменское	МУП "Теплосеть"	12,981	311,550
25	Котельная №27	г.Апрелевка	МУП "Теплосеть"	251,089	6026,125
26	Котельная №29	д.Таширово	МУП "Теплосеть"	10,258	246,202
27	Котельная №30	д.Головково	МУП "Теплосеть"	14,983	359,589
28	Котельная №37	г.Наро-Фоминск 2-ой Володарский пер.-к	МУП "Теплосеть"	6,093	146,238
29	Котельная №42	д.Башкино	МУП "Теплосеть"	0,162	3,886
30	Котельная №43	г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова	МУП "Теплосеть"	103,247	2477,917
31	Котельная №44	г.Апрелевка	МУП "Теплосеть"	0,235	5,652
32	Котельная №45	г.Наро-Фоминск, п.Новая-Ольховка	МУП "Теплосеть"	19,074	457,788
33	Котельная №47	г.Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	МУП "Теплосеть"	6,123	146,944
34	Котельная №48	г.Наро-Фоминск, ул.Чехова, д. 1а	МУП "Теплосеть"	0,191	4,592

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Адрес	Теплоснабжающая организация	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут
35	Котельная №49	г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.3 пи.4	МУП "Теплосеть"	14,321	343,694
36	Котельная №50	п.Селятино	МУП "Теплосеть"	315,715	7577,163
37	Котельная №52	п.Дом отдыха "Бека- сово"	МУП "Теплосеть"	22,371	536,911
38	Котельная №53	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	26,890	645,353
39	Котельная №54	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	24,447	586,717
40	Котельная №55	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	36,147	867,536
41	Котельная №56	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	10,582	253,973
42	Котельная №58	Г.Апрелевка, ул.Дубки	МУП "Теплосеть"	82,332	1975,976
43	Котельная №61	г.Верея, ул.Лесная	МУП "Теплосеть"	5,284	126,810
44	Котельная №62	г.Верея, ул.Восточ- ная	МУП "Теплосеть"	10,052	241,257
45	Котельная №63	г.Верея, ул.Комсо- мольская	МУП "Теплосеть"	2,222	53,338
46	Котельная №64	г.Верея, ул.Октябрь- ская	МУП "Теплосеть"	0,574	13,776
47	Котельная №66	п.Пионерский, ул.Центральная	МУП "Теплосеть"	2,546	61,109
48	Котельная №68	д.Веселево	МУП "Теплосеть"	11,554	277,287
49	Котельная №69	д.Вышегород	МУП "Теплосеть"	0,574	13,776
50	Котельная №70	д.Шустиково	МУП "Теплосеть"	3,061	73,472
51	Котельная №71	д.Устье	МУП "Теплосеть"	7,168	172,024
52	Котельная №72	д.Волченки	МУП "Теплосеть"	6,829	163,899
53	Котельная №73	п.с-за Архангель- ский	МУП "Теплосеть"	10,877	261,038
54	Котельная №76	д.Симбухово, ул.До- роховская	МУП "Теплосеть"	0,324	7,771
55	Котельная №80	г.Верея, ул.Киров- ская	МУП "Теплосеть"	1,310	31,438
56	Котельная ООО «Нар- ПромЭнерго»	с. Атепцево, пл. Купца Алешина, вл. 1	ООО «НарПром- Энерго»	17,220	413,281
57	Котельная АО «Наро- Фоминский хладокомби- нат»	г. Наро-Фоминск, ул. Московская	АО «Наро-Фомин- ский хладокомби- нат»	2,973	71,353
58	Котельная ООО «А.О.З» *(производственная ко- тельная)	с. Петровское. ул. Заводская, 1а	ООО «А.О.З.»	17,662	423,877
59	Котельная ООО «Жил- КомСервис»	г. Наро-Фоминск, Восточный мкр. ул. Брянская д. 2	ООО «ЖилКомСер- вис»	5,122	122,924
60	Котельная № 6*	г. Наро-Фоминск, УС в/ч 28619-3, в/г. №12	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	2,161	51,872
61	Котельная № 22*	д. Бекасово, в/ч 11958, в/г. №1	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	6,623	158,954
62	Котельная №172	г. Наро-Фоминск, ул. Академия Фрунзе	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	0,801	19,225
63	Котельная №516 (рабо- тает совместно на одну сеть с котельной №576)	г. Наро-Фоминск, в/ч 19612	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	20,624	494,982
64	Котельная №576	г. Наро-Фоминск, в/ч 19612	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	20,624	494,982

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Адрес	Теплоснабжающая организация	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут
65	Крышная котельная «ул. Войкова, 3»	г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 3	ООО «Остов Строй-инвест»	5,541	132,981
66	Крышная котельная «ул. Войкова, 5»	г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 5	ООО «Остов Строй-инвест»	4,106	98,552
67	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А»	г. Наро-Фоминск, ул. Рижская д.1А	ООО «Остов Строй-инвест»	3,886	93,253
68	Крышная котельная ТСЖ «Радужный»	г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 1	ТСЖ «Радужный»	3,192	76,616
69	Крышная котельная ЖК «Никольский»	г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 9в	ЖК «Никольский»	3,693	88,643
70	Крышная котельная ЖК «Авиатор»	г. Наро-Фоминск, ул. Курзенкова, д. 18	ЖК «Авиатор»	3,693	88,643
71	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново	д. Литвиново	ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново	2,738	65,701
Итого, по всем системам теплоснабжения Наро-Фоминского г.о.				1758,652	42207,649

2.2.2.2 Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам

Договорные нагрузки потребителей горячего водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа определены в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным нормам.

2.2.2.3 Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схемах зон технологического деления систем централизованного горячего водоснабжения

Все потребители ГВС в Наро-Фоминском городском округе, за исключением потребителей котельной №8 и котельной №50, подключены к сетям горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Численность населения получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения представлена в таблице (Таблица 2.46).

Таблица 2.46 – Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Адрес	Теплоснабжающая организация	Численность населения
1	Котельная №1	г. Наро-Фоминск	МУП "Теплосеть"	67195
2	Котельная №2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	МУП "Теплосеть"	
3	Котельная №3	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	МУП "Теплосеть"	
4	Котельная №4	г. Наро-Фоминск, ул. Московская	МУП "Теплосеть"	
5	Котельная №5	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	МУП "Теплосеть"	
6	Котельная №6	г. Наро-Фоминск, ул.Г.Ефремова	МУП "Теплосеть"	
7	Котельная №7	г. Наро-Фоминск, ул.Ленина	МУП "Теплосеть"	
8	Котельная №10	г. Наро-Фоминск, ул.Толстого	МУП "Теплосеть"	
9	Котельная №12	г. Наро-Фоминск, ул.М.Жукова	МУП "Теплосеть"	
10	Котельная №13	г. Наро-Фоминск, ул.Полубоярова	МУП "Теплосеть"	
11	Котельная №22	г.Наро-Фоминск, ул.Связистов	МУП "Теплосеть"	
12	Котельная №37	г.Наро-Фоминск 2-ой Володарский пер.-к	МУП "Теплосеть"	

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Адрес	Теплоснабжающая орга- низация	Численность населения
13	Котельная №43	г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова	МУП "Теплосеть"	19154
14	Котельная №45	г.Наро-Фоминск, п.Новая-Ольховка	МУП "Теплосеть"	
15	Котельная №47	г.Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	МУП "Теплосеть"	
16	Котельная №48	г.Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1а	МУП "Теплосеть"	
17	Котельная №49	г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.3 пи.4	МУП "Теплосеть"	
18	Котельная №52	п.Дом отдыха "Бекасово"	МУП "Теплосеть"	
19	Котельная №14	г. Апрелевка, ул.Апрелевская д.65	МУП "Теплосеть"	
20	Котельная №15	г.Апрелевка	МУП "Теплосеть"	
21	Котельная №17	г. Апрелевка, ул. ж/д ст. Победа	МУП "Теплосеть"	19154
22	Котельная №18	д.Ново-Глаголево	МУП "Теплосеть"	
23	Котельная №19	г.Апрелевка, ул.Парковая	МУП "Теплосеть"	
24	Котельная №20	г.Апрелевка, ул.Августовская д.1	МУП "Теплосеть"	
25	Котельная №44	г.Апрелевка	МУП "Теплосеть"	
26	Котельная №27	г.Апрелевка	МУП "Теплосеть"	
27	Котельная №58	Г.Апрелевка, ул.Дубки	МУП "Теплосеть"	
28	Котельная №11	с.Петровское	МУП "Теплосеть"	383
29	Котельная ООО «А.О.З.» *(производ- ственная котельная)	с. Петровское. ул. Заводская, 1а	ООО «А.О.З.»	
30	Котельная №21	Турейка	МУП "Теплосеть"	
31	Котельная №23	п.Софьино	МУП "Теплосеть"	
32	Котельная №24	пос д/о "Отличник"	МУП "Теплосеть"	
33	Котельная №25	с.Атепцево	МУП "Теплосеть"	
34	Котельная ООО «Нар- ПромЭнерго»	с. Атепцево, пл. Купца Алешина, вл. 1	ООО «НарПромЭнерго»	
35	Котельная №26	с.Каменское	МУП "Теплосеть"	1253
36	Котельная №29	д.Таширово	МУП "Теплосеть"	
37	Котельная №30	д.Головково	МУП "Теплосеть"	
38	Котельная №42	д.Башкино	МУП "Теплосеть"	
39	Котельная №53	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	
40	Котельная №54	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	
41	Котельная №55	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	
42	Котельная №56	п.Калининец	МУП "Теплосеть"	
43	Котельная №61	г.Верея, ул.Лесная	МУП "Теплосеть"	23050
44	Котельная №62	г.Верея, ул.Восточная	МУП "Теплосеть"	
45	Котельная №63	г.Верея, ул.Комсомольская	МУП "Теплосеть"	
46	Котельная №64	г.Верея, ул.Октябрьская	МУП "Теплосеть"	
47	Котельная №80	г.Верея, ул.Кировская	МУП "Теплосеть"	
48	Котельная №66	п.Пионерский, ул.Центральная	МУП "Теплосеть"	
49	Котельная №68	д.Веселево	МУП "Теплосеть"	
50	Котельная №69	д.Вышегород	МУП "Теплосеть"	5045
51	Котельная №70	д.Шустиково	МУП "Теплосеть"	
52	Котельная №71	д.Устье	МУП "Теплосеть"	
53	Котельная №72	д.Волченки	МУП "Теплосеть"	
54	Котельная №73	п.с-за Архангельский	МУП "Теплосеть"	
55	Котельная №76	д.Симбухово, ул.Дороховская	МУП "Теплосеть"	
56	Котельная АО «Наро- Фоминский хладоком- бинат»	г. Наро-Фоминск, ул. Московская	АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»	
57	Котельная ООО «Жил- КомСервис»	г. Наро-Фоминск, Восточный мкр. ул. Брянская д. 2	ООО «ЖилКомСервис»	40
58	Котельная № 6	г. Наро-Фоминск, УС в/ч 28619-3, в/г. №12	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	
59	Котельная № 22	д. Бекасово, в/ч 11958, в/г. №1	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	
60	Котельная №172	г. Наро-Фоминск, ул. Академия Фрунзе	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Адрес	Теплоснабжающая организация	Численность населения
61	Котельная №516 (работает совместно на одну сеть с котельной №576)	г. Наро-Фоминск, в/ч 19612	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	1000
62	Котельная №576	г. Наро-Фоминск, в/ч 19612	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	
63	Крышная котельная «ул. Войкова, 3»	г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 3	ООО «Остов Стройинвест»	120
64	Крышная котельная «ул. Войкова, 5»	г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 5	ООО «Остов Стройинвест»	110
65	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А»	г. Наро-Фоминск, ул. Рижская д.1А	ООО «Остов Стройинвест»	84
66	Крышная котельная ТСЖ «Радужный»	г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 1	ТСЖ «Радужный»	150
67	Крышная котельная ЖК «Никольский»	г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 9в	ЖК «Никольский»	300
68	Крышная котельная ЖК «Авиатор»	г. Наро-Фоминск, ул. Курзенкова, д. 18	ЖК «Авиатор»	500
69	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново	д. Литвиново	ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново	150
Итого, по всем системам теплоснабжения Наро-Фоминскому г.о.				131073

2.2.2.4 Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме технологических зон систем централизованного горячего водоснабжения

Статья 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещает подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также предписывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.

Все потребители ГВС в Наро-Фоминском городском округе, за исключением потребителей Котельной №8 и Котельной №50, подключены к сетям горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения представлена в таблице (Таблица 2.47).

Таблица 2.47 – Численность населения, получающего горячую воду открытой схеме

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Адрес	Теплоснабжающая организация	Численность населения
1	Котельная №8	д.Васильчиново	МУП "Теплосеть"	2011
2	Котельная №50	п.Селятино	МУП "Теплосеть"	4056
Итого, по всем системам теплоснабжения Наро-Фоминскому г.о.				6067

2.2.2.5 Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Сведения о фактическом потреблении горячей воды в зонах действия каждого ИЦВ горячей воды на территории Наро-Фоминского городского округа за 2020г., представлены в таблице (Таблица 2.48).

Таблица 2.48 – Фактическое потребление горячей воды в зонах действия каждого источника Наро-Фоминскому городскому округу за 2020 год

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
1	Котельная №1				
1.1	население	0,132	3,179	2,649	0,967
1.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Котельная №2				
2.1	население	0,120	2,875	2,396	0,874
2.2	бюджетные организации	0,003	0,075	0,063	0,023
2.3	прочие	0,010	0,229	0,191	0,070
3	Котельная №3				
3.1	население	0,420	10,081	8,401	3,066
3.2	бюджетные организации	0,016	0,374	0,312	0,114
3.3	прочие	0,006	0,141	0,118	0,043
4	Котельная №4				
4.1	население	0,917	21,996	18,330	6,690
4.2	бюджетные организации	0,042	1,019	0,849	0,310
4.3	прочие	0,042	1,005	0,837	0,306
5	Котельная №5				
5.1	население	57,661	1383,861	1153,218	420,925
5.2	бюджетные организации	3,045	73,081	60,901	22,229
5.3	прочие	1,860	44,644	37,203	13,579
6	Котельная №6				
6.1	население	1,715	41,167	34,305	12,521
6.2	бюджетные организации	0,034	0,812	0,677	0,247
6.3	прочие	0,032	0,762	0,635	0,232
7	Котельная №7				
7.1	население	80,265	1926,350	1605,292	585,932
7.2	бюджетные организации	41,892	1005,409	837,841	305,812
7.3	прочие	9,525	228,600	190,500	69,533
8	Котельная №8				
8.1	население	11,743	281,827	234,856	85,722
8.2	бюджетные организации	0,143	3,422	2,852	1,041
8.3	прочие	0,139	3,340	2,783	1,016
9	Котельная №10				
9.1	население	99,803	2395,261	1996,051	728,559
9.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Котельная №11				
10.1	население	0,662	15,895	13,246	4,835
10.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Котельная №12				
11.1	население	4,752	114,060	95,050	34,693
11.2	бюджетные организации	1,958	46,994	39,162	14,294
11.3	прочие	0,001	0,020	0,016	0,006
12	Котельная №13				
12.1	население	27,759	666,227	555,189	202,644
12.2	бюджетные организации	6,542	157,011	130,842	47,757
12.3	прочие	0,050	1,204	1,003	0,366
13	Котельная №14				
13.1	население	20,267	486,407	405,339	147,949
13.2	бюджетные организации	0,324	7,772	6,477	2,364
13.3	прочие	0,368	8,822	7,351	2,683
14	Котельная №15				
14.1	население	19,723	473,340	394,450	143,974

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
14.2	бюджетные организации	0,359	8,610	7,175	2,619
14.3	прочие	0,097	2,330	1,941	0,709
15	Котельная №17				
15.1	население	4,681	112,346	93,622	34,172
15.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
15.3	прочие	0,279	6,693	5,577	2,036
16	Котельная №18				
16.1	население	4,511	108,263	90,219	32,930
16.2	бюджетные организации	0,153	3,663	3,052	1,114
16.3	прочие	0,031	0,755	0,629	0,230
17	Котельная №19				
17.1	население	153,994	3695,858	3079,882	1124,157
17.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
17.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Котельная №20				
18.1	население	34,735	833,651	694,709	253,569
18.2	бюджетные организации	0,440	10,572	8,810	3,216
18.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Котельная №21				
19.1	население	4,886	117,273	97,727	35,670
19.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
19.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Котельная №22				
20.1	население	1,470	35,284	29,404	10,732
20.2	бюджетные организации	1,179	28,297	23,581	8,607
20.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Котельная №23				
21.1	население	10,568	253,620	211,350	77,143
21.2	бюджетные организации	0,338	8,121	6,767	2,470
21.3	прочие	0,147	3,535	2,946	1,075
22	Котельная №24				
22.1	население	2,066	49,572	41,310	15,078
22.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
22.3	прочие	0,127	3,059	2,549	0,930
23	Котельная №25				
23.1	население	6,343	152,243	126,869	46,307
23.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
23.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
24	Котельная №26				
24.1	население	12,006	288,152	240,126	87,646
24.2	бюджетные организации	0,880	21,109	17,591	6,421
24.3	прочие	0,095	2,289	1,908	0,696
25	Котельная №27				
25.1	население	251,089	6026,125	5021,771	1832,946
25.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
25.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Котельная №29				
26.1	население	10,258	246,202	205,168	74,886
26.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
26.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
27	Котельная №30				
27.1	население	9,704	232,887	194,073	70,837
27.2	бюджетные организации	5,279	126,702	105,585	38,539
27.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
28	Котельная №37				
28.1	население	5,004	120,093	100,077	36,528
28.2	бюджетные организации	1,089	26,145	21,788	7,952

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
28.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
29	Котельная №42				
29.1	население	0,145	3,485	2,904	1,060
29.2	бюджетные организации	0,017	0,400	0,334	0,122
29.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
30	Котельная №43				
30.1	население	88,796	2131,115	1775,929	648,214
30.2	бюджетные организации	14,450	346,802	289,002	105,486
30.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
31	Котельная №44				
31.1	население	0,195	4,682	3,902	1,424
31.2	бюджетные организации	0,040	0,969	0,808	0,295
31.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
32	Котельная №45				
32.1	население	14,234	341,618	284,682	103,909
32.2	бюджетные организации	4,840	116,170	96,808	35,335
32.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
33	Котельная №47				
33.1	население	5,333	128,003	106,669	38,934
33.2	бюджетные организации	0,789	18,941	15,784	5,761
33.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
34	Котельная №48				
34.1	население	0,191	4,592	3,827	1,397
34.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
34.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
35	Котельная №49				
35.1	население	14,321	343,694	286,412	104,540
35.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
35.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
36	Котельная №50				
36.1	население	315,715	7577,163	6314,303	2304,720
36.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
36.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
37	Котельная №52				
37.1	население	22,371	536,911	447,426	163,311
37.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
37.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
38	Котельная №53				
38.1	население	26,890	645,353	537,795	196,295
38.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
38.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
39	Котельная №54				
39.1	население	24,447	586,717	488,931	178,460
39.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
39.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
40	Котельная №55				
40.1	население	36,147	867,536	722,947	263,876
40.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
40.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
41	Котельная №56				
41.1	население	10,582	253,973	211,644	77,250
41.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
41.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
42	Котельная №58				
42.1	население	82,332	1975,976	1646,646	601,026
42.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
42.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
43	Котельная №61				
43.1	население	5,284	126,810	105,675	38,571
43.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
43.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
44	Котельная №62				
44.1	население	10,052	241,257	201,047	73,382
44.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
44.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
45	Котельная №63				
45.1	население	2,222	53,338	44,448	16,224
45.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
45.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
46	Котельная №64				
46.1	население	0,574	13,776	11,480	4,190
46.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
46.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
47	Котельная №66				
47.1	население	2,546	61,109	50,924	18,587
47.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
47.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
48	Котельная №68				
48.1	население	11,108	266,580	222,150	81,085
48.2	бюджетные организации	0,356	8,554	7,129	2,602
48.3	прочие	0,090	2,152	1,793	0,655
49	Котельная №69				
49.1	население	0,571	13,692	11,410	4,165
49.2	бюджетные организации	0,003	0,084	0,070	0,025
49.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
50	Котельная №70				
50.1	население	3,061	73,472	61,227	22,348
50.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
50.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
51	Котельная №71				
51.1	население	7,168	172,024	143,353	52,324
51.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
51.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
52	Котельная №72				
52.1	население	6,829	163,899	136,583	49,853
52.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
52.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
53	Котельная №73				
53.1	население	10,877	261,038	217,532	79,399
53.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
53.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
54	Котельная №76				
54.1	население	0,322	7,724	6,437	2,349
54.2	бюджетные организации	0,002	0,047	0,039	0,014
54.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
55	Котельная №80				
55.1	население	1,310	31,438	26,198	9,562
55.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
55.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
56	Котельная ООО «Нар-ПромЭнерго»				
56.1	население	16,555	397,324	331,103	120,853
56.2	бюджетные организации	0,531	12,750	10,625	3,878
56.3	прочие	0,134	3,207	2,673	0,976

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
57	Котельная АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»				
57.1	население	2,955	70,920	59,100	21,571
57.2	бюджетные организации	0,018	0,433	0,361	0,132
57.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
58	Котельная ООО «А.О.З» *(производственная котельная)				
58.1	население	17,662	423,877	353,231	128,929
58.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
58.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
59	Котельная ООО «Жил-КомСервис»				
59.1	население	5,122	122,924	102,437	37,390
59.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
59.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
60	Котельная № 6*				
60.1	население	2,161	51,872	43,227	15,778
60.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
60.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
61	Котельная № 22*				
61.1	население	6,623	158,954	132,462	48,349
61.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
61.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
62	Котельная №172				
62.1	население	0,801	19,225	16,021	5,848
62.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
62.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
63	Котельная №516 (работает совместно на одну сеть с котельной №576)				
63.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557
63.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
63.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
64	Котельная №576				
64.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557
64.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
64.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
65	Крышная котельная «ул. Войкова, 3»				
65.1	население	5,327	127,847	106,539	38,887
65.2	бюджетные организации	0,171	4,102	3,419	1,248
65.3	прочие	0,043	1,032	0,860	0,314
66	Крышная котельная «ул. Войкова, 5»				
66.1	население	4,081	97,953	81,628	29,794
66.2	бюджетные организации	0,025	0,598	0,498	0,182
66.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
67	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А»				
67.1	население	3,886	93,253	77,711	28,364
67.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
67.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
68	Крышная котельная ТСЖ «Радужный»				
68.1	население	3,192	76,616	63,847	23,304
68.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
68.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
69	Крышная котельная ЖК «Никольский»				
69.1	население	3,693	88,643	73,869	26,962
69.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
69.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
70	Крышная котельная ЖК «Авиатор»				
70.1	население	3,693	88,643	73,869	26,962
70.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
70.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
71	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново				
71.1	население	2,187	52,498	43,748	15,968
71.2	бюджетные организации	0,550	13,203	11,003	4,016
71.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого, по всем системам теплоснабжения Наро-Фоминскому г.о.					
	население	1660,066	39841,587	33201,323	12118,483
	бюджетные организации	85,510	2052,243	1710,202	624,224
	прочие	13,076	313,819	261,516	95,453

2.2.2.6 Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Фактическое потребление горячей воды по группам потребителей в зонах территориального деления на территории Наро-Фоминского городского округа представлено в таблице (Таблица 2.49).

Таблица 2.49 – Фактическое потребление горячей воды по группам потребителей в зонах территориального деления на территории Наро-Фоминского городского округа

№ п/п	Название источника тепловой энергии (адрес)	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
1	Котельная №1 (г. Наро-Фоминск)				
1.1	население	0,132	3,179	2,649	0,967
1.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Котельная №2 (г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса)				
2.1	население	0,120	2,875	2,396	0,874
2.2	бюджетные организации	0,003	0,075	0,063	0,023
2.3	прочие	0,010	0,229	0,191	0,070
3	Котельная №3 (г. Наро-Фоминск, ул. Калинина)				
3.1	население	0,420	10,081	8,401	3,066
3.2	бюджетные организации	0,016	0,374	0,312	0,114
3.3	прочие	0,006	0,141	0,118	0,043
4	Котельная №4 (г. Наро-Фоминск, ул. Московская)				
4.1	население	0,917	21,996	18,330	6,690
4.2	бюджетные организации	0,042	1,019	0,849	0,310
4.3	прочие	0,042	1,005	0,837	0,306
5	Котельная №5 (г. Наро-Фоминск, ул. Калинина)				
5.1	население	57,661	1383,861	1153,218	420,925

№ п/п	Название источника тепловой энергии (адрес)	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
5.2	бюджетные организации	3,045	73,081	60,901	22,229
5.3	прочие	1,860	44,644	37,203	13,579
6	Котельная №6 (г. Наро-Фоминск, ул.Г.Ефремова)				
6.1	население	1,715	41,167	34,305	12,521
6.2	бюджетные организации	0,034	0,812	0,677	0,247
6.3	прочие	0,032	0,762	0,635	0,232
7	Котельная №7 (г. Наро-Фоминск, ул.Ленина)				
7.1	население	80,265	1926,350	1605,292	585,932
7.2	бюджетные организации	41,892	1005,409	837,841	305,812
7.3	прочие	9,525	228,600	190,500	69,533
8	Котельная №8 (д.Васильчиново)				
8.1	население	11,743	281,827	234,856	85,722
8.2	бюджетные организации	0,143	3,422	2,852	1,041
8.3	прочие	0,139	3,340	2,783	1,016
9	Котельная №10 (г. Наро-Фоминск, ул.Толстого)				
9.1	население	99,803	2395,261	1996,051	728,559
9.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Котельная №11 (с.Петровское)				
10.1	население	0,662	15,895	13,246	4,835
10.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Котельная №12 (г. Наро-Фоминск, ул.М.Жукова)				
11.1	население	4,752	114,060	95,050	34,693
11.2	бюджетные организации	1,958	46,994	39,162	14,294
11.3	прочие	0,001	0,020	0,016	0,006
12	Котельная №13 (г. Наро-Фоминск, ул.Полубоярова)				
12.1	население	27,759	666,227	555,189	202,644
12.2	бюджетные организации	6,542	157,011	130,842	47,757
12.3	прочие	0,050	1,204	1,003	0,366
13	Котельная №14 (г. Апрелевка, ул.Апрелевская д.65)				
13.1	население	20,267	486,407	405,339	147,949
13.2	бюджетные организации	0,324	7,772	6,477	2,364
13.3	прочие	0,368	8,822	7,351	2,683
14	Котельная №15 (г.Апрелевка)				
14.1	население	19,723	473,340	394,450	143,974
14.2	бюджетные организации	0,359	8,610	7,175	2,619
14.3	прочие	0,097	2,330	1,941	0,709
15	Котельная №17 (г. Апрелевка, ул. ж/д ст. Победа)				
15.1	население	4,681	112,346	93,622	34,172
15.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
15.3	прочие	0,279	6,693	5,577	2,036
16	Котельная №18 (д.Ново-Глаголево)				
16.1	население	4,511	108,263	90,219	32,930
16.2	бюджетные организации	0,153	3,663	3,052	1,114
16.3	прочие	0,031	0,755	0,629	0,230
17	Котельная №19 (г.Апрелевка, ул.Парковая)				
17.1	население	153,994	3695,858	3079,882	1124,157
17.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепловой энергии (адрес)	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
17.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Котельная №20 (г.Апрелевка, ул.Августовская д.1)				
18.1	население	34,735	833,651	694,709	253,569
18.2	бюджетные организации	0,440	10,572	8,810	3,216
18.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Котельная №21 (Турейка)				
19.1	население	4,886	117,273	97,727	35,670
19.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
19.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Котельная №22 (г.Наро-Фоминск, ул.Связистов)				
20.1	население	1,470	35,284	29,404	10,732
20.2	бюджетные организации	1,179	28,297	23,581	8,607
20.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Котельная №23 (п.Софьино)				
21.1	население	10,568	253,620	211,350	77,143
21.2	бюджетные организации	0,338	8,121	6,767	2,470
21.3	прочие	0,147	3,535	2,946	1,075
22	Котельная №24 (пос д/о "Отличник")				
22.1	население	2,066	49,572	41,310	15,078
22.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
22.3	прочие	0,127	3,059	2,549	0,930
23	Котельная №25 (с.Атепцево)				
23.1	население	6,343	152,243	126,869	46,307
23.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
23.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
24	Котельная №26 (с.Каменское)				
24.1	население	12,006	288,152	240,126	87,646
24.2	бюджетные организации	0,880	21,109	17,591	6,421
24.3	прочие	0,095	2,289	1,908	0,696
25	Котельная №27 (г.Апрелевка)				
25.1	население	251,089	6026,125	5021,771	1832,946
25.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
25.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Котельная №29 (д.Таширово)				
26.1	население	10,258	246,202	205,168	74,886
26.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
26.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
27	Котельная №30 (д.Головково)				
27.1	население	9,704	232,887	194,073	70,837
27.2	бюджетные организации	5,279	126,702	105,585	38,539
27.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
28	Котельная №37 (г.Наро-Фоминск 2-ой Володарский пер.-к)				
28.1	население	5,004	120,093	100,077	36,528
28.2	бюджетные организации	1,089	26,145	21,788	7,952
28.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
29	Котельная №42 (д.Башкино)				
29.1	население	0,145	3,485	2,904	1,060
29.2	бюджетные организации	0,017	0,400	0,334	0,122
29.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
30	Котельная №43 (г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова)				
30.1	население	88,796	2131,115	1775,929	648,214
30.2	бюджетные организации	14,450	346,802	289,002	105,486

№ п/п	Название источника тепловой энергии (адрес)	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
30.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
31	Котельная №44 (г.Апрелевка)				
31.1	население	0,195	4,682	3,902	1,424
31.2	бюджетные организации	0,040	0,969	0,808	0,295
31.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
32	Котельная №45 (г.Наро-Фоминск, п.Новая-Ольховка)				
32.1	население	14,234	341,618	284,682	103,909
32.2	бюджетные организации	4,840	116,170	96,808	35,335
32.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
33	Котельная №47 (г.Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского)				
33.1	население	5,333	128,003	106,669	38,934
33.2	бюджетные организации	0,789	18,941	15,784	5,761
33.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
34	Котельная №48 (г.Наро-Фоминск, ул.Чехова, д. 1а)				
34.1	население	0,191	4,592	3,827	1,397
34.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
34.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
35	Котельная №49 (г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.3 пп.4)				
35.1	население	14,321	343,694	286,412	104,540
35.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
35.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
36	Котельная №50 (п.Селятино)				
36.1	население	315,715	7577,163	6314,303	2304,720
36.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
36.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
37	Котельная №52 (п.Дом отдыха "Бекасово")				
37.1	население	22,371	536,911	447,426	163,311
37.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
37.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
38	Котельная №53 (п.Калининец)				
38.1	население	26,890	645,353	537,795	196,295
38.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
38.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
39	Котельная №54 (п.Калининец)				
39.1	население	24,447	586,717	488,931	178,460
39.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
39.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
40	Котельная №55 (п.Калининец)				
40.1	население	36,147	867,536	722,947	263,876
40.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
40.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
41	Котельная №56 (п.Калининец)				
41.1	население	10,582	253,973	211,644	77,250
41.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
41.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
42	Котельная №58 (Г.Апрелевка, ул.Дубки)				
42.1	население	82,332	1975,976	1646,646	601,026
42.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
42.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
43	Котельная №61 (г.Верея, ул.Лесная)				
43.1	население	5,284	126,810	105,675	38,571

№ п/п	Название источника тепловой энергии (адрес)	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
43.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
43.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
44	Котельная №62 (г.Верея, ул.Восточная)				
44.1	население	10,052	241,257	201,047	73,382
44.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
44.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
45	Котельная №63 (г.Верея, ул.Комсомольская)				
45.1	население	2,222	53,338	44,448	16,224
45.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
45.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
46	Котельная №64 (г.Верея, ул.Октябрьская)				
46.1	население	0,574	13,776	11,480	4,190
46.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
46.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
47	Котельная №66 (п.Пионерский, ул.Центральная)				
47.1	население	2,546	61,109	50,924	18,587
47.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
47.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
48	Котельная №68 (д.Веселево)				
48.1	население	11,108	266,580	222,150	81,085
48.2	бюджетные организации	0,356	8,554	7,129	2,602
48.3	прочие	0,090	2,152	1,793	0,655
49	Котельная №69 (д.Вышегород)				
49.1	население	0,571	13,692	11,410	4,165
49.2	бюджетные организации	0,003	0,084	0,070	0,025
49.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
50	Котельная №70 (д.Шустиково)				
50.1	население	3,061	73,472	61,227	22,348
50.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
50.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
51	Котельная №71 (д.Устье)				
51.1	население	7,168	172,024	143,353	52,324
51.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
51.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
52	Котельная №72 (д.Волченки)				
52.1	население	6,829	163,899	136,583	49,853
52.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
52.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
53	Котельная №73 (п.с-за Архангельский)				
53.1	население	10,877	261,038	217,532	79,399
53.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
53.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
54	Котельная №76 (д.Симбухово, ул.Дороховская)				
54.1	население	0,322	7,724	6,437	2,349
54.2	бюджетные организации	0,002	0,047	0,039	0,014
54.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
55	Котельная №80 (г.Верея, ул.Кировская)				
55.1	население	1,310	31,438	26,198	9,562
55.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
55.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепловой энергии (адрес)	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
56	Котельная ООО «НарПром-Энерго» (с. Атепцево, пл. Купца Алешина, вл. 1)				
56.1	население	16,555	397,324	331,103	120,853
56.2	бюджетные организации	0,531	12,750	10,625	3,878
56.3	прочие	0,134	3,207	2,673	0,976
57	Котельная АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (г. Наро-Фоминск, ул. Московская)				
57.1	население	2,955	70,920	59,100	21,571
57.2	бюджетные организации	0,018	0,433	0,361	0,132
57.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
58	Котельная ООО «А.О.З» *(производственная котельная) (с. Петровское, ул. Заводская, 1а)				
58.1	население	17,662	423,877	353,231	128,929
58.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
58.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
59	Котельная ООО «ЖилКомСервис» (г. Наро-Фоминск, Восточный мкр. ул. Брянская д. 2)				
59.1	население	5,122	122,924	102,437	37,390
59.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
59.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
60	Котельная № 6* (г. Наро-Фоминск, УС в/ч 28619-3, в/г. №12)				
60.1	население	2,161	51,872	43,227	15,778
60.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
60.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
61	Котельная № 22* (Наро-Фоминский г.о., д. Бекасово, в/ч 11958, в/г. №1)				
61.1	население	6,623	158,954	132,462	48,349
61.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
61.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
62	Котельная №172 (г. Наро-Фоминск, ул. Академия Фрунзе)				
62.1	население	0,801	19,225	16,021	5,848
62.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
62.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
63	Котельная №516 (работает совместно на одну сеть с котельной №576) (г. Наро-Фоминск, в/ч 19612)				
63.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557
63.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
63.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
64	Котельная №576 (г. Наро-Фоминск, в/ч 19612)				
64.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557
64.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
64.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
65	Крышная котельная «ул. Войкова, 3» (г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 3)				
65.1	население	5,327	127,847	106,539	38,887
65.2	бюджетные организации	0,171	4,102	3,419	1,248
65.3	прочие	0,043	1,032	0,860	0,314

№ п/п	Название источника тепловой энергии (адрес)	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
66	Крышная котельная «ул. Войкова, 5» (г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 5)				
66.1	население	4,081	97,953	81,628	29,794
66.2	бюджетные организации	0,025	0,598	0,498	0,182
66.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
67	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А» (г. Наро-Фоминск, ул. Рижская д.1А)				
67.1	население	3,886	93,253	77,711	28,364
67.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
67.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
68	Крышная котельная ТСЖ «Радужный» (г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, д. 1)				
68.1	население	3,192	76,616	63,847	23,304
68.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
68.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
69	Крышная котельная ЖК «Никольский» (г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 9в)				
69.1	население	3,693	88,643	73,869	26,962
69.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
69.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
70	Крышная котельная ЖК «Авиатор» (г. Наро-Фоминск, ул. Курзенкова, д. 18)				
70.1	население	3,693	88,643	73,869	26,962
70.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
70.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
71	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново (Наро-Фоминский городской округ, д. Литвиново)				
71.1	население	2,187	52,498	43,748	15,968
71.2	бюджетные организации	0,550	13,203	11,003	4,016
71.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого, по всем системам теплоснабжения Наро-Фоминскому г.о.				
	население	1660,066	39841,587	33201,323	12118,483
	бюджетные организации	85,510	2052,243	1710,202	624,224
	прочие	13,076	313,819	261,516	95,453

2.2.2.7 Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа составляет 79%. Централизованное горячее водоснабжение присутствует в населенных пунктах, перечисленных в таблице (Таблица 2.50).

Таблица 2.50 – Перечень населенных пунктов, в которых отсутствует или присутствует централизованное горячее водоснабжение

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Наличие ГВС (да/нет)
1	Акишево	деревня	47	нет
2	Алабино	деревня	651	нет
3	Александровка	посёлок	304	нет

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Наличие ГВС (да/нет)
4	Алексеевка	деревня	68	нет
5	Алексино	деревня	27	нет
6	Алферьево	деревня	15	нет
7	Апрелевка	город	32424	да
8	Архангельское	деревня	8	нет
9	Атепцево	село	3259	да
10	Афанасовка	деревня	119	нет
11	Афанасьево	деревня	65	нет
12	Афинеево	деревня	129	нет
13	Ахматово	деревня	16	нет
14	Бавыкино	деревня	32	нет
15	Базисный Питомник	посёлок	106	нет
16	Башкино	деревня	59	да
17	Башкино	посёлок станции	14	нет
18	Бекасово	деревня	479	нет
19	Бельково	деревня	3	нет
20	Берюлёво	деревня	57	нет
21	Благовещенье	деревня	71	нет
22	Блознево	деревня	1	нет
23	Большие Горки	деревня	111	нет
24	Большие Семенычи	деревня	35	нет
25	Бурцево	деревня	98	нет
26	Варварино	деревня	2	нет
27	Василисино	деревня	9	нет
28	Васильево	деревня	13	нет
29	Васильчиново	посёлок	2011	да
30	Васькино	деревня	97	нет
31	Верея	город	5061	да
32	Верховье	деревня	20	нет
33	Веселёво	деревня	1166	да
34	Волково	деревня	7	нет
35	Волчёнки	деревня	1135	да
36	Воскресенки	деревня	15	нет
37	Вышегород	деревня	123	да
38	Глаголево	деревня	835	нет
39	Глинки	деревня	4	нет
40	Годуново	деревня	14	нет
41	Головеньки	деревня	27	нет
42	Головково	деревня	1644	да
43	Горчухино	деревня	16	нет
44	Григорово	деревня	30	нет
45	Гуляй-Гора	деревня	0	нет
46	Деденево	деревня	68	нет
47	Детенково	деревня	11	нет
48	Дома отдыха «Бекасово»	посёлок	710	да
49	Дома отдыха «Верея»	посёлок	1	нет
50	Дома отдыха «Отличник»	посёлок	149	да
51	Дубки	посёлок	33	нет
52	Дубровка	деревня	0	нет
53	Дуброво	деревня	11	нет
54	Дудкино	деревня	1	нет
55	Дятлово	деревня	0	нет
56	Елагино	деревня	10	нет

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Наличие ГВС (да/нет)
57	Ерюхино	деревня	0	нет
58	Ефаново	деревня	23	нет
59	Жёдочи	деревня	67	нет
60	Женаткино	деревня	2	нет
61	Жихарево	деревня	21	нет
62	Загряжское	деревня	24	нет
63	Залучное	деревня	2	нет
64	Зинаевка	деревня	1	нет
65	Золотьково	деревня	12	нет
66	Зубово	деревня	9	нет
67	Ивановка	деревня	175	нет
68	Ивково	деревня	8	нет
69	Ильинское	деревня	15	нет
70	Иневка	деревня	6	нет
71	Калининец	рабочий посёлок	24237	да
72	Каменка	деревня	10	нет
73	Каменское	село	1253	да
74	Каурцево	деревня	4	нет
75	Клин	деревня	6	нет
76	Клово	деревня	49	нет
77	Князевое	деревня	17	нет
78	Кобяково	деревня	2	нет
79	Ковригино	деревня	18	нет
80	Колодези	деревня	2	нет
81	Коровино	деревня	21	нет
82	Котово	деревня	42	нет
83	Красноармейское Лесничество	посёлок	5	нет
84	Крестьянка	деревня	12	нет
85	Кромино	деревня	96	нет
86	Крюково	деревня	78	нет
87	Крюково	село	100	нет
88	Кузьминское	деревня	13	нет
89	Купелицы	деревня	34	нет
90	Курапово	деревня	0	нет
91	Лапино	деревня	21	нет
92	Латышская	деревня	26	нет
93	Леспромхоза	посёлок	40	нет
94	Лисинцево	деревня	9	нет
95	Литвиново	деревня	289	да
96	Лобаново	деревня	11	нет
97	Лужки	деревня	5	нет
98	Лукьяново	деревня	6	нет
99	Любаново	деревня	220	нет
100	Макаровка	деревня	33	нет
101	Малые Горки	деревня	153	нет
102	Малые Семенычи	деревня	25	нет
103	Мальцево	деревня	11	нет
104	Мартемьяново	деревня	264	нет
105	Маурино	деревня	68	нет
106	Мельниково	деревня	4	нет
107	Мерчалово	деревня	8	нет
108	Митенино	деревня	10	нет
109	Митяево	деревня	32	нет

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Наличие ГВС (да/нет)
110	Мишуткино	деревня	13	нет
111	Могутово	деревня	210	нет
112	Монаково	деревня	10	нет
113	Мякишево	деревня	248	нет
114	Набережная Слобода	деревня	13	нет
115	Назарьево	деревня	67	нет
116	Наро-Фоминск	город	67009	да
117	Настасьино	деревня	11	нет
118	Нефедово	деревня	1	нет
119	Нечаево	деревня	0	нет
120	Никольское	деревня	51	нет
121	Новая	деревня	9	нет
122	Новая Ольховка	посёлок	2009	нет
123	Новинское	деревня	61	нет
124	Новоалександровка	деревня	25	нет
125	Новоборисовка	деревня	44	нет
126	Новоглаголево	деревня	69	нет
127	Новозыбинка	деревня	9	нет
128	Новоникольское	деревня	10	нет
129	Новоселки	деревня	4	нет
130	Новосумино	деревня	1584	нет
131	Носово	деревня	15	нет
132	Обухово	деревня	11	нет
133	Орешково	деревня	12	нет
134	Паново	деревня	13	нет
135	Пафнутовка	деревня	19	нет
136	Пашково	деревня	25	нет
137	Перемешаево	деревня	8	нет
138	Першино	деревня	18	нет
139	Петровское	село	383	да
140	Петровское	деревня	3	нет
141	Пионерский	посёлок	329	да
142	Плаксино	деревня	15	нет
143	Плесенское	деревня	94	нет
144	Подольное	деревня	5	нет
145	Пожитково	деревня	39	нет
146	Покровка	деревня	0	нет
147	Покровка	хутор	1	нет
148	Порядино	деревня	0	нет
149	Пушкарка	деревня	13	нет
150	Радчино	деревня	37	нет
151	Ревякино	деревня	25	нет
152	Редькино	деревня	6	нет
153	Рождествено	деревня	161	нет
154	Рождество	деревня	6	нет
155	Романово	деревня	4	нет
156	Роща	деревня	18	нет
157	Рубцово	деревня	20	нет
158	Рыжково	деревня	5	нет
159	Савеловка	деревня	64	нет
160	Самород	деревня	5	нет
161	Санники	деревня	13	нет
162	Свитино	деревня	25	нет

№ п/п	Населенный пункт	Тип	Население	Наличие ГВС (да/нет)
163	Секирино	деревня	3	нет
164	Селятино	рабочий посёлок	13783	да
165	Селятино	деревня	98	нет
166	Семенково	деревня	13	нет
167	Семидворье	деревня	1	нет
168	Серенское	деревня	32	нет
169	Симбухово	деревня	237	да
170	Скугорово	деревня	58	нет
171	Слепушкино	деревня	83	нет
172	Слизнево	деревня	22	нет
173	Смолино	деревня	14	нет
174	Собакино	деревня	2	нет
175	Совхоза «Архангельский»	посёлок	1210	да
176	Сотниково	деревня	48	нет
177	Софьино	деревня	1351	да
178	Спасс-Косицы	деревня	5	нет
179	Ступино	деревня	0	нет
180	Субботино	деревня	21	нет
181	Субботино	село	23	нет
182	Сумино	деревня	38	нет
183	Сырьево	деревня	28	нет
184	Тарасково	деревня	64	нет
185	Татищево	деревня	5	нет
186	Таширово	деревня	1198	да
187	Телешово	деревня	0	нет
188	Тёрновка	деревня	191	нет
189	Тимонино	деревня	26	нет
190	Тимофеево	деревня	9	нет
191	Тишинка	деревня	56	нет
192	Турейка	деревня	65	да
193	Тютчево	деревня	30	нет
194	Устье	деревня	687	да
195	Федюнькино	деревня	2	нет
196	Хлопово	деревня	106	нет
197	Чеблоково	деревня	5	нет
198	Чешково	деревня	10	нет
199	Чичково	деревня	1	нет
200	Шапкино	деревня	4	нет
201	Шубино	деревня	22	нет
202	Шустиково	деревня	454	да
203	Щекутино	деревня	16	нет
204	Юматово	деревня	23	нет
205	Юшково	деревня	64	нет
206	Ястребово	деревня	139	нет

Количество жителей, проживающих в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение, составляет 21% от общей численности населения Наро-Фоминского городского округа.

2.2.2.8 Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в поселении, городском округе

Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в городском округе составляет 4,4%.

2.2.2.9 Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском округе составляет 95,6%.

2.2.3 Сведения о потреблении питьевой воды

2.2.3.1 Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах

Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах в Наро-Фоминского городского округа за 2020 г. представлены в таблице (Таблица 2.51).

Таблица 2.51 – Договорные нагрузки потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	г. Наро-Фоминск				
	Технологическая зона №1 (ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого)				
1	Подъем воды по технологической зоне №1 всего, в том числе:	912,42	12206,30	14647,56	4455,30
1.1	Подъем воды ВЗУ-110 ул. Новикова	492,66	6590,82	7908,99	2405,65
1.2	Подъем воды ВЗУ-111 ул. Московская	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Подъем воды ВЗУ-113 Парк Воровского	283,75	3795,95	4555,13	1385,52
1.4	Подъем воды ВЗУ-114 ул. Московская	136,01	1819,53	2183,44	664,13
1.5	Подъем воды ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Собственные нужды	20,18	270,02	324,03	98,559
3	Отпуск воды в сеть	892,24	11936,28	14323,53	4 356,741
4	Утечка и неучтенный расход воды	83,96	1123,23	1347,87	409,977
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,20	9,20	9,20	9,20
6	Реализация, в т.ч:	808,28	10813,05	12975,66	3 946,764
6.1	населению	436,92	5845,06	7014,07	2 133,446
6.2	бюджетным организациям	66,36	887,73	1065,28	324,022
6.3	прочим организациям	305,00	4080,26	4896,32	1 489,296
	д. Бекасово				
	Технологическая зона №2 (ВЗУ-121 д/о Бекасово)				
1	Подъем воды по технологической зоне №2	31,92	354,62	425,54	129,44
2	Собственные нужды	1,98	21,96	26,35	8,015
3	Отпуск воды в сеть	29,94	332,66	399,19	121,420
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,60	28,89	34,67	10,545
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,15	8,15	8,15	8,15
6	Реализация, в т.ч:	27,34	303,77	364,52	110,875
6.1	населению	7,83	86,98	104,37	31,746

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
6.2	бюджетным организациям	0,26	2,93	3,52	1,071
6.3	прочим организациям	19,25	213,86	256,63	78,058
	г. Наро-Фоминск				
	Технологическая зона №3 (ВЗУ-117 ул. Шибанкова)				
1	Подъем воды по технологической зоне №3	221,54	2963,68	3556,42	1081,743
2	Собственные нужды	2,63	35,24	42,28	12,861
3	Отпуск воды в сеть	218,90	2928,44	3514,13	1 068,882
4	Утечка и неучтенный расход воды	20,10	268,90	322,68	98,149
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,07	9,07	9,07	9,07
6	Реализация, в т.ч:	198,80	2659,54	3191,45	970,732
6.1	населению	115,85	1549,87	1859,84	565,701
6.2	бюджетным организациям	16,45	220,04	264,05	80,316
6.3	прочим организациям	66,50	889,63	1067,56	324,715
	г. Наро-Фоминск				
	Технологическая зона №4 (ВЗУ-131 ул. Связистов)				
1	Подъем воды по технологической зоне №4	4,37	58,46	70,15	21,338
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0
3	Отпуск воды в сеть	4,37	58,46	70,15	21,338
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,34	4,50	5,40	1,642
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,69	7,69	7,69	7,69
6	Реализация, в т.ч:	4,03	53,96	64,75	19,696
6.1	населению	1,93	25,79	30,95	9,414
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	2,11	28,17	33,80	10,282
	г. Апрелевка				
	Технологическая зона №5 (ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького)				
1	Подъем воды по технологической зоне №5 всего, в том числе:	533,45	6839,08	8206,90	2496,26
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-226 ул. Парковая</i>	134,75	1727,58	2073,09	630,57
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-228 ул. Дубки</i>	241,59	3097,33	3716,79	1130,52
1.3	<i>Подъем воды ВЗУ-229 ул. Горького</i>	157,11	2014,18	2417,01	735,18
2	Собственные нужды	6,59	84,45	101,34	30,824
3	Отпуск воды в сеть	526,86	6754,63	8105,56	2 465,440
4	Утечка и неучтенный расход воды	31,84	408,20	489,84	148,994
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,97	5,97	5,97	5,97
6	Реализация, в т.ч:	495,02	6346,43	7615,71	2 316,447
6.1	населению	283,69	3637,05	4364,46	1 327,522
6.2	бюджетным организациям	5,39	69,08	82,90	25,215
6.3	прочим организациям	205,94	2640,30	3168,36	963,710
	д. Глаголево, д. Мишуткино				
	Технологическая зона №6 (ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево)				
1	Подъем воды по технологической зоне №6 всего, в том числе:	1,83	33,21	39,85	12,12
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-311 пос. Глаголево</i>	0,48	8,71	10,45	3,18
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-313 пос. Глаголево</i>	1,35	24,49	29,39	8,94
2	Собственные нужды	0,11	2,06	2,48	0,753
3	Отпуск воды в сеть	1,71	31,14	37,37	11,367
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,14	2,61	3,13	0,953
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,86	7,86	7,86	7,86
6	Реализация, в т.ч:	1,57	28,53	34,24	10,414
6.1	населению	1,57	28,53	34,24	10,414
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	д. Новоглаголево				
	Технологическая зона №7 (ВЗУ-312 Новоглаголево (в/ч №33))				
1	Подъем воды по технологической зоне №7	15,33	112,30	134,76	40,99
2	Собственные нужды	0,22	1,64	1,97	0,600
3	Отпуск воды в сеть	15,10	110,66	132,79	40,390
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,68	4,99	5,99	1,822
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,45	4,45	4,45	4,45
6	Реализация, в т.ч:	14,42	105,66	126,80	38,568
6.1	населению	4,94	36,17	43,41	13,203
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	9,49	69,49	83,39	25,365
	г. Апрелевка, ЖК "Весна"				
	Технологическая зона №8 (ВЗУ-231 "Весна")				
1	Подъем воды по технологической зоне №8	66,29	946,96	1136,35	345,64
2	Собственные нужды	0,96	13,67	16,40	4,989
3	Отпуск воды в сеть	65,33	933,29	1119,95	340,651
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,12	44,53	53,43	16,252
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,70	4,70	4,70	4,70
6	Реализация, в т.ч:	62,21	888,76	1066,52	324,399
6.1	населению	60,25	860,77	1032,92	314,180
6.2	бюджетным организациям	1,54	21,97	26,37	8,020
6.3	прочим организациям	0,42	6,02	7,23	2,199
	д. Мартемьяново				
	Технологическая зона №9 (ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3)				
1	Подъем воды по технологической зоне №9 всего, в том числе:	24,18	402,99	483,58	147,09
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4</i>	24,18	402,99	483,58	147,09
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Собственные нужды	0,47	7,89	9,47	2,880
3	Отпуск воды в сеть	23,71	395,10	474,12	144,21
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,13	18,82	22,59	6,870
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,67	4,67	4,67	4,67
6	Реализация, в т.ч:	22,54	375,73	450,87	137,140
6.1	населению	22,54	375,73	450,87	137,14
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	п. Победа				
	Технологическая зона №10 (ВЗУ-241 "Победа")				
1	Подъем воды по технологической зоне №10	3,81	48,84	58,60	17,825
2	Собственные нужды	0,67	8,58	10,30	3,132
3	Отпуск воды в сеть	3,14	40,25	48,31	14,693
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,20	2,54	3,05	0,927
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,20	5,20	5,20	5,20
6	Реализация, в т.ч:	2,94	37,72	45,26	13,766
6.1	населению	0,34	4,41	5,29	1,610
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	2,60	33,30	39,96	12,156
	д. Софьино				
	Технологическая зона №11 (ВЗУ-321 д. Софьино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №11	65,10	527,16	632,60	192,415
2	Собственные нужды	0,43	3,46	4,15	1,263
3	Отпуск воды в сеть	64,68	523,70	628,45	191,152
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,13	33,46	40,15	12,212

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	60,55	490,25	588,30	178,941
6.1	населению	27,73	224,51	269,41	81,946
6.2	бюджетным организациям	1,19	9,61	11,54	3,509
6.3	прочим организациям	31,63	256,13	307,35	93,486
	п. Дома отдыха "Отличник"				
	Технологическая зона №12 (ВЗУ-341 д/о Отличник)				
1	Подъем воды по технологической зоне №12	11,90	45,75	54,90	16,7
2	Собственные нужды	0,70	2,71	3,25	0,989
3	Отпуск воды в сеть	11,19	43,04	51,65	15,711
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,61	2,35	2,82	0,857
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,13	5,13	5,13	5,13
6	Реализация, в т.ч:	10,58	40,69	48,83	14,853
6.1	населению	5,95	22,90	27,48	8,357
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	4,63	17,80	21,36	6,496
	р.п. Калинин				
	Технологическая зона №13 (ВЗУ-771 п. Калинин)				
1	Подъем воды по технологической зоне №13	144,60	1853,81	2224,58	676,642
2	Собственные нужды	1,74	22,31	26,77	8,142
3	Отпуск воды в сеть	142,86	1831,51	2197,81	668,500
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,83	87,55	105,06	31,956
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,72	4,72	4,72	4,72
6	Реализация, в т.ч:	136,03	1743,96	2092,75	636,544
6.1	населению	87,73	1124,76	1349,71	410,537
6.2	бюджетным организациям	2,20	28,24	33,89	10,308
6.3	прочим организациям	46,09	590,95	709,15	215,698
	д. Тарасково				
	Технологическая зона №14 (ВЗУ-712 Тарасково)				
1	Подъем воды по технологической зоне №14	167,91	2238,77	2686,52	817,15
2	Собственные нужды	1,15	15,39	18,47	5,617
3	Отпуск воды в сеть	166,75	2223,38	2668,05	811,533
4	Утечка и неучтенный расход воды	8,27	110,30	132,36	40,260
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,93	4,93	4,93	4,93
6	Реализация, в т.ч:	158,48	2113,08	2535,69	771,273
6.1	населению	3,18	42,37	50,85	15,465
6.2	бюджетным организациям	120,08	1601,08	1921,30	584,396
6.3	прочим организациям	35,22	469,62	563,55	171,412
	р.п. Калинин Фабричная				
	Технологическая зона №15 (ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино))				
1	Подъем воды по технологической зоне №15	39,10	501,23	601,48	182,95
2	Собственные нужды	0,92	11,75	14,09	4,287
3	Отпуск воды в сеть	38,18	489,49	587,39	178,663
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,97	25,28	30,34	9,228
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,04	5,04	5,04	5,04
6	Реализация, в т.ч:	36,21	464,21	557,05	169,435
6.1	населению	18,83	241,44	289,73	88,125
6.2	бюджетным организациям	0,17	2,18	2,61	0,795
6.3	прочим организациям	17,21	220,59	264,71	80,515
	д. Петровское				
	Технологическая зона №16 (ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское)				
1	Подъем воды по технологической зоне №16 всего, в том числе:	17,11	95,70	114,84	34,93

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1.1	Подъем воды ВЗУ-721 с. Петровское	12,88	72,05	86,47	26,30
1.2	Подъем воды ВЗУ-722 с. Петровское	4,23	23,64	28,37	8,63
2	Собственные нужды	0,02	0,11	0,13	0,040
3	Отпуск воды в сеть	17,09	95,59	114,71	34,890
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,87	4,86	5,84	1,776
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,08	5,08	5,08	5,08
6	Реализация, в т.ч:	16,22	90,72	108,87	33,114
6.1	населению	7,08	39,62	47,55	14,462
6.2	бюджетным организациям	3,28	18,36	22,03	6,702
6.3	прочим организациям	5,85	32,74	39,29	11,950
	г. Верей				
	Технологическая зона №17 (ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора)				
1	Подъем воды по технологической зоне №17 всего, в том числе:	132,12	1451,85	1742,22	529,93
1.1	Подъем воды ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	96,17	1056,84	1268,21	385,75
1.2	Подъем воды ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	35,95	395,01	474,02	144,18
2	Собственные нужды	8,10	88,98	106,78	32,478
3	Отпуск воды в сеть	124,02	1362,87	1635,45	497,45
4	Утечка и неучтенный расход воды	18,02	198,00	237,60	72,271
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,64	13,64	13,64	13,64
6	Реализация, в т.ч:	106,00	1164,87	1397,84	425,177
6.1	населению	80,09	880,12	1056,14	321,244
6.2	бюджетным организациям	4,46	49,03	58,84	17,897
6.3	прочим организациям	21,45	235,71	282,86	86,036
	д.Архангельское				
	Технологическая зона №18 (ВЗУ-531 п. с/х Архангельский)				
1	Подъем воды по технологической зоне №18	47,36	225,52	270,62	82,313
2	Собственные нужды	1,17	5,56	6,67	2,029
3	Отпуск воды в сеть	46,19	219,96	263,95	80,284
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,56	16,94	20,32	6,182
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,51	7,51	7,51	7,51
6	Реализация, в т.ч:	42,63	203,02	243,63	74,103
6.1	населению	22,92	109,14	130,97	39,836
6.2	бюджетным организациям	0,38	1,82	2,19	0,666
6.3	прочим организациям	19,33	92,06	110,47	33,601
	д.Веселево				
	Технологическая зона №19 (ВЗУ-661 д. Веселево)				
1	Подъем воды по технологической зоне №19	17,55	168,71	202,45	61,578
2	Собственные нужды	0,01	0,14	0,16	0,050
3	Отпуск воды в сеть	17,53	168,57	202,28	61,528
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,24	11,96	14,35	4,365
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,09	7,09	7,09	7,09
6	Реализация, в т.ч:	16,29	156,61	187,93	57,163
6.1	населению	8,57	82,40	98,88	30,077
6.2	бюджетным организациям	0,39	3,73	4,48	1,363
6.3	прочим организациям	7,33	70,47	84,57	25,723
	д.Волченки				
	Технологическая зона №20 (ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки)				
1	Подъем воды по технологической зоне №20 всего, в том числе:	14,88	114,47	137,36	41,78
1.1	Подъем воды ВЗУ-551 д. Волченки	14,47	111,32	133,58	40,63
1.2	Подъем воды ВЗУ-552 д. Волченки	0,41	3,15	3,78	1,15
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,036

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Отпуск воды в сеть	14,87	114,37	137,24	41,745
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,95	7,27	8,72	2,653
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	13,92	107,10	128,52	39,092
6.1	населению	8,44	64,89	77,86	23,684
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,84	3,41	1,036
6.3	прочим организациям	5,12	39,38	47,25	14,372
	д.Вышгород				
	Технологическая зона №21 (ВЗУ-611 д. Вышегород)				
1	Подъем воды по технологической зоне №21	6,60	23,88	28,66	8,716
2	Собственные нужды	0,04	0,14	0,16	0,050
3	Отпуск воды в сеть	6,56	23,74	28,49	8,666
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,53	1,93	2,32	0,705
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,09	8,09	8,09	8,09
6	Реализация, в т.ч:	6,03	21,81	26,17	7,961
6.1	населению	4,37	15,82	18,98	5,774
6.2	бюджетным организациям	0,33	1,18	1,42	0,432
6.3	прочим организациям	1,33	4,81	5,77	1,755
	д.Крюково				
	Технологическая зона №22 (ВЗУ-631 д. Крюково)				
1	Подъем воды по технологической зоне №22	0,66	2,26	2,71	0,825
2	Собственные нужды	0,13	0,43	0,51	0,156
3	Отпуск воды в сеть	0,54	1,83	2,20	0,669
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,10	0,12	0,036
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,40	4,40	4,40	4,40
6	Реализация, в т.ч:	0,51	1,73	2,08	0,633
6.1	населению	0,51	1,73	2,08	0,633
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	д.Митяево				
	Технологическая зона №23 (ВЗУ-411 д. Митяево)				
1	Подъем воды по технологической зоне №23	0,61	6,69	8,03	2,442
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	0,60	6,59	7,91	2,406
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,06	0,64	0,77	0,233
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,55	9,55	9,55	9,55
6	Реализация, в т.ч:	0,54	5,95	7,14	2,173
6.1	населению	0,47	5,14	6,17	1,876
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,07	0,81	0,98	0,297
	д.Назарьево				
	Технологическая зона №24 (ВЗУ-521 д. Назарьево)				
1	Подъем воды по технологической зоне №24	6,81	23,28	27,93	8,496
2	Собственные нужды	0,82	2,81	3,37	1,025
3	Отпуск воды в сеть	5,99	20,47	24,56	7,471
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,75	2,56	3,07	0,933
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	10,99	10,99	10,99	10,99
6	Реализация, в т.ч:	5,24	17,91	21,49	6,537
6.1	населению	4,17	14,26	17,11	5,203
6.2	бюджетным организациям	0,34	1,15	1,38	0,420
6.3	прочим организациям	0,73	2,50	3,00	0,914
	д.Ново-Александровка				
	Технологическая зона №25 (ВЗУ-641 д. Ново - Александровка)				
1	Подъем воды по технологической зоне №25	2,17	7,40	8,88	2,702

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	2,14	7,30	8,76	2,666
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,17	0,59	0,71	0,216
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,01	8,01	8,01	8,01
6	Реализация, в т.ч:	1,96	6,71	8,05	2,450
6.1	населению	1,96	6,71	8,05	2,450
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	д.Ново-Борисовка				
	Технологическая зона №26 (ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка)				
1	Подъем воды по технологической зоне №26	5,63	19,26	23,12	7,031
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	5,61	19,16	23,00	6,995
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	1,39	1,67	0,508
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,23	7,23	7,23	7,23
6	Реализация, в т.ч:	5,20	17,77	21,33	6,487
6.1	населению	5,20	17,77	21,33	6,487
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	д.Рождественно				
	Технологическая зона №27 (ВЗУ-431 п. Рождествено)				
1	Подъем воды по технологической зоне №27	8,80	33,86	40,63	12,358
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	8,78	33,76	40,51	12,322
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,19	4,56	5,48	1,665
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,48	13,48	13,48	13,48
6	Реализация, в т.ч:	7,59	29,20	35,04	10,657
6.1	населению	7,46	28,69	34,43	10,472
6.2	бюджетным организациям	0,13	0,49	0,59	0,180
6.3	прочим организациям	0,00	0,01	0,02	0,005
	д.Симбухово				
	Технологическая зона №28 (ВЗУ-451 д. Симбухово)				
1	Подъем воды по технологической зоне №28	5,18	24,53	29,43	8,952
2	Собственные нужды	0,03	0,15	0,18	0,056
3	Отпуск воды в сеть	5,15	24,37	29,25	8,896
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,50	2,34	2,81	0,856
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,56	9,56	9,56	9,56
6	Реализация, в т.ч:	4,65	22,03	26,43	8,040
6.1	населению	4,26	20,16	24,20	7,360
6.2	бюджетным организациям	0,06	0,30	0,36	0,108
6.3	прочим организациям	0,33	1,57	1,88	0,572
	д.Субботино				
	Технологическая зона №29 (ВЗУ-651 д. Субботино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №29	1,09	3,71	4,45	1,354
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	1,09	3,71	4,45	1,354
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,09	0,30	0,36	0,109
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,02	8,02	8,02	8,02
6	Реализация, в т.ч:	1,00	3,41	4,09	1,245
6.1	населению	0,93	3,19	3,83	1,163
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,07	0,22	0,27	0,082
	д.Устье				
	Технологическая зона №30 (ВЗУ-511 д. Устье)				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1	Подъем воды по технологической зоне №30	8,20	126,15	151,38	46,044
2	Собственные нужды	0,35	5,42	6,50	1,979
3	Отпуск воды в сеть	7,85	120,73	144,87	44,065
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,59	9,04	10,85	3,300
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,17	7,17	7,17	7,17
6	Реализация, в т.ч:	7,26	111,69	134,02	40,765
6.1	населению	3,87	59,58	71,50	21,748
6.2	бюджетным организациям	0,09	1,46	1,75	0,533
6.3	прочим организациям	3,29	50,64	60,77	18,484
	д.Шустиково				
	Технологическая зона №31 (ВЗУ-671 д. Шустиково)				
1	Подъем воды по технологической зоне №31	8,76	53,93	64,72	19,686
2	Собственные нужды	0,05	0,29	0,35	0,106
3	Отпуск воды в сеть	8,72	53,64	64,37	19,580
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,83	5,08	6,10	1,855
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,42	9,42	9,42	9,42
6	Реализация, в т.ч:	7,89	48,56	58,27	17,725
6.1	населению	5,21	32,08	38,50	11,709
6.2	бюджетным организациям	0,34	2,10	2,52	0,765
6.3	прочим организациям	2,34	14,39	17,26	5,251
	д.Ястребово				
	Технологическая зона №32 (ВЗУ-461 д. Ястребово)				
1	Подъем воды по технологической зоне №32	3,84	13,90	16,68	5,075
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	3,81	13,81	16,57	5,039
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,78	0,94	0,285
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,62	5,62	5,62	5,62
6	Реализация, в т.ч:	3,60	13,02	15,63	4,754
6.1	населению	3,57	12,92	15,50	4,715
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,11	0,13	0,039
	п.Пионерский				
	Технологическая зона №33 (ВЗУ-421 п. Пионерский)				
1	Подъем воды по технологической зоне №33	4,98	54,71	65,66	19,971
2	Собственные нужды	0,12	1,36	1,63	0,495
3	Отпуск воды в сеть	4,86	53,36	64,03	19,476
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,44	4,79	5,75	1,75
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,75	8,75	8,75	8,75
6	Реализация, в т.ч:	4,42	48,57	58,28	17,728
6.1	населению	2,20	24,13	28,96	8,808
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,78	0,93	0,284
6.3	прочим организациям	2,15	23,66	28,39	8,636
	д. Головково				
	Технологическая зона №34 (ВЗУ-891 д. Головково)				
1	Подъем воды по технологической зоне №34	38,59	329,87	395,84	120,402
2	Собственные нужды	1,71	14,65	17,58	5,347
3	Отпуск воды в сеть	36,88	315,22	378,26	115,055
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,42	20,64	24,77	7,534
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,26	6,26	6,26	6,26
6	Реализация, в т.ч:	34,47	294,58	353,49	107,521
6.1	населению	16,31	139,41	167,30	50,886
6.2	бюджетным организациям	0,62	5,33	6,40	1,946
6.3	прочим организациям	17,53	149,83	179,80	54,690
	с. Крюково				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №35 (ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма))				
1	Подъем воды по технологической зоне №35 всего, в том числе:	16,32	62,76	75,32	22,91
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-861 д. Крюково</i>	3,45	13,26	15,91	4,84
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)</i>	12,87	49,50	59,40	18,07
2	Собственные нужды	0,71	2,72	3,26	0,992
3	Отпуск воды в сеть	15,61	60,05	72,05	21,917
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,09	4,19	5,03	1,531
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,68	6,68	6,68	6,68
6	Реализация, в т.ч.:	14,52	55,85	67,02	20,386
6.1	населению	0,07	0,27	0,33	0,100
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	14,45	55,58	66,69	20,285
	д. Васильчиново				
	Технологическая зона №36 (ВЗУ-851 д. Васильчиново)				
1	Подъем воды по технологической зоне №36	60,47	547,23	656,67	199,738
2	Собственные нужды	7,21	65,22	78,27	23,806
3	Отпуск воды в сеть	53,26	482,01	578,41	175,932
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,09	36,98	44,38	13,499
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,76
6	Реализация, в т.ч.:	49,17	445,02	534,03	162,433
6.1	населению	33,60	304,03	364,84	110,971
6.2	бюджетным организациям	0,75	6,81	8,17	2,484
6.3	прочим организациям	14,83	134,19	161,02	48,978
	д. Большие горки				
	Технологическая зона №37 (ВЗУ-831 д. Большие Горки)				
1	Подъем воды по технологической зоне №37	8,07	107,63	129,16	39,286
2	Собственные нужды	0,00	0,02	0,03	0,008
3	Отпуск воды в сеть	8,07	107,61	129,13	39,278
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,55	7,28	8,73	2,656
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,76
6	Реализация, в т.ч.:	7,53	100,33	120,40	36,622
6.1	населению	0,10	1,36	1,63	0,495
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	7,42	98,98	118,78	36,128
	д. Любаново				
	Технологическая зона №38 (ВЗУ-871 д. Любаново)				
1	Подъем воды по технологической зоне №38	0,33	1,45	1,74	0,528
2	Собственные нужды	0,00	0,01	0,01	0,003
3	Отпуск воды в сеть	0,33	1,44	1,73	0,525
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,13	0,15	0,046
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,65	8,65	8,65	8,65
6	Реализация, в т.ч.:	0,30	1,31	1,58	0,479
6.1	населению	0,30	1,31	1,58	0,479
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	д. Мякишево (ЦРМЗ)				
	Технологическая зона №39 (ВЗУ-811 д. Мякишево-1)				
1	Подъем воды по технологической зоне №39	1,12	5,31	6,37	1,937
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280
3	Отпуск воды в сеть	0,96	4,54	5,45	1,657
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,37	0,44	0,135

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,94	6,94	6,94	6,94
6	Реализация, в т.ч:	0,88	4,17	5,01	1,522
6.1	населению	0,85	4,04	4,84	1,474
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	д. Мякишево 2				
	Технологическая зона №40 (ВЗУ-821 д. Мякишево-2)				
1	Подъем воды по технологической зоне №40	3,53	16,69	20,03	6,093
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280
3	Отпуск воды в сеть	3,36	15,93	19,11	5,813
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,89	4,20	5,04	1,533
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	25,16	25,16	25,16	25,16
6	Реализация, в т.ч:	2,48	11,73	14,07	4,280
6.1	населению	2,45	11,59	13,91	4,231
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	д. Слепушкино				
	Технологическая зона №41 (ВЗУ-841 д. Слепушкино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №41	7,24	24,74	29,68	9,029
2	Собственные нужды	0,80	2,72	3,27	0,993
3	Отпуск воды в сеть	6,44	22,02	26,42	8,036
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,57	5,37	6,44	1,959
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	21,69	21,69	21,69	21,69
6	Реализация, в т.ч:	4,87	16,65	19,98	6,077
6.1	населению	3,39	11,58	13,90	4,227
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	1,48	5,07	6,08	1,850
	д. Таширово				
	Технологическая зона №42 (ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово)				
1	Подъем воды по технологической зоне №42 всего, в том числе:	39,00	299,96	359,95	109,49
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-881 д. Таширово</i>	0,86	6,62	7,94	2,42
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-882 д. Таширово</i>	38,13	293,34	352,01	107,07
2	Собственные нужды	1,90	14,65	17,58	5,347
3	Отпуск воды в сеть	37,09	285,31	342,38	104,139
4	Утечка и неучтенный расход воды	12,30	94,61	113,53	34,533
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	31,54	31,54	31,54	31,54
6	Реализация, в т.ч:	24,79	190,70	228,84	69,606
6.1	населению	24,41	187,74	225,29	68,526
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,82	3,39	1,031
6.3	прочим организациям	0,02	0,13	0,16	0,049
	ДНП Лесное				
	Технологическая зона №43 (ВЗУ-810 п. Луговое)				
1	Подъем воды по технологической зоне №43	0,04	0,49	0,59	0,18
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	0,04	0,49	0,59	0,178
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,01	0,02	0,01
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,90	2,90	2,90	2,90
6	Реализация, в т.ч:	0,04	0,47	0,57	0,172
6.1	населению	0,03	0,34	0,41	0,123
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,01	0,13	0,16	0,049
	п. Атепцево				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №44 (ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная)				
1	Подъем воды по технологической зоне №44	7,77	103,57	124,29	37,804
2	Собственные нужды	0,47	6,21	7,46	2,268
3	Отпуск воды в сеть	7,30	97,36	116,83	35,536
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,21	2,84	3,40	1,04
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,74	2,74	2,74	2,74
6	Реализация, в т.ч:	7,09	94,52	113,43	34,501
6.1	населению	6,09	81,24	97,48	29,651
6.2	бюджетным организациям	0,24	3,23	3,88	1,180
6.3	прочим организациям	0,75	10,05	12,07	3,670
	д. Елагино				
	Технологическая зона №45 (ВЗУ-921 д. Елагино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №45	2,77	13,86	16,63	5,058
2	Собственные нужды	0,19	0,97	1,16	0,354
3	Отпуск воды в сеть	2,58	12,89	15,47	4,704
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,38	0,45	0,14
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,71	2,71	2,71	2,71
6	Реализация, в т.ч:	2,50	12,51	15,01	4,567
6.1	населению	1,90	9,51	11,41	3,472
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,34	0,41	0,125
6.3	прочим организациям	0,53	2,66	3,19	0,970
	с. Каменское				
	Технологическая зона №46 (ВЗУ-911 с. Каменское (родник))				
1	Подъем воды по технологической зоне №46	16,06	267,67	321,21	97,700
2	Собственные нужды	1,12	18,74	22,48	6,839
3	Отпуск воды в сеть	14,94	248,93	298,72	90,861
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,72	11,96	14,35	4,36
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,47	4,47	4,47	4,47
6	Реализация, в т.ч:	14,22	236,98	284,37	86,497
6.1	населению	12,27	204,50	245,40	74,642
6.2	бюджетным организациям	0,59	9,81	11,77	3,579
6.3	прочим организациям	1,36	22,67	27,21	8,276
	д. Слизнево				
	Технологическая зона №47 (ВЗУ-931 д. Слизнево)				
1	Подъем воды по технологической зоне №47	3,99	13,65	16,38	4,981
2	Собственные нужды	0,20	0,68	0,82	0,249
3	Отпуск воды в сеть	3,79	12,96	15,56	4,732
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,76	0,91	0,278
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,58	5,58	5,58	5,58
6	Реализация, в т.ч:	3,57	12,20	14,64	4,454
6.1	населению	3,02	10,34	12,41	3,774
6.2	бюджетным организациям	0,46	1,59	1,91	0,580
6.3	прочим организациям	0,08	0,27	0,33	0,100
	п. Новая Ольховка + д. Башкино				
	Технологическая зона №48 (ВЗУ ООО «ПТИЦЕ-ФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»)				
1	Подъем воды по технологической зоне №48	151,03	2323,48	2788,18	848,072
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	151,03	2323,48	2788,18	848,072
4	Утечка и неучтенный расход воды	10,94	168,36	202,03	61,45
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,25	7,25	7,25	7,25
6	Реализация, в т.ч:	149,08	2293,53	2752,24	837,140
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	149,08	2293,53	2752,24	837,140
	п. Новая Ольховка				
1	Подъем воды по технологической зоне №48				
2	Собственные нужды				
3	Отпуск воды в сеть				
4	Утечка и неучтенный расход воды	10,63	163,55	196,26	59,697
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,04	7,04	7,04	7,04
6	Реализация, в т.ч:	144,83	2228,11	2673,73	813,26
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	144,83	2228,11	2673,73	813,26
	д. Башкино				
1	Подъем воды по технологической зоне №48				
2	Собственные нужды				
3	Отпуск воды в сеть				
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,31	4,80	5,76	1,753
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	0,21	0,21	0,21	0,21
6	Реализация, в т.ч:	4,25	65,42	78,51	23,880
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	4,25	65,42	78,51	23,880
	д. Селятино + д. Алабино				
	Технологическая зона №49 (ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж")				
1	Подъем воды по технологической зоне №49	339,93	5665,56	6798,67	2 067,930
2	Собственные нужды	36,15	602,55	723,06	219,930
3	Отпуск воды в сеть	303,78	5063,01	6075,62	1 848,000
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,65	110,82	132,99	40,45
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	1,96	1,96	1,96	1,96
6	Реализация, в т.ч:	297,13	4952,19	5942,63	1807,550
6.1	населению	160,93	2682,14	3218,56	978,980
6.2	бюджетным организациям	10,67	177,86	213,44	64,920
6.3	прочим организациям	125,53	2092,19	2510,63	763,650
	д. Селятино				
1	Подъем воды по технологической зоне №49				
2	Собственные нужды				
3	Отпуск воды в сеть				
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,34	105,73	126,87	38,59
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	1,87	1,87	1,87	1,87
6	Реализация, в т.ч:	279,17	4652,87	5583,45	1 698,299
6.1	населению	153,54	2558,93	3070,72	934,01
6.2	бюджетным организациям	10,18	169,69	203,63	61,938
6.3	прочим организациям	115,45	1924,25	2309,10	702,351
	д. Алабино				
1	Подъем воды по технологической зоне №49				
2	Собственные нужды				
3	Отпуск воды в сеть				
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,31	5,10	6,12	1,86
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Реализация, в т.ч:	17,96	299,32	359,18	109,251
6.1	населению	7,39	123,21	147,85	44,970
6.2	бюджетным организациям	0,49	8,17	9,80	2,982
6.3	прочим организациям	10,08	167,94	201,53	61,299
	д. Новосумино				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №50 (ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино))				
1	Подъем воды по технологической зоне №50	23,18	198,08	237,70	72,300
2	Собственные нужды	1,51	12,88	15,45	4,700
3	Отпуск воды в сеть	21,67	185,21	222,25	67,600
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,62	13,84	16,60	5,050
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,98	6,98	6,98	6,98
6	Реализация, в т.ч:	20,05	171,37	205,64	62,550
6.1	населению	20,05	171,37	205,64	62,550
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	п. Атепцево				
	Технологическая зона №51 (ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Эли-нар»)				
1	Подъем воды по технологической зоне №51	176,71	3534,18	4241,01	1 289,975
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	176,71	3534,18	4241,01	1 289,975
4	Утечка и неучтенный расход воды	12,79	255,86	307,04	93,390
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,24	7,24	7,24	7,24
6	Реализация, в т.ч:	163,92	3278,32	3933,98	1 196,585
6.1	населению	2,65	52,92	63,50	19,316
6.2	бюджетным организациям	0,06	1,15	1,38	0,419
6.3	прочим организациям	161,21	3224,25	3869,10	1 176,850
	д. Котово				
	Технологическая зона №52 (ВЗУ-1 ООО «НАР-ПРОМЭНЕРГО»)				
1	Подъем воды по технологической зоне №52	17,59	270,57	324,68	98,758
2	Собственные нужды	3,89	59,92	71,91	21,872
3	Отпуск воды в сеть	13,69	210,65	252,78	76,886
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,21	49,37	59,25	18,020
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,25	18,25	18,25	18,25
6	Реализация, в т.ч:	10,48	161,28	193,53	58,866
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	10,48	161,28	193,53	58,866
	д. Котово				
	Технологическая зона №53 (ВЗУ-2 ООО «НАР-ПРОМЭНЕРГО»)				
1	Подъем воды по технологической зоне №53	1,78	27,32	32,78	9,972
2	Собственные нужды	0,39	6,05	7,26	2,208
3	Отпуск воды в сеть	1,38	21,27	25,52	7,764
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,32	4,99	5,98	1,820
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,25	18,25	18,25	18,25
6	Реализация, в т.ч:	1,06	16,28	19,54	5,944
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	1,06	16,28	19,54	5,944
	д. Турейка				
	Технологическая зона №54 (ВЗУ ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара"))				
1	Подъем воды по технологической зоне №54	4,38	53,95	64,74	19,691
2	Собственные нужды	0,26	3,24	3,88	1,181
3	Отпуск воды в сеть	4,12	50,71	60,85	18,510
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	5,07	6,09	1,851
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,4	9,4	9,4	9,4

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
6	Реализация, в т.ч:	3,71	45,64	54,77	16,659
6.1	населению	0,68	8,32	9,99	3,038
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	3,03	37,32	44,78	13,621
	Итого по городскому округу Наро-Фоминск				
1	Подъем воды	3455,94	45450,98	54541,18	16589,61
2	Собственные нужды	106,11	1411,97	1694,36	515,37
3	Отпуск воды в сеть	3349,36	44031,13	52837,35	16071,36
4	Утечка и неучтенный расход воды	256,52	3237,30	3884,76	1181,61
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,12	7,12	7,12	7,12
6	Реализация, в т.ч:	3101,80	40931,68	49118,02	14940,06
6.1	населению	1539,65	19406,69	23288,03	7083,44
6.2	бюджетным организациям	237,72	3135,08	3762,09	1144,30
6.3	прочим организациям	1324,43	18389,92	22067,90	6712,32

2.2.3.2 Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения

Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в Наро-Фоминском городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ, представлена на рисунке.

Численность населения, получающего питьевую воду, составляет 168,359 тыс. чел.

Распределение численности населения получающего питьевую воды в Наро-Фоминском городском округе по ИЦВ представлено в таблице (Таблица 2.52).

Таблица 2.52 – Численность населения, получающего питьевую воду в Наро-Фоминском городском округе

№	Наименование ИЦВ	Месторасположения и адрес ИЦВ	Численность населения, чел.
МУП «Водоканал»			
1	ВЗУ-113	Наро-Фоминск ул. Парк Воровского	67115
2	ВЗУ-114	Наро-Фоминск ул. Московская	
3	ВЗУ-115	Наро-Фоминск ул.Л.Толстого	
4	ВЗУ-110	Наро-Фоминск ул. Новикова	
5	ВЗУ-111	Наро-Фоминск ул. Московская	
6	ВЗУ-117	Наро-Фоминск ул. Шибанкова	
7	ВЗУ-131	Наро-Фоминск ул. Связистов	
8	ВЗУ-121	д/о Бекасово	710
9	ВЗУ-226	Апрелевка ул. Парковая	32424
10	ВЗУ-228	Апрелевка ул. Дубки	
11	ВЗУ-229	Апрелевка ул. Горького	
12	ВЗУ-231	Апрелевка, мкр. «Весна», ул. Ясная	
13	ВЗУ-241	Апрелевка, «Победа» ул. Респуб- ликанская	

№	Наименование ИЦВ	Месторасположения и адрес ИЦВ	Численность населения, чел.
14	ВЗУ-251	д. Мартемьяново (мкр. Мартемьяново-4,1)	н/д
15	ВЗУ-252	д. Мартемьяново (мкр. Мартемьяново-3)	н/д
16	ВЗУ-311	Глаголево	904
17	ВЗУ-312	Глаголево (в/ч №33)	
18	ВЗУ-313	Глаголево	
19	ВЗУ-321	Софьино	1351
20	ВЗУ-341	д/о Отличник	149
21	ВЗУ-442	Верея ул. Ленинский проезд	5061
22	ВЗУ-441	Верея ул. Кузнецкая гора	
23	ВЗУ-411	Митяево	32
24	ВЗУ-421	Пионерский	329
25	ВЗУ-431	Рождественно	161
26	ВЗУ-451	Симбухово	237
27	ВЗУ-461	Ястребово	139
28	ВЗУ-551	Волченки	1135
29	ВЗУ-552	Волченки	
30	ВЗУ-511	Устье	687
31	ВЗУ-521	Назарьево	67
32	ВЗУ-531	п. с-за Архангельский	1210
33	ВЗУ-661	Веселево	1166
34	ВЗУ-611	Вышегород	123
35	ВЗУ-621	Ново - Борисовка	44
36	ВЗУ-631	Крюково	78
37	ВЗУ-651	Субботино	21
38	ВЗУ-641	Ново-Александровка	25
39	ВЗУ-671	Шустиково	454
40	ВЗУ-771	Калиинец КЭЧ	24301
41	ВЗУ-712	Калиинец Тарасково	
42	ВЗУ-731	Калиинец ул.Фабричная	
43	ВЗУ-721	Петровское ул. Заводская	383
44	ВЗУ-722	Петровское ул. Школьная	
45	ВЗУ-891	Головково	1644
46	ВЗУ-881	Таширово	1198
47	ВЗУ-882	Таширово	
48	ВЗУ-871	Любаново	220
49	ВЗУ-861	Крюково	100
50	ВЗУ-862	Крюково (ферма)	
51	ВЗУ-851	Васильчиново	2011
52	ВЗУ-841	Слепушкино	83
53	ВЗУ-831	Большие Горки	111
54	ВЗУ-810	п. Луговое, кп. Шапкино-Парк	1245
55	ВЗУ-811	Мякишево-1	248
56	ВЗУ-821	Мякишево-2	
57	ВЗУ-911	"Родник" п. Каменское	1253
58	ВЗУ-951	Атепцево ул. Совхозная	180
59	ВЗУ-921	Елагино	10
60	ВЗУ-931	Слизнево	22
ООО «ЗЭИМ «Элинар»			
61	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»	Атапцево	3079
ООО Дирекция Галицыно-3»			

№	Наименование ИЦВ	Месторасположения и адрес ИЦВ	Численность населения, чел.
62	ВЗУ ООО Дирекция галицино-3»	д. Новосумино	1584
ООО «Жилкомсервис»			
63	ООО «Жилкомсервис»	Наро-Фоминск	450
ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»			
64	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	МПО «Котово»	промзона
65	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	МПО «Котово»	промзона
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»			
66	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	п. Новая Ольховка, д. Башкино	2068
ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»			
67	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	рп. Селятино, д. Алабино	14434
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")			
68	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	Турейка	113

2.2.3.3 Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам

Анализ показал, что в соответствии с предоставленными данными, договорные нагрузки потребителей питьевой воды Наро-Фоминского городского округа находятся в пределах установленных норм.

2.2.3.4 Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабжения

Из представленных результатов лабораторных исследований питьевой воды, получаемой потребителями, следует, что органолептические и бактериологические показатели питьевой воды, соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Количественный химический анализ не проводился.

Все население Наро-Фоминского городского округа, обеспеченное централизованными системами водоснабжения (168,359 тыс. чел.), получает качественную питьевую воду.

2.2.3.5 Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды на территории Наро-Фоминского городского округа, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой представлены в таблице (Таблица 2.53).

Таблица 2.53 – Фактическое потребление питьевой воды по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №1 (ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого)				
	ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого				
1	Подъем воды по технологической зоне №1 всего, в том числе:	912,42	12206,30	14647,56	4455,30
1.1	Подъем воды ВЗУ-110 ул. Новикова	492,66	6590,82	7908,99	2405,65
1.2	Подъем воды ВЗУ-111 ул. Московская	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Подъем воды ВЗУ-113 Парк Воровского	283,75	3795,95	4555,13	1385,52
1.4	Подъем воды ВЗУ-114 ул. Московская	136,01	1819,53	2183,44	664,13
1.5	Подъем воды ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Собственные нужды	20,18	270,02	324,03	98,559
3	Отпуск воды в сеть	892,24	11936,28	14323,53	4 356,741
4	Утечка и неучтенный расход воды	83,96	1123,23	1347,87	409,977
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,20	9,20	9,20	9,20
6	Реализация, в т.ч:	808,28	10813,05	12975,66	3 946,764
6.1	населению	436,92	5845,06	7014,07	2 133,446
6.2	бюджетным организациям	66,36	887,73	1065,28	324,022
6.3	прочим организациям	305,00	4080,26	4896,32	1 489,296
	Технологическая зона №2 (ВЗУ-121 д/о Бекасово)				
	ВЗУ-121 д/о Бекасово				
1	Подъем воды по технологической зоне №2	31,92	354,62	425,54	129,44
2	Собственные нужды	1,98	21,96	26,35	8,015
3	Отпуск воды в сеть	29,94	332,66	399,19	121,420
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,60	28,89	34,67	10,545
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,15	8,15	8,15	8,15
6	Реализация, в т.ч:	27,34	303,77	364,52	110,875
6.1	населению	7,83	86,98	104,37	31,746
6.2	бюджетным организациям	0,26	2,93	3,52	1,071
6.3	прочим организациям	19,25	213,86	256,63	78,058
	Технологическая зона №3 (ВЗУ-117 ул. Шибанкова)				
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова				
1	Подъем воды по технологической зоне №3	221,54	2963,68	3556,42	1081,743
2	Собственные нужды	2,63	35,24	42,28	12,861
3	Отпуск воды в сеть	218,90	2928,44	3514,13	1 068,882
4	Утечка и неучтенный расход воды	20,10	268,90	322,68	98,149
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,07	9,07	9,07	9,07
6	Реализация, в т.ч:	198,80	2659,54	3191,45	970,732
6.1	населению	115,85	1549,87	1859,84	565,701
6.2	бюджетным организациям	16,45	220,04	264,05	80,316
6.3	прочим организациям	66,50	889,63	1067,56	324,715
	Технологическая зона №4 (ВЗУ-131 ул. Связистов)				
	ВЗУ-131 ул. Связистов				
1	Подъем воды по технологической зоне №4	4,37	58,46	70,15	21,338
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0
3	Отпуск воды в сеть	4,37	58,46	70,15	21,338
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,34	4,50	5,40	1,642
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,69	7,69	7,69	7,69
6	Реализация, в т.ч:	4,03	53,96	64,75	19,696
6.1	населению	1,93	25,79	30,95	9,414
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	2,11	28,17	33,80	10,282
	Технологическая зона №5 (ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького)				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького				
1	Подъем воды по технологической зоне №5 всего, в том числе:	533,45	6839,08	8206,90	2496,26
1.1	Подъем воды ВЗУ-226 ул. Парковая	134,75	1727,58	2073,09	630,57
1.2	Подъем воды ВЗУ-228 ул. Дубки	241,59	3097,33	3716,79	1130,52
1.3	Подъем воды ВЗУ-229 ул. Горького	157,11	2014,18	2417,01	735,18
2	Собственные нужды	6,59	84,45	101,34	30,824
3	Отпуск воды в сеть	526,86	6754,63	8105,56	2 465,440
4	Утечка и неучтенный расход воды	31,84	408,20	489,84	148,994
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,97	5,97	5,97	5,97
6	Реализация, в т.ч:	495,02	6346,43	7615,71	2 316,447
6.1	населению	283,69	3637,05	4364,46	1 327,522
6.2	бюджетным организациям	5,39	69,08	82,90	25,215
6.3	прочим организациям	205,94	2640,30	3168,36	963,710
	Технологическая зона №6 (ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево)				
	ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево				
1	Подъем воды по технологической зоне №6 всего, в том числе:	1,83	33,21	39,85	12,12
1.1	Подъем воды ВЗУ-311 пос. Глаголево	0,48	8,71	10,45	3,18
1.2	Подъем воды ВЗУ-313 пос. Глаголево	1,35	24,49	29,39	8,94
2	Собственные нужды	0,11	2,06	2,48	0,753
3	Отпуск воды в сеть	1,71	31,14	37,37	11,367
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,14	2,61	3,13	0,953
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,86	7,86	7,86	7,86
6	Реализация, в т.ч:	1,57	28,53	34,24	10,414
6.1	населению	1,57	28,53	34,24	10,414
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №7 (ВЗУ-312 Ново-лаголево (в/ч №33))				
	ВЗУ-312 Новолаголево (в/ч №33)				
1	Подъем воды по технологической зоне №7	15,33	112,30	134,76	40,99
2	Собственные нужды	0,22	1,64	1,97	0,600
3	Отпуск воды в сеть	15,10	110,66	132,79	40,390
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,68	4,99	5,99	1,822
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,45	4,45	4,45	4,45
6	Реализация, в т.ч:	14,42	105,66	126,80	38,568
6.1	населению	4,94	36,17	43,41	13,203
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	9,49	69,49	83,39	25,365
	Технологическая зона №8 (ВЗУ-231 "Весна")				
	ВЗУ-231 "Весна"				
1	Подъем воды по технологической зоне №8	66,29	946,96	1136,35	345,64
2	Собственные нужды	0,96	13,67	16,40	4,989
3	Отпуск воды в сеть	65,33	933,29	1119,95	340,651
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,12	44,53	53,43	16,252
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,70	4,70	4,70	4,70
6	Реализация, в т.ч:	62,21	888,76	1066,52	324,399
6.1	населению	60,25	860,77	1032,92	314,180
6.2	бюджетным организациям	1,54	21,97	26,37	8,020
6.3	прочим организациям	0,42	6,02	7,23	2,199
	Технологическая зона №9 (ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3)				
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3				
1	Подъем воды по технологической зоне №9 всего, в том числе:	24,18	402,99	483,58	147,09
1.1	Подъем воды ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	24,18	402,99	483,58	147,09

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1.2	Подъем воды ВЗУ-252 мкр. Мартеньяново-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Собственные нужды	0,47	7,89	9,47	2,880
3	Отпуск воды в сеть	23,71	395,10	474,12	144,21
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,13	18,82	22,59	6,870
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,67	4,67	4,67	4,67
6	Реализация, в т.ч:	22,54	375,73	450,87	137,140
6.1	населению	22,54	375,73	450,87	137,14
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №10 (ВЗУ-241 "Победа")				
	ВЗУ-241 "Победа"				
1	Подъем воды по технологической зоне №10	3,81	48,84	58,60	17,825
2	Собственные нужды	0,67	8,58	10,30	3,132
3	Отпуск воды в сеть	3,14	40,25	48,31	14,693
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,20	2,54	3,05	0,927
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,20	5,20	5,20	5,20
6	Реализация, в т.ч:	2,94	37,72	45,26	13,766
6.1	населению	0,34	4,41	5,29	1,610
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	2,60	33,30	39,96	12,156
	Технологическая зона №11 (ВЗУ-321 д. Софьино)				
	ВЗУ-321 д. Софьино				
1	Подъем воды по технологической зоне №11	65,10	527,16	632,60	192,415
2	Собственные нужды	0,43	3,46	4,15	1,263
3	Отпуск воды в сеть	64,68	523,70	628,45	191,152
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,13	33,46	40,15	12,212
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	60,55	490,25	588,30	178,941
6.1	населению	27,73	224,51	269,41	81,946
6.2	бюджетным организациям	1,19	9,61	11,54	3,509
6.3	прочим организациям	31,63	256,13	307,35	93,486
	Технологическая зона №12 (ВЗУ-341 д/о Отличник)				
	ВЗУ-341 д/о Отличник				
1	Подъем воды по технологической зоне №12	11,90	45,75	54,90	16,7
2	Собственные нужды	0,70	2,71	3,25	0,989
3	Отпуск воды в сеть	11,19	43,04	51,65	15,711
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,61	2,35	2,82	0,857
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,13	5,13	5,13	5,13
6	Реализация, в т.ч:	10,58	40,69	48,83	14,853
6.1	населению	5,95	22,90	27,48	8,357
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	4,63	17,80	21,36	6,496
	Технологическая зона №13 (ВЗУ-771 п. Калинин)				
	ВЗУ-771 п. Калинин				
1	Подъем воды по технологической зоне №13	144,60	1853,81	2224,58	676,642
2	Собственные нужды	1,74	22,31	26,77	8,142
3	Отпуск воды в сеть	142,86	1831,51	2197,81	668,500
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,83	87,55	105,06	31,956
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,72	4,72	4,72	4,72
6	Реализация, в т.ч:	136,03	1743,96	2092,75	636,544
6.1	населению	87,73	1124,76	1349,71	410,537
6.2	бюджетным организациям	2,20	28,24	33,89	10,308
6.3	прочим организациям	46,09	590,95	709,15	215,698
	Технологическая зона №14 (ВЗУ-712 Тарасково)				
	ВЗУ-712 Тарасково				
1	Подъем воды по технологической зоне №14	167,91	2238,77	2686,52	817,15
2	Собственные нужды	1,15	15,39	18,47	5,617
3	Отпуск воды в сеть	166,75	2223,38	2668,05	811,533

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Утечка и неучтенный расход воды	8,27	110,30	132,36	40,260
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,93	4,93	4,93	4,93
6	Реализация, в т.ч:	158,48	2113,08	2535,69	771,273
6.1	населению	3,18	42,37	50,85	15,465
6.2	бюджетным организациям	120,08	1601,08	1921,30	584,396
6.3	прочим организациям	35,22	469,62	563,55	171,412
	Технологическая зона №15 (ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино))				
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №15	39,10	501,23	601,48	182,95
2	Собственные нужды	0,92	11,75	14,09	4,287
3	Отпуск воды в сеть	38,18	489,49	587,39	178,663
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,97	25,28	30,34	9,228
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,04	5,04	5,04	5,04
6	Реализация, в т.ч:	36,21	464,21	557,05	169,435
6.1	населению	18,83	241,44	289,73	88,125
6.2	бюджетным организациям	0,17	2,18	2,61	0,795
6.3	прочим организациям	17,21	220,59	264,71	80,515
	Технологическая зона №16 (ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское)				
	ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское				
1	Подъем воды по технологической зоне №16 всего, в том числе:	17,11	95,70	114,84	34,93
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-721 с. Петровское</i>	12,88	72,05	86,47	26,30
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-722 с. Петровское</i>	4,23	23,64	28,37	8,63
2	Собственные нужды	0,02	0,11	0,13	0,040
3	Отпуск воды в сеть	17,09	95,59	114,71	34,890
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,87	4,86	5,84	1,776
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,08	5,08	5,08	5,08
6	Реализация, в т.ч:	16,22	90,72	108,87	33,114
6.1	населению	7,08	39,62	47,55	14,462
6.2	бюджетным организациям	3,28	18,36	22,03	6,702
6.3	прочим организациям	5,85	32,74	39,29	11,950
	Технологическая зона №17 (ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора)				
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора				
1	Подъем воды по технологической зоне №17 всего, в том числе:	132,12	1451,85	1742,22	529,93
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд</i>	96,17	1056,84	1268,21	385,75
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора</i>	35,95	395,01	474,02	144,18
2	Собственные нужды	8,10	88,98	106,78	32,478
3	Отпуск воды в сеть	124,02	1362,87	1635,45	497,45
4	Утечка и неучтенный расход воды	18,02	198,00	237,60	72,271
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,64	13,64	13,64	13,64
6	Реализация, в т.ч:	106,00	1164,87	1397,84	425,177
6.1	населению	80,09	880,12	1056,14	321,244
6.2	бюджетным организациям	4,46	49,03	58,84	17,897
6.3	прочим организациям	21,45	235,71	282,86	86,036
	Технологическая зона №18 (ВЗУ-531 п. с/х Архангельский)				
	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский				
1	Подъем воды по технологической зоне №18	47,36	225,52	270,62	82,313
2	Собственные нужды	1,17	5,56	6,67	2,029
3	Отпуск воды в сеть	46,19	219,96	263,95	80,284
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,56	16,94	20,32	6,182
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,51	7,51	7,51	7,51
6	Реализация, в т.ч:	42,63	203,02	243,63	74,103
6.1	населению	22,92	109,14	130,97	39,836
6.2	бюджетным организациям	0,38	1,82	2,19	0,666
6.3	прочим организациям	19,33	92,06	110,47	33,601

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №19 (ВЗУ-661 д. Веселево)				
	ВЗУ-661 д. Веселево				
1	Подъем воды по технологической зоне №19	17,55	168,71	202,45	61,578
2	Собственные нужды	0,01	0,14	0,16	0,050
3	Отпуск воды в сеть	17,53	168,57	202,28	61,528
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,24	11,96	14,35	4,365
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,09	7,09	7,09	7,09
6	Реализация, в т.ч:	16,29	156,61	187,93	57,163
6.1	населению	8,57	82,40	98,88	30,077
6.2	бюджетным организациям	0,39	3,73	4,48	1,363
6.3	прочим организациям	7,33	70,47	84,57	25,723
	Технологическая зона №20 (ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки)				
	ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки				
1	Подъем воды по технологической зоне №20 всего, в том числе:	14,88	114,47	137,36	41,78
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-551 д. Волченки</i>	14,47	111,32	133,58	40,63
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-552 д. Волченки</i>	0,41	3,15	3,78	1,15
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	14,87	114,37	137,24	41,745
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,95	7,27	8,72	2,653
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	13,92	107,10	128,52	39,092
6.1	населению	8,44	64,89	77,86	23,684
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,84	3,41	1,036
6.3	прочим организациям	5,12	39,38	47,25	14,372
	Технологическая зона №21 (ВЗУ-611 д. Вышегород)				
	ВЗУ-611 д. Вышегород				
1	Подъем воды по технологической зоне №21	6,60	23,88	28,66	8,716
2	Собственные нужды	0,04	0,14	0,16	0,050
3	Отпуск воды в сеть	6,56	23,74	28,49	8,666
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,53	1,93	2,32	0,705
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,09	8,09	8,09	8,09
6	Реализация, в т.ч:	6,03	21,81	26,17	7,961
6.1	населению	4,37	15,82	18,98	5,774
6.2	бюджетным организациям	0,33	1,18	1,42	0,432
6.3	прочим организациям	1,33	4,81	5,77	1,755
	Технологическая зона №22 (ВЗУ-631 д. Крюково)				
	ВЗУ-631 д. Крюково				
1	Подъем воды по технологической зоне №22	0,66	2,26	2,71	0,825
2	Собственные нужды	0,13	0,43	0,51	0,156
3	Отпуск воды в сеть	0,54	1,83	2,20	0,669
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,10	0,12	0,036
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,40	4,40	4,40	4,40
6	Реализация, в т.ч:	0,51	1,73	2,08	0,633
6.1	населению	0,51	1,73	2,08	0,633
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №23 (ВЗУ-411 д. Митяево)				
	ВЗУ-411 д. Митяево				
1	Подъем воды по технологической зоне №23	0,61	6,69	8,03	2,442
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	0,60	6,59	7,91	2,406
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,06	0,64	0,77	0,233
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,55	9,55	9,55	9,55
6	Реализация, в т.ч:	0,54	5,95	7,14	2,173
6.1	населению	0,47	5,14	6,17	1,876
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,07	0,81	0,98	0,297

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №24 (ВЗУ-521 д. Назарьево)				
	ВЗУ-521 д. Назарьево				
1	Подъем воды по технологической зоне №24	6,81	23,28	27,93	8,496
2	Собственные нужды	0,82	2,81	3,37	1,025
3	Отпуск воды в сеть	5,99	20,47	24,56	7,471
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,75	2,56	3,07	0,933
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	10,99	10,99	10,99	10,99
6	Реализация, в т.ч:	5,24	17,91	21,49	6,537
6.1	населению	4,17	14,26	17,11	5,203
6.2	бюджетным организациям	0,34	1,15	1,38	0,420
6.3	прочим организациям	0,73	2,50	3,00	0,914
	Технологическая зона №25 (ВЗУ-641 д. Ново - Александровка)				
	ВЗУ-641 д. Ново - Александровка				
1	Подъем воды по технологической зоне №25	2,17	7,40	8,88	2,702
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	2,14	7,30	8,76	2,666
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,17	0,59	0,71	0,216
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,01	8,01	8,01	8,01
6	Реализация, в т.ч:	1,96	6,71	8,05	2,450
6.1	населению	1,96	6,71	8,05	2,450
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №26 (ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка)				
	ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка				
1	Подъем воды по технологической зоне №26	5,63	19,26	23,12	7,031
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	5,61	19,16	23,00	6,995
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	1,39	1,67	0,508
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,23	7,23	7,23	7,23
6	Реализация, в т.ч:	5,20	17,77	21,33	6,487
6.1	населению	5,20	17,77	21,33	6,487
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №27 (ВЗУ-431 п. Рождествено)				
	ВЗУ-431 п. Рождествено				
1	Подъем воды по технологической зоне №27	8,80	33,86	40,63	12,358
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	8,78	33,76	40,51	12,322
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,19	4,56	5,48	1,665
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,48	13,48	13,48	13,48
6	Реализация, в т.ч:	7,59	29,20	35,04	10,657
6.1	населению	7,46	28,69	34,43	10,472
6.2	бюджетным организациям	0,13	0,49	0,59	0,180
6.3	прочим организациям	0,00	0,01	0,02	0,005
	Технологическая зона №28 (ВЗУ-451 д. Симбухово)				
	ВЗУ-451 д. Симбухово				
1	Подъем воды по технологической зоне №28	5,18	24,53	29,43	8,952
2	Собственные нужды	0,03	0,15	0,18	0,056
3	Отпуск воды в сеть	5,15	24,37	29,25	8,896
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,50	2,34	2,81	0,856
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,56	9,56	9,56	9,56
6	Реализация, в т.ч:	4,65	22,03	26,43	8,040
6.1	населению	4,26	20,16	24,20	7,360
6.2	бюджетным организациям	0,06	0,30	0,36	0,108
6.3	прочим организациям	0,33	1,57	1,88	0,572
	Технологическая зона №29 (ВЗУ-651 д. Субботино)				
	ВЗУ-651 д. Субботино				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1	Подъем воды по технологической зоне №29	1,09	3,71	4,45	1,354
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	1,09	3,71	4,45	1,354
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,09	0,30	0,36	0,109
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,02	8,02	8,02	8,02
6	Реализация, в т.ч:	1,00	3,41	4,09	1,245
6.1	населению	0,93	3,19	3,83	1,163
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,07	0,22	0,27	0,082
	Технологическая зона №30 (ВЗУ-511 д. Устье)				
	ВЗУ-511 д. Устье				
1	Подъем воды по технологической зоне №30	8,20	126,15	151,38	46,044
2	Собственные нужды	0,35	5,42	6,50	1,979
3	Отпуск воды в сеть	7,85	120,73	144,87	44,065
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,59	9,04	10,85	3,300
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,17	7,17	7,17	7,17
6	Реализация, в т.ч:	7,26	111,69	134,02	40,765
6.1	населению	3,87	59,58	71,50	21,748
6.2	бюджетным организациям	0,09	1,46	1,75	0,533
6.3	прочим организациям	3,29	50,64	60,77	18,484
	Технологическая зона №31 (ВЗУ-671 д. Шустиково)				
	ВЗУ-671 д. Шустиково				
1	Подъем воды по технологической зоне №31	8,76	53,93	64,72	19,686
2	Собственные нужды	0,05	0,29	0,35	0,106
3	Отпуск воды в сеть	8,72	53,64	64,37	19,580
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,83	5,08	6,10	1,855
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,42	9,42	9,42	9,42
6	Реализация, в т.ч:	7,89	48,56	58,27	17,725
6.1	населению	5,21	32,08	38,50	11,709
6.2	бюджетным организациям	0,34	2,10	2,52	0,765
6.3	прочим организациям	2,34	14,39	17,26	5,251
	Технологическая зона №32 (ВЗУ-461 д. Ястребово)				
	ВЗУ-461 д. Ястребово				
1	Подъем воды по технологической зоне №32	3,84	13,90	16,68	5,075
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	3,81	13,81	16,57	5,039
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,78	0,94	0,285
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,62	5,62	5,62	5,62
6	Реализация, в т.ч:	3,60	13,02	15,63	4,754
6.1	населению	3,57	12,92	15,50	4,715
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,11	0,13	0,039
	Технологическая зона №33 (ВЗУ-421 п. Пионерский)				
	ВЗУ-421 п. Пионерский				
1	Подъем воды по технологической зоне №33	4,98	54,71	65,66	19,971
2	Собственные нужды	0,12	1,36	1,63	0,495
3	Отпуск воды в сеть	4,86	53,36	64,03	19,476
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,44	4,79	5,75	1,75
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,75	8,75	8,75	8,75
6	Реализация, в т.ч:	4,42	48,57	58,28	17,728
6.1	населению	2,20	24,13	28,96	8,808
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,78	0,93	0,284
6.3	прочим организациям	2,15	23,66	28,39	8,636
	Технологическая зона №34 (ВЗУ-891 д. Головково)				
	ВЗУ-891 д. Головково				
1	Подъем воды по технологической зоне №34	38,59	329,87	395,84	120,402
2	Собственные нужды	1,71	14,65	17,58	5,347
3	Отпуск воды в сеть	36,88	315,22	378,26	115,055

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,42	20,64	24,77	7,534
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,26	6,26	6,26	6,26
6	Реализация, в т.ч:	34,47	294,58	353,49	107,521
6.1	населению	16,31	139,41	167,30	50,886
6.2	бюджетным организациям	0,62	5,33	6,40	1,946
6.3	прочим организациям	17,53	149,83	179,80	54,690
	Технологическая зона №35 (ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма))				
	ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)				
1	Подъем воды по технологической зоне №35 всего, в том числе:	16,32	62,76	75,32	22,91
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-861 д. Крюково</i>	3,45	13,26	15,91	4,84
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)</i>	12,87	49,50	59,40	18,07
2	Собственные нужды	0,71	2,72	3,26	0,992
3	Отпуск воды в сеть	15,61	60,05	72,05	21,917
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,09	4,19	5,03	1,531
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,68	6,68	6,68	6,68
6	Реализация, в т.ч:	14,52	55,85	67,02	20,386
6.1	населению	0,07	0,27	0,33	0,100
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	14,45	55,58	66,69	20,285
	Технологическая зона №36 (ВЗУ-851 д. Васильчиново)				
	ВЗУ-851 д. Васильчиново				
1	Подъем воды по технологической зоне №36	60,47	547,23	656,67	199,738
2	Собственные нужды	7,21	65,22	78,27	23,806
3	Отпуск воды в сеть	53,26	482,01	578,41	175,932
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,09	36,98	44,38	13,499
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,76
6	Реализация, в т.ч:	49,17	445,02	534,03	162,433
6.1	населению	33,60	304,03	364,84	110,971
6.2	бюджетным организациям	0,75	6,81	8,17	2,484
6.3	прочим организациям	14,83	134,19	161,02	48,978
	Технологическая зона №37 (ВЗУ-831 д. Большие Горки)				
	ВЗУ-831 д. Большие Горки				
1	Подъем воды по технологической зоне №37	8,07	107,63	129,16	39,286
2	Собственные нужды	0,00	0,02	0,03	0,008
3	Отпуск воды в сеть	8,07	107,61	129,13	39,278
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,55	7,28	8,73	2,656
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,76
6	Реализация, в т.ч:	7,53	100,33	120,40	36,622
6.1	населению	0,10	1,36	1,63	0,495
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	7,42	98,98	118,78	36,128
	Технологическая зона №38 (ВЗУ-871 д. Любаново)				
	ВЗУ-871 д. Любаново				
1	Подъем воды по технологической зоне №38	0,33	1,45	1,74	0,528
2	Собственные нужды	0,00	0,01	0,01	0,003
3	Отпуск воды в сеть	0,33	1,44	1,73	0,525
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,13	0,15	0,046
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,65	8,65	8,65	8,65
6	Реализация, в т.ч:	0,30	1,31	1,58	0,479
6.1	населению	0,30	1,31	1,58	0,479
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №39 (ВЗУ-811 д. Мякишево-1)				
	ВЗУ-811 д. Мякишево-1				
1	Подъем воды по технологической зоне №39	1,12	5,31	6,37	1,937
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Отпуск воды в сеть	0,96	4,54	5,45	1,657
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,37	0,44	0,135
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,94	6,94	6,94	6,94
6	Реализация, в т.ч:	0,88	4,17	5,01	1,522
6.1	населению	0,85	4,04	4,84	1,474
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	Технологическая зона №40 (ВЗУ-821 д. Мякишево-2)				
	ВЗУ-821 д. Мякишево-2				
1	Подъем воды по технологической зоне №40	3,53	16,69	20,03	6,093
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280
3	Отпуск воды в сеть	3,36	15,93	19,11	5,813
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,89	4,20	5,04	1,533
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	25,16	25,16	25,16	25,16
6	Реализация, в т.ч:	2,48	11,73	14,07	4,280
6.1	населению	2,45	11,59	13,91	4,231
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	Технологическая зона №41 (ВЗУ-841 д. Слепушкино)				
	ВЗУ-841 д. Слепушкино				
1	Подъем воды по технологической зоне №41	7,24	24,74	29,68	9,029
2	Собственные нужды	0,80	2,72	3,27	0,993
3	Отпуск воды в сеть	6,44	22,02	26,42	8,036
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,57	5,37	6,44	1,959
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	21,69	21,69	21,69	21,69
6	Реализация, в т.ч:	4,87	16,65	19,98	6,077
6.1	населению	3,39	11,58	13,90	4,227
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	1,48	5,07	6,08	1,850
	Технологическая зона №42 (ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово)				
	ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово				
1	Подъем воды по технологической зоне №42 всего, в том числе:	39,00	299,96	359,95	109,49
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-881 д. Таширово</i>	0,86	6,62	7,94	2,42
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-882 д. Таширово</i>	38,13	293,34	352,01	107,07
2	Собственные нужды	1,90	14,65	17,58	5,347
3	Отпуск воды в сеть	37,09	285,31	342,38	104,139
4	Утечка и неучтенный расход воды	12,30	94,61	113,53	34,533
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	31,54	31,54	31,54	31,54
6	Реализация, в т.ч:	24,79	190,70	228,84	69,606
6.1	населению	24,41	187,74	225,29	68,526
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,82	3,39	1,031
6.3	прочим организациям	0,02	0,13	0,16	0,049
	Технологическая зона №43 (ВЗУ-810 п. Луговое)				
	ВЗУ-810 п. Луговое				
1	Подъем воды по технологической зоне №43	0,04	0,49	0,59	0,18
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	0,04	0,49	0,59	0,178
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,01	0,02	0,01
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,90	2,90	2,90	2,90
6	Реализация, в т.ч:	0,04	0,47	0,57	0,172
6.1	населению	0,03	0,34	0,41	0,123
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,01	0,13	0,16	0,049
	Технологическая зона №44 (ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная)				
	ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная				
1	Подъем воды по технологической зоне №44	7,77	103,57	124,29	37,804

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Собственные нужды	0,47	6,21	7,46	2,268
3	Отпуск воды в сеть	7,30	97,36	116,83	35,536
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,21	2,84	3,40	1,04
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,74	2,74	2,74	2,74
6	Реализация, в т.ч:	7,09	94,52	113,43	34,501
6.1	населению	6,09	81,24	97,48	29,651
6.2	бюджетным организациям	0,24	3,23	3,88	1,180
6.3	прочим организациям	0,75	10,05	12,07	3,670
	Технологическая зона №45 (ВЗУ-921 д. Елагино)				
	ВЗУ-921 д. Елагино				
1	Подъем воды по технологической зоне №45	2,77	13,86	16,63	5,058
2	Собственные нужды	0,19	0,97	1,16	0,354
3	Отпуск воды в сеть	2,58	12,89	15,47	4,704
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,38	0,45	0,14
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,71	2,71	2,71	2,71
6	Реализация, в т.ч:	2,50	12,51	15,01	4,567
6.1	населению	1,90	9,51	11,41	3,472
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,34	0,41	0,125
6.3	прочим организациям	0,53	2,66	3,19	0,970
	Технологическая зона №46 (ВЗУ-911 с. Каменское (родник))				
	ВЗУ-911 с. Каменское (родник)				
1	Подъем воды по технологической зоне №46	16,06	267,67	321,21	97,700
2	Собственные нужды	1,12	18,74	22,48	6,839
3	Отпуск воды в сеть	14,94	248,93	298,72	90,861
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,72	11,96	14,35	4,36
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,47	4,47	4,47	4,47
6	Реализация, в т.ч:	14,22	236,98	284,37	86,497
6.1	населению	12,27	204,50	245,40	74,642
6.2	бюджетным организациям	0,59	9,81	11,77	3,579
6.3	прочим организациям	1,36	22,67	27,21	8,276
	Технологическая зона №47 (ВЗУ-931 д. Слизнево)				
	ВЗУ-931 д. Слизнево				
1	Подъем воды по технологической зоне №47	3,99	13,65	16,38	4,981
2	Собственные нужды	0,20	0,68	0,82	0,249
3	Отпуск воды в сеть	3,79	12,96	15,56	4,732
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,76	0,91	0,278
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,58	5,58	5,58	5,58
6	Реализация, в т.ч:	3,57	12,20	14,64	4,454
6.1	населению	3,02	10,34	12,41	3,774
6.2	бюджетным организациям	0,46	1,59	1,91	0,580
6.3	прочим организациям	0,08	0,27	0,33	0,100
	Технологическая зона №48 (ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»)				
	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»				
1	Подъем воды по технологической зоне №48	151,03	2323,48	2788,18	848,072
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	151,03	2323,48	2788,18	848,072
4	Утечка и неучтенный расход воды	10,94	168,36	202,03	61,45
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,25	7,25	7,25	7,25
6	Реализация, в т.ч:	149,08	2293,53	2752,24	837,140
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	149,08	2293,53	2752,24	837,140
	Технологическая зона №49 (ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж")				
	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"				
1	Подъем воды по технологической зоне №49	339,93	5665,56	6798,67	2 067,930
2	Собственные нужды	36,15	602,55	723,06	219,930

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Отпуск воды в сеть	303,78	5063,01	6075,62	1 848,000
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,65	110,82	132,99	40,45
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	1,96	1,96	1,96	1,96
6	Реализация, в т.ч:	297,13	4952,19	5942,63	1807,550
6.1	населению	160,93	2682,14	3218,56	978,980
6.2	бюджетным организациям	10,67	177,86	213,44	64,920
6.3	прочим организациям	125,53	2092,19	2510,63	763,650
	Технологическая зона №50 (ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино))				
	ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №50	23,18	198,08	237,70	72,300
2	Собственные нужды	1,51	12,88	15,45	4,700
3	Отпуск воды в сеть	21,67	185,21	222,25	67,600
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,62	13,84	16,60	5,050
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,98	6,98	6,98	6,98
6	Реализация, в т.ч:	20,05	171,37	205,64	62,550
6.1	населению	20,05	171,37	205,64	62,550
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №51 (ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»)				
	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»				
1	Подъем воды по технологической зоне №51	176,71	3534,18	4241,01	1 289,975
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	176,71	3534,18	4241,01	1 289,975
4	Утечка и неучтенный расход воды	12,79	255,86	307,04	93,390
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,24	7,24	7,24	7,24
6	Реализация, в т.ч:	163,92	3278,32	3933,98	1 196,585
6.1	населению	2,65	52,92	63,50	19,316
6.2	бюджетным организациям	0,06	1,15	1,38	0,419
6.3	прочим организациям	161,21	3224,25	3869,10	1 176,850
	Технологическая зона №52 (ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)				
	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
1	Подъем воды по технологической зоне №52	17,59	270,57	324,68	98,758
2	Собственные нужды	3,89	59,92	71,91	21,872
3	Отпуск воды в сеть	13,69	210,65	252,78	76,886
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,21	49,37	59,25	18,020
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,25	18,25	18,25	18,25
6	Реализация, в т.ч:	10,48	161,28	193,53	58,866
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	10,48	161,28	193,53	58,866
	Технологическая зона №53 (ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)				
	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
1	Подъем воды по технологической зоне №53	1,78	27,32	32,78	9,972
2	Собственные нужды	0,39	6,05	7,26	2,208
3	Отпуск воды в сеть	1,38	21,27	25,52	7,764
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,32	4,99	5,98	1,820
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,25	18,25	18,25	18,25
6	Реализация, в т.ч:	1,06	16,28	19,54	5,944
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	1,06	16,28	19,54	5,944
	Технологическая зона №54 (ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара"))				
	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")				
1	Подъем воды по технологической зоне №54	4,38	53,95	64,74	19,691

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально- суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Собственные нужды	0,26	3,24	3,88	1,181
3	Отпуск воды в сеть	4,12	50,71	60,85	18,510
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	5,07	6,09	1,851
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,4	9,4	9,4	9,4
6	Реализация, в т.ч:	3,71	45,64	54,77	16,659
6.1	населению	0,68	8,32	9,99	3,038
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	3,03	37,32	44,78	13,621
	Итого по городскому округу Наро-Фоминск				
1	Подъем воды	3455,94	45450,98	54541,18	16589,61
2	Собственные нужды	106,11	1411,97	1694,36	515,37
3	Отпуск воды в сеть	3349,36	44031,13	52837,35	16071,36
4	Утечка и неучтенный расход воды	256,52	3237,30	3884,76	1181,61
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,12	7,12	7,12	7,12
6	Реализация, в т.ч:	3101,80	40931,68	49118,02	14940,06
6.1	населению	1539,65	19406,69	23288,03	7083,44
6.2	бюджетным организациям	237,72	3135,08	3762,09	1144,30
6.3	прочим организациям	1324,43	18389,92	22067,90	6712,32

2.2.3.6 Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей в зонах территориального деления Наро-Фоминского городского округа представлены в таблице ниже в таблице (Таблица 2.54).

Таблица 2.54 – Фактическое потребление питьевой воды по группам потребителей в зонах территориального деления городского округа

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	г. Наро-Фоминск				
1	Подъем воды	1138,33	15228,44	18274,13	5558,38
2	Собственные нужды	22,82	305,26	366,31	111,42
3	Отпуск воды в сеть	1115,51	14923,18	17907,82	5446,96
4	Утечка и неучтенный расход воды	104,40	1396,62	1675,95	509,77
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,17	9,17	9,17	9,17
6	Реализация, в т.ч:	1011,11	13526,56	16231,87	4937,19
6.1	населению	554,70	7420,72	8904,86	2708,56
6.2	бюджетным организациям	82,81	1107,78	1329,33	404,34
6.3	прочим организациям	373,61	4998,06	5997,68	1824,29
	д. Бекасово				
1	Подъем воды	31,92	354,62	425,54	129,44
2	Собственные нужды	1,98	21,96	26,35	8,01
3	Отпуск воды в сеть	29,94	332,66	399,19	121,42
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,60	28,89	34,67	10,54
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,15	8,15	8,15	8,15
6	Реализация, в т.ч:	27,34	303,77	364,52	110,88
6.1	населению	7,83	86,98	104,37	31,75
6.2	бюджетным организациям	0,26	2,93	3,52	1,07
6.3	прочим организациям	19,25	213,86	256,63	78,06

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	г. Апрелевка				
1	Подъем воды	533,45	6839,08	8206,90	2496,26
2	Собственные нужды	6,59	84,45	101,34	30,82
3	Отпуск воды в сеть	526,86	6754,63	8105,56	2465,44
4	Утечка и неучтенный расход воды	31,84	408,20	489,84	148,99
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,97	5,97	5,97	5,97
6	Реализация, в т.ч:	495,02	6346,43	7615,71	2316,45
6.1	населению	283,69	3637,05	4364,46	1327,52
6.2	бюджетным организациям	5,39	69,08	82,90	25,22
6.3	прочим организациям	205,94	2640,30	3168,36	963,71
	д. Глаголево, д. Мишуткино				
1	Подъем воды	1,83	33,21	39,85	12,12
2	Собственные нужды	0,11	2,06	2,48	0,75
3	Отпуск воды в сеть	1,71	31,14	37,37	11,37
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,14	2,61	3,13	0,95
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,86	7,86	7,86	7,86
6	Реализация, в т.ч:	1,57	28,53	34,24	10,41
6.1	населению	1,57	28,53	34,24	10,41
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
	д. Новоглаголево				
1	Подъем воды	15,33	112,30	134,76	40,99
2	Собственные нужды	0,22	1,64	1,97	0,60
3	Отпуск воды в сеть	15,10	110,66	132,79	40,39
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,68	4,99	5,99	1,82
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,45	4,45	4,45	4,45
6	Реализация, в т.ч:	14,42	105,66	126,80	38,57
6.1	населению	4,94	36,17	43,41	13,20
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	9,49	69,49	83,39	25,36
	г. Апрелевка, ЖК "Весна"				
1	Подъем воды	66,29	946,96	1136,35	345,64
2	Собственные нужды	0,96	13,67	16,40	4,99
3	Отпуск воды в сеть	65,33	933,29	1119,95	340,65
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,12	44,53	53,43	16,25
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,70	4,70	4,70	4,70
6	Реализация, в т.ч:	62,21	888,76	1066,52	324,40
6.1	населению	60,25	860,77	1032,92	314,18
6.2	бюджетным организациям	1,54	21,97	26,37	8,02
6.3	прочим организациям	0,42	6,02	7,23	2,20
	д. Мартемьяново				
1	Подъем воды	24,18	402,99	483,58	147,09
2	Собственные нужды	0,47	7,89	9,47	2,88
3	Отпуск воды в сеть	23,71	395,10	474,12	144,21
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,13	18,82	22,59	6,87
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,67	4,67	4,67	4,67
6	Реализация, в т.ч:	22,54	375,73	450,87	137,14
6.1	населению	22,54	375,73	450,87	137,14
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
	п. Победа				
1	Подъем воды	3,81	48,84	58,60	17,83
2	Собственные нужды	0,67	8,58	10,30	3,13
3	Отпуск воды в сеть	3,14	40,25	48,31	14,69
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,20	2,54	3,05	0,93

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,20	5,20	5,20	5,20
6	Реализация, в т.ч:	2,94	37,72	45,26	13,77
6.1	населению	0,34	4,41	5,29	1,61
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	2,60	33,30	39,96	12,16
	д. Софьино				
1	Подъем воды	65,10	527,16	632,60	192,42
2	Собственные нужды	0,43	3,46	4,15	1,26
3	Отпуск воды в сеть	64,68	523,70	628,45	191,15
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,13	33,46	40,15	12,21
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	60,55	490,25	588,30	178,94
6.1	населению	27,73	224,51	269,41	81,95
6.2	бюджетным организациям	1,19	9,61	11,54	3,51
6.3	прочим организациям	31,63	256,13	307,35	93,49
	п. Дома отдыха "Отличник"				
1	Подъем воды	11,90	45,75	54,90	16,70
2	Собственные нужды	0,70	2,71	3,25	0,99
3	Отпуск воды в сеть	11,19	43,04	51,65	15,71
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,61	2,35	2,82	0,86
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,13	5,13	5,13	5,13
6	Реализация, в т.ч:	10,58	40,69	48,83	14,85
6.1	населению	5,95	22,90	27,48	8,36
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	4,63	17,80	21,36	6,50
	р.п. Калинин				
1	Подъем воды	144,60	1853,81	2224,58	676,64
2	Собственные нужды	1,74	22,31	26,77	8,14
3	Отпуск воды в сеть	142,86	1831,51	2197,81	668,50
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,83	87,55	105,06	31,96
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,72	4,72	4,72	4,72
6	Реализация, в т.ч:	136,03	1743,96	2092,75	636,54
6.1	населению	87,73	1124,76	1349,71	410,54
6.2	бюджетным организациям	2,20	28,24	33,89	10,31
6.3	прочим организациям	46,09	590,95	709,15	215,70
	д. Трасково				
1	Подъем воды	167,91	2238,77	2686,52	817,15
2	Собственные нужды	1,15	15,39	18,47	5,62
3	Отпуск воды в сеть	166,75	2223,38	2668,05	811,53
4	Утечка и неучтенный расход воды	8,27	110,30	132,36	40,26
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,93	4,93	4,93	4,93
6	Реализация, в т.ч:	158,48	2113,08	2535,69	771,27
6.1	населению	3,18	42,37	50,85	15,47
6.2	бюджетным организациям	120,08	1601,08	1921,30	584,40
6.3	прочим организациям	35,22	469,62	563,55	171,41
	р.п. Калинин Фабричная				
1	Подъем воды	39,10	501,23	601,48	182,95
2	Собственные нужды	0,92	11,75	14,09	4,29
3	Отпуск воды в сеть	38,18	489,49	587,39	178,66
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,97	25,28	30,34	9,23
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,04	5,04	5,04	5,04
6	Реализация, в т.ч:	36,21	464,21	557,05	169,44
6.1	населению	18,83	241,44	289,73	88,13
6.2	бюджетным организациям	0,17	2,18	2,61	0,80
6.3	прочим организациям	17,21	220,59	264,71	80,52

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	д. Петровское				
1	Подъем воды	17,11	95,70	114,84	34,93
2	Собственные нужды	0,02	0,11	0,13	0,04
3	Отпуск воды в сеть	17,09	95,59	114,71	34,89
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,87	4,86	5,84	1,78
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,08	5,08	5,08	5,08
6	Реализация, в т.ч:	16,22	90,72	108,87	33,11
6.1	населению	7,08	39,62	47,55	14,46
6.2	бюджетным организациям	3,28	18,36	22,03	6,70
6.3	прочим организациям	5,85	32,74	39,29	11,95
	г. Верей				
1	Подъем воды	132,12	1451,85	1742,22	529,93
2	Собственные нужды	8,10	88,98	106,78	32,48
3	Отпуск воды в сеть	124,02	1362,87	1635,45	497,45
4	Утечка и неучтенный расход воды	18,02	198,00	237,60	72,27
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,64	13,64	13,64	13,64
6	Реализация, в т.ч:	106,00	1164,87	1397,84	425,18
6.1	населению	80,09	880,12	1056,14	321,24
6.2	бюджетным организациям	4,46	49,03	58,84	17,90
6.3	прочим организациям	21,45	235,71	282,86	86,04
	д.Архангельское				
1	Подъем воды	47,36	225,52	270,62	82,31
2	Собственные нужды	1,17	5,56	6,67	2,03
3	Отпуск воды в сеть	46,19	219,96	263,95	80,28
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,56	16,94	20,32	6,18
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,51	7,51	7,51	7,51
6	Реализация, в т.ч:	42,63	203,02	243,63	74,10
6.1	населению	22,92	109,14	130,97	39,84
6.2	бюджетным организациям	0,38	1,82	2,19	0,67
6.3	прочим организациям	19,33	92,06	110,47	33,60
	д.Веселево				
1	Подъем воды	17,55	168,71	202,45	61,58
2	Собственные нужды	0,01	0,14	0,16	0,05
3	Отпуск воды в сеть	17,53	168,57	202,28	61,53
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,24	11,96	14,35	4,36
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,09	7,09	7,09	7,09
6	Реализация, в т.ч:	16,29	156,61	187,93	57,16
6.1	населению	8,57	82,40	98,88	30,08
6.2	бюджетным организациям	0,39	3,73	4,48	1,36
6.3	прочим организациям	7,33	70,47	84,57	25,72
	д.Волченки				
1	Подъем воды	14,88	114,47	137,36	41,78
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,04
3	Отпуск воды в сеть	14,87	114,37	137,24	41,75
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,95	7,27	8,72	2,65
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	13,92	107,10	128,52	39,09
6.1	населению	8,44	64,89	77,86	23,68
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,84	3,41	1,04
6.3	прочим организациям	5,12	39,38	47,25	14,37
	д.Вышгород				
1	Подъем воды	6,60	23,88	28,66	8,72
2	Собственные нужды	0,04	0,14	0,16	0,05
3	Отпуск воды в сеть	6,56	23,74	28,49	8,67
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,53	1,93	2,32	0,71

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,09	8,09	8,09	8,09
6	Реализация, в т.ч:	6,03	21,81	26,17	7,96
6.1	населению	4,37	15,82	18,98	5,77
6.2	бюджетным организациям	0,33	1,18	1,42	0,43
6.3	прочим организациям	1,33	4,81	5,77	1,76
	д.Крюково				
1	Подъем воды	0,66	2,26	2,71	0,83
2	Собственные нужды	0,13	0,43	0,51	0,16
3	Отпуск воды в сеть	0,54	1,83	2,20	0,67
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,10	0,12	0,04
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,40	4,40	4,40	4,40
6	Реализация, в т.ч:	0,51	1,73	2,08	0,63
6.1	населению	0,51	1,73	2,08	0,63
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
	д.Митяево				
1	Подъем воды	0,61	6,69	8,03	2,44
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,04
3	Отпуск воды в сеть	0,60	6,59	7,91	2,41
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,06	0,64	0,77	0,23
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,55	9,55	9,55	9,55
6	Реализация, в т.ч:	0,54	5,95	7,14	2,17
6.1	населению	0,47	5,14	6,17	1,88
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,07	0,81	0,98	0,30
	д.Назарьево				
1	Подъем воды	6,81	23,28	27,93	8,496
2	Собственные нужды	0,82	2,81	3,37	1,025
3	Отпуск воды в сеть	5,99	20,47	24,56	7,471
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,75	2,56	3,07	0,933
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	10,99	10,99	10,99	10,986
6	Реализация, в т.ч:	5,24	17,91	21,49	6,537
6.1	населению	4,17	14,26	17,11	5,203
6.2	бюджетным организациям	0,34	1,15	1,38	0,420
6.3	прочим организациям	0,73	2,50	3,00	0,914
	д.Ново-Александровка				
1	Подъем воды	2,17	7,40	8,88	2,702
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	2,14	7,30	8,76	2,666
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,17	0,59	0,71	0,216
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,01	8,01	8,01	8,008
6	Реализация, в т.ч:	1,96	6,71	8,05	2,450
6.1	населению	1,96	6,71	8,05	2,450
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	д.Ново-Борисовка				
1	Подъем воды	5,63	19,26	23,12	7,031
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	5,61	19,16	23,00	6,995
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	1,39	1,67	0,508
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,23	7,23	7,23	7,229
6	Реализация, в т.ч:	5,20	17,77	21,33	6,487
6.1	населению	5,20	17,77	21,33	6,487
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	д.Рождественно				
1	Подъем воды	8,80	33,86	40,63	12,358
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	8,78	33,76	40,51	12,322
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,19	4,56	5,48	1,665
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,48	13,48	13,48	13,476
6	Реализация, в т.ч:	7,59	29,20	35,04	10,657
6.1	населению	7,46	28,69	34,43	10,472
6.2	бюджетным организациям	0,13	0,49	0,59	0,180
6.3	прочим организациям	0,004	0,01	0,02	0,005
	д.Симбухово				
1	Подъем воды	5,18	24,53	29,43	8,952
2	Собственные нужды	0,03	0,15	0,18	0,056
3	Отпуск воды в сеть	5,15	24,37	29,25	8,896
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,50	2,34	2,81	0,856
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,56	9,56	9,56	9,560
6	Реализация, в т.ч:	4,65	22,03	26,43	8,040
6.1	населению	4,26	20,16	24,20	7,360
6.2	бюджетным организациям	0,06	0,30	0,36	0,108
6.3	прочим организациям	0,33	1,57	1,88	0,572
	д.Субботино				
1	Подъем воды	1,09	3,71	4,45	1,354
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	1,09	3,71	4,45	1,354
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,09	0,30	0,36	0,109
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,02	8,02	8,02	8,017
6	Реализация, в т.ч:	1,00	3,41	4,09	1,245
6.1	населению	0,93	3,19	3,83	1,163
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,07	0,22	0,27	0,082
	д.Устье				
1	Подъем воды	8,20	126,15	151,38	46,044
2	Собственные нужды	0,35	5,42	6,50	1,979
3	Отпуск воды в сеть	7,85	120,73	144,87	44,065
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,59	9,04	10,85	3,300
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,17	7,17	7,17	7,168
6	Реализация, в т.ч:	7,26	111,69	134,02	40,765
6.1	населению	3,87	59,58	71,50	21,748
6.2	бюджетным организациям	0,09	1,46	1,75	0,533
6.3	прочим организациям	3,29	50,64	60,77	18,484
	д.Шустиково				
1	Подъем воды	8,76	53,93	64,72	19,686
2	Собственные нужды	0,05	0,29	0,35	0,106
3	Отпуск воды в сеть	8,72	53,64	64,37	19,580
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,83	5,08	6,10	1,855
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,42	9,42	9,42	9,422
6	Реализация, в т.ч:	7,89	48,56	58,27	17,725
6.1	населению	5,21	32,08	38,50	11,709
6.2	бюджетным организациям	0,34	2,10	2,52	0,765
6.3	прочим организациям	2,34	14,39	17,26	5,251
	д.Ястребово				
1	Подъем воды	3,84	13,90	16,68	5,075
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	3,81	13,81	16,57	5,039
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,78	0,94	0,285

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,62	5,62	5,62	5,618
6	Реализация, в т.ч:	3,60	13,02	15,63	4,754
6.1	населению	3,57	12,92	15,50	4,715
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,11	0,13	0,039
	п.Пионерский				
1	Подъем воды	4,98	54,71	65,66	19,971
2	Собственные нужды	0,12	1,36	1,63	0,495
3	Отпуск воды в сеть	4,86	53,36	64,03	19,476
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,44	4,79	5,75	1,748
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,75	8,75	8,75	8,753
6	Реализация, в т.ч:	4,42	48,57	58,28	17,728
6.1	населению	2,20	24,13	28,96	8,808
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,78	0,93	0,284
6.3	прочим организациям	2,15	23,66	28,39	8,636
	д. Головково				
1	Подъем воды	38,59	329,87	395,84	120,402
2	Собственные нужды	1,71	14,65	17,58	5,347
3	Отпуск воды в сеть	36,88	315,22	378,26	115,055
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,42	20,64	24,77	7,534
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,26	6,26	6,26	6,257
6	Реализация, в т.ч:	34,47	294,58	353,49	107,521
6.1	населению	16,31	139,41	167,30	50,886
6.2	бюджетным организациям	0,62	5,33	6,40	1,946
6.3	прочим организациям	17,53	149,83	179,80	54,690
	с. Крюково				
1	Подъем воды	16,32	62,76	75,32	22,909
2	Собственные нужды	0,71	2,72	3,26	0,992
3	Отпуск воды в сеть	15,61	60,05	72,05	21,917
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,09	4,19	5,03	1,531
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,68	6,68	6,68	6,683
6	Реализация, в т.ч:	14,52	55,85	67,02	20,386
6.1	населению	0,07	0,27	0,33	0,100
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	14,45	55,58	66,69	20,285
	д. Васильчиново				
1	Подъем воды	60,47	547,23	656,67	199,738
2	Собственные нужды	7,21	65,22	78,27	23,806
3	Отпуск воды в сеть	53,26	482,01	578,41	175,932
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,09	36,98	44,38	13,499
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,758
6	Реализация, в т.ч:	49,17	445,02	534,03	162,433
6.1	населению	33,60	304,03	364,84	110,971
6.2	бюджетным организациям	0,75	6,81	8,17	2,484
6.3	прочим организациям	14,83	134,19	161,02	48,978
	д. Большие горки				
1	Подъем воды	8,07	107,63	129,16	39,286
2	Собственные нужды	0,00	0,02	0,03	0,008
3	Отпуск воды в сеть	8,07	107,61	129,13	39,278
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,55	7,28	8,73	2,656
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,760
6	Реализация, в т.ч:	7,53	100,33	120,40	36,622
6.1	населению	0,10	1,36	1,63	0,495
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	7,42	98,98	118,78	36,128

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	д. Любаново				
1	Подъем воды	0,33	1,45	1,74	0,528
2	Собственные нужды	0,00	0,01	0,01	0,003
3	Отпуск воды в сеть	0,33	1,44	1,73	0,525
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,13	0,15	0,046
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,65	8,65	8,65	8,648
6	Реализация, в т.ч:	0,30	1,31	1,58	0,479
6.1	населению	0,30	1,31	1,58	0,479
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	д. Мякишево (ЦРМЗ)				
1	Подъем воды	1,12	5,31	6,37	1,937
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280
3	Отпуск воды в сеть	0,96	4,54	5,45	1,657
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,37	0,44	0,135
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,94	6,94	6,94	6,944
6	Реализация, в т.ч:	0,88	4,17	5,01	1,522
6.1	населению	0,85	4,04	4,84	1,474
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	д. Мякишево 2				
1	Подъем воды	3,53	16,69	20,03	6,093
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280
3	Отпуск воды в сеть	3,36	15,93	19,11	5,813
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,89	4,20	5,04	1,533
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	25,16	25,16	25,16	25,155
6	Реализация, в т.ч:	2,48	11,73	14,07	4,280
6.1	населению	2,45	11,59	13,91	4,231
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	д. Слепушкино				
1	Подъем воды	7,24	24,74	29,68	9,029
2	Собственные нужды	0,80	2,72	3,27	0,993
3	Отпуск воды в сеть	6,44	22,02	26,42	8,036
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,57	5,37	6,44	1,959
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	21,69	21,69	21,69	21,694
6	Реализация, в т.ч:	4,87	16,65	19,98	6,077
6.1	населению	3,39	11,58	13,90	4,227
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	1,48	5,07	6,08	1,850
	д. Таширово				
1	Подъем воды	39,00	299,96	359,95	109,49
2	Собственные нужды	1,90	14,65	17,58	5,35
3	Отпуск воды в сеть	37,09	285,31	342,38	104,14
4	Утечка и неучтенный расход воды	12,30	94,61	113,53	34,53
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	31,54	31,54	31,54	31,54
6	Реализация, в т.ч:	24,79	190,70	228,84	69,61
6.1	населению	24,41	187,74	225,29	68,53
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,82	3,39	1,03
6.3	прочим организациям	0,02	0,13	0,16	0,05
	ДНП Лесное				
1	Подъем воды	0,04	0,49	0,59	0,178
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	0,04	0,49	0,59	0,178
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,01	0,02	0,005

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,90	2,90	2,90	2,905
6	Реализация, в т.ч:	0,04	0,47	0,57	0,172
6.1	населению	0,03	0,34	0,41	0,123
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,01	0,13	0,16	0,049
	д. Елагино				
1	Подъем воды	2,77	13,86	16,63	5,058
2	Собственные нужды	0,19	0,97	1,16	0,354
3	Отпуск воды в сеть	2,58	12,89	15,47	4,704
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,38	0,45	0,137
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,71	2,71	2,71	2,709
6	Реализация, в т.ч:	2,50	12,51	15,01	4,567
6.1	населению	1,90	9,51	11,41	3,472
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,34	0,41	0,125
6.3	прочим организациям	0,53	2,66	3,19	0,970
	с. Каменское				
1	Подъем воды	16,06	267,67	321,21	97,700
2	Собственные нужды	1,12	18,74	22,48	6,839
3	Отпуск воды в сеть	14,94	248,93	298,72	90,861
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,72	11,96	14,35	4,364
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,47	4,47	4,47	4,467
6	Реализация, в т.ч:	14,22	236,98	284,37	86,497
6.1	населению	12,27	204,50	245,40	74,642
6.2	бюджетным организациям	0,59	9,81	11,77	3,579
6.3	прочим организациям	1,36	22,67	27,21	8,276
	д. Слизово				
1	Подъем воды	3,99	13,65	16,38	4,981
2	Собственные нужды	0,20	0,68	0,82	0,249
3	Отпуск воды в сеть	3,79	12,96	15,56	4,732
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,76	0,91	0,278
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,58	5,58	5,58	5,580
6	Реализация, в т.ч:	3,57	12,20	14,64	4,454
6.1	населению	3,02	10,34	12,41	3,774
6.2	бюджетным организациям	0,46	1,59	1,91	0,580
6.3	прочим организациям	0,08	0,27	0,33	0,100
	п. Новая Ольховка				
1	Подъем воды	155,46	2391,66	2870,00	872,957
2	Собственные нужды	0	0	0	0
3	Отпуск воды в сеть	155,46	2391,66	2870,00	872,957
4	Утечка и неучтенный расход воды	10,63	163,55	196,26	59,697
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,04	7,04	7,04	7,039
6	Реализация, в т.ч:	144,83	2228,11	2673,73	813,260
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	144,83	2228,11	2673,73	813,260
	д. Башкино				
1	Подъем воды	4,56	70,23	84,27	25,633
2	Собственные нужды	0	0	0	0
3	Отпуск воды в сеть	4,56	70,23	84,27	25,633
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,31	4,80	5,76	1,753
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	0,21	0,21	0,21	0,207
6	Реализация, в т.ч:	4,25	65,42	78,51	23,880
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	4,25	65,42	78,51	23,880

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	д. Селятино				
1	Подъем воды	285,52	4758,60	5710,32	1736,889
2	Собственные нужды	0	0	0	0
3	Отпуск воды в сеть	285,52	4758,60	5710,32	1736,889
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,34	105,73	126,87	38,590
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	1,87	1,87	1,87	1,866
6	Реализация, в т.ч:	279,17	4652,87	5583,45	1698,299
6.1	населению	153,54	2558,93	3070,72	934,010
6.2	бюджетным организациям	10,18	169,69	203,63	61,938
6.3	прочим организациям	115,45	1924,25	2309,10	702,351
	д. Алабино				
1	Подъем воды	18,26	304,41	365,30	111,111
2	Собственные нужды	0	0	0	0
3	Отпуск воды в сеть	18,26	304,41	365,30	111,111
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,31	5,10	6,12	1,860
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	0,09	0,09	0,09	0,090
6	Реализация, в т.ч:	17,96	299,32	359,18	109,251
6.1	населению	7,39	123,21	147,85	44,970
6.2	бюджетным организациям	0,49	8,17	9,80	2,982
6.3	прочим организациям	10,08	167,94	201,53	61,299
	д. Новосумино				
1	Подъем воды	23,18	198,08	237,70	72,300
2	Собственные нужды	1,51	12,88	15,45	4,700
3	Отпуск воды в сеть	21,67	185,21	222,25	67,600
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,62	13,84	16,60	5,050
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,98	6,98	6,98	6,985
6	Реализация, в т.ч:	20,05	171,37	205,64	62,550
6.1	населению	20,05	171,37	205,64	62,550
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	п. Атепцево				
1	Подъем воды	184,477	3637,751	4365,301	1327,779
2	Собственные нужды	0,466	6,214	7,457	2,268
3	Отпуск воды в сеть	184,011	3631,536	4357,844	1325,511
4	Утечка и неучтенный расход воды	13,006	258,699	310,438	94,425
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,11	7,11	7,11	7,11
6	Реализация, в т.ч:	171,005	3372,838	4047,406	1231,086
6.1	населению	8,739	134,156	160,987	48,967
6.2	бюджетным организациям	0,300	4,381	5,257	1,599
6.3	прочим организациям	161,966	3234,301	3881,162	1180,520
	д. Котово				
1	Подъем воды	19,36	297,89	357,47	108,730
2	Собственные нужды	4,29	65,97	79,17	24,080
3	Отпуск воды в сеть	15,07	231,92	278,30	84,650
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,53	54,36	65,23	19,840
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	36,49	36,49	36,49	36,494
6	Реализация, в т.ч:	11,54	177,56	213,07	64,810
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	11,54	177,56	213,07	64,810
	д. Турейка				
1	Подъем воды	4,38	53,95	64,74	19,691
2	Собственные нужды	0,26	3,24	3,88	1,181
3	Отпуск воды в сеть	4,12	50,71	60,85	18,510
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	5,07	6,09	1,851

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,40	9,40	9,40	9,400
6	Реализация, в т.ч:	3,71	45,64	54,77	16,659
6.1	населению	0,68	8,32	9,99	3,038
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	3,03	37,32	44,78	13,621
	Итого по Наро-Фоминскому городскому округу				
1	Подъем воды	3455,94	45450,98	54541,18	16589,609
2	Собственные нужды	106,11	1411,97	1694,36	515,368
3	Отпуск воды в сеть	3349,36	44031,13	52837,35	16071,360
4	Утечка и неучтенный расход воды	256,52	3237,30	3884,76	1181,615
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,12	7,12	7,12	7,123
6	Реализация, в т.ч:	3101,80	40931,68	49118,02	14940,064
6.1	населению	1539,65	19406,69	23288,03	7083,442
6.2	бюджетным организациям	237,72	3135,08	3762,09	1144,302
6.3	прочим организациям	1324,43	18389,92	22067,90	6712,320

2.2.3.7 Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в поселении, городском округе

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе составляет 96,9%. Описание территорий, неохваченных централизованным водоснабжением представлено в п. 2.1.7.

2.2.4 Сведения о потреблении технической воды

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.2.4.1 Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, в час наибольшего потребления) потребителей систем технического водоснабжения

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.2.4.2 Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ технической водой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.2.4.3 Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.2.5 Системы коммерческого учета воды у потребителей

2.2.5.1 Существующая система коммерческого учета горячей воды

В таблице (Таблица 2.55) представлены сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей Наро-Фоминского городского округа.

Таблица 2.55 – Сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей Наро-Фоминского городского округа.

Категория потребителей	Оснащенность приборами учета ГВС, %
Бюджетные организации	100
Население	72,4
Прочие потребители	93,4

2.2.5.2 Существующая система коммерческого учета питьевой воды

В таблице (Таблица 2.56) представлены сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей Наро-Фоминского городского округа.

Таблица 2.56 – Сведения об оснащенности приборами учета потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей городского округа Наро-Фоминск.

Категория потребителей	Оснащенность приборами учета ХВС, %
Бюджетные организации	100
Население	72,6
Прочие потребители	81,5

2.2.5.3 Существующая система коммерческого учета технической воды

Источники централизованного технического водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствуют.

2.2.6 Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ

2.2.6.1 Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды на территории Наро-Фоминского городского округа приведен в таблице (Таблица 2.57).

Таблица 2.57 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды на территории Наро-Фоминского городского округа

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
1	Котельная №1				
1.1	Собственные нужды	0,009	0,212	0,177	0,064
1.2	Реализация всего, в том числе:	0,132	3,179	2,649	0,967
1.2.1	население	0,132	3,179	2,649	0,967
1.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Потери	0,033	0,786	0,655	0,239
2	Котельная №2				

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
2.1	Собственные нужды	0,001	0,023	0,019	0,007
2.2	Реализация всего, в том числе:	0,132	3,179	2,649	0,967
2.2.1	население	0,120	2,875	2,396	0,874
2.2.2	бюджетные организации	0,003	0,075	0,063	0,023
2.2.3	прочие	0,010	0,229	0,191	0,070
2.3	Потери	0,004	0,085	0,071	0,026
3	Котельная №3				
3.1	Собственные нужды	0,003	0,081	0,067	0,025
3.2	Реализация всего, в том числе:	0,442	10,597	8,831	3,223
3.2.1	население	0,420	10,081	8,401	3,066
3.2.2	бюджетные организации	0,016	0,374	0,312	0,114
3.2.3	прочие	0,006	0,141	0,118	0,043
3.3	Потери	0,017	0,413	0,344	0,126
4	Котельная №4				
4.1	Собственные нужды	0,012	0,283	0,235	0,086
4.2	Реализация всего, в том числе:	1,001	24,020	20,016	7,306
4.2.1	население	0,917	21,996	18,330	6,690
4.2.2	бюджетные организации	0,042	1,019	0,849	0,310
4.2.3	прочие	0,042	1,005	0,837	0,306
4.3	Потери	0,105	2,510	2,091	0,763
5	Котельная №5				
5.1	Собственные нужды	0,077	1,853	1,544	0,564
5.2	Реализация всего, в том числе:	62,566	1501,586	1251,322	456,732
5.2.1	население	57,661	1383,861	1153,218	420,925
5.2.2	бюджетные организации	3,045	73,081	60,901	22,229
5.2.3	прочие	1,860	44,644	37,203	13,579
5.3	Потери	0,344	8,255	6,879	2,511
6	Котельная №6				
6.1	Собственные нужды	0,015	0,369	0,308	0,112
6.2	Реализация всего, в том числе:	1,781	42,741	35,617	13,000
6.2.1	население	1,715	41,167	34,305	12,521
6.2.2	бюджетные организации	0,034	0,812	0,677	0,247
6.2.3	прочие	0,032	0,762	0,635	0,232
6.3	Потери	0,121	2,893	2,411	0,880
7	Котельная №7				
7.1	Собственные нужды	0,413	9,919	8,266	3,017
7.2	Реализация всего, в том числе:	131,682	3160,360	2633,633	961,276
7.2.1	население	80,265	1926,350	1605,292	585,932
7.2.2	бюджетные организации	41,892	1005,409	837,841	305,812
7.2.3	прочие	9,525	228,600	190,500	69,533
7.3	Потери	4,163	99,904	83,254	30,388
8	Котельная №8				
8.1	Собственные нужды	0,217	5,210	4,342	1,585
8.2	Реализация всего, в том числе:	12,025	288,590	240,492	87,779
8.2.1	население	11,743	281,827	234,856	85,722
8.2.2	бюджетные организации	0,143	3,422	2,852	1,041
8.2.3	прочие	0,139	3,340	2,783	1,016
8.3	Потери	0,845	20,277	16,897	6,167
9	Котельная №10				
9.1	Собственные нужды	0,493	11,844	9,870	3,602

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
9.2	Реализация всего, в том числе:	99,803	2395,261	1996,051	728,559
9.2.1	население	99,803	2395,261	1996,051	728,559
9.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
9.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3	Потери	3,023	72,553	60,461	22,068
10	Котельная №11				
10.1	Собственные нужды	0,009	0,222	0,185	0,068
10.2	Реализация всего, в том числе:	0,662	15,895	13,246	4,835
10.2.1	население	0,662	15,895	13,246	4,835
10.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3	Потери	0,069	1,650	1,375	0,502
11	Котельная №12				
11.1	Собственные нужды	0,123	2,961	2,467	0,901
11.2	Реализация всего, в том числе:	6,711	161,073	134,228	48,993
11.2.1	население	4,752	114,060	95,050	34,693
11.2.2	бюджетные организации	1,958	46,994	39,162	14,294
11.2.3	прочие	0,001	0,020	0,016	0,006
11.3	Потери	0,645	15,481	12,901	4,709
12	Котельная №13				
12.1	Собственные нужды	0,168	4,028	3,356	1,225
12.2	Реализация всего, в том числе:	34,352	824,442	687,035	250,768
12.2.1	население	27,759	666,227	555,189	202,644
12.2.2	бюджетные организации	6,542	157,011	130,842	47,757
12.2.3	прочие	0,050	1,204	1,003	0,366
12.3	Потери	0,592	14,197	11,831	4,318
13	Котельная №14				
13.1	Собственные нужды	0,264	6,327	5,273	1,924
13.2	Реализация всего, в том числе:	20,958	503,001	419,168	152,996
13.2.1	население	20,267	486,407	405,339	147,949
13.2.2	бюджетные организации	0,324	7,772	6,477	2,364
13.2.3	прочие	0,368	8,822	7,351	2,683
13.3	Потери	1,516	36,381	30,317	11,066
14	Котельная №15				
14.1	Собственные нужды	0,108	2,586	2,155	0,787
14.2	Реализация всего, в том числе:	20,178	484,280	403,567	147,302
14.2.1	население	19,723	473,340	394,450	143,974
14.2.2	бюджетные организации	0,359	8,610	7,175	2,619
14.2.3	прочие	0,097	2,330	1,941	0,709
14.3	Потери	0,546	13,114	10,928	3,989
15	Котельная №17				
15.1	Собственные нужды	0,019	0,462	0,385	0,141
15.2	Реализация всего, в том числе:	4,960	119,039	99,199	36,208
15.2.1	население	4,681	112,346	93,622	34,172
15.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
15.2.3	прочие	0,279	6,693	5,577	2,036
15.3	Потери	0,336	8,059	6,716	2,451
16	Котельная №18				
16.1	Собственные нужды	0,103	2,464	2,053	0,750
16.2	Реализация всего, в том числе:	4,695	112,681	93,901	34,274

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
16.2.1	население	4,511	108,263	90,219	32,930
16.2.2	бюджетные организации	0,153	3,663	3,052	1,114
16.2.3	прочие	0,031	0,755	0,629	0,230
16.3	Потери	0,719	17,249	14,374	5,247
17	Котельная №19				
17.1	Собственные нужды	1,112	26,678	22,232	8,115
17.2	Реализация всего, в том числе:	153,994	3695,858	3079,882	1124,157
17.2.1	население	153,994	3695,858	3079,882	1124,157
17.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
17.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
17.3	Потери	5,245	125,876	104,896	38,287
18	Котельная №20				
18.1	Собственные нужды	0,330	7,930	6,608	2,412
18.2	Реализация всего, в том числе:	35,176	844,223	703,519	256,784
18.2.1	население	34,735	833,651	694,709	253,569
18.2.2	бюджетные организации	0,440	10,572	8,810	3,216
18.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
18.3	Потери	0,820	19,689	16,407	5,989
19	Котельная №21				
19.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
19.2	Реализация всего, в том числе:	4,886	117,273	97,727	35,670
19.2.1	население	4,886	117,273	97,727	35,670
19.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
19.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
19.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Котельная №22				
20.1	Собственные нужды	0,046	1,098	0,915	0,334
20.2	Реализация всего, в том числе:	2,649	63,582	52,985	19,339
20.2.1	население	1,470	35,284	29,404	10,732
20.2.2	бюджетные организации	1,179	28,297	23,581	8,607
20.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
20.3	Потери	0,416	9,993	8,327	3,040
21	Котельная №23				
21.1	Собственные нужды	0,190	4,570	3,809	1,390
21.2	Реализация всего, в том числе:	11,053	265,277	221,064	80,688
21.2.1	население	10,568	253,620	211,350	77,143
21.2.2	бюджетные организации	0,338	8,121	6,767	2,470
21.2.3	прочие	0,147	3,535	2,946	1,075
21.3	Потери	1,380	33,118	27,598	10,073
22	Котельная №24				
22.1	Собственные нужды	0,026	0,616	0,513	0,187
22.2	Реализация всего, в том числе:	2,193	52,631	43,860	16,009
22.2.1	население	2,066	49,572	41,310	15,078
22.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
22.2.3	прочие	0,127	3,059	2,549	0,930
22.3	Потери	0,244	5,848	4,873	1,779
23	Котельная №25				
23.1	Собственные нужды	0,026	0,630	0,525	0,192
23.2	Реализация всего, в том числе:	6,343	152,243	126,869	46,307
23.2.1	население	6,343	152,243	126,869	46,307
23.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
23.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
23.3	Потери	0,293	7,035	5,862	2,140
24	Котельная №26				
24.1	Собственные нужды	0,128	3,077	2,564	0,936
24.2	Реализация всего, в том числе:	12,981	311,550	259,625	94,763
24.2.1	население	12,006	288,152	240,126	87,646
24.2.2	бюджетные организации	0,880	21,109	17,591	6,421
24.2.3	прочие	0,095	2,289	1,908	0,696
24.3	Потери	1,081	25,949	21,624	7,893
25	Котельная №27				
25.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
25.2	Реализация всего, в том числе:	251,089	6026,125	5021,771	1832,946
25.2.1	население	251,089	6026,125	5021,771	1832,946
25.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
25.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
25.3	Потери	1,814	43,530	36,275	13,240
26	Котельная №29				
26.1	Собственные нужды	0,173	4,161	3,468	1,266
26.2	Реализация всего, в том числе:	10,258	246,202	205,168	74,886
26.2.1	население	10,258	246,202	205,168	74,886
26.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
26.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
26.3	Потери	1,237	29,693	24,744	9,032
27	Котельная №30				
27.1	Собственные нужды	0,050	1,205	1,004	0,367
27.2	Реализация всего, в том числе:	14,983	359,589	299,658	109,375
27.2.1	население	9,704	232,887	194,073	70,837
27.2.2	бюджетные организации	5,279	126,702	105,585	38,539
27.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
27.3	Потери	2,193	52,633	43,861	16,009
28	Котельная №37				
28.1	Собственные нужды	0,121	2,902	2,418	0,883
28.2	Реализация всего, в том числе:	6,093	146,238	121,865	44,481
28.2.1	население	5,004	120,093	100,077	36,528
28.2.2	бюджетные организации	1,089	26,145	21,788	7,952
28.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
28.3	Потери	0,484	11,607	9,673	3,531
29	Котельная №42				
29.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
29.2	Реализация всего, в том числе:	0,162	3,886	3,238	1,182
29.2.1	население	0,145	3,485	2,904	1,060
29.2.2	бюджетные организации	0,017	0,400	0,334	0,122
29.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
29.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000
30	Котельная №43				
30.1	Собственные нужды	0,760	18,238	15,198	5,547
30.2	Реализация всего, в том числе:	103,247	2477,917	2064,931	753,700
30.2.1	население	88,796	2131,115	1775,929	648,214
30.2.2	бюджетные организации	14,450	346,802	289,002	105,486
30.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
30.3	Потери	6,362	152,679	127,232	46,440

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
31	Котельная №44				
31.1	Собственные нужды	0,002	0,042	0,035	0,013
31.2	Реализация всего, в том числе:	0,235	5,652	4,710	1,719
31.2.1	население	0,195	4,682	3,902	1,424
31.2.2	бюджетные организации	0,040	0,969	0,808	0,295
31.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
31.3	Потери	0,003	0,083	0,069	0,025
32	Котельная №45				
32.1	Собственные нужды	0,062	1,498	1,248	0,456
32.2	Реализация всего, в том числе:	19,074	457,788	381,490	139,244
32.2.1	население	14,234	341,618	284,682	103,909
32.2.2	бюджетные организации	4,840	116,170	96,808	35,335
32.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
32.3	Потери	4,731	113,534	94,612	34,533
33	Котельная №47				
33.1	Собственные нужды	0,031	0,754	0,628	0,229
33.2	Реализация всего, в том числе:	6,123	146,944	122,453	44,696
33.2.1	население	5,333	128,003	106,669	38,934
33.2.2	бюджетные организации	0,789	18,941	15,784	5,761
33.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
33.3	Потери	0,359	8,624	7,187	2,623
34	Котельная №48				
34.1	Собственные нужды	0,001	0,018	0,015	0,005
34.2	Реализация всего, в том числе:	0,191	4,592	3,827	1,397
34.2.1	население	0,191	4,592	3,827	1,397
34.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
34.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
34.3	Потери	0,005	0,124	0,104	0,038
35	Котельная №49				
35.1	Собственные нужды	0,015	0,352	0,293	0,107
35.2	Реализация всего, в том числе:	14,321	343,694	286,412	104,540
35.2.1	население	14,321	343,694	286,412	104,540
35.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
35.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
35.3	Потери	0,166	3,986	3,321	1,212
36	Котельная №50				
36.1	Собственные нужды	0,992	23,816	19,847	7,244
36.2	Реализация всего, в том числе:	315,715	7577,163	6314,303	2304,720
36.2.1	население	315,715	7577,163	6314,303	2304,720
36.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
36.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
36.3	Потери	15,641	375,379	312,816	114,178
37	Котельная №52				
37.1	Собственные нужды	0,346	8,310	6,925	2,528
37.2	Реализация всего, в том числе:	22,371	536,911	447,426	163,311
37.2.1	население	22,371	536,911	447,426	163,311
37.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
37.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
37.3	Потери	2,828	67,868	56,557	20,643
38	Котельная №53				
38.1	Собственные нужды	0,107	2,559	2,133	0,778

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
38.2	Реализация всего, в том числе:	26,890	645,353	537,795	196,295
38.2.1	население	26,890	645,353	537,795	196,295
38.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
38.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
38.3	Потери	1,327	31,857	26,547	9,690
39	Котельная №54				
39.1	Собственные нужды	0,206	4,932	4,110	1,500
39.2	Реализация всего, в том числе:	24,447	586,717	488,931	178,460
39.2.1	население	24,447	586,717	488,931	178,460
39.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
39.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
39.3	Потери	1,890	45,355	37,796	13,795
40	Котельная №55				
40.1	Собственные нужды	0,253	6,083	5,069	1,850
40.2	Реализация всего, в том числе:	36,147	867,536	722,947	263,876
40.2.1	население	36,147	867,536	722,947	263,876
40.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
40.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
40.3	Потери	2,600	62,401	52,001	18,980
41	Котельная №56				
41.1	Собственные нужды	0,088	2,107	1,756	0,641
41.2	Реализация всего, в том числе:	10,582	253,973	211,644	77,250
41.2.1	население	10,582	253,973	211,644	77,250
41.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
41.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
41.3	Потери	0,467	11,201	9,335	3,407
42	Котельная №58				
42.1	Собственные нужды	0,177	4,248	3,540	1,292
42.2	Реализация всего, в том числе:	82,332	1975,976	1646,646	601,026
42.2.1	население	82,332	1975,976	1646,646	601,026
42.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
42.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
42.3	Потери	1,380	33,131	27,609	10,077
43	Котельная №61				
43.1	Собственные нужды	0,090	2,167	1,806	0,659
43.2	Реализация всего, в том числе:	5,284	126,810	105,675	38,571
43.2.1	население	5,284	126,810	105,675	38,571
43.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
43.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
43.3	Потери	0,346	8,295	6,912	2,523
44	Котельная №62				
44.1	Собственные нужды	0,068	1,635	1,362	0,497
44.2	Реализация всего, в том числе:	10,052	241,257	201,047	73,382
44.2.1	население	10,052	241,257	201,047	73,382
44.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
44.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
44.3	Потери	0,495	11,874	9,895	3,612
45	Котельная №63				
45.1	Собственные нужды	0,016	0,394	0,328	0,120
45.2	Реализация всего, в том числе:	2,222	53,338	44,448	16,224

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
45.2.1	население	2,222	53,338	44,448	16,224
45.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
45.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
45.3	Потери	0,207	4,963	4,136	1,510
46	Котельная №64				
46.1	Собственные нужды	0,012	0,286	0,238	0,087
46.2	Реализация всего, в том числе:	0,574	13,776	11,480	4,190
46.2.1	население	0,574	13,776	11,480	4,190
46.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
46.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
46.3	Потери	0,018	0,428	0,357	0,130
47	Котельная №66				
47.1	Собственные нужды	0,033	0,802	0,668	0,244
47.2	Реализация всего, в том числе:	2,546	61,109	50,924	18,587
47.2.1	население	2,546	61,109	50,924	18,587
47.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
47.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
47.3	Потери	0,214	5,133	4,277	1,561
48	Котельная №68				
48.1	Собственные нужды	0,106	2,534	2,112	0,771
48.2	Реализация всего, в том числе:	11,554	277,287	231,072	84,341
48.2.1	население	11,108	266,580	222,150	81,085
48.2.2	бюджетные организации	0,356	8,554	7,129	2,602
48.2.3	прочие	0,090	2,152	1,793	0,655
48.3	Потери	1,229	29,502	24,585	8,974
49	Котельная №69				
49.1	Собственные нужды	0,031	0,751	0,626	0,229
49.2	Реализация всего, в том числе:	0,574	13,776	11,480	4,190
49.2.1	население	0,571	13,692	11,410	4,165
49.2.2	бюджетные организации	0,003	0,084	0,070	0,025
49.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
49.3	Потери	0,145	3,471	2,892	1,056
50	Котельная №70				
50.1	Собственные нужды	0,048	1,162	0,969	0,354
50.2	Реализация всего, в том числе:	3,061	73,472	61,227	22,348
50.2.1	население	3,061	73,472	61,227	22,348
50.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
50.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
50.3	Потери	0,692	16,604	13,837	5,050
51	Котельная №71				
51.1	Собственные нужды	0,074	1,778	1,482	0,541
51.2	Реализация всего, в том числе:	7,168	172,024	143,353	52,324
51.2.1	население	7,168	172,024	143,353	52,324
51.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
51.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
51.3	Потери	1,193	28,639	23,866	8,711
52	Котельная №72				
52.1	Собственные нужды	0,028	0,677	0,564	0,206
52.2	Реализация всего, в том числе:	6,829	163,899	136,583	49,853
52.2.1	население	6,829	163,899	136,583	49,853
52.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
52.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
52.3	Потери	0,342	8,212	6,843	2,498
53	Котельная №73				
53.1	Собственные нужды	0,060	1,433	1,194	0,436
53.2	Реализация всего, в том числе:	10,877	261,038	217,532	79,399
53.2.1	население	10,877	261,038	217,532	79,399
53.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
53.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
53.3	Потери	1,234	29,606	24,671	9,005
54	Котельная №76				
54.1	Собственные нужды	0,004	0,088	0,074	0,027
54.2	Реализация всего, в том числе:	0,324	7,771	6,476	2,364
54.2.1	население	0,322	7,724	6,437	2,349
54.2.2	бюджетные организации	0,002	0,047	0,039	0,014
54.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
54.3	Потери	0,015	0,353	0,294	0,107
55	Котельная №80				
55.1	Собственные нужды	0,021	0,495	0,412	0,151
55.2	Реализация всего, в том числе:	1,310	31,438	26,198	9,562
55.2.1	население	1,310	31,438	26,198	9,562
55.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
55.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
55.3	Потери	0,097	2,324	1,937	0,707
56	Котельная ООО «Нар-ПромЭнерго»				
56.1	Собственные нужды	0,224	5,378	4,482	1,636
56.2	Реализация всего, в том числе:	17,220	413,281	344,400	125,706
56.2.1	население	16,555	397,324	331,103	120,853
56.2.2	бюджетные организации	0,531	12,750	10,625	3,878
56.2.3	прочие	0,134	3,207	2,673	0,976
56.3	Потери	1,179	28,307	23,589	8,610
57	Котельная АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»				
57.1	Собственные нужды	0,206	4,933	4,111	1,500
57.2	Реализация всего, в том числе:	2,973	71,353	59,461	21,703
57.2.1	население	2,955	70,920	59,100	21,571
57.2.2	бюджетные организации	0,018	0,433	0,361	0,132
57.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
57.3	Потери	0,539	12,942	10,785	3,937
58	Котельная ООО «А.О.З» *(производственная котельная)				
58.1	Собственные нужды	0,331	7,948	6,623	2,417
58.2	Реализация всего, в том числе:	17,662	423,877	353,231	128,929
58.2.1	население	17,662	423,877	353,231	128,929
58.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
58.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
58.3	Потери	0,662	15,895	13,246	4,835
59	Котельная ООО «Жил-КомСервис»				
59.1	Собственные нужды	0,056	1,352	1,127	0,411

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
59.2	Реализация всего, в том числе:	5,122	122,924	102,437	37,390
59.2.1	население	5,122	122,924	102,437	37,390
59.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
59.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
59.3	Потери	0,409	9,817	8,181	2,986
60	Котельная № 6*				
60.1	Собственные нужды	0,053	1,272	1,060	0,387
60.2	Реализация всего, в том числе:	2,161	51,872	43,227	15,778
60.2.1	население	2,161	51,872	43,227	15,778
60.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
60.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
60.3	Потери	0,177	4,239	3,532	1,289
61	Котельная № 22*				
61.1	Собственные нужды	0,166	3,974	3,312	1,209
61.2	Реализация всего, в том числе:	6,623	158,954	132,462	48,349
61.2.1	население	6,623	158,954	132,462	48,349
61.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
61.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
61.3	Потери	0,519	12,451	10,376	3,787
62	Котельная №172				
62.1	Собственные нужды	0,398	9,546	7,955	2,904
62.2	Реализация всего, в том числе:	0,801	19,225	16,021	5,848
62.2.1	население	0,801	19,225	16,021	5,848
62.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
62.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
62.3	Потери	0,071	1,712	1,427	0,521
63	Котельная №516 (работает совместно на одну сеть с котельной №576)				
63.1	Собственные нужды	0,498	11,942	9,951	3,632
63.2	Реализация всего, в том числе:	20,624	494,982	412,485	150,557
63.2.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557
63.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
63.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
63.3	Потери	1,746	41,915	34,929	12,749
64	Котельная №576				
64.1	Собственные нужды	0,498	11,942	9,951	3,632
64.2	Реализация всего, в том числе:	20,624	494,982	412,485	150,557
64.2.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557
64.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
64.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
64.3	Потери	1,746	41,915	34,929	12,749
65	Крышная котельная «ул. Войкова, 3»				
65.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
65.2	Реализация всего, в том числе:	5,541	132,981	110,817	40,448
65.2.1	население	5,327	127,847	106,539	38,887
65.2.2	бюджетные организации	0,171	4,102	3,419	1,248
65.2.3	прочие	0,043	1,032	0,860	0,314
65.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепло- вой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление го- довое, тыс. м³/год
66	Крышная котельная «ул. Войкова, 5»				
66.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
66.2	Реализация всего, в том числе:	4,106	98,552	82,126	29,976
66.2.1	население	4,081	97,953	81,628	29,794
66.2.2	бюджетные организации	0,025	0,598	0,498	0,182
66.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
66.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000
67	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А»				
67.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
67.2	Реализация всего, в том числе:	3,886	93,253	77,711	28,364
67.2.1	население	3,886	93,253	77,711	28,364
67.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
67.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
67.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000
68	Крышная котельная ТСЖ «Радужный»				
68.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
68.2	Реализация всего, в том числе:	3,192	76,616	63,847	23,304
68.2.1	население	3,192	76,616	63,847	23,304
68.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
68.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
68.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000
69	Крышная котельная ЖК «Никольский»				
69.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
69.2	Реализация всего, в том числе:	3,693	88,643	73,869	26,962
69.2.1	население	3,693	88,643	73,869	26,962
69.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
69.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
69.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000
70	Крышная котельная ЖК «Авиатор»				
70.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000
70.2	Реализация всего, в том числе:	3,693	88,643	73,869	26,962
70.2.1	население	3,693	88,643	73,869	26,962
70.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000
70.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
70.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000
71	Котельная ГУП «Меди- цинский центр» санаторий Литвиново				
71.1	Собственные нужды	0,397	9,537	7,948	2,901
71.2	Реализация всего, в том числе:	2,738	65,701	54,751	19,984
71.2.1	население	2,187	52,498	43,748	15,968
71.2.2	бюджетные организации	0,550	13,203	11,003	4,016
71.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000
71.3	Потери	0,397	9,537	7,948	2,901
	Итого, по всем системам теплоснабжения Наро-Фо- минскому г.о.				

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление средне-суточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
				213,909	78,077
	Собственные нужды	10,695	256,691		
	Реализация всего, в том числе:	1758,652	42207,649	35173,041	12838,160
	население	1660,066	39841,587	33201,323	12118,483
	бюджетные организации	85,510	2052,243	1710,202	624,224
	прочие	13,076	313,819	261,516	95,453
	Потери	79,714	1913,134	1594,278	581,912

2.2.6.2 Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе в зонах действия ИЦВ (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) представлен в таблице (Таблица 2.58).

Таблица 2.58 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально-часовые, м³/ч	среднесуточные, м³/сут	максимально-суточные, м³/сут	годовые, тыс.м³
	Технологическая зона №1 (ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого)				
	ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого				
1	Подъем воды по технологической зоне №1 всего, в том числе:	912,42	12206,30	14647,56	4455,30
1.1	Подъем воды ВЗУ-110 ул. Новикова	492,66	6590,82	7908,99	2405,65
1.2	Подъем воды ВЗУ-111 ул. Московская	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Подъем воды ВЗУ-113 Парк Воровского	283,75	3795,95	4555,13	1385,52
1.4	Подъем воды ВЗУ-114 ул. Московская	136,01	1819,53	2183,44	664,13
1.5	Подъем воды ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Собственные нужды	20,18	270,02	324,03	98,559
3	Отпуск воды в сеть	892,24	11936,28	14323,53	4 356,741
4	Утечка и неучтенный расход воды	83,96	1123,23	1347,87	409,977
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,20	9,20	9,20	9,20
6	Реализация, в т.ч:	808,28	10813,05	12975,66	3 946,764
6.1	населению	436,92	5845,06	7014,07	2 133,446
6.2	бюджетным организациям	66,36	887,73	1065,28	324,022
6.3	прочим организациям	305,00	4080,26	4896,32	1 489,296
	Технологическая зона №2 (ВЗУ-121 д/о Бекасово)				
	ВЗУ-121 д/о Бекасово				
1	Подъем воды по технологической зоне №2	31,92	354,62	425,54	129,44
2	Собственные нужды	1,98	21,96	26,35	8,015
3	Отпуск воды в сеть	29,94	332,66	399,19	121,420
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,60	28,89	34,67	10,545
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,15	8,15	8,15	8,15
6	Реализация, в т.ч:	27,34	303,77	364,52	110,875
6.1	населению	7,83	86,98	104,37	31,746
6.2	бюджетным организациям	0,26	2,93	3,52	1,071
6.3	прочим организациям	19,25	213,86	256,63	78,058
	Технологическая зона №3 (ВЗУ-117 ул. Шибанкова)				
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова				
1	Подъем воды по технологической зоне №3	221,54	2963,68	3556,42	1081,743

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Собственные нужды	2,63	35,24	42,28	12,861
3	Отпуск воды в сеть	218,90	2928,44	3514,13	1 068,882
4	Утечка и неучтенный расход воды	20,10	268,90	322,68	98,149
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,07	9,07	9,07	9,07
6	Реализация, в т.ч:	198,80	2659,54	3191,45	970,732
6.1	населению	115,85	1549,87	1859,84	565,701
6.2	бюджетным организациям	16,45	220,04	264,05	80,316
6.3	прочим организациям	66,50	889,63	1067,56	324,715
	Технологическая зона №4 (ВЗУ-131 ул. Связистов)				
	ВЗУ-131 ул. Связистов				
1	Подъем воды по технологической зоне №4	4,37	58,46	70,15	21,338
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0
3	Отпуск воды в сеть	4,37	58,46	70,15	21,338
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,34	4,50	5,40	1,642
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,69	7,69	7,69	7,69
6	Реализация, в т.ч:	4,03	53,96	64,75	19,696
6.1	населению	1,93	25,79	30,95	9,414
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	2,11	28,17	33,80	10,282
	Технологическая зона №5 (ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького)				
	ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького				
1	Подъем воды по технологической зоне №5 всего, в том числе:	533,45	6839,08	8206,90	2496,26
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-226 ул. Парковая</i>	134,75	1727,58	2073,09	630,57
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-228 ул. Дубки</i>	241,59	3097,33	3716,79	1130,52
1.3	<i>Подъем воды ВЗУ-229 ул. Горького</i>	157,11	2014,18	2417,01	735,18
2	Собственные нужды	6,59	84,45	101,34	30,824
3	Отпуск воды в сеть	526,86	6754,63	8105,56	2 465,440
4	Утечка и неучтенный расход воды	31,84	408,20	489,84	148,994
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,97	5,97	5,97	5,97
6	Реализация, в т.ч:	495,02	6346,43	7615,71	2 316,447
6.1	населению	283,69	3637,05	4364,46	1 327,522
6.2	бюджетным организациям	5,39	69,08	82,90	25,215
6.3	прочим организациям	205,94	2640,30	3168,36	963,710
	Технологическая зона №6 (ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево)				
	ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево				
1	Подъем воды по технологической зоне №6 всего, в том числе:	1,83	33,21	39,85	12,12
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-311 пос. Глаголево</i>	0,48	8,71	10,45	3,18
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-313 пос. Глаголево</i>	1,35	24,49	29,39	8,94
2	Собственные нужды	0,11	2,06	2,48	0,753
3	Отпуск воды в сеть	1,71	31,14	37,37	11,367
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,14	2,61	3,13	0,953
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,86	7,86	7,86	7,86
6	Реализация, в т.ч:	1,57	28,53	34,24	10,414
6.1	населению	1,57	28,53	34,24	10,414
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №7 (ВЗУ-312 Ново-лаголево (в/ч №33))				
	ВЗУ-312 Новолаголево (в/ч №33)				
1	Подъем воды по технологической зоне №7	15,33	112,30	134,76	40,99
2	Собственные нужды	0,22	1,64	1,97	0,600
3	Отпуск воды в сеть	15,10	110,66	132,79	40,390
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,68	4,99	5,99	1,822
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,45	4,45	4,45	4,45
6	Реализация, в т.ч:	14,42	105,66	126,80	38,568
6.1	населению	4,94	36,17	43,41	13,203

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	9,49	69,49	83,39	25,365
	Технологическая зона №8 (ВЗУ-231 "Весна")				
	ВЗУ-231 "Весна"				
1	Подъем воды по технологической зоне №8	66,29	946,96	1136,35	345,64
2	Собственные нужды	0,96	13,67	16,40	4,989
3	Отпуск воды в сеть	65,33	933,29	1119,95	340,651
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,12	44,53	53,43	16,252
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,70	4,70	4,70	4,70
6	Реализация, в т.ч:	62,21	888,76	1066,52	324,399
6.1	населению	60,25	860,77	1032,92	314,180
6.2	бюджетным организациям	1,54	21,97	26,37	8,020
6.3	прочим организациям	0,42	6,02	7,23	2,199
	Технологическая зона №9 (ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3)				
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3				
1	Подъем воды по технологической зоне №9 всего, в том числе:	24,18	402,99	483,58	147,09
1.1	Подъем воды ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	24,18	402,99	483,58	147,09
1.2	Подъем воды ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Собственные нужды	0,47	7,89	9,47	2,880
3	Отпуск воды в сеть	23,71	395,10	474,12	144,21
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,13	18,82	22,59	6,870
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,67	4,67	4,67	4,67
6	Реализация, в т.ч:	22,54	375,73	450,87	137,140
6.1	населению	22,54	375,73	450,87	137,14
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №10 (ВЗУ-241 "Победа")				
	ВЗУ-241 "Победа"				
1	Подъем воды по технологической зоне №10	3,81	48,84	58,60	17,825
2	Собственные нужды	0,67	8,58	10,30	3,132
3	Отпуск воды в сеть	3,14	40,25	48,31	14,693
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,20	2,54	3,05	0,927
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,20	5,20	5,20	5,20
6	Реализация, в т.ч:	2,94	37,72	45,26	13,766
6.1	населению	0,34	4,41	5,29	1,610
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	2,60	33,30	39,96	12,156
	Технологическая зона №11 (ВЗУ-321 д. Софьино)				
	ВЗУ-321 д. Софьино				
1	Подъем воды по технологической зоне №11	65,10	527,16	632,60	192,415
2	Собственные нужды	0,43	3,46	4,15	1,263
3	Отпуск воды в сеть	64,68	523,70	628,45	191,152
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,13	33,46	40,15	12,212
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	60,55	490,25	588,30	178,941
6.1	населению	27,73	224,51	269,41	81,946
6.2	бюджетным организациям	1,19	9,61	11,54	3,509
6.3	прочим организациям	31,63	256,13	307,35	93,486
	Технологическая зона №12 (ВЗУ-341 д/о Отличник)				
	ВЗУ-341 д/о Отличник				
1	Подъем воды по технологической зоне №12	11,90	45,75	54,90	16,7
2	Собственные нужды	0,70	2,71	3,25	0,989
3	Отпуск воды в сеть	11,19	43,04	51,65	15,711
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,61	2,35	2,82	0,857
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,13	5,13	5,13	5,13
6	Реализация, в т.ч:	10,58	40,69	48,83	14,853

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
6.1	населению	5,95	22,90	27,48	8,357
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0
6.3	прочим организациям	4,63	17,80	21,36	6,496
	Технологическая зона №13 (ВЗУ-771 п. Ка- лининец)				
	ВЗУ-771 п. Калининец				
1	Подъем воды по технологической зоне №13	144,60	1853,81	2224,58	676,642
2	Собственные нужды	1,74	22,31	26,77	8,142
3	Отпуск воды в сеть	142,86	1831,51	2197,81	668,500
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,83	87,55	105,06	31,956
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,72	4,72	4,72	4,72
6	Реализация, в т.ч:	136,03	1743,96	2092,75	636,544
6.1	населению	87,73	1124,76	1349,71	410,537
6.2	бюджетным организациям	2,20	28,24	33,89	10,308
6.3	прочим организациям	46,09	590,95	709,15	215,698
	Технологическая зона №14 (ВЗУ-712 Та- расково)				
	ВЗУ-712 Тарасково				
1	Подъем воды по технологической зоне №14	167,91	2238,77	2686,52	817,15
2	Собственные нужды	1,15	15,39	18,47	5,617
3	Отпуск воды в сеть	166,75	2223,38	2668,05	811,533
4	Утечка и неучтенный расход воды	8,27	110,30	132,36	40,260
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,93	4,93	4,93	4,93
6	Реализация, в т.ч:	158,48	2113,08	2535,69	771,273
6.1	населению	3,18	42,37	50,85	15,465
6.2	бюджетным организациям	120,08	1601,08	1921,30	584,396
6.3	прочим организациям	35,22	469,62	563,55	171,412
	Технологическая зона №15 (ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино))				
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №15	39,10	501,23	601,48	182,95
2	Собственные нужды	0,92	11,75	14,09	4,287
3	Отпуск воды в сеть	38,18	489,49	587,39	178,663
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,97	25,28	30,34	9,228
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,04	5,04	5,04	5,04
6	Реализация, в т.ч:	36,21	464,21	557,05	169,435
6.1	населению	18,83	241,44	289,73	88,125
6.2	бюджетным организациям	0,17	2,18	2,61	0,795
6.3	прочим организациям	17,21	220,59	264,71	80,515
	Технологическая зона №16 (ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское)				
	ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петров- ское				
1	Подъем воды по технологической зоне №16 всего, в том числе:	17,11	95,70	114,84	34,93
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-721 с. Петровское</i>	12,88	72,05	86,47	26,30
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-722 с. Петровское</i>	4,23	23,64	28,37	8,63
2	Собственные нужды	0,02	0,11	0,13	0,040
3	Отпуск воды в сеть	17,09	95,59	114,71	34,890
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,87	4,86	5,84	1,776
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,08	5,08	5,08	5,08
6	Реализация, в т.ч:	16,22	90,72	108,87	33,114
6.1	населению	7,08	39,62	47,55	14,462
6.2	бюджетным организациям	3,28	18,36	22,03	6,702
6.3	прочим организациям	5,85	32,74	39,29	11,950
	Технологическая зона №17 (ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора)				
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора				
1	Подъем воды по технологической зоне №17 всего, в том числе:	132,12	1451,85	1742,22	529,93
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд</i>	96,17	1056,84	1268,21	385,75
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора</i>	35,95	395,01	474,02	144,18

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Собственные нужды	8,10	88,98	106,78	32,478
3	Отпуск воды в сеть	124,02	1362,87	1635,45	497,45
4	Утечка и неучтенный расход воды	18,02	198,00	237,60	72,271
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,64	13,64	13,64	13,64
6	Реализация, в т.ч:	106,00	1164,87	1397,84	425,177
6.1	населению	80,09	880,12	1056,14	321,244
6.2	бюджетным организациям	4,46	49,03	58,84	17,897
6.3	прочим организациям	21,45	235,71	282,86	86,036
	Технологическая зона №18 (ВЗУ-531 п. с/х Архангельский)				
	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский				
1	Подъем воды по технологической зоне №18	47,36	225,52	270,62	82,313
2	Собственные нужды	1,17	5,56	6,67	2,029
3	Отпуск воды в сеть	46,19	219,96	263,95	80,284
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,56	16,94	20,32	6,182
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,51	7,51	7,51	7,51
6	Реализация, в т.ч:	42,63	203,02	243,63	74,103
6.1	населению	22,92	109,14	130,97	39,836
6.2	бюджетным организациям	0,38	1,82	2,19	0,666
6.3	прочим организациям	19,33	92,06	110,47	33,601
	Технологическая зона №19 (ВЗУ-661 д. Ве- селево)				
	ВЗУ-661 д. Веселево				
1	Подъем воды по технологической зоне №19	17,55	168,71	202,45	61,578
2	Собственные нужды	0,01	0,14	0,16	0,050
3	Отпуск воды в сеть	17,53	168,57	202,28	61,528
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,24	11,96	14,35	4,365
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,09	7,09	7,09	7,09
6	Реализация, в т.ч:	16,29	156,61	187,93	57,163
6.1	населению	8,57	82,40	98,88	30,077
6.2	бюджетным организациям	0,39	3,73	4,48	1,363
6.3	прочим организациям	7,33	70,47	84,57	25,723
	Технологическая зона №20 (ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки)				
	ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки				
1	Подъем воды по технологической зоне №20 всего, в том числе:	14,88	114,47	137,36	41,78
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-551 д. Волченки</i>	14,47	111,32	133,58	40,63
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-552 д. Волченки</i>	0,41	3,15	3,78	1,15
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	14,87	114,37	137,24	41,745
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,95	7,27	8,72	2,653
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,35	6,35	6,35	6,35
6	Реализация, в т.ч:	13,92	107,10	128,52	39,092
6.1	населению	8,44	64,89	77,86	23,684
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,84	3,41	1,036
6.3	прочим организациям	5,12	39,38	47,25	14,372
	Технологическая зона №21 (ВЗУ-611 д. Вышегород)				
	ВЗУ-611 д. Вышегород				
1	Подъем воды по технологической зоне №21	6,60	23,88	28,66	8,716
2	Собственные нужды	0,04	0,14	0,16	0,050
3	Отпуск воды в сеть	6,56	23,74	28,49	8,666
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,53	1,93	2,32	0,705
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,09	8,09	8,09	8,09
6	Реализация, в т.ч:	6,03	21,81	26,17	7,961
6.1	населению	4,37	15,82	18,98	5,774
6.2	бюджетным организациям	0,33	1,18	1,42	0,432
6.3	прочим организациям	1,33	4,81	5,77	1,755
	Технологическая зона №22 (ВЗУ-631 д. Крюково)				
	ВЗУ-631 д. Крюково				
1	Подъем воды по технологической зоне №22	0,66	2,26	2,71	0,825
2	Собственные нужды	0,13	0,43	0,51	0,156

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Отпуск воды в сеть	0,54	1,83	2,20	0,669
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,10	0,12	0,036
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,40	4,40	4,40	4,40
6	Реализация, в т.ч:	0,51	1,73	2,08	0,633
6.1	населению	0,51	1,73	2,08	0,633
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №23 (ВЗУ-411 д. Митяево)				
	ВЗУ-411 д. Митяево				
1	Подъем воды по технологической зоне №23	0,61	6,69	8,03	2,442
2	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	0,60	6,59	7,91	2,406
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,06	0,64	0,77	0,233
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,55	9,55	9,55	9,55
6	Реализация, в т.ч:	0,54	5,95	7,14	2,173
6.1	населению	0,47	5,14	6,17	1,876
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,07	0,81	0,98	0,297
	Технологическая зона №24 (ВЗУ-521 д. Назарьево)				
	ВЗУ-521 д. Назарьево				
1	Подъем воды по технологической зоне №24	6,81	23,28	27,93	8,496
2	Собственные нужды	0,82	2,81	3,37	1,025
3	Отпуск воды в сеть	5,99	20,47	24,56	7,471
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,75	2,56	3,07	0,933
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	10,99	10,99	10,99	10,99
6	Реализация, в т.ч:	5,24	17,91	21,49	6,537
6.1	населению	4,17	14,26	17,11	5,203
6.2	бюджетным организациям	0,34	1,15	1,38	0,420
6.3	прочим организациям	0,73	2,50	3,00	0,914
	Технологическая зона №25 (ВЗУ-641 д. Ново - Александровка)				
	ВЗУ-641 д. Ново - Александровка				
1	Подъем воды по технологической зоне №25	2,17	7,40	8,88	2,702
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	2,14	7,30	8,76	2,666
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,17	0,59	0,71	0,216
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,01	8,01	8,01	8,01
6	Реализация, в т.ч:	1,96	6,71	8,05	2,450
6.1	населению	1,96	6,71	8,05	2,450
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №26 (ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка)				
	ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка				
1	Подъем воды по технологической зоне №26	5,63	19,26	23,12	7,031
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	5,61	19,16	23,00	6,995
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	1,39	1,67	0,508
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,23	7,23	7,23	7,23
6	Реализация, в т.ч:	5,20	17,77	21,33	6,487
6.1	населению	5,20	17,77	21,33	6,487
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №27 (ВЗУ-431 п. Рождествено)				
	ВЗУ-431 п. Рождествено				
1	Подъем воды по технологической зоне №27	8,80	33,86	40,63	12,358
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	8,78	33,76	40,51	12,322
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,19	4,56	5,48	1,665
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,48	13,48	13,48	13,48
6	Реализация, в т.ч:	7,59	29,20	35,04	10,657

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
6.1	населению	7,46	28,69	34,43	10,472
6.2	бюджетным организациям	0,13	0,49	0,59	0,180
6.3	прочим организациям	0,00	0,01	0,02	0,005
	Технологическая зона №28 (ВЗУ-451 д. Симбухово)				
	ВЗУ-451 д. Симбухово				
1	Подъем воды по технологической зоне №28	5,18	24,53	29,43	8,952
2	Собственные нужды	0,03	0,15	0,18	0,056
3	Отпуск воды в сеть	5,15	24,37	29,25	8,896
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,50	2,34	2,81	0,856
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,56	9,56	9,56	9,56
6	Реализация, в т.ч:	4,65	22,03	26,43	8,040
6.1	населению	4,26	20,16	24,20	7,360
6.2	бюджетным организациям	0,06	0,30	0,36	0,108
6.3	прочим организациям	0,33	1,57	1,88	0,572
	Технологическая зона №29 (ВЗУ-651 д. Субботино)				
	ВЗУ-651 д. Субботино				
1	Подъем воды по технологической зоне №29	1,09	3,71	4,45	1,354
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	1,09	3,71	4,45	1,354
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,09	0,30	0,36	0,109
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,02	8,02	8,02	8,02
6	Реализация, в т.ч:	1,00	3,41	4,09	1,245
6.1	населению	0,93	3,19	3,83	1,163
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,07	0,22	0,27	0,082
	Технологическая зона №30 (ВЗУ-511 д. Устье)				
	ВЗУ-511 д. Устье				
1	Подъем воды по технологической зоне №30	8,20	126,15	151,38	46,044
2	Собственные нужды	0,35	5,42	6,50	1,979
3	Отпуск воды в сеть	7,85	120,73	144,87	44,065
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,59	9,04	10,85	3,300
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,17	7,17	7,17	7,17
6	Реализация, в т.ч:	7,26	111,69	134,02	40,765
6.1	населению	3,87	59,58	71,50	21,748
6.2	бюджетным организациям	0,09	1,46	1,75	0,533
6.3	прочим организациям	3,29	50,64	60,77	18,484
	Технологическая зона №31 (ВЗУ-671 д. Шустиково)				
	ВЗУ-671 д. Шустиково				
1	Подъем воды по технологической зоне №31	8,76	53,93	64,72	19,686
2	Собственные нужды	0,05	0,29	0,35	0,106
3	Отпуск воды в сеть	8,72	53,64	64,37	19,580
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,83	5,08	6,10	1,855
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,42	9,42	9,42	9,42
6	Реализация, в т.ч:	7,89	48,56	58,27	17,725
6.1	населению	5,21	32,08	38,50	11,709
6.2	бюджетным организациям	0,34	2,10	2,52	0,765
6.3	прочим организациям	2,34	14,39	17,26	5,251
	Технологическая зона №32 (ВЗУ-461 д. Ястребово)				
	ВЗУ-461 д. Ястребово				
1	Подъем воды по технологической зоне №32	3,84	13,90	16,68	5,075
2	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,036
3	Отпуск воды в сеть	3,81	13,81	16,57	5,039
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,78	0,94	0,285
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,62	5,62	5,62	5,62
6	Реализация, в т.ч:	3,60	13,02	15,63	4,754
6.1	населению	3,57	12,92	15,50	4,715
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,11	0,13	0,039

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №33 (ВЗУ-421 п. Пионерский)				
	ВЗУ-421 п. Пионерский				
1	Подъем воды по технологической зоне №33	4,98	54,71	65,66	19,971
2	Собственные нужды	0,12	1,36	1,63	0,495
3	Отпуск воды в сеть	4,86	53,36	64,03	19,476
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,44	4,79	5,75	1,75
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,75	8,75	8,75	8,75
6	Реализация, в т.ч:	4,42	48,57	58,28	17,728
6.1	населению	2,20	24,13	28,96	8,808
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,78	0,93	0,284
6.3	прочим организациям	2,15	23,66	28,39	8,636
	Технологическая зона №34 (ВЗУ-891 д. Головково)				
	ВЗУ-891 д. Головково				
1	Подъем воды по технологической зоне №34	38,59	329,87	395,84	120,402
2	Собственные нужды	1,71	14,65	17,58	5,347
3	Отпуск воды в сеть	36,88	315,22	378,26	115,055
4	Утечка и неучтенный расход воды	2,42	20,64	24,77	7,534
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,26	6,26	6,26	6,26
6	Реализация, в т.ч:	34,47	294,58	353,49	107,521
6.1	населению	16,31	139,41	167,30	50,886
6.2	бюджетным организациям	0,62	5,33	6,40	1,946
6.3	прочим организациям	17,53	149,83	179,80	54,690
	Технологическая зона №35 (ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма))				
	ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)				
1	Подъем воды по технологической зоне №35 всего, в том числе:	16,32	62,76	75,32	22,91
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-861 д. Крюково</i>	3,45	13,26	15,91	4,84
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)</i>	12,87	49,50	59,40	18,07
2	Собственные нужды	0,71	2,72	3,26	0,992
3	Отпуск воды в сеть	15,61	60,05	72,05	21,917
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,09	4,19	5,03	1,531
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,68	6,68	6,68	6,68
6	Реализация, в т.ч:	14,52	55,85	67,02	20,386
6.1	населению	0,07	0,27	0,33	0,100
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	14,45	55,58	66,69	20,285
	Технологическая зона №36 (ВЗУ-851 д. Васильчиново)				
	ВЗУ-851 д. Васильчиново				
1	Подъем воды по технологической зоне №36	60,47	547,23	656,67	199,738
2	Собственные нужды	7,21	65,22	78,27	23,806
3	Отпуск воды в сеть	53,26	482,01	578,41	175,932
4	Утечка и неучтенный расход воды	4,09	36,98	44,38	13,499
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,76
6	Реализация, в т.ч:	49,17	445,02	534,03	162,433
6.1	населению	33,60	304,03	364,84	110,971
6.2	бюджетным организациям	0,75	6,81	8,17	2,484
6.3	прочим организациям	14,83	134,19	161,02	48,978
	Технологическая зона №37 (ВЗУ-831 д. Большие Горки)				
	ВЗУ-831 д. Большие Горки				
1	Подъем воды по технологической зоне №37	8,07	107,63	129,16	39,286
2	Собственные нужды	0,00	0,02	0,03	0,008
3	Отпуск воды в сеть	8,07	107,61	129,13	39,278
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,55	7,28	8,73	2,656
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,76	6,76	6,76	6,76
6	Реализация, в т.ч:	7,53	100,33	120,40	36,622
6.1	населению	0,10	1,36	1,63	0,495
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	7,42	98,98	118,78	36,128

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №38 (ВЗУ-871 д. Любаново)				
	ВЗУ-871 д. Любаново				
1	Подъем воды по технологической зоне №38	0,33	1,45	1,74	0,528
2	Собственные нужды	0,00	0,01	0,01	0,003
3	Отпуск воды в сеть	0,33	1,44	1,73	0,525
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,13	0,15	0,046
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,65	8,65	8,65	8,65
6	Реализация, в т.ч:	0,30	1,31	1,58	0,479
6.1	населению	0,30	1,31	1,58	0,479
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №39 (ВЗУ-811 д. Мякишево-1)				
	ВЗУ-811 д. Мякишево-1				
1	Подъем воды по технологической зоне №39	1,12	5,31	6,37	1,937
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280
3	Отпуск воды в сеть	0,96	4,54	5,45	1,657
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,37	0,44	0,135
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,94	6,94	6,94	6,94
6	Реализация, в т.ч:	0,88	4,17	5,01	1,522
6.1	населению	0,85	4,04	4,84	1,474
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	Технологическая зона №40 (ВЗУ-821 д. Мякишево-2)				
	ВЗУ-821 д. Мякишево-2				
1	Подъем воды по технологической зоне №40	3,53	16,69	20,03	6,093
2	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,280
3	Отпуск воды в сеть	3,36	15,93	19,11	5,813
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,89	4,20	5,04	1,533
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	25,16	25,16	25,16	25,16
6	Реализация, в т.ч:	2,48	11,73	14,07	4,280
6.1	населению	2,45	11,59	13,91	4,231
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,049
	Технологическая зона №41 (ВЗУ-841 д. Слепушкино)				
	ВЗУ-841 д. Слепушкино				
1	Подъем воды по технологической зоне №41	7,24	24,74	29,68	9,029
2	Собственные нужды	0,80	2,72	3,27	0,993
3	Отпуск воды в сеть	6,44	22,02	26,42	8,036
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,57	5,37	6,44	1,959
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	21,69	21,69	21,69	21,69
6	Реализация, в т.ч:	4,87	16,65	19,98	6,077
6.1	населению	3,39	11,58	13,90	4,227
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	1,48	5,07	6,08	1,850
	Технологическая зона №42 (ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово)				
	ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово				
1	Подъем воды по технологической зоне №42 всего, в том числе:	39,00	299,96	359,95	109,49
1.1	<i>Подъем воды ВЗУ-881 д. Таширово</i>	0,86	6,62	7,94	2,42
1.2	<i>Подъем воды ВЗУ-882 д. Таширово</i>	38,13	293,34	352,01	107,07
2	Собственные нужды	1,90	14,65	17,58	5,347
3	Отпуск воды в сеть	37,09	285,31	342,38	104,139
4	Утечка и неучтенный расход воды	12,30	94,61	113,53	34,533
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	31,54	31,54	31,54	31,54
6	Реализация, в т.ч:	24,79	190,70	228,84	69,606
6.1	населению	24,41	187,74	225,29	68,526
6.2	бюджетным организациям	0,37	2,82	3,39	1,031
6.3	прочим организациям	0,02	0,13	0,16	0,049

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Технологическая зона №43 (ВЗУ-810 п. Лу- говое)				
	ВЗУ-810 п. Луговое				
1	Подъем воды по технологической зоне №43	0,04	0,49	0,59	0,18
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	0,04	0,49	0,59	0,178
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,01	0,02	0,01
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,90	2,90	2,90	2,90
6	Реализация, в т.ч:	0,04	0,47	0,57	0,172
6.1	населению	0,03	0,34	0,41	0,123
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,01	0,13	0,16	0,049
	Технологическая зона №44 (ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная)				
	ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная				
1	Подъем воды по технологической зоне №44	7,77	103,57	124,29	37,804
2	Собственные нужды	0,47	6,21	7,46	2,268
3	Отпуск воды в сеть	7,30	97,36	116,83	35,536
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,21	2,84	3,40	1,04
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,74	2,74	2,74	2,74
6	Реализация, в т.ч:	7,09	94,52	113,43	34,501
6.1	населению	6,09	81,24	97,48	29,651
6.2	бюджетным организациям	0,24	3,23	3,88	1,180
6.3	прочим организациям	0,75	10,05	12,07	3,670
	Технологическая зона №45 (ВЗУ-921 д. Елагино)				
	ВЗУ-921 д. Елагино				
1	Подъем воды по технологической зоне №45	2,77	13,86	16,63	5,058
2	Собственные нужды	0,19	0,97	1,16	0,354
3	Отпуск воды в сеть	2,58	12,89	15,47	4,704
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,38	0,45	0,14
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,71	2,71	2,71	2,71
6	Реализация, в т.ч:	2,50	12,51	15,01	4,567
6.1	населению	1,90	9,51	11,41	3,472
6.2	бюджетным организациям	0,07	0,34	0,41	0,125
6.3	прочим организациям	0,53	2,66	3,19	0,970
	Технологическая зона №46 (ВЗУ-911 с. Ка- менское (родник))				
	ВЗУ-911 с. Каменское (родник)				
1	Подъем воды по технологической зоне №46	16,06	267,67	321,21	97,700
2	Собственные нужды	1,12	18,74	22,48	6,839
3	Отпуск воды в сеть	14,94	248,93	298,72	90,861
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,72	11,96	14,35	4,36
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,47	4,47	4,47	4,47
6	Реализация, в т.ч:	14,22	236,98	284,37	86,497
6.1	населению	12,27	204,50	245,40	74,642
6.2	бюджетным организациям	0,59	9,81	11,77	3,579
6.3	прочим организациям	1,36	22,67	27,21	8,276
	Технологическая зона №47 (ВЗУ-931 д. Слизнево)				
	ВЗУ-931 д. Слизнево				
1	Подъем воды по технологической зоне №47	3,99	13,65	16,38	4,981
2	Собственные нужды	0,20	0,68	0,82	0,249
3	Отпуск воды в сеть	3,79	12,96	15,56	4,732
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,76	0,91	0,278
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,58	5,58	5,58	5,58
6	Реализация, в т.ч:	3,57	12,20	14,64	4,454
6.1	населению	3,02	10,34	12,41	3,774
6.2	бюджетным организациям	0,46	1,59	1,91	0,580
6.3	прочим организациям	0,08	0,27	0,33	0,100
	Технологическая зона №48 (ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙ- ЛЕР»)				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»				
1	Подъем воды по технологической зоне №48	151,03	2323,48	2788,18	848,072
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	151,03	2323,48	2788,18	848,072
4	Утечка и неучтенный расход воды	10,94	168,36	202,03	61,45
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,25	7,25	7,25	7,25
6	Реализация, в т.ч:	149,08	2293,53	2752,24	837,140
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	149,08	2293,53	2752,24	837,140
	Технологическая зона №49 (ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж")				
	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"				
1	Подъем воды по технологической зоне №49	339,93	5665,56	6798,67	2 067,930
2	Собственные нужды	36,15	602,55	723,06	219,930
3	Отпуск воды в сеть	303,78	5063,01	6075,62	1 848,000
4	Утечка и неучтенный расход воды	6,65	110,82	132,99	40,45
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	1,96	1,96	1,96	1,96
6	Реализация, в т.ч:	297,13	4952,19	5942,63	1807,550
6.1	населению	160,93	2682,14	3218,56	978,980
6.2	бюджетным организациям	10,67	177,86	213,44	64,920
6.3	прочим организациям	125,53	2092,19	2510,63	763,650
	Технологическая зона №50 (ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино))				
	ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино)				
1	Подъем воды по технологической зоне №50	23,18	198,08	237,70	72,300
2	Собственные нужды	1,51	12,88	15,45	4,700
3	Отпуск воды в сеть	21,67	185,21	222,25	67,600
4	Утечка и неучтенный расход воды	1,62	13,84	16,60	5,050
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,98	6,98	6,98	6,98
6	Реализация, в т.ч:	20,05	171,37	205,64	62,550
6.1	населению	20,05	171,37	205,64	62,550
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
	Технологическая зона №51 (ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»)				
	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»				
1	Подъем воды по технологической зоне №51	176,71	3534,18	4241,01	1 289,975
2	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000
3	Отпуск воды в сеть	176,71	3534,18	4241,01	1 289,975
4	Утечка и неучтенный расход воды	12,79	255,86	307,04	93,390
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,24	7,24	7,24	7,24
6	Реализация, в т.ч:	163,92	3278,32	3933,98	1 196,585
6.1	населению	2,65	52,92	63,50	19,316
6.2	бюджетным организациям	0,06	1,15	1,38	0,419
6.3	прочим организациям	161,21	3224,25	3869,10	1 176,850
	Технологическая зона №52 (ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)				
	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
1	Подъем воды по технологической зоне №52	17,59	270,57	324,68	98,758
2	Собственные нужды	3,89	59,92	71,91	21,872
3	Отпуск воды в сеть	13,69	210,65	252,78	76,886
4	Утечка и неучтенный расход воды	3,21	49,37	59,25	18,020
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,25	18,25	18,25	18,25
6	Реализация, в т.ч:	10,48	161,28	193,53	58,866
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	10,48	161,28	193,53	58,866
	Технологическая зона №53 (ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)				
	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
1	Подъем воды по технологической зоне №53	1,78	27,32	32,78	9,972

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Собственные нужды	0,39	6,05	7,26	2,208
3	Отпуск воды в сеть	1,38	21,27	25,52	7,764
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,32	4,99	5,98	1,820
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,25	18,25	18,25	18,25
6	Реализация, в т.ч:	1,06	16,28	19,54	5,944
6.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,000
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	1,06	16,28	19,54	5,944
	Технологическая зона №54 (ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара"))				
	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")				
1	Подъем воды по технологической зоне №54	4,38	53,95	64,74	19,691
2	Собственные нужды	0,26	3,24	3,88	1,181
3	Отпуск воды в сеть	4,12	50,71	60,85	18,510
4	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	5,07	6,09	1,851
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,4	9,4	9,4	9,4
6	Реализация, в т.ч:	3,71	45,64	54,77	16,659
6.1	населению	0,68	8,32	9,99	3,038
6.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,000
6.3	прочим организациям	3,03	37,32	44,78	13,621
	Итого по городскому округу Наро-Фоминск				
1	Подъем воды	3455,94	45450,98	54541,18	16589,61
2	Собственные нужды	106,11	1411,97	1694,36	515,37
3	Отпуск воды в сеть	3349,36	44031,13	52837,35	16071,36
4	Утечка и неучтенный расход воды	256,52	3237,30	3884,76	1181,61
5	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,12	7,12	7,12	7,12
6	Реализация, в т.ч:	3101,80	40931,68	49118,02	14940,06
6.1	населению	1539,65	19406,69	23288,03	7083,44
6.2	бюджетным организациям	237,72	3135,08	3762,09	1144,30
6.3	прочим организациям	1324,43	18389,92	22067,90	6712,32

2.2.6.3 Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления)

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.2.7 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в поселении, городском округе

2.2.7.1 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения по источникам в Наро-Фоминском городском округе представлен в таблице (Таблица 2.59).

Таблица 2.59 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения по источникам.

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Установленная мощность, Гкал/час	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в т.с. Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
1	Котельная №1	5,2	5,2	0,031	0,115	0,465	4,589
2	Котельная №2	5,4	5,4	0,032	0,119	4,426	0,823
3	Котельная №3	1,8	1,8	0,009	0,046	1,181	0,564
4	Котельная №4	19,5	19,5	0,094	0,835	7,992	10,579
5	Котельная №5	22,36	22,36	0,022	0,098	17,826	4,414
6	Котельная №6	3,44	3,44	0,018	0,141	2,083	1,198
7	Котельная №7	41	41	0,125	1,259	39,827	-0,211
8	Котельная №8	12,675	12,675	0,074	0,288	4,099	8,214
9	Котельная №10	38,45	38,45	0,151	0,925	30,538	6,836
10	Котельная №11	1,2	1,2	0,007	0,052	0,501	0,64
11	Котельная №12	3,6	3,6	0,035	0,183	1,904	1,478
12	Котельная №13	9	9	0,04	0,141	8,188	0,631
13	Котельная №14	12,675	12,675	0,108	0,621	8,586	3,36
14	Котельная №15	3,2	3,2	0,028	0,142	5,244	-2,214
15	Котельная №17	2,58	2,58	0,009	0,157	2,319	0,095
16	Котельная №18	5,16	5,16	0,022	0,154	1,006	3,978
17	Котельная №19	32,5	32,5	0,213	1,005	29,508	1,774
18	Котельная №20	19,5	19,5	0,116	0,288	12,349	6,747
19	Котельная №21	9	9	0	0	1,359	7,641
20	Котельная №22	4,3	4,3	0,02	0,182	1,158	2,94
21	Котельная №23	7,8	7,8	0,069	0,5	4,005	3,226
22	Котельная №24	0,86	0,86	0,006	0,057	0,513	0,284
23	Котельная №25	1,616	1,616	0,006	0,067	1,45	0,093
24	Котельная №26	5,16	5,16	0,037	0,312	3,746	1,065
25	Котельная №27	32,5	32,5	0	0,186	25,749	6,565
26	Котельная №29	6,75	6,75	0,037	0,264	2,189	4,26
27	Котельная №30	6,45	6,45	0,015	0,655	4,475	1,305
28	Котельная №37	8,45	8,45	0,048	0,192	2,419	5,791
29	Котельная №42	0,258	0,258	0	0	0,089	0,169
30	Котельная №43	38,7	38,7	0,218	1,825	29,619	7,038
31	Котельная №44	0,18	0,18	0,001	0,002	0,136	0,0415
32	Котельная №45	6	6	0,016	1,213	4,891	-0,12
33	Котельная №47	3,171	3,171	0,009	0,103	1,755	1,304
34	Котельная №48	0,86	0,86	0,002	0,014	0,517	0,327
35	Котельная №49	3,44	3,44	0,003	0,034	2,932	0,471
36	Котельная №50	92,5	92,5	0,256	4,035	81,448	6,761
37	Котельная №52	12,675	12,675	0,084	0,686	5,427	6,478
38	Котельная №53	10	10	0,038	0,473	9,582	-0,093
39	Котельная №54	7,7	7,7	0,046	0,423	5,472	1,759
40	Котельная №55	12,6	12,6	0,058	0,595	8,272	3,675
41	Котельная №56	4,2	4,2	0,019	0,101	2,29	1,79
42	Котельная №58	18,06	18,06	0,045	0,351	20,934	-3,27
43	Котельная №61	4	4	0,029	0,111	1,697	2,163
44	Котельная №62	4,552	4,552	0,019	0,138	2,804	1,591
45	Котельная №63	3,6	3,6	0,005	0,063	0,677	2,855
46	Котельная №64	0,457	0,457	0,008	0,012	0,386	0,051
47	Котельная №66	2,7	2,7	0,01	0,064	0,762	1,864
48	Котельная №68	4	4	0,028	0,326	3,064	0,582
49	Котельная №69	0,516	0,516	0,021	0,097	0,385	0,013
50	Котельная №70	1,256	1,256	0,014	0,2	0,885	0,157
51	Котельная №71	4,5	4,5	0,019	0,306	1,838	2,337
52	Котельная №72	3,44	3,44	0,008	0,097	1,936	1,399
53	Котельная №73	5,4	5,4	0,018	0,372	3,28	1,73

№ п/п	Название источника тепловой энергии	Установленная мощность, Гкал/час	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в т.с. Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
54	Котельная №76	0,108	0,108	0,001	0,004	0,088	0,0153
55	Котельная №80	3	3	0,023	0,108	1,461	1,408
56	Котельная ООО «НарПромЭнерго»	41	41	0,095	0,5	7,3	33,105
57	Котельная АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»	2,8	2,8	0,101	0,265	1,461	0,973
58	Котельная ООО «А.О.З» *(производственная котельная)	8,45	8,45	0,15	0,3	8	0
59	Котельная ООО «ЖилКомСервис»	6,88	6,88	0,023	0,167	2,091	4,599
60	Котельная № 6	1,083	1,083	0,024	0,08	0,979	0
61	Котельная № 22	3,31	3,31	0,075	0,235	3	0
62	Котельная №172	8,16	8,16	0,184	0,033	0,370566	7,572434
63	Котельная №516 (работает совместно на одну сеть с котельной №576)	10,5	10,5	0,251	0,881	10,403974	86,93
64	Котельная №576	90	90	2,034			
65	Крышная котельная «ул. Войкова, 3»	2,5098	2,5098	0	0	2,51	0
66	Крышная котельная «ул. Войкова, 5»	1,86	1,86	0	0	1,86	0
67	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А»	1,76	1,76	0	0	1,76	0
68	Крышная котельная ТСЖ «Радужный»	1,446	1,446	0	0	1,446	0
69	Крышная котельная ЖК «Никольский»	1,673	1,673	0	0	1,673	0
70	Крышная котельная ЖК «Авиатор»	1,673	1,673	0	0	1,673	0
71	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново	3,6	3,6	0,18	0,18	1,24	2
Итого, по всем системам теплоснабжения Наро-Фоминскому г.о.		756,704	756,704	5,487	23,378	463,500	264,340

2.2.7.2 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу

Анализ резервов и дефицитов производственной мощности системы питьевого водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа представлен в таблице (Таблица 2.60).

Таблица 2.60 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуто- чные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	г. Наро-Фоминск				
	ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №1 всего, в том числе:	1930	46320	46320	16906,8
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-110 ул. Новикова	750	18000	18000	6570
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-111 ул. Московская	350	8400	8400	3066
1.3	Значение проектной производительности ВЗУ-113 Парк Воровского	260	6240	6240	2277,6
1.4	Значение проектной производительности ВЗУ-114 ул. Московская	220	5280	5280	1927,2
1.5	Значение проектной производительности ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	350	8400	8400	3066
2	Подъем воды по технологической зоне №1 всего, в том числе:	912,42	12206,30	14647,56	4455,30
2.1	Подъем воды ВЗУ-110 ул. Новикова	492,66	6590,82	7908,99	2405,65
2.2	Подъем воды ВЗУ-111 ул. Московская	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Подъем воды ВЗУ-113 Парк Воровского	283,75	3795,95	4555,13	1385,52
2.4	Подъем воды ВЗУ-114 ул. Московская	136,01	1819,53	2183,44	664,13
2.5	Подъем воды ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Резерв / дефицит	1017,58	34113,70	31672,44	12451,5
4	Доля резерва от фактической производительности, %	52,72	73,65	68,38	73,65
	д. Бекасово				
	ВЗУ-121 д/о Бекасово				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №2	65	1560	1560	569,4
2	Подъем воды по технологической зоне №2	31,92	354,62	425,54	129,44
3	Резерв / дефицит	33,08	1205,38	1134,46	439,965
4	Доля резерва от фактической производительности, %	50,90	77,27	72,72	77,27
	г. Наро-Фоминск				
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №3	333,33	8000	8000	2920
2	Подъем воды по технологической зоне №3	221,54	2963,68	3556,42	1081,743
3	Резерв / дефицит	111,79	5036,32	4443,58	1838,257
4	Доля резерва от фактической производительности, %	33,54	62,95	55,54	62,95
	г. Наро-Фоминск				
	ВЗУ-131 ул. Связистов				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №4	15	360	360	131,4
2	Подъем воды по технологической зоне №4	4,37	58,46	70,15	21,338
3	Резерв / дефицит	10,63	301,54	289,85	110,062
4	Доля резерва от фактической производительности, %	70,87	83,76	80,51	83,76
	г. Апрелевка				
	ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №5 всего, в том числе:	760	18240	18240	6657,6
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-226 ул. Парковая	120	2880	2880	1051,2
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-228 ул. Дубки	320	7680	7680	2803,2
1.3	Значение проектной производительности ВЗУ-229 ул. Горького	320	7680	7680	2803,2
2	Подъем воды по технологической зоне №5 всего, в том числе:	533,45	6839,08	8206,90	2496,26
2.1	Подъем воды ВЗУ-226 ул. Парковая	134,75	1727,58	2073,09	630,57
2.2	Подъем воды ВЗУ-228 ул. Дубки	241,59	3097,33	3716,79	1130,52
2.3	Подъем воды ВЗУ-229 ул. Горького	157,11	2014,18	2417,01	735,18
3	Резерв / дефицит	226,55	11400,92	10033,10	4161,336

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуто- чные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Доля резерва от фактической производительности, %	29,81	62,51	55,01	62,51
	д. Глаголево, д. Мишуткино				
	ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №6 всего, в том числе:	55	1320	1320	481,8
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-311 пос. Глаголево	45	1080	1080	394,2
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-313 пос. Глаголево	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №6 всего, в том числе:	1,83	33,21	39,85	12,12
2.1	Подъем воды ВЗУ-311 пос. Глаголево	0,48	8,71	10,45	3,18
2.2	Подъем воды ВЗУ-313 пос. Глаголево	1,35	24,49	29,39	8,94
3	Резерв / дефицит	53,17	1286,79	1280,15	469,68
4	Доля резерва от фактической производительности, %	96,68	97,48	96,98	97,48
	д. Новолаголево				
	ВЗУ-312 Новолаголево (в/ч №33)				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №7	25	600	600	219
2	Подъем воды по технологической зоне №7	15,33	112,30	134,76	40,99
3	Резерв / дефицит	9,67	487,70	465,24	178,01
4	Доля резерва от фактической производительности, %	38,68	81,28	77,54	81,28
	г. Апрелевка, ЖК "Весна"				
	ВЗУ-231 "Весна"				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №8	230	5520	5520	2014,8
2	Подъем воды по технологической зоне №8	66,29	946,96	1136,35	345,64
3	Резерв / дефицит	163,71	4573,04	4383,65	1669,16
4	Доля резерва от фактической производительности, %	71,18	82,84	79,41	82,84
	д. Мартемьяново				
	ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №9 всего, в том числе:	50	1200	1200	438
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	25,00	600,00	600	219
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	25,00	600,00	600	219
2	Подъем воды по технологической зоне №9 всего, в том числе:	24,18	402,99	483,58	147,09
2.1	Подъем воды ВЗУ-251 мкр. Мартемьяново-4	24,18	402,99	483,58	147,09
2.2	Подъем воды ВЗУ-252 мкр. Мартемьяново-3	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Резерв / дефицит	25,82	797,01	716,42	290,91
4	Доля резерва от фактической производительности, %	51,64	66,42	59,70	66,42
	п. Победа				
	ВЗУ-241 "Победа"				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №10	50	1200	1200	438
2	Подъем воды по технологической зоне №10	3,81	48,84	58,60	17,825
3	Резерв / дефицит	46,19	1151,16	1141,40	420,175
4	Доля резерва от фактической производительности, %	92,38	95,93	95,12	95,930
	д. Софьино				
	ВЗУ-321 д. Софьино				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №11	315	7560	7560	2759,4
2	Подъем воды по технологической зоне №11	65,10	527,16	632,60	192,415
3	Резерв / дефицит	249,90	7032,84	6927,40	2566,985
4	Доля резерва от фактической производительности, %	79,33	93,03	91,63	93,03
	п. Дома отдыха "Отличник"				
	ВЗУ-341 д/о Отличник				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №12	14	336	336	122,64

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесу- точные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Подъем воды по технологической зоне №12	11,90	45,75	54,90	16,7
3	Резерв / дефицит	2,10	290,25	281,10	105,94
4	Доля резерва от фактической производительности, %	15,03	86,38	83,66	86,38
	р.п. Калинин				
	ВЗУ-771 п. Калинин				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №13	208,33	5000	5000	1825
2	Подъем воды по технологической зоне №13	144,60	1853,81	2224,58	676,642
3	Резерв / дефицит	63,73	3146,19	2775,42	1148,358
4	Доля резерва от фактической производительности, %	30,59	62,92	55,51	62,92
	д. Трасково				
	ВЗУ-712 Тарасково				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №14	175	4200	4200	1533
2	Подъем воды по технологической зоне №14	167,91	2238,77	2686,52	817,15
3	Резерв / дефицит	7,09	1961,23	1513,48	715,85
4	Доля резерва от фактической производительности, %	4,05	46,70	36,04	46,70
	р.п. Калинин Фабричная				
	ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №15	315	7560	7560	2759,4
2	Подъем воды по технологической зоне №15	39,10	501,23	601,48	182,95
3	Резерв / дефицит	275,90	7058,77	6958,52	2576,45
4	Доля резерва от фактической производительности, %	87,59	93,37	92,04	93,37
	д. Петровское				
	ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №16 всего, в том числе:	37	888	888	324,12
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-721 с. Петровское	22	528	528	192,72
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-722 с. Петровское	15	360	360	131,4
2	Подъем воды по технологической зоне №16 всего, в том числе:	17,11	95,70	114,84	34,93
2.1	Подъем воды ВЗУ-721 с. Петровское	12,88	72,05	86,47	26,30
2.2	Подъем воды ВЗУ-722 с. Петровское	4,23	23,64	28,37	8,63
3	Резерв / дефицит	19,89	792,30	773,16	289,19
4	Доля резерва от фактической производительности, %	53,77	89,22	87,07	89,22
	г. Верея				
	ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №17 всего, в том числе:	346	8304	8304	3030,96
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	320	7680	7680	2803,2
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	26	624	624	227,76
2	Подъем воды по технологической зоне №17 всего, в том числе:	132,12	1451,85	1742,22	529,93
2.1	Подъем воды ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	96,17	1056,84	1268,21	385,75
2.2	Подъем воды ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	35,95	395,01	474,02	144,18
3	Резерв / дефицит	213,88	6852,15	6561,78	2501,03
4	Доля резерва от фактической производительности, %	61,82	82,52	79,02	82,52
	д.Архангельское				
	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №18	50,00	1200	1200	438
2	Подъем воды по технологической зоне №18	47,36	225,52	270,62	82,313
3	Резерв / дефицит	2,64	974,48	929,38	355,687
4	Доля резерва от фактической производительности, %	5,28	81,21	77,45	81,21
	д.Веселево				
	ВЗУ-661 д. Веселево				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуто- чные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1	Значение проектной производительности технологической зоны №19	55	1320	1320	481,8
2	Подъем воды по технологической зоне №19	17,55	168,71	202,45	61,578
3	Резерв / дефицит	37,45	1151,29	1117,55	420,222
4	Доля резерва от фактической производительности, %	68,10	87,22	84,66	87,219
	д.Волченки				
	ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №20 всего, в том числе:	50	1200	1200	438
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-551 д. Волченки	25	600	600	219
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-552 д. Волченки	25	600	600	219
2	Подъем воды по технологической зоне №20 всего, в том числе:	14,88	114,47	137,36	41,78
2.1	Подъем воды ВЗУ-551 д. Волченки	14,47	111,32	133,58	40,63
2.2	Подъем воды ВЗУ-552 д. Волченки	0,41	3,15	3,78	1,15
3	Резерв / дефицит	35,12	1085,53	1062,64	396,219
4	Доля резерва от фактической производительности, %	70,24	90,46	88,55	90,46
	д.Вышгород				
	ВЗУ-611 д. Вышегород				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №21	20	480	480	175,2
2	Подъем воды по технологической зоне №21	6,60	23,88	28,66	8,716
3	Резерв / дефицит	13,40	456,12	451,34	166,484
4	Доля резерва от фактической производительности, %	67,02	95,03	94,03	95,03
	д.Крюково				
	ВЗУ-631 д. Крюково				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №22	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №22	0,66	2,26	2,71	0,825
3	Резерв / дефицит	9,34	237,74	237,29	86,775
4	Доля резерва от фактической производительности, %	93,39	99,06	98,87	99,06
	д.Митяево				
	ВЗУ-411 д. Митяево				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №23	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №23	0,61	6,69	8,03	2,442
3	Резерв / дефицит	9,39	233,31	231,97	85,158
4	Доля резерва от фактической производительности, %	93,91	97,21	96,65	97,21
	д.Назарьево				
	ВЗУ-521 д. Назарьево				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №24	25	600	600	219
2	Подъем воды по технологической зоне №24	6,81	23,28	27,93	8,496
3	Резерв / дефицит	18,19	576,72	572,07	210,504
4	Доля резерва от фактической производительности, %	72,77	96,12	95,34	96,12
	д.Ново-Александровка				
	ВЗУ-641 д. Ново - Александровка				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №25	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №25	2,17	7,40	8,88	2,702
3	Резерв / дефицит	7,83	232,60	231,12	84,898
4	Доля резерва от фактической производительности, %	78,35	96,92	96,30	96,92
	д.Ново-Борисовка				
	ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №26	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №26	5,63	19,26	23,12	7,031
3	Резерв / дефицит	4,37	220,74	216,88	80,569
4	Доля резерва от фактической производительности, %	43,66	91,97	90,37	91,97
	д.Рождественно				

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуто- чные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	ВЗУ-431 п. Рождествено				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №27	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №27	8,80	33,86	40,63	12,358
3	Резерв / дефицит	1,20	206,14	199,37	75,242
4	Доля резерва от фактической производительности, %	11,97	85,89	83,07	85,89
	д.Симбухово				
	ВЗУ-451 д. Симбухово				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №28	20	480	480	175,2
2	Подъем воды по технологической зоне №28	5,18	24,53	29,43	8,952
3	Резерв / дефицит	14,82	455,47	450,57	166,248
4	Доля резерва от фактической производительности, %	74,09	94,89	93,87	94,89
	д.Субботино				
	ВЗУ-651 д. Субботино				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №29	9	216	216	78,84
2	Подъем воды по технологической зоне №29	1,09	3,71	4,45	1,354
3	Резерв / дефицит	7,91	212,29	211,55	77,486
4	Доля резерва от фактической производительности, %	87,94	98,28	97,94	98,28
	д.Устье				
	ВЗУ-511 д. Устье				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №30	25	600	600	219
2	Подъем воды по технологической зоне №30	8,20	126,15	151,38	46,044
3	Резерв / дефицит	16,80	473,85	448,62	172,956
4	Доля резерва от фактической производительности, %	67,20	78,98	74,77	78,98
	д.Шустиково				
	ВЗУ-671 д. Шустиково				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №31	57	1368,00	1368	499,32
2	Подъем воды по технологической зоне №31	8,76	53,93	64,72	19,686
3	Резерв / дефицит	48,24	1314,07	1303,28	479,634
4	Доля резерва от фактической производительности, %	84,62	96,06	95,27	96,06
	д.Ястребово				
	ВЗУ-461 д. Ястребово				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №32	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №32	3,84	13,90	16,68	5,075
3	Резерв / дефицит	6,16	226,10	223,32	82,525
4	Доля резерва от фактической производительности, %	61,59	94,21	93,05	94,21
	п.Пионерский				
	ВЗУ-421 п. Пионерский				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №33	16	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №33	4,98	54,71	65,66	19,971
3	Резерв / дефицит	11,02	329,29	318,34	120,189
4	Доля резерва от фактической производительности, %	68,88	85,75	82,90	85,75
	д. Голоовково				
	ВЗУ-891 д. Голоовково				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №34	95	2280	2280	832,2
2	Подъем воды по технологической зоне №34	38,59	329,87	395,84	120,402
3	Резерв / дефицит	56,41	1950,13	1884,16	711,798
4	Доля резерва от фактической производительности, %	59,37	85,53	82,64	85,53
	с. Крюково				
	ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №35 всего, в том числе:	106	2544	2544	928,56
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-861 д. Крюково	90	2160	2160	788,4

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуто- чные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)	16	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №35 всего, в том числе:	16,32	62,76	75,32	22,91
2.1	Подъем воды ВЗУ-861 д. Крюково	3,45	13,26	15,91	4,84
2.2	Подъем воды ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)	12,87	49,50	59,40	18,07
3	Резерв / дефицит	89,68	2481,24	2468,68	905,651
4	Доля резерва от фактической производительности, %	84,60	97,53	97,04	97,53
	д. Васильчиново				
	ВЗУ-851 д. Васильчиново				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №36	300	7200	7200	2628
2	Подъем воды по технологической зоне №36	60,47	547,23	656,67	199,738
3	Резерв / дефицит	239,53	6652,77	6543,33	2428,262
4	Доля резерва от фактической производительности, %	79,84	92,40	90,88	92,40
	д. Большие горки				
	ВЗУ-831 д. Большие Горки				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №37	10,00	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №37	8,07	107,63	129,16	39,286
3	Резерв / дефицит	1,93	132,37	110,84	48,314
4	Доля резерва от фактической производительности, %	19,28	55,15	46,18	55,15
	д. Любаново				
	ВЗУ-871 д. Любаново				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №38	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №38	0,33	1,45	1,74	0,528
3	Резерв / дефицит	9,67	238,55	238,26	87,072
4	Доля резерва от фактической производительности, %	96,71	99,40	99,28	99,40
	д. Мякишево (ЦРМЗ)				
	ВЗУ-811 д. Мякишево-1				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №39	16	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №39	1,12	5,31	6,37	1,937
3	Резерв / дефицит	14,88	378,69	377,63	138,223
4	Доля резерва от фактической производительности, %	92,99	98,62	98,34	98,62
	д. Мякишево 2				
	ВЗУ-821 д. Мякишево-2				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №40	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №40	3,53	16,69	20,03	6,093
3	Резерв / дефицит	6,47	223,31	219,97	81,507
4	Доля резерва от фактической производительности, %	64,74	93,04	91,65	93,04
	д. Слепушкино				
	ВЗУ-841 д. Слепушкино				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №41	10	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №41	7,24	24,74	29,68	9,029
3	Резерв / дефицит	2,76	215,26	210,32	78,571
4	Доля резерва от фактической производительности, %	27,64	89,69	87,63	89,69
	д. Таширово				
	ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №42 всего, в том числе:	41	984	984	359,16
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-881 д. Таширово	16	384	384	140,16
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-882 д. Таширово	25	600	600	219
2	Подъем воды по технологической зоне №42 всего, в том числе:	39,00	299,96	359,95	109,49
2.1	Подъем воды ВЗУ-881 д. Таширово	0,86	6,62	7,94	2,42
2.2	Подъем воды ВЗУ-882 д. Таширово	38,13	293,34	352,01	107,07

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуто- чные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Резерв / дефицит	2,00	684,04	624,05	249,674
4	Доля резерва от фактической производительности, %	4,89	69,52	63,42	69,52
	ДНП Лесное				
	ВЗУ-810 п. Луговое				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №43	20,91	501,76	501,76	183,143
2	Подъем воды по технологической зоне №43	0,04	0,49	0,59	0,18
3	Резерв / дефицит	20,87	501,27	501,18	182,965
4	Доля резерва от фактической производительности, %	99,82	99,90	99,88	99,90
	п. Атепцево				
	ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №44	10,00	240	240	87,6
2	Подъем воды по технологической зоне №44	7,77	103,57	124,29	37,804
3	Резерв / дефицит	2,23	136,43	115,71	49,796
4	Доля резерва от фактической производительности, %	22,32	56,84	48,21	56,84
	д. Елагино				
	ВЗУ-921 д. Елагино				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №45	2,90	69,6	69,6	25,4
2	Подъем воды по технологической зоне №45	2,77	13,86	16,63	5,058
3	Резерв / дефицит	0,13	55,74	52,96	20,342
4	Доля резерва от фактической производительности, %	4,43	80,09	76,10	80,09
	с. Каменское				
	ВЗУ-911 с. Каменское (родник)				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №46	19,17	460	460	167,9
2	Подъем воды по технологической зоне №46	16,06	267,67	321,21	97,700
3	Резерв / дефицит	3,11	192,33	138,79	70,200
4	Доля резерва от фактической производительности, %	16,21	41,81	30,17	41,81
	д. Слизнево				
	ВЗУ-931 д. Слизнево				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №47	40	960	960	350,4
2	Подъем воды по технологической зоне №47	3,99	13,65	16,38	4,981
3	Резерв / дефицит	36,01	946,35	943,62	345,42
4	Доля резерва от фактической производительности, %	90,02	98,58	98,29	98,58
	п. Новая Ольховка + д. Башкино				
	ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №48	200,00	4800,00	4800	1752
2	Подъем воды по технологической зоне №48	151,03	2323,48	2788,18	848,072
3	Резерв / дефицит	48,97	2 476,52	2 011,82	903,93
4	Доля резерва от фактической производительности, %	24,49	51,59	41,91	51,59
	д. Селятино + д. Алабино				
	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №49	390,00	9360,00	9360,00	3416,4
2	Подъем воды по технологической зоне №49	339,93	5665,56	6798,67	2 067,930
3	Резерв / дефицит	50,07	3 694,438	2 561,326	1 348,470
4	Доля резерва от фактической производительности, %	12,84	39,47	27,36	39,47
	д. Новосумино				
	ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино)				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №50	25	600	600	219,000
2	Подъем воды по технологической зоне №50	23,18	198,08	237,70	72,300
3	Резерв / дефицит	1,82	401,92	362,30	146,700
4	Доля резерва от фактической производительности, %	7,30	66,99	60,38	66,986
	п. Атепцево				
	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»				
1	Значение проектной производительности технологиче- ской зоны №51	320,00	7680	7680	2 803,200

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей			
		максимально- часовые, м3/ч	среднесуто- чные, м3/сут	макси- мально-су- точные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Подъем воды по технологической зоне №51	176,71	3534,18	4241,01	1 289,975
3	Резерв / дефицит	143,29	4145,82	3438,99	1513,23
4	Доля резерва от фактической производительности, %	44,78	53,98	44,78	53,98
	д. Котово				
	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №52	130,00	3120,00	3120,00	1 138,800
2	Подъем воды по технологической зоне №52	17,59	270,57	324,68	98,758
3	Резерв / дефицит	112,41	2849,43	2795,32	1040,04
4	Доля резерва от фактической производительности, %	86,47	91,33	89,59	91,33
	д. Котово				
	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №53	130,00	3120,00	3120,00	1 138,800
2	Подъем воды по технологической зоне №53	1,78	27,32	32,78	9,972
3	Резерв / дефицит	128,22	3092,68	3087,22	1128,83
4	Доля резерва от фактической производительности, %	98,63	99,12	98,95	99,12
	д. Турейка				
	ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")				
1	Значение проектной производительности технологической зоны №54	50	1200	1200,00	438,000
2	Подъем воды по технологической зоне №54	4,38	53,95	64,74	19,691
3	Резерв / дефицит	45,62	1146,05	1135,26	418,309
4	Доля резерва от фактической производительности, %	91,23	95,50	94,61	95,504
	Итого по городскому округу Наро-Фоминск				
1	Значение проектной производительности ВЗУ	7246,63	173919,36	173919,35	63480,56
2	Подъем воды	3455,94	45450,98	54541,18	16589,61
3	Резерв / дефицит	3790,69	128468,38	119378,17	46890,95
4	Доля резерва от фактической производительности, %	52,31	73,87	68,64	73,87

2.2.7.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.3 Перспективные балансы систем централизованного водоснабжения

2.3.1 Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения

Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения представлена в таблице 2.61.

2.3.2 Структура перспективных нагрузок потребителей воды, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения

Структура перспективных нагрузок потребителей воды, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения представлена в таблице 2.62.

Таблица 2.61 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказчика	Кадастровый номер участка	Срок планируемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)		Сооружение
						питьевая вода	горячая вода	
1	Завод по переработке молока	д. Устье	ООО "Татищево"	50:26:060907:3	2022	240,5	96,20	ВЗУ-511
2	Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.	вблизи д. Могутово	ООО «АГК-1»	50:26:0130521:5	2022	2282,04	912,82	новое ВЗУ Могутово
3	Продовольственный магазин	п. совхоза «Архангельский», ул. Центральная, уч. 19	АО "МОРП"	50:26:0060801:741	2021	11,162	4,46	ВЗУ-531
4	Многофункциональный центр придорожного комплекса	д. Селятино, уч. 121	Сергеев Сергей Николаевич	50:26:0140603:201	2022	44,517	17,81	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"
5	Производственно-логистический комплекс "Нара"	г. Наро-Фоминск, в/г №3	ТУ ФКП "УЗКС МО РФ"	50:26:0100213:33	2022	250,07	100,03	ВЗУ-115
6	Научно-производственный комплекс, состоящий из двух зданий	п. Веселево	ООО "ЭЛ-ЭСТЕТИК"	50:26:0040207:10	2022	15	6,00	ВЗУ-661
7	Производственный (мясной) цех	ЗАО "Таширово", уч.4	Кудинович А.Н.	50:26:0110304:420	2022	6,14	2,46	ВЗУ-881,882
8	Очистные сооружения 25 000 м3/сут	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	Администрация Наро-Фоминского ГО	50:26:0000000:261	2024	1430	572,00	ВЗУ-115,113
9	Котельная	г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	Администрация Наро-Фоминского ГО	50:26:0000000:55177	2023	6,275	2,51	ВЗУ-115,113
10	Нежилое помещение	г. Наро-Фоминск, проезд Туннельный, пом. 1	Хорохорин Владимир Александрович	50:26:0100106:56	2022	9,85	3,94	ВЗУ-113
11	Внутриплощадочные сети канализации малоэтажной жилой застройки ООО «Ником»	д. Мишуткино	ООО «Старт»	50:26:0151410:1932 - сети	2023	30,00	12,00	ВЗУ Глаголево
12	Нежилое здание	д. Софьино, 49 км Киевского шоссе, уч. 2	ООО "ЭлисПродсервис"	50:26:0280102:26	2022	26,4	10,56	ВЗУ-321
13	Два жилых пятиэтажных дома	д. Малые Горки, дом № 13/1 и № 13/2.	ЖСК «Мой Дом»	50:26:0180204:561	2023	41,8	16,72	ВЗУ -229
14	Склад	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, уч. 23а.	Прядко Людмила Владимировна	50:26:0000000:51772	2023	5,116	2,05	ВЗУ-113
15	Многофункциональный комплекс	г. Апрелевка, ул. Апрелевская, уч. 85	ООО "АМС КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ"	50:26:0180201:2429	2022	15,58	6,23	ВЗУ-231
16	Здание (производственные мастерские),	г. Наро-Фоминск, ул. СМП-181, строение 10а.	Еремин Олег Адольфович	50:26:0000000:273	2023	1,911	0,76	ВЗУ-114
17	Котельная, Корпус 1,2, клуб-столовая, баня-прачечная	вблизи д/о Бекасово, уч. 6	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Связист»	50:26:0110713:109	2022	98,99	39,60	ВЗУ-121
18	Прачечная	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, уч. 17, 17а	ИП Иванов Сергей Борисович	50:26:0100203:1407 50:26:0100203:1408	2022	50,5	20,20	ВЗУ-115
19	Очистные сооружения ОСК-22	г. Апрелевка, ул. Новая,	Администрация Наро-Фоминского ГО	50:26:0000000:51622	2023	60	24,00	ВЗУ-229
20	Несколько объектов	д. Алабино, уч. № 9	Гераськина Любовь Владимировна	50:26:0210702:1108, 50:26:0160603:1217, 50:26:0000000:55526, 50:26:0210702:1127, 50:26:0160603:391, 50:26:0000000:42.	2023	166	66,40	ВЗУ-321
21	Магазин	г. Апрелевка, ул. Августовская, д.2а	Гераськина Любовь Владимировна	50:26:0160402:181	2023	0,5	0,20	ВЗУ-229
22	Нежилое здание (банный комплек)	д. Васильчиново, ул. Восточная	Егоров Н.Н.	50:26:0091001:11	2023	14,048	5,62	ВЗУ-851
23	Административно-офисное здание	г. Апрелевка, юго-восточная часть	ООО «ВИ СТАР»	50:26:0160303:17	2022	7,15	2,86	ВЗУ-228
24	Магазин	д. Таширово.	Носов Олег Владимирович	50:26:0110304:2045	2023	3,264	1,31	ВЗУ-881,882
25	Производственно-складской комплекс	г. Наро-Фоминск, пер. Зеленый, уч. 7г,	Алексеева Наталия Владимировна	50:26:0100402:2644	2023	5,345	2,14	ВЗУ-113,115
26	Комплекс придорожного сервиса	г. Апрелевка, ул. Февральская, уч. 12-а/2	Крылов Артем Викторович	50:26:0160314:2532	2023	4,18	1,67	ВЗУ-229
27	Административное здание	74 км Киевского шоссе	АО «Системный оператор Единой энергетической системы»	50:26:0130410:31	2022	22,73	9,09	ВЗУ-131
28	Здание Апрелевского отделения полиции (1 этап)	г. Апрелевка, в районе ул. Февральская	УМВД РФ по Наро-Фоминскому ГО	50:26:0160404:45	2023	1,185	0,47	ВЗУ-229
29	Здание Апрелевского отделения полиции (2 этап)	г. Апрелевка, в районе ул. Февральская	Управление МВД РФ по Наро-Фоминскому ГО	50:26:0160404:45	2024	1,185	0,47	ВЗУ-229

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказчика	Кадастровый номер участка	Срок плани- руемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)		Сооружение
						питьевая вода	горячая вода	
30	Здание поста ЭЦ	г. Апрелевка, ул. Первомайская, д. 1а	ОАО "РЖД"	50:26:0000000:273	2023	1,8	0,72	ВЗУ-721
31	Офис врача общей практики	пос. Новая Ольховка	ГКУ МО "Дирекция заказ- чика капитального строи- тельства	50:26:0120101:277	2024	1,32	0,53	ВЗУ ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР- БРОЙЛЕР»
32	Нежилое здание	у д. Котово	Фурман Валерий Наймович	50:26:0120101:2	2022	79,765	31,91	ВЗУ-115
33	Строящаяся производственная база	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., в районе д. 172	ООО "Нара Авто Транс"	50:26:0100204:660	2022	8,1	3,24	ВЗУ-115
34	Строящийся комплекс дачных домов	д. Софьино	СПК «Софьино».	50:26:0180102:277	2022	17	6,80	ВЗУ Софьино
35	Нежилое здание	г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 40	Мазяр Юрий Григорьевич	50:26:0100403:42	2022	0,29	0,12	ВЗУ-111
36	Проектируемый склад	с. Петровское, вблизи участка № 111Б	Савчук Наталья Влади- ми- ровна	50:26:0210101:1029	2022	5,65	2,26	ВЗУ-721
37	Внутриплощадочные сети канализации малоэтажной жилой застройки	д. Глаголево	ООО "Глаголево 55"		2023	20,00	8,00	ВЗУ Глаголево
38	Внутриплощадочные сети канализации малоэтажной жилой застройки	д. Глаголево	ТИЗ "Топаз"		2023	10,00	4,00	ВЗУ Глаголево
39	Цех	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	ООО "ВИТЕО"	50:26:0000000:54933	2022	1,1	0,44	ВЗУ-115
42	Многоквартирная жилая застройка.	г. Апрелевка	ООО СК «Мартемьяново»	50:26:0180202:5160	2022	318,99	127,6	ВЗУ-231

Таблица 2.62 - Перечень объектов перспективного строительства на территории Наро-Фоминского городского округа, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказчика	Кадастровый номер участка	Срок плани- руемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)		Сооружение
						питьевая вода	горячая вода	
1	Малоэтажная жилая застройка. Многоквартирный дом корп. 41	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Девелопмент"	50:26:0160602:662	2022	50,0	20,00	ВЗУ-226,229
2	4-этажный 4-секционный жилой дом, поз.43	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Девелопмент"	50:26:0160602:665	2023	50,0	20,00	ВЗУ-226,229
3	Многоквартирный жилой дом № 45 на территории малоэтаж- ной застройки «Парк Апрель»	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Девелопмент"	50:26:0160602:689	2025	50,0	20,00	ВЗУ-226,229
4	Многоквартирный жилой дом № 39 на территории малоэтаж- ной застройки «Парк Апрель»	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Девелопмент"	50:26:0160602:660	2025	50,0	20,00	ВЗУ-226,229
5	Многоквартирный жилой дом № 30 на территории малоэтаж- ной застройки «Парк Апрель»	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Девелопмент"	50:26:0160602:726	2025	50,0	20,00	ВЗУ-226,229
6	Малоэтажная жилая застройка “Апрель” Многоквартирный дом корпус - 40	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Девелопмент"	50:26:0160602:661	2025	50,0	20,00	ВЗУ-226,229
7	Котельная с газопроводом для Московской областной психи- атрической больницы №23	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 21	разрешение на строитель- ство		2022	15,0	6,00	ВЗУ,110,113,115
8	Диализный центр	г. Наро-Фоминск, ул. Калинина	разрешение на строитель- ство	50:26:0100212:859	2022	30,0	12,00	ВЗУ-110
9	Магазин	г. Верея, ул. 1-ая Советская, участок № 61"а"	разрешение на строитель- ство	50:26:0050201:40	2022	2,0	0,80	ВЗУ-442
10	Здание склада с мансардным этажом	ОАО"Ястребово"	разрешение на строитель- ство	50:26:0040211:5	2021	3,0	1,20	ВЗУ-461
11	Торгово-административное здание		разрешение на строитель- ство	50:26:0140303:59	2024	5,0	2,00	ВЗУ-712,771
12	Логистический складской комплекс		разрешение на строитель- ство	50:26:0210101:1069	2024	10,0	4,00	ВЗУ-722
13	Многофункциональный объект дорожного сервиса		разрешение на строитель- ство	50:26:0210104:284	2024	1,5	0,60	ВЗУ-712
14	Многофункциональный объект дорожного сервиса		разрешение на строитель- ство	50:26:0210102:75, 50:26:0210102:78	2024	1,5	0,60	ВЗУ-722
15	Кафе на 80 мест		разрешение на строитель- ство	50:26:0100108:388	2021	2,5	1,00	ВЗУ-113
16	Магазин		разрешение на строитель- ство	50:26:0100104:1034	2022	2	0,80	ВЗУ-113,115
17	Фельдшерско-акушерский пункт		разрешение на строитель- ство	50:26:0030703:197	2022	1,5	0,60	ВЗУ-431
18	Фельдшерско-акушерский пункт		разрешение на строитель- ство	50:26:0010601:103, 50:26:0010601:111	2022	1,5	0,60	ВЗУ-671
19	Здание "Hyundai"		разрешение на строитель- ство	50:26:0210602:100	2022	1,0	0,40	ВЗУ-731

№ п/п	Наименование объекта	Проектный адрес объекта	Наименование заказчика	Кадастровый номер участка	Срок плани- руемого ввода	Заявленная нагрузка (м³/сут)		Сооружение
						питьевая вода	горячая вода	
20	Общеобразовательная школа на 825 мест		разрешение на строитель- ство	50:26:0100212:957	2021	75,0	30,00	ВЗУ-110
21	Спорт-Отель		разрешение на строитель- ство	50:26:0040201:81	2022	15,0	6,00	ВЗУ-421
22	Здание конноспортивного комплекса, в осях 11 – 28	с. Атепцево	разрешение на строитель- ство	50:26:0130308:17	2022	2,0	0,80	ВЗУ Атепцево
23	Магазин строительных материалов	д. Таширово	разрешение на строитель- ство	50:26:0110304:2045	2021	0,5	0,20	ВЗУ-881,882
24	Стоматологическая клиника		разрешение на строитель- ство	50:26:0100101:464	2021	2,0	0,80	ВЗУ-113
25	Здание ресторана KFC	рп Селятино ул. Спортивная д. 2/2	разрешение на строитель- ство	50:26:0200101:3536	2022	3,0	1,20	ВЗУ Селятино
26	Детское дошкольное учреждение на 130 мест	г. Апрелевка, ЖК "Весна"	ООО СК «Мартемьяново»	50:26:0180202:5163	2023	10,4	4,16	ВЗУ-231
27	Жилые дома	п. Луговое-2	ООО "Землетека Сервис"	50:26:0090902:678	2023	360	144,00	новое ВЗУ Луговое-2
28	Моторвагонное депо	г. Апрелевка	АО Центральная ППК		2023	118	47,20	ВЗУ-231
29	Жилой комплекс	пос. д/о Бекасово	ООО "СК ОТО"	50:26:0110702:10	2023	204	81,60	ВЗУ-121
30	Жилые дома	д. Хлопово	Собственник коттеджного поселка Мартемьяново-4	50:26:0180427:74	2023	140	56,00	ВЗУ-231
31	Малоэтажная жилая застройка	вблизи д. Хлопово	АО "Банк ЦентрКредит"	50:26:0180310:4	2023	936,3	374,52	ВЗУ-231
32	Многokвартирная жилая застройка	г. Апрелевка	ООО "Хатминки"	50:26:0180427:74	2023	700,62	280,25	ВЗУ-231
33	Многokвартирная жилая застройка	г. Апрелевка	ООО "Специализированный затройщик "Парк Апрель 2"	50:26:0180203:55, 50:26:0180203:374, 50:26:0180203:375, 50:26:0180203:376, 50:26:0180203:377, 50:26:0180203:378	2023	1586,86	634,74	ВЗУ-226,229
34	ОРЦ «Селятино»	п. Селятино	ООО «Славтранс-Сервис»	50:26:0200101:592	2022	3,00	1,2	ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"
35	Малоэтажная жилая застройка	АО «Элинар», уч.26, д.6	ООО «Нарпромразвитие»	50:26:0120509:701	2022	20,00	8	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ- ЭНЕРГО»
36	Малоэтажная жилая застройка ЖК «Воскресенский»	г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.2	ООО «Инвестиционная ком- пания «КАСКАД»	50:26:0100201:842	2022	20,00	8	ВЗУ-110
37	Малоэтажная жилая застройка в ЖК «Парк Апрель" Многokвартирный дом корп. 44	г. Апрелевка, ул. Декабристов	АО СЗ "ПКС Девелопмент"	50:26:0160602:666	2022	50,00	20	ВЗУ "Парк Ап- рель"
38	Танхаусы в КП «Апрелевка-Парк» поз. 1,2,3,4,5,6,7	д. Мартемьяново	ГК Инград ООО «СЗ Марте- мьяново»	50:26:0180427:949	2023	85,0	34	ВЗУ-251,252

2.3.3 Сведения о перспективных потерях при транспорте воды

2.3.3.1 Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды на территории Наро-Фоминского городского округа с разбивкой по годам приведены в таблице (Таблица 2.63).

Таблица 2.63 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды с разбивкой по годам тыс. м³

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2040
1	Котельная №1	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239
2	Котельная №2	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
3	Котельная №3	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
4	Котельная №4	0,807	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937
5	Котельная №5	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533	2,533
6	Котельная №6	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
7	Котельная №7	30,388	30,388	30,388	30,388	30,388	30,388	30,388
8	Котельная №8	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167	6,167
9	Котельная №10	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143
10	Котельная №11	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502
11	Котельная №12	4,709	4,709	4,709	4,709	4,709	4,709	4,709
12	Котельная №13	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318
13	Котельная №14	11,066	11,066	11,066	11,066	11,066	11,066	11,066
14	Котельная №15	3,989	3,989	3,989	3,989	3,989	3,989	3,989
15	Котельная №17	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451	2,451
16	Котельная №18	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247	5,247
17	Котельная №19	38,289	38,346	38,346	38,346	38,346	38,346	38,346
18	Котельная №20	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989	5,989
19	Котельная №21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Котельная №22	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
21	Котельная №23	10,151	10,337	10,337	10,337	10,337	10,337	10,337
22	Котельная №24	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779	1,779
23	Котельная №25	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140
24	Котельная №26	7,893	7,893	7,893	7,893	7,893	7,893	7,893
25	Котельная №27	13,240	13,240	13,240	13,240	13,240	13,240	13,240
26	Котельная №29	9,042	9,162	9,162	9,162	9,162	9,162	9,162
27	Котельная №30	16,009	16,009	16,009	16,009	16,009	16,009	16,009
28	Котельная №37	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609
29	Котельная №42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	Котельная №43	46,440	46,440	46,440	46,440	46,440	46,440	46,440
31	Котельная №44	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
32	Котельная №45	34,533	34,533	34,533	34,533	34,533	34,533	34,533
33	Котельная №47	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623
34	Котельная №48	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
35	Котельная №49	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
36	Котельная №50	114,178	114,178	114,178	114,178	114,178	114,178	114,178
37	Котельная №52	20,643	21,020	21,020	21,020	21,020	21,020	21,020
38	Котельная №53	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690
39	Котельная №54	13,795	13,795	13,795	13,795	13,795	13,795	13,795
40	Котельная №55	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980
41	Котельная №56	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407
42	Котельная №58	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077
43	Котельная №61	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523	2,523
44	Котельная №62	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612
45	Котельная №63	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
46	Котельная №64	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
47	Котельная №66	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561
48	Котельная №68	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974
49	Котельная №69	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2040
50	Котельная №70	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050
51	Котельная №71	8,715	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737
52	Котельная №72	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498
53	Котельная №73	9,005	9,013	9,013	9,013	9,013	9,013	9,013
54	Котельная №76	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
55	Котельная №80	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707
56	Котельная ООО «НарПром- Энерго»	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610
57	Котельная АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»	3,937	3,937	3,937	3,937	3,937	3,937	3,937
58	Котельная ООО «А.О.З» *(про- изводственная котельная)	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835
59	Котельная ООО «ЖилКомСер- вис»	3,381	3,381	3,381	3,381	3,381	3,381	3,381
60	Котельная № 6*	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
61	Котельная № 22*	3,787	3,787	3,787	3,787	3,787	3,787	3,787
62	Котельная №172	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521
63	Котельная №516 (работает сов- местно на одну сеть с котельной №576)	12,749	12,749	12,749	12,749	12,749	12,749	12,749
64	Котельная №576	12,749	12,749	12,749	12,749	12,749	12,749	12,749
65	Крышная котельная «ул. Вой- кова, 3»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
66	Крышная котельная «ул. Вой- кова, 5»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
67	Крышная котельная «ул. Риж- ская, д. 1А»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
68	Крышная котельная ТСЖ «Ра- дужный»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
69	Крышная котельная ЖК «Ни- кольский»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	Крышная котельная ЖК «Авиа- тор»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
71	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново	2,901	2,901	2,901	2,901	2,901	2,901	2,901
	Итого, по всем системам тепло- снабжения Наро-Фоминского г.о	582,623	583,520	583,520	583,520	583,520	583,520	583,520

2.3.3.2 Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам

Сведения о фактических и перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ в Наро-Фоминском городском округе с разбивкой по годам на расчетный срок представлены в таблице (Таблица 2.64).

Процент потерь по округу составляет 7,12 % за 2020 год. В перспективе планируется снижение потерь при транспортировке питьевой воды до 6,06%.

Таблица 2.64 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ в Наро-Фоминском городском округе с разбивкой по годам на расчетные сроки

Наименование показателя	2021			2022			2023			2024			2025			2026-2030			2031-2040		
	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
Технологическая зона №1 (ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого)																					
Утечка и неучтенный расход воды	83,54	1117,61	407,927	83,54	1117,61	407,927	83,54	1117,61	407,927	83,54	1117,61	407,927	83,46	1116,49	407,519	83,37	1115,37	407,112	83,29	1114,26	406,705
Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,10	9,10	9,10	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,87	7,87	7,87	7,86	7,86	7,86
Технологическая зона №2 (ВЗУ-121 д/о Бекасово)																					
Утечка и неучтенный расход воды	2,59	28,75	10,492	2,59	28,75	10,492	2,59	28,75	10,492	2,59	28,75	10,492	2,58	28,72	10,482	2,58	28,69	10,471	2,58	28,66	10,461
Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,11	8,11	8,11	6,34	6,34	6,34	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Технологическая зона №3 (ВЗУ-117 ул. Шибанкова)																					
Утечка и неучтенный расход воды	20,00	267,56	97,658	20,00	267,56	97,658	20,00	267,56	97,658	20,00	267,56	97,658	19,98	267,29	97,561	19,96	267,02	97,463	19,94	266,76	97,366
Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,01	9,01	9,01
Технологическая зона №4 (ВЗУ-131 ул. Связистов)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,33	4,48	1,634	0,33	4,48	1,634	0,33	4,48	1,634	0,33	4,48	1,634	0,33	4,47	1,632	0,33	4,47	1,630	0,33	4,46	1,629
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,66	7,66	7,66	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Технологическая зона №5 (ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького)																					
Утечка и неучтенный расход воды	31,68	406,16	148,249	31,68	406,16	148,249	31,68	406,16	148,249	31,68	406,16	148,249	31,65	405,75	148,100	31,62	405,35	147,952	31,59	404,94	147,804
Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,94	5,94	5,94	5,93	5,93	5,93	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Технологическая зона №6 (ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,14	2,60	0,948	0,14	2,60	0,948	0,14	2,60	0,948	0,14	2,60	0,948	0,14	2,59	0,947	0,14	2,59	0,946	0,14	2,59	0,945
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Технологическая зона №7 (ВЗУ-312 Новоглаголево (в/ч №33))																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,68	4,97	1,813	0,68	4,97	1,813	0,68	4,97	1,813	0,68	4,97	1,813	0,68	4,96	1,812	0,68	4,96	1,810	0,68	4,95	1,808
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,41	4,41	4,41
Технологическая зона №8 (ВЗУ-231 "Весна")																					
Утечка и неучтенный расход воды	3,10	44,30	16,171	3,10	44,30	16,171	3,10	44,30	16,171	3,10	44,30	16,171	3,10	44,26	16,155	3,10	44,21	16,138	3,09	44,17	16,122
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,68	4,68	4,68	3,46	3,46	3,46	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Технологическая зона №9 (ВЗУ-251 мкр. Мартеньяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартеньяново-3)																					
Утечка и неучтенный расход воды	1,12	18,73	6,836	1,12	18,73	6,836	1,12	18,73	6,836	1,12	18,73	6,836	1,12	18,71	6,829	1,12	18,69	6,822	1,12	18,67	6,815
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,64	4,64	4,64
Технологическая зона №10 (ВЗУ-241 "Победа")																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,20	2,53	0,922	0,20	2,53	0,922	0,20	2,53	0,922	0,20	2,53	0,922	0,20	2,52	0,921	0,20	2,52	0,920	0,20	2,52	0,920
Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,16	5,16	5,16
Технологическая зона №11 (ВЗУ-321 д. Софьино)																					

Наименование показателя	2021			2022			2023			2024			2025			2026-2030			2031-2040		
	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
Утечка и неучтенный расход воды	4,11	33,29	12,151	4,11	33,29	12,151	4,11	33,29	12,151	4,11	33,29	12,151	4,11	33,26	12,138	4,10	33,22	12,126	4,10	33,19	12,114
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,32	6,32	6,32	5,84	5,84	5,84	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Технологическая зона №12 (ВЗУ-341 д/о Отличник)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,61	2,34	0,853	0,61	2,34	0,853	0,61	2,34	0,853	0,61	2,34	0,853	0,61	2,33	0,852	0,61	2,33	0,851	0,61	2,33	0,850
Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,09	5,09	5,09
Технологическая зона №13 (ВЗУ-771 п. Калининец)																					
Утечка и неучтенный расход воды	6,79	87,11	31,796	6,79	87,11	31,796	6,79	87,11	31,796	6,79	87,11	31,796	6,79	87,03	31,764	6,78	86,94	31,732	6,77	86,85	31,701
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Технологическая зона №14 (ВЗУ-712 Тарасково)																					
Утечка и неучтенный расход воды	8,23	109,75	40,058	8,23	109,75	40,058	8,23	109,75	40,058	8,23	109,75	40,058	8,22	109,64	40,018	8,21	109,53	39,978	8,21	109,42	39,938
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,89	4,89	4,89	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Технологическая зона №15 (ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино))																					
Утечка и неучтенный расход воды	1,96	25,16	9,182	1,96	25,16	9,182	1,96	25,16	9,182	1,96	25,16	9,182	1,96	25,13	9,173	1,96	25,11	9,163	1,96	25,08	9,154
Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,02	5,02	5,02	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Технологическая зона №16 (ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,87	4,84	1,767	0,87	4,84	1,767	0,87	4,84	1,767	0,87	4,84	1,767	0,86	4,84	1,765	0,86	4,83	1,763	0,86	4,83	1,761
Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,06	5,06	5,06	4,78	4,78	4,78	4,69	4,69	4,69	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
Технологическая зона №17 (ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора)																					
Утечка и неучтенный расход воды	17,93	197,01	71,910	17,93	197,01	71,910	17,93	197,01	71,910	17,93	197,01	71,910	17,91	196,82	71,838	17,89	196,62	71,766	17,87	196,42	71,694
Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,58	13,58	13,58	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,55	13,55	13,55	13,54	13,54	13,54	13,53	13,53	13,53
Технологическая зона №18 (ВЗУ-531 п. с/х Архангельский)																					
Утечка и неучтенный расход воды	3,54	16,85	6,151	3,54	16,85	6,151	3,54	16,85	6,151	3,54	16,85	6,151	3,54	16,83	6,145	3,53	16,82	6,139	3,53	16,80	6,132
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,11	7,11	7,11	7,10	7,10	7,10
Технологическая зона №19 (ВЗУ-661 д. Веселево)																					
Утечка и неучтенный расход воды	1,24	11,90	4,343	1,24	11,90	4,343	1,24	11,90	4,343	1,24	11,90	4,343	1,24	11,89	4,339	1,24	11,88	4,334	1,23	11,86	4,330
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,06	7,06	7,06	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,46	6,46	6,46
Технологическая зона №20 (ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,94	7,23	2,640	0,94	7,23	2,640	0,94	7,23	2,640	0,94	7,23	2,640	0,94	7,23	2,638	0,94	7,22	2,635	0,94	7,21	2,632
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,31	6,31	6,31	6,30	6,30	6,30
Технологическая зона №21 (ВЗУ-611 д. Вышегород)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,53	1,92	0,702	0,53	1,92	0,702	0,53	1,92	0,702	0,53	1,92	0,702	0,53	1,92	0,701	0,53	1,92	0,700	0,53	1,92	0,700

Наименование показателя	2021			2022			2023			2024			2025			2026-2030			2031-2040		
	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,04	8,04	8,04	8,03	8,03	8,03
Технологическая зона №22 (ВЗУ-631 д. Крюково)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,10	0,036	0,03	0,10	0,036	0,03	0,10	0,036	0,03	0,10	0,036	0,03	0,10	0,036	0,03	0,10	0,036	0,03	0,10	0,036
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Технологическая зона №23 (ВЗУ-411 д. Митяево)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,06	0,64	0,232	0,06	0,64	0,232	0,06	0,64	0,232	0,06	0,64	0,232	0,06	0,63	0,232	0,06	0,63	0,232	0,06	0,63	0,231
Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,49	9,49	9,49	9,48	9,48	9,48
Технологическая зона №24 (ВЗУ-521 д. Назарьево)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,74	2,54	0,929	0,74	2,54	0,929	0,74	2,54	0,929	0,74	2,54	0,929	0,74	2,54	0,928	0,74	2,54	0,927	0,74	2,54	0,926
Доля утечек от отпуска в сеть, %	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,93	10,93	10,93	10,92	10,92	10,92	10,91	10,91	10,91
Технологическая зона №25 (ВЗУ-641 д. Ново - Александровка)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,17	0,59	0,215	0,17	0,59	0,215	0,17	0,59	0,215	0,17	0,59	0,215	0,17	0,59	0,215	0,17	0,59	0,215	0,17	0,59	0,215
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,95	7,95	7,95
Технологическая зона №26 (ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,41	1,39	0,506	0,41	1,39	0,506	0,41	1,39	0,506	0,41	1,39	0,506	0,40	1,38	0,505	0,40	1,38	0,505	0,40	1,38	0,504
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,19	7,19	7,19	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Технологическая зона №27 (ВЗУ-431 п. Рождествено)																					
Утечка и неучтенный расход воды	1,18	4,54	1,657	1,18	4,54	1,657	1,18	4,54	1,657	1,18	4,54	1,657	1,18	4,54	1,655	1,18	4,53	1,654	1,18	4,53	1,652
Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,42	13,42	13,42	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,84	12,84	12,84	12,83	12,83	12,83	12,81	12,81	12,81
Технологическая зона №28 (ВЗУ-451 д. Симбухово)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,49	2,33	0,852	0,49	2,33	0,852	0,49	2,33	0,852	0,49	2,33	0,852	0,49	2,33	0,851	0,49	2,33	0,850	0,49	2,33	0,849
Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,51	9,51	9,51	9,50	9,50	9,50	9,49	9,49	9,49
Технологическая зона №29 (ВЗУ-651 д. Субботино)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,09	0,30	0,108	0,09	0,30	0,108	0,09	0,30	0,108	0,09	0,30	0,108	0,09	0,30	0,108	0,09	0,30	0,108	0,09	0,30	0,108
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,96	7,96	7,96
Технологическая зона №30 (ВЗУ-511 д. Устье)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,52	9,00	3,284	0,43	9,00	3,284	0,43	9,00	3,284	0,43	9,00	3,284	0,43	8,99	3,281	0,43	8,98	3,277	0,43	8,97	3,274
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,13	7,13	7,13	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Технологическая зона №31 (ВЗУ-671 д. Шустиково)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,82	5,06	1,846	0,82	5,06	1,846	0,82	5,06	1,846	0,82	5,06	1,846	0,82	5,05	1,844	0,82	5,05	1,842	0,82	5,04	1,840
Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,38	9,38	9,38	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,12	9,12	9,12	9,11	9,11	9,11	9,10	9,10	9,10

Наименование показателей	2021			2022			2023			2024			2025			2026-2030			2031-2040		
	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
Технологическая зона №32 (ВЗУ-461 д. Ястребово)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,21	0,78	0,284	0,21	0,78	0,284	0,21	0,78	0,284	0,21	0,78	0,284	0,21	0,78	0,283	0,21	0,78	0,283	0,21	0,77	0,283
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
Технологическая зона №33 (ВЗУ-421 п. Пионерский)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,43	4,77	1,739	0,43	4,77	1,739	0,43	4,77	1,739	0,43	4,77	1,739	0,43	4,76	1,737	0,43	4,76	1,736	0,43	4,75	1,734
Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,71	8,71	8,71	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,83	6,83	6,83	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
Технологическая зона №34 (ВЗУ-891 д. Головково)																					
Утечка и неучтенный расход воды	2,40	20,54	7,496	2,40	20,54	7,496	2,40	20,54	7,496	2,40	20,54	7,496	2,40	20,52	7,489	2,40	20,50	7,481	2,40	20,48	7,474
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,23	6,23	6,23	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Технологическая зона №35 (ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма))																					
Утечка и неучтенный расход воды	1,09	4,17	1,523	1,09	4,17	1,523	1,09	4,17	1,523	1,09	4,17	1,523	1,08	4,17	1,522	1,08	4,17	1,520	1,08	4,16	1,519
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,64	6,64	6,64	6,63	6,63	6,63
Технологическая зона №36 (ВЗУ-851 д. Васильчиново)																					
Утечка и неучтенный расход воды	4,07	36,80	13,432	4,07	36,80	13,432	4,07	36,80	13,432	4,07	36,80	13,432	4,06	36,76	13,418	4,06	36,73	13,405	4,05	36,69	13,391
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,54	6,54	6,54
Технологическая зона №37 (ВЗУ-831 д. Большие Горки)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,54	7,24	2,643	0,54	7,24	2,643	0,54	7,24	2,643	0,54	7,24	2,643	0,54	7,23	2,640	0,54	7,23	2,637	0,54	7,22	2,635
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,71	6,71	6,71
Технологическая зона №38 (ВЗУ-871 д. Любаново)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,12	0,045	0,03	0,12	0,045	0,03	0,12	0,045	0,03	0,12	0,045	0,03	0,12	0,045	0,03	0,12	0,045	0,03	0,12	0,045
Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,60	8,60	8,60	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59
Технологическая зона №39 (ВЗУ-811 д. Мякишево-1)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,37	0,134	0,08	0,37	0,134	0,08	0,37	0,134	0,08	0,37	0,134	0,08	0,37	0,134	0,08	0,37	0,134	0,08	0,37	0,133
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,90	6,90	6,90	6,89	6,89	6,89
Технологическая зона №40 (ВЗУ-821 д. Мякишево-2)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,88	4,18	1,525	0,88	4,18	1,525	0,88	4,18	1,525	0,88	4,18	1,525	0,88	4,17	1,524	0,88	4,17	1,522	0,88	4,17	1,520
Доля утечек от отпуска в сеть, %	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,04	25,04	25,04	25,02	25,02	25,02	25,00	25,00	25,00
Технологическая зона №41 (ВЗУ-841 д. Слепушкино)																					
Утечка и неучтенный расход воды	1,56	5,34	1,949	1,56	5,34	1,949	1,56	5,34	1,949	1,56	5,34	1,949	1,56	5,33	1,947	1,56	5,33	1,945	1,56	5,32	1,943
Доля утечек от отпуска в сеть, %	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,59	21,59	21,59	21,57	21,57	21,57	21,56	21,56	21,56
Технологическая зона №42 (ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово)																					

Наименование показателя	2021			2022			2023			2024			2025			2026-2030			2031-2040		
	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
Утечка и неучтенный расход воды	12,24	94,14	34,360	12,24	94,14	34,360	12,24	94,14	34,360	12,24	94,14	34,360	12,23	94,04	34,326	12,21	93,95	34,292	12,20	93,86	34,257
Доля утечек от отпуска в сеть, %	31,38	31,38	31,38	30,75	30,75	30,75	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,41	30,41	30,41	30,38	30,38	30,38	30,36	30,36	30,36
Технологическая зона №43 (ВЗУ-810 п. Луговое)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,01	0,005	0,00	0,01	0,005	0,00	0,01	0,005	0,00	0,01	0,005	0,00	0,01	0,005	0,00	0,01	0,005	0,00	0,01	0,005
Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Технологическая зона №44 (ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,21	2,82	1,030	0,21	2,82	1,030	0,21	2,82	1,030	0,21	2,82	1,030	0,21	2,82	1,029	0,21	2,82	1,028	0,21	2,81	1,027
Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,72	2,72	2,72	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Технологическая зона №45 (ВЗУ-921 д. Елагино)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,07	0,37	0,136	0,07	0,37	0,136	0,07	0,37	0,136	0,07	0,37	0,136	0,07	0,37	0,136	0,07	0,37	0,136	0,07	0,37	0,136
Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Технологическая зона №46 (ВЗУ-911 с. Каменское (родник))																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,71	11,90	4,342	0,59	11,90	4,342	0,59	11,90	4,342	0,59	11,90	4,342	0,59	11,88	4,338	0,59	11,87	4,333	0,59	11,86	4,329
Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Технологическая зона №47 (ВЗУ-931 д. Слизнево)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,76	0,277	0,22	0,76	0,277	0,22	0,76	0,277	0,22	0,76	0,277	0,22	0,76	0,276	0,22	0,76	0,276	0,22	0,76	0,276
Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Технологическая зона №48 (ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»)																					
Утечка и неучтенный расход воды	10,89	167,51	61,143	10,89	167,51	61,143	10,89	167,51	61,143	10,89	167,51	61,143	10,88	167,35	61,082	10,87	167,18	61,021	10,86	167,01	60,960
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,79	6,79	6,79	6,78	6,78	6,78
Технологическая зона №49 (ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж")																					
Утечка и неучтенный расход воды	6,62	110,27	40,248	6,62	110,27	40,248	6,62	110,27	40,248	6,62	110,27	40,248	6,61	110,16	40,208	6,60	110,05	40,167	6,60	109,94	40,127
Доля утечек от отпуска в сеть, %	1,95	1,95	1,95	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92
Технологическая зона №50 (ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино))																					
Утечка и неучтенный расход воды	1,61	13,77	5,025	1,61	13,77	5,025	1,61	13,77	5,025	1,61	13,77	5,025	1,61	13,75	5,020	1,61	13,74	5,015	1,61	13,73	5,010
Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,94	6,94	6,94	6,93	6,93	6,93
Технологическая зона №51 (ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»)																					
Утечка и неучтенный расход воды	12,73	254,58	92,923	12,73	254,58	92,923	12,73	254,58	92,923	12,73	254,58	92,923	12,72	254,33	92,830	12,70	254,07	92,737	12,69	253,82	92,645
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,20	7,20	7,20	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
Технологическая зона №52 (ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)																					
Утечка и неучтенный расход воды	3,19	49,12	17,930	3,19	49,12	17,930	3,19	49,12	17,930	3,19	49,12	17,930	3,19	49,07	17,912	3,19	49,03	17,894	3,18	48,98	17,877

Наименование показателей	2021			2022			2023			2024			2025			2026-2030			2031-2040		
	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,16	18,16	18,16	18,14	18,14	18,14	18,13	18,13	18,13
Технологическая зона №53 (ВЗУ-2 ООО «НАПРОМЭНЕРГО»)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,32	4,96	1,811	0,32	4,96	1,811	0,32	4,96	1,811	0,32	4,96	1,811	0,32	4,96	1,809	0,32	4,95	1,807	0,32	4,95	1,805
Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,16	18,16	18,16	18,14	18,14	18,14	18,13	18,13	18,13
Технологическая зона №54 (ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара"))																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,41	5,05	1,842	0,41	5,05	1,842	0,41	5,05	1,842	0,41	5,05	1,842	0,41	5,04	1,840	0,41	5,04	1,838	0,41	5,03	1,836
Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,35	9,35	9,35	9,34	9,34	9,34	9,33	9,33	9,33
Технологическая зона №55 (Новое ВЗУ д. Могутово)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,00	0,000	6,85	114,10	41,647	6,85	114,10	41,647	6,85	114,10	41,647	6,84	113,99	41,606	6,83	113,87	41,564	6,83	113,76	41,522
Доля утечек от отпуска в сеть, %	0	0	0	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,53	4,53	4,53
Технологическая зона №56 (Новое ВЗУ Луговое-2)																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	1,08	18,00	6,570	1,08	18,00	6,570	1,08	17,98	6,563	1,08	17,96	6,557	1,08	17,95	6,550
Доля утечек от отпуска в сеть, %	0	0	0	0	0	0	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,53	4,53	4,53
Технологическая зона №57 (Новое ВЗУ "Парк Апрель")																					
Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,00	0,000	0,10	2,50	0,913	0,10	2,50	0,913	0,10	2,50	0,913	0,10	2,50	0,912	0,10	2,50	0,911	0,10	2,49	0,910
Доля утечек от отпуска в сеть, %	0	0	0	4,55	4,55	4,55	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Итого по городскому округу Наро-Фоминск																					
Утечка и неучтенный расход воды	255,17	3221,11	1175,71	255,07	3223,61	1176,62	255,07	3223,61	1176,62	255,07	3223,61	1176,62	254,81	3220,39	1175,44	254,56	3217,17	1174,27	254,30	3213,95	1173,09
Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,05	7,05	7,05	6,83	6,83	6,83	6,27	6,27	6,27	6,10	6,10	6,10	6,07	6,07	6,07	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06

2.3.3.3 *Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам*

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.3.4 *Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ*

2.3.4.1 *Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам*

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по источникам на территории Наро-Фоминского городского округа приведен в таблице (Таблица 2.65).

2.3.4.2 *Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам*

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам представлен в таблице (Таблица 2.66).

2.3.4.3 *Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам*

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

Таблица 2.65 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по источникам

№ п/п	Назва- ние ис- точ- ника тепло- вой энер- гии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
1	Ко- тель- ная №1																													
1.1	Соб- ствен- ные нужды	0,009	0,212	0,177	0,064	0,009	0,212	0,177	0,064	0,009	0,212	0,177	0,064	0,009	0,212	0,177	0,064	0,009	0,212	0,177	0,064	0,009	0,212	0,177	0,064	0,009	0,212	0,177	0,064	
1.2	Реали- зация всего, в том числе:	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	
1.2.1	населе- ние	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	
1.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3	Потери	0,033	0,786	0,655	0,239	0,033	0,786	0,655	0,239	0,033	0,786	0,655	0,239	0,033	0,786	0,655	0,239	0,033	0,786	0,655	0,239	0,033	0,786	0,655	0,239	0,033	0,786	0,655	0,239	
2	Ко- тель- ная №2																													
2.1	Соб- ствен- ные нужды	0,001	0,023	0,019	0,007	0,001	0,023	0,019	0,007	0,001	0,023	0,019	0,007	0,001	0,023	0,019	0,007	0,001	0,023	0,019	0,007	0,001	0,023	0,019	0,007	0,001	0,023	0,019	0,007	
2.2	Реали- зация всего, в том числе:	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	0,132	3,179	2,649	0,967	
2.2.1	населе- ние	0,120	2,875	2,396	0,874	0,120	2,875	2,396	0,874	0,120	2,875	2,396	0,874	0,120	2,875	2,396	0,874	0,120	2,875	2,396	0,874	0,120	2,875	2,396	0,874	0,120	2,875	2,396	0,874	
2.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,003	0,075	0,063	0,023	0,003	0,075	0,063	0,023	0,003	0,075	0,063	0,023	0,003	0,075	0,063	0,023	0,003	0,075	0,063	0,023	0,003	0,075	0,063	0,023	0,003	0,075	0,063	0,023	
2.2.3	прочие	0,010	0,229	0,191	0,070	0,010	0,229	0,191	0,070	0,010	0,229	0,191	0,070	0,010	0,229	0,191	0,070	0,010	0,229	0,191	0,070	0,010	0,229	0,191	0,070	0,010	0,229	0,191	0,070	
2.3	Потери	0,004	0,085	0,071	0,026	0,004	0,085	0,071	0,026	0,004	0,085	0,071	0,026	0,004	0,085	0,071	0,026	0,004	0,085	0,071	0,026	0,004	0,085	0,071	0,026	0,004	0,085	0,071	0,026	
3	Ко- тель- ная №3																													
3.1	Соб- ствен- ные нужды	0,003	0,081	0,067	0,025	0,003	0,081	0,067	0,025	0,003	0,081	0,067	0,025	0,003	0,081	0,067	0,025	0,003	0,081	0,067	0,025	0,003	0,081	0,067	0,025	0,003	0,081	0,067	0,025	
3.2	Реали- зация всего, в том числе:	0,442	10,597	8,831	3,223	0,442	10,597	8,831	3,223	0,442	10,597	8,831	3,223	0,442	10,597	8,831	3,223	0,442	10,597	8,831	3,223	0,442	10,597	8,831	3,223	0,442	10,597	8,831	3,223	
3.2.1	населе- ние	0,420	10,081	8,401	3,066	0,420	10,081	8,401	3,066	0,420	10,081	8,401	3,066	0,420	10,081	8,401	3,066	0,420	10,081	8,401	3,066	0,420	10,081	8,401	3,066	0,420	10,081	8,401	3,066	
3.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,016	0,374	0,312	0,114	0,016	0,374	0,312	0,114	0,016	0,374	0,312	0,114	0,016	0,374	0,312	0,114	0,016	0,374	0,312	0,114	0,016	0,374	0,312	0,114	0,016	0,374	0,312	0,114	
3.2.3	прочие	0,006	0,141	0,118	0,043	0,006	0,141	0,118	0,043	0,006	0,141	0,118	0,043	0,006	0,141	0,118	0,043	0,006	0,141	0,118	0,043	0,006	0,141	0,118	0,043	0,006	0,141	0,118	0,043	
3.3	Потери	0,017	0,413	0,344	0,126	0,017	0,413	0,344	0,126	0,017	0,413	0,344	0,126	0,017	0,413	0,344	0,126	0,017	0,413	0,344	0,126	0,017	0,413	0,344	0,126	0,017	0,413	0,344	0,126	
4	Ко- тель- ная №4																													
4.1	Соб- ствен- ные нужды	0,012	0,299	0,249	0,091	0,014	0,347	0,289	0,105	0,014	0,347	0,289	0,105	0,014	0,347	0,289	0,105	0,014	0,347	0,289	0,105	0,014	0,347	0,289	0,105	0,014	0,347	0,289	0,105	
4.2	Реали- зация всего, в том числе:	1,058	25,403	21,169	7,727	1,228	29,471	24,559	8,964	1,228	29,471	24,559	8,964	1,228	29,471	24,559	8,964	1,228	29,471	24,559	8,964	1,228	29,471	24,559	8,964	1,228	29,471	24,559	8,964	
4.2.1	населе- ние	0,917	21,996	18,330	6,690	0,917	21,996	18,330	6,690	0,917	21,996	18,330	6,690	0,917	21,996	18,330	6,690	0,917	21,996	18,330	6,690	0,917	21,996	18,330	6,690	0,917	21,996	18,330	6,690	

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
4.2.2	бюджетные организации	0,042	1,019	0,849	0,310	0,042	1,019	0,849	0,310	0,042	1,019	0,849	0,310	0,042	1,019	0,849	0,310	0,042	1,019	0,849	0,310	0,042	1,019	0,849	0,310	0,042	1,019	0,849	0,310
4.2.3	прочие	0,099	2,388	1,990	0,726	0,269	6,456	5,380	1,964	0,269	6,456	5,380	1,964	0,269	6,456	5,380	1,964	0,269	6,456	5,380	1,964	0,269	6,456	5,380	1,964	0,269	6,456	5,380	1,964
4.3	Потери	0,111	2,654	2,212	0,807	0,128	3,079	2,566	0,937	0,128	3,079	2,566	0,937	0,128	3,079	2,566	0,937	0,128	3,079	2,566	0,937	0,128	3,079	2,566	0,937	0,128	3,079	2,566	0,937
5	Котельная №5																												
5.1	Собственные нужды	0,078	1,870	1,558	0,569	0,078	1,870	1,558	0,569	0,078	1,870	1,558	0,569	0,078	1,870	1,558	0,569	0,078	1,870	1,558	0,569	0,078	1,870	1,558	0,569	0,078	1,870	1,558	0,569
5.2	Реализация всего, в том числе:	63,125	1514,993	1262,495	460,811	63,125	1514,993	1262,495	460,811	63,125	1514,993	1262,495	460,811	63,125	1514,993	1262,495	460,811	63,125	1514,993	1262,495	460,811	63,125	1514,993	1262,495	460,811	63,125	1514,993	1262,495	460,811
5.2.1	население	57,661	1383,861	1153,218	420,925	57,661	1383,861	1153,218	420,925	57,661	1383,861	1153,218	420,925	57,661	1383,861	1153,218	420,925	57,661	1383,861	1153,218	420,925	57,661	1383,861	1153,218	420,925	57,661	1383,861	1153,218	420,925
5.2.2	бюджетные организации	3,604	86,488	72,074	26,307	3,604	86,488	72,074	26,307	3,604	86,488	72,074	26,307	3,604	86,488	72,074	26,307	3,604	86,488	72,074	26,307	3,604	86,488	72,074	26,307	3,604	86,488	72,074	26,307
5.2.3	прочие	1,860	44,644	37,203	13,579	1,860	44,644	37,203	13,579	1,860	44,644	37,203	13,579	1,860	44,644	37,203	13,579	1,860	44,644	37,203	13,579	1,860	44,644	37,203	13,579	1,860	44,644	37,203	13,579
5.3	Потери	0,347	8,329	6,941	2,533	0,347	8,329	6,941	2,533	0,347	8,329	6,941	2,533	0,347	8,329	6,941	2,533	0,347	8,329	6,941	2,533	0,347	8,329	6,941	2,533	0,347	8,329	6,941	2,533
6	Котельная №6																												
6.1	Собственные нужды	0,015	0,369	0,308	0,112	0,015	0,369	0,308	0,112	0,015	0,369	0,308	0,112	0,015	0,369	0,308	0,112	0,015	0,369	0,308	0,112	0,015	0,369	0,308	0,112	0,015	0,369	0,308	0,112
6.2	Реализация всего, в том числе:	1,781	42,741	35,617	13,000	1,781	42,741	35,617	13,000	1,781	42,741	35,617	13,000	1,781	42,741	35,617	13,000	1,781	42,741	35,617	13,000	1,781	42,741	35,617	13,000	1,781	42,741	35,617	13,000
6.2.1	население	1,715	41,167	34,305	12,521	1,715	41,167	34,305	12,521	1,715	41,167	34,305	12,521	1,715	41,167	34,305	12,521	1,715	41,167	34,305	12,521	1,715	41,167	34,305	12,521	1,715	41,167	34,305	12,521
6.2.2	бюджетные организации	0,034	0,812	0,677	0,247	0,034	0,812	0,677	0,247	0,034	0,812	0,677	0,247	0,034	0,812	0,677	0,247	0,034	0,812	0,677	0,247	0,034	0,812	0,677	0,247	0,034	0,812	0,677	0,247
6.2.3	прочие	0,032	0,762	0,635	0,232	0,032	0,762	0,635	0,232	0,032	0,762	0,635	0,232	0,032	0,762	0,635	0,232	0,032	0,762	0,635	0,232	0,032	0,762	0,635	0,232	0,032	0,762	0,635	0,232
6.3	Потери	0,121	2,893	2,411	0,880	0,121	2,893	2,411	0,880	0,121	2,893	2,411	0,880	0,121	2,893	2,411	0,880	0,121	2,893	2,411	0,880	0,121	2,893	2,411	0,880	0,121	2,893	2,411	0,880
7	Котельная №7																												
7.1	Собственные нужды	0,413	9,919	8,266	3,017	0,413	9,919	8,266	3,017	0,413	9,919	8,266	3,017	0,413	9,919	8,266	3,017	0,413	9,919	8,266	3,017	0,413	9,919	8,266	3,017	0,413	9,919	8,266	3,017
7.2	Реализация всего, в том числе:	131,682	3160,360	2633,633	961,276	131,682	3160,360	2633,633	961,276	131,682	3160,360	2633,633	961,276	131,682	3160,360	2633,633	961,276	131,682	3160,360	2633,633	961,276	131,682	3160,360	2633,633	961,276	131,682	3160,360	2633,633	961,276
7.2.1	население	80,265	1926,350	1605,292	585,932	80,265	1926,350	1605,292	585,932	80,265	1926,350	1605,292	585,932	80,265	1926,350	1605,292	585,932	80,265	1926,350	1605,292	585,932	80,265	1926,350	1605,292	585,932	80,265	1926,350	1605,292	585,932
7.2.2	бюджетные организации	41,892	1005,409	837,841	305,812	41,892	1005,409	837,841	305,812	41,892	1005,409	837,841	305,812	41,892	1005,409	837,841	305,812	41,892	1005,409	837,841	305,812	41,892	1005,409	837,841	305,812	41,892	1005,409	837,841	305,812
7.2.3	прочие	9,525	228,600	190,500	69,533	9,525	228,600	190,500	69,533	9,525	228,600	190,500	69,533	9,525	228,600	190,500	69,533	9,525	228,600	190,500	69,533	9,525	228,600	190,500	69,533	9,525	228,600	190,500	69,533
7.3	Потери	4,163	99,904	83,254	30,388	4,163	99,904	83,254	30,388	4,163	99,904	83,254	30,388	4,163	99,904	83,254	30,388	4,163	99,904	83,254	30,388	4,163	99,904	83,254	30,388	4,163	99,904	83,254	30,388
8	Котельная №8																												
8.1	Собственные нужды	0,217	5,210	4,342	1,585	0,217	5,210	4,342	1,585	0,217	5,210	4,342	1,585	0,217	5,210	4,342	1,585	0,217	5,210	4,342	1,585	0,217	5,210	4,342	1,585	0,217	5,210	4,342	1,585
8.2	Реализация всего, в	12,025	288,590	240,492	87,779	12,025	288,590	240,492	87,779	12,025	288,590	240,492	87,779	12,025	288,590	240,492	87,779	12,025	288,590	240,492	87,779	12,025	288,590	240,492	87,779	12,025	288,590	240,492	87,779

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	том числе:																													
8.2.1	население	11,743	281,827	234,856	85,722	11,743	281,827	234,856	85,722	11,743	281,827	234,856	85,722	11,743	281,827	234,856	85,722	11,743	281,827	234,856	85,722	11,743	281,827	234,856	85,722	11,743	281,827	234,856	85,722	
8.2.2	бюджетные организации	0,143	3,422	2,852	1,041	0,143	3,422	2,852	1,041	0,143	3,422	2,852	1,041	0,143	3,422	2,852	1,041	0,143	3,422	2,852	1,041	0,143	3,422	2,852	1,041	0,143	3,422	2,852	1,041	
8.2.3	прочие	0,139	3,340	2,783	1,016	0,139	3,340	2,783	1,016	0,139	3,340	2,783	1,016	0,139	3,340	2,783	1,016	0,139	3,340	2,783	1,016	0,139	3,340	2,783	1,016	0,139	3,340	2,783	1,016	
8.3	Потери	0,845	20,277	16,897	6,167	0,845	20,277	16,897	6,167	0,845	20,277	16,897	6,167	0,845	20,277	16,897	6,167	0,845	20,277	16,897	6,167	0,845	20,277	16,897	6,167	0,845	20,277	16,897	6,167	
9	Котельная №10																													
9.1	Собственные нужды	0,495	11,884	9,903	3,615	0,495	11,884	9,903	3,615	0,495	11,884	9,903	3,615	0,495	11,884	9,903	3,615	0,495	11,884	9,903	3,615	0,495	11,884	9,903	3,615	0,495	11,884	9,903	3,615	
9.2	Реализация всего, в том числе:	100,143	2403,429	2002,858	731,043	100,143	2403,429	2002,858	731,043	100,143	2403,429	2002,858	731,043	100,143	2403,429	2002,858	731,043	100,143	2403,429	2002,858	731,043	100,143	2403,429	2002,858	731,043	100,143	2403,429	2002,858	731,043	
9.2.1	население	100,007	2400,175	2000,146	730,053	100,007	2400,175	2000,146	730,053	100,007	2400,175	2000,146	730,053	100,007	2400,175	2000,146	730,053	100,007	2400,175	2000,146	730,053	100,007	2400,175	2000,146	730,053	100,007	2400,175	2000,146	730,053	
9.2.2	бюджетные организации	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	
9.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9.3	Потери	3,033	72,800	60,667	22,143	3,033	72,800	60,667	22,143	3,033	72,800	60,667	22,143	3,033	72,800	60,667	22,143	3,033	72,800	60,667	22,143	3,033	72,800	60,667	22,143	3,033	72,800	60,667	22,143	
10	Котельная №11																													
10.1	Собственные нужды	0,009	0,222	0,185	0,068	0,009	0,222	0,185	0,068	0,009	0,222	0,185	0,068	0,009	0,222	0,185	0,068	0,009	0,222	0,185	0,068	0,009	0,222	0,185	0,068	0,009	0,222	0,185	0,068	
10.2	Реализация всего, в том числе:	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	
10.2.1	население	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	
10.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.3	Потери	0,069	1,650	1,375	0,502	0,069	1,650	1,375	0,502	0,069	1,650	1,375	0,502	0,069	1,650	1,375	0,502	0,069	1,650	1,375	0,502	0,069	1,650	1,375	0,502	0,069	1,650	1,375	0,502	
11	Котельная №12																													
11.1	Собственные нужды	0,123	2,961	2,467	0,901	0,123	2,961	2,467	0,901	0,123	2,961	2,467	0,901	0,123	2,961	2,467	0,901	0,123	2,961	2,467	0,901	0,123	2,961	2,467	0,901	0,123	2,961	2,467	0,901	
11.2	Реализация всего, в том числе:	6,711	161,073	134,228	48,993	6,711	161,073	134,228	48,993	6,711	161,073	134,228	48,993	6,711	161,073	134,228	48,993	6,711	161,073	134,228	48,993	6,711	161,073	134,228	48,993	6,711	161,073	134,228	48,993	
11.2.1	население	4,752	114,060	95,050	34,693	4,752	114,060	95,050	34,693	4,752	114,060	95,050	34,693	4,752	114,060	95,050	34,693	4,752	114,060	95,050	34,693	4,752	114,060	95,050	34,693	4,752	114,060	95,050	34,693	
11.2.2	бюджетные организации	1,958	46,994	39,162	14,294	1,958	46,994	39,162	14,294	1,958	46,994	39,162	14,294	1,958	46,994	39,162	14,294	1,958	46,994	39,162	14,294	1,958	46,994	39,162	14,294	1,958	46,994	39,162	14,294	
11.2.3	прочие	0,001	0,020	0,016	0,006	0,001	0,020	0,016	0,006	0,001	0,020	0,016	0,006	0,001	0,020	0,016	0,006	0,001	0,020	0,016	0,006	0,001	0,020	0,016	0,006	0,001	0,020	0,016	0,006	
11.3	Потери	0,645	15,481	12,901	4,709	0,645	15,481	12,901	4,709	0,645	15,481	12,901	4,709	0,645	15,481	12,901	4,709	0,645	15,481	12,901	4,709	0,645	15,481	12,901	4,709	0,645	15,481	12,901	4,709	
12	Котельная №13																													

№ п/п	Назвa- ние источ- ника тепло- вой энер- гии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
12.1	Соб- ствен- ные нужды	0,168	4,028	3,356	1,225	0,168	4,028	3,356	1,225	0,168	4,028	3,356	1,225	0,168	4,028	3,356	1,225	0,168	4,028	3,356	1,225	0,168	4,028	3,356	1,225	0,168	4,028	3,356	1,225
12.2	Реали- зация всего, в том числе:	34,352	824,442	687,035	250,768	34,352	824,442	687,035	250,768	34,352	824,442	687,035	250,768	34,352	824,442	687,035	250,768	34,352	824,442	687,035	250,768	34,352	824,442	687,035	250,768	34,352	824,442	687,035	250,768
12.2.1	населе- ние	27,759	666,227	555,189	202,644	27,759	666,227	555,189	202,644	27,759	666,227	555,189	202,644	27,759	666,227	555,189	202,644	27,759	666,227	555,189	202,644	27,759	666,227	555,189	202,644	27,759	666,227	555,189	202,644
12.2.2	бюд- жетные органи- зации	6,542	157,011	130,842	47,757	6,542	157,011	130,842	47,757	6,542	157,011	130,842	47,757	6,542	157,011	130,842	47,757	6,542	157,011	130,842	47,757	6,542	157,011	130,842	47,757	6,542	157,011	130,842	47,757
12.2.3	прочие	0,050	1,204	1,003	0,366	0,050	1,204	1,003	0,366	0,050	1,204	1,003	0,366	0,050	1,204	1,003	0,366	0,050	1,204	1,003	0,366	0,050	1,204	1,003	0,366	0,050	1,204	1,003	0,366
12.3	Потери	0,592	14,197	11,831	4,318	0,592	14,197	11,831	4,318	0,592	14,197	11,831	4,318	0,592	14,197	11,831	4,318	0,592	14,197	11,831	4,318	0,592	14,197	11,831	4,318	0,592	14,197	11,831	4,318
13	Ко- тель- ная №14																												
13.1	Соб- ствен- ные нужды	0,264	6,327	5,273	1,924	0,264	6,327	5,273	1,924	0,264	6,327	5,273	1,924	0,264	6,327	5,273	1,924	0,264	6,327	5,273	1,924	0,264	6,327	5,273	1,924	0,264	6,327	5,273	1,924
13.2	Реали- зация всего, в том числе:	20,958	503,001	419,168	152,996	20,958	503,001	419,168	152,996	20,958	503,001	419,168	152,996	20,958	503,001	419,168	152,996	20,958	503,001	419,168	152,996	20,958	503,001	419,168	152,996	20,958	503,001	419,168	152,996
13.2.1	населе- ние	20,267	486,407	405,339	147,949	20,267	486,407	405,339	147,949	20,267	486,407	405,339	147,949	20,267	486,407	405,339	147,949	20,267	486,407	405,339	147,949	20,267	486,407	405,339	147,949	20,267	486,407	405,339	147,949
13.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,324	7,772	6,477	2,364	0,324	7,772	6,477	2,364	0,324	7,772	6,477	2,364	0,324	7,772	6,477	2,364	0,324	7,772	6,477	2,364	0,324	7,772	6,477	2,364	0,324	7,772	6,477	2,364
13.2.3	прочие	0,368	8,822	7,351	2,683	0,368	8,822	7,351	2,683	0,368	8,822	7,351	2,683	0,368	8,822	7,351	2,683	0,368	8,822	7,351	2,683	0,368	8,822	7,351	2,683	0,368	8,822	7,351	2,683
13.3	Потери	1,516	36,381	30,317	11,066	1,516	36,381	30,317	11,066	1,516	36,381	30,317	11,066	1,516	36,381	30,317	11,066	1,516	36,381	30,317	11,066	1,516	36,381	30,317	11,066	1,516	36,381	30,317	11,066
14	Ко- тель- ная №15																												
14.1	Соб- ствен- ные нужды	0,108	2,586	2,155	0,787	0,108	2,586	2,155	0,787	0,108	2,586	2,155	0,787	0,108	2,586	2,155	0,787	0,108	2,586	2,155	0,787	0,108	2,586	2,155	0,787	0,108	2,586	2,155	0,787
14.2	Реали- зация всего, в том числе:	20,178	484,280	403,567	147,302	20,178	484,280	403,567	147,302	20,178	484,280	403,567	147,302	20,178	484,280	403,567	147,302	20,178	484,280	403,567	147,302	20,178	484,280	403,567	147,302	20,178	484,280	403,567	147,302
14.2.1	населе- ние	19,723	473,340	394,450	143,974	19,723	473,340	394,450	143,974	19,723	473,340	394,450	143,974	19,723	473,340	394,450	143,974	19,723	473,340	394,450	143,974	19,723	473,340	394,450	143,974	19,723	473,340	394,450	143,974
14.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,359	8,610	7,175	2,619	0,359	8,610	7,175	2,619	0,359	8,610	7,175	2,619	0,359	8,610	7,175	2,619	0,359	8,610	7,175	2,619	0,359	8,610	7,175	2,619	0,359	8,610	7,175	2,619
14.2.3	прочие	0,097	2,330	1,941	0,709	0,097	2,330	1,941	0,709	0,097	2,330	1,941	0,709	0,097	2,330	1,941	0,709	0,097	2,330	1,941	0,709	0,097	2,330	1,941	0,709	0,097	2,330	1,941	0,709
14.3	Потери	0,546	13,114	10,928	3,989	0,546	13,114	10,928	3,989	0,546	13,114	10,928	3,989	0,546	13,114	10,928	3,989	0,546	13,114	10,928	3,989	0,546	13,114	10,928	3,989	0,546	13,114	10,928	3,989
15	Ко- тель- ная №17																												
15.1	Соб- ствен- ные нужды	0,019	0,462	0,385	0,141	0,019	0,462	0,385	0,141	0,019	0,462	0,385	0,141	0,019	0,462	0,385	0,141	0,019	0,462	0,385	0,141	0,019	0,462	0,385	0,141	0,019	0,462	0,385	0,141
15.2	Реали- зация всего, в том числе:	4,960	119,039	99,199	36,208	4,960	119,039	99,199	36,208	4,960	119,039	99,199	36,208	4,960	119,039	99,199	36,208	4,960	119,039	99,199	36,208	4,960	119,039	99,199	36,208	4,960	119,039	99,199	36,208
15.2.1	населе- ние	4,681	112,346	93,622	34,172	4,681	112,346	93,622	34,172	4,681	112,346	93,622	34,172	4,681	112,346	93,622	34,172	4,681	112,346	93,622	34,172	4,681	112,346	93,622	34,172	4,681	112,346	93,622	34,172
15.2.2	бюд- жетные	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	организации																													
15.2.3	прочие	0,279	6,693	5,577	2,036	0,279	6,693	5,577	2,036	0,279	6,693	5,577	2,036	0,279	6,693	5,577	2,036	0,279	6,693	5,577	2,036	0,279	6,693	5,577	2,036	0,279	6,693	5,577	2,036	
15.3	Потери	0,336	8,059	6,716	2,451	0,336	8,059	6,716	2,451	0,336	8,059	6,716	2,451	0,336	8,059	6,716	2,451	0,336	8,059	6,716	2,451	0,336	8,059	6,716	2,451	0,336	8,059	6,716	2,451	
16	Котельная №18																													
16.1	Собственные нужды	0,103	2,464	2,053	0,750	0,103	2,464	2,053	0,750	0,103	2,464	2,053	0,750	0,103	2,464	2,053	0,750	0,103	2,464	2,053	0,750	0,103	2,464	2,053	0,750	0,103	2,464	2,053	0,750	
16.2	Реализация всего, в том числе:	4,695	112,681	93,901	34,274	4,695	112,681	93,901	34,274	4,695	112,681	93,901	34,274	4,695	112,681	93,901	34,274	4,695	112,681	93,901	34,274	4,695	112,681	93,901	34,274	4,695	112,681	93,901	34,274	
16.2.1	население	4,511	108,263	90,219	32,930	4,511	108,263	90,219	32,930	4,511	108,263	90,219	32,930	4,511	108,263	90,219	32,930	4,511	108,263	90,219	32,930	4,511	108,263	90,219	32,930	4,511	108,263	90,219	32,930	
16.2.2	бюджетные организации	0,153	3,663	3,052	1,114	0,153	3,663	3,052	1,114	0,153	3,663	3,052	1,114	0,153	3,663	3,052	1,114	0,153	3,663	3,052	1,114	0,153	3,663	3,052	1,114	0,153	3,663	3,052	1,114	
16.2.3	прочие	0,031	0,755	0,629	0,230	0,031	0,755	0,629	0,230	0,031	0,755	0,629	0,230	0,031	0,755	0,629	0,230	0,031	0,755	0,629	0,230	0,031	0,755	0,629	0,230	0,031	0,755	0,629	0,230	
16.3	Потери	0,719	17,249	14,374	5,247	0,719	17,249	14,374	5,247	0,719	17,249	14,374	5,247	0,719	17,249	14,374	5,247	0,719	17,249	14,374	5,247	0,719	17,249	14,374	5,247	0,719	17,249	14,374	5,247	
17	Котельная №19																													
17.1	Собственные нужды	1,112	26,679	22,233	8,115	1,113	26,719	22,266	8,127	1,113	26,719	22,266	8,127	1,113	26,719	22,266	8,127	1,113	26,719	22,266	8,127	1,113	26,719	22,266	8,127	1,113	26,719	22,266	8,127	
17.2	Реализация всего, в том числе:	154,001	3696,021	3080,018	1124,206	154,231	3701,553	3084,628	1125,889	154,231	3701,553	3084,628	1125,889	154,231	3701,553	3084,628	1125,889	154,231	3701,553	3084,628	1125,889	154,231	3701,553	3084,628	1125,889	154,231	3701,553	3084,628	1125,889	
17.2.1	население	153,994	3695,858	3079,882	1124,157	153,994	3695,858	3079,882	1124,157	153,994	3695,858	3079,882	1124,157	153,994	3695,858	3079,882	1124,157	153,994	3695,858	3079,882	1124,157	153,994	3695,858	3079,882	1124,157	153,994	3695,858	3079,882	1124,157	
17.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,231	5,532	4,610	1,683	0,231	5,532	4,610	1,683	0,231	5,532	4,610	1,683	0,231	5,532	4,610	1,683	0,231	5,532	4,610	1,683	0,231	5,532	4,610	1,683	
17.2.3	прочие	0,007	0,163	0,136	0,049	0,007	0,163	0,136	0,049	0,007	0,163	0,136	0,049	0,007	0,163	0,136	0,049	0,007	0,163	0,136	0,049	0,007	0,163	0,136	0,049	0,007	0,163	0,136	0,049	
17.3	Потери	5,245	125,881	104,901	38,289	5,253	126,070	105,058	38,346	5,253	126,070	105,058	38,346	5,253	126,070	105,058	38,346	5,253	126,070	105,058	38,346	5,253	126,070	105,058	38,346	5,253	126,070	105,058	38,346	
18	Котельная №20																													
18.1	Собственные нужды	0,330	7,931	6,609	2,412	0,330	7,931	6,609	2,412	0,330	7,931	6,609	2,412	0,330	7,931	6,609	2,412	0,330	7,931	6,609	2,412	0,330	7,931	6,609	2,412	0,330	7,931	6,609	2,412	
18.2	Реализация всего, в том числе:	35,178	844,275	703,562	256,800	35,178	844,275	703,562	256,800	35,178	844,275	703,562	256,800	35,178	844,275	703,562	256,800	35,178	844,275	703,562	256,800	35,178	844,275	703,562	256,800	35,178	844,275	703,562	256,800	
18.2.1	население	34,738	833,703	694,753	253,585	34,738	833,703	694,753	253,585	34,738	833,703	694,753	253,585	34,738	833,703	694,753	253,585	34,738	833,703	694,753	253,585	34,738	833,703	694,753	253,585	34,738	833,703	694,753	253,585	
18.2.2	бюджетные организации	0,440	10,572	8,810	3,216	0,440	10,572	8,810	3,216	0,440	10,572	8,810	3,216	0,440	10,572	8,810	3,216	0,440	10,572	8,810	3,216	0,440	10,572	8,810	3,216	0,440	10,572	8,810	3,216	
18.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
18.3	Потери	0,820	19,690	16,408	5,989	0,820	19,690	16,408	5,989	0,820	19,690	16,408	5,989	0,820	19,690	16,408	5,989	0,820	19,690	16,408	5,989	0,820	19,690	16,408	5,989	0,820	19,690	16,408	5,989	
19	Котельная №21																													
19.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
19.2	Реализация	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	всего, в том числе:																													
19.2.1	население	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	4,886	117,273	97,727	35,670	
19.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
19.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
19.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20	Котельная №22																													
20.1	Собственные нужды	0,046	1,098	0,915	0,334	0,046	1,098	0,915	0,334	0,046	1,098	0,915	0,334	0,046	1,098	0,915	0,334	0,046	1,098	0,915	0,334	0,046	1,098	0,915	0,334	0,046	1,098	0,915	0,334	
20.2	Реализация всего, в том числе:	2,649	63,582	52,985	19,339	2,649	63,582	52,985	19,339	2,649	63,582	52,985	19,339	2,649	63,582	52,985	19,339	2,649	63,582	52,985	19,339	2,649	63,582	52,985	19,339	2,649	63,582	52,985	19,339	
20.2.1	население	1,470	35,284	29,404	10,732	1,470	35,284	29,404	10,732	1,470	35,284	29,404	10,732	1,470	35,284	29,404	10,732	1,470	35,284	29,404	10,732	1,470	35,284	29,404	10,732	1,470	35,284	29,404	10,732	
20.2.2	бюджетные организации	1,179	28,297	23,581	8,607	1,179	28,297	23,581	8,607	1,179	28,297	23,581	8,607	1,179	28,297	23,581	8,607	1,179	28,297	23,581	8,607	1,179	28,297	23,581	8,607	1,179	28,297	23,581	8,607	
20.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20.3	Потери	0,416	9,993	8,327	3,040	0,416	9,993	8,327	3,040	0,416	9,993	8,327	3,040	0,416	9,993	8,327	3,040	0,416	9,993	8,327	3,040	0,416	9,993	8,327	3,040	0,416	9,993	8,327	3,040	
21	Котельная №23																													
21.1	Собственные нужды	0,192	4,606	3,838	1,401	0,195	4,690	3,908	1,426	0,195	4,690	3,908	1,426	0,195	4,690	3,908	1,426	0,195	4,690	3,908	1,426	0,195	4,690	3,908	1,426	0,195	4,690	3,908	1,426	
21.2	Реализация всего, в том числе:	11,139	267,327	222,772	81,312	11,342	272,208	226,840	82,797	11,342	272,208	226,840	82,797	11,342	272,208	226,840	82,797	11,342	272,208	226,840	82,797	11,342	272,208	226,840	82,797	11,342	272,208	226,840	82,797	
21.2.1	население	10,568	253,620	211,350	77,143	10,568	253,620	211,350	77,143	10,568	253,620	211,350	77,143	10,568	253,620	211,350	77,143	10,568	253,620	211,350	77,143	10,568	253,620	211,350	77,143	10,568	253,620	211,350	77,143	
21.2.2	бюджетные организации	0,338	8,121	6,767	2,470	0,338	8,121	6,767	2,470	0,338	8,121	6,767	2,470	0,338	8,121	6,767	2,470	0,338	8,121	6,767	2,470	0,338	8,121	6,767	2,470	0,338	8,121	6,767	2,470	
21.2.3	прочие	0,233	5,586	4,655	1,699	0,436	10,467	8,722	3,184	0,436	10,467	8,722	3,184	0,436	10,467	8,722	3,184	0,436	10,467	8,722	3,184	0,436	10,467	8,722	3,184	0,436	10,467	8,722	3,184	
21.3	Потери	1,391	33,374	27,812	10,151	1,416	33,984	28,320	10,337	1,416	33,984	28,320	10,337	1,416	33,984	28,320	10,337	1,416	33,984	28,320	10,337	1,416	33,984	28,320	10,337	1,416	33,984	28,320	10,337	
22	Котельная №24																													
22.1	Собственные нужды	0,026	0,616	0,513	0,187	0,026	0,616	0,513	0,187	0,026	0,616	0,513	0,187	0,026	0,616	0,513	0,187	0,026	0,616	0,513	0,187	0,026	0,616	0,513	0,187	0,026	0,616	0,513	0,187	
22.2	Реализация всего, в том числе:	2,193	52,631	43,860	16,009	2,193	52,631	43,860	16,009	2,193	52,631	43,860	16,009	2,193	52,631	43,860	16,009	2,193	52,631	43,860	16,009	2,193	52,631	43,860	16,009	2,193	52,631	43,860	16,009	
22.2.1	население	2,066	49,572	41,310	15,078	2,066	49,572	41,310	15,078	2,066	49,572	41,310	15,078	2,066	49,572	41,310	15,078	2,066	49,572	41,310	15,078	2,066	49,572	41,310	15,078	2,066	49,572	41,310	15,078	
22.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
22.2.3	прочие	0,127	3,059	2,549	0,930	0,127	3,059	2,549	0,930	0,127	3,059	2,549	0,930	0,127	3,059	2,549	0,930	0,127	3,059	2,549	0,930	0,127	3,059	2,549	0,930	0,127	3,059	2,549	0,930	
22.3	Потери	0,244	5,848	4,873	1,779	0,244	5,848	4,873	1,779	0,244	5,848	4,873	1,779	0,244	5,848	4,873	1,779	0,244	5,848	4,873	1,779	0,244	5,848	4,873	1,779	0,244	5,848	4,873	1,779	

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
23	Котельная №25																													
23.1	Собственные нужды	0,026	0,630	0,525	0,192	0,026	0,630	0,525	0,192	0,026	0,630	0,525	0,192	0,026	0,630	0,525	0,192	0,026	0,630	0,525	0,192	0,026	0,630	0,525	0,192	0,026	0,630	0,525	0,192	
23.2	Реализация всего, в том числе:	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	
23.2.1	население	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	6,343	152,243	126,869	46,307	
23.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23.3	Потери	0,293	7,035	5,862	2,140	0,293	7,035	5,862	2,140	0,293	7,035	5,862	2,140	0,293	7,035	5,862	2,140	0,293	7,035	5,862	2,140	0,293	7,035	5,862	2,140	0,293	7,035	5,862	2,140	
24	Котельная №26																													
24.1	Собственные нужды	0,128	3,077	2,564	0,936	0,128	3,077	2,564	0,936	0,128	3,077	2,564	0,936	0,128	3,077	2,564	0,936	0,128	3,077	2,564	0,936	0,128	3,077	2,564	0,936	0,128	3,077	2,564	0,936	
24.2	Реализация всего, в том числе:	12,981	311,550	259,625	94,763	12,981	311,550	259,625	94,763	12,981	311,550	259,625	94,763	12,981	311,550	259,625	94,763	12,981	311,550	259,625	94,763	12,981	311,550	259,625	94,763	12,981	311,550	259,625	94,763	
24.2.1	население	12,006	288,152	240,126	87,646	12,006	288,152	240,126	87,646	12,006	288,152	240,126	87,646	12,006	288,152	240,126	87,646	12,006	288,152	240,126	87,646	12,006	288,152	240,126	87,646	12,006	288,152	240,126	87,646	
24.2.2	бюджетные организации	0,880	21,109	17,591	6,421	0,880	21,109	17,591	6,421	0,880	21,109	17,591	6,421	0,880	21,109	17,591	6,421	0,880	21,109	17,591	6,421	0,880	21,109	17,591	6,421	0,880	21,109	17,591	6,421	
24.2.3	прочие	0,095	2,289	1,908	0,696	0,095	2,289	1,908	0,696	0,095	2,289	1,908	0,696	0,095	2,289	1,908	0,696	0,095	2,289	1,908	0,696	0,095	2,289	1,908	0,696	0,095	2,289	1,908	0,696	
24.3	Потери	1,081	25,949	21,624	7,893	1,081	25,949	21,624	7,893	1,081	25,949	21,624	7,893	1,081	25,949	21,624	7,893	1,081	25,949	21,624	7,893	1,081	25,949	21,624	7,893	1,081	25,949	21,624	7,893	
25	Котельная №27																													
25.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
25.2	Реализация всего, в том числе:	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	
25.2.1	население	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	251,089	6026,125	5021,771	1832,946	
25.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
25.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
25.3	Потери	1,814	43,530	36,275	13,240	1,814	43,530	36,275	13,240	1,814	43,530	36,275	13,240	1,814	43,530	36,275	13,240	1,814	43,530	36,275	13,240	1,814	43,530	36,275	13,240	1,814	43,530	36,275	13,240	
26	Котельная №29																													
26.1	Собственные нужды	0,174	4,166	3,472	1,267	0,176	4,221	3,518	1,284	0,176	4,221	3,518	1,284	0,176	4,221	3,518	1,284	0,176	4,221	3,518	1,284	0,176	4,221	3,518	1,284	0,176	4,221	3,518	1,284	
26.2	Реализация всего, в том числе:	10,271	246,495	205,413	74,976	10,406	249,749	208,124	75,965	10,406	249,749	208,124	75,965	10,406	249,749	208,124	75,965	10,406	249,749	208,124	75,965	10,406	249,749	208,124	75,965	10,406	249,749	208,124	75,965	

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
26.2.1	население	10,258	246,202	205,168	74,886	10,258	246,202	205,168	74,886	10,258	246,202	205,168	74,886	10,258	246,202	205,168	74,886	10,258	246,202	205,168	74,886	10,258	246,202	205,168	74,886	10,258	246,202	205,168	74,886
26.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26.2.3	прочие	0,012	0,293	0,244	0,089	0,148	3,547	2,956	1,079	0,148	3,547	2,956	1,079	0,148	3,547	2,956	1,079	0,148	3,547	2,956	1,079	0,148	3,547	2,956	1,079	0,148	3,547	2,956	1,079
26.3	Потери	1,239	29,728	24,773	9,042	1,255	30,121	25,100	9,162	1,255	30,121	25,100	9,162	1,255	30,121	25,100	9,162	1,255	30,121	25,100	9,162	1,255	30,121	25,100	9,162	1,255	30,121	25,100	9,162
27	Котельная №30																												
27.1	Собственные нужды	0,050	1,205	1,004	0,367	0,050	1,205	1,004	0,367	0,050	1,205	1,004	0,367	0,050	1,205	1,004	0,367	0,050	1,205	1,004	0,367	0,050	1,205	1,004	0,367	0,050	1,205	1,004	0,367
27.2	Реализация всего, в том числе:	14,983	359,589	299,658	109,375	14,983	359,589	299,658	109,375	14,983	359,589	299,658	109,375	14,983	359,589	299,658	109,375	14,983	359,589	299,658	109,375	14,983	359,589	299,658	109,375	14,983	359,589	299,658	109,375
27.2.1	население	9,704	232,887	194,073	70,837	9,704	232,887	194,073	70,837	9,704	232,887	194,073	70,837	9,704	232,887	194,073	70,837	9,704	232,887	194,073	70,837	9,704	232,887	194,073	70,837	9,704	232,887	194,073	70,837
27.2.2	бюджетные организации	5,279	126,702	105,585	38,539	5,279	126,702	105,585	38,539	5,279	126,702	105,585	38,539	5,279	126,702	105,585	38,539	5,279	126,702	105,585	38,539	5,279	126,702	105,585	38,539	5,279	126,702	105,585	38,539
27.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27.3	Потери	2,193	52,633	43,861	16,009	2,193	52,633	43,861	16,009	2,193	52,633	43,861	16,009	2,193	52,633	43,861	16,009	2,193	52,633	43,861	16,009	2,193	52,633	43,861	16,009	2,193	52,633	43,861	16,009
28	Котельная №37																												
28.1	Собственные нужды	0,124	2,966	2,472	0,902	0,124	2,966	2,472	0,902	0,124	2,966	2,472	0,902	0,124	2,966	2,472	0,902	0,124	2,966	2,472	0,902	0,124	2,966	2,472	0,902	0,124	2,966	2,472	0,902
28.2	Реализация всего, в том числе:	6,229	149,492	124,577	45,470	6,229	149,492	124,577	45,470	6,229	149,492	124,577	45,470	6,229	149,492	124,577	45,470	6,229	149,492	124,577	45,470	6,229	149,492	124,577	45,470	6,229	149,492	124,577	45,470
28.2.1	население	5,004	120,093	100,077	36,528	5,004	120,093	100,077	36,528	5,004	120,093	100,077	36,528	5,004	120,093	100,077	36,528	5,004	120,093	100,077	36,528	5,004	120,093	100,077	36,528	5,004	120,093	100,077	36,528
28.2.2	бюджетные организации	1,089	26,145	21,788	7,952	1,089	26,145	21,788	7,952	1,089	26,145	21,788	7,952	1,089	26,145	21,788	7,952	1,089	26,145	21,788	7,952	1,089	26,145	21,788	7,952	1,089	26,145	21,788	7,952
28.2.3	прочие	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990
28.3	Потери	0,494	11,865	9,888	3,609	0,494	11,865	9,888	3,609	0,494	11,865	9,888	3,609	0,494	11,865	9,888	3,609	0,494	11,865	9,888	3,609	0,494	11,865	9,888	3,609	0,494	11,865	9,888	3,609
29	Котельная №42																												
29.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.2	Реализация всего, в том числе:	0,162	3,886	3,238	1,182	0,162	3,886	3,238	1,182	0,162	3,886	3,238	1,182	0,162	3,886	3,238	1,182	0,162	3,886	3,238	1,182	0,162	3,886	3,238	1,182	0,162	3,886	3,238	1,182
29.2.1	население	0,145	3,485	2,904	1,060	0,145	3,485	2,904	1,060	0,145	3,485	2,904	1,060	0,145	3,485	2,904	1,060	0,145	3,485	2,904	1,060	0,145	3,485	2,904	1,060	0,145	3,485	2,904	1,060
29.2.2	бюджетные организации	0,017	0,400	0,334	0,122	0,017	0,400	0,334	0,122	0,017	0,400	0,334	0,122	0,017	0,400	0,334	0,122	0,017	0,400	0,334	0,122	0,017	0,400	0,334	0,122	0,017	0,400	0,334	0,122
29.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	Котельная №43																												

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
30.1	Собственные нужды	0,760	18,238	15,198	5,547	0,760	18,238	15,198	5,547	0,760	18,238	15,198	5,547	0,760	18,238	15,198	5,547	0,760	18,238	15,198	5,547	0,760	18,238	15,198	5,547	0,760	18,238	15,198	5,547
30.2	Реализация всего, в том числе:	103,247	2477,917	2064,931	753,700	103,247	2477,917	2064,931	753,700	103,247	2477,917	2064,931	753,700	103,247	2477,917	2064,931	753,700	103,247	2477,917	2064,931	753,700	103,247	2477,917	2064,931	753,700	103,247	2477,917	2064,931	753,700
30.2.1	население	88,796	2131,115	1775,929	648,214	88,796	2131,115	1775,929	648,214	88,796	2131,115	1775,929	648,214	88,796	2131,115	1775,929	648,214	88,796	2131,115	1775,929	648,214	88,796	2131,115	1775,929	648,214	88,796	2131,115	1775,929	648,214
30.2.2	бюджетные организации	14,450	346,802	289,002	105,486	14,450	346,802	289,002	105,486	14,450	346,802	289,002	105,486	14,450	346,802	289,002	105,486	14,450	346,802	289,002	105,486	14,450	346,802	289,002	105,486	14,450	346,802	289,002	105,486
30.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30.3	Потери	6,362	152,679	127,232	46,440	6,362	152,679	127,232	46,440	6,362	152,679	127,232	46,440	6,362	152,679	127,232	46,440	6,362	152,679	127,232	46,440	6,362	152,679	127,232	46,440	6,362	152,679	127,232	46,440
31	Котельная №44																												
31.1	Собственные нужды	0,002	0,042	0,035	0,013	0,002	0,042	0,035	0,013	0,002	0,042	0,035	0,013	0,002	0,042	0,035	0,013	0,002	0,042	0,035	0,013	0,002	0,042	0,035	0,013	0,002	0,042	0,035	0,013
31.2	Реализация всего, в том числе:	0,235	5,652	4,710	1,719	0,235	5,652	4,710	1,719	0,235	5,652	4,710	1,719	0,235	5,652	4,710	1,719	0,235	5,652	4,710	1,719	0,235	5,652	4,710	1,719	0,235	5,652	4,710	1,719
31.2.1	население	0,195	4,682	3,902	1,424	0,195	4,682	3,902	1,424	0,195	4,682	3,902	1,424	0,195	4,682	3,902	1,424	0,195	4,682	3,902	1,424	0,195	4,682	3,902	1,424	0,195	4,682	3,902	1,424
31.2.2	бюджетные организации	0,040	0,969	0,808	0,295	0,040	0,969	0,808	0,295	0,040	0,969	0,808	0,295	0,040	0,969	0,808	0,295	0,040	0,969	0,808	0,295	0,040	0,969	0,808	0,295	0,040	0,969	0,808	0,295
31.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31.3	Потери	0,003	0,083	0,069	0,025	0,003	0,083	0,069	0,025	0,003	0,083	0,069	0,025	0,003	0,083	0,069	0,025	0,003	0,083	0,069	0,025	0,003	0,083	0,069	0,025	0,003	0,083	0,069	0,025
32	Котельная №45																												
32.1	Собственные нужды	0,062	1,498	1,248	0,456	0,062	1,498	1,248	0,456	0,062	1,498	1,248	0,456	0,062	1,498	1,248	0,456	0,062	1,498	1,248	0,456	0,062	1,498	1,248	0,456	0,062	1,498	1,248	0,456
32.2	Реализация всего, в том числе:	19,074	457,788	381,490	139,244	19,074	457,788	381,490	139,244	19,074	457,788	381,490	139,244	19,074	457,788	381,490	139,244	19,074	457,788	381,490	139,244	19,074	457,788	381,490	139,244	19,074	457,788	381,490	139,244
32.2.1	население	14,234	341,618	284,682	103,909	14,234	341,618	284,682	103,909	14,234	341,618	284,682	103,909	14,234	341,618	284,682	103,909	14,234	341,618	284,682	103,909	14,234	341,618	284,682	103,909	14,234	341,618	284,682	103,909
32.2.2	бюджетные организации	4,840	116,170	96,808	35,335	4,840	116,170	96,808	35,335	4,840	116,170	96,808	35,335	4,840	116,170	96,808	35,335	4,840	116,170	96,808	35,335	4,840	116,170	96,808	35,335	4,840	116,170	96,808	35,335
32.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32.3	Потери	4,731	113,534	94,612	34,533	4,731	113,534	94,612	34,533	4,731	113,534	94,612	34,533	4,731	113,534	94,612	34,533	4,731	113,534	94,612	34,533	4,731	113,534	94,612	34,533	4,731	113,534	94,612	34,533
33	Котельная №47																												
33.1	Собственные нужды	0,031	0,754	0,628	0,229	0,031	0,754	0,628	0,229	0,031	0,754	0,628	0,229	0,031	0,754	0,628	0,229	0,031	0,754	0,628	0,229	0,031	0,754	0,628	0,229	0,031	0,754	0,628	0,229
33.2	Реализация всего, в том числе:	6,123	146,944	122,453	44,696	6,123	146,944	122,453	44,696	6,123	146,944	122,453	44,696	6,123	146,944	122,453	44,696	6,123	146,944	122,453	44,696	6,123	146,944	122,453	44,696	6,123	146,944	122,453	44,696
33.2.1	население	5,333	128,003	106,669	38,934	5,333	128,003	106,669	38,934	5,333	128,003	106,669	38,934	5,333	128,003	106,669	38,934	5,333	128,003	106,669	38,934	5,333	128,003	106,669	38,934	5,333	128,003	106,669	38,934
33.2.2	бюджетные	0,789	18,941	15,784	5,761	0,789	18,941	15,784	5,761	0,789	18,941	15,784	5,761	0,789	18,941	15,784	5,761	0,789	18,941	15,784	5,761	0,789	18,941	15,784	5,761	0,789	18,941	15,784	5,761

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	организации																													
33.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33.3	Потери	0,359	8,624	7,187	2,623	0,359	8,624	7,187	2,623	0,359	8,624	7,187	2,623	0,359	8,624	7,187	2,623	0,359	8,624	7,187	2,623	0,359	8,624	7,187	2,623	0,359	8,624	7,187	2,623	
34	Котельная №48																													
34.1	Собственные нужды	0,001	0,018	0,015	0,005	0,001	0,018	0,015	0,005	0,001	0,018	0,015	0,005	0,001	0,018	0,015	0,005	0,001	0,018	0,015	0,005	0,001	0,018	0,015	0,005	0,001	0,018	0,015	0,005	
34.2	Реализация всего, в том числе:	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	
34.2.1	население	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	0,191	4,592	3,827	1,397	
34.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34.3	Потери	0,005	0,124	0,104	0,038	0,005	0,124	0,104	0,038	0,005	0,124	0,104	0,038	0,005	0,124	0,104	0,038	0,005	0,124	0,104	0,038	0,005	0,124	0,104	0,038	0,005	0,124	0,104	0,038	
35	Котельная №49																													
35.1	Собственные нужды	0,015	0,352	0,293	0,107	0,015	0,352	0,293	0,107	0,015	0,352	0,293	0,107	0,015	0,352	0,293	0,107	0,015	0,352	0,293	0,107	0,015	0,352	0,293	0,107	0,015	0,352	0,293	0,107	
35.2	Реализация всего, в том числе:	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	
35.2.1	население	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	14,321	343,694	286,412	104,540	
35.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
35.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
35.3	Потери	0,166	3,986	3,321	1,212	0,166	3,986	3,321	1,212	0,166	3,986	3,321	1,212	0,166	3,986	3,321	1,212	0,166	3,986	3,321	1,212	0,166	3,986	3,321	1,212	0,166	3,986	3,321	1,212	
36	Котельная №50																													
36.1	Собственные нужды	0,992	23,816	19,847	7,244	0,992	23,816	19,847	7,244	0,992	23,816	19,847	7,244	0,992	23,816	19,847	7,244	0,992	23,816	19,847	7,244	0,992	23,816	19,847	7,244	0,992	23,816	19,847	7,244	
36.2	Реализация всего, в том числе:	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	
36.2.1	население	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	315,715	7577,163	6314,303	2304,720	
36.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36.3	Потери	15,641	375,379	312,816	114,178	15,641	375,379	312,816	114,178	15,641	375,379	312,816	114,178	15,641	375,379	312,816	114,178	15,641	375,379	312,816	114,178	15,641	375,379	312,816	114,178	15,641	375,379	312,816	114,178	
37	Котельная №52																													
37.1	Собственные нужды	0,346	8,310	6,925	2,528	0,353	8,462	7,052	2,574	0,353	8,462	7,052	2,574	0,353	8,462	7,052	2,574	0,353	8,462	7,052	2,574	0,353	8,462	7,052	2,574	0,353	8,462	7,052	2,574	
37.2	Реализация	22,371	536,911	447,426	163,311	22,779	546,706	455,589	166,290	22,779	546,706	455,589	166,290	22,779	546,706	455,589	166,290	22,779	546,706	455,589	166,290	22,779	546,706	455,589	166,290	22,779	546,706	455,589	166,290	

№ п/п	Назвa- ние ис- точ- ника теплов- ой энер- гии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- совое, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	всего, в том числе:																													
37.2.1	населе- ние	22,371	536,911	447,426	163,311	22,371	536,911	447,426	163,311	22,371	536,911	447,426	163,311	22,371	536,911	447,426	163,311	22,371	536,911	447,426	163,311	22,371	536,911	447,426	163,311	22,371	536,911	447,426	163,311	
37.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
37.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,408	9,795	8,162	2,979	0,408	9,795	8,162	2,979	0,408	9,795	8,162	2,979	0,408	9,795	8,162	2,979	0,408	9,795	8,162	2,979	0,408	9,795	8,162	2,979	
37.3	Потери	2,828	67,868	56,557	20,643	2,879	69,106	57,589	21,020	2,879	69,106	57,589	21,020	2,879	69,106	57,589	21,020	2,879	69,106	57,589	21,020	2,879	69,106	57,589	21,020	2,879	69,106	57,589	21,020	
38	Ко- тель- ная №53																													
38.1	Соб- ствен- ные нужды	0,107	2,559	2,133	0,778	0,107	2,559	2,133	0,778	0,107	2,559	2,133	0,778	0,107	2,559	2,133	0,778	0,107	2,559	2,133	0,778	0,107	2,559	2,133	0,778	0,107	2,559	2,133	0,778	
38.2	Реали- зация всего, в том числе:	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	
38.2.1	населе- ние	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	26,890	645,353	537,795	196,295	
38.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
38.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
38.3	Потери	1,327	31,857	26,547	9,690	1,327	31,857	26,547	9,690	1,327	31,857	26,547	9,690	1,327	31,857	26,547	9,690	1,327	31,857	26,547	9,690	1,327	31,857	26,547	9,690	1,327	31,857	26,547	9,690	
39	Ко- тель- ная №54																													
39.1	Соб- ствен- ные нужды	0,206	4,932	4,110	1,500	0,206	4,932	4,110	1,500	0,206	4,932	4,110	1,500	0,206	4,932	4,110	1,500	0,206	4,932	4,110	1,500	0,206	4,932	4,110	1,500	0,206	4,932	4,110	1,500	
39.2	Реали- зация всего, в том числе:	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	
39.2.1	населе- ние	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	24,447	586,717	488,931	178,460	
39.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
39.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
39.3	Потери	1,890	45,355	37,796	13,795	1,890	45,355	37,796	13,795	1,890	45,355	37,796	13,795	1,890	45,355	37,796	13,795	1,890	45,355	37,796	13,795	1,890	45,355	37,796	13,795	1,890	45,355	37,796	13,795	
40	Ко- тель- ная №55																													
40.1	Соб- ствен- ные нужды	0,253	6,083	5,069	1,850	0,253	6,083	5,069	1,850	0,253	6,083	5,069	1,850	0,253	6,083	5,069	1,850	0,253	6,083	5,069	1,850	0,253	6,083	5,069	1,850	0,253	6,083	5,069	1,850	
40.2	Реали- зация всего, в том числе:	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	
40.2.1	населе- ние	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	36,147	867,536	722,947	263,876	
40.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40.3	Потери	2,600	62,401	52,001	18,980	2,600	62,401	52,001	18,980	2,600	62,401	52,001	18,980	2,600	62,401	52,001	18,980	2,600	62,401	52,001	18,980	2,600	62,401	52,001	18,980	2,600	62,401	52,001	18,980	

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
41	Котельная №56																													
41.1	Собственные нужды	0,088	2,107	1,756	0,641	0,088	2,107	1,756	0,641	0,088	2,107	1,756	0,641	0,088	2,107	1,756	0,641	0,088	2,107	1,756	0,641	0,088	2,107	1,756	0,641	0,088	2,107	1,756	0,641	
41.2	Реализация всего, в том числе:	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	
41.2.1	население	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	10,582	253,973	211,644	77,250	
41.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
41.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
41.3	Потери	0,467	11,201	9,335	3,407	0,467	11,201	9,335	3,407	0,467	11,201	9,335	3,407	0,467	11,201	9,335	3,407	0,467	11,201	9,335	3,407	0,467	11,201	9,335	3,407	0,467	11,201	9,335	3,407	
42	Котельная №58																													
42.1	Собственные нужды	0,177	4,248	3,540	1,292	0,177	4,248	3,540	1,292	0,177	4,248	3,540	1,292	0,177	4,248	3,540	1,292	0,177	4,248	3,540	1,292	0,177	4,248	3,540	1,292	0,177	4,248	3,540	1,292	
42.2	Реализация всего, в том числе:	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	
42.2.1	население	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	82,332	1975,976	1646,646	601,026	
42.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
42.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
42.3	Потери	1,380	33,131	27,609	10,077	1,380	33,131	27,609	10,077	1,380	33,131	27,609	10,077	1,380	33,131	27,609	10,077	1,380	33,131	27,609	10,077	1,380	33,131	27,609	10,077	1,380	33,131	27,609	10,077	
43	Котельная №61																													
43.1	Собственные нужды	0,090	2,167	1,806	0,659	0,090	2,167	1,806	0,659	0,090	2,167	1,806	0,659	0,090	2,167	1,806	0,659	0,090	2,167	1,806	0,659	0,090	2,167	1,806	0,659	0,090	2,167	1,806	0,659	
43.2	Реализация всего, в том числе:	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	
43.2.1	население	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	5,284	126,810	105,675	38,571	
43.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
43.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
43.3	Потери	0,346	8,295	6,912	2,523	0,346	8,295	6,912	2,523	0,346	8,295	6,912	2,523	0,346	8,295	6,912	2,523	0,346	8,295	6,912	2,523	0,346	8,295	6,912	2,523	0,346	8,295	6,912	2,523	
44	Котельная №62																													
44.1	Собственные нужды	0,068	1,635	1,362	0,497	0,068	1,635	1,362	0,497	0,068	1,635	1,362	0,497	0,068	1,635	1,362	0,497	0,068	1,635	1,362	0,497	0,068	1,635	1,362	0,497	0,068	1,635	1,362	0,497	
44.2	Реализация всего, в том числе:	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
44.2.1	население	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382	10,052	241,257	201,047	73,382
44.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
44.3	Потери	0,495	11,874	9,895	3,612	0,495	11,874	9,895	3,612	0,495	11,874	9,895	3,612	0,495	11,874	9,895	3,612	0,495	11,874	9,895	3,612	0,495	11,874	9,895	3,612	0,495	11,874	9,895	3,612
45	Котельная №63																												
45.1	Собственные нужды	0,016	0,394	0,328	0,120	0,016	0,394	0,328	0,120	0,016	0,394	0,328	0,120	0,016	0,394	0,328	0,120	0,016	0,394	0,328	0,120	0,016	0,394	0,328	0,120	0,016	0,394	0,328	0,120
45.2	Реализация всего, в том числе:	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224
45.2.1	население	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224	2,222	53,338	44,448	16,224
45.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
45.3	Потери	0,207	4,963	4,136	1,510	0,207	4,963	4,136	1,510	0,207	4,963	4,136	1,510	0,207	4,963	4,136	1,510	0,207	4,963	4,136	1,510	0,207	4,963	4,136	1,510	0,207	4,963	4,136	1,510
46	Котельная №64																												
46.1	Собственные нужды	0,012	0,287	0,239	0,087	0,012	0,287	0,239	0,087	0,012	0,287	0,239	0,087	0,012	0,287	0,239	0,087	0,012	0,287	0,239	0,087	0,012	0,287	0,239	0,087	0,012	0,287	0,239	0,087
46.2	Реализация всего, в том числе:	0,577	13,841	11,534	4,210	0,577	13,841	11,534	4,210	0,577	13,841	11,534	4,210	0,577	13,841	11,534	4,210	0,577	13,841	11,534	4,210	0,577	13,841	11,534	4,210	0,577	13,841	11,534	4,210
46.2.1	население	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190
46.2.2	бюджетные организации	0,003	0,065	0,054	0,020	0,003	0,065	0,054	0,020	0,003	0,065	0,054	0,020	0,003	0,065	0,054	0,020	0,003	0,065	0,054	0,020	0,003	0,065	0,054	0,020	0,003	0,065	0,054	0,020
46.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46.3	Потери	0,018	0,430	0,359	0,131	0,018	0,430	0,359	0,131	0,018	0,430	0,359	0,131	0,018	0,430	0,359	0,131	0,018	0,430	0,359	0,131	0,018	0,430	0,359	0,131	0,018	0,430	0,359	0,131
47	Котельная №66																												
47.1	Собственные нужды	0,033	0,802	0,668	0,244	0,033	0,802	0,668	0,244	0,033	0,802	0,668	0,244	0,033	0,802	0,668	0,244	0,033	0,802	0,668	0,244	0,033	0,802	0,668	0,244	0,033	0,802	0,668	0,244
47.2	Реализация всего, в том числе:	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587
47.2.1	население	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587	2,546	61,109	50,924	18,587
47.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47.3	Потери	0,214	5,133	4,277	1,561	0,214	5,133	4,277	1,561	0,214	5,133	4,277	1,561	0,214	5,133	4,277	1,561	0,214	5,133	4,277	1,561	0,214	5,133	4,277	1,561	0,214	5,133	4,277	1,561
48	Котельная №68																												

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
48.1	Собственные нужды	0,106	2,534	2,112	0,771	0,106	2,534	2,112	0,771	0,106	2,534	2,112	0,771	0,106	2,534	2,112	0,771	0,106	2,534	2,112	0,771	0,106	2,534	2,112	0,771	0,106	2,534	2,112	0,771
48.2	Реализация всего, в том числе:	11,554	277,287	231,072	84,341	11,554	277,287	231,072	84,341	11,554	277,287	231,072	84,341	11,554	277,287	231,072	84,341	11,554	277,287	231,072	84,341	11,554	277,287	231,072	84,341	11,554	277,287	231,072	84,341
48.2.1	население	11,108	266,580	222,150	81,085	11,108	266,580	222,150	81,085	11,108	266,580	222,150	81,085	11,108	266,580	222,150	81,085	11,108	266,580	222,150	81,085	11,108	266,580	222,150	81,085	11,108	266,580	222,150	81,085
48.2.2	бюджетные организации	0,356	8,554	7,129	2,602	0,356	8,554	7,129	2,602	0,356	8,554	7,129	2,602	0,356	8,554	7,129	2,602	0,356	8,554	7,129	2,602	0,356	8,554	7,129	2,602	0,356	8,554	7,129	2,602
48.2.3	прочие	0,090	2,152	1,793	0,655	0,090	2,152	1,793	0,655	0,090	2,152	1,793	0,655	0,090	2,152	1,793	0,655	0,090	2,152	1,793	0,655	0,090	2,152	1,793	0,655	0,090	2,152	1,793	0,655
48.3	Потери	1,229	29,502	24,585	8,974	1,229	29,502	24,585	8,974	1,229	29,502	24,585	8,974	1,229	29,502	24,585	8,974	1,229	29,502	24,585	8,974	1,229	29,502	24,585	8,974	1,229	29,502	24,585	8,974
49	Котельная №69																												
49.1	Собственные нужды	0,031	0,751	0,626	0,229	0,031	0,751	0,626	0,229	0,031	0,751	0,626	0,229	0,031	0,751	0,626	0,229	0,031	0,751	0,626	0,229	0,031	0,751	0,626	0,229	0,031	0,751	0,626	0,229
49.2	Реализация всего, в том числе:	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190	0,574	13,776	11,480	4,190
49.2.1	население	0,571	13,692	11,410	4,165	0,571	13,692	11,410	4,165	0,571	13,692	11,410	4,165	0,571	13,692	11,410	4,165	0,571	13,692	11,410	4,165	0,571	13,692	11,410	4,165	0,571	13,692	11,410	4,165
49.2.2	бюджетные организации	0,003	0,084	0,070	0,025	0,003	0,084	0,070	0,025	0,003	0,084	0,070	0,025	0,003	0,084	0,070	0,025	0,003	0,084	0,070	0,025	0,003	0,084	0,070	0,025	0,003	0,084	0,070	0,025
49.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
49.3	Потери	0,145	3,471	2,892	1,056	0,145	3,471	2,892	1,056	0,145	3,471	2,892	1,056	0,145	3,471	2,892	1,056	0,145	3,471	2,892	1,056	0,145	3,471	2,892	1,056	0,145	3,471	2,892	1,056
50	Котельная №70																												
50.1	Собственные нужды	0,048	1,162	0,969	0,354	0,048	1,162	0,969	0,354	0,048	1,162	0,969	0,354	0,048	1,162	0,969	0,354	0,048	1,162	0,969	0,354	0,048	1,162	0,969	0,354	0,048	1,162	0,969	0,354
50.2	Реализация всего, в том числе:	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348
50.2.1	население	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348	3,061	73,472	61,227	22,348
50.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50.3	Потери	0,692	16,604	13,837	5,050	0,692	16,604	13,837	5,050	0,692	16,604	13,837	5,050	0,692	16,604	13,837	5,050	0,692	16,604	13,837	5,050	0,692	16,604	13,837	5,050	0,692	16,604	13,837	5,050
51	Котельная №71																												
51.1	Собственные нужды	0,074	1,779	1,483	0,541	0,074	1,784	1,486	0,542	0,074	1,784	1,486	0,542	0,074	1,784	1,486	0,542	0,074	1,784	1,486	0,542	0,074	1,784	1,486	0,542	0,074	1,784	1,486	0,542
51.2	Реализация всего, в том числе:	7,171	172,108	143,424	52,350	7,189	172,531	143,776	52,478	7,189	172,531	143,776	52,478	7,189	172,531	143,776	52,478	7,189	172,531	143,776	52,478	7,189	172,531	143,776	52,478	7,189	172,531	143,776	52,478
51.2.1	население	7,170	172,076	143,396	52,340	7,170	172,076	143,396	52,340	7,170	172,076	143,396	52,340	7,170	172,076	143,396	52,340	7,170	172,076	143,396	52,340	7,170	172,076	143,396	52,340	7,170	172,076	143,396	52,340
51.2.2	бюджетные	0,001	0,033	0,027	0,010	0,019	0,456	0,380	0,139	0,019	0,456	0,380	0,139	0,019	0,456	0,380	0,139	0,019	0,456	0,380	0,139	0,019	0,456	0,380	0,139	0,019	0,456	0,380	0,139

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	организации																													
51.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
51.3	Потери	1,194	28,653	23,878	8,715	1,197	28,724	23,937	8,737	1,197	28,724	23,937	8,737	1,197	28,724	23,937	8,737	1,197	28,724	23,937	8,737	1,197	28,724	23,937	8,737	1,197	28,724	23,937	8,737	
52	Котельная №72																													
52.1	Собственные нужды	0,028	0,677	0,564	0,206	0,028	0,677	0,564	0,206	0,028	0,677	0,564	0,206	0,028	0,677	0,564	0,206	0,028	0,677	0,564	0,206	0,028	0,677	0,564	0,206	0,028	0,677	0,564	0,206	
52.2	Реализация всего, в том числе:	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	
52.2.1	население	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	6,829	163,899	136,583	49,853	
52.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52.3	Потери	0,342	8,212	6,843	2,498	0,342	8,212	6,843	2,498	0,342	8,212	6,843	2,498	0,342	8,212	6,843	2,498	0,342	8,212	6,843	2,498	0,342	8,212	6,843	2,498	0,342	8,212	6,843	2,498	
53	Котельная №73																													
53.1	Собственные нужды	0,060	1,433	1,194	0,436	0,060	1,434	1,195	0,436	0,060	1,434	1,195	0,436	0,060	1,434	1,195	0,436	0,060	1,434	1,195	0,436	0,060	1,434	1,195	0,436	0,060	1,434	1,195	0,436	
53.2	Реализация всего, в том числе:	10,877	261,038	217,532	79,399	10,886	261,266	217,721	79,468	10,886	261,266	217,721	79,468	10,886	261,266	217,721	79,468	10,886	261,266	217,721	79,468	10,886	261,266	217,721	79,468	10,886	261,266	217,721	79,468	
53.2.1	население	10,877	261,038	217,532	79,399	10,877	261,038	217,532	79,399	10,877	261,038	217,532	79,399	10,877	261,038	217,532	79,399	10,877	261,038	217,532	79,399	10,877	261,038	217,532	79,399	10,877	261,038	217,532	79,399	
53.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
53.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,228	0,190	0,069	0,009	0,228	0,190	0,069	0,009	0,228	0,190	0,069	0,009	0,228	0,190	0,069	0,009	0,228	0,190	0,069	0,009	0,228	0,190	0,069	
53.3	Потери	1,234	29,606	24,671	9,005	1,235	29,631	24,693	9,013	1,235	29,631	24,693	9,013	1,235	29,631	24,693	9,013	1,235	29,631	24,693	9,013	1,235	29,631	24,693	9,013	1,235	29,631	24,693	9,013	
54	Котельная №76																													
54.1	Собственные нужды	0,004	0,088	0,074	0,027	0,004	0,088	0,074	0,027	0,004	0,088	0,074	0,027	0,004	0,088	0,074	0,027	0,004	0,088	0,074	0,027	0,004	0,088	0,074	0,027	0,004	0,088	0,074	0,027	
54.2	Реализация всего, в том числе:	0,324	7,771	6,476	2,364	0,324	7,771	6,476	2,364	0,324	7,771	6,476	2,364	0,324	7,771	6,476	2,364	0,324	7,771	6,476	2,364	0,324	7,771	6,476	2,364	0,324	7,771	6,476	2,364	
54.2.1	население	0,322	7,724	6,437	2,349	0,322	7,724	6,437	2,349	0,322	7,724	6,437	2,349	0,322	7,724	6,437	2,349	0,322	7,724	6,437	2,349	0,322	7,724	6,437	2,349	0,322	7,724	6,437	2,349	
54.2.2	бюджетные организации	0,002	0,047	0,039	0,014	0,002	0,047	0,039	0,014	0,002	0,047	0,039	0,014	0,002	0,047	0,039	0,014	0,002	0,047	0,039	0,014	0,002	0,047	0,039	0,014	0,002	0,047	0,039	0,014	
54.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54.3	Потери	0,015	0,353	0,294	0,107	0,015	0,353	0,294	0,107	0,015	0,353	0,294	0,107	0,015	0,353	0,294	0,107	0,015	0,353	0,294	0,107	0,015	0,353	0,294	0,107	0,015	0,353	0,294	0,107	
55	Котельная №80																													
55.1	Собственные нужды	0,021	0,495	0,412	0,151	0,021	0,495	0,412	0,151	0,021	0,495	0,412	0,151	0,021	0,495	0,412	0,151	0,021	0,495	0,412	0,151	0,021	0,495	0,412	0,151	0,021	0,495	0,412	0,151	
55.2	Реализация	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	

№ п/п	Назвa- ние ис- точ- ника тепло- вой энер- гии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. ча- сового, м³/ч	Потребление макс. су- точное, м³/сут	Потребление средне-су- точное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	всего, в том числе:																													
55.2.1	населе- ние	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	1,310	31,438	26,198	9,562	
55.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55.3	Потери	0,097	2,324	1,937	0,707	0,097	2,324	1,937	0,707	0,097	2,324	1,937	0,707	0,097	2,324	1,937	0,707	0,097	2,324	1,937	0,707	0,097	2,324	1,937	0,707	0,097	2,324	1,937	0,707	
56	Ко- тель- ная ООО «Нар- Пром- Энерго »																													
56.1	Соб- ствен- ные нужды	0,224	5,378	4,482	1,636	0,224	5,378	4,482	1,636	0,224	5,378	4,482	1,636	0,224	5,378	4,482	1,636	0,224	5,378	4,482	1,636	0,224	5,378	4,482	1,636	0,224	5,378	4,482	1,636	
56.2	Реали- зация всего, в том числе:	17,220	413,281	344,400	125,706	17,220	413,281	344,400	125,706	17,220	413,281	344,400	125,706	17,220	413,281	344,400	125,706	17,220	413,281	344,400	125,706	17,220	413,281	344,400	125,706	17,220	413,281	344,400	125,706	
56.2.1	населе- ние	16,555	397,324	331,103	120,853	16,555	397,324	331,103	120,853	16,555	397,324	331,103	120,853	16,555	397,324	331,103	120,853	16,555	397,324	331,103	120,853	16,555	397,324	331,103	120,853	16,555	397,324	331,103	120,853	
56.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,531	12,750	10,625	3,878	0,531	12,750	10,625	3,878	0,531	12,750	10,625	3,878	0,531	12,750	10,625	3,878	0,531	12,750	10,625	3,878	0,531	12,750	10,625	3,878	0,531	12,750	10,625	3,878	
56.2.3	прочие	0,134	3,207	2,673	0,976	0,134	3,207	2,673	0,976	0,134	3,207	2,673	0,976	0,134	3,207	2,673	0,976	0,134	3,207	2,673	0,976	0,134	3,207	2,673	0,976	0,134	3,207	2,673	0,976	
56.3	Потери	1,179	28,307	23,589	8,610	1,179	28,307	23,589	8,610	1,179	28,307	23,589	8,610	1,179	28,307	23,589	8,610	1,179	28,307	23,589	8,610	1,179	28,307	23,589	8,610	1,179	28,307	23,589	8,610	
57	Ко- тель- ная АО «Наро- Фо- мин- ский хладо- комби- нат»																													
57.1	Соб- ствен- ные нужды	0,206	4,933	4,111	1,500	0,206	4,933	4,111	1,500	0,206	4,933	4,111	1,500	0,206	4,933	4,111	1,500	0,206	4,933	4,111	1,500	0,206	4,933	4,111	1,500	0,206	4,933	4,111	1,500	
57.2	Реали- зация всего, в том числе:	2,973	71,353	59,461	21,703	2,973	71,353	59,461	21,703	2,973	71,353	59,461	21,703	2,973	71,353	59,461	21,703	2,973	71,353	59,461	21,703	2,973	71,353	59,461	21,703	2,973	71,353	59,461	21,703	
57.2.1	населе- ние	2,955	70,920	59,100	21,571	2,955	70,920	59,100	21,571	2,955	70,920	59,100	21,571	2,955	70,920	59,100	21,571	2,955	70,920	59,100	21,571	2,955	70,920	59,100	21,571	2,955	70,920	59,100	21,571	
57.2.2	бюд- жетные органи- зации	0,018	0,433	0,361	0,132	0,018	0,433	0,361	0,132	0,018	0,433	0,361	0,132	0,018	0,433	0,361	0,132	0,018	0,433	0,361	0,132	0,018	0,433	0,361	0,132	0,018	0,433	0,361	0,132	
57.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
57.3	Потери	0,539	12,942	10,785	3,937	0,539	12,942	10,785	3,937	0,539	12,942	10,785	3,937	0,539	12,942	10,785	3,937	0,539	12,942	10,785	3,937	0,539	12,942	10,785	3,937	0,539	12,942	10,785	3,937	
58	Ко- тель- ная ООО «А.О.З » *(про- извод- ствен- ная ко- тель- ная)																													

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
58.1	Собственные нужды	0,331	7,948	6,623	2,417	0,331	7,948	6,623	2,417	0,331	7,948	6,623	2,417	0,331	7,948	6,623	2,417	0,331	7,948	6,623	2,417	0,331	7,948	6,623	2,417	0,331	7,948	6,623	2,417
58.2	Реализация всего, в том числе:	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929
58.2.1	население	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929	17,662	423,877	353,231	128,929
58.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58.3	Потери	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835	0,662	15,895	13,246	4,835
59	Котельная ООО «Жил-Ком-Сервис»																												
59.1	Собственные нужды	0,064	1,531	1,276	0,466	0,064	1,531	1,276	0,466	0,064	1,531	1,276	0,466	0,064	1,531	1,276	0,466	0,064	1,531	1,276	0,466	0,064	1,531	1,276	0,466	0,064	1,531	1,276	0,466
59.2	Реализация всего, в том числе:	5,800	139,196	115,996	42,339	5,800	139,196	115,996	42,339	5,800	139,196	115,996	42,339	5,800	139,196	115,996	42,339	5,800	139,196	115,996	42,339	5,800	139,196	115,996	42,339	5,800	139,196	115,996	42,339
59.2.1	население	5,664	135,941	113,285	41,349	5,664	135,941	113,285	41,349	5,664	135,941	113,285	41,349	5,664	135,941	113,285	41,349	5,664	135,941	113,285	41,349	5,664	135,941	113,285	41,349	5,664	135,941	113,285	41,349
59.2.2	бюджетные организации	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990	0,136	3,254	2,712	0,990
59.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59.3	Потери	0,463	11,117	9,264	3,381	0,463	11,117	9,264	3,381	0,463	11,117	9,264	3,381	0,463	11,117	9,264	3,381	0,463	11,117	9,264	3,381	0,463	11,117	9,264	3,381	0,463	11,117	9,264	3,381
60	Котельная № 6*																												
60.1	Собственные нужды	0,053	1,272	1,060	0,387	0,053	1,272	1,060	0,387	0,053	1,272	1,060	0,387	0,053	1,272	1,060	0,387	0,053	1,272	1,060	0,387	0,053	1,272	1,060	0,387	0,053	1,272	1,060	0,387
60.2	Реализация всего, в том числе:	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778
60.2.1	население	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778	2,161	51,872	43,227	15,778
60.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60.3	Потери	0,177	4,239	3,532	1,289	0,177	4,239	3,532	1,289	0,177	4,239	3,532	1,289	0,177	4,239	3,532	1,289	0,177	4,239	3,532	1,289	0,177	4,239	3,532	1,289	0,177	4,239	3,532	1,289
61	Котельная № 22*																												
61.1	Собственные нужды	0,166	3,974	3,312	1,209	0,166	3,974	3,312	1,209	0,166	3,974	3,312	1,209	0,166	3,974	3,312	1,209	0,166	3,974	3,312	1,209	0,166	3,974	3,312	1,209	0,166	3,974	3,312	1,209
61.2	Реализация всего, в том числе:	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349

№ п/п	Названия источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год
61.2.1	население	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349	6,623	158,954	132,462	48,349
61.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61.3	Потери	0,519	12,451	10,376	3,787	0,519	12,451	10,376	3,787	0,519	12,451	10,376	3,787	0,519	12,451	10,376	3,787	0,519	12,451	10,376	3,787	0,519	12,451	10,376	3,787	0,519	12,451	10,376	3,787
62	Котельная №172																												
62.1	Собственные нужды	0,398	9,546	7,955	2,904	0,398	9,546	7,955	2,904	0,398	9,546	7,955	2,904	0,398	9,546	7,955	2,904	0,398	9,546	7,955	2,904	0,398	9,546	7,955	2,904	0,398	9,546	7,955	2,904
62.2	Реализация всего, в том числе:	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848
62.2.1	население	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848	0,801	19,225	16,021	5,848
62.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62.3	Потери	0,071	1,712	1,427	0,521	0,071	1,712	1,427	0,521	0,071	1,712	1,427	0,521	0,071	1,712	1,427	0,521	0,071	1,712	1,427	0,521	0,071	1,712	1,427	0,521	0,071	1,712	1,427	0,521
63	Котельная №516 (работает совместно на одну сеть с котельной №576)																												
63.1	Собственные нужды	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632
63.2	Реализация всего, в том числе:	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557
63.2.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557
63.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63.3	Потери	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749
64	Котельная №576																												
64.1	Собственные нужды	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632	0,498	11,942	9,951	3,632
64.2	Реализация всего, в том числе:	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557
64.2.1	население	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557	20,624	494,982	412,485	150,557
64.2.2	бюджетные	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Название источника тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
	организации																													
64.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
64.3	Потери	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	1,746	41,915	34,929	12,749	
65	Крышная котельная «ул. Войкова, 3»																													
65.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
65.2	Реализация всего, в том числе:	5,541	132,981	110,817	40,448	5,541	132,981	110,817	40,448	5,541	132,981	110,817	40,448	5,541	132,981	110,817	40,448	5,541	132,981	110,817	40,448	5,541	132,981	110,817	40,448	5,541	132,981	110,817	40,448	
65.2.1	население	5,327	127,847	106,539	38,887	5,327	127,847	106,539	38,887	5,327	127,847	106,539	38,887	5,327	127,847	106,539	38,887	5,327	127,847	106,539	38,887	5,327	127,847	106,539	38,887	5,327	127,847	106,539	38,887	
65.2.2	бюджетные организации	0,171	4,102	3,419	1,248	0,171	4,102	3,419	1,248	0,171	4,102	3,419	1,248	0,171	4,102	3,419	1,248	0,171	4,102	3,419	1,248	0,171	4,102	3,419	1,248	0,171	4,102	3,419	1,248	
65.2.3	прочие	0,043	1,032	0,860	0,314	0,043	1,032	0,860	0,314	0,043	1,032	0,860	0,314	0,043	1,032	0,860	0,314	0,043	1,032	0,860	0,314	0,043	1,032	0,860	0,314	0,043	1,032	0,860	0,314	
65.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
66	Крышная котельная «ул. Войкова, 5»																													
66.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
66.2	Реализация всего, в том числе:	4,106	98,552	82,126	29,976	4,106	98,552	82,126	29,976	4,106	98,552	82,126	29,976	4,106	98,552	82,126	29,976	4,106	98,552	82,126	29,976	4,106	98,552	82,126	29,976	4,106	98,552	82,126	29,976	
66.2.1	население	4,081	97,953	81,628	29,794	4,081	97,953	81,628	29,794	4,081	97,953	81,628	29,794	4,081	97,953	81,628	29,794	4,081	97,953	81,628	29,794	4,081	97,953	81,628	29,794	4,081	97,953	81,628	29,794	
66.2.2	бюджетные организации	0,025	0,598	0,498	0,182	0,025	0,598	0,498	0,182	0,025	0,598	0,498	0,182	0,025	0,598	0,498	0,182	0,025	0,598	0,498	0,182	0,025	0,598	0,498	0,182	0,025	0,598	0,498	0,182	
66.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
66.3	Потери	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
67	Крышная котельная «ул. Рижская, д. 1А»																													
67.1	Собственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
67.2	Реализация всего, в том числе:	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	
67.2.1	население	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	3,886	93,253	77,711	28,364	
67.2.2	бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

№ п/п	Названия источников тепловой энергии	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	Потребление макс. часовое, м³/ч	Потребление макс. суточное, м³/сут	Потребление среднесуточное, м³/сут	Потребление годовое, тыс. м³/год	
71	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново																													
71.1	Собственные нужды	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	
71.2	Реализация всего, в том числе:	2,738	65,701	54,751	19,984	2,738	65,701	54,751	19,984	2,738	65,701	54,751	19,984	2,738	65,701	54,751	19,984	2,738	65,701	54,751	19,984	2,738	65,701	54,751	19,984	2,738	65,701	54,751	19,984	
71.2.1	население	2,187	52,498	43,748	15,968	2,187	52,498	43,748	15,968	2,187	52,498	43,748	15,968	2,187	52,498	43,748	15,968	2,187	52,498	43,748	15,968	2,187	52,498	43,748	15,968	2,187	52,498	43,748	15,968	
71.2.2	бюджетные организации	0,550	13,203	11,003	4,016	0,550	13,203	11,003	4,016	0,550	13,203	11,003	4,016	0,550	13,203	11,003	4,016	0,550	13,203	11,003	4,016	0,550	13,203	11,003	4,016	0,550	13,203	11,003	4,016	
71.2.3	прочие	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
71.3	Потери	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	0,397	9,537	7,948	2,901	
	Итого, по Наро-Фоминскому г.о.																													
	Собственные нужды	10,711	257,052	214,210	78,187	10,727	257,436	214,530	78,304	10,727	257,436	214,530	78,304	10,727	257,436	214,530	78,304	10,727	257,436	214,530	78,304	10,727	257,436	214,530	78,304	10,727	257,436	214,530	78,304	
	Реализация всего, в том числе:	1760,535	42252,840	35210,700	12851,906	1761,709	42281,022	35234,185	12860,477	1761,709	42281,022	35234,185	12860,477	1761,709	42281,022	35234,185	12860,477	1761,709	42281,022	35234,185	12860,477	1761,709	42281,022	35234,185	12860,477	1761,709	42281,022	35234,185	12860,477	
	население	1660,818	39859,622	33216,352	12123,968	1660,818	39859,622	33216,352	12123,968	1660,818	39859,622	33216,352	12123,968	1660,818	39859,622	33216,352	12123,968	1660,818	39859,622	33216,352	12123,968	1660,818	39859,622	33216,352	12123,968	1660,818	39859,622	33216,352	12123,968	
	бюджетные организации	86,344	2072,256	1726,880	630,311	86,592	2078,211	1731,843	632,123	86,592	2078,211	1731,843	632,123	86,592	2078,211	1731,843	632,123	86,592	2078,211	1731,843	632,123	86,592	2078,211	1731,843	632,123	86,592	2078,211	1731,843	632,123	
	прочие	13,373	320,962	267,468	97,626	14,299	343,188	285,990	104,386	14,299	343,188	285,990	104,386	14,299	343,188	285,990	104,386	14,299	343,188	285,990	104,386	14,299	343,188	285,990	104,386	14,299	343,188	285,990	104,386	
	Потери	79,811	1915,471	1596,226	582,623	79,934	1918,421	1598,684	583,520	79,934	1918,421	1598,684	583,520	79,934	1918,421	1598,684	583,520	79,934	1918,421	1598,684	583,520	79,934	1918,421	1598,684	583,520	79,934	1918,421	1598,684	583,520	

Таблица 2.66 – Перспективный годовой структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе с разбивкой по годам

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3				
Технологическая зона №1 (ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №1 всего, в том числе:	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-110 ул. Новикова	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-111 ул. Московская	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00
1.3	Значение проектной производительности ВЗУ-113 Парк Воровского	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60
1.4	Значение проектной производительности ВЗУ-114 ул. Московская	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20
1.5	Значение проектной производительности ВЗУ-115 ул.	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Л.Толстого																												
2	Подъем воды по технологической зоне №1 всего, в том числе:	917,94	12280,19	14736,22	4482,27	951,29	12726,26	15271,51	4645,08	952,68	12744,91	15293,89	4651,89	1059,57	14174,91	17009,89	5173,84	1059,49	14173,79	17008,55	5173,43	1059,41	14172,67	17007,21	5173,03	1059,32	14171,56	17005,87	5172,62
2.1	Подъем воды ВЗУ-110 ул. Новикова	495,65	6630,72	7956,86	2420,21	498,65	6670,85	8005,02	2434,86	501,66	6711,23	8053,47	2449,60	504,70	6751,85	8102,22	2464,43	507,76	6792,72	8151,26	2479,34	510,83	6833,84	8200,60	2494,35	513,92	6875,20	8250,24	2509,45
2.2	Подъем воды ВЗУ-111 ул. Московская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Подъем воды ВЗУ-113 Парк Воровского	285,46	3818,92	4582,71	1393,91	287,19	3842,04	4610,44	1402,34	288,93	3865,29	4638,35	1410,83	290,68	3888,69	4666,43	1419,37	292,44	3912,23	4694,67	1427,96	294,21	3935,91	4723,09	1436,61	295,99	3959,73	4751,68	1445,30
2.4	Подъем воды ВЗУ-114 ул. Московская	136,83	1830,55	2196,66	668,15	137,66	1841,63	2209,95	672,19	138,49	1852,78	2223,33	676,26	139,33	1863,99	2236,79	680,36	140,18	1875,27	2250,33	684,47	141,03	1886,62	2263,95	688,62	141,88	1898,04	2277,65	692,79
2.5	Подъем воды ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Собственные нужды	20,18	270,02	324,03	98,56	20,18	270,02	324,03	98,56	20,18	270,02	324,03	98,56	20,18	270,02	324,03	98,56	20,18	270,02	324,03	98,56	20,18	270,02	324,03	98,56	20,18	270,02	324,03	98,56
4	Отпуск воды в сеть	897,76	12010,16	14412,19	4383,71	931,10	12456,24	14947,48	4546,53	932,50	12474,88	14969,86	4553,33	1039,39	13904,88	16685,86	5075,28	1039,31	13903,77	16684,52	5074,87	1039,22	13902,65	16683,18	5074,47	1039,14	13901,53	16681,84	5074,06
5	Утечка и неучтенный расход воды	83,54	1117,61	1341,13	407,93	83,54	1117,61	1341,13	407,93	83,54	1117,61	1341,13	407,93	83,54	1117,61	1341,13	407,93	83,46	1116,49	1339,79	407,52	83,37	1115,37	1338,45	407,11	83,29	1114,26	1337,11	406,70
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,10	9,10	9,10	9,10	8,78	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,77	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,87	7,87	7,87	7,87	7,86	7,86	7,86	7,86
7	Реализация, в т.ч:	814,22	10892,55	13071,06	3975,78	847,56	11338,63	13606,35	4138,60	848,96	11357,27	13628,73	4145,41	955,85	12787,27	15344,73	4667,36	955,85	12787,27	15344,73	4667,36	955,85	12787,27	15344,73	4667,36	955,85	12787,27	15344,73	4667,36
7.1	населению	436,92	5845,06	7014,07	2133,45	436,92	5845,06	7014,07	2133,45	436,92	5845,06	7014,07	2133,45	436,92	5845,06	7014,07	2133,45	436,92	5845,06	7014,07	2133,45	436,92	5845,06	7014,07	2133,45	436,92	5845,06	7014,07	2133,45
7.2	бюджетным организациям	72,11	964,73	1157,68	352,13	74,36	994,73	1193,68	363,08	74,36	994,73	1193,68	363,08	74,36	994,73	1193,68	363,08	74,36	994,73	1193,68	363,08	74,36	994,73	1193,68	363,08	74,36	994,73	1193,68	363,08
7.3	прочим организациям	305,19	4082,76	4899,32	1490,21	336,29	4498,84	5398,61	1642,08	337,68	4517,49	5420,98	1648,88	444,57	5947,49	7136,98	2170,83	444,57	5947,49	7136,98	2170,83	444,57	5947,49	7136,98	2170,83	444,57	5947,49	7136,98	2170,83
Технологическая зона №2 (ВЗУ-121 д/о Бекасово)																													

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1	Значение проектной производительности технологической зоны №2	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40
2	Подъем воды по технологической зоне №2	31,90	354,47	425,37	129,38	40,81	453,46	544,15	165,51	59,17	657,46	788,95	239,97	59,17	657,46	788,95	239,97	59,17	657,43	788,92	239,96	59,17	657,40	788,89	239,95	59,16	657,38	788,85	239,94
3	Собственные нужды	1,98	21,96	26,35	8,01	1,98	21,96	26,35	8,01	1,98	21,96	26,35	8,01	1,98	21,96	26,35	8,01	1,98	21,96	26,35	8,01	1,98	21,96	26,35	8,01	1,98	21,96	26,35	8,01
4	Отпуск воды в сеть	29,93	332,51	399,02	121,37	38,84	431,50	517,80	157,50	57,20	635,50	762,60	231,96	57,20	635,50	762,60	231,96	57,19	635,48	762,57	231,95	57,19	635,45	762,54	231,94	57,19	635,42	762,50	231,93
5	Утечка и неучтенный расход воды	2,59	28,75	34,49	10,49	2,59	28,75	34,49	10,49	2,59	28,75	34,49	10,49	2,59	28,75	34,49	10,49	2,58	28,72	34,46	10,48	2,58	28,69	34,43	10,47	2,58	28,66	34,39	10,46
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,11	8,11	8,11	8,11	6,34	6,34	6,34	6,34	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
7	Реализация, в т.ч:	27,34	303,77	364,52	110,88	36,25	402,76	483,31	147,01	54,61	606,76	728,11	221,47	54,61	606,76	728,11	221,47	54,61	606,76	728,11	221,47	54,61	606,76	728,11	221,47	54,61	606,76	728,11	221,47
7.1	населению	7,83	86,98	104,37	31,75	7,83	86,98	104,37	31,75	26,19	290,98	349,17	106,21	26,19	290,98	349,17	106,21	26,19	290,98	349,17	106,21	26,19	290,98	349,17	106,21	26,19	290,98	349,17	106,21
7.2	бюджетным организациям	0,26	2,93	3,52	1,07	0,26	2,93	3,52	1,07	0,26	2,93	3,52	1,07	0,26	2,93	3,52	1,07	0,26	2,93	3,52	1,07	0,26	2,93	3,52	1,07	0,26	2,93	3,52	1,07
7.3	прочим организациям	19,25	213,86	256,63	78,06	28,16	312,85	375,42	114,19	28,16	312,85	375,42	114,19	28,16	312,85	375,42	114,19	28,16	312,85	375,42	114,19	28,16	312,85	375,42	114,19	28,16	312,85	375,42	114,19
Технологическая зона №3 (ВЗУ-117 ул. Шибанкова)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №3	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00
2	Подъем воды по технологической зоне №3	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,41	2962,07	3554,48	1081,15	221,39	2961,80	3554,16	1081,06	221,37	2961,53	3553,84	1080,96
3	Собственные нужды	2,63	35,24	42,28	12,86	2,63	35,24	42,28	12,86	2,63	35,24	42,28	12,86	2,63	35,24	42,28	12,86	2,63	35,24	42,28	12,86	2,63	35,24	42,28	12,86	2,63	35,24	42,28	12,86

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Отпуск воды в сеть	218,80	2927,10	3512,52	1068,39	218,80	2927,10	3512,52	1068,39	218,80	2927,10	3512,52	1068,39	218,80	2927,10	3512,52	1068,39	218,78	2926,83	3512,20	1068,29	218,76	2926,56	3511,88	1068,20	218,74	2926,30	3511,56	1068,10
5	Утечка и неучтенный расход воды	20,00	267,56	321,07	97,66	20,00	267,56	321,07	97,66	20,00	267,56	321,07	97,66	20,00	267,56	321,07	97,66	19,98	267,29	320,75	97,56	19,96	267,02	320,43	97,46	19,94	266,76	320,11	97,37
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,01	9,01	9,01	9,01
7	Реализация, в т.ч.:	198,80	2659,54	3191,45	970,73	198,80	2659,54	3191,45	970,73	198,80	2659,54	3191,45	970,73	198,80	2659,54	3191,45	970,73	198,80	2659,54	3191,45	970,73	198,80	2659,54	3191,45	970,73	198,80	2659,54	3191,45	970,73
7.1	насе­ле­нию	115,85	1549,87	1859,84	565,70	115,85	1549,87	1859,84	565,70	115,85	1549,87	1859,84	565,70	115,85	1549,87	1859,84	565,70	115,85	1549,87	1859,84	565,70	115,85	1549,87	1859,84	565,70	115,85	1549,87	1859,84	565,70
7.2	бюд­жет­ным орга­низа­циям	16,45	220,04	264,05	80,32	16,45	220,04	264,05	80,32	16,45	220,04	264,05	80,32	16,45	220,04	264,05	80,32	16,45	220,04	264,05	80,32	16,45	220,04	264,05	80,32	16,45	220,04	264,05	80,32
7.3	прочим орга­низа­циям	66,50	889,63	1067,56	324,72	66,50	889,63	1067,56	324,72	66,50	889,63	1067,56	324,72	66,50	889,63	1067,56	324,72	66,50	889,63	1067,56	324,72	66,50	889,63	1067,56	324,72	66,50	889,63	1067,56	324,72
Технологическая зона №4 (ВЗУ-131 ул. Связистов)																													
1	Значение проектной производи­тельности техно­логиче­ской зоны №4	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40
2	Подъём воды по техно­логиче­ской зоне №4	4,37	58,44	70,13	21,33	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,16	97,40	29,62	6,07	81,16	97,39	29,62	6,07	81,15	97,39	29,62
3	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отпуск воды в сеть	4,37	58,44	70,13	21,33	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,16	97,40	29,62	6,07	81,16	97,39	29,62	6,07	81,15	97,39	29,62
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,33	4,48	5,37	1,63	0,33	4,48	5,37	1,63	0,33	4,48	5,37	1,63	0,33	4,48	5,37	1,63	0,33	4,47	5,37	1,63	0,33	4,47	5,36	1,63	0,33	4,46	5,35	1,63
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	7,66	7,66	7,66	7,66	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
7	Реализация, в т.ч.:	4,03	53,96	64,75	19,70	5,73	76,69	92,03	27,99	5,73	76,69	92,03	27,99	5,73	76,69	92,03	27,99	5,73	76,69	92,03	27,99	5,73	76,69	92,03	27,99	5,73	76,69	92,03	27,99
7.1	насе­ле­нию	1,93	25,79	30,95	9,41	1,93	25,79	30,95	9,41	1,93	25,79	30,95	9,41	1,93	25,79	30,95	9,41	1,93	25,79	30,95	9,41	1,93	25,79	30,95	9,41	1,93	25,79	30,95	9,41
7.2	бюд­жет­ным орга­низа­циям	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	22,73	27,28	8,30	1,70	22,73	27,28	8,30	1,70	22,73	27,28	8,30	1,70	22,73	27,28	8,30	1,70	22,73	27,28	8,30	1,70	22,73	27,28	8,30

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	
7.3	прочим организациям	2,11	28,17	33,80	10,28	2,11	28,17	33,80	10,28	2,11	28,17	33,80	10,28	2,11	28,17	33,80	10,28	2,11	28,17	33,80	10,28	2,11	28,17	33,80	10,28	2,11	28,17	33,80	10,28	
	Технологическая зона №5 (ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №5 всего, в том числе:	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-226 ул. Парковая	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-228 ул. Дубки	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	
1.3	Значение проектной производительности ВЗУ-229 ул. Горького	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	
2	Подъем воды по технологической зоне №5 всего, в том числе:	533,29	6837,04	8204,45	2495,52	534,27	6849,65	8219,58	2500,12	666,45	8544,18	10253,01	3118,62	666,54	8545,36	10254,43	3119,06	666,51	8544,95	10253,95	3118,91	666,47	8544,55	10253,46	3118,76	666,44	8544,14	10252,97	3118,61	
2.1	Подъем воды ВЗУ-226 ул. Парковая	134,71	1727,06	2072,47	630,38	134,67	1726,54	2071,85	630,19	134,63	1726,03	2071,23	630,00	134,59	1725,51	2070,62	629,81	134,55	1725,00	2070,00	629,62	134,51	1724,48	2069,38	629,44	134,47	1723,97	2068,76	629,25	
2.2	Подъем воды ВЗУ-228 ул. Дубки	241,52	3096,40	3715,68	1130,19	241,45	3095,48	3714,57	1129,85	241,38	3094,55	3713,46	1129,51	241,30	3093,63	3712,36	1129,18	241,23	3092,71	3711,25	1128,84	241,16	3091,78	3710,14	1128,50	241,09	3090,86	3709,03	1128,16	
2.3	Подъем воды ВЗУ-	157,06	2013,58	2416,29	734,96	157,01	2012,98	2415,57	734,74	156,97	2012,38	2414,85	734,52	156,92	2011,77	2414,13	734,30	156,87	2011,17	2413,41	734,08	156,82	2010,57	2412,69	733,86	156,78	2009,97	2411,97	733,64	

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	229 ул. Горького																												
3	Собственные нужды	6,59	84,45	101,34	30,82	6,59	84,45	101,34	30,82	6,59	84,45	101,34	30,82	6,59	84,45	101,34	30,82	6,59	84,45	101,34	30,82	6,59	84,45	101,34	30,82	6,59	84,45	101,34	30,82
4	Отпуск воды в сеть	526,70	6752,59	8103,11	2464,70	527,69	6765,20	8118,24	2469,30	659,86	8459,73	10151,67	3087,80	659,95	8460,91	10153,09	3088,23	659,92	8460,51	10152,61	3088,08	659,89	8460,10	10152,12	3087,94	659,86	8459,69	10151,63	3087,79
5	Утечка и неучтенный расход воды	31,68	406,16	487,39	148,25	31,68	406,16	487,39	148,25	31,68	406,16	487,39	148,25	31,68	406,16	487,39	148,25	31,65	405,75	486,91	148,10	31,62	405,35	486,42	147,95	31,59	404,94	485,93	147,80
6	Доля утечек от отпуса в сеть, %	5,94	5,94	5,94	5,94	5,93	5,93	5,93	5,93	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
7	Реализация, в т.ч:	495,02	6346,43	7615,71	2316,45	496,01	6359,04	7630,85	2321,05	628,18	8053,57	9664,28	2939,55	628,27	8054,75	9665,70	2939,98	628,27	8054,75	9665,70	2939,98	628,27	8054,75	9665,70	2939,98	628,27	8054,75	9665,70	2939,98
7.1	населению	283,69	3637,05	4364,46	1327,52	283,69	3637,05	4364,46	1327,52	410,73	5265,71	6318,85	1921,98	410,73	5265,71	6318,85	1921,98	410,73	5265,71	6318,85	1921,98	410,73	5265,71	6318,85	1921,98	410,73	5265,71	6318,85	1921,98
7.2	бюджетным организациям	5,39	69,08	82,90	25,22	5,95	76,23	91,48	27,82	6,04	77,42	92,90	28,26	6,13	78,60	94,32	28,69	6,13	78,60	94,32	28,69	6,13	78,60	94,32	28,69	6,13	78,60	94,32	28,69
7.3	прочим организациям	205,94	2640,30	3168,36	963,71	206,37	2645,76	3174,92	965,70	211,41	2710,44	3252,53	989,31	211,41	2710,44	3252,53	989,31	211,41	2710,44	3252,53	989,31	211,41	2710,44	3252,53	989,31	211,41	2710,44	3252,53	989,31
Технологическая зона №6 (ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №6 всего, в том числе:	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-311 пос. Глаголево	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-313 пос. Глаголево	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды	1,83	33,19	39,83	12,12	1,83	33,19	39,83	12,12	5,13	93,19	111,83	34,02	5,13	93,19	111,83	34,02	5,13	93,19	111,83	34,01	5,13	93,19	111,82	34,01	5,13	93,18	111,82	34,01

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	по технологической зоне №6 всего, в том числе:																												
2.1	Подъем воды ВЗУ-311 пос. Глаголево	0,48	8,71	10,45	3,18	0,48	8,71	10,45	3,18	0,48	8,70	10,44	3,18	0,48	8,70	10,44	3,18	0,48	8,70	10,43	3,17	0,48	8,69	10,43	3,17	0,48	8,69	10,43	3,17
2.2	Подъем воды ВЗУ-313 пос. Глаголево	1,35	24,48	29,38	8,94	1,35	24,47	29,37	8,93	1,35	24,46	29,36	8,93	1,35	24,45	29,35	8,93	1,34	24,45	29,33	8,92	1,34	24,44	29,32	8,92	1,34	24,43	29,31	8,92
3	Собственные нужды	0,11	2,06	2,48	0,75	0,11	2,06	2,48	0,75	0,11	2,06	2,48	0,75	0,11	2,06	2,48	0,75	0,11	2,06	2,48	0,75	0,11	2,06	2,48	0,75	0,11	2,06	2,48	0,75
4	Отпуск воды в сеть	1,71	31,13	37,35	11,36	1,71	31,13	37,35	11,36	5,01	91,13	109,35	33,26	5,01	91,13	109,35	33,26	5,01	91,13	109,35	33,26	5,01	91,12	109,35	33,26	5,01	91,12	109,34	33,26
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,14	2,60	3,12	0,95	0,14	2,60	3,12	0,95	0,14	2,60	3,12	0,95	0,14	2,60	3,12	0,95	0,14	2,59	3,11	0,95	0,14	2,59	3,11	0,95	0,14	2,59	3,11	0,95
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
7	Реализация, в т.ч.:	1,57	28,53	34,24	10,41	1,57	28,53	34,24	10,41	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31
7.1	населению	1,57	28,53	34,24	10,41	1,57	28,53	34,24	10,41	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31	4,87	88,53	106,24	32,31
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технологическая зона №7 (ВЗУ-312 Новолаголево (в/ч №33))																													
1	Значение проектной производительно­сти техно­логиче­ской зоны №7	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по техно­логиче­ской зоне №7	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,27	134,73	40,98	15,32	112,27	134,72	40,98	15,32	112,26	134,71	40,98

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Собственные нужды	0,22	1,64	1,97	0,60	0,22	1,64	1,97	0,60	0,22	1,64	1,97	0,60	0,22	1,64	1,97	0,60	0,22	1,64	1,97	0,60	0,22	1,64	1,97	0,60	0,22	1,64	1,97	0,60
4	Отпуск воды в сеть	15,10	110,63	132,76	40,38	15,10	110,63	132,76	40,38	15,10	110,63	132,76	40,38	15,10	110,63	132,76	40,38	15,10	110,63	132,75	40,38	15,10	110,62	132,75	40,38	15,10	110,62	132,74	40,38
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,68	4,97	5,96	1,81	0,68	4,97	5,96	1,81	0,68	4,97	5,96	1,81	0,68	4,97	5,96	1,81	0,68	4,96	5,96	1,81	0,68	4,96	5,95	1,81	0,68	4,95	5,94	1,81
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,41	4,41	4,41	4,41
7	Реализация, в т.ч.:	14,42	105,66	126,80	38,57	14,42	105,66	126,80	38,57	14,42	105,66	126,80	38,57	14,42	105,66	126,80	38,57	14,42	105,66	126,80	38,57	14,42	105,66	126,80	38,57	14,42	105,66	126,80	38,57
7.1	населению	4,94	36,17	43,41	13,20	4,94	36,17	43,41	13,20	4,94	36,17	43,41	13,20	4,94	36,17	43,41	13,20	4,94	36,17	43,41	13,20	4,94	36,17	43,41	13,20	4,94	36,17	43,41	13,20
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	9,49	69,49	83,39	25,36	9,49	69,49	83,39	25,36	9,49	69,49	83,39	25,36	9,49	69,49	83,39	25,36	9,49	69,49	83,39	25,36	9,49	69,49	83,39	25,36	9,49	69,49	83,39	25,36
Технологическая зона №8 (ВЗУ-231 "Весна")																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №8	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80
2	Подъем воды по технологической зоне №8	66,27	946,74	1136,08	345,56	89,69	1281,31	1537,57	467,68	223,06	3186,63	3823,95	1163,12	223,06	3186,63	3823,95	1163,12	223,06	3186,58	3823,90	1163,10	223,06	3186,54	3823,85	1163,09	223,05	3186,49	3823,79	1163,07
3	Собственные нужды	0,96	13,67	16,40	4,99	0,96	13,67	16,40	4,99	0,96	13,67	16,40	4,99	0,96	13,67	16,40	4,99	0,96	13,67	16,40	4,99	0,96	13,67	16,40	4,99	0,96	13,67	16,40	4,99
4	Отпуск воды в сеть	65,31	933,07	1119,68	340,57	88,73	1267,64	1521,17	462,69	222,11	3172,96	3807,55	1158,13	222,11	3172,96	3807,55	1158,13	222,10	3172,91	3807,50	1158,11	222,10	3172,87	3807,44	1158,10	222,10	3172,83	3807,39	1158,08
5	Утечка и неучтенный расход воды	3,10	44,30	53,16	16,17	3,10	44,30	53,16	16,17	3,10	44,30	53,16	16,17	3,10	44,30	53,16	16,17	3,10	44,26	53,11	16,15	3,10	44,21	53,06	16,14	3,09	44,17	53,00	16,12
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,68	4,68	4,68	4,68	3,46	3,46	3,46	3,46	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
7	Реализация, в т.ч.:	62,21	888,76	1066,52	324,40	85,63	1223,33	1468,00	446,52	219,01	3128,65	3754,39	1141,96	219,01	3128,65	3754,39	1141,96	219,01	3128,65	3754,39	1141,96	219,01	3128,65	3754,39	1141,96	219,01	3128,65	3754,39	1141,96
7.1	населению	60,25	860,77	1032,92	314,18	82,58	1179,76	1415,71	430,61	206,97	2956,68	3548,01	1079,19	206,97	2956,68	3548,01	1079,19	206,97	2956,68	3548,01	1079,19	206,97	2956,68	3548,01	1079,19	206,97	2956,68	3548,01	1079,19

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.2	бюджетным организациям	1,54	21,97	26,37	8,02	2,63	37,55	45,06	13,71	3,36	47,95	57,54	17,50	3,36	47,95	57,54	17,50	3,36	47,95	57,54	17,50	3,36	47,95	57,54	17,50	3,36	47,95	57,54	17,50
7.3	прочим организациям	0,42	6,02	7,23	2,20	0,42	6,02	7,23	2,20	8,68	124,02	148,83	45,27	8,68	124,02	148,83	45,27	8,68	124,02	148,83	45,27	8,68	124,02	148,83	45,27	8,68	124,02	148,83	45,27
Технологическая зона №9 (ВЗУ-251 мкр. Мартеньяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартеньяново-3)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №9 всего, в том числе:	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-251 мкр. Мартеньяново-4	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-252 мкр. Мартеньяново-3	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №9 всего, в том числе:	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,33	482,79	146,85	24,14	402,31	482,77	146,84	24,14	402,29	482,75	146,84
2.1	Подъем воды ВЗУ-251 мкр. Мартеньяново-4	24,17	402,83	483,39	147,03	24,16	402,67	483,20	146,97	24,15	402,51	483,01	146,92	24,14	402,35	482,82	146,86	24,13	402,20	482,63	146,80	24,12	402,04	482,44	146,74	24,11	401,88	482,25	146,69
2.2	Подъем воды ВЗУ-252 мкр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Мартемьяново-3																												
3	Собственные нужды	0,47	7,89	9,47	2,88	0,47	7,89	9,47	2,88	0,47	7,89	9,47	2,88	0,47	7,89	9,47	2,88	0,47	7,89	9,47	2,88	0,47	7,89	9,47	2,88	0,47	7,89	9,47	2,88
4	Отпуск воды в сеть	23,67	394,45	473,34	143,98	23,67	394,45	473,34	143,98	23,67	394,45	473,34	143,98	23,67	394,45	473,34	143,98	23,67	394,44	473,32	143,97	23,66	394,42	473,30	143,96	23,66	394,40	473,28	143,96
5	Утечка и неучтенный расход воды	1,12	18,73	22,47	6,84	1,12	18,73	22,47	6,84	1,12	18,73	22,47	6,84	1,12	18,73	22,47	6,84	1,12	18,71	22,45	6,83	1,12	18,69	22,43	6,82	1,12	18,67	22,41	6,82
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,64	4,64	4,64	4,64
7	Реализация, в т.ч.:	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14
7.1	населению	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14	22,54	375,73	450,87	137,14
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технологическая зона №10 (ВЗУ-241 "Победа")																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №10	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00
2	Подъем воды по технологической зоне №10	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,58	17,82	3,81	48,82	58,58	17,82	3,81	48,82	58,58	17,82
3	Собственные нужды	0,67	8,58	10,30	3,13	0,67	8,58	10,30	3,13	0,67	8,58	10,30	3,13	0,67	8,58	10,30	3,13	0,67	8,58	10,30	3,13	0,67	8,58	10,30	3,13	0,67	8,58	10,30	3,13
4	Отпуск воды в сеть	3,14	40,24	48,29	14,69	3,14	40,24	48,29	14,69	3,14	40,24	48,29	14,69	3,14	40,24	48,29	14,69	3,14	40,24	48,29	14,69	3,14	40,24	48,28	14,69	3,14	40,23	48,28	14,69
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,20	2,53	3,03	0,92	0,20	2,53	3,03	0,92	0,20	2,53	3,03	0,92	0,20	2,53	3,03	0,92	0,20	2,52	3,03	0,92	0,20	2,52	3,03	0,92	0,20	2,52	3,02	0,92
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,16	5,16	5,16	5,16
7	Реализация, в т.ч.:	2,94	37,72	45,26	13,77	2,94	37,72	45,26	13,77	2,94	37,72	45,26	13,77	2,94	37,72	45,26	13,77	2,94	37,72	45,26	13,77	2,94	37,72	45,26	13,77	2,94	37,72	45,26	13,77

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.1	населению	0,34	4,41	5,29	1,61	0,34	4,41	5,29	1,61	0,34	4,41	5,29	1,61	0,34	4,41	5,29	1,61	0,34	4,41	5,29	1,61	0,34	4,41	5,29	1,61	0,34	4,41	5,29	1,61
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	2,60	33,30	39,96	12,16	2,60	33,30	39,96	12,16	2,60	33,30	39,96	12,16	2,60	33,30	39,96	12,16	2,60	33,30	39,96	12,16	2,60	33,30	39,96	12,16	2,60	33,30	39,96	12,16
Технологическая зона №11 (ВЗУ-321 д. Софьино)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №11	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40
2	Подъем воды по технологической зоне №11	65,08	527,00	632,40	192,35	70,44	570,40	684,48	208,19	90,95	736,40	883,68	268,78	90,95	736,40	883,68	268,78	90,94	736,36	883,64	268,77	90,94	736,33	883,60	268,76	90,93	736,30	883,56	268,75
3	Собственные нужды	0,43	3,46	4,15	1,26	0,43	3,46	4,15	1,26	0,43	3,46	4,15	1,26	0,43	3,46	4,15	1,26	0,43	3,46	4,15	1,26	0,43	3,46	4,15	1,26	0,43	3,46	4,15	1,26
4	Отпуск воды в сеть	64,66	523,54	628,25	191,09	70,02	566,94	680,33	206,93	90,52	732,94	879,53	267,52	90,52	732,94	879,53	267,52	90,51	732,90	879,49	267,51	90,51	732,87	879,45	267,50	90,51	732,84	879,41	267,49
5	Утечка и неучтенный расход воды	4,11	33,29	39,95	12,15	4,11	33,29	39,95	12,15	4,11	33,29	39,95	12,15	4,11	33,29	39,95	12,15	4,11	33,26	39,91	12,14	4,10	33,22	39,87	12,13	4,10	33,19	39,83	12,11
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,32	6,32	6,32	6,32	5,84	5,84	5,84	5,84	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
7	Реализация, в т.ч.:	60,55	490,25	588,30	178,94	65,91	533,65	640,38	194,78	86,41	699,65	839,58	255,37	86,41	699,65	839,58	255,37	86,41	699,65	839,58	255,37	86,41	699,65	839,58	255,37	86,41	699,65	839,58	255,37
7.1	населению	27,73	224,51	269,41	81,95	29,83	241,51	289,81	88,15	29,83	241,51	289,81	88,15	29,83	241,51	289,81	88,15	29,83	241,51	289,81	88,15	29,83	241,51	289,81	88,15	29,83	241,51	289,81	88,15
7.2	бюджетным организациям	1,19	9,61	11,54	3,51	1,19	9,61	11,54	3,51	1,19	9,61	11,54	3,51	1,19	9,61	11,54	3,51	1,19	9,61	11,54	3,51	1,19	9,61	11,54	3,51	1,19	9,61	11,54	3,51
7.3	прочим организациям	31,63	256,13	307,35	93,49	34,89	282,53	339,03	103,12	55,39	448,53	538,23	163,71	55,39	448,53	538,23	163,71	55,39	448,53	538,23	163,71	55,39	448,53	538,23	163,71	55,39	448,53	538,23	163,71
Технологическая зона №12 (ВЗУ-341 д/о Отличник)																													
1	Значение проектной производительности технологической	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	зоны №12																												
2	Подъем воды по технологической зоне №12	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,69	11,89	45,74	54,88	16,69	11,89	45,73	54,88	16,69
3	Собственные нужды	0,70	2,71	3,25	0,99	0,70	2,71	3,25	0,99	0,70	2,71	3,25	0,99	0,70	2,71	3,25	0,99	0,70	2,71	3,25	0,99	0,70	2,71	3,25	0,99	0,70	2,71	3,25	0,99
4	Отпуск воды в сеть	11,19	43,03	51,64	15,71	11,19	43,03	51,64	15,71	11,19	43,03	51,64	15,71	11,19	43,03	51,64	15,71	11,19	43,03	51,63	15,71	11,19	43,03	51,63	15,70	11,19	43,02	51,63	15,70
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,61	2,34	2,80	0,85	0,61	2,34	2,80	0,85	0,61	2,34	2,80	0,85	0,61	2,34	2,80	0,85	0,61	2,33	2,80	0,85	0,61	2,33	2,80	0,85	0,61	2,33	2,80	0,85
6	Доля утечек от отпусков в сеть, %	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,09	5,09	5,09	5,09
7	Реализация, в т.ч.:	10,58	40,69	48,83	14,85	10,58	40,69	48,83	14,85	10,58	40,69	48,83	14,85	10,58	40,69	48,83	14,85	10,58	40,69	48,83	14,85	10,58	40,69	48,83	14,85	10,58	40,69	48,83	14,85
7.1	населению	5,95	22,90	27,48	8,36	5,95	22,90	27,48	8,36	5,95	22,90	27,48	8,36	5,95	22,90	27,48	8,36	5,95	22,90	27,48	8,36	5,95	22,90	27,48	8,36	5,95	22,90	27,48	8,36
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	4,63	17,80	21,36	6,50	4,63	17,80	21,36	6,50	4,63	17,80	21,36	6,50	4,63	17,80	21,36	6,50	4,63	17,80	21,36	6,50	4,63	17,80	21,36	6,50	4,63	17,80	21,36	6,50
Технологическая зона №13 (ВЗУ-771 п. Калинин)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №13	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00
2	Подъем воды по технологической зоне №13	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,29	2223,95	676,45	144,55	1853,20	2223,84	676,42	144,54	1853,11	2223,74	676,39
3	Собственные нужды	1,74	22,31	26,77	8,14	1,74	22,31	26,77	8,14	1,74	22,31	26,77	8,14	1,74	22,31	26,77	8,14	1,74	22,31	26,77	8,14	1,74	22,31	26,77	8,14	1,74	22,31	26,77	8,14
4	Отпуск воды в сеть	142,82	1831,07	2197,28	668,34	142,82	1831,07	2197,28	668,34	142,82	1831,07	2197,28	668,34	142,82	1831,07	2197,28	668,34	142,82	1830,98	2197,18	668,31	142,81	1830,89	2197,07	668,28	142,80	1830,81	2196,97	668,24
5	Утечка и неучтенный расход воды	6,79	87,11	104,53	31,80	6,79	87,11	104,53	31,80	6,79	87,11	104,53	31,80	6,79	87,11	104,53	31,80	6,79	87,03	104,43	31,76	6,78	86,94	104,33	31,73	6,77	86,85	104,22	31,70
6	Доля утечек	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	от отпусков в сеть, %																												
7	Реализация, в т.ч.:	136,03	1743,96	2092,75	636,54	136,03	1743,96	2092,75	636,54	136,03	1743,96	2092,75	636,54	136,03	1743,96	2092,75	636,54	136,03	1743,96	2092,75	636,54	136,03	1743,96	2092,75	636,54	136,03	1743,96	2092,75	636,54
7.1	населению	87,73	1124,76	1349,71	410,54	87,73	1124,76	1349,71	410,54	87,73	1124,76	1349,71	410,54	87,73	1124,76	1349,71	410,54	87,73	1124,76	1349,71	410,54	87,73	1124,76	1349,71	410,54	87,73	1124,76	1349,71	410,54
7.2	бюджетным организациям	2,20	28,24	33,89	10,31	2,20	28,24	33,89	10,31	2,20	28,24	33,89	10,31	2,20	28,24	33,89	10,31	2,20	28,24	33,89	10,31	2,20	28,24	33,89	10,31	2,20	28,24	33,89	10,31
7.3	прочим организациям	46,09	590,95	709,15	215,70	46,09	590,95	709,15	215,70	46,09	590,95	709,15	215,70	46,09	590,95	709,15	215,70	46,09	590,95	709,15	215,70	46,09	590,95	709,15	215,70	46,09	590,95	709,15	215,70
	Технологическая зона №14 (ВЗУ-712 Тарасково)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №14	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00
2	Подъем воды по технологической зоне №14	167,87	2238,22	2685,86	816,95	167,87	2238,22	2685,86	816,95	167,87	2238,22	2685,86	816,95	168,35	2244,72	2693,66	819,32	168,35	2244,61	2693,53	819,28	168,34	2244,50	2693,40	819,24	168,33	2244,39	2693,26	819,20
3	Собственные нужды	1,15	15,39	18,47	5,62	1,15	15,39	18,47	5,62	1,15	15,39	18,47	5,62	1,15	15,39	18,47	5,62	1,15	15,39	18,47	5,62	1,15	15,39	18,47	5,62	1,15	15,39	18,47	5,62
4	Отпуск воды в сеть	166,71	2222,83	2667,39	811,33	166,71	2222,83	2667,39	811,33	166,71	2222,83	2667,39	811,33	167,20	2229,33	2675,19	813,70	167,19	2229,22	2675,06	813,66	167,18	2229,11	2674,93	813,62	167,17	2229,00	2674,80	813,58
5	Утечка и неучтенный расход воды	8,23	109,75	131,70	40,06	8,23	109,75	131,70	40,06	8,23	109,75	131,70	40,06	8,23	109,75	131,70	40,06	8,22	109,64	131,57	40,02	8,21	109,53	131,44	39,98	8,21	109,42	131,30	39,94
6	Доля утечек от отпусков в сеть, %	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,89	4,89	4,89	4,89	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
7	Реализация, в т.ч.:	158,48	2113,08	2535,69	771,27	158,48	2113,08	2535,69	771,27	158,48	2113,08	2535,69	771,27	158,97	2119,58	2543,49	773,65	158,97	2119,58	2543,49	773,65	158,97	2119,58	2543,49	773,65	158,97	2119,58	2543,49	773,65
7.1	населению	3,18	42,37	50,85	15,47	3,18	42,37	50,85	15,47	3,18	42,37	50,85	15,47	3,18	42,37	50,85	15,47	3,18	42,37	50,85	15,47	3,18	42,37	50,85	15,47	3,18	42,37	50,85	15,47
7.2	бюджетным организациям	120,08	1601,08	1921,30	584,40	120,08	1601,08	1921,30	584,40	120,08	1601,08	1921,30	584,40	120,08	1601,08	1921,30	584,40	120,08	1601,08	1921,30	584,40	120,08	1601,08	1921,30	584,40	120,08	1601,08	1921,30	584,40
7.3	прочим организациям	35,22	469,62	563,55	171,41	35,22	469,62	563,55	171,41	35,22	469,62	563,55	171,41	35,71	476,12	571,35	173,78	35,71	476,12	571,35	173,78	35,71	476,12	571,35	173,78	35,71	476,12	571,35	173,78
	Технологическая зона №15 (ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино))																												
1	Значение проектной произ-	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	водительности технологической зоны №15																												
2	Подъем воды по технологической зоне №15	39,09	501,11	601,33	182,90	39,16	502,11	602,53	183,27	39,16	502,11	602,53	183,27	39,16	502,11	602,53	183,27	39,16	502,08	602,50	183,26	39,16	502,06	602,47	183,25	39,16	502,03	602,44	183,24
3	Собственные нужды	0,92	11,75	14,09	4,29	0,92	11,75	14,09	4,29	0,92	11,75	14,09	4,29	0,92	11,75	14,09	4,29	0,92	11,75	14,09	4,29	0,92	11,75	14,09	4,29	0,92	11,75	14,09	4,29
4	Отпуск воды в сеть	38,17	489,36	587,23	178,62	38,25	490,36	588,43	178,98	38,25	490,36	588,43	178,98	38,25	490,36	588,43	178,98	38,25	490,34	588,40	178,97	38,24	490,31	588,37	178,96	38,24	490,29	588,34	178,95
5	Утечка и неучтенный расход воды	1,96	25,16	30,19	9,18	1,96	25,16	30,19	9,18	1,96	25,16	30,19	9,18	1,96	25,16	30,19	9,18	1,96	25,13	30,16	9,17	1,96	25,11	30,13	9,16	1,96	25,08	30,10	9,15
6	Доля утечек от отпущенной воды, %	5,02	5,02	5,02	5,02	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Реализация, в т.ч.	36,21	464,21	557,05	169,44	36,29	465,21	558,25	169,80	36,29	465,21	558,25	169,80	36,29	465,21	558,25	169,80	36,29	465,21	558,25	169,80	36,29	465,21	558,25	169,80	36,29	465,21	558,25	169,80
7.1	населению	18,83	241,44	289,73	88,13	18,83	241,44	289,73	88,13	18,83	241,44	289,73	88,13	18,83	241,44	289,73	88,13	18,83	241,44	289,73	88,13	18,83	241,44	289,73	88,13	18,83	241,44	289,73	88,13
7.2	бюджетным организациям	0,17	2,18	2,61	0,80	0,17	2,18	2,61	0,80	0,17	2,18	2,61	0,80	0,17	2,18	2,61	0,80	0,17	2,18	2,61	0,80	0,17	2,18	2,61	0,80	0,17	2,18	2,61	0,80
7.3	прочим организациям	17,21	220,59	264,71	80,52	17,28	221,59	265,91	80,88	17,28	221,59	265,91	80,88	17,28	221,59	265,91	80,88	17,28	221,59	265,91	80,88	17,28	221,59	265,91	80,88	17,28	221,59	265,91	80,88
Технологическая зона №16 (ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №16 всего, в том числе:	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-721 с. Петровское	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72
1.2	Значение	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	проектной производительности ВЗУ-722 с. Петровское																												
2	Подъем воды по технологической зоне №16 всего, в том числе:	17,10	95,67	114,81	34,92	18,11	101,32	121,59	36,98	18,43	103,12	123,75	37,64	20,49	114,62	137,55	41,84	20,49	114,62	137,54	41,84	20,49	114,61	137,54	41,83	20,49	114,61	137,53	41,83
2.1	Подъем воды ВЗУ-721 с. Петровское	12,87	72,03	86,43	26,29	12,87	72,00	86,40	26,28	12,86	71,97	86,36	26,27	12,86	71,94	86,33	26,26	12,85	71,91	86,30	26,25	12,85	71,89	86,26	26,24	12,84	71,86	86,23	26,23
2.2	Подъем воды ВЗУ-722 с. Петровское	4,22	23,63	28,36	8,63	4,22	23,63	28,35	8,62	4,22	23,62	28,34	8,62	4,22	23,61	28,33	8,62	4,22	23,60	28,32	8,61	4,22	23,59	28,31	8,61	4,21	23,58	28,29	8,61
3	Собственные нужды	0,02	0,11	0,13	0,04	0,02	0,11	0,13	0,04	0,02	0,11	0,13	0,04	0,02	0,11	0,13	0,04	0,02	0,11	0,13	0,04	0,02	0,11	0,13	0,04	0,02	0,11	0,13	0,04
4	Отпуск воды в сеть	17,08	95,56	114,68	34,88	18,09	101,21	121,46	36,94	18,41	103,01	123,62	37,60	20,47	114,51	137,42	41,80	20,47	114,51	137,41	41,80	20,47	114,51	137,41	41,79	20,47	114,50	137,40	41,79
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,87	4,84	5,81	1,77	0,87	4,84	5,81	1,77	0,87	4,84	5,81	1,77	0,87	4,84	5,81	1,77	0,86	4,84	5,80	1,76	0,86	4,83	5,80	1,76	0,86	4,83	5,79	1,76
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,06	5,06	5,06	5,06	4,78	4,78	4,78	4,78	4,69	4,69	4,69	4,69	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
7	Реализация, в т.ч:	16,22	90,72	108,87	33,11	17,23	96,37	115,65	35,18	17,55	98,17	117,81	35,83	19,60	109,67	131,61	40,03	19,60	109,67	131,61	40,03	19,60	109,67	131,61	40,03	19,60	109,67	131,61	40,03
7.1	населению	7,08	39,62	47,55	14,46	7,08	39,62	47,55	14,46	7,08	39,62	47,55	14,46	7,08	39,62	47,55	14,46	7,08	39,62	47,55	14,46	7,08	39,62	47,55	14,46	7,08	39,62	47,55	14,46
7.2	бюджетным организациям	3,28	18,36	22,03	6,70	3,28	18,36	22,03	6,70	3,28	18,36	22,03	6,70	3,28	18,36	22,03	6,70	3,28	18,36	22,03	6,70	3,28	18,36	22,03	6,70	3,28	18,36	22,03	6,70
7.3	прочим организациям	5,85	32,74	39,29	11,95	6,86	38,39	46,07	14,01	7,18	40,19	48,23	14,67	9,24	51,69	62,03	18,87	9,24	51,69	62,03	18,87	9,24	51,69	62,03	18,87	9,24	51,69	62,03	18,87
Технологическая зона №17 (ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора)																													
1	Значение проектной производительности технологической	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	зоны №17 всего, в том числе:																												
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76
2	Подъем воды по технологической зоне №17 всего, в том числе:	132,03	1450,86	1741,03	529,56	132,21	1452,86	1743,43	530,29	132,21	1452,86	1743,43	530,29	132,21	1452,86	1743,43	530,29	132,19	1452,67	1743,20	530,22	132,17	1452,47	1742,96	530,15	132,16	1452,27	1742,73	530,08
2.1	Подъем воды ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	96,13	1056,42	1267,71	385,59	96,10	1056,01	1267,21	385,44	96,06	1055,59	1266,71	385,29	96,02	1055,18	1266,21	385,14	95,98	1054,76	1265,72	384,99	95,95	1054,35	1265,22	384,84	95,91	1053,93	1264,72	384,69
2.2	Подъем воды ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	35,93	394,86	473,83	144,12	35,92	394,70	473,64	144,07	35,90	394,55	473,46	144,01	35,89	394,39	473,27	143,95	35,88	394,24	473,09	143,90	35,86	394,08	472,90	143,84	35,85	393,93	472,71	143,78
3	Собственные нужды	8,10	88,98	106,78	32,48	8,10	88,98	106,78	32,48	8,10	88,98	106,78	32,48	8,10	88,98	106,78	32,48	8,10	88,98	106,78	32,48	8,10	88,98	106,78	32,48	8,10	88,98	106,78	32,48
4	Отпуск воды в сеть	123,93	1361,88	1634,26	497,09	124,11	1363,88	1636,66	497,82	124,11	1363,88	1636,66	497,82	124,11	1363,88	1636,66	497,82	124,10	1363,68	1636,42	497,74	124,08	1363,49	1636,19	497,67	124,06	1363,29	1635,95	497,60
5	Утечка и неучтенный расход воды	17,93	197,01	236,42	71,91	17,93	197,01	236,42	71,91	17,93	197,01	236,42	71,91	17,93	197,01	236,42	71,91	17,91	196,82	236,18	71,84	17,89	196,62	235,94	71,77	17,87	196,42	235,71	71,69
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	13,58	13,58	13,58	13,58	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,55	13,55	13,55	13,55	13,54	13,54	13,54	13,54	13,53	13,53	13,53	13,53
7	Реализация, в т.ч.:	106,00	1164,87	1397,84	425,18	106,19	1166,87	1400,24	425,91	106,19	1166,87	1400,24	425,91	106,19	1166,87	1400,24	425,91	106,19	1166,87	1400,24	425,91	106,19	1166,87	1400,24	425,91	106,19	1166,87	1400,24	425,91
7.1	населению	80,09	880,12	1056,14	321,24	80,09	880,12	1056,14	321,24	80,09	880,12	1056,14	321,24	80,09	880,12	1056,14	321,24	80,09	880,12	1056,14	321,24	80,09	880,12	1056,14	321,24	80,09	880,12	1056,14	321,24

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.2	бюджетным организациям	4,46	49,03	58,84	17,90	4,46	49,03	58,84	17,90	4,46	49,03	58,84	17,90	4,46	49,03	58,84	17,90	4,46	49,03	58,84	17,90	4,46	49,03	58,84	17,90	4,46	49,03	58,84	17,90
7.3	прочим организациям	21,45	235,71	282,86	86,04	21,63	237,71	285,26	86,77	21,63	237,71	285,26	86,77	21,63	237,71	285,26	86,77	21,63	237,71	285,26	86,77	21,63	237,71	285,26	86,77	21,63	237,71	285,26	86,77
Технологическая зона №18 (ВЗУ-531 п. с/х Архангельский)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №18	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00
2	Подъем воды по технологической зоне №18	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,58	283,89	86,35	49,68	236,56	283,87	86,34	49,67	236,54	283,85	86,34
3	Собственные нужды	1,17	5,56	6,67	2,03	1,17	5,56	6,67	2,03	1,17	5,56	6,67	2,03	1,17	5,56	6,67	2,03	1,17	5,56	6,67	2,03	1,17	5,56	6,67	2,03	1,17	5,56	6,67	2,03
4	Отпуск воды в сеть	48,52	231,03	277,24	84,33	48,52	231,03	277,24	84,33	48,52	231,03	277,24	84,33	48,52	231,03	277,24	84,33	48,51	231,02	277,22	84,32	48,51	231,00	277,20	84,32	48,51	230,98	277,18	84,31
5	Утечка и неучтенный расход воды	3,54	16,85	20,22	6,15	3,54	16,85	20,22	6,15	3,54	16,85	20,22	6,15	3,54	16,85	20,22	6,15	3,54	16,83	20,20	6,14	3,53	16,82	20,18	6,14	3,53	16,80	20,16	6,13
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,11	7,11	7,11	7,11	7,10	7,10	7,10	7,10
7	Реализация, в т.ч.:	44,98	214,18	257,02	78,18	44,98	214,18	257,02	78,18	44,98	214,18	257,02	78,18	44,98	214,18	257,02	78,18	44,98	214,18	257,02	78,18	44,98	214,18	257,02	78,18	44,98	214,18	257,02	78,18
7.1	населению	22,92	109,14	130,97	39,84	22,92	109,14	130,97	39,84	22,92	109,14	130,97	39,84	22,92	109,14	130,97	39,84	22,92	109,14	130,97	39,84	22,92	109,14	130,97	39,84	22,92	109,14	130,97	39,84
7.2	бюджетным организациям	0,38	1,82	2,19	0,67	0,38	1,82	2,19	0,67	0,38	1,82	2,19	0,67	0,38	1,82	2,19	0,67	0,38	1,82	2,19	0,67	0,38	1,82	2,19	0,67	0,38	1,82	2,19	0,67
7.3	прочим организациям	21,68	103,22	123,86	37,68	21,68	103,22	123,86	37,68	21,68	103,22	123,86	37,68	21,68	103,22	123,86	37,68	21,68	103,22	123,86	37,68	21,68	103,22	123,86	37,68	21,68	103,22	123,86	37,68
Технологическая зона №19 (ВЗУ-661 д. Вселево)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №19	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Подъем воды по технологической зоне №19	17,54	168,65	202,38	61,56	19,10	183,65	220,38	67,03	19,10	183,65	220,38	67,03	19,10	183,65	220,38	67,03	19,10	183,64	220,36	67,03	19,10	183,62	220,35	67,02	19,10	183,61	220,33	67,02
3	Собственные нужды	0,01	0,14	0,16	0,05	0,01	0,14	0,16	0,05	0,01	0,14	0,16	0,05	0,01	0,14	0,16	0,05	0,01	0,14	0,16	0,05	0,01	0,14	0,16	0,05	0,01	0,14	0,16	0,05
4	Отпуск воды в сеть	17,53	168,51	202,21	61,51	19,09	183,51	220,21	66,98	19,09	183,51	220,21	66,98	19,09	183,51	220,21	66,98	19,08	183,50	220,20	66,98	19,08	183,49	220,18	66,97	19,08	183,47	220,17	66,97
5	Утечки и неучтенный расход воды	1,24	11,90	14,28	4,34	1,24	11,90	14,28	4,34	1,24	11,90	14,28	4,34	1,24	11,90	14,28	4,34	1,24	11,89	14,26	4,34	1,24	11,88	14,25	4,33	1,23	11,86	14,24	4,33
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,06	7,06	7,06	7,06	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,46	6,46	6,46	6,46
7	Реализация, в т.ч:	16,29	156,61	187,93	57,16	17,85	171,61	205,93	62,64	17,85	171,61	205,93	62,64	17,85	171,61	205,93	62,64	17,85	171,61	205,93	62,64	17,85	171,61	205,93	62,64	17,85	171,61	205,93	62,64
7.1	населению	8,57	82,40	98,88	30,08	8,57	82,40	98,88	30,08	8,57	82,40	98,88	30,08	8,57	82,40	98,88	30,08	8,57	82,40	98,88	30,08	8,57	82,40	98,88	30,08	8,57	82,40	98,88	30,08
7.2	бюджетным организациям	0,39	3,73	4,48	1,36	0,39	3,73	4,48	1,36	0,39	3,73	4,48	1,36	0,39	3,73	4,48	1,36	0,39	3,73	4,48	1,36	0,39	3,73	4,48	1,36	0,39	3,73	4,48	1,36
7.3	прочим организациям	7,33	70,47	84,57	25,72	8,89	85,47	102,57	31,20	8,89	85,47	102,57	31,20	8,89	85,47	102,57	31,20	8,89	85,47	102,57	31,20	8,89	85,47	102,57	31,20	8,89	85,47	102,57	31,20
Технологическая зона №20 (ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №20 всего, в том числе:	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-551 д. Волченки	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-552 д.	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Волченки																												
2	Подъем воды по технологической зоне №20 всего, в том числе:	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,42	137,31	41,77	14,87	114,42	137,30	41,76	14,87	114,41	137,29	41,76
2.1	Подъем воды ВЗУ-551 д. Волченки	14,47	111,27	133,53	40,62	14,46	111,23	133,48	40,60	14,45	111,19	133,42	40,58	14,45	111,14	133,37	40,57	14,44	111,10	133,32	40,55	14,44	111,06	133,27	40,54	14,43	111,01	133,21	40,52
2.2	Подъем воды ВЗУ-552 д. Волченки	0,41	3,15	3,78	1,15	0,41	3,15	3,78	1,15	0,41	3,15	3,78	1,15	0,41	3,15	3,77	1,15	0,41	3,14	3,77	1,15	0,41	3,14	3,77	1,15	0,41	3,14	3,77	1,15
3	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04
4	Отпуск воды в сеть	14,86	114,33	137,20	41,73	14,86	114,33	137,20	41,73	14,86	114,33	137,20	41,73	14,86	114,33	137,20	41,73	14,86	114,33	137,19	41,73	14,86	114,32	137,18	41,73	14,86	114,31	137,17	41,72
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,94	7,23	8,68	2,64	0,94	7,23	8,68	2,64	0,94	7,23	8,68	2,64	0,94	7,23	8,68	2,64	0,94	7,23	8,67	2,64	0,94	7,22	8,66	2,63	0,94	7,21	8,65	2,63
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,31	6,31	6,31	6,31	6,30	6,30	6,30	6,30
7	Реализация, в т.ч.:	13,92	107,10	128,52	39,09	13,92	107,10	128,52	39,09	13,92	107,10	128,52	39,09	13,92	107,10	128,52	39,09	13,92	107,10	128,52	39,09	13,92	107,10	128,52	39,09	13,92	107,10	128,52	39,09
7.1	населению	8,44	64,89	77,86	23,68	8,44	64,89	77,86	23,68	8,44	64,89	77,86	23,68	8,44	64,89	77,86	23,68	8,44	64,89	77,86	23,68	8,44	64,89	77,86	23,68	8,44	64,89	77,86	23,68
7.2	бюджетным организациям	0,37	2,84	3,41	1,04	0,37	2,84	3,41	1,04	0,37	2,84	3,41	1,04	0,37	2,84	3,41	1,04	0,37	2,84	3,41	1,04	0,37	2,84	3,41	1,04	0,37	2,84	3,41	1,04
7.3	прочим организациям	5,12	39,38	47,25	14,37	5,12	39,38	47,25	14,37	5,12	39,38	47,25	14,37	5,12	39,38	47,25	14,37	5,12	39,38	47,25	14,37	5,12	39,38	47,25	14,37	5,12	39,38	47,25	14,37
Технологическая зона №21 (ВЗУ-611 д. Вышегород)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №21	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20
2	Подъем воды по технологической зоне №21	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,86	28,64	8,71

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Собственные нужды	0,04	0,14	0,16	0,05	0,04	0,14	0,16	0,05	0,04	0,14	0,16	0,05	0,04	0,14	0,16	0,05	0,04	0,14	0,16	0,05	0,04	0,14	0,16	0,05	0,04	0,14	0,16	0,05
4	Отпуск воды в сеть	6,56	23,73	28,48	8,66	6,56	23,73	28,48	8,66	6,56	23,73	28,48	8,66	6,56	23,73	28,48	8,66	6,56	23,73	28,48	8,66	6,56	23,73	28,47	8,66	6,55	23,73	28,47	8,66
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,53	1,92	2,31	0,70	0,53	1,92	2,31	0,70	0,53	1,92	2,31	0,70	0,53	1,92	2,31	0,70	0,53	1,92	2,30	0,70	0,53	1,92	2,30	0,70	0,53	1,92	2,30	0,70
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,04	8,04	8,04	8,04	8,03	8,03	8,03	8,03
7	Реализация, в т.ч.:	6,03	21,81	26,17	7,96	6,03	21,81	26,17	7,96	6,03	21,81	26,17	7,96	6,03	21,81	26,17	7,96	6,03	21,81	26,17	7,96	6,03	21,81	26,17	7,96	6,03	21,81	26,17	7,96
7.1	населению	4,37	15,82	18,98	5,77	4,37	15,82	18,98	5,77	4,37	15,82	18,98	5,77	4,37	15,82	18,98	5,77	4,37	15,82	18,98	5,77	4,37	15,82	18,98	5,77	4,37	15,82	18,98	5,77
7.2	бюджетным организациям	0,33	1,18	1,42	0,43	0,33	1,18	1,42	0,43	0,33	1,18	1,42	0,43	0,33	1,18	1,42	0,43	0,33	1,18	1,42	0,43	0,33	1,18	1,42	0,43	0,33	1,18	1,42	0,43
7.3	прочим организациям	1,33	4,81	5,77	1,76	1,33	4,81	5,77	1,76	1,33	4,81	5,77	1,76	1,33	4,81	5,77	1,76	1,33	4,81	5,77	1,76	1,33	4,81	5,77	1,76	1,33	4,81	5,77	1,76
Технологическая зона №22 (ВЗУ-631 д. Крюково)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №22	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №22	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82
3	Собственные нужды	0,13	0,43	0,51	0,16	0,13	0,43	0,51	0,16	0,13	0,43	0,51	0,16	0,13	0,43	0,51	0,16	0,13	0,43	0,51	0,16	0,13	0,43	0,51	0,16	0,13	0,43	0,51	0,16
4	Отпуск воды в сеть	0,54	1,83	2,20	0,67	0,54	1,83	2,20	0,67	0,54	1,83	2,20	0,67	0,54	1,83	2,20	0,67	0,54	1,83	2,20	0,67	0,54	1,83	2,20	0,67	0,54	1,83	2,20	0,67
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
7	Реализация, в т.ч.:	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63
7.1	населению	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63	0,51	1,73	2,08	0,63

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технологическая зона №23 (ВЗУ-411 д. Митяево)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №23	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №23	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44
3	Собственные нужды	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04	0,01	0,10	0,12	0,04
4	Отпуск воды в сеть	0,60	6,59	7,91	2,40	0,60	6,59	7,91	2,40	0,60	6,59	7,91	2,40	0,60	6,59	7,91	2,40	0,60	6,59	7,91	2,40	0,60	6,59	7,90	2,40	0,60	6,59	7,90	2,40
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,06	0,64	0,76	0,23	0,06	0,64	0,76	0,23	0,06	0,64	0,76	0,23	0,06	0,64	0,76	0,23	0,06	0,63	0,76	0,23	0,06	0,63	0,76	0,23	0,06	0,63	0,76	0,23
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,49	9,49	9,49	9,49	9,48	9,48	9,48	9,48
7	Реализация, в т.ч.:	0,54	5,95	7,14	2,17	0,54	5,95	7,14	2,17	0,54	5,95	7,14	2,17	0,54	5,95	7,14	2,17	0,54	5,95	7,14	2,17	0,54	5,95	7,14	2,17	0,54	5,95	7,14	2,17
7.1	населению	0,47	5,14	6,17	1,88	0,47	5,14	6,17	1,88	0,47	5,14	6,17	1,88	0,47	5,14	6,17	1,88	0,47	5,14	6,17	1,88	0,47	5,14	6,17	1,88	0,47	5,14	6,17	1,88
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,07	0,81	0,98	0,30	0,07	0,81	0,98	0,30	0,07	0,81	0,98	0,30	0,07	0,81	0,98	0,30	0,07	0,81	0,98	0,30	0,07	0,81	0,98	0,30	0,07	0,81	0,98	0,30
Технологическая зона №24 (ВЗУ-521 д. Назарьево)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №24	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Подъем воды по технологической зоне №24	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,91	8,49	6,80	23,26	27,91	8,49	6,80	23,26	27,91	8,49
3	Собственные нужды	0,82	2,81	3,37	1,03	0,82	2,81	3,37	1,03	0,82	2,81	3,37	1,03	0,82	2,81	3,37	1,03	0,82	2,81	3,37	1,03	0,82	2,81	3,37	1,03	0,82	2,81	3,37	1,03
4	Отпуск воды в сеть	5,98	20,45	24,55	7,47	5,98	20,45	24,55	7,47	5,98	20,45	24,55	7,47	5,98	20,45	24,55	7,47	5,98	20,45	24,54	7,47	5,98	20,45	24,54	7,46	5,98	20,45	24,54	7,46
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,74	2,54	3,05	0,93	0,74	2,54	3,05	0,93	0,74	2,54	3,05	0,93	0,74	2,54	3,05	0,93	0,74	2,54	3,05	0,93	0,74	2,54	3,05	0,93	0,74	2,54	3,04	0,93
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,93	10,93	10,93	10,93	10,92	10,92	10,92	10,92	10,91	10,91	10,91	10,91
7	Реализация, в т.ч:	5,24	17,91	21,49	6,54	5,24	17,91	21,49	6,54	5,24	17,91	21,49	6,54	5,24	17,91	21,49	6,54	5,24	17,91	21,49	6,54	5,24	17,91	21,49	6,54	5,24	17,91	21,49	6,54
7.1	населению	4,17	14,26	17,11	5,20	4,17	14,26	17,11	5,20	4,17	14,26	17,11	5,20	4,17	14,26	17,11	5,20	4,17	14,26	17,11	5,20	4,17	14,26	17,11	5,20	4,17	14,26	17,11	5,20
7.2	бюджетным организациям	0,34	1,15	1,38	0,42	0,34	1,15	1,38	0,42	0,34	1,15	1,38	0,42	0,34	1,15	1,38	0,42	0,34	1,15	1,38	0,42	0,34	1,15	1,38	0,42	0,34	1,15	1,38	0,42
7.3	прочим организациям	0,73	2,50	3,00	0,91	0,73	2,50	3,00	0,91	0,73	2,50	3,00	0,91	0,73	2,50	3,00	0,91	0,73	2,50	3,00	0,91	0,73	2,50	3,00	0,91	0,73	2,50	3,00	0,91
Технологическая зона №25 (ВЗУ-641 д. Ново - Александровка)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №25	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №25	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70
3	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04
4	Отпуск воды в сеть	2,14	7,30	8,76	2,66	2,14	7,30	8,76	2,66	2,14	7,30	8,76	2,66	2,14	7,30	8,76	2,66	2,14	7,30	8,76	2,66	2,14	7,30	8,76	2,66	2,14	7,30	8,76	2,66
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,17	0,59	0,71	0,22	0,17	0,59	0,71	0,22	0,17	0,59	0,71	0,22	0,17	0,59	0,71	0,22	0,17	0,59	0,71	0,22	0,17	0,59	0,71	0,21	0,17	0,59	0,71	0,21
6	Доля утечек	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,95	7,95	7,95	7,95

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	от отпусков в сеть, %																												
7	Реализация, в т.ч.:	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45
7.1	населению	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45	1,96	6,71	8,05	2,45
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологическая зона №26 (ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №26	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №26	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,25	23,11	7,03	5,63	19,25	23,10	7,03	5,63	19,25	23,10	7,03
3	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04
4	Отпуск воды в сеть	5,60	19,16	22,99	6,99	5,60	19,16	22,99	6,99	5,60	19,16	22,99	6,99	5,60	19,16	22,99	6,99	5,60	19,16	22,99	6,99	5,60	19,15	22,99	6,99	5,60	19,15	22,98	6,99
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	1,39	1,66	0,51	0,41	1,39	1,66	0,51	0,41	1,39	1,66	0,51	0,41	1,39	1,66	0,51	0,40	1,38	1,66	0,51	0,40	1,38	1,66	0,50	0,40	1,38	1,66	0,50
6	Доля утечек от отпусков в сеть, %	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,19	7,19	7,19	7,19	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
7	Реализация, в т.ч.:	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49
7.1	населению	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49	5,20	17,77	21,33	6,49
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологическая зона №27 (ВЗУ-431 п. Рождествено)																												
1	Значение проектной произ-	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	водительности технологической зоны №27																												
2	Подъем воды по технологической зоне №27	8,80	33,83	40,60	12,35	9,19	35,33	42,40	12,90	9,19	35,33	42,40	12,90	9,19	35,33	42,40	12,90	9,19	35,33	42,40	12,90	9,18	35,33	42,39	12,89	9,18	35,32	42,39	12,89
3	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04
4	Отпуск воды в сеть	8,77	33,74	40,48	12,31	9,16	35,24	42,28	12,86	9,16	35,24	42,28	12,86	9,16	35,24	42,28	12,86	9,16	35,23	42,28	12,86	9,16	35,23	42,27	12,86	9,16	35,22	42,27	12,86
5	Утечка и неучтенный расход воды	1,18	4,54	5,45	1,66	1,18	4,54	5,45	1,66	1,18	4,54	5,45	1,66	1,18	4,54	5,45	1,66	1,18	4,54	5,44	1,66	1,18	4,53	5,44	1,65	1,18	4,53	5,43	1,65
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	13,42	13,42	13,42	13,42	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,84	12,84	12,84	12,84	12,83	12,83	12,83	12,83	12,81	12,81	12,81	12,81
7	Реализация, в т.ч.	7,59	29,20	35,04	10,66	7,98	30,70	36,84	11,20	7,98	30,70	36,84	11,20	7,98	30,70	36,84	11,20	7,98	30,70	36,84	11,20	7,98	30,70	36,84	11,20	7,98	30,70	36,84	11,20
7.1	населению	7,46	28,69	34,43	10,47	7,46	28,69	34,43	10,47	7,46	28,69	34,43	10,47	7,46	28,69	34,43	10,47	7,46	28,69	34,43	10,47	7,46	28,69	34,43	10,47	7,46	28,69	34,43	10,47
7.2	бюджетным организациям	0,13	0,49	0,59	0,18	0,52	1,99	2,39	0,73	0,52	1,99	2,39	0,73	0,52	1,99	2,39	0,73	0,52	1,99	2,39	0,73	0,52	1,99	2,39	0,73	0,52	1,99	2,39	0,73
7.3	прочим организациям	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01
Технологическая зона №28 (ВЗУ-451 д. Симбухово)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №28	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20
2	Подъем воды по технологической зоне №28	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,41	8,95	5,18	24,51	29,41	8,95	5,18	24,51	29,41	8,95
3	Собственные нужды	0,03	0,15	0,18	0,06	0,03	0,15	0,18	0,06	0,03	0,15	0,18	0,06	0,03	0,15	0,18	0,06	0,03	0,15	0,18	0,06	0,03	0,15	0,18	0,06	0,03	0,15	0,18	0,06
4	Отпуск воды в сеть	5,15	24,36	29,23	8,89	5,15	24,36	29,23	8,89	5,15	24,36	29,23	8,89	5,15	24,36	29,23	8,89	5,15	24,36	29,23	8,89	5,15	24,36	29,23	8,89	5,14	24,35	29,22	8,89
5	Утечка и не-	0,49	2,33	2,80	0,85	0,49	2,33	2,80	0,85	0,49	2,33	2,80	0,85	0,49	2,33	2,80	0,85	0,49	2,33	2,80	0,85	0,49	2,33	2,79	0,85	0,49	2,33	2,79	0,85

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	учтенный расход воды																												
6	Доля утечек от пуска в сеть, %	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,51	9,51	9,51	9,51	9,50	9,50	9,50	9,50	9,49	9,49	9,49	9,49
7	Реализация, в т.ч:	4,65	22,03	26,43	8,04	4,65	22,03	26,43	8,04	4,65	22,03	26,43	8,04	4,65	22,03	26,43	8,04	4,65	22,03	26,43	8,04	4,65	22,03	26,43	8,04	4,65	22,03	26,43	8,04
7.1	населению	4,26	20,16	24,20	7,36	4,26	20,16	24,20	7,36	4,26	20,16	24,20	7,36	4,26	20,16	24,20	7,36	4,26	20,16	24,20	7,36	4,26	20,16	24,20	7,36	4,26	20,16	24,20	7,36
7.2	бюджетным организациям	0,06	0,30	0,36	0,11	0,06	0,30	0,36	0,11	0,06	0,30	0,36	0,11	0,06	0,30	0,36	0,11	0,06	0,30	0,36	0,11	0,06	0,30	0,36	0,11	0,06	0,30	0,36	0,11
7.3	прочим организациям	0,33	1,57	1,88	0,57	0,33	1,57	1,88	0,57	0,33	1,57	1,88	0,57	0,33	1,57	1,88	0,57	0,33	1,57	1,88	0,57	0,33	1,57	1,88	0,57	0,33	1,57	1,88	0,57
Технологическая зона №29 (ВЗУ-651 д. Субботино)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №29	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84
2	Подъем воды по технологической зоне №29	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35
3	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отпуск воды в сеть	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,09	0,30	0,36	0,11	0,09	0,30	0,36	0,11	0,09	0,30	0,36	0,11	0,09	0,30	0,36	0,11	0,09	0,30	0,35	0,11	0,09	0,30	0,35	0,11	0,09	0,30	0,35	0,11
6	Доля утечек от пуска в сеть, %	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,96	7,96	7,96	7,96
7	Реализация, в т.ч:	1,00	3,41	4,09	1,25	1,00	3,41	4,09	1,25	1,00	3,41	4,09	1,25	1,00	3,41	4,09	1,25	1,00	3,41	4,09	1,25	1,00	3,41	4,09	1,25	1,00	3,41	4,09	1,25
7.1	населению	0,93	3,19	3,83	1,16	0,93	3,19	3,83	1,16	0,93	3,19	3,83	1,16	0,93	3,19	3,83	1,16	0,93	3,19	3,83	1,16	0,93	3,19	3,83	1,16	0,93	3,19	3,83	1,16
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,07	0,22	0,27	0,08	0,07	0,22	0,27	0,08	0,07	0,22	0,27	0,08	0,07	0,22	0,27	0,08	0,07	0,22	0,27	0,08	0,07	0,22	0,27	0,08	0,07	0,22	0,27	0,08
Технологическая зона №30 (ВЗУ-511 д. Устье)																													

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1	Значение проектной производительности технологической зоны №30	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №30	7,25	126,10	151,32	46,03	24,17	504,35	554,79	184,09	24,17	504,35	554,79	184,09	24,17	504,35	554,79	184,09	24,17	504,34	554,78	184,09	24,17	504,33	554,77	184,08	24,17	504,33	554,76	184,08
3	Собственные нужды	0,31	5,42	6,50	1,98	0,26	5,42	5,96	1,98	0,26	5,42	5,96	1,98	0,26	5,42	5,96	1,98	0,26	5,42	5,96	1,98	0,26	5,42	5,96	1,98	0,26	5,42	5,96	1,98
4	Отпуск воды в сеть	6,94	120,68	144,82	44,05	23,91	498,93	548,83	182,11	23,91	498,93	548,83	182,11	23,91	498,93	548,83	182,11	23,91	498,92	548,82	182,11	23,91	498,91	548,81	182,10	23,91	498,91	548,80	182,10
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,52	9,00	10,80	3,28	0,43	9,00	9,90	3,28	0,43	9,00	9,90	3,28	0,43	9,00	9,90	3,28	0,43	8,99	9,89	3,28	0,43	8,98	9,88	3,28	0,43	8,97	9,87	3,27
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	7,13	7,13	7,13	7,13	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
7	Реализация, в т.ч:	6,42	111,69	134,02	40,77	23,48	489,94	538,93	178,83	23,48	489,94	538,93	178,83	23,48	489,94	538,93	178,83	23,48	489,94	538,93	178,83	23,48	489,94	538,93	178,83	23,48	489,94	538,93	178,83
7.1	населению	3,43	59,58	71,50	21,75	9,46	197,33	217,07	72,03	9,46	197,33	217,07	72,03	9,46	197,33	217,07	72,03	9,46	197,33	217,07	72,03	9,46	197,33	217,07	72,03	9,46	197,33	217,07	72,03
7.2	бюджетным организациям	0,08	1,46	1,75	0,53	0,07	1,46	1,61	0,53	0,07	1,46	1,61	0,53	0,07	1,46	1,61	0,53	0,07	1,46	1,61	0,53	0,07	1,46	1,61	0,53	0,07	1,46	1,61	0,53
7.3	прочим организациям	2,91	50,64	60,77	18,48	13,95	291,14	320,26	106,27	13,95	291,14	320,26	106,27	13,95	291,14	320,26	106,27	13,95	291,14	320,26	106,27	13,95	291,14	320,26	106,27	13,95	291,14	320,26	106,27
Технологическая зона №31 (ВЗУ-671 д. Шустиково)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №31	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32
2	Подъем воды по технологической зоне №31	8,76	53,91	64,69	19,68	9,00	55,41	66,49	20,22	9,00	55,41	66,49	20,22	9,00	55,41	66,49	20,22	9,00	55,40	66,48	20,22	9,00	55,40	66,48	20,22	9,00	55,39	66,47	20,22
3	Собственные нужды	0,05	0,29	0,35	0,11	0,05	0,29	0,35	0,11	0,05	0,29	0,35	0,11	0,05	0,29	0,35	0,11	0,05	0,29	0,35	0,11	0,05	0,29	0,35	0,11	0,05	0,29	0,35	0,11

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Отпуск воды в сеть	8,71	53,62	64,34	19,57	8,96	55,12	66,14	20,12	8,96	55,12	66,14	20,12	8,96	55,12	66,14	20,12	8,96	55,11	66,14	20,12	8,96	55,11	66,13	20,11	8,95	55,10	66,12	20,11
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,82	5,06	6,07	1,85	0,82	5,06	6,07	1,85	0,82	5,06	6,07	1,85	0,82	5,06	6,07	1,85	0,82	5,05	6,06	1,84	0,82	5,05	6,06	1,84	0,82	5,04	6,05	1,84
6	Доля утечек от отпуща в сеть, %	9,38	9,38	9,38	9,38	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,12	9,12	9,12	9,12	9,11	9,11	9,11	9,11	9,10	9,10	9,10	9,10
7	Реализация, в т.ч.:	7,89	48,56	58,27	17,73	8,14	50,06	60,07	18,27	8,14	50,06	60,07	18,27	8,14	50,06	60,07	18,27	8,14	50,06	60,07	18,27	8,14	50,06	60,07	18,27	8,14	50,06	60,07	18,27
7.1	населению	5,21	32,08	38,50	11,71	5,21	32,08	38,50	11,71	5,21	32,08	38,50	11,71	5,21	32,08	38,50	11,71	5,21	32,08	38,50	11,71	5,21	32,08	38,50	11,71	5,21	32,08	38,50	11,71
7.2	бюджетным организациям	0,34	2,10	2,52	0,77	0,58	3,60	4,32	1,31	0,58	3,60	4,32	1,31	0,58	3,60	4,32	1,31	0,58	3,60	4,32	1,31	0,58	3,60	4,32	1,31	0,58	3,60	4,32	1,31
7.3	прочим организациям	2,34	14,39	17,26	5,25	2,34	14,39	17,26	5,25	2,34	14,39	17,26	5,25	2,34	14,39	17,26	5,25	2,34	14,39	17,26	5,25	2,34	14,39	17,26	5,25	2,34	14,39	17,26	5,25
Технологическая зона №32 (ВЗУ-461 д. Ястребово)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №32	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №32	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17
3	Собственные нужды	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04	0,03	0,10	0,12	0,04
4	Отпуск воды в сеть	4,64	16,80	20,16	6,13	4,64	16,80	20,16	6,13	4,64	16,80	20,16	6,13	4,64	16,80	20,16	6,13	4,64	16,80	20,16	6,13	4,64	16,80	20,16	6,13	4,64	16,80	20,16	6,13
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,21	0,78	0,93	0,28	0,21	0,78	0,93	0,28	0,21	0,78	0,93	0,28	0,21	0,78	0,93	0,28	0,21	0,78	0,93	0,28	0,21	0,78	0,93	0,28	0,21	0,77	0,93	0,28
6	Доля утечек от отпуща в сеть, %	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
7	Реализация, в т.ч.:	4,43	16,02	19,23	5,85	4,43	16,02	19,23	5,85	4,43	16,02	19,23	5,85	4,43	16,02	19,23	5,85	4,43	16,02	19,23	5,85	4,43	16,02	19,23	5,85	4,43	16,02	19,23	5,85
7.1	населению	3,57	12,92	15,50	4,71	3,57	12,92	15,50	4,71	3,57	12,92	15,50	4,71	3,57	12,92	15,50	4,71	3,57	12,92	15,50	4,71	3,57	12,92	15,50	4,71	3,57	12,92	15,50	4,71
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.3	прочим организациям	0,86	3,11	3,73	1,13	0,86	3,11	3,73	1,13	0,86	3,11	3,73	1,13	0,86	3,11	3,73	1,13	0,86	3,11	3,73	1,13	0,86	3,11	3,73	1,13	0,86	3,11	3,73	1,13
	Технологическая зона №33 (ВЗУ-421 п. Пионерский)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №33	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №33	4,98	54,69	65,63	19,96	6,34	69,69	83,63	25,44	6,34	69,69	83,63	25,44	6,34	69,69	83,63	25,44	6,34	69,69	83,62	25,44	6,34	69,68	83,62	25,43	6,34	69,68	83,61	25,43
3	Собственные нужды	0,12	1,36	1,63	0,49	0,12	1,36	1,63	0,49	0,12	1,36	1,63	0,49	0,12	1,36	1,63	0,49	0,12	1,36	1,63	0,49	0,12	1,36	1,63	0,49	0,12	1,36	1,63	0,49
4	Отпуск воды в сеть	4,85	53,33	64,00	19,47	6,22	68,33	82,00	24,94	6,22	68,33	82,00	24,94	6,22	68,33	82,00	24,94	6,22	68,33	82,00	24,94	6,22	68,33	81,99	24,94	6,22	68,32	81,98	24,94
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,43	4,77	5,72	1,74	0,43	4,77	5,72	1,74	0,43	4,77	5,72	1,74	0,43	4,77	5,72	1,74	0,43	4,76	5,71	1,74	0,43	4,76	5,71	1,74	0,43	4,75	5,70	1,73
6	Доля утечек от отпусков в сеть, %	8,71	8,71	8,71	8,71	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,83	6,83	6,83	6,83	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
7	Реализация, в т.ч.:	4,42	48,57	58,28	17,73	5,78	63,57	76,28	23,20	5,78	63,57	76,28	23,20	5,78	63,57	76,28	23,20	5,78	63,57	76,28	23,20	5,78	63,57	76,28	23,20	5,78	63,57	76,28	23,20
7.1	населению	2,20	24,13	28,96	8,81	2,20	24,13	28,96	8,81	2,20	24,13	28,96	8,81	2,20	24,13	28,96	8,81	2,20	24,13	28,96	8,81	2,20	24,13	28,96	8,81	2,20	24,13	28,96	8,81
7.2	бюджетным организациям	0,07	0,78	0,93	0,28	0,07	0,78	0,93	0,28	0,07	0,78	0,93	0,28	0,07	0,78	0,93	0,28	0,07	0,78	0,93	0,28	0,07	0,78	0,93	0,28	0,07	0,78	0,93	0,28
7.3	прочим организациям	2,15	23,66	28,39	8,64	3,52	38,66	46,39	14,11	3,52	38,66	46,39	14,11	3,52	38,66	46,39	14,11	3,52	38,66	46,39	14,11	3,52	38,66	46,39	14,11	3,52	38,66	46,39	14,11
	Технологическая зона №34 (ВЗУ-891 д. Головково)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №34	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20
2	Подъем воды по технологической зоне №34	38,58	329,77	395,72	120,36	45,25	386,77	464,12	141,17	45,25	386,77	464,12	141,17	45,25	386,77	464,12	141,17	45,25	386,74	464,09	141,16	45,25	386,72	464,07	141,15	45,24	386,70	464,04	141,15

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Собственные нужды	1,71	14,65	17,58	5,35	1,71	14,65	17,58	5,35	1,71	14,65	17,58	5,35	1,71	14,65	17,58	5,35	1,71	14,65	17,58	5,35	1,71	14,65	17,58	5,35	1,71	14,65	17,58	5,35
4	Отпуск воды в сеть	36,87	315,12	378,14	115,02	43,54	372,12	446,54	135,82	43,54	372,12	446,54	135,82	43,54	372,12	446,54	135,82	43,54	372,10	446,52	135,82	43,53	372,08	446,49	135,81	43,53	372,06	446,47	135,80
5	Утечка и неучтенный расход воды	2,40	20,54	24,65	7,50	2,40	20,54	24,65	7,50	2,40	20,54	24,65	7,50	2,40	20,54	24,65	7,50	2,40	20,52	24,62	7,49	2,40	20,50	24,60	7,48	2,40	20,48	24,57	7,47
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	6,23	6,23	6,23	6,23	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
7	Реализация, в т.ч.:	34,47	294,58	353,49	107,52	41,13	351,58	421,89	128,33	41,13	351,58	421,89	128,33	41,13	351,58	421,89	128,33	41,13	351,58	421,89	128,33	41,13	351,58	421,89	128,33	41,13	351,58	421,89	128,33
7.1	насе­ле­нию	16,31	139,41	167,30	50,89	22,98	196,41	235,70	71,69	22,98	196,41	235,70	71,69	22,98	196,41	235,70	71,69	22,98	196,41	235,70	71,69	22,98	196,41	235,70	71,69	22,98	196,41	235,70	71,69
7.2	бюд­жет­ным орга­низа­циям	0,62	5,33	6,40	1,95	0,62	5,33	6,40	1,95	0,62	5,33	6,40	1,95	0,62	5,33	6,40	1,95	0,62	5,33	6,40	1,95	0,62	5,33	6,40	1,95	0,62	5,33	6,40	1,95
7.3	прочим орга­низа­циям	17,53	149,83	179,80	54,69	17,53	149,83	179,80	54,69	17,53	149,83	179,80	54,69	17,53	149,83	179,80	54,69	17,53	149,83	179,80	54,69	17,53	149,83	179,80	54,69	17,53	149,83	179,80	54,69
Технологическая зона №35 (ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма))																													
1	Значение проектной производи­тельности техно­логиче­ской зоны №35 всего, в том числе:	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56
1.1	Значение проектной производи­тельности ВЗУ-861 д. Крю­ково	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40
1.2	Значение проектной производи­тельности ВЗУ-862 д. Крю­ково (ферма)	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16
2	Подъем воды по техно­ло-	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,28	22,90	16,31	62,73	75,28	22,90

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040				
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	
	гической зоне №35 всего, в том числе:																													
2.1	Подъем воды ВЗУ-861 д. Крюково	3,45	13,26	15,91	4,84	3,44	13,25	15,90	4,84	3,44	13,24	15,89	4,83	3,44	13,24	15,89	4,83	3,44	13,23	15,88	4,83	3,44	13,23	15,87	4,83	3,44	13,22	15,87	4,83	
2.2	Подъем воды ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)	12,87	49,48	59,38	18,06	12,86	49,47	59,36	18,05	12,86	49,45	59,33	18,05	12,85	49,43	59,31	18,04	12,85	49,41	59,29	18,03	12,84	49,39	59,26	18,03	12,84	49,37	59,24	18,02	
3	Собственные нужды	0,71	2,72	3,26	0,99	0,71	2,72	3,26	0,99	0,71	2,72	3,26	0,99	0,71	2,72	3,26	0,99	0,71	2,72	3,26	0,99	0,71	2,72	3,26	0,99	0,71	2,72	3,26	0,99	
4	Отпуск воды в сеть	15,61	60,02	72,03	21,91	15,61	60,02	72,03	21,91	15,61	60,02	72,03	21,91	15,61	60,02	72,03	21,91	15,61	60,02	72,02	21,91	15,60	60,02	72,02	21,91	15,60	60,01	72,01	21,90	
5	Утечка и неучтенный расход воды	1,09	4,17	5,01	1,52	1,09	4,17	5,01	1,52	1,09	4,17	5,01	1,52	1,09	4,17	5,01	1,52	1,08	4,17	5,00	1,52	1,08	4,17	5,00	1,52	1,08	4,16	4,99	1,52	
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,64	6,64	6,64	6,64	6,63	6,63	6,63	6,63	
7	Реализация, в т.ч.:	14,52	55,85	67,02	20,39	14,52	55,85	67,02	20,39	14,52	55,85	67,02	20,39	14,52	55,85	67,02	20,39	14,52	55,85	67,02	20,39	14,52	55,85	67,02	20,39	14,52	55,85	67,02	20,39	
7.1	населению	0,07	0,27	0,33	0,10	0,07	0,27	0,33	0,10	0,07	0,27	0,33	0,10	0,07	0,27	0,33	0,10	0,07	0,27	0,33	0,10	0,07	0,27	0,33	0,10	0,07	0,27	0,33	0,10	
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	прочим организациям	14,45	55,58	66,69	20,29	14,45	55,58	66,69	20,29	14,45	55,58	66,69	20,29	14,45	55,58	66,69	20,29	14,45	55,58	66,69	20,29	14,45	55,58	66,69	20,29	14,45	55,58	66,69	20,29	
		Технологическая зона №36 (ВЗУ-851 д. Васильчиново)																												
1	Значение проектной производи­тельности техно­логиче­ской зоны №36	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	
2	Подъем воды по техно­логиче­ской зоне №36	60,45	547,04	656,45	199,67	60,45	547,04	656,45	199,67	62,00	561,09	673,31	204,80	62,00	561,09	673,31	204,80	62,00	561,05	673,26	204,78	61,99	561,02	673,22	204,77	61,99	560,98	673,18	204,76	
3	Собственные нужды	7,21	65,22	78,27	23,81	7,21	65,22	78,27	23,81	7,21	65,22	78,27	23,81	7,21	65,22	78,27	23,81	7,21	65,22	78,27	23,81	7,21	65,22	78,27	23,81	7,21	65,22	78,27	23,81	

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Отпуск воды в сеть	53,24	481,82	578,18	175,86	53,24	481,82	578,18	175,86	54,79	495,87	595,04	180,99	54,79	495,87	595,04	180,99	54,79	495,83	595,00	180,98	54,79	495,80	594,95	180,97	54,78	495,76	594,91	180,95
5	Утечка и неучтенный расход воды	4,07	36,80	44,16	13,43	4,07	36,80	44,16	13,43	4,07	36,80	44,16	13,43	4,07	36,80	44,16	13,43	4,06	36,76	44,11	13,42	4,06	36,73	44,07	13,40	4,05	36,69	44,03	13,39
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,54	6,54	6,54	6,54
7	Реализация, в т.ч.:	49,17	445,02	534,03	162,43	49,17	445,02	534,03	162,43	50,73	459,07	550,88	167,56	50,73	459,07	550,88	167,56	50,73	459,07	550,88	167,56	50,73	459,07	550,88	167,56	50,73	459,07	550,88	167,56
7.1	населению	33,60	304,03	364,84	110,97	33,60	304,03	364,84	110,97	33,60	304,03	364,84	110,97	33,60	304,03	364,84	110,97	33,60	304,03	364,84	110,97	33,60	304,03	364,84	110,97	33,60	304,03	364,84	110,97
7.2	бюджетным организациям	0,75	6,81	8,17	2,48	0,75	6,81	8,17	2,48	0,75	6,81	8,17	2,48	0,75	6,81	8,17	2,48	0,75	6,81	8,17	2,48	0,75	6,81	8,17	2,48	0,75	6,81	8,17	2,48
7.3	прочим организациям	14,83	134,19	161,02	48,98	14,83	134,19	161,02	48,98	16,38	148,23	177,88	54,11	16,38	148,23	177,88	54,11	16,38	148,23	177,88	54,11	16,38	148,23	177,88	54,11	16,38	148,23	177,88	54,11
Технологическая зона №37 (ВЗУ-831 д. Большие Горки)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №37	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №37	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,59	129,11	39,27	8,07	107,58	129,10	39,27	8,07	107,57	129,09	39,26
3	Собственные нужды	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02	0,03	0,01
4	Отпуск воды в сеть	8,07	107,57	129,09	39,26	8,07	107,57	129,09	39,26	8,07	107,57	129,09	39,26	8,07	107,57	129,09	39,26	8,07	107,57	129,08	39,26	8,07	107,56	129,07	39,26	8,07	107,55	129,06	39,26
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,54	7,24	8,69	2,64	0,54	7,24	8,69	2,64	0,54	7,24	8,69	2,64	0,54	7,24	8,69	2,64	0,54	7,23	8,68	2,64	0,54	7,23	8,67	2,64	0,54	7,22	8,66	2,63
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,71	6,71	6,71	6,71
7	Реализация, в т.ч.:	7,53	100,33	120,40	36,62	7,53	100,33	120,40	36,62	7,53	100,33	120,40	36,62	7,53	100,33	120,40	36,62	7,53	100,33	120,40	36,62	7,53	100,33	120,40	36,62	7,53	100,33	120,40	36,62
7.1	населению	0,10	1,36	1,63	0,49	0,10	1,36	1,63	0,49	0,10	1,36	1,63	0,49	0,10	1,36	1,63	0,49	0,10	1,36	1,63	0,49	0,10	1,36	1,63	0,49	0,10	1,36	1,63	0,49
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.3	прочим организациям	7,42	98,98	118,78	36,13	7,42	98,98	118,78	36,13	7,42	98,98	118,78	36,13	7,42	98,98	118,78	36,13	7,42	98,98	118,78	36,13	7,42	98,98	118,78	36,13	7,42	98,98	118,78	36,13
	Технологическая зона №38 (ВЗУ-871 д. Любаново)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №38	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №38	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,73	0,53	0,33	1,45	1,73	0,53	0,33	1,45	1,73	0,53
3	Собственные нужды	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4	Отпуск воды в сеть	0,33	1,44	1,73	0,52	0,33	1,44	1,73	0,52	0,33	1,44	1,73	0,52	0,33	1,44	1,73	0,52	0,33	1,44	1,73	0,52	0,33	1,44	1,72	0,52	0,33	1,44	1,72	0,52
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,03	0,12	0,15	0,05	0,03	0,12	0,15	0,05	0,03	0,12	0,15	0,05	0,03	0,12	0,15	0,05	0,03	0,12	0,15	0,05	0,03	0,12	0,15	0,05	0,03	0,12	0,15	0,05
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,60	8,60	8,60	8,60	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59
7	Реализация, в т.ч.:	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48
7.1	населению	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48	0,30	1,31	1,58	0,48
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологическая зона №39 (ВЗУ-811 д. Мякишево-1)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №39	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №39	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,30	6,37	1,94	1,12	5,30	6,37	1,94	1,12	5,30	6,36	1,94

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28
4	Отпуск воды в сеть	0,96	4,54	5,45	1,66	0,96	4,54	5,45	1,66	0,96	4,54	5,45	1,66	0,96	4,54	5,45	1,66	0,96	4,54	5,45	1,66	0,96	4,54	5,44	1,66	0,96	4,54	5,44	1,66
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,08	0,37	0,44	0,13	0,08	0,37	0,44	0,13	0,08	0,37	0,44	0,13	0,08	0,37	0,44	0,13	0,08	0,37	0,44	0,13	0,08	0,37	0,44	0,13	0,08	0,37	0,44	0,13
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,90	6,90	6,90	6,90	6,89	6,89	6,89	6,89
7	Реализация, в т.ч.:	0,88	4,17	5,01	1,52	0,88	4,17	5,01	1,52	0,88	4,17	5,01	1,52	0,88	4,17	5,01	1,52	0,88	4,17	5,01	1,52	0,88	4,17	5,01	1,52	0,88	4,17	5,01	1,52
7.1	населению	0,85	4,04	4,84	1,47	0,85	4,04	4,84	1,47	0,85	4,04	4,84	1,47	0,85	4,04	4,84	1,47	0,85	4,04	4,84	1,47	0,85	4,04	4,84	1,47	0,85	4,04	4,84	1,47
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05
Технологическая зона №40 (ВЗУ-821 д. Мякишево-2)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №40	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №40	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,00	6,08	3,52	16,66	20,00	6,08	3,52	16,66	19,99	6,08
3	Собственные нужды	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28	0,16	0,77	0,92	0,28
4	Отпуск воды в сеть	3,36	15,91	19,09	5,81	3,36	15,91	19,09	5,81	3,36	15,91	19,09	5,81	3,36	15,91	19,09	5,81	3,36	15,90	19,08	5,80	3,36	15,90	19,08	5,80	3,36	15,89	19,07	5,80
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,88	4,18	5,01	1,53	0,88	4,18	5,01	1,53	0,88	4,18	5,01	1,53	0,88	4,18	5,01	1,53	0,88	4,17	5,01	1,52	0,88	4,17	5,00	1,52	0,88	4,17	5,00	1,52
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,04	25,04	25,04	25,04	25,02	25,02	25,02	25,02	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Реализация, в т.ч.:	2,48	11,73	14,07	4,28	2,48	11,73	14,07	4,28	2,48	11,73	14,07	4,28	2,48	11,73	14,07	4,28	2,48	11,73	14,07	4,28	2,48	11,73	14,07	4,28	2,48	11,73	14,07	4,28
7.1	населению	2,45	11,59	13,91	4,23	2,45	11,59	13,91	4,23	2,45	11,59	13,91	4,23	2,45	11,59	13,91	4,23	2,45	11,59	13,91	4,23	2,45	11,59	13,91	4,23	2,45	11,59	13,91	4,23

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05	0,03	0,13	0,16	0,05
Технологическая зона №41 (ВЗУ-841 д. Слепушино)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №41	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №41	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,70	29,65	9,02	7,22	24,70	29,64	9,02	7,22	24,69	29,63	9,01
3	Собственные нужды	0,80	2,72	3,27	0,99	0,80	2,72	3,27	0,99	0,80	2,72	3,27	0,99	0,80	2,72	3,27	0,99	0,80	2,72	3,27	0,99	0,80	2,72	3,27	0,99	0,80	2,72	3,27	0,99
4	Отпуск воды в сеть	6,43	21,99	26,39	8,03	6,43	21,99	26,39	8,03	6,43	21,99	26,39	8,03	6,43	21,99	26,39	8,03	6,43	21,98	26,38	8,02	6,43	21,98	26,37	8,02	6,43	21,97	26,37	8,02
5	Утечка и неучтенный расход воды	1,56	5,34	6,41	1,95	1,56	5,34	6,41	1,95	1,56	5,34	6,41	1,95	1,56	5,34	6,41	1,95	1,56	5,33	6,40	1,95	1,56	5,33	6,39	1,95	1,56	5,32	6,39	1,94
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,59	21,59	21,59	21,59	21,57	21,57	21,57	21,57	21,56	21,56	21,56	21,56
7	Реализация, в т.ч.:	4,87	16,65	19,98	6,08	4,87	16,65	19,98	6,08	4,87	16,65	19,98	6,08	4,87	16,65	19,98	6,08	4,87	16,65	19,98	6,08	4,87	16,65	19,98	6,08	4,87	16,65	19,98	6,08
7.1	населению	3,39	11,58	13,90	4,23	3,39	11,58	13,90	4,23	3,39	11,58	13,90	4,23	3,39	11,58	13,90	4,23	3,39	11,58	13,90	4,23	3,39	11,58	13,90	4,23	3,39	11,58	13,90	4,23
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	1,48	5,07	6,08	1,85	1,48	5,07	6,08	1,85	1,48	5,07	6,08	1,85	1,48	5,07	6,08	1,85	1,48	5,07	6,08	1,85	1,48	5,07	6,08	1,85	1,48	5,07	6,08	1,85
Технологическая зона №42 (ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №42 всего,	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	в том числе:																												
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-881 д. Таширово	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-882 д. Таширово	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №42 всего, в том числе:	39,00	299,99	359,99	109,50	39,80	306,13	367,35	111,74	40,22	309,39	371,27	112,93	40,22	309,39	371,27	112,93	40,21	309,30	371,16	112,89	40,20	309,20	371,05	112,86	40,18	309,11	370,93	112,83
2.1	Подъем воды ВЗУ-881 д. Таширово	0,86	6,62	7,94	2,42	0,86	6,61	7,94	2,41	0,86	6,61	7,93	2,41	0,86	6,61	7,93	2,41	0,86	6,61	7,93	2,41	0,86	6,60	7,92	2,41	0,86	6,60	7,92	2,41
2.2	Подъем воды ВЗУ-882 д. Таширово	38,12	293,23	351,87	107,03	38,10	293,11	351,73	106,99	38,09	293,00	351,60	106,94	38,07	292,88	351,46	106,90	38,06	292,77	351,32	106,86	38,04	292,65	351,18	106,82	38,03	292,54	351,04	106,78
3	Собственные нужды	1,90	14,65	17,58	5,35	1,90	14,65	17,58	5,35	1,90	14,65	17,58	5,35	1,90	14,65	17,58	5,35	1,90	14,65	17,58	5,35	1,90	14,65	17,58	5,35	1,90	14,65	17,58	5,35
4	Отпуск воды в сеть	37,09	285,34	342,41	104,15	37,89	291,48	349,78	106,39	38,32	294,74	353,69	107,58	38,32	294,74	353,69	107,58	38,30	294,65	353,58	107,55	38,29	294,56	353,47	107,51	38,28	294,46	353,35	107,48
5	Утечка и неучтенный расход воды	12,24	94,14	112,97	34,36	12,24	94,14	112,97	34,36	12,24	94,14	112,97	34,36	12,24	94,14	112,97	34,36	12,23	94,04	112,85	34,33	12,21	93,95	112,74	34,29	12,20	93,86	112,63	34,26
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	31,38	31,38	31,38	31,38	30,75	30,75	30,75	30,75	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,41	30,41	30,41	30,41	30,38	30,38	30,38	30,38	30,36	30,36	30,36	30,36
7	Реализация, в т.ч:	24,86	191,20	229,44	69,79	25,65	197,34	236,81	72,03	26,08	200,61	240,73	73,22	26,08	200,61	240,73	73,22	26,08	200,61	240,73	73,22	26,08	200,61	240,73	73,22	26,08	200,61	240,73	73,22
7.1	населению	24,41	187,74	225,29	68,53	24,41	187,74	225,29	68,53	24,41	187,74	225,29	68,53	24,41	187,74	225,29	68,53	24,41	187,74	225,29	68,53	24,41	187,74	225,29	68,53	24,41	187,74	225,29	68,53
7.2	бюджетным организациям	0,37	2,82	3,39	1,03	0,37	2,82	3,39	1,03	0,37	2,82	3,39	1,03	0,37	2,82	3,39	1,03	0,37	2,82	3,39	1,03	0,37	2,82	3,39	1,03	0,37	2,82	3,39	1,03

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.3	прочим организациям	0,08	0,63	0,76	0,23	0,88	6,77	8,13	2,47	1,30	10,04	12,05	3,66	1,30	10,04	12,05	3,66	1,30	10,04	12,05	3,66	1,30	10,04	12,05	3,66	1,30	10,04	12,05	3,66
	Технологическая зона №43 (ВЗУ-810 п. Луговое)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №43	20,91	501,76164 ₄	501,76164 ₄	183,14	20,91	501,76164 ₄	501,76164 ₄	183,14	20,91	501,76164 ₄	501,76164 ₄	183,14	20,91	501,76164 ₄	501,76164 ₄	183,14	20,91	501,76164 ₄	501,76164 ₄	183,14	20,91	501,76164 ₄	501,76164 ₄	183,14	20,91	501,76164 ₄	501,76164 ₄	183,14
2	Подъем воды по технологической зоне №43	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18
3	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отпуск воды в сеть	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
7	Реализация, в т.ч.:	0,04	0,47	0,57	0,17	0,04	0,47	0,57	0,17	0,04	0,47	0,57	0,17	0,04	0,47	0,57	0,17	0,04	0,47	0,57	0,17	0,04	0,47	0,57	0,17	0,04	0,47	0,57	0,17
7.1	насе­ле­нию	0,03	0,34	0,41	0,12	0,03	0,34	0,41	0,12	0,03	0,34	0,41	0,12	0,03	0,34	0,41	0,12	0,03	0,34	0,41	0,12	0,03	0,34	0,41	0,12	0,03	0,34	0,41	0,12
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,01	0,13	0,16	0,05	0,01	0,13	0,16	0,05	0,01	0,13	0,16	0,05	0,01	0,13	0,16	0,05	0,01	0,13	0,16	0,05	0,01	0,13	0,16	0,05	0,01	0,13	0,16	0,05
	Технологическая зона №44 (ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №44	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №44	7,77	103,56	124,27	37,80	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,55	126,66	38,53	7,92	105,55	126,66	38,53

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Собственные нужды	0,47	6,21	7,46	2,27	0,47	6,21	7,46	2,27	0,47	6,21	7,46	2,27	0,47	6,21	7,46	2,27	0,47	6,21	7,46	2,27	0,47	6,21	7,46	2,27	0,47	6,21	7,46	2,27
4	Отпуск воды в сеть	7,30	97,34	116,81	35,53	7,45	99,34	119,21	36,26	7,45	99,34	119,21	36,26	7,45	99,34	119,21	36,26	7,45	99,34	119,21	36,26	7,45	99,34	119,21	36,26	7,45	99,34	119,20	36,26
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,21	2,82	3,39	1,03	0,21	2,82	3,39	1,03	0,21	2,82	3,39	1,03	0,21	2,82	3,39	1,03	0,21	2,82	3,38	1,03	0,21	2,82	3,38	1,03	0,21	2,81	3,38	1,03
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,72	2,72	2,72	2,72	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
7	Реализация, в т.ч.:	7,09	94,52	113,43	34,50	7,24	96,52	115,83	35,23	7,24	96,52	115,83	35,23	7,24	96,52	115,83	35,23	7,24	96,52	115,83	35,23	7,24	96,52	115,83	35,23	7,24	96,52	115,83	35,23
7.1	населению	6,09	81,24	97,48	29,65	6,09	81,24	97,48	29,65	6,09	81,24	97,48	29,65	6,09	81,24	97,48	29,65	6,09	81,24	97,48	29,65	6,09	81,24	97,48	29,65	6,09	81,24	97,48	29,65
7.2	бюджетным организациям	0,24	3,23	3,88	1,18	0,24	3,23	3,88	1,18	0,24	3,23	3,88	1,18	0,24	3,23	3,88	1,18	0,24	3,23	3,88	1,18	0,24	3,23	3,88	1,18	0,24	3,23	3,88	1,18
7.3	прочим организациям	0,75	10,05	12,07	3,67	0,90	12,05	14,47	4,40	0,90	12,05	14,47	4,40	0,90	12,05	14,47	4,40	0,90	12,05	14,47	4,40	0,90	12,05	14,47	4,40	0,90	12,05	14,47	4,40
Технологическая зона №45 (ВЗУ-921 д. Елагино)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №45	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40
2	Подъем воды по технологической зоне №45	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,85	16,63	5,06
3	Собственные нужды	0,19	0,97	1,16	0,35	0,19	0,97	1,16	0,35	0,19	0,97	1,16	0,35	0,19	0,97	1,16	0,35	0,19	0,97	1,16	0,35	0,19	0,97	1,16	0,35	0,19	0,97	1,16	0,35
4	Отпуск воды в сеть	2,58	12,89	15,46	4,70	2,58	12,89	15,46	4,70	2,58	12,89	15,46	4,70	2,58	12,89	15,46	4,70	2,58	12,89	15,46	4,70	2,58	12,89	15,46	4,70	2,58	12,88	15,46	4,70
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,07	0,37	0,45	0,14	0,07	0,37	0,45	0,14	0,07	0,37	0,45	0,14	0,07	0,37	0,45	0,14	0,07	0,37	0,45	0,14	0,07	0,37	0,45	0,14	0,07	0,37	0,45	0,14
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
7	Реализация, в т.ч.:	2,50	12,51	15,01	4,57	2,50	12,51	15,01	4,57	2,50	12,51	15,01	4,57	2,50	12,51	15,01	4,57	2,50	12,51	15,01	4,57	2,50	12,51	15,01	4,57	2,50	12,51	15,01	4,57
7.1	населению	1,90	9,51	11,41	3,47	1,90	9,51	11,41	3,47	1,90	9,51	11,41	3,47	1,90	9,51	11,41	3,47	1,90	9,51	11,41	3,47	1,90	9,51	11,41	3,47	1,90	9,51	11,41	3,47

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.2	бюджетным организациям	0,07	0,34	0,41	0,13	0,07	0,34	0,41	0,13	0,07	0,34	0,41	0,13	0,07	0,34	0,41	0,13	0,07	0,34	0,41	0,13	0,07	0,34	0,41	0,13	0,07	0,34	0,41	0,13
7.3	прочим организациям	0,53	2,66	3,19	0,97	0,53	2,66	3,19	0,97	0,53	2,66	3,19	0,97	0,53	2,66	3,19	0,97	0,53	2,66	3,19	0,97	0,53	2,66	3,19	0,97	0,53	2,66	3,19	0,97
Технологическая зона №46 (ВЗУ-911 с. Каменское (родник))																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №46	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90
2	Подъем воды по технологической зоне №46	16,06	267,61	321,13	97,68	13,38	267,61	321,13	97,68	17,66	353,11	423,73	128,89	17,66	353,11	423,73	128,89	17,65	353,10	423,72	128,88	17,65	353,09	423,71	128,88	17,65	353,08	423,69	128,87
3	Собственные нужды	1,12	18,74	22,48	6,84	0,94	18,74	22,48	6,84	0,94	18,74	22,48	6,84	0,94	18,74	22,48	6,84	0,94	18,74	22,48	6,84	0,94	18,74	22,48	6,84	0,94	18,74	22,48	6,84
4	Отпуск воды в сеть	14,93	248,87	298,65	90,84	12,44	248,87	298,65	90,84	16,72	334,37	401,25	122,05	16,72	334,37	401,25	122,05	16,72	334,36	401,24	122,04	16,72	334,35	401,22	122,04	16,72	334,34	401,21	122,03
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,71	11,90	14,28	4,34	0,59	11,90	14,28	4,34	0,59	11,90	14,28	4,34	0,59	11,90	14,28	4,34	0,59	11,88	14,26	4,34	0,59	11,87	14,25	4,33	0,59	11,86	14,23	4,33
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
7	Реализация, в т.ч.:	14,22	236,98	284,37	86,50	11,85	236,98	284,37	86,50	16,12	322,48	386,97	117,70	16,12	322,48	386,97	117,70	16,12	322,48	386,97	117,70	16,12	322,48	386,97	117,70	16,12	322,48	386,97	117,70
7.1	населению	12,27	204,50	245,40	74,64	10,22	204,50	245,40	74,64	14,50	290,00	348,00	105,85	14,50	290,00	348,00	105,85	14,50	290,00	348,00	105,85	14,50	290,00	348,00	105,85	14,50	290,00	348,00	105,85
7.2	бюджетным организациям	0,59	9,81	11,77	3,58	0,49	9,81	11,77	3,58	0,49	9,81	11,77	3,58	0,49	9,81	11,77	3,58	0,49	9,81	11,77	3,58	0,49	9,81	11,77	3,58	0,49	9,81	11,77	3,58
7.3	прочим организациям	1,36	22,67	27,21	8,28	1,13	22,67	27,21	8,28	1,13	22,67	27,21	8,28	1,13	22,67	27,21	8,28	1,13	22,67	27,21	8,28	1,13	22,67	27,21	8,28	1,13	22,67	27,21	8,28
Технологическая зона №47 (ВЗУ-931 д. Слизнево)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №47	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
2	Подъем воды по технологической зоне №47	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98
3	Собственные нужды	0,20	0,68	0,82	0,25	0,20	0,68	0,82	0,25	0,20	0,68	0,82	0,25	0,20	0,68	0,82	0,25	0,20	0,68	0,82	0,25	0,20	0,68	0,82	0,25	0,20	0,68	0,82	0,25
4	Отпуск воды в сеть	3,79	12,96	15,55	4,73	3,79	12,96	15,55	4,73	3,79	12,96	15,55	4,73	3,79	12,96	15,55	4,73	3,79	12,96	15,55	4,73	3,79	12,96	15,55	4,73	3,79	12,96	15,55	4,73
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,22	0,76	0,91	0,28	0,22	0,76	0,91	0,28	0,22	0,76	0,91	0,28	0,22	0,76	0,91	0,28	0,22	0,76	0,91	0,28	0,22	0,76	0,91	0,28	0,22	0,76	0,91	0,28
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
7	Реализация, в т.ч:	3,57	12,20	14,64	4,45	3,57	12,20	14,64	4,45	3,57	12,20	14,64	4,45	3,57	12,20	14,64	4,45	3,57	12,20	14,64	4,45	3,57	12,20	14,64	4,45	3,57	12,20	14,64	4,45
7.1	населению	3,02	10,34	12,41	3,77	3,02	10,34	12,41	3,77	3,02	10,34	12,41	3,77	3,02	10,34	12,41	3,77	3,02	10,34	12,41	3,77	3,02	10,34	12,41	3,77	3,02	10,34	12,41	3,77
7.2	бюджетным организациям	0,46	1,59	1,91	0,58	0,46	1,59	1,91	0,58	0,46	1,59	1,91	0,58	0,46	1,59	1,91	0,58	0,46	1,59	1,91	0,58	0,46	1,59	1,91	0,58	0,46	1,59	1,91	0,58
7.3	прочим организациям	0,08	0,27	0,33	0,10	0,08	0,27	0,33	0,10	0,08	0,27	0,33	0,10	0,08	0,27	0,33	0,10	0,08	0,27	0,33	0,10	0,08	0,27	0,33	0,10	0,08	0,27	0,33	0,10
Технологическая зона №48 (ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №48	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00
2	Подъем воды по технологической зоне №48	159,97	2461,05	2953,26	898,28	159,97	2461,05	2953,26	898,28	159,97	2461,05	2953,26	898,28	160,05	2462,37	2954,84	898,76	160,04	2462,20	2954,64	898,70	160,03	2462,03	2954,44	898,64	160,02	2461,87	2954,24	898,58
3	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отпуск воды в сеть	159,97	2461,05	2953,26	898,28	159,97	2461,05	2953,26	898,28	159,97	2461,05	2953,26	898,28	160,05	2462,37	2954,84	898,76	160,04	2462,20	2954,64	898,70	160,03	2462,03	2954,44	898,64	160,02	2461,87	2954,24	898,58
5	Утечка и неучтенный расход воды	10,89	167,51	201,02	61,14	10,89	167,51	201,02	61,14	10,89	167,51	201,02	61,14	10,89	167,51	201,02	61,14	10,88	167,35	200,82	61,08	10,87	167,18	200,62	61,02	10,86	167,01	200,41	60,96
6	Доля утечек	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,79	6,79	6,79	6,79	6,78	6,78	6,78	6,78

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	от отпусков в сеть, %																												
7	Реализация, в т.ч.:	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,17	2294,85	2753,83	837,62	149,17	2294,85	2753,83	837,62	149,17	2294,85	2753,83	837,62	149,17	2294,85	2753,83	837,62
7.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	1,32	1,58	0,48	0,09	1,32	1,58	0,48	0,09	1,32	1,58	0,48	0,09	1,32	1,58	0,48
7.3	прочим организациям	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14	149,08	2293,53	2752,24	837,14
	Технологическая зона №49 (ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж")																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №49	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40
2	Подъем воды по технологической зоне №49	339,90	5665,01	6798,01	2067,73	342,75	5712,52	6855,03	2085,07	342,75	5712,52	6855,03	2085,07	342,75	5712,52	6855,03	2085,07	342,74	5712,41	6854,90	2085,03	342,74	5712,30	6854,76	2084,99	342,73	5712,19	6854,63	2084,95
3	Собственные нужды	36,15	602,55	723,06	219,93	36,15	602,55	723,06	219,93	36,15	602,55	723,06	219,93	36,15	602,55	723,06	219,93	36,15	602,55	723,06	219,93	36,15	602,55	723,06	219,93	36,15	602,55	723,06	219,93
4	Отпуск воды в сеть	303,75	5062,46	6074,95	1847,80	306,60	5109,98	6131,97	1865,14	306,60	5109,98	6131,97	1865,14	306,60	5109,98	6131,97	1865,14	306,59	5109,87	6131,84	1865,10	306,59	5109,76	6131,71	1865,06	306,58	5109,65	6131,58	1865,02
5	Утечка и неучтенный расход воды	6,62	110,27	132,32	40,25	6,62	110,27	132,32	40,25	6,62	110,27	132,32	40,25	6,62	110,27	132,32	40,25	6,61	110,16	132,19	40,21	6,60	110,05	132,06	40,17	6,60	109,94	131,92	40,13
6	Доля утечек от отпусков в сеть, %	1,95	1,95	1,95	1,95	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,92
7	Реализация, в т.ч.:	297,13	4952,19	5942,63	1807,55	299,98	4999,71	5999,65	1824,89	299,98	4999,71	5999,65	1824,89	299,98	4999,71	5999,65	1824,89	299,98	4999,71	5999,65	1824,89	299,98	4999,71	5999,65	1824,89	299,98	4999,71	5999,65	1824,89
7.1	населению	160,93	2682,14	3218,56	978,98	160,93	2682,14	3218,56	978,98	160,93	2682,14	3218,56	978,98	160,93	2682,14	3218,56	978,98	160,93	2682,14	3218,56	978,98	160,93	2682,14	3218,56	978,98	160,93	2682,14	3218,56	978,98
7.2	бюджетным организациям	10,67	177,86	213,44	64,92	10,67	177,86	213,44	64,92	10,67	177,86	213,44	64,92	10,67	177,86	213,44	64,92	10,67	177,86	213,44	64,92	10,67	177,86	213,44	64,92	10,67	177,86	213,44	64,92
7.3	прочим организациям	125,53	2092,19	2510,63	763,65	128,38	2139,71	2567,65	780,99	128,38	2139,71	2567,65	780,99	128,38	2139,71	2567,65	780,99	128,38	2139,71	2567,65	780,99	128,38	2139,71	2567,65	780,99	128,38	2139,71	2567,65	780,99
	Технологическая зона №50 (ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино))																												
1	Значение проектной произ-	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	водительности технологической зоны №50																												
2	Подъем воды по технологической зоне №50	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,00	237,60	72,27	23,16	197,99	237,58	72,26	23,16	197,97	237,57	72,26
3	Собственные нужды	1,51	12,88	15,45	4,70	1,51	12,88	15,45	4,70	1,51	12,88	15,45	4,70	1,51	12,88	15,45	4,70	1,51	12,88	15,45	4,70	1,51	12,88	15,45	4,70	1,51	12,88	15,45	4,70
4	Отпуск воды в сеть	21,66	185,14	222,16	67,57	21,66	185,14	222,16	67,57	21,66	185,14	222,16	67,57	21,66	185,14	222,16	67,57	21,66	185,12	222,15	67,57	21,66	185,11	222,13	67,56	21,66	185,10	222,11	67,56
5	Утечка и неучтенный расход воды	1,61	13,77	16,52	5,02	1,61	13,77	16,52	5,02	1,61	13,77	16,52	5,02	1,61	13,77	16,52	5,02	1,61	13,75	16,50	5,02	1,61	13,74	16,49	5,01	1,61	13,73	16,47	5,01
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,94	6,94	6,94	6,94	6,93	6,93	6,93	6,93
7	Реализация, в т.ч:	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55
7.1	населению	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55	20,05	171,37	205,64	62,55
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технологическая зона №51 (ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №51	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20
2	Подъем воды по технологической зоне №51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,63	3532,64	4239,17	1289,42	176,62	3532,39	4238,87	1289,32	176,61	3532,14	4238,56	1289,23
3	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отпуск воды в сеть	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,63	3532,64	4239,17	1289,42	176,62	3532,39	4238,87	1289,32	176,61	3532,14	4238,56	1289,23
5	Утечка и не-	12,73	254,58	305,50	92,92	12,73	254,58	305,50	92,92	12,73	254,58	305,50	92,92	12,73	254,58	305,50	92,92	12,72	254,33	305,19	92,83	12,70	254,07	304,89	92,74	12,69	253,82	304,58	92,64

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	учтенный расход воды																												
6	Доля утечек от отпусков в сеть, %	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,20	7,20	7,20	7,20	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
7	Реализация, в т.ч.:	163,92	3278,32	3933,98	1196,59	163,92	3278,32	3933,98	1196,59	163,92	3278,32	3933,98	1196,59	163,92	3278,32	3933,98	1196,59	163,92	3278,32	3933,98	1196,59	163,92	3278,32	3933,98	1196,59	163,92	3278,32	3933,98	1196,59
7.1	населению	2,65	52,92	63,50	19,32	2,65	52,92	63,50	19,32	2,65	52,92	63,50	19,32	2,65	52,92	63,50	19,32	2,65	52,92	63,50	19,32	2,65	52,92	63,50	19,32	2,65	52,92	63,50	19,32
7.2	бюджетным организациям	0,06	1,15	1,38	0,42	0,06	1,15	1,38	0,42	0,06	1,15	1,38	0,42	0,06	1,15	1,38	0,42	0,06	1,15	1,38	0,42	0,06	1,15	1,38	0,42	0,06	1,15	1,38	0,42
7.3	прочим организациям	161,21	3224,25	3869,10	1176,85	161,21	3224,25	3869,10	1176,85	161,21	3224,25	3869,10	1176,85	161,21	3224,25	3869,10	1176,85	161,21	3224,25	3869,10	1176,85	161,21	3224,25	3869,10	1176,85	161,21	3224,25	3869,10	1176,85
Технологическая зона №52 (ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №52	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80
2	Подъем воды по технологической зоне №52	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,27	324,33	98,65	17,56	270,22	324,27	98,63	17,56	270,18	324,21	98,61
3	Собственные нужды	3,89	59,92	71,91	21,87	3,89	59,92	71,91	21,87	3,89	59,92	71,91	21,87	3,89	59,92	71,91	21,87	3,89	59,92	71,91	21,87	3,89	59,92	71,91	21,87	3,89	59,92	71,91	21,87
4	Отпуск воды в сеть	13,68	210,40	252,48	76,80	13,68	210,40	252,48	76,80	13,68	210,40	252,48	76,80	13,68	210,40	252,48	76,80	13,67	210,35	252,42	76,78	13,67	210,30	252,36	76,76	13,67	210,25	252,30	76,74
5	Утечка и неучтенный расход воды	3,19	49,12	58,95	17,93	3,19	49,12	58,95	17,93	3,19	49,12	58,95	17,93	3,19	49,12	58,95	17,93	3,19	49,07	58,89	17,91	3,19	49,03	58,83	17,89	3,18	48,98	58,77	17,88
6	Доля утечек от отпусков в сеть, %	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,16	18,16	18,16	18,16	18,14	18,14	18,14	18,14	18,13	18,13	18,13	18,13
7	Реализация, в т.ч.:	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87
7.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87	10,48	161,28	193,53	58,87
Технологическая зона №53 (ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»)																													

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1	Значение проектной производительности технологической зоны №53	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80
2	Подъем воды по технологической зоне №53	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,29	32,75	9,96	1,77	27,29	32,74	9,96	1,77	27,28	32,74	9,96
3	Собственные нужды	0,39	6,05	7,26	2,21	0,39	6,05	7,26	2,21	0,39	6,05	7,26	2,21	0,39	6,05	7,26	2,21	0,39	6,05	7,26	2,21	0,39	6,05	7,26	2,21	0,39	6,05	7,26	2,21
4	Отпуск воды в сеть	1,38	21,25	25,49	7,75	1,38	21,25	25,49	7,75	1,38	21,25	25,49	7,75	1,38	21,25	25,49	7,75	1,38	21,24	25,49	7,75	1,38	21,24	25,48	7,75	1,38	21,23	25,48	7,75
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,32	4,96	5,95	1,81	0,32	4,96	5,95	1,81	0,32	4,96	5,95	1,81	0,32	4,96	5,95	1,81	0,32	4,96	5,95	1,81	0,32	4,95	5,94	1,81	0,32	4,95	5,93	1,81
6	Доля утечек от отпуска в сеть, %	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,16	18,16	18,16	18,16	18,14	18,14	18,14	18,14	18,13	18,13	18,13	18,13
7	Реализация, в т.ч:	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94
7.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94	1,06	16,28	19,54	5,94
Технологическая зона №54 (ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара"))																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №54	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00
2	Подъем воды по технологической зоне №54	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,70	19,68	4,38	53,91	64,70	19,68	4,38	53,91	64,69	19,68
3	Собственные нужды	0,26	3,24	3,88	1,18	0,26	3,24	3,88	1,18	0,26	3,24	3,88	1,18	0,26	3,24	3,88	1,18	0,26	3,24	3,88	1,18	0,26	3,24	3,88	1,18	0,26	3,24	3,88	1,18

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Отпуск воды в сеть	4,12	50,69	60,82	18,50	4,12	50,69	60,82	18,50	4,12	50,69	60,82	18,50	4,12	50,69	60,82	18,50	4,12	50,68	60,82	18,50	4,12	50,68	60,81	18,50	4,12	50,67	60,80	18,49
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,41	5,05	6,05	1,84	0,41	5,05	6,05	1,84	0,41	5,05	6,05	1,84	0,41	5,05	6,05	1,84	0,41	5,04	6,05	1,84	0,41	5,04	6,04	1,84	0,41	5,03	6,04	1,84
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,35	9,35	9,35	9,35	9,34	9,34	9,34	9,34	9,33	9,33	9,33	9,33
7	Реализация, в т.ч.:	3,71	45,64	54,77	16,66	3,71	45,64	54,77	16,66	3,71	45,64	54,77	16,66	3,71	45,64	54,77	16,66	3,71	45,64	54,77	16,66	3,71	45,64	54,77	16,66	3,71	45,64	54,77	16,66
7.1	насе­ле­нию	0,68	8,32	9,99	3,04	0,68	8,32	9,99	3,04	0,68	8,32	9,99	3,04	0,68	8,32	9,99	3,04	0,68	8,32	9,99	3,04	0,68	8,32	9,99	3,04	0,68	8,32	9,99	3,04
7.2	бюд­жет­ным орга­низа­циям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим орга­низа­циям	3,03	37,32	44,78	13,62	3,03	37,32	44,78	13,62	3,03	37,32	44,78	13,62	3,03	37,32	44,78	13,62	3,03	37,32	44,78	13,62	3,03	37,32	44,78	13,62	3,03	37,32	44,78	13,62
	Технологическая зона №55 (Новое ВЗУ д. Могутово)																												
1	Значение проектной произ­вodi-тельно­сти техно­логи­ческой зоны №55	0,00	0	0	0,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00
2	Подъём воды по техно­логи­ческой зоне №55	0,00	0,00	0,00	0,00	150,61	2510,24	3012,29	916,24	150,61	2510,24	3012,29	916,24	150,61	2510,24	3012,29	916,24	150,61	2510,13	3012,16	916,20	150,60	2510,02	3012,02	916,16	150,59	2509,90	3011,88	916,11
3	Соб­ствен­ные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	114,10	136,92	41,65	6,85	114,10	136,92	41,65	6,85	114,10	136,92	41,65	6,85	114,10	136,92	41,65	6,85	114,10	136,92	41,65	6,85	114,10	136,92	41,65
4	Отпуск воды в сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	2396,14	2875,37	874,59	143,77	2396,14	2875,37	874,59	143,77	2396,14	2875,37	874,59	143,76	2396,03	2875,23	874,55	143,75	2395,91	2875,10	874,51	143,75	2395,80	2874,96	874,47
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	114,10	136,92	41,65	6,85	114,10	136,92	41,65	6,85	114,10	136,92	41,65	6,84	113,99	136,79	41,61	6,83	113,87	136,65	41,56	6,83	113,76	136,51	41,52
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	0	0	0	0,00	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,53	4,53	4,53	4,53
7	Реализация, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94
7.1	насе­ле­нию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	бюд­жет­ным орга­низа­циям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94	136,92	2282,04	2738,45	832,94
Технологическая зона №56 (Новое ВЗУ Луговое-2)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №56	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00
2	Подъем воды по технологической зоне №56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	396,00	475,20	144,54	23,76	396,00	475,20	144,54	23,76	395,98	475,18	144,53	23,76	395,96	475,16	144,53	23,76	395,95	475,14	144,52
3	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	18,00	21,60	6,57	1,08	18,00	21,60	6,57	1,08	18,00	21,60	6,57	1,08	18,00	21,60	6,57	1,08	18,00	21,60	6,57
4	Отпуск воды в сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	378,00	453,60	137,97	22,68	378,00	453,60	137,97	22,68	377,98	453,58	137,96	22,68	377,96	453,56	137,96	22,68	377,95	453,54	137,95
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	18,00	21,60	6,57	1,08	18,00	21,60	6,57	1,08	17,98	21,58	6,56	1,08	17,96	21,56	6,56	1,08	17,95	21,54	6,55
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,53	4,53	4,53	4,53
7	Реализация, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40
7.1	населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40	21,60	360,00	432,00	131,40
7.2	бюджетным организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	прочим организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технологическая зона №57 (Новое ВЗУ "Парк Апрель")																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №57	0,00	0	0	0	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45
2	Подъем воды по технологической зоне №57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	55,00	55,00	20,08	4,38	105,00	105,00	38,33	4,38	105,00	105,00	38,33	12,71	305,00	305,00	111,32	12,71	305,00	305,00	111,32	12,71	304,99	304,99	111,32

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,000	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,913
4	Отпуск воды в сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	52,50	52,50	19,16	4,27	102,50	102,50	37,41	4,27	102,50	102,50	37,41	12,60	302,50	302,50	110,41	12,60	302,50	302,50	110,41	12,60	302,49	302,49	110,41
5	Утечка и неучтенный расход воды	0,00	0,00	0,00	0,000	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,913	0,10	2,50	2,50	0,912	0,10	2,50	2,50	0,911	0,10	2,49	2,49	0,910
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	0	0	0	0	4,55	4,55	4,55	4,55	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
7	Реализация, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	50,00	50,00	18,25	4,17	100,00	100,00	36,50	4,17	100,00	100,00	36,50	12,50	300,00	300,00	109,50	12,50	300,00	300,00	109,50	12,50	300,00	300,00	109,50
7.1	насе­ле­нию	0,00	0,00	0,00	0,000	2,08	50,00	50,00	18,250	4,17	100,00	100,00	36,500	4,17	100,00	100,00	36,500	12,50	300,00	300,00	109,500	12,50	300,00	300,00	109,500	12,50	300,00	300,00	109,500
7.2	бюд­жет­ным орга­низа­циям	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
7.3	прочим орга­низа­циям	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Итого по городскому округу Наро-Фоминск																													
1	Значение проектной производительно­сти ВЗУ	7246,64	173919,36	173919,36	63480,57	7427,06	178249,36	178249,36	65061,02	7468,72	179249,36	179249,36	65426,02	7468,72	179249,36	179249,36	65426,02	7468,72	179249,36	179249,36	65426,02	7468,72	179249,36	179249,36	65426,02	7468,72	179249,36	179249,36	65426,02
2	Подъём воды	3471,86	45666,82	54800,18	16668,39	3577,40	47212,75	56593,86	17232,65	3895,16	51415,85	61627,59	18766,79	4004,77	52866,36	63368,20	19296,22	4012,85	53063,14	63564,33	19368,04	4012,60	53059,91	63560,47	19366,87	4012,34	53056,70	63556,61	19365,69
3	Собственные нужды	106,07	1411,97	1694,36	515,37	112,78	1528,57	1833,24	557,93	113,86	1546,57	1854,84	564,50	113,86	1546,57	1854,84	564,50	113,86	1546,57	1854,84	564,50	113,86	1546,57	1854,84	564,50	113,86	1546,57	1854,84	564,50
4	Отпуск воды в сеть	3365,32	44246,96	53096,35	16150,14	3614,76	48186,53	57763,45	17588,09	3955,20	52767,64	63250,77	19260,19	4064,81	54218,14	64991,38	19789,62	4072,89	54414,79	65187,35	19861,40	4072,62	54411,44	65183,33	19860,17	4072,36	54408,09	65179,31	19858,95
5	Утечка и неучтенный расход воды	255,17	3221,11	3865,34	1175,71	255,07	3223,61	3866,94	1176,62	255,07	3223,61	3866,94	1176,62	255,07	3223,61	3866,94	1176,62	254,81	3220,39	3863,07	1175,44	254,56	3217,17	3859,21	1174,27	254,30	3213,95	3855,35	1173,09
6	Доля утечек от отпус­ка в сеть, %	7,05	7,05	7,05	7,05	6,83	6,83	6,83	6,83	6,27	6,27	6,27	6,27	6,10	6,10	6,10	6,10	6,07	6,07	6,08	6,07	6,06	6,06	6,07	6,06	6,06	6,06	6,07	6,06
7	Реализация, в т.ч.:	3110,15	41025,84	49231,01	14974,43	3352,85	44848,82	53759,59	16369,82	3692,21	49411,92	59225,31	18035,35	3801,82	50862,43	60965,92	18564,79	3810,15	51062,43	61165,92	18637,79	3810,15	51062,43	61165,92	18637,79	3810,15	51062,43	61165,92	18637,79
7.1	насе­ле­нию	1539,20	19406,69	23288,03	7083,44	1576,37	19987,43	23955,18	7295,41	1877,41	24152,51	28943,28	8815,67	1877,41	24152,51	28943,28	8815,67	1885,74	24352,51	29143,28	8888,67	1885,74	24352,51	29143,28	8888,67	1885,74	24352,51	29143,28	8888,67
7.2	бюд­жет­ным орга­низа­циям	243,46	3212,08	3854,49	1172,41	249,58	3290,54	3948,50	1201,05	250,40	3302,12	3962,40	1205,27	250,57	3304,63	3965,40	1206,19	250,57	3304,63	3965,40	1206,19	250,57	3304,63	3965,40	1206,19	250,57	3304,63	3965,40	1206,19
7.3	прочим орга­низа­циям	1327,48	18407,08	22088,49	6718,58	1526,90	21570,85	25855,91	7873,36	1564,40	21957,29	26319,64	8014,41	1673,84	23405,29	28057,24	8542,93	1673,84	23405,29	28057,24	8542,93	1673,84	23405,29	28057,24	8542,93	1673,84	23405,29	28057,24	8542,93

2.3.5 Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в поселении, городском округе

2.3.5.1 Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода

Значения резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей по источникам тепловой энергии на территории Наро-Фоминского городского округа представлены в таблице (Таблица 2.67).

2.3.5.2 Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) представлен в разделе 2.3.4.2. К 2040 году на территории Наро-Фоминского городского округа, в связи с приростом объемов потребления питьевой воды, дефицит мощности ИЦВ наблюдаться не будет.

Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в каждый год перспективного периода в таблице (Таблица 2.68).

2.3.5.3 Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

Таблица 2.67 – Значения резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей по источникам

№ п/п	Источник тепловой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
1	Котельная № 1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
		Собственные нужды, Гкал/час	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,465	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965
		Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,589	2,089	2,089	2,089	2,089	2,089	2,089	2,089
2	Котельная № 2	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
		Собственные нужды, Гкал/час	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,426	4,426	4,426	4,426	4,426	4,426	4,426	4,426
		Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823	0,823
3	Котельная № 3	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,8	1,8	1,8	Перевод котельной № 3 в режим ЦТП, переключение нагрузок на котельную №5.				
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,8	1,8	1,8					
		Собственные нужды, Гкал/час	0,009	0,009	0,009					
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,046	0,046	0,046					
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,181	1,181	1,181					
		Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,564	0,564	0,564					
4	Котельная № 4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
		Собственные нужды, Гкал/час	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	9,298	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645	9,645

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	9,273	8,926	8,926	8,926	8,926	8,926	8,926	8,926
5	Котельная № 5	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36
		Собственные нужды, Гкал/час	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	18,48	18,48	18,48	19,661	19,661	19,661	19,661	19,661
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	3,76	3,76	3,76	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
6	Котельная № 6	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Собственные нужды, Гкал/час	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198
7	Котельная № 7	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	41	41	41	44	44	44	44	44
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	41	41	41	44	44	44	44	44
		Собственные нужды, Гкал/час	0,125	0,125	0,125	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,259	1,259	1,259	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	39,827	39,827	39,827	39,827	39,827	39,827	39,827	39,827
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-0,211	-0,211	-0,211	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688
8	Котельная № 8	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675
		Собственные нужды, Гкал/час	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,149	4,206	4,206	4,206	4,206	4,206	4,206	4,206

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	8,164	8,107	8,107	8,107	8,107	8,107	8,107	8,107
9	Котельная № 10	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45	38,45
		Собственные нужды, Гкал/час	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	31,746	31,746	31,746	31,746	31,746	31,746	31,746	31,746
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	5,628	5,628	5,628	5,628	5,628	5,628	5,628	5,628
10	Котельная № 11	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Собственные нужды, Гкал/час	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
11	Котельная № 12	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		Собственные нужды, Гкал/час	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478	1,478
12	Котельная № 13	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Перевод котельной № 13 в режим ЦТП, переключение нагрузок на котельную №37.							
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час								
		Собственные нужды, Гкал/час								
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час								
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час								

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час								
13	Котельная № 14	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675
		Собственные нужды, Гкал/час	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621	0,621
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	8,586	9,586	9,586	9,586	9,586	9,586	9,586	9,586
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	3,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
14	Котельная № 15	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	6	6	6	6	6
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	6	6	6	6	6
		Собственные нужды, Гкал/час	0,028	0,028	0,028	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,142	0,142	0,142	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,244	5,244	5,244	5,244	5,244	5,244	5,244	5,244
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-2,214	-2,214	-2,214	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437
15	Котельная № 17	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
		Собственные нужды, Гкал/час	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
16	Котельная № 18	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
		Собственные нужды, Гкал/час	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978
17	Котельная № 19	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
		Собственные нужды, Гкал/час	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	29,563	30,077	30,077	30,077	30,077	30,077	30,077	30,077
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,719	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205
18	Котельная № 20	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
		Собственные нужды, Гкал/час	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	12,432	12,432	12,432	12,432	12,432	12,432	12,432	12,432
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	6,664	6,664	6,664	6,664	6,664	6,664	6,664	6,664
19	Котельная № 21	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	9	9	9	9
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	9	9	9	9
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	7,641	7,641	7,641	7,641	7,641	7,641	7,641	7,641
20	Котельная № 22	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,158	1,158	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	2,94	2,94	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
21	Котельная № 23	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
		Собственные нужды, Гкал/час	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,362	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	2,869	2,619	2,619	2,619	2,619	2,619	2,619	2,619
22	Котельная № 24	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
		Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284
23	Котельная № 25	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616
		Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
24	Котельная № 26	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
		Собственные нужды, Гкал/час	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312	0,312
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,746	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,065	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965	0,965
25	Котельная № 27	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	25,749	25,749	25,749	25,749	25,749	25,749	25,749	25,749
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565
26	Котельная № 29	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	6,75	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
		Собственные нужды, Гкал/час	0,037	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,264	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,398	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	4,051	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088
27	Котельная № 30	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
		Собственные нужды, Гкал/час	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
28	Котельная № 37	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77
		Собственные нужды, Гкал/час	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	12,257	12,257	12,257	12,257	12,257	12,257	12,257	12,257

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037	4,037
29	Котельная № 42	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169
30	Котельная № 43	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
		Собственные нужды, Гкал/час	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825	1,825
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	29,619	29,619	23,338	23,338	23,338	23,338	23,338	23,338
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	7,038	7,038	13,319	13,319	13,319	13,319	13,319	13,319
31	Котельная № 44	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
32	Котельная № 45	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	6	6	6	8	8	8	8	8
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	6	6	6	8	8	8	8	8
		Собственные нужды, Гкал/час	0,016	0,016	0,016	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,213	1,213	1,213	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909	4,909

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-0,138	-0,138	-0,138	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452
33	Котельная № 47	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171
		Собственные нужды, Гкал/час	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,755	1,755	1,755	1,755	1,755	1,755	1,755	1,755
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304
34	Котельная № 48	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
		Собственные нужды, Гкал/час	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327
35	Котельная № 49	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Собственные нужды, Гкал/час	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471
36	Котельная № 50	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
		Собственные нужды, Гкал/час	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	81,989	82,169	82,319	82,319	82,319	82,319	82,319	82,319

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	6,22	6,04	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
37	Котельная № 52	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675	12,675
		Собственные нужды, Гкал/час	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,686	0,686	0,686	0,686	0,686	0,686	0,686	0,686
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,427	7,806	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966	8,966
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	6,478	4,099	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939
38	Котельная № 53	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	10	10	10	13	13	13	13	13
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	10	10	10	13	13	13	13	13
		Собственные нужды, Гкал/час	0,038	0,038	0,038	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,473	0,473	0,473	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	9,582	9,582	9,582	9,582	9,582	9,582	9,582	9,582
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-0,093	-0,093	-0,093	2,754	2,754	2,754	2,754	2,754
39	Котельная № 54	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		Собственные нужды, Гкал/час	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,472	5,472	5,732	5,732	5,732	5,732	5,732	5,732
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,759	1,759	1,499	1,499	1,499	1,499	1,499	1,499
40	Котельная № 55	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
		Собственные нужды, Гкал/час	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	8,272	8,272	8,272	8,272	8,272	8,272	8,272	8,272

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675
41	Котельная № 56	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
		Собственные нужды, Гкал/час	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
42	Котельная № 58	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	18,06	18,06	18,06	40	40	40	40	40
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	18,06	18,06	18,06	40	40	40	40	40
		Собственные нужды, Гкал/час	0,045	0,045	0,045	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,351	0,351	0,351	0,777	0,777	0,777	0,777	0,777
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	20,934	20,934	20,934	20,934	20,934	20,934	20,934	20,934
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-3,27	-3,27	-3,27	18,189	18,189	18,189	18,189	18,189
43	Котельная № 61	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4	4	4	4	4	4	4	4
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4	4	4	4	4	4	4	4
		Собственные нужды, Гкал/час	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,697	1,697	1,697	1,697	1,697	1,697	1,697	1,697
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163	2,163
44	Котельная № 62	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552
		Собственные нужды, Гкал/час	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591
45	Котельная № 63	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		Собственные нужды, Гкал/час	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855
46	Котельная № 64	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457
		Собственные нужды, Гкал/час	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
47	Котельная № 66	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
		Собственные нужды, Гкал/час	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864	1,864
48	Котельная № 68	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4	4	4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4	4	4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
		Собственные нужды, Гкал/час	0,028	0,028	0,028	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,326	0,326	0,326	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,064	3,064	3,064	3,064	3,064	3,064	3,064	3,064

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,582	0,582	0,582	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
49	Котельная № 69	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
		Собственные нужды, Гкал/час	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
50	Котельная № 70	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
		Собственные нужды, Гкал/час	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157
51	Котельная № 71	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		Собственные нужды, Гкал/час	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306	0,306
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,087	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	2,088	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075
52	Котельная № 72	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
		Собственные нужды, Гкал/час	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099
53	Котельная № 73	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
		Собственные нужды, Гкал/час	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,28	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377	3,377
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,73	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633
54	Котельная № 76	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
		Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
55	Котельная № 80	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3	3	3	3	3	3	3	3
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3	3	3	3	3	3	3	3
		Собственные нужды, Гкал/час	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408
56	Котельная ООО «НарПромЭнерго»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	41	41	41	41	41	41	41	41
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	41	41	41	41	41	41	41	41
		Собственные нужды, Гкал/час	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	33,105	33,105	33,105	33,105	33,105	33,105	33,105	33,105
57	Котельная АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Собственные нужды, Гкал/час	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973
58	Котельная ООО «А.О.З.»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
		Собственные нужды, Гкал/час	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	8	8	8	8	8	8	8	8
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Котельная ООО «ЖилКомСервис»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
		Собственные нужды, Гкал/час	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,591	4,591	4,591	4,591	4,591	4,591	4,591	4,591
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099
60	Котельная №6	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083
		Собственные нужды, Гкал/час	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,979	0,979	0,979	0,979	0,979	0,979	0,979	0,979

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Котельная № 22	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
		Собственные нужды, Гкал/час	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3	3	3	3	3	3	3	3
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Котельная №172	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
		Собственные нужды, Гкал/час	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572
63	Котельная №516 (работает сов- местно на одну сеть с котельной №576)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	10,5	10,5	Перевод абонентов жилого фонда по ул. Маршала Куркоткина, в т.ч. абонента по ул. Пешехонова д.10 на новую БМК "ул.Маршала Куркоткина" . Котельная функционирует для обеспечения тепловой энергией внутренних потребителей.					
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	10,5	10,5						
		Собственные нужды, Гкал/час	0,251	0,251						
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-						
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-						
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-	-						
64	Котельная №576	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	90	90	Перевод абонентов жилого фонда по ул. Маршала Куркоткина, в т.ч. абонента по ул. Пешехонова д.10 на новую БМК "ул.Маршала Куркоткина" . Котельная функционирует для обеспечения тепловой энергией внутренних потребителей.					
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	90	90						
		Собственные нужды, Гкал/час	2,034	2,034						
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,881	0,881						
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	10,404	10,404						

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	86,93	86,93						
65	Крышная котель- ная «ул. Войкова, 3»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Крышная котель- ная «ул. Войкова, 5»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Крышная котель- ная «ул. Рижская, д. 1А»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Крышная котель- ная ТСЖ «Радуж- ный»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Крышная котель- ная ЖК «Николь- ский»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Крышная котель- ная ЖК «Авиа- тор»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
		Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Котельная ГУП «Медицинский центр» санаторий Литвиново	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		Собственные нужды, Гкал/час	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	2	2	2	2	2	2	2	2
72	БМК "ул.Маршала Куркоткина"	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
		Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,377	0,377	0,377	0,377	0,377	0,377
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	16,685	16,685	16,685	16,685	16,685	16,685

№ п/п	Источник тепло- вой энергии	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-	-	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
73	БМК "Парк Ап- рель"	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
		Собственные нужды, Гкал/час	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6	6	6	6	6	6	6	6
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	3,584	3,584	3,584	3,584	3,584	3,584	3,584	3,584
74	Котельная с газо- проводом для Московской об- ластной психиат- рической боль- ницы № 23 по ад- ресу: Наро-Фо- минский г.о., с. Каменское	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
		Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
		Собственные нужды, Гкал/час	-	Котельная работает на собственные нужды, жилой фонд не обслуживает, значения ре- зерва/дефицита не определяются.						
		Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-							
		Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-							
		Резерв/дефицит тепловой мощно- сти, Гкал/час	-							

Таблица 2.68 – Резервы и дефициты обеспечения питьевой водой потребителей в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
		г. Наро-Фоминск																											
		ВЗУ-110 ул. Новикова, ВЗУ-111 ул. Московская, ВЗУ-113 Парк Воровского, ВЗУ-114 ул. Московская, ВЗУ-115 ул. Л.Толстого																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №1 всего, в том числе:	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8	1930	46320	46320	16906,8
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-110 ул. Новикова	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00	750	18000	18000	6570,00
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-111 ул. Московская	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00
1.3	Значение проектной производительности ВЗУ-113 Парк Воровского	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60	260	6240	6240	2277,60
1.4	Значение проектной производительности ВЗУ-114 ул. Московская	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20	220	5280	5280	1927,20
1.5	Значение проектной производительности ВЗУ-115 ул.	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00	350	8400	8400	3066,00

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	Л.Толстого																												
2	Подъем воды по технологической зоне №1 всего, в том числе:	917,94	12280,19	14736,22	4482,27	951,29	12726,26	15271,51	4645,08	952,68	12744,91	15293,89	4651,89	1059,57	14174,91	17009,89	5173,84	1059,49	14173,79	17008,55	5173,43	1059,41	14172,67	17007,21	5173,03	1059,32	14171,56	17005,87	5172,62
2.1	Подъем воды ВЗУ-110 ул. Новикова	495,65	6630,72	7956,86	2420,21	498,65	6670,85	8005,02	2434,86	501,66	6711,23	8053,47	2449,60	504,70	6751,85	8102,22	2464,43	507,76	6792,72	8151,26	2479,34	510,83	6833,84	8200,60	2494,35	513,92	6875,20	8250,24	2509,45
2.2	Подъем воды ВЗУ-111 ул. Московская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Подъем воды ВЗУ-113 Парк Воровского	285,46	3818,92	4582,71	1393,91	287,19	3842,04	4610,44	1402,34	288,93	3865,29	4638,35	1410,83	290,68	3888,69	4666,43	1419,37	292,44	3912,23	4694,67	1427,96	294,21	3935,91	4723,09	1436,61	295,99	3959,73	4751,68	1445,30
2.4	Подъем воды ВЗУ-114 ул. Московская	136,83	1830,55	2196,66	668,15	137,66	1841,63	2209,95	672,19	138,49	1852,78	2223,33	676,26	139,33	1863,99	2236,79	680,36	140,18	1875,27	2250,33	684,47	141,03	1886,62	2263,95	688,62	141,88	1898,04	2277,65	692,79
2.5	Подъем воды ВЗУ-115 ул. Л.Толстого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Резерв / дефицит	1012,06	34039,81	31583,78	12424,53	978,71	33593,74	31048,49	12261,72	977,32	33575,09	31026,11	12254,91	870,43	32145,09	29310,11	11732,96	870,51	32146,21	29311,45	11733,37	870,59	32147,33	29312,79	11733,77	870,68	32148,44	29314,13	11734,18
4	Доля резерва от фактической производительности, %	52,44	73,49	68,19	73,49	50,71	72,53	67,03	72,53	50,64	72,49	66,98	72,49	45,10	69,40	63,28	69,40	45,10	69,40	63,28	69,40	45,11	69,40	63,28	69,40	45,11	69,41	63,29	69,41
	д. Бекасово																												
	ВЗУ-121 д/о Бекасово																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №2	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40	65	1560	1560	569,40
2	Подъем воды по технологической зоне №2	31,90	354,47	425,37	129,38	40,81	453,46	544,15	165,51	59,17	657,46	788,95	239,97	59,17	657,46	788,95	239,97	59,17	657,43	788,92	239,96	59,17	657,40	788,89	239,95	59,16	657,38	788,85	239,94

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
3	Резерв / дефицит	33,10	1205,53	1134,63	440,02	24,19	1106,54	1015,85	403,89	5,83	902,54	771,05	329,43	5,83	902,54	771,05	329,43	5,83	902,57	771,08	329,44	5,83	902,60	771,11	329,45	5,84	902,62	771,15	329,46
4	Доля резерва от фактической производительности, %	50,92	77,28	72,73	77,28	37,21	70,93	65,12	70,93	8,97	57,86	49,43	57,86	8,97	57,86	49,43	57,86	8,97	57,86	49,43	57,86	8,97	57,86	49,43	57,86	8,98	57,86	49,43	57,86
	г. Наро-Фоминск																												
	ВЗУ-117 ул. Шибанкова																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №3	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00	333,33	8000	8000	2920,00
2	Подъем воды по технологической зоне №3	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,43	2962,33	3554,80	1081,25	221,41	2962,07	3554,48	1081,15	221,39	2961,80	3554,16	1081,06	221,37	2961,53	3553,84	1080,96
3	Резерв / дефицит	111,90	5037,67	4445,20	1838,75	111,90	5037,67	4445,20	1838,75	111,90	5037,67	4445,20	1838,75	111,90	5037,67	4445,20	1838,75	111,92	5037,93	4445,52	1838,85	111,94	5038,20	4445,84	1838,94	111,96	5038,47	4446,16	1839,04
4	Доля резерва от фактической производительности, %	33,57	62,97	55,56	62,97	33,57	62,97	55,56	62,97	33,57	62,97	55,56	62,97	33,57	62,97	55,56	62,97	33,58	62,97	55,57	62,97	33,58	62,98	55,57	62,98	33,59	62,98	55,58	62,98
	г. Наро-Фоминск																												
	ВЗУ-131 ул. Связистов																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №4	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40
2	Подъем воды по технологической зоне №4	4,37	58,44	70,13	21,33	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,17	97,40	29,63	6,07	81,16	97,40	29,62	6,07	81,16	97,39	29,62	6,07	81,15	97,39	29,62
3	Резерв / дефицит	10,63	301,56	289,87	110,07	8,93	278,83	262,60	101,77	8,93	278,83	262,60	101,77	8,93	278,83	262,60	101,77	8,93	278,84	262,60	101,78	8,93	278,84	262,61	101,78	8,93	278,85	262,61	101,78
4	Доля резерва от фактической производительности, %	70,88	83,77	80,52	83,77	59,55	77,45	72,94	77,45	59,55	77,45	72,94	77,45	59,55	77,45	72,94	77,45	59,55	77,45	72,95	77,45	59,56	77,46	72,95	77,46	59,56	77,46	72,95	77,46
	г. Апрелевка																												
	ВЗУ-226 ул. Парковая, ВЗУ-228 ул. Дубки, ВЗУ-229 ул. Горького																												

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
1	Значение проектной производительности технологической зоны №5 всего, в том числе:	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60	760	18240	18240	6657,60
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-226 ул. Парковая	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20	120,00	2880	2880	1051,20
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-228 ул. Дубки	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20
1.3	Значение проектной производительности ВЗУ-229 ул. Горького	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20
2	Подъем воды по технологической зоне №5 всего, в том числе:	533,29	6837,04	8204,45	2495,52	534,27	6849,65	8219,58	2500,12	666,45	8544,18	10253,01	3118,62	666,54	8545,36	10254,43	3119,06	666,51	8544,95	10253,95	3118,91	666,47	8544,55	10253,46	3118,76	666,44	8544,14	10252,97	3118,61
2.1	Подъем воды ВЗУ-226 ул. Парковая	134,71	1727,06	2072,47	630,38	134,67	1726,54	2071,85	630,19	134,63	1726,03	2071,23	630,00	134,59	1725,51	2070,62	629,81	134,55	1725,00	2070,00	629,62	134,51	1724,48	2069,38	629,44	134,47	1723,97	2068,76	629,25
2.2	Подъем воды ВЗУ-228 ул. Дубки	241,52	3096,40	3715,68	1130,19	241,45	3095,48	3714,57	1129,85	241,38	3094,55	3713,46	1129,51	241,30	3093,63	3712,36	1129,18	241,23	3092,71	3711,25	1128,84	241,16	3091,78	3710,14	1128,50	241,09	3090,86	3709,03	1128,16
2.3	Подъем воды ВЗУ-229 ул. Горького	157,06	2013,58	2416,29	734,96	157,01	2012,98	2415,57	734,74	156,97	2012,38	2414,85	734,52	156,92	2011,77	2414,13	734,30	156,87	2011,17	2413,41	734,08	156,82	2010,57	2412,69	733,86	156,78	2009,97	2411,97	733,64
3	Резерв / дефицит	226,71	11402,96	10035,55	4162,08	225,73	11390,35	10020,42	4157,48	93,55	9695,82	7986,99	3538,98	93,46	9694,64	7985,57	3538,54	93,49	9695,05	7986,05	3538,69	93,53	9695,45	7986,54	3538,84	93,56	9695,86	7987,03	3538,99

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Доля резерва от фактической производительности, %	29,83	62,52	55,02	62,52	29,70	62,45	54,94	62,45	12,31	53,16	43,79	53,16	12,30	53,15	43,78	53,15	12,30	53,15	43,78	53,15	12,31	53,15	43,79	53,15	12,31	53,16	43,79	53,16
д. Глаголево, д. Мишуткино ВЗУ-311 пос. Глаголево, ВЗУ-313 пос. Глаголево																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №6 всего, в том числе:	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80	55	1320	1320	481,80
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-311 пос. Глаголево	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20	45,00	1080	1080	394,20
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-313 пос. Глаголево	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №6 всего, в том числе:	1,83	33,19	39,83	12,12	1,83	33,19	39,83	12,12	5,13	93,19	111,83	34,02	5,13	93,19	111,83	34,02	5,13	93,19	111,83	34,01	5,13	93,19	111,82	34,01	5,13	93,18	111,82	34,01
2.1	Подъем воды ВЗУ-311 пос. Глаголево	0,48	8,71	10,45	3,18	0,48	8,71	10,45	3,18	0,48	8,70	10,44	3,18	0,48	8,70	10,44	3,18	0,48	8,70	10,43	3,17	0,48	8,69	10,43	3,17	0,48	8,69	10,43	3,17
2.2	Подъем воды ВЗУ-313 пос. Глаголево	1,35	24,48	29,38	8,94	1,35	24,47	29,37	8,93	1,35	24,46	29,36	8,93	1,35	24,45	29,35	8,93	1,34	24,45	29,33	8,92	1,34	24,44	29,32	8,92	1,34	24,43	29,31	8,92
3	Резерв / дефицит	53,17	1286,81	1280,17	469,68	53,17	1286,81	1280,17	469,68	49,87	1226,81	1208,17	447,78	49,87	1226,81	1208,17	447,78	49,87	1226,81	1208,17	447,79	49,87	1226,81	1208,18	447,79	49,87	1226,82	1208,18	447,79

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Доля резерва от фактической производительности, %	96,68	97,49	96,98	97,49	96,68	97,49	96,98	97,49	90,68	92,94	91,53	92,94	90,68	92,94	91,53	92,94	90,68	92,94	91,53	92,94	90,68	92,94	91,53	92,94	90,68	92,94	91,53	92,94
	д. Новоглаголево																												
	ВЗУ-312 Новоглаголево (в/ч №33)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №7	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №7	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,28	134,73	40,98	15,33	112,27	134,73	40,98	15,32	112,27	134,72	40,98	15,32	112,26	134,71	40,98
3	Резерв / дефицит	9,67	487,72	465,27	178,02	9,67	487,72	465,27	178,02	9,67	487,72	465,27	178,02	9,67	487,72	465,27	178,02	9,67	487,73	465,27	178,02	9,68	487,73	465,28	178,02	9,68	487,74	465,29	178,02
4	Доля резерва от фактической производительности, %	38,70	81,29	77,54	81,29	38,70	81,29	77,54	81,29	38,70	81,29	77,54	81,29	38,70	81,29	77,54	81,29	38,70	81,29	77,55	81,29	38,70	81,29	77,55	81,29	38,71	81,29	77,55	81,29
	г. Апрелевка, ЖК "Весна"																												
	ВЗУ-231 "Весна"																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №8	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80	230,00	5520	5520	2014,80
2	Подъем воды по технологической зоне №8	66,27	946,74	1136,08	345,56	89,69	1281,31	1537,57	467,68	223,06	3186,63	3823,95	1163,12	223,06	3186,63	3823,95	1163,12	223,06	3186,58	3823,90	1163,10	223,06	3186,54	3823,85	1163,09	223,05	3186,49	3823,79	1163,07
3	Резерв / дефицит	163,73	4573,26	4383,92	1669,24	140,31	4238,69	3982,43	1547,12	6,94	2333,37	1696,05	851,68	6,94	2333,37	1696,05	851,68	6,94	2333,42	1696,10	851,70	6,94	2333,46	1696,15	851,71	6,95	2333,51	1696,21	851,73
4	Доля резерва от фактической производительности, %	71,19	82,85	79,42	82,85	61,00	76,79	72,15	76,79	3,02	42,27	30,73	42,27	3,02	42,27	30,73	42,27	3,02	42,27	30,73	42,27	3,02	42,27	30,73	42,27	3,02	42,27	30,73	42,27
	д. Мартымяново																												
	ВЗУ-251 мкр. Мартымяново-4, ВЗУ-252 мкр. Мартымяново-3																												
1	Значение	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	проектной производительности технологической зоны №9 всего, в том числе:																												
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-251 мкр. Мартыново-4	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-252 мкр. Мартыново-3	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №9 всего, в том числе:	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,34	482,81	146,86	24,14	402,33	482,79	146,85	24,14	402,31	482,77	146,84	24,14	402,29	482,75	146,84
2.1	Подъем воды ВЗУ-251 мкр. Мартыново-4	24,17	402,83	483,39	147,03	24,16	402,67	483,20	146,97	24,15	402,51	483,01	146,92	24,14	402,35	482,82	146,86	24,13	402,20	482,63	146,80	24,12	402,04	482,44	146,74	24,11	401,88	482,25	146,69
2.2	Подъем воды ВЗУ-252 мкр. Мартыново-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Резерв / дефицит	25,86	797,66	717,19	291,14	25,86	797,66	717,19	291,14	25,86	797,66	717,19	291,14	25,86	797,66	717,19	291,14	25,86	797,67	717,21	291,15	25,86	797,69	717,23	291,16	25,86	797,71	717,25	291,16
4	Доля резерва от фактической производительности, %	51,72	66,47	59,77	66,47	51,72	66,47	59,77	66,47	51,72	66,47	59,77	66,47	51,72	66,47	59,77	66,47	51,72	66,47	59,77	66,47	51,72	66,47	59,77	66,47	51,73	66,48	59,77	66,48
п. Победа																													

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
		ВЗУ-241 "Победа"																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №10	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00
2	Подъем воды по технологической зоне №10	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,59	17,82	3,81	48,82	58,58	17,82	3,81	48,82	58,58	17,82	3,81	48,82	58,58	17,82
3	Резерв / дефицит	46,19	1151,18	1141,41	420,18	46,19	1151,18	1141,41	420,18	46,19	1151,18	1141,41	420,18	46,19	1151,18	1141,41	420,18	46,19	1151,18	1141,42	420,18	46,19	1151,18	1141,42	420,18	46,19	1151,18	1141,42	420,18
4	Доля резерва от фактической производительности, %	92,38	95,93	95,12	95,93	92,38	95,93	95,12	95,93	92,38	95,93	95,12	95,93	92,38	95,93	95,12	95,93	92,38	95,93	95,12	95,93	92,38	95,93	95,12	95,93	92,38	95,93	95,12	95,93
		д. Софьино																											
		ВЗУ-321 д. Софьино																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №11	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40
2	Подъем воды по технологической зоне №11	65,08	527,00	632,40	192,35	70,44	570,40	684,48	208,19	90,95	736,40	883,68	268,78	90,95	736,40	883,68	268,78	90,94	736,36	883,64	268,77	90,94	736,33	883,60	268,76	90,93	736,30	883,56	268,75
3	Резерв / дефицит	249,92	7033,00	6927,60	2567,05	244,56	6989,60	6875,52	2551,21	224,05	6823,60	6676,32	2490,62	224,05	6823,60	6676,32	2490,62	224,06	6823,64	6676,36	2490,63	224,06	6823,67	6676,40	2490,64	224,07	6823,70	6676,44	2490,65
4	Доля резерва от фактической производительности, %	79,34	93,03	91,63	93,03	77,64	92,46	90,95	92,46	71,13	90,26	88,31	90,26	71,13	90,26	88,31	90,26	71,13	90,26	88,31	90,26	71,13	90,26	88,31	90,26	71,13	90,26	88,31	90,26
		п. Дома отдыха "Отличник"																											
		ВЗУ-341 д/о Отличник																											
1	Значение проектной производительности технологической	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64	14,00	336	336	122,64

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	зоны №12																												
2	Подъем воды по технологической зоне №12	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,70	11,89	45,74	54,89	16,69	11,89	45,74	54,88	16,69	11,89	45,73	54,88	16,69
3	Резерв / дефицит	2,11	290,26	281,11	105,94	2,11	290,26	281,11	105,94	2,11	290,26	281,11	105,94	2,11	290,26	281,11	105,94	2,11	290,26	281,11	105,95	2,11	290,26	281,12	105,95	2,11	290,27	281,12	105,95
4	Доля резерва от фактической производительности, %	15,05	86,39	83,66	86,39	15,05	86,39	83,66	86,39	15,05	86,39	83,66	86,39	15,05	86,39	83,66	86,39	15,06	86,39	83,66	86,39	15,06	86,39	83,67	86,39	15,06	86,39	83,67	86,39
р.п. Калинин																													
ВЗУ-771 п. Калинин																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №13	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00	208,33	5000	5000	1825,00
2	Подъем воды по технологической зоне №13	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,38	2224,05	676,48	144,56	1853,29	2223,95	676,45	144,55	1853,20	2223,84	676,42	144,54	1853,11	2223,74	676,39
3	Резерв / дефицит	63,77	3146,62	2775,95	1148,52	63,77	3146,62	2775,95	1148,52	63,77	3146,62	2775,95	1148,52	63,77	3146,62	2775,95	1148,52	63,78	3146,71	2776,05	1148,55	63,78	3146,80	2776,16	1148,58	63,79	3146,89	2776,26	1148,61
4	Доля резерва от фактической производительности, %	30,61	62,93	55,52	62,93	30,61	62,93	55,52	62,93	30,61	62,93	55,52	62,93	30,61	62,93	55,52	62,93	30,61	62,93	55,52	62,93	30,62	62,94	55,52	62,94	30,62	62,94	55,53	62,94
д. Трасково																													
ВЗУ-712 Тарасково																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №14	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00	175,00	4200	4200	1533,00
2	Подъем воды по технологической зоне №14	167,87	2238,22	2685,86	816,95	167,87	2238,22	2685,86	816,95	167,87	2238,22	2685,86	816,95	168,35	2244,72	2693,66	819,32	168,35	2244,61	2693,53	819,28	168,34	2244,50	2693,40	819,24	168,33	2244,39	2693,26	819,20
3	Резерв / дефицит	7,13	1961,78	1514,14	716,05	7,13	1961,78	1514,14	716,05	7,13	1961,78	1514,14	716,05	6,65	1955,28	1506,34	713,68	6,65	1955,39	1506,47	713,72	6,66	1955,50	1506,60	713,76	6,67	1955,61	1506,74	713,80

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Доля резерва от фактической производтельности, %	4,08	46,71	36,05	46,71	4,08	46,71	36,05	46,71	4,08	46,71	36,05	46,71	3,80	46,55	35,87	46,55	3,80	46,56	35,87	46,56	3,81	46,56	35,87	46,56	3,81	46,56	35,87	46,56
	р.п. Калининск Фабричная ВЗУ-731 ул. Фабричная (БПК Алабино)																												
1	Значение проектной производтельности технологической зоны №15	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40	315,00	7560	7560	2759,40
2	Подъем воды по технологической зоне №15	39,09	501,11	601,33	182,90	39,16	502,11	602,53	183,27	39,16	502,11	602,53	183,27	39,16	502,11	602,53	183,27	39,16	502,08	602,50	183,26	39,16	502,06	602,47	183,25	39,16	502,03	602,44	183,24
3	Резерв / дефицит	275,91	7058,89	6958,67	2576,50	275,84	7057,89	6957,47	2576,13	275,84	7057,89	6957,47	2576,13	275,84	7057,89	6957,47	2576,13	275,84	7057,92	6957,50	2576,14	275,84	7057,94	6957,53	2576,15	275,84	7057,97	6957,56	2576,16
4	Доля резерва от фактической производтельности, %	87,59	93,37	92,05	93,37	87,57	93,36	92,03	93,36	87,57	93,36	92,03	93,36	87,57	93,36	92,03	93,36	87,57	93,36	92,03	93,36	87,57	93,36	92,03	93,36	87,57	93,36	92,03	93,36
	д. Петровское ВЗУ-721 с. Петровское, ВЗУ-722 с. Петровское																												
1	Значение проектной производтельности технологической зоны №16 всего, в том числе:	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12	37	888	888	324,12
1.1	Значение проектной производтельности ВЗУ-721 с. Петровское	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72	22,00	528	528	192,72
1.2	Значение проектной производ-	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40	15,00	360	360	131,40

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	<i>тепlosti ВЗУ-722 с. Петровское</i>																												
2	Подъем воды по технологической зоне №16 всего, в том числе:	17,10	95,67	114,81	34,92	18,11	101,32	121,59	36,98	18,43	103,12	123,75	37,64	20,49	114,62	137,55	41,84	20,49	114,62	137,54	41,84	20,49	114,61	137,54	41,83	20,49	114,61	137,53	41,83
2.1	<i>Подъем воды ВЗУ-721 с. Петровское</i>	12,87	72,03	86,43	26,29	12,87	72,00	86,40	26,28	12,86	71,97	86,36	26,27	12,86	71,94	86,33	26,26	12,85	71,91	86,30	26,25	12,85	71,89	86,26	26,24	12,84	71,86	86,23	26,23
2.2	<i>Подъем воды ВЗУ-722 с. Петровское</i>	4,22	23,63	28,36	8,63	4,22	23,63	28,35	8,62	4,22	23,62	28,34	8,62	4,22	23,61	28,33	8,62	4,22	23,60	28,32	8,61	4,22	23,59	28,31	8,61	4,21	23,58	28,29	8,61
3	Резерв / дефицит	19,90	792,33	773,19	289,20	18,89	786,68	766,41	287,14	18,57	784,88	764,25	286,48	16,51	773,38	750,45	282,28	16,51	773,38	750,46	282,28	16,51	773,39	750,46	282,29	16,51	773,39	750,47	282,29
4	Доля резерва от фактической производительности, %	53,78	89,23	87,07	89,23	51,05	88,59	86,31	88,59	50,18	88,39	86,06	88,39	44,62	87,09	84,51	87,09	44,63	87,09	84,51	87,09	44,63	87,09	84,51	87,09	44,63	87,09	84,51	87,09
		г. Верей																											
		ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд, ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №17 всего, в том числе:	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96	346	8304	8304	3030,96
1.1	<i>Значение проектной производительности ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд</i>	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20
1.2	<i>Значение проектной производительности</i>	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76	26,00	624	624	227,76

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	тельности ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора																												
2	Подъем воды по технологической зоне №17 всего, в том числе:	132,03	1450,86	1741,03	529,56	132,21	1452,86	1743,43	530,29	132,21	1452,86	1743,43	530,29	132,21	1452,86	1743,43	530,29	132,19	1452,67	1743,20	530,22	132,17	1452,47	1742,96	530,15	132,16	1452,27	1742,73	530,08
2.1	Подъем воды ВЗУ-442 ул. Ленинский проезд	96,13	1056,42	1267,71	385,59	96,10	1056,01	1267,21	385,44	96,06	1055,59	1266,71	385,29	96,02	1055,18	1266,21	385,14	95,98	1054,76	1265,72	384,99	95,95	1054,35	1265,22	384,84	95,91	1053,93	1264,72	384,69
2.2	Подъем воды ВЗУ-441 ул. Кузнецкая гора	35,93	394,86	473,83	144,12	35,92	394,70	473,64	144,07	35,90	394,55	473,46	144,01	35,89	394,39	473,27	143,95	35,88	394,24	473,09	143,90	35,86	394,08	472,90	143,84	35,85	393,93	472,71	143,78
3	Резерв / дефицит	213,97	6853,14	6562,97	2501,40	213,79	6851,14	6560,57	2500,67	213,79	6851,14	6560,57	2500,67	213,79	6851,14	6560,57	2500,67	213,81	6851,33	6560,80	2500,74	213,83	6851,53	6561,04	2500,81	213,84	6851,73	6561,27	2500,88
4	Доля резерва от фактической производительности, %	61,84	82,53	79,03	82,53	61,79	82,50	79,00	82,50	61,79	82,50	79,00	82,50	61,79	82,50	79,00	82,50	61,79	82,51	79,01	82,51	61,80	82,51	79,01	82,51	61,80	82,51	79,01	82,51
	д.Архангельское																												
	ВЗУ-531 п. с/х Архангельский																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №18	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00
2	Подъем воды по технологической зоне №18	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,59	283,91	86,36	49,68	236,58	283,89	86,35	49,68	236,56	283,87	86,34	49,67	236,54	283,85	86,34
3	Резерв / дефицит	0,32	963,41	916,09	351,64	0,32	963,41	916,09	351,64	0,32	963,41	916,09	351,64	0,32	963,41	916,09	351,64	0,32	963,42	916,11	351,65	0,32	963,44	916,13	351,66	0,33	963,46	916,15	351,66
4	Доля резерва от фактической производительности, %	0,63	80,28	76,34	80,28	0,63	80,28	76,34	80,28	0,63	80,28	76,34	80,28	0,63	80,28	76,34	80,28	0,64	80,29	76,34	80,29	0,65	80,29	76,34	80,29	0,65	80,29	76,35	80,29
	д.Вселево																												
	ВЗУ-661 д. Вселево																												
1	Значение	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80	55,00	1320	1320	481,80

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	проектной производительности технологической зоны №19																												
2	Подъем воды по технологической зоне №19	17,54	168,65	202,38	61,56	19,10	183,65	220,38	67,03	19,10	183,65	220,38	67,03	19,10	183,65	220,38	67,03	19,10	183,64	220,36	67,03	19,10	183,62	220,35	67,02	19,10	183,61	220,33	67,02
3	Резерв / дефицит	37,46	1151,35	1117,62	420,24	35,90	1136,35	1099,62	414,77	35,90	1136,35	1099,62	414,77	35,90	1136,35	1099,62	414,77	35,90	1136,36	1099,64	414,77	35,90	1136,38	1099,65	414,78	35,90	1136,39	1099,67	414,78
4	Доля резерва от фактической производительности, %	68,11	87,22	84,67	87,22	65,27	86,09	83,30	86,09	65,27	86,09	83,30	86,09	65,27	86,09	83,30	86,09	65,28	86,09	83,31	86,09	65,28	86,09	83,31	86,09	65,28	86,09	83,31	86,09
		д.Волченки																											
		ВЗУ-551 д. Волченки, ВЗУ-552 д. Волченки																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №20 всего, в том числе:	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00	50	1200	1200	438,00
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-551 д. Волченки	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-552 д. Волченки	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №20 всего,	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,43	137,32	41,77	14,88	114,42	137,31	41,77	14,87	114,42	137,30	41,76	14,87	114,41	137,29	41,76

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	в том числе:																												
2.1	Подъем воды ВЗУ-551 д. Волченки	14,47	111,27	133,53	40,62	14,46	111,23	133,48	40,60	14,45	111,19	133,42	40,58	14,45	111,14	133,37	40,57	14,44	111,10	133,32	40,55	14,44	111,06	133,27	40,54	14,43	111,01	133,21	40,52
2.2	Подъем воды ВЗУ-552 д. Волченки	0,41	3,15	3,78	1,15	0,41	3,15	3,78	1,15	0,41	3,15	3,78	1,15	0,41	3,15	3,77	1,15	0,41	3,14	3,77	1,15	0,41	3,14	3,77	1,15	0,41	3,14	3,77	1,15
3	Резерв / дефицит	35,12	1085,57	1062,68	396,23	35,12	1085,57	1062,68	396,23	35,12	1085,57	1062,68	396,23	35,12	1085,57	1062,68	396,23	35,12	1085,58	1062,69	396,23	35,13	1085,58	1062,70	396,24	35,13	1085,59	1062,71	396,24
4	Доля резерва от фактической производтельности, %	70,25	90,46	88,56	90,46	70,25	90,46	88,56	90,46	70,25	90,46	88,56	90,46	70,25	90,46	88,56	90,46	70,25	90,46	88,56	90,46	70,25	90,47	88,56	90,47	70,25	90,47	88,56	90,47
	д.Вышгород																												
	ВЗУ-611 д. Вышегород																												
1	Значение проектной производтельности технологической зоны №21	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20
2	Подъем воды по технологической зоне №21	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,87	28,64	8,71	6,59	23,86	28,64	8,71
3	Резерв / дефицит	13,41	456,13	451,36	166,49	13,41	456,13	451,36	166,49	13,41	456,13	451,36	166,49	13,41	456,13	451,36	166,49	13,41	456,13	451,36	166,49	13,41	456,13	451,36	166,49	13,41	456,14	451,36	166,49
4	Доля резерва от фактической производтельности, %	67,03	95,03	94,03	95,03	67,03	95,03	94,03	95,03	67,03	95,03	94,03	95,03	67,03	95,03	94,03	95,03	67,03	95,03	94,03	95,03	67,04	95,03	94,03	95,03	67,04	95,03	94,03	95,03
	д.Крюково																												
	ВЗУ-631 д. Крюково																												
1	Значение проектной производтельности технологической зоны №22	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82	0,66	2,26	2,71	0,82

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	зоне №22																												
3	Резерв / дефицит	9,34	237,74	237,29	86,78	9,34	237,74	237,29	86,78	9,34	237,74	237,29	86,78	9,34	237,74	237,29	86,78	9,34	237,74	237,29	86,78	9,34	237,74	237,29	86,78	9,34	237,74	237,29	86,78
4	Доля резерва от фактической производительности, %	93,39	99,06	98,87	99,06	93,39	99,06	98,87	99,06	93,39	99,06	98,87	99,06	93,39	99,06	98,87	99,06	93,39	99,06	98,87	99,06	93,39	99,06	98,87	99,06	93,39	99,06	98,87	99,06
		д.Митяево																											
		ВЗУ-411 д. Митяево																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №23	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №23	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44	0,61	6,69	8,02	2,44
3	Резерв / дефицит	9,39	233,31	231,98	85,16	9,39	233,31	231,98	85,16	9,39	233,31	231,98	85,16	9,39	233,31	231,98	85,16	9,39	233,31	231,98	85,16	9,39	233,31	231,98	85,16	9,39	233,31	231,98	85,16
4	Доля резерва от фактической производительности, %	93,91	97,21	96,66	97,21	93,91	97,21	96,66	97,21	93,91	97,21	96,66	97,21	93,91	97,21	96,66	97,21	93,92	97,21	96,66	97,21	93,92	97,21	96,66	97,21	93,92	97,21	96,66	97,21
		д.Назарьево																											
		ВЗУ-521 д. Назарьево																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №24	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №24	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,92	8,49	6,80	23,26	27,91	8,49	6,80	23,26	27,91	8,49	6,80	23,26	27,91	8,49
3	Резерв / дефицит	18,20	576,74	572,08	210,51	18,20	576,74	572,08	210,51	18,20	576,74	572,08	210,51	18,20	576,74	572,08	210,51	18,20	576,74	572,09	210,51	18,20	576,74	572,09	210,51	18,20	576,74	572,09	210,51
4	Доля резерва от фактической производительности, %	72,78	96,12	95,35	96,12	72,78	96,12	95,35	96,12	72,78	96,12	95,35	96,12	72,78	96,12	95,35	96,12	72,78	96,12	95,35	96,12	72,79	96,12	95,35	96,12	72,79	96,12	95,35	96,12

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
		д.Ново-Александровка																											
		ВЗУ-641 д. Ново - Александровка																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №25	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №25	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70	2,16	7,40	8,88	2,70
3	Резерв / дефицит	7,84	232,60	231,12	84,90	7,84	232,60	231,12	84,90	7,84	232,60	231,12	84,90	7,84	232,60	231,12	84,90	7,84	232,60	231,12	84,90	7,84	232,60	231,12	84,90	7,84	232,60	231,12	84,90
4	Доля резерва от фактической производительности, %	78,36	96,92	96,30	96,92	78,36	96,92	96,30	96,92	78,36	96,92	96,30	96,92	78,36	96,92	96,30	96,92	78,36	96,92	96,30	96,92	78,36	96,92	96,30	96,92	78,36	96,92	96,30	96,92
		д.Ново-Борисовка																											
		ВЗУ-621 д. Ново - Борисовка																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №26	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №26	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,26	23,11	7,03	5,63	19,25	23,11	7,03	5,63	19,25	23,10	7,03	5,63	19,25	23,10	7,03
3	Резерв / дефицит	4,37	220,74	216,89	80,57	4,37	220,74	216,89	80,57	4,37	220,74	216,89	80,57	4,37	220,74	216,89	80,57	4,37	220,75	216,89	80,57	4,37	220,75	216,90	80,57	4,37	220,75	216,90	80,57
4	Доля резерва от фактической производительности, %	43,68	91,98	90,37	91,98	43,68	91,98	90,37	91,98	43,68	91,98	90,37	91,98	43,68	91,98	90,37	91,98	43,68	91,98	90,37	91,98	43,68	91,98	90,37	91,98	43,69	91,98	90,37	91,98
		д.Рождественно																											
		ВЗУ-431 п. Рождественно																											
1	Значение проектной производительности технологической	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	зоны №27																												
2	Подъем воды по технологической зоне №27	8,80	33,83	40,60	12,35	9,19	35,33	42,40	12,90	9,19	35,33	42,40	12,90	9,19	35,33	42,40	12,90	9,19	35,33	42,40	12,90	9,18	35,33	42,39	12,89	9,18	35,32	42,39	12,89
3	Резерв / дефицит	1,20	206,17	199,40	75,25	0,81	204,67	197,60	74,70	0,81	204,67	197,60	74,70	0,81	204,67	197,60	74,70	0,81	204,67	197,60	74,70	0,82	204,67	197,61	74,71	0,82	204,68	197,61	74,71
4	Доля резерва от фактической производительности, %	12,03	85,90	83,08	85,90	8,13	85,28	82,33	85,28	8,13	85,28	82,33	85,28	8,13	85,28	82,33	85,28	8,14	85,28	82,33	85,28	8,15	85,28	82,34	85,28	8,17	85,28	82,34	85,28
д.Симбухово																													
ВЗУ-451 д. Симбухово																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №28	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20	20,00	480	480	175,20
2	Подъем воды по технологической зоне №28	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,42	8,95	5,18	24,51	29,41	8,95	5,18	24,51	29,41	8,95	5,18	24,51	29,41	8,95
3	Резерв / дефицит	14,82	455,49	450,58	166,25	14,82	455,49	450,58	166,25	14,82	455,49	450,58	166,25	14,82	455,49	450,58	166,25	14,82	455,49	450,59	166,25	14,82	455,49	450,59	166,25	14,82	455,49	450,59	166,25
4	Доля резерва от фактической производительности, %	74,11	94,89	93,87	94,89	74,11	94,89	93,87	94,89	74,11	94,89	93,87	94,89	74,11	94,89	93,87	94,89	74,11	94,89	93,87	94,89	74,11	94,89	93,87	94,89	74,11	94,89	93,87	94,89
д.Субботино																													
ВЗУ-651 д. Субботино																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №29	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84	9,00	216	216	78,84
2	Подъем воды по технологической зоне №29	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35	1,08	3,71	4,45	1,35
3	Резерв / дефицит	7,92	212,29	211,55	77,49	7,92	212,29	211,55	77,49	7,92	212,29	211,55	77,49	7,92	212,29	211,55	77,49	7,92	212,29	211,55	77,49	7,92	212,29	211,55	77,49	7,92	212,29	211,55	77,49

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Доля резерва от фактической производительности, %	87,95	98,28	97,94	98,28	87,95	98,28	97,94	98,28	87,95	98,28	97,94	98,28	87,95	98,28	97,94	98,28	87,95	98,28	97,94	98,28	87,95	98,28	97,94	98,28	87,95	98,28	97,94	98,28
	д.Устье ВЗУ-511 д. Устье																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №30	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №30	7,25	126,10	151,32	46,03	24,17	504,35	554,79	184,09	24,17	504,35	554,79	184,09	24,17	504,35	554,79	184,09	24,17	504,34	554,78	184,09	24,17	504,33	554,77	184,08	24,17	504,33	554,76	184,08
3	Резерв / дефицит	17,75	473,90	448,68	172,97	0,83	95,65	45,21	34,91	0,83	95,65	45,21	34,91	0,83	95,65	45,21	34,91	0,83	95,66	45,22	34,91	0,83	95,67	45,23	34,92	0,83	95,67	45,24	34,92
4	Доля резерва от фактической производительности, %	71,00	78,98	74,78	78,98	3,33	15,94	7,54	15,94	3,33	15,94	7,54	15,94	3,33	15,94	7,54	15,94	3,33	15,94	7,54	15,94	3,34	15,94	7,54	15,94	3,34	15,95	7,54	15,95
	д.Шустиково ВЗУ-671 д. Шустиково																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №31	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32	57,00	1368	1368	499,32
2	Подъем воды по технологической зоне №31	8,76	53,91	64,69	19,68	9,00	55,41	66,49	20,22	9,00	55,41	66,49	20,22	9,00	55,41	66,49	20,22	9,00	55,40	66,48	20,22	9,00	55,40	66,48	20,22	9,00	55,39	66,47	20,22
3	Резерв / дефицит	48,24	1314,09	1303,31	479,64	48,00	1312,59	1301,51	479,10	48,00	1312,59	1301,51	479,10	48,00	1312,59	1301,51	479,10	48,00	1312,60	1301,52	479,10	48,00	1312,60	1301,52	479,10	48,00	1312,61	1301,53	479,10
4	Доля резерва от фактической производительности, %	84,63	96,06	95,27	96,06	84,20	95,95	95,14	95,95	84,20	95,95	95,14	95,95	84,20	95,95	95,14	95,95	84,21	95,95	95,14	95,95	84,21	95,95	95,14	95,95	84,21	95,95	95,14	95,95
	д.Ястребово ВЗУ-461 д. Ястребово																												
1	Значение	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	проектной производительности технологической зоны №32																												
2	Подъем воды по технологической зоне №32	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17	4,67	16,90	20,28	6,17
3	Резерв / дефицит	5,33	223,10	219,72	81,43	5,33	223,10	219,72	81,43	5,33	223,10	219,72	81,43	5,33	223,10	219,72	81,43	5,33	223,10	219,72	81,43	5,33	223,10	219,72	81,43	5,33	223,10	219,72	81,43
4	Доля резерва от фактической производительности, %	53,31	92,96	91,55	92,96	53,31	92,96	91,55	92,96	53,31	92,96	91,55	92,96	53,31	92,96	91,55	92,96	53,32	92,96	91,55	92,96	53,32	92,96	91,55	92,96	53,32	92,96	91,55	92,96
		п.Пионерский																											
		ВЗУ-421 п. Пионерский																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №33	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №33	4,98	54,69	65,63	19,96	6,34	69,69	83,63	25,44	6,34	69,69	83,63	25,44	6,34	69,69	83,63	25,44	6,34	69,69	83,62	25,44	6,34	69,68	83,62	25,43	6,34	69,68	83,61	25,43
3	Резерв / дефицит	11,02	329,31	318,37	120,20	9,66	314,31	300,37	114,72	9,66	314,31	300,37	114,72	9,66	314,31	300,37	114,72	9,66	314,31	300,38	114,72	9,66	314,32	300,38	114,73	9,66	314,32	300,39	114,73
4	Доля резерва от фактической производительности, %	68,90	85,76	82,91	85,76	60,36	81,85	78,22	81,85	60,36	81,85	78,22	81,85	60,36	81,85	78,22	81,85	60,37	81,85	78,22	81,85	60,37	81,85	78,22	81,85	60,37	81,86	78,23	81,86
		д. Головково																											
		ВЗУ-891 д. Головково																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №34	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20	95,00	2280	2280	832,20
2	Подъем воды	38,58	329,77	395,72	120,36	45,25	386,77	464,12	141,17	45,25	386,77	464,12	141,17	45,25	386,77	464,12	141,17	45,25	386,74	464,09	141,16	45,25	386,72	464,07	141,15	45,24	386,70	464,04	141,15

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	по технологической зоне №34																												
3	Резерв / дефицит	56,42	1950,23	1884,28	711,84	49,75	1893,23	1815,88	691,03	49,75	1893,23	1815,88	691,03	49,75	1893,23	1815,88	691,03	49,75	1893,26	1815,91	691,04	49,75	1893,28	1815,93	691,05	49,76	1893,30	1815,96	691,05
4	Доля резерва от фактической производтельности, %	59,39	85,54	82,64	85,54	52,37	83,04	79,64	83,04	52,37	83,04	79,64	83,04	52,37	83,04	79,64	83,04	52,37	83,04	79,65	83,04	52,37	83,04	79,65	83,04	52,37	83,04	79,65	83,04
с. Крюково																													
ВЗУ-861 д. Крюково, ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №35 всего, в том числе:	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56	106	2544	2544	928,56
1.1	Значение проектной производительности ВЗУ-861 д. Крюково	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40	90,00	2160	2160	788,40
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-862 д. Крюково (ферма)	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №35 всего, в том числе:	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,29	22,90	16,31	62,74	75,28	22,90	16,31	62,73	75,28	22,90
2.1	Подъем воды ВЗУ-861 д. Крюково	3,45	13,26	15,91	4,84	3,44	13,25	15,90	4,84	3,44	13,24	15,89	4,83	3,44	13,24	15,89	4,83	3,44	13,23	15,88	4,83	3,44	13,23	15,87	4,83	3,44	13,22	15,87	4,83
2.2	Подъем воды ВЗУ-	12,87	49,48	59,38	18,06	12,86	49,47	59,36	18,05	12,86	49,45	59,33	18,05	12,85	49,43	59,31	18,04	12,85	49,41	59,29	18,03	12,84	49,39	59,26	18,03	12,84	49,37	59,24	18,02

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	862 д. Крюково (ферма)																												
3	Резерв / дефицит	89,69	2481,26	2468,71	905,66	89,69	2481,26	2468,71	905,66	89,69	2481,26	2468,71	905,66	89,69	2481,26	2468,71	905,66	89,69	2481,26	2468,71	905,66	89,69	2481,26	2468,72	905,66	89,69	2481,27	2468,72	905,66
4	Доля резерва от фактической производительности, %	84,61	97,53	97,04	97,53	84,61	97,53	97,04	97,53	84,61	97,53	97,04	97,53	84,61	97,53	97,04	97,53	84,61	97,53	97,04	97,53	84,61	97,53	97,04	97,53	84,61	97,53	97,04	97,53
		д. Васильчиново																											
		ВЗУ-851 д. Васильчиново																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №36	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00	300,00	7200	7200	2628,00
2	Подъем воды по технологической зоне №36	60,45	547,04	656,45	199,67	60,45	547,04	656,45	199,67	62,00	561,09	673,31	204,80	62,00	561,09	673,31	204,80	62,00	561,05	673,26	204,78	61,99	561,02	673,22	204,77	61,99	560,98	673,18	204,76
3	Резерв / дефицит	239,55	6652,96	6543,55	2428,33	239,55	6652,96	6543,55	2428,33	238,00	6638,91	6526,69	2423,20	238,00	6638,91	6526,69	2423,20	238,00	6638,95	6526,74	2423,22	238,01	6638,98	6526,78	2423,23	238,01	6639,02	6526,82	2423,24
4	Доля резерва от фактической производительности, %	79,85	92,40	90,88	92,40	79,85	92,40	90,88	92,40	79,33	92,21	90,65	92,21	79,33	92,21	90,65	92,21	79,33	92,21	90,65	92,21	79,34	92,21	90,65	92,21	79,34	92,21	90,65	92,21
		д. Большие горки																											
		ВЗУ-831 д. Большие Горки																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №37	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №37	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,60	129,12	39,27	8,07	107,59	129,11	39,27	8,07	107,58	129,10	39,27	8,07	107,57	129,09	39,26
3	Резерв / дефицит	1,93	132,40	110,88	48,33	1,93	132,40	110,88	48,33	1,93	132,40	110,88	48,33	1,93	132,40	110,88	48,33	1,93	132,41	110,89	48,33	1,93	132,42	110,90	48,33	1,93	132,43	110,91	48,34
4	Доля резерва от фактической	19,30	55,17	46,20	55,17	19,30	55,17	46,20	55,17	19,30	55,17	46,20	55,17	19,30	55,17	46,20	55,17	19,31	55,17	46,21	55,17	19,31	55,17	46,21	55,17	19,32	55,18	46,21	55,18

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	производительности, %																												
		д. Любаново																											
		ВЗУ-871 д. Любаново																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №38	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №38	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,74	0,53	0,33	1,45	1,73	0,53	0,33	1,45	1,73	0,53	0,33	1,45	1,73	0,53
3	Резерв / дефицит	9,67	238,55	238,26	87,07	9,67	238,55	238,26	87,07	9,67	238,55	238,26	87,07	9,67	238,55	238,26	87,07	9,67	238,55	238,27	87,07	9,67	238,55	238,27	87,07	9,67	238,55	238,27	87,07
4	Доля резерва от фактической производительности, %	96,71	99,40	99,28	99,40	96,71	99,40	99,28	99,40	96,71	99,40	99,28	99,40	96,71	99,40	99,28	99,40	96,71	99,40	99,28	99,40	96,71	99,40	99,28	99,40	96,71	99,40	99,28	99,40
		д. Мякишево (ЦРМЗ)																											
		ВЗУ-811 д. Мякишево-1																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №39	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16
2	Подъем воды по технологической зоне №39	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,31	6,37	1,94	1,12	5,30	6,37	1,94	1,12	5,30	6,37	1,94	1,12	5,30	6,36	1,94
3	Резерв / дефицит	14,88	378,69	377,63	138,22	14,88	378,69	377,63	138,22	14,88	378,69	377,63	138,22	14,88	378,69	377,63	138,22	14,88	378,70	377,63	138,22	14,88	378,70	377,63	138,22	14,88	378,70	377,64	138,22
4	Доля резерва от фактической производительности, %	93,00	98,62	98,34	98,62	93,00	98,62	98,34	98,62	93,00	98,62	98,34	98,62	93,00	98,62	98,34	98,62	93,00	98,62	98,34	98,62	93,00	98,62	98,34	98,62	93,00	98,62	98,34	98,62
		д. Мякишево 2																											
		ВЗУ-821 д. Мякишево-2																											
1	Значение проектной производительности	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	тельно-сти техно-логиче-ской зоны №40																												
2	Подъём воды по техно-логиче-ской зоне №40	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,01	6,09	3,52	16,67	20,00	6,08	3,52	16,66	20,00	6,08	3,52	16,66	19,99	6,08
3	Резерв / дефицит	6,48	223,33	219,99	81,51	6,48	223,33	219,99	81,51	6,48	223,33	219,99	81,51	6,48	223,33	219,99	81,51	6,48	223,33	220,00	81,52	6,48	223,34	220,00	81,52	6,48	223,34	220,01	81,52
4	Доля резерва от фактиче-ской произ-води-тельно-сти, %	64,78	93,05	91,66	93,05	64,78	93,05	91,66	93,05	64,78	93,05	91,66	93,05	64,78	93,05	91,66	93,05	64,79	93,06	91,67	93,06	64,80	93,06	91,67	93,06	64,81	93,06	91,67	93,06
д. Слепушкино																													
ВЗУ-841 д. Слепушкино																													
1	Значение проектной произ-води-тельно-сти техно-логиче-ской зоны №41	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъём воды по техно-логиче-ской зоне №41	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,71	29,65	9,02	7,23	24,70	29,65	9,02	7,22	24,70	29,64	9,02	7,22	24,69	29,63	9,01
3	Резерв / дефицит	2,77	215,29	210,35	78,58	2,77	215,29	210,35	78,58	2,77	215,29	210,35	78,58	2,77	215,29	210,35	78,58	2,77	215,30	210,35	78,58	2,78	215,30	210,36	78,58	2,78	215,31	210,37	78,59
4	Доля резерва от фактиче-ской произ-води-тельно-сти, %	27,72	89,70	87,64	89,70	27,72	89,70	87,64	89,70	27,72	89,70	87,64	89,70	27,72	89,70	87,64	89,70	27,74	89,71	87,65	89,71	27,75	89,71	87,65	89,71	27,77	89,71	87,65	89,71
д. Таширово																													
ВЗУ-881 д. Таширово, ВЗУ-882 д. Таширово																													
1	Значение проектной произ-води-тельно-сти техно-логиче-ской зоны №42 всего, в том числе:	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16	41	984	984	359,16
1.1	Значение	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16	16,00	384	384	140,16

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	проектной производительности ВЗУ-881 д. Таширово																												
1.2	Значение проектной производительности ВЗУ-882 д. Таширово	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №42 всего, в том числе:	39,00	299,99	359,99	109,50	39,80	306,13	367,35	111,74	40,22	309,39	371,27	112,93	40,22	309,39	371,27	112,93	40,21	309,30	371,16	112,89	40,20	309,20	371,05	112,86	40,18	309,11	370,93	112,83
2.1	Подъем воды ВЗУ-881 д. Таширово	0,86	6,62	7,94	2,42	0,86	6,61	7,94	2,41	0,86	6,61	7,93	2,41	0,86	6,61	7,93	2,41	0,86	6,61	7,93	2,41	0,86	6,60	7,92	2,41	0,86	6,60	7,92	2,41
2.2	Подъем воды ВЗУ-882 д. Таширово	38,12	293,23	351,87	107,03	38,10	293,11	351,73	106,99	38,09	293,00	351,60	106,94	38,07	292,88	351,46	106,90	38,06	292,77	351,32	106,86	38,04	292,65	351,18	106,82	38,03	292,54	351,04	106,78
3	Резерв / дефицит	2,00	684,01	624,01	249,66	1,20	677,87	616,65	247,42	0,78	674,61	612,73	246,23	0,78	674,61	612,73	246,23	0,79	674,70	612,84	246,27	0,80	674,80	612,95	246,30	0,82	674,89	613,07	246,33
4	Доля резерва от фактической производительности, %	4,88	69,51	63,42	69,51	2,93	68,89	62,67	68,89	1,90	68,56	62,27	68,56	1,90	68,56	62,27	68,56	1,93	68,57	62,28	68,57	1,96	68,58	62,29	68,58	1,99	68,59	62,30	68,59
		ДНП Лесное																											
		ВЗУ-810 п. Луговое																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №43	20,91	501,76164 4	501,76164 4	183,14	20,91	501,76164 4	501,76164 4	183,14	20,91	501,76164 4	501,76164 4	183,14	20,91	501,76164 4	501,76164 4	183,14	20,91	501,76164 4	501,76164 4	183,14	20,91	501,76164 4	501,76164 4	183,14	20,91	501,76164 4	501,76164 4	183,14
2	Подъем воды по технологической зоне №43	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18	0,04	0,49	0,58	0,18
3	Резерв / дефицит	20,87	501,28	501,18	182,97	20,87	501,28	501,18	182,97	20,87	501,28	501,18	182,97	20,87	501,28	501,18	182,97	20,87	501,28	501,18	182,97	20,87	501,28	501,18	182,97	20,87	501,28	501,18	182,97

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
4	Доля резерва от фактической производительности, %	99,82	99,90	99,88	99,90	99,82	99,90	99,88	99,90	99,82	99,90	99,88	99,90	99,82	99,90	99,88	99,90	99,82	99,90	99,88	99,90	99,82	99,90	99,88	99,90	99,82	99,90	99,88	99,90
	п. Атепцево																												
	ВЗУ-951 п. Атепцево, ул. Совхозная																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №44	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60	10,00	240	240	87,60
2	Подъем воды по технологической зоне №44	7,77	103,56	124,27	37,80	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,56	126,67	38,53	7,92	105,55	126,66	38,53	7,92	105,55	126,66	38,53
3	Резерв / дефицит	2,23	136,44	115,73	49,80	2,08	134,44	113,33	49,07	2,08	134,44	113,33	49,07	2,08	134,44	113,33	49,07	2,08	134,44	113,33	49,07	2,08	134,45	113,34	49,07	2,08	134,45	113,34	49,07
4	Доля резерва от фактической производительности, %	22,33	56,85	48,22	56,85	20,83	56,02	47,22	56,02	20,83	56,02	47,22	56,02	20,83	56,02	47,22	56,02	20,83	56,02	47,22	56,02	20,83	56,02	47,22	56,02	20,84	56,02	47,22	56,02
	д. Елагино																												
	ВЗУ-921 д. Елагино																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №45	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40	2,90	69,6	69,6	25,40
2	Подъем воды по технологической зоне №45	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,86	16,63	5,06	2,77	13,85	16,63	5,06
3	Резерв / дефицит	0,13	55,74	52,97	20,35	0,13	55,74	52,97	20,35	0,13	55,74	52,97	20,35	0,13	55,74	52,97	20,35	0,13	55,74	52,97	20,35	0,13	55,74	52,97	20,35	0,13	55,75	52,97	20,35
4	Доля резерва от фактической производительности, %	4,44	80,09	76,11	80,09	4,44	80,09	76,11	80,09	4,44	80,09	76,11	80,09	4,44	80,09	76,11	80,09	4,44	80,09	76,11	80,09	4,45	80,09	76,11	80,09	4,45	80,09	76,11	80,09
	с. Каменское																												
	ВЗУ-911 с. Каменское (родник)																												
1	Значение	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90	19,17	460	460	167,90

№ п/п	Наименование показателя	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	проектной производительности технологической зоны №46																												
2	Подъем воды по технологической зоне №46	16,06	267,61	321,13	97,68	13,38	267,61	321,13	97,68	17,66	353,11	423,73	128,89	17,66	353,11	423,73	128,89	17,65	353,10	423,72	128,88	17,65	353,09	423,71	128,88	17,65	353,08	423,69	128,87
3	Резерв / дефицит	3,11	192,39	138,87	70,22	5,79	192,39	138,87	70,22	1,51	106,89	36,27	39,01	1,51	106,89	36,27	39,01	1,51	106,90	36,28	39,02	1,51	106,91	36,29	39,02	1,51	106,92	36,31	39,03
4	Доля резерва от фактической производительности, %	16,23	41,82	30,19	41,82	30,19	41,82	30,19	41,82	7,88	23,24	7,88	23,24	7,88	23,24	7,88	23,24	7,89	23,24	7,89	23,24	7,89	23,24	7,89	23,24	7,89	23,24	7,89	23,24
		д. Слизнево																											
		ВЗУ-931 д. Слизнево																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №47	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40	40,00	960	960	350,40
2	Подъем воды по технологической зоне №47	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98	3,99	13,64	16,37	4,98
3	Резерв / дефицит	36,01	946,36	943,63	345,42	36,01	946,36	943,63	345,42	36,01	946,36	943,63	345,42	36,01	946,36	943,63	345,42	36,01	946,36	943,63	345,42	36,01	946,36	943,63	345,42	36,01	946,36	943,63	345,42
4	Доля резерва от фактической производительности, %	90,02	98,58	98,29	98,58	90,02	98,58	98,29	98,58	90,02	98,58	98,29	98,58	90,02	98,58	98,29	98,58	90,02	98,58	98,29	98,58	90,02	98,58	98,29	98,58	90,03	98,58	98,29	98,58
		п. Новая Ольховка + д. Башкино																											
		ВЗУ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»																											
1	Значение проектной производительности технологической зоны №48	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00	200,00	4800	4800	1752,00
2	Подъем воды	159,97	2461,05	2953,26	898,28	159,97	2461,05	2953,26	898,28	159,97	2461,05	2953,26	898,28	160,05	2462,37	2954,84	898,76	160,04	2462,20	2954,64	898,70	160,03	2462,03	2954,44	898,64	160,02	2461,87	2954,24	898,58

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	по технологической зоне №48																												
3	Резерв / дефицит	40,03	2338,95	1846,74	853,72	40,03	2338,95	1846,74	853,72	40,03	2338,95	1846,74	853,72	39,95	2337,63	1845,16	853,24	39,96	2337,80	1845,36	853,30	39,97	2337,97	1845,56	853,36	39,98	2338,13	1845,76	853,42
4	Доля резерва от фактической производительности, %	20,02	48,73	38,47	48,73	20,02	48,73	38,47	48,73	20,02	48,73	38,47	48,73	19,97	48,70	38,44	48,70	19,98	48,70	38,44	48,70	19,98	48,71	38,45	48,71	19,99	48,71	38,45	48,71
	д. Селятино + д. Алабино ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №49	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40	390,00	9360	9360	3416,40
2	Подъем воды по технологической зоне №49	339,90	5665,01	6798,01	2067,73	342,75	5712,52	6855,03	2085,07	342,75	5712,52	6855,03	2085,07	342,75	5712,52	6855,03	2085,07	342,74	5712,41	6854,90	2085,03	342,74	5712,30	6854,76	2084,99	342,73	5712,19	6854,63	2084,95
3	Резерв / дефицит	50,10	3694,99	2561,99	1348,67	47,25	3647,48	2504,97	1331,33	47,25	3647,48	2504,97	1331,33	47,25	3647,48	2504,97	1331,33	47,26	3647,59	2505,10	1331,37	47,26	3647,70	2505,24	1331,41	47,27	3647,81	2505,37	1331,45
4	Доля резерва от фактической производительности, %	12,85	39,48	27,37	39,48	12,12	38,97	26,76	38,97	12,12	38,97	26,76	38,97	12,12	38,97	26,76	38,97	12,12	38,97	26,76	38,97	12,12	38,97	26,77	38,97	12,12	38,97	26,77	38,97
	д. Новосумино ВЗУ ООО "Дирекция Голицыно-3" (д. Новосумино)																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №50	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00	25,00	600	600	219,00
2	Подъем воды по технологической зоне №50	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,01	237,62	72,27	23,17	198,00	237,60	72,27	23,16	197,99	237,58	72,26	23,16	197,97	237,57	72,26
3	Резерв / дефицит	1,83	401,99	362,38	146,73	1,83	401,99	362,38	146,73	1,83	401,99	362,38	146,73	1,83	401,99	362,38	146,73	1,83	402,00	362,40	146,73	1,84	402,01	362,42	146,74	1,84	402,03	362,43	146,74
4	Доля резерва от фактической	7,33	67,00	60,40	67,00	7,33	67,00	60,40	67,00	7,33	67,00	60,40	67,00	7,33	67,00	60,40	67,00	7,34	67,00	60,40	67,00	7,34	67,00	60,40	67,00	7,35	67,00	60,41	67,00

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	производительности, %																												
	п. Атепцево																												
	ВЗУ ООО «ЗЭИМ «Элинар»																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №51	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20	320,00	7680	7680	2803,20
2	Подъем воды по технологической зоне №51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,64	3532,90	4239,48	1289,51	176,63	3532,64	4239,17	1289,42	176,62	3532,39	4238,87	1289,32	176,61	3532,14	4238,56	1289,23
3	Резерв / дефицит	143,36	4147,10	3440,52	1513,69	143,36	4147,10	3440,52	1513,69	143,36	4147,10	3440,52	1513,69	143,36	4147,10	3440,52	1513,69	143,37	4147,36	3440,83	1513,78	143,38	4147,61	3441,13	1513,88	143,39	4147,86	3441,44	1513,97
4	Доля резерва от фактической производтельности, %	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,80	54,00	44,81	54,01	44,81	54,01	44,81	54,01	44,81	54,01
	д. Котово																												
	ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»																												
1	Значение проектной производительности технологической зоны №52	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80
2	Подъем воды по технологической зоне №52	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,32	324,39	98,67	17,57	270,27	324,33	98,65	17,56	270,22	324,27	98,63	17,56	270,18	324,21	98,61
3	Резерв / дефицит	112,43	2849,68	2795,61	1040,13	112,43	2849,68	2795,61	1040,13	112,43	2849,68	2795,61	1040,13	112,43	2849,68	2795,61	1040,13	112,43	2849,73	2795,67	1040,15	112,44	2849,78	2795,73	1040,17	112,44	2849,82	2795,79	1040,19
4	Доля резерва от фактической производтельности, %	86,48	91,34	89,60	91,34	86,48	91,34	89,60	91,34	86,48	91,34	89,60	91,34	86,48	91,34	89,60	91,34	86,49	91,34	89,60	91,34	86,49	91,34	89,61	91,34	86,49	91,34	89,61	91,34
	д. Котово																												
	ВЗУ-2 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»																												
1	Значение проектной производ-	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80	130,00	3120	3120	1138,80

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	тельно-сти техно-логиче-ской зоны №53																												
2	Подъём воды по техно-логиче-ской зоне №53	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,30	32,76	9,96	1,77	27,29	32,75	9,96	1,77	27,29	32,74	9,96	1,77	27,28	32,74	9,96
3	Резерв / дефицит	128,23	3092,70	3087,24	1128,84	128,23	3092,70	3087,24	1128,84	128,23	3092,70	3087,24	1128,84	128,23	3092,70	3087,24	1128,84	128,23	3092,71	3087,25	1128,84	128,23	3092,71	3087,26	1128,84	128,23	3092,72	3087,26	1128,84
4	Доля резерва от фактиче-ской произ-водительно-сти, %	98,64	99,13	98,95	99,13	98,64	99,13	98,95	99,13	98,64	99,13	98,95	99,13	98,64	99,13	98,95	99,13	98,64	99,13	98,95	99,13	98,64	99,13	98,95	99,13	98,64	99,13	98,95	99,13
д. Турейка																													
ВЗУ ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")																													
1	Значе-ние проект-ной произ-водительно-сти техно-логиче-ской зоны №54	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00	50,00	1200	1200	438,00
2	Подъём воды по техно-логиче-ской зоне №54	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,71	19,68	4,38	53,92	64,70	19,68	4,38	53,91	64,70	19,68	4,38	53,91	64,69	19,68
3	Резерв / дефицит	45,62	1146,08	1135,29	418,32	45,62	1146,08	1135,29	418,32	45,62	1146,08	1135,29	418,32	45,62	1146,08	1135,29	418,32	45,62	1146,08	1135,30	418,32	45,62	1146,09	1135,30	418,32	45,62	1146,09	1135,31	418,32
4	Доля резерва от фактиче-ской произ-водительно-сти, %	91,24	95,51	94,61	95,51	91,24	95,51	94,61	95,51	91,24	95,51	94,61	95,51	91,24	95,51	94,61	95,51	91,24	95,51	94,61	95,51	91,24	95,51	94,61	95,51	91,24	95,51	94,61	95,51
д. Могутово																													
Новое ВЗУ д. Могутово																													
1	Значе-ние проект-ной произ-водительно-сти техно-логиче-ской зоны №55	0,00	0	0	0,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00	166,67	4000	4000	1460,00
2	Подъём воды по техно-логиче-ской	0,00	0,00	0,00	0,00	150,61	2510,24	3012,29	916,24	150,61	2510,24	3012,29	916,24	150,61	2510,24	3012,29	916,24	150,61	2510,13	3012,16	916,20	150,60	2510,02	3012,02	916,16	150,59	2509,90	3011,88	916,11

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
	зоне №55																												
3	Резерв / дефицит	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	1489,76	987,71	543,76	16,05	1489,76	987,71	543,76	16,05	1489,76	987,71	543,76	16,06	1489,87	987,84	543,80	16,07	1489,98	987,98	543,84	16,07	1490,10	988,12	543,89
4	Доля резерва от фактической производительности, %	0	0	0	0,00	9,63	37,24	24,69	37,24	9,63	37,24	24,69	37,24	9,63	37,24	24,69	37,24	9,64	37,25	24,70	37,25	9,64	37,25	24,70	37,25	9,64	37,25	24,70	37,25
п. Луговое-2																													
Новое ВЗУ Луговое-2																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №56	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00	41,67	1000	1000	365,00
2	Подъем воды по технологической зоне №56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	396,00	475,20	144,54	23,76	396,00	475,20	144,54	23,76	395,98	475,18	144,53	23,76	395,96	475,16	144,53	23,76	395,95	475,14	144,52
3	Резерв / дефицит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	604,00	524,80	220,46	17,91	604,00	524,80	220,46	17,91	604,02	524,82	220,47	17,91	604,04	524,84	220,47	17,91	604,05	524,86	220,48
4	Доля резерва от фактической производительности, %	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	42,98	60,40	52,48	60,40	42,98	60,40	52,48	60,40	42,98	60,40	52,48	60,40	42,98	60,40	52,48	60,40	42,98	60,41	52,49	60,41
г. Апрелевка																													
Новое ВЗУ "Парк Апрель"																													
1	Значение проектной производительности технологической зоны №57	0,00	0	0	0	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45	13,75	330	330	120,45
2	Подъем воды по технологической зоне №57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	55,00	55,00	20,08	4,38	105,00	105,00	38,33	4,38	105,00	105,00	38,33	12,71	305,00	305,00	111,32	12,71	305,00	305,00	111,32	12,71	304,99	304,99	111,32
3	Резерв / дефицит	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	275,00	275,00	100,38	9,38	225,00	225,00	82,13	9,38	225,00	225,00	82,13	1,04	25,00	25,00	9,13	1,04	25,00	25,00	9,13	1,04	25,01	25,01	9,13
4	Доля резерва от фактической производительности, %	0	0	0	0	83,33	83,33	83,33	83,33	68,18	68,18	68,18	68,18	68,18	68,18	68,18	68,18	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58

№ п/п	Наименование показателей	2021				2022				2023				2024				2025				2026-2030				2031-2040			
		максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3	максимально-часовые, м3/ч	среднесуточные, м3/сут	максимально-суточные, м3/сут	годовые, тыс.м3
		Итого по городскому округу Наро-Фоминск																											
1	Значение проектной производительности ВЗУ	7246,6 4	173919,36	173919,36	63480,5 7	7427,0 6	178249,36	178249,36	65061,0 2	7468,7 2	179249,36	179249,36	65426,0 2	7468,7 2	179249,36	179249,36	65426,0 2	7468,7 2	179249,36	179249,36	65426,0 2	7468,7 2	179249,36	179249,36	65426,0 2	7468,7 2	179249,36	179249,36	65426,0 2
2	Подъем воды	3471,8 6	45666,82	54800,18	16668,3 9	3577,4 0	47212,75	56593,86	17232,6 5	3895,1 6	51415,85	61627,59	18766,7 9	4004,7 7	52866,36	63368,20	19296,2 2	4012,8 5	53063,14	63564,33	19368,0 4	4012,6 0	53059,91	63560,47	19366,8 7	4012,3 4	53056,70	63556,61	19365,6 9
3	Резерв / дефицит	3774,7 8	128252,55	119119,18	46812,1 8	3849,6 6	131036,61	121655,50	47828,3 6	3573,5 7	127833,51	117621,77	46659,2 3	3463,9 5	126383,00	115881,17	46129,8 0	3455,8 7	126186,23	115685,03	46057,9 7	3456,1 3	126189,45	115688,90	46059,1 5	3456,3 8	126192,66	115692,76	46060,3 2
4	Доля резерва от фактической производительности, %	52,09	73,74	68,49	73,74	51,83	73,51	68,25	73,51	47,85	71,32	65,62	71,32	46,38	70,51	64,65	70,51	46,27	70,40	64,54	70,40	46,27	70,40	64,54	70,40	46,28	70,40	64,54	70,40

2.3.6 Оценка современного состояния, запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения

В настоящее время пресные подземные воды играют исключительную роль в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения. При этом отмечается тенденция к всё большему использованию подземных вод для водоснабжения. Это объясняется тем общеизвестным фактом, что подземные воды, как источник водоснабжения, имеют ряд преимуществ по сравнению с поверхностными водами. Прежде всего, подземные воды, как правило, обладают лучшим качеством, более надежно защищены от загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным и многолетним колебаниям и в большинстве случаев их использование не требует дорогостоящих мероприятий по водоочистке.

Обычно подземные воды хорошего качества могут быть найдены в непосредственной близости от водопотребителя. В Наро-Фоминском городском округе водоснабжение населения и промышленности полностью основано на использовании подземных вод. Важно иметь в виду и экономический аспект: строительство водозаборов подземных вод может осуществляться постепенно по мере роста потребности в воде, в то время как строительство крупных гидротехнических сооружений для отбора поверхностных вод требует обычно значительных единовременных затрат. Эти преимущества и особенно меньшая уязвимость подземных вод к загрязнению предопределили широкое использование подземных вод для водоснабжения.

Во многих случаях обеспечение подземными водами потребностей невозможно либо из-за ограниченных ресурсов подземных вод, либо в связи с необходимостью создания многочисленных водозаборных скважин, строительство и эксплуатация которых требуют огромных капиталовложений.

Сведений о разведанных запасах подземных вод по городскому округу нет.

Интенсивный водоотбор подземных вод каменноугольных отложений в Москве и Московской области привел к формированию региональной Московской депрессионной воронки, захватывающей большую часть Московской области и частично прилегающие территории Владимирской, Тверской и Калужской областей. В результате длительной эксплуатации подземных вод уровень в водоносных горизонтах на отдельных участках опустился ниже их кровли с образованием зон безнапорного режима фильтрации.

Для сохранения питьевых ресурсов необходимо организовать систему технического водоснабжения из многочисленных водоемов, организовав полив улиц и зеленых насаждений из поверхностных водоемов.

На территории Наро-Фоминского городского округа имеется резервный запас воды, однако для рационального водопользования и ресурсосбережения, требуется проведение следующих мероприятий:

- тампонаж недействующих артскважин, с целью предотвращения загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов;
- контроль за рациональным водопользованием на территории района посредством исключения несанкционированного бурения скважин для водоснабжения и установкой узлов учета воды на всех этапах водораспределения.

2.3.7 Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения

Для оценки современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения, необходимо выполнить переоценку запасов

подземных вод на территории городского округа. На данный момент в Наро-Фоминском городском округе такая работа не проводилась.

2.3.8 Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе

Все потребители ГВС в Наро-Фоминском городском округе, за исключением потребителей от котельной №8 (г. Наро-Фоминск-10, дер. Васильчиново) и котельной №50 (п. Селятино, ул. Фабричная), подключены к сетям горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Статья 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещает подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также предписывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года. С учетом этого в 2021г. в Наро-Фоминском городском округе предполагается перевод потребителей от котельной №8 и котельной №50 с открытой схемы на закрытую, путем установки в ИТП потребителей элеваторных узлов систем отопления и подогревателей систем ГВС.

Все перспективные потребители нового строительства подключаются и будут подключаться к сетям ГВС только по закрытой схеме, через теплообменники, устанавливаемые на котельных, в ЦТП и ИТП, оснащаться местными нагревательными приборами горячего водоснабжения, в зависимости от местных условий, в соответствии с проектными решениями.

2.3.9 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения на период до 2040 г. являются:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышения надежности системы водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, предоставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 01.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактические (за 2020г.) и плановые (к 2040г.) целевые показатели развития системы питьевого водоснабжения по Наро-Фоминскому городскому округу представлены в таблице 2.9

Таблица 2.69 – Фактические (за 2020г.) и плановые (к 2040г.) целевые показатели развития системы питьевого водоснабжения по Наро-Фоминскому городскому округу

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение	
			2020г.	2040г.
1	Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км.	0,18	0,1
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,12	6,06
3	Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении	руб/м ³	25,36	54,69
4	Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды	кВт·ч/м ³	1,23	1,17
5	Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения	%	96,9	96,9

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение	
			2020г.	2040г.
6	Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения	%	87	87
7	Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме	%	100	100
8	Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды	%	89,7	99
9	Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды	%	54,2	75

2.4 Направления развития систем централизованного водоснабжения

2.4.1 Сценарии развития систем водоснабжения

2.4.1.1 Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения

В стратегии развития, определенной администрацией Наро-Фоминского городского округа и муниципальными программами развития, выработан один сценарий развития территории.

Применительно к территории городского округа, проведенные анализ и оценка исходной информации сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния инфраструктуры, отсутствие резкого роста населения и темпов прироста строительных фондов, наличие резервов производительности ИЦВ позволили определить соответствующий единственный оптимальный сценарий развития систем водоснабжения Наро-Фоминского городского округа.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок не допускает возможности возникновения иных сценариев развития для Наро-Фоминского городского округа.

Таким образом, при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа рассматривался только один сценарий развития централизованного водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. В принятом сценарии предлагается привести существующие элементы системы водоснабжения до нормативного состояния с использованием современных энергоэффективных технологий и оборудования за счет средств эксплуатирующих организаций.

2.4.1.2 Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме

В Наро-Фоминском городском округе по открытой схеме горячего водоснабжения подключены потребители от котельной №8 (г. Наро-Фоминск-10, дер. Васильчиново) и котельной №50 (п. Селятино, ул. Фабричная).

В 2021г. предполагается перевод потребителей от котельной №8 и котельной №50 с открытой схемы на закрытую, путем установки в ИТП потребителей элеваторных узлов систем отопления и подогревателей систем ГВС. Необходимость в дополнительных мероприятиях кроме указанных для осуществления перевода на закрытую ГВС, не требуется.

С учетом изложенного также не требуется создание новых ИЦВ горячей водой, работающих по закрытой схеме, в связи с прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме.

2.4.1.3 Места размещения ИЦВ горячей водой

Схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа мероприятия по размещению новых источников централизованного горячего водоснабжения, не предусмотрены. В то-же время в схеме рассмотрены мероприятия по обеспечению питьевой водой источников тепловой энергии. При этом схема подачи горячей воды от указанных котельных потребителей – не зависима.

Мероприятия по подключению питьевой воды при строительстве новых источников тепловой энергии представлены в таблице 2.70.

Таблица 2.70 – Перечень мероприятий по по подключению питьевой воды при строительстве новых источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капитальных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
1	Строительство водопроводной сети для подключения котельной в зоне ВЗУ-115,113 г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	100	115	1072,20	2023	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
2	Строительство водопроводной сети для подключения котельной, Корпуса 1,2, клуба-столовой, бани-прачечной вблизи д/о Бекасово, уч. 6 в зоне ВЗУ-121	100	133	1240,02	2022	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
3	Строительство водопроводной сети для подключения котельной с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы №23 г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 21 в зоне ВЗУ 110, 113,115	100	12	111,88	2022	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей

2.4.1.4 Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения

Схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа предлагаются мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения для покрытия перспективной нагрузки.

Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 2.71.

Таблица 2.71 – Перечень мероприятий по строительству источников питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капитальных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
1	Строительство ВЗУ Могутово вблизи д. Могутово производительностью 4000 м3/сутки			17837,54	2022	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
2	Строительство ВЗУ Луговое-2 производительностью 1000 м3/сутки			13987,40	2023	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
3	Строительство ВЗУ "Парк Апрель" производительностью 330 м3/сутки г. Апрелевка, ул. Декабристов			980,60	2022	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей

2.4.1.5 Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой

Схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа мероприятия по распределению нагрузок между зонами действия ИЦВ питьевой водой, не предусмотрены.

2.4.1.6 Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%

Схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа предлагаются мероприятия в части объектов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» по реконструкции (техническому перевооружению) водопроводных сооружений для доведения обеспеченности населения качественной питьевой воды до 100%.

Перечень мероприятий по реконструкции сооружений питьевого водоснабжения для доведения обеспеченности населения качественной питьевой воды до 100% представлены в таблице 2.72.

Таблица 2.72 – Перечень мероприятий по реконструкции сооружений питьевого водоснабжения для доведения обеспеченности населения качественной питьевой воды до 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участ-ков		Объем капиталь-ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период ре-ализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости за-трат
		диаметр, мм	протяжен-ность, м				
1	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-461 д. Ястребово			4700,00	2021	МУП "Водоканал"	повышение качества и надежно-сти водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг
2	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-311 д. Глаголево			1804,82	2022	МУП "Водоканал"	повышение качества и надежно-сти водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг
3	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-313 д. Глаголево			1353,62	2022	МУП "Водоканал"	повышение качества и надежно-сти водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг
4	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-831 д. Большие Горки			1804,82	2022	МУП "Водоканал"	повышение качества и надежно-сти водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг
5	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-541 п. свх. Архангель-ский			4700,00	2021	МУП "Водоканал"	повышение качества и надежно-сти водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг
6	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул.Шибанкова производительно-стью 6400 м3/сут.			110336,00	2023	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
7	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки производительно-стью 5400 м3/сут			93096,00	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
8	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горь-кого производительно-стью 3800 м3/сут			65512,00	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
9	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды			65000,00	2021	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участ- ков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период ре- ализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости за- трат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
	ВЗУ-241 "Победа" производи- тельностью 1200 м3/сут						
10	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-431 д. Рождествено произ- водительностью 336 м3/сут			5792,64	2025	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
11	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-551 д. Волченки производи- тельностью 300 м3/сут			5172,00	2025	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
12	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-521 д. Назарьево произво- дительносью 96 м3/сут			1655,04	2025	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
13	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-661 д. Веселево производи- тельностью 540 м3/сут			9309,60	2023	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
14	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-611 д. Вышгород произво- дительносью 175 м3/сут			3020,45	2024	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
15	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-621 д.Ново-Борисовка про- изводительностью 96 м3/сут			1655,04	2025	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
16	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-641 д.Ново-Александровка производительностью 336 м3/сут			5792,64	2023	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
17	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-882 д. Таширово произво- дительносью 1000 м3/сут			17240,00	2025	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
18	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды			17240,00	2024	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участ- ков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период ре- ализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости за- трат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
	ВЗУ-891 д. Головково произво- дительностью 1000 м3/сут						
19	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-871 д.Любаново производи- тельностью 24 м3/сут			413,76	2023	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
20	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-861 д.Крюково производи- тельностью 5,5 м3/час			2275,68	2023	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
21	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-862 д.Крюково производи- тельностью 2,2 м3/час			910,27	2023	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
22	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-841 д.Слепушкино произво- дительностью 72 м3/сут			1241,28	2025	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
23	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-931 д.Слизнево производи- тельностью 72 м3/сут			1241,28	2025	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
24	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-811 д.Мякишево-1 произво- дительностью 72 м3/сут			1241,28	2024	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
25	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-821 д.Мякишево-2 произво- дительностью 36 м3/сут			620,64	2023	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
26	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-671 д. Шустиково произво- дительностью 360 м3/сут			10850,00	2021	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
27	ВЗУ-442 г. Верея, ул. Ленинский проезд производительностью 2315 м3/сут			35700,00	2022	администрация Наро- Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участ- ков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период ре- ализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости за- трат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
28	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-851 д. Васильчиново произ-водительностью 1000 м3/сут			27500,00	2022	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
29	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-421 пос. Пионерский произ-водительностью 1560 м3/сут			26894,40	2023	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
30	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-411 д.Митяево производи-тельностью 336 м3/сут			5792,64	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды
31	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск (за-мена насосной группы) произво-дительностью 18000 м3/сут			8736,00	2021	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшение надежности и качества показателей питьевой воды

2.4.1.7 Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме городского поселения, городского округа с указанием (определением) основных технических параметров

Подключение перспективных потребителей на территории Наро-Фоминского городского округа планируется проводить за счет прокладки (строительства) участков трубопроводов от существующих сетей водоснабжения.

Пропускная способность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям новых объектов. Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Предварительно, на стадии предпроектного исследования, схемой водоснабжения и водоотведения предлагается перечень участков трубопроводов сетей водоснабжения до точек врезки перспективных потребителей в существующие сети водоснабжения, а также до кварталов перспективной застройки.

Перечень участков трубопроводов водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории Наро-Фоминского городского округа представлен в таблице 2.73.

Вся информация по прокладке трубопроводов по территории Наро-Фоминского городского округа приведена в электронной модели, прилагающейся к схеме водоснабжения.

В качестве примера графического оформления маршрутов прохождения новых трубопроводов (трасс) на рисунке 2.24 приведена схема размещения объектов перспективного строительства и маршруты прохождения новых сетей выполненная с использованием программно-расчетного комплекса Zulu. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс) выделены синим цветом.

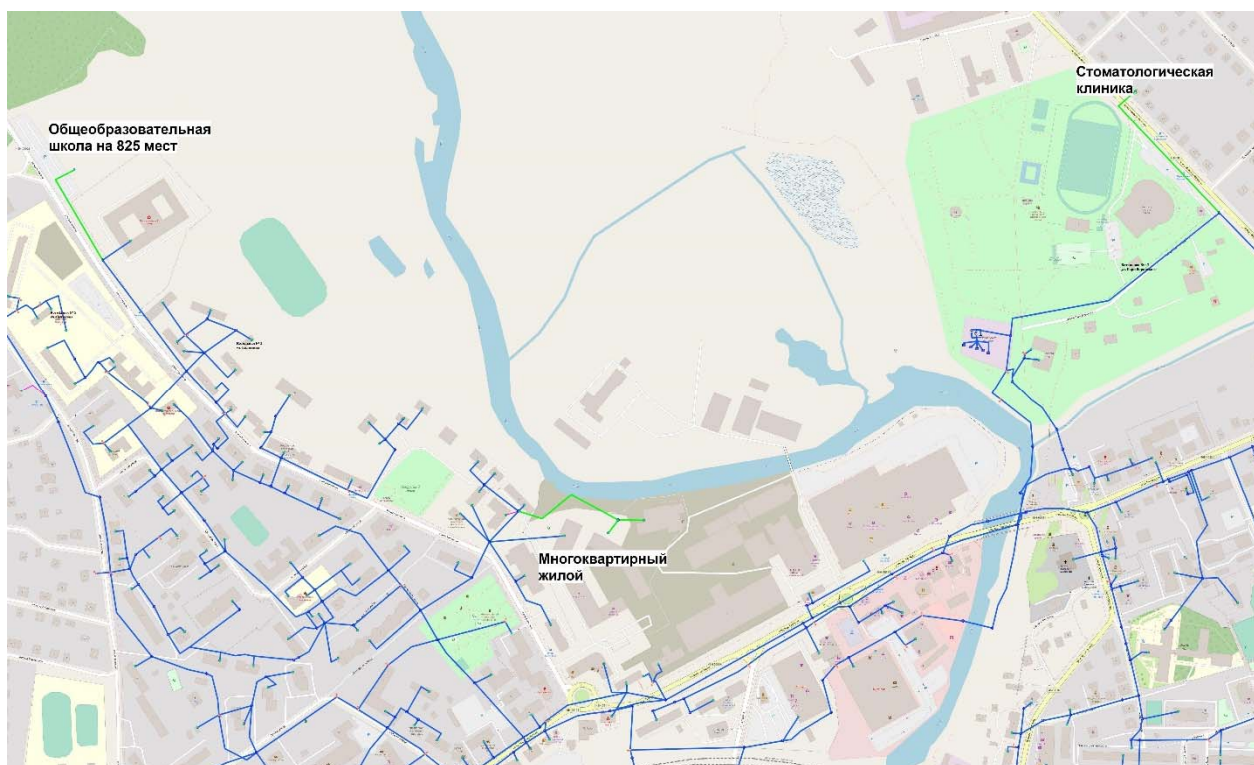


Рисунок 2.24 – Схема размещения объектов перспективного строительства и маршруты прохождения новых сетей

Строительство новых насосных станций, новых резервуаров, не запланировано.

Таблица 2.73 - Перечень участков трубопроводов водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории Наро-Фоминского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капитальных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
1	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям д. Головково	110	3000	12796,32	2022	администрация Наро-Фоминского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
2	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям д. Устье	110	5000	24614,29	2022	администрация Наро-Фоминского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
3	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям с. Каменское	110	3000	13205,95	2023	администрация Наро-Фоминского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
4	Строительство водопроводной линии Ду-225 Кубинское шоссе г. Наро-Фоминск протяженностью 312 п/м	225	312	2315,57	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
5	Капитальный ремонт водопроводной сети Ду-160 Кубинское шоссе г. Наро-Фоминск протяженностью 400 п/м	160	400	2703,47	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
6	Строительство водопроводной сети для подключения завода по переработке молока в д. Устье в зоне ВЗУ-511	100	75	699,26	2022	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
7	Строительство водопроводной сети для подключения завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов вблизи д. Могутово в зоне нового ВЗУ Могутово	500	486	15773,73	2022	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
8	Строительство водопроводной сети для подключения продовольственного магазина п. совхоза «Архангельский», ул. Центральная, уч. 19 в зоне ВЗУ-531	50	25	233,09	2021	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
9	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального центра придорожного комплекса в д. Селятино, уч. 121 в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	150	89	965,26	2021	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
10	Строительство водопроводной сети для подключения производственно-логистического комплекса "Нара" г. Наро-Фоминск, в/г №3 в зоне ВЗУ-115	150	30	325,37	2021	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей
11	Строительство водопроводной сети для подключения научно-производственного комплекса, состоящего из двух зданий п. Веселево в зоне ВЗУ-661	100	504	4699,04	2021	Застройщик	обеспечение подключения перспективных потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необхо- димости затрат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
12	Строительство водопроводной сети для подключения про- изводственного (мясной) цеха ЗАО "Таширово", уч.4 в зоне ВЗУ-881,882	80	266	2480,05	2022	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
13	Строительство водопроводной сети для подключения очистных сооружений 25 000 м3/сут г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная в зоне ВЗУ-115,113	200	188	2384,49	2024	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
14	Строительство водопроводной сети для подключения ко- тельной в зоне ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	100	115	5928,01	2023	администрация Наро-Фоминского ГО	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
15	Строительство водопроводной сети для подключения не- жилого помещения г. Наро-Фоминск, проезд Туннельный, пом. 1 в зоне ВЗУ-113	350	14	299,61	2022	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
16	Строительство внутриплощадочной водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки ООО «Ником» д. Мишуткино в зоне ВЗУ Глаголево	350	258	5521,44	2023	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
17	Строительство водопроводной сети для подключения не- жилого здания д. Софьино, 49 км Киевского шоссе, уч. 2 в зоне ВЗУ-321	50	125	1165,44	2022	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
18	Строительство водопроводной сети для подключения двух жилых пятиэтажных домов д. Малые Горки, дом № 13/1 и № 13/2 в зоне ВЗУ -229	50	545	5081,30	2023	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
19	Строительство водопроводной сети для подключения склада г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, уч. 23а в зоне ВЗУ- 113	50	83	773,85	2023	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
20	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального комплекса г. Апрелевка, ул. Ап- релевская, уч. 85 в зоне ВЗУ-231	50	190	1771,46	2022	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
21	Строительство водопроводной сети для подключения зда- ния (производственные мастерские) г. Наро-Фоминск, ул. СМП-181, строение 10а в зоне ВЗУ-114	50	79	736,56	2023	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
22	Строительство водопроводной сети для подключения ко- тельной, Корпуса 1,2, клуба-столовой, бани-прачечной вблизи д/о Бекасово, уч. 6 в зоне ВЗУ-121	100	133	1240,02	2022	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей
23	Строительство водопроводной сети для подключения пра- чечной г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, уч. 17, 17а в зоне ВЗУ-115	100	74	689,94	2022	Застройщик	обеспечение подклю- чения перспективных по- требителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необхо- димости затрат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
24	Строительство водопроводной сети для подключения очистных сооружений ОСК-22 г. Апрелевка, ул. Новая в зоне ВЗУ-229	100	97	904,38	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
25	Строительство водопроводной сети для подключения не- скольких объектов д. Алабино, уч. № 9 в зоне ВЗУ-321	100	382	3561,57	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
26	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина г. Апрелевка, ул. Августовская, д.2а в зоне ВЗУ- 229	50	88	820,47	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
27	Строительство водопроводной сети для подключения не- жилого здания (банный комплекс) д. Васильчиново, ул. Восточная в зоне ВЗУ-851	100	26	242,41	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
28	Строительство водопроводной сети для подключения ад- министративно-офисного здания г. Апрелевка, юго-во- сточная часть в зоне ВЗУ-228	50	59	550,09	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
29	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	375	3496,31	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
30	Строительство водопроводной сети для подключения про- изводственно-складского комплекса г. Наро-Фоминск, пер. Зеленый, уч. 7г в зоне ВЗУ-113,115	50	119	1109,49	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
31	Строительство водопроводной сети для подключения комплекса придорожного сервиса г. Апрелевка, ул. Фев- ральская, уч. 12-а/2 в зоне ВЗУ-229	50	53	494,14	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
32	Строительство водопроводной сети для подключения ад- министративного здания 74 км Киевского шоссе в зоне ВЗУ-131	50	92	857,76	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
33	Строительство водопроводной сети для подключения зда- ния Апрелевского отделения полиции (1 этап) г. Апре- левка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	176	1640,93	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
34	Строительство водопроводной сети для подключения зда- ния Апрелевского отделения полиции (2 этап) г. Апре- левка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	94	876,41	2024	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
35	Строительство водопроводной сети для подключенияз да- ния поста ЭЦ г. Апрелевка, ул. Первомайская, д. 1а в зоне ВЗУ-721	50	79	736,56	2024	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необхо- димости затрат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
36	Строительство водопроводной сети для подключения офиса врача общей практики пос. Новая Ольховка в зоне ВЗУ ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	50	80	745,88	2024	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
37	Строительство водопроводной сети для подключения не- жилого здания у д. Котово в зоне ВЗУ-115	150	128	1388,24	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
38	Строительство водопроводной сети для подключения строящейся производственной базы г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., в районе д. 172 в зоне ВЗУ-115	100	198	1846,05	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
39	Строительство водопроводной сети для подключения строящегося комплекса дачных домов д. Софьино в зоне ВЗУ Софьино	100	67	624,67	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
40	Строительство водопроводной сети для подключения не- жилого здания г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 40 в зоне ВЗУ-111	50	147	1370,55	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
41	Строительство водопроводной сети для подключения проектируемого склада с. Петровское, вблизи участка № 111Б в зоне ВЗУ-721	50	167	1557,02	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
42	Строительство водопроводной сети для подключения внутри- площадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	300	243	4405,49	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
43	Строительство водопроводной сети для подключения внутри- площадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	200	276	3500,63	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
44	Строительство водопроводной сети для подключения цеха г. Наро-Фоминск, ул. Чехова в зоне ВЗУ-115	50	28	261,06	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
45	Строительство водопроводной сети для подключения ма- лоэтажной жилой застройки. Многоквартирный дом корп. 41 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Ап- рель"	100	22	205,12	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
46	Строительство водопроводной сети для подключения 4- этажного 4-секционного жилого дома, поз.43 г. Апре- левка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	30	279,70	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
47	Строительство водопроводной сети для подключения Многоквартирного жилого дома № 45 на территории ма- лоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Де- кабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	135	1258,67	2025	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необхо- димости затрат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
48	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирного жилого дома № 39 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	44	410,23	2025	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
49	Строительство водопроводной сети для подключения мно- гоквартирного жилого дома № 30 на территории мало- этажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Де- кабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	80	76	708,58	2025	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
50	Строительство водопроводной сети для подключения ма- лоэтажной жилой застройки “Апрель” Многоквартирный дом корпус - 40 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	59	550,09	2025	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
51	Строительство водопроводной сети для подключения ко- тельной с газопроводом для Московской областной пси- хиатрической больницы №23 г. Наро-Фоминск, ул. Кали- нина, 21 в зоне ВЗУ,110,113,115	100	12	111,88	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
52	Строительство водопроводной сети для подключения диа- лизного центра г. Наро-Фоминск, ул. Калинина в зоне ВЗУ-110	100	39	363,62	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
53	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина г. Верея, ул. 1-ая Советская, участок № 61"а" в зоне ВЗУ-442	50	19	177,15	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
54	Строительство водопроводной сети для подключения зда- ния склада с мансардным этажом ОАО"Ястребово" в зоне ВЗУ-461	50	409	3813,31	2021	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
55	Строительство водопроводной сети для подключения тор- гово-административного здания в зоне ВЗУ-712,771	50	17	158,50	2024	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
56	Строительство водопроводной сети для подключения ло- гистического складского комплекса в зоне ВЗУ-722	50	250	2330,87	2024	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
57	Строительство водопроводной сети для подключения мно- гофункционального объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-712	50	77	717,91	2024	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
58	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-722	50	374	3486,98	2024	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необхо- димости затрат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
59	Строительство водопроводной сети для подключения кафе на 80 мест в зоне ВЗУ-113	50	14	130,53	2021	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
60	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина в зоне ВЗУ-113,115	50	48	447,53	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
61	Строительство водопроводной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-431	50	33	307,68	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
62	Строительство водопроводной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-671	50	49	456,85	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
63	Строительство водопроводной сети для подключения зда- ния "Hyundai" в зоне ВЗУ-731	50	203	1892,67	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
64	Строительство водопроводной сети для подключения об- щеобразовательной школы на 825 мест в зоне ВЗУ-110	100	100	932,35	2021	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
65	Строительство водопроводной сети для подключения спорт-отеля в зоне ВЗУ-421	100	496	4624,45	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
66	Строительство водопроводной сети для подключения зда- ния конноспортивного комплекса, в осях 11 – 28 с. Атеп- цево в зоне ВЗУ Атепцево	50	496	4624,45	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
67	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина строительных материалов д. Таширово в зоне ВЗУ- 881,882	50	120	1118,82	2021	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
68	Строительство водопроводной сети для подключения сто- матологической клиники в зоне ВЗУ-113	50	343	3197,96	2021	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
69	Строительство водопроводной сети для подключения зда- ния ресторана KFC рп Селятино ул. Спортивная д. 2/2 в зоне ВЗУ Селятино	50	89	829,79	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
70	Строительство водопроводной сети для подключения дет- ского дошкольного учреждения на 130 мест г. Апрелевка, ЖК "Весна" в зоне ВЗУ-231	50	98	913,70	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необхо- димости затрат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
71	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	132	1431,62	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
72	Строительство водопроводной сети для подключения жи- лых домов п. Луговое-2 в зоне нового ВЗУ Луговое-2	250	797	11837,93	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
73	Строительство водопроводной сети для подключения мо- торвагонного депо г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	103	1117,10	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
74	Строительство водопроводной сети для подключения жи- лой комплекса пос. д/о Бекасово в зоне ВЗУ-121	200	57	722,96	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
75	Строительство водопроводной сети для подключения жи- лого дома д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	150	94	1019,49	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
76	Строительство водопроводной сети для подключения ма- лоэтажной жилой застройки вблизи д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	500	581	18857,07	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
77	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	400	386	9404,93	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
78	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-226,229	100	627	5845,83	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
79	Строительство водопроводной сети для подключения ОРИ «Селятино» п. Селятино в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	50	168	1566,35	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
80	Строительство водопроводной сети для подключения Ма- лоэтажной жилой застройки АО «Элинар», уч.26, д.6 в зоне ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМЭНЕРГО»	100	103	960,32	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
81	Строительство водопроводной сети для подключения Ма- лоэтажной жилой застройки ЖК «Воскресенский» г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.2 в зоне ВЗУ-110	100	134	1249,35	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей
82	Строительство водопроводной сети для подключения Ма- лоэтажная жилая застройка в ЖК «Парк Апрель" Многоквартирный дом корп. 44 г. Апрелевка, ул. Декаб- ристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	20	186,47	2022	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необхо- димости затрат
		диаметр, мм	протяжен- ность, м				
83	Строительство водопроводной сети для подключения Танхаусы в КП «Апрель» д. Мартемьяново в зоне ВЗУ 251,252	100	375	3496,31	2023	Застройщик	обеспечение подключе- ния перспективных по- требителей

2.4.1.8 Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления

Схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа предлагаются мероприятия в части объектов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» по реконструкции (техническому перевооружению) водопроводных сетей необходимость которых определена с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления.

Технические обоснования мероприятий по реконструкции водопроводных сетей необходимость которых определена с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления представлены в таблице 2.74.

Таблица 2.74 – Технические обоснования мероприятий по реконструкции водопроводных сетей необходимость которых определена с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капитальных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
1	СВ-44 г. Верея, ул. Школьная -Замена водопроводной сети ст.89 на ПНД 150 методом ГНБ протяженностью 200 п/м	150	200	2285,32	2023	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
2	СВ-44 г. Верея, ул. 1-я Советская - Замена водопроводной сети чуг.100 на ПНД 160 методом ГНБ 1350 п/м	160	1350	15425,91	2022	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
3	СВ-44 г. Верея замена водопроводных сетей Ду-89-150 мм протяженностью 2000 п/м	150	2000	11965,98	2021,2023, 2024	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
4	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. 1-я Кривоносовская, д.11- ул. Автодорожная - Замена водопроводной сети асбест. Ду-200 на ПНД 200 протяженностью 350 п/м	200	350	1707,39	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
5	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Найдова-Железова до Полевого пер., замена сети с чуг. 100 на ПНД Ду-200 мм протяженностью 700 п/м	200	700	4274,50	2024	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
6	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Фрунзе, замена трубы, а/ц Ду-200 на ПНД Ду-200 мм протяженностью 400 п/м	200	400	1951,42	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
7	СВ-11 г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер. до ул.Автодорожная - Замена трубы, а/ц Ду-150 мм на ПНД 160 протяженностью 320 п/м	160	320	1334,68	2023	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
8	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Володарского - Замена водопроводной сети чуг.Ду-150 на ПНД 160 протяженностью 400 п/м	160	400	1668,35	2023	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
9	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Осипенко, замена водопроводной сети Ду-100 мм протяженностью 380 п/м	100	380	1354,88	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
10	СВ-92 д. Елагино - Замена вод.сети ст. 50 на ПНД 63 протяженностью 360 п/м	63	360	1177,59	2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
11	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная (2 нитки) - Замена вод/сети Ду-150 мм в две нитки протяженностью 360 п/м	150	2x360	1291,31	2022	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капитальных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
12	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная - Замена магистрального водопровода	200	2136	23000,00	2022	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
13	СВ-11 г.Наро-Фоминск ул.Московская замена трубы, а/ц Ду-150 на ПНД Ду-200 мм (980 п/м - прокол) протяженностью 1500 п/м	200	1500	15740,63	2022	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
14	СВ-22 г. Апрелевка Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 3000 п/м	150	3000	17949,00	2022-2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
15	СВ-71, 77 пос. Калининнец Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 1000 п/м	150	1000	5983,00	2022-2025	администрация Наро-Фоминского ГО	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды
16	Обновление и модернизация основных производственных фондов системы водоснабжения (сооружения и сети)	100-400	500	5500,00	2021-2023	собственные средства МУП «Водоканал	улучшения надежности и качества показателей питьевой воды

2.4.1.9 Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа предлагаются мероприятия в части объектов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» по монтажу системы видеонаблюдения на отдельных ВЗУ. При реализации мероприятий в организации смогут развиваться системы контроля за управлением режимами водоснабжения.

Перечень мероприятий по монтажу систем видеонаблюдения, предлагаемых к реализации на объектах МУП «Водоканал» представлены в таблице 2.75.

Таблица 2.75 – Перечень мероприятий по монтажу систем видеонаблюдения

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем инвестиций, тыс. руб.	Период реализации, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
1	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-114	92,00	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
2	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-115	92,00	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
3	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-117	92,00	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
4	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-771	92,00	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
5	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-712	92,00	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
6	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-731	92,00	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
7	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-229 г. Апрелька	74,03	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
8	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-442 г. Верея	74,03	2021	МУП "Водоканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций

2.4.1.10 Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей

В соответствии с информацией, полученной от администрации Наро-Фоминского городского округа планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей, отсутствуют.

Установка приборов учета горячей воды осуществляется потребителями самостоятельно, за счет собственных сил и средств.

2.4.1.11 Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей

В соответствии с информацией, полученной от администрации Наро-Фоминского городского округа планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей, отсутствуют.

Установка приборов учета питьевой воды осуществляется потребителями самостоятельно, за счет собственных сил и средств.

2.4.1.12 Планы по установке приборов учета технической воды у потребителя

Техническое водоснабжение на территории Наро-Фоминского городского округа отсутствует.

2.4.1.13 Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1.

При разработке сценариев развития централизованных систем водоснабжения территорий Наро-Фоминского городского округа решаются задачи:

- обеспечение подключения перспективных потребителей за счет строительства сооружений и водопроводных сетей;
- повышение качества и надежности водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг за счет реконструкции сооружений;
- обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций за счет реконструкции сооружений;
- улучшение надежности и качества показателей питьевой воды за счет технического перевооружения сооружений.

Для реализации сценария развития предусмотрены мероприятия, перечень которых с обоснованием необходимости затрат

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. по выбранному сценарию с указанием затрат, планируемого инвестора и обоснованием необходимости затрат представлен в таблице 2.76.

2.4.2 Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций

В соответствии с оценкой капитальные вложения в системы водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа составят 1001662,51 тыс.руб., в том числе по годам (без учёта НДС 20% в ценах 2020 г.):

2021 год – 118328,03 тыс. руб.;

2022 год – 320411,47 тыс. руб.;

2023 год – 291921,75 тыс. руб.;

2024 год – 51207,92 тыс. руб.;

2025 год – 219793,33 тыс. руб.;

с 2026 до 2040 года капитальные вложения не предусмотрены.

Затраты и распределение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. по годам и потенциальным источникам инвестиций представлены в таблице 2.77.

Таблица 2.76 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. с указанием затрат, планируемого инвестора и обоснованием необходимости затрат

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
I	Строительство сооружений водоснабжения для под- ключения перспективных потребителей			32805,54			
1	Строительство ВЗУ Могутово вблизи д. Могутово произ- водительностью 4000 м3/сутки			17837,54	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
2	Строительство ВЗУ Луговое-2 производительностью 1000 м3/сутки			13987,40	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
3	Строительство ВЗУ "Парк Апрель" производительностью 330 м3/сутки г. Апрелевка, ул. Декабристов			980,60	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
II	Реконструкция (модернизация) сооружений водоснаб- жения с целью повышения качества и надежности во- доснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг			15063,32			
1	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды на ВЗУ-461 д. Ястребово			4700,00	2021	МУП "Во- доканал"	Повышение качества и надеж- ности водоснабжения, обеспе- чение бесперебойности оказа- ния услуг
2	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды на ВЗУ-311 д. Глаголево			1804,82	2022	МУП "Во- доканал"	Повышение качества и надеж- ности водоснабжения, обеспе- чение бесперебойности оказа- ния услуг
3	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды на ВЗУ-313 д. Глаголево			1353,62	2022	МУП "Во- доканал"	Повышение качества и надеж- ности водоснабжения, обеспе- чение бесперебойности оказа- ния услуг
4	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды на ВЗУ-831 д. Большие Горки			1804,82	2022	МУП "Во- доканал"	Повышение качества и надеж- ности водоснабжения, обеспе- чение бесперебойности оказа- ния услуг
5	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды на ВЗУ-541 п. свх. Архангельский			4700,00	2021	МУП "Во- доканал"	Повышение качества и надеж- ности водоснабжения, обеспе- чение бесперебойности оказа- ния услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
6	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-114			92,00	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
7	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-115			92,00	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
8	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-117			92,00	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
9	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-771			92,00	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
10	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-712			92,00	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
11	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-731			92,00	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращения возникновения аварийных ситуаций
12	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-229 г. Апрелька			74,03	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техногенного, природного характера и

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
							террористических актов; предо- вращения возникновения ава- рийных ситуаций
13	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-442 г. Верея			74,03	2021	МУП "Во- доканал"	обеспечение защищенности объектов от угроз техноген- ного, природного характера и террористических актов; предо- вращения возникновения ава- рийных ситуаций
III	Техническое перевооружение сооружений водоснабже- ния с целью улучшения надежности и качества пока- зателей питьевой воды			612045,00			
1	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул.Шибанкова производительностью 6400 м3/сут.			110336,00	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
2	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки производи- тельностью 5400 м3/сут			93096,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
3	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горького произво- дительностью 3800 м3/сут			65512,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
4	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-241 "Победа" производительностью 1200 м3/сут			65000,00	2021	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
5	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-431 д. Рождественно производительно- стью 336 м3/сут			5792,64	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
6	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-551 д. Волченки производительностью 300 м3/сут			5172,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
7	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-521 д. Назарьево производительностью 96 м3/сут			1655,04	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
8	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-661 д. Веселево производительностью 540 м3/сут			9309,60	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
9	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-611 д. Вышгород производительностью 175 м3/сут			3020,45	2024	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
10	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-621 д.Ново-Борисовка производительно- стью 96 м3/сут			1655,04	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
11	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-641 д.Ново-Александровка производи- тельностью 336 м3/сут			5792,64	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
12	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-882 д. Таширово производительно- стью 1000 м3/сут			17240,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
13	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-891 д. Головково производительно- стью 1000 м3/сут			17240,00	2024	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
14	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-871 д.Любаново производительно- стью 24 м3/сут			413,76	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
15	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-861 д.Крюково производительно- стью 5,5 м3/час			2275,68	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
16	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-862 д.Крюково производительно- стью 2,2 м3/час			910,27	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
17	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-841 д.Слепушкино производительно- стью 72 м3/сут			1241,28	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
18	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-931 д.Слизнево производительно- стью 72 м3/сут			1241,28	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
19	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-811 д.Мякишево-1 производительно- стью 72 м3/сут			1241,28	2024	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
20	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-821 д.Мякишево-2 производительно- стью 36 м3/сут			620,64	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
21	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-671 д. Шустиково производительно- стью 360 м3/сут			10850,00	2021	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
22	ВЗУ-442 г. Верея, ул. Ленинский проезд производитель- ностью 2315 м3/сут			35700,00	2022	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
23	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-851 д. Васильчиново производительно- стью 1000 м3/сут			27500,00	2022	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
24	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-421 пос. Пионерский производительно- стью 1560 м3/сут			26894,40	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
25	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-411 д.Митяево производительностью 336 м3/сут			5792,64	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
26	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск (замена насосной группы) производительностью 18000 м3/сут			8736,00	2021	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
27	Строительство насосной станции 2-го подъема произво- дительностью 502 м3/сут. и РЧВ 50 м3 х2 и 100 м3 х1 шт.п. Лесное, Шапкино-Парк, Луговое			79827,40	2022	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
28	ВЗУ-441 г. Верея, ул. Кузнецкая гора (Бурение сква- жины) 40 м3/час 1 шт.			2037,60	2022	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
29	ВЗУ-931 д. Слизнево (Бурение новой скважины) 10 м3/час, 1 шт.			1500,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
30	ВЗУ-891 д. Головково (восстановление скважины) 40 м3/час, 1 шт.			2037,60	2021	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
31	ВЗУ-921 д. Елагино (восстановление скважины) 4 м3/час, 1 шт.			203,76	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
32	ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск, ул. Новикова (тампонаж сква- жин 560) 1 шт.			200,00	2021	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
33	ВЗУ-115 г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого (тампонаж скважин 3-а, 2847, 162-Д, 3г) 4 шт.			800,00	2022,2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
34	ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова (тампонаж скважины 8) 1 шт.			200,00	2024	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
35	ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки (тампонаж скважны П-254) 1 шт.			200,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
36	ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горького (тампонаж скважин П-12694, 76, 3792г) 3 шт.			600,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
37	ВЗУ-712 п. Калининц (тампонаж скважны 5) 1 шт.			200,00	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	улучшение надежности и ка- чества показателей питьевой воды
IV	Строительство водопроводных сетей для подклю- чения перспективных потребителей			229138,69			
1	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям д. Головково	110	3000	12796,32	2022	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
2	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям д. Устье	110	5000	24614,29	2022	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
3	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям с. Каменское	110	3000	13205,95	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
4	Строительство водопроводной линии Ду-225 Кубинское шоссе г. Наро-Фоминск протяженностью 312 п/м	225	312	2315,57	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
5	Капитальный ремонт водопроводной сети Ду-160 Кубин- ское шоссе г. Наро-Фоминск протяженностью 400 п/м	160	400	2703,47	2025	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
6	Строительство водопроводной сети для подключения за- вода по переработке молока в д. Устье в зоне ВЗУ-511	100	75	699,26	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
7	Строительство водопроводной сети для подключения за- вода по термическому обезвреживанию твердых комму- нальных отходов вблизи д. Могутово в зоне нового ВЗУ Могутово	500	486	15773,73	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
8	Строительство водопроводной сети для подключения продовольственного магазина п. совхоза «Архангель- ский», ул. Центральная, уч. 19 в зоне ВЗУ-531	50	25	233,09	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
9	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального центра придорожного комплекса в д. Селятино, уч. 121 в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	150	89	965,26	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
10	Строительство водопроводной сети для подключения производственно-логистического комплекса "Нара" г. Наро-Фоминск, в/г №3 в зоне ВЗУ-115	150	30	325,37	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
11	Строительство водопроводной сети для подключения научно-производственного комплекса, состоящего из двух зданий п. Веселево в зоне ВЗУ-661	100	504	4699,04	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
12	Строительство водопроводной сети для подключения производственного (мясной) цеха ЗАО "Таширово", уч.4 в зоне ВЗУ-881,882	80	266	2480,05	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
13	Строительство водопроводной сети для подключения очистных сооружений 25 000 м3/сут г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная в зоне ВЗУ-115,113	200	188	2384,49	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
14	Строительство водопроводной сети для подключения котельной в зоне ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	100	115	5928,01	2023	администра- ция Наро-Фо- минского ГО	обеспечение подключения перспективных потребителей
15	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого помещения г. Наро-Фоминск, проезд Туннель- ный, пом. 1 в зоне ВЗУ-113	350	14	299,61	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
16	Строительство внутриплощадочной водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки ООО «Ником» д. Мишуткино в зоне ВЗУ Глаголево	350	258	5521,44	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
17	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания д. Софьино, 49 км Киевского шоссе, уч. 2 в зоне ВЗУ-321	50	125	1165,44	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
18	Строительство водопроводной сети для подключения двух жилых пятиэтажных домов д. Малые Горки, дом № 13/1 и № 13/2 в зоне ВЗУ -229	50	545	5081,30	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
19	Строительство водопроводной сети для подключения склада г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, уч. 23а в зоне ВЗУ-113	50	83	773,85	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
20	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального комплекса г. Апрелевка, ул. Ап- релевская, уч. 85 в зоне ВЗУ-231	50	190	1771,46	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
21	Строительство водопроводной сети для подключения здания (производственные мастерские) г. Наро-Фоминск, ул. СМП-181, строение 10а в зоне ВЗУ-114	50	79	736,56	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
22	Строительство водопроводной сети для подключения котельной, Корпуса 1,2, клуба-столовой, бани-прачечной вблизи д/о Бекасово, уч. 6 в зоне ВЗУ-121	100	133	1240,02	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
23	Строительство водопроводной сети для подключения прачечной г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, уч. 17, 17а в зоне ВЗУ-115	100	74	689,94	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
24	Строительство водопроводной сети для подключения очистных сооружений ОСК-22 г. Апрелевка, ул. Новая в зоне ВЗУ-229	100	97	904,38	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
25	Строительство водопроводной сети для подключения не- скольких объектов д. Алабино, уч. № 9 в зоне ВЗУ-321	100	382	3561,57	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
26	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина г. Апрелевка, ул. Августовская, д.2а в зоне ВЗУ-229	50	88	820,47	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
27	Строительство водопроводной сети для подключения не- жилого здания (банный комплекс) д. Васильчиново, ул. Восточная в зоне ВЗУ-851	100	26	242,41	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
28	Строительство водопроводной сети для подключения ад- министративно-офисного здания г. Апрелевка, юго-во- сточная часть в зоне ВЗУ-228	50	59	550,09	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
29	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	375	3496,31	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
30	Строительство водопроводной сети для подключения производственно-складского комплекса г. Наро-Фо- минск, пер. Зеленый, уч. 7г в зоне ВЗУ-113,115	50	119	1109,49	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
31	Строительство водопроводной сети для подключения комплекса придорожного сервиса г. Апрелевка, ул. Фев- ральская, уч. 12-а/2 в зоне ВЗУ-229	50	53	494,14	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
32	Строительство водопроводной сети для подключения ад- министративного здания 74 км Киевского шоссе в зоне ВЗУ-131	50	92	857,76	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
33	Строительство водопроводной сети для подключения здания Апрелевского отделения полиции (1 этап) г. Апре- левка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	176	1640,93	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
34	Строительство водопроводной сети для подключения здания Апрелевского отделения полиции (2 этап) г. Апрелевка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	94	876,41	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
35	Строительство водопроводной сети для подключения здания поста ЭЦ г. Апрелевка, ул. Первомайская, д. 1а в зоне ВЗУ-721	50	79	736,56	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
36	Строительство водопроводной сети для подключения офиса врача общей практики пос. Новая Ольховка в зоне ВЗУ ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	50	80	745,88	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
37	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания у д. Котово в зоне ВЗУ-115	150	128	1388,24	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
38	Строительство водопроводной сети для подключения строящейся производственной базы г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., в районе д. 172 в зоне ВЗУ-115	100	198	1846,05	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
39	Строительство водопроводной сети для подключения строящегося комплекса дачных домов д. Софьино в зоне ВЗУ Софьино	100	67	624,67	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
40	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 40 в зоне ВЗУ-111	50	147	1370,55	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
41	Строительство водопроводной сети для подключения проектируемого склада с. Петровское, вблизи участка № 111Б в зоне ВЗУ-721	50	167	1557,02	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
42	Строительство водопроводной сети для подключения внутри-площадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	300	243	4405,49	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
43	Строительство водопроводной сети для подключения внутри-площадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	200	276	3500,63	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
44	Строительство водопроводной сети для подключения цеха г. Наро-Фоминск, ул. Чехова в зоне ВЗУ-115	50	28	261,06	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
45	Строительство водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки. Многоквартирный дом корп. 41 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	22	205,12	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
46	Строительство водопроводной сети для подключения 4-этажного 4-секционного жилого дома, поз.43 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	30	279,70	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
47	Строительство водопроводной сети для подключения Многоквартирного жилого дома № 45 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	135	1258,67	2025	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
48	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирного жилого дома № 39 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	44	410,23	2025	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
49	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирного жилого дома № 30 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	80	76	708,58	2025	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
50	Строительство водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки «Апрель» Многоквартирный дом корпус - 40 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	59	550,09	2025	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
51	Строительство водопроводной сети для подключения котельной с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы №23 г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 21 в зоне ВЗУ,110,113,115	100	12	111,88	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
52	Строительство водопроводной сети для подключения диализного центра г. Наро-Фоминск, ул. Калинина в зоне ВЗУ-110	100	39	363,62	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
53	Строительство водопроводной сети для подключения магазина г. Верея, ул. 1-ая Советская, участок № 61"а" в зоне ВЗУ-442	50	19	177,15	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
54	Строительство водопроводной сети для подключения здания склада с мансардным этажом ОАО"Ястребово" в зоне ВЗУ-461	50	409	3813,31	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
55	Строительство водопроводной сети для подключения торгово-административного здания в зоне ВЗУ-712,771	50	17	158,50	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
56	Строительство водопроводной сети для подключения логистического складского комплекса в зоне ВЗУ-722	50	250	2330,87	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
57	Строительство водопроводной сети для подключения мно- гофункционального объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-712	50	77	717,91	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
58	Строительство водопроводной сети для подключения мно- гофункционального объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-722	50	374	3486,98	2024	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
59	Строительство водопроводной сети для подключения кафе на 80 мест в зоне ВЗУ-113	50	14	130,53	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
60	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина в зоне ВЗУ-113,115	50	48	447,53	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
61	Строительство водопроводной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-431	50	33	307,68	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
62	Строительство водопроводной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-671	50	49	456,85	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
63	Строительство водопроводной сети для подключения здания "Hyundai" в зоне ВЗУ-731	50	203	1892,67	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
64	Строительство водопроводной сети для подключения об- щеобразовательной школы на 825 мест в зоне ВЗУ-110	100	100	932,35	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
65	Строительство водопроводной сети для подключения спорт-отеля в зоне ВЗУ-421	100	496	4624,45	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
66	Строительство водопроводной сети для подключения здания конноспортивного комплекса, в осях 11 – 28 с. Атепцево в зоне ВЗУ Атепцево	50	496	4624,45	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
67	Строительство водопроводной сети для подключения ма- газина строительных материалов д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	120	1118,82	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
68	Строительство водопроводной сети для подключения стоматологической клиники в зоне ВЗУ-113	50	343	3197,96	2021	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
69	Строительство водопроводной сети для подключения здания ресторана KFC рп Селятино ул. Спортивная д. 2/2 в зоне ВЗУ Селятино	50	89	829,79	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
70	Строительство водопроводной сети для подключения детского дошкольного учреждения на 130 мест г. Апре- левка, ЖК "Весна" в зоне ВЗУ-231	50	98	913,70	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
71	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	132	1431,62	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
72	Строительство водопроводной сети для подключения жи- лых домов п. Луговое-2 в зоне нового ВЗУ Луговое-2	250	797	11837,93	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
73	Строительство водопроводной сети для подключения мо- торвагонного депо г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	103	1117,10	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
74	Строительство водопроводной сети для подключения жи- лой комплекса пос. д/о Бекасово в зоне ВЗУ-121	200	57	722,96	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
75	Строительство водопроводной сети для подключения жи- лого дома д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	150	94	1019,49	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
76	Строительство водопроводной сети для подключения ма- лоэтажной жилой застройки вблизи д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	500	581	18857,07	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
77	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	400	386	9404,93	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
78	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-226,229	100	627	5845,83	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
79	Строительство водопроводной сети для подключения ОРЦ «Селятино» п. Селятино в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	50	168	1566,35	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
80	Строительство водопроводной сети для подключения Малоэтажной жилой застройки АО «Элинар», уч.26, д.6 в зоне ВЗУ-1 ООО «НАПРОМЭНЕРГО»	100	103	960,32	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
81	Строительство водопроводной сети для подключения Малоэтажной жилой застройки ЖК «Воскресенский» г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.2 в зоне ВЗУ-110	100	134	1249,35	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
82	Строительство водопроводной сети для подключения Малоэтажная жилая застройка в ЖК «Парк Апрель" Многоквартирный дом корп. 44 г. Апрелевка, ул. Декаб- ристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	20	186,47	2022	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
83	Строительство водопроводной сети для подключения Танхаусы в КП «Апрель» д. Мартемьяново в зоне ВЗУ 251,252	100	375	3496,31	2023	Застрой- щик	обеспечение подключения перспективных потребителей
V	Реконструкция водопроводных сетей для улучшения надежности и качества показателей питьевой воды			112609,96			

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
1	СВ-44 г. Верея, ул. Школьная -Замена водопроводной сети ст.89 на ПНД 150 методом ГНБ протяженностью 200 п/м	150	200	2285,32	2023	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
2	СВ-44 г. Верея, ул. 1-я Советская - Замена водопровод- ной сети чуг.100 на ПНД 160 методом ГНБ 1350 п/м	160	1350	15425,91	2022	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
3	СВ-44 г. Верея замена водопроводных сетей Ду-89-150 мм протяженностью 2000 п/м	150	2000	11965,98	2021,2023, 2024	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
4	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. 1-я Кривоносовская, д.11- ул. Автодорожная - Замена водопроводной сети асбест. Ду- 200 на ПНД 200 протяженностью 350 п/м	200	350	1707,39	2025	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
5	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Найдова-Железова до Поле- вого пер., замена сети с чуг. 100 на ПНД Ду-200 мм про- тяженностью 700 п/м	200	700	4274,50	2024	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
6	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Фрунзе, замена трубы, а/ц Ду-200 на ПНД Ду-200 мм протяженностью 400 п/м	200	400	1951,42	2025	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
7	СВ-11 г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер. до ул.Авто- дорожная - Замена трубы, а/ц Ду-150 мм на ПНД 160 про- тяженностью 320 п/м	160	320	1334,68	2023	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
8	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Володарского - Замена водо- проводной сети чуг.Ду-150 на ПНД 160 протяженностью 400 п/м	160	400	1668,35	2023	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
9	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Осипенко, замена водопро- водной сети Ду-100 мм протяженностью 380 п/м	100	380	1354,88	2025	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Объем капиталь- ных вложений, тыс. руб. без НДС	Период реализа- ции, г.	Инвестор	Обоснование необходимости затрат
		диаметр, мм	протяженность, м				
10	СВ-92 д. Елагино - Замена вод.сети ст. 50 на ПНД 63 протяженностью 360 п/м	63	360	1177,59	2025	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
11	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная (2 нитки) - Замена вод/сети Ду-150 мм в две нитки протяженностью 360 п/м	150	2х360	1291,31	2022	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
12	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная - Замена магистрального водопровода	200	2136	23 000,0	2022	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
13	СВ-11 г.Наро-Фоминск ул.Московская замена трубы, а/ц Ду-150 на ПНД Ду-200 мм (980 п/м - прокол) протяженностью 1500 п/м	200	1500	15740,63	2022	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
14	СВ-22 г. Апрелевка Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 3000 п/м	150	3000	17949,00	2022-2025	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
15	СВ-71, 77 пос. Калининнец Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 1000 п/м	150	1000	5983,00	2022-2025	администра- ция Наро- Фоминского ГО	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды
16	Обновление и модернизация основных производствен- ных фондов системы водоснабжения (сооружения и сети)	100-400	500	5500,00	2021-2023	собственные средства МУП «Водо- канал»	улучшения надежности и ка- чества показателей питьевой воды

Таблица 2.77 – Распределение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. по потенциальным источникам финансирования

Источник финансирования	Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
Средства Застройщика	206308,63	15415,71	70828,35	105699,40	11437,59	2927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>собственные средства</i>	200380,62	15415,71	70828,35	99771,39	11437,59	2927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>за счет платы за присоединение (технологическое подключение)</i>	5928,01	0,00	0,00	5928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства МУП "Водоканал", в т.ч.:	20563,32	12100,06	6463,26	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>собственные средства (амортизационные отчисления) за счет реализации инвестиционной программы</i>	15063,32	10100,06	4963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>собственные средства (амортизационные отчисления)</i>	5500,00	2000,00	1500,00	2000,00	0,00	0,00															
Средства местного бюджета (администрация Наро-Фоминского ГО)	774790,56	90812,26	243119,86	184222,35	39770,33	216865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	1001662,51	118328,03	320411,47	291921,75	51207,92	219793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

2.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения Наро-Фоминского городского округа повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажут существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;
- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);
- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованной системой оборотного водоснабжения;
- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;
- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
- изменение гидрогеологических характеристик местности;
- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;
- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;
- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработки схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа в рамках разработки схемы водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе Наро-Фоминского городского округа от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

2.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При анализе существующего положения в системах централизованного питьевого водоснабжения Наро-Фоминского городского округа вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено. Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовых стерилизаторах.

Для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия. Использование гипохлорита натрия

в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;
- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;
- концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;
- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;
- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на водочистных сооружениях отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости».

2.6 Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

2.6.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет

Значения тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Наро-Фоминского городского округа на 2019-2021 годы представлены в таблице 2.78.

Таблица 2.78 - Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Наро-Фоминск на 2019-2021 год

Наименование услуги / предприятия	2019 год		2020 год		2021 год	
	с 01.01.2019	с 01.07.2019	с 01.01.2020	с 01.07.2020	с 01.01.2021	с 01.07.2021
Водоснабжение						
Тариф на питьевую воду для прочих потребителей						
МУП "Водоканал"	27.34	28.77	28.44	28.44	28.44	28.44
ООО "Дирекция Голицыно-3"	31.94	32.58	32.58	33.05	33.41	34.30
ООО "СКС Гидромонтаж"	22.04	23.50	23.50	23.50	24.09	24.69
ООО "Жилкомсервис"	31.30	32.95	32.95	34.09	34.11	35.38
ООО "ЗЭИМ "Элинар"	16.61	17.47	17.39	17.39	17.90	18.59
ООО "НАРПРОМЭНЕРГО"	тариф не устанавливался					
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	17.95	20.67	18.55	19.18	19.18	19.83
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	26.64	28.02	28.02	28.02	28.02	28.02
Тариф на питьевую воду для населения						
МУП "Водоканал"	32.81	34.52	34.13	34.13	34.13	34.13
ООО "Жилкомсервис"	37,56	39,54	39,54	40,91	40,93	42,46
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	21.54	24.80	21.89	22.63	22.63	23.40
Водоотведение						
Тариф на водоотведение для прочих потребителей						
МУП "Водоканал"	23,29	24,46	24,52	24,52	24,25	24,75
ООО "Дирекция Голицыно-3"	39,33	41,11	41,11	42,15	42,52	44,05
ООО "СКС Гидромонтаж"	23,15	24,48	22,89	23,56	23,56	24,27
ООО "Жилкомсервис"	27,05	28,35	28,35	29,37	29,37	30,49
ООО "ЗЭИМ "Элинар"	21,03	22,09	21,41	21,41	21,41	23,14
ООО "НАРПРОМЭНЕРГО"	тариф не устанавливался					
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	тариф не устанавливался					
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	тариф не устанавливался					
Тариф на водоотведение для населения						
МУП "Водоканал"	27,95	29,35	29,42	29,42	29,10	29,70
ООО "Жилкомсервис"	32,46	34,02	34,02	32,24	32,24	36,59

Тарифы долгосрочного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения установленные для МУП «Водоканал» на 2022-2025 гг. представлены в таблице 2.79.

Таблица 2.79 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения на 2022-2025гг. для МУП «Водоканал

2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
с 01.01.2022	с 01.07.2022	с 01.01.2023	с 01.07.2023	с 01.01.2024	с 01.07.2024	с 01.01.2025	с 01.07.2025
Водоснабжение							
Тариф на питьевую воду для прочих потребителей							

2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
с 01.01.2022	с 01.07.2022	с 01.01.2023	с 01.07.2023	с 01.01.2024	с 01.07.2024	с 01.01.2025	с 01.07.2025
29,01	28,39	28,39	30,18	30,18	30,28	30,28	30,84
Тариф на питьевую воду для населения							
34,33	34,81	34,81	34,07	34,07	36,22	36,22	36,37
Водоотведение							
Тариф на водоотведение для прочих потребителей							
24,75	24,01	24,01	25,81	25,81	25,28	25,28	26,9
Тариф на водоотведение для населения							
29,7	28,81	28,81	30,97	30,97	30,34	30,34	32,28

Тарифы долгосрочного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения установленные для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Наро-Фоминского городского округа на 2022-2023 гг. представлены в таблице 2.80.

Таблица 2.80 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Наро-Фоминского городского округа на 2022-2023гг.

Наименование услуги / предприятия	2022 год		2023 год	
	с 01.01.2022	с 01.07.2022	с 01.01.2022	с 01.07.2022
Водоснабжение				
Тариф на питьевую воду для прочих потребителей				
ООО "Дирекция Голицыно-3"	34.30	35.22	35.22	36.17
ООО "СКС Гидромонтаж"	24.69	25.31	25.31	25.94
ООО "Жилкомсервис"	35.38	36.69	36.69	38.06
ООО "ЗЭИМ "Элинар"	18.59	19.29		
ООО "НАРПРОМЭНЕРГО"	не устанавливался			
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	19.83	20.51	не устанавливался	
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	не устанавливался			
Тариф на питьевую воду для населения				
ООО "Жилкомсервис"	42.46	44.03	44.03	45.67
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	23.40	24.20	не устанавливался	
Водоотведение				
Тариф на водоотведение для прочих потребителей				
ООО "Дирекция Голицыно-3"	44.05	45.65	45.65	47.31
ООО "СКС Гидромонтаж"				
ООО "Жилкомсервис"	30.49	31.65	31.65	32.85
ООО "ЗЭИМ "Элинар"	23.14	23.89		
ООО "НАРПРОМЭНЕРГО"	не устанавливался			
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	не устанавливался			
Тариф на водоотведение для населения				
ООО "Жилкомсервис"	36.59	37.98	37.98	39.42

2.6.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Данные о структуре цен (тарифов) на питьевую воду, установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения для МУП «Водоканал», по данным организации, представлены на рисунках (Рисунок 2.25-Рисунок 2.33).

Данные о структуре цен (тарифов) на питьевую воду установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Наро-Фоминского городского округа представлены в таблице 2.81.

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ

Дата и номер версии шаблона	20.04.2021/9.6
Код системы	BC
Сокращенное официальное наименование организации по Уставу	МУП «Водоканал»
ИНН	5030015500
Отрасль ЖКОХ	Холодное водоснабжение
Вид деятельности	Питьевое водоснабжение
Метод регулирования	Метод индексации
Год регулирования (заявки)	2022
Период долгосрочной индексации	2021 - 2025
Адрес оказания услуг (системы)	X
Муниципалитет (или межмун)	Наро-Фоминский городской округ
Режим налогообложения НДС	НДС облагается
Покупает услуги у других регулируемых обществ по тарифам	Да
Поставляет населению	Да
Является гарантирующей организацией	Да

Цветовая кодировка ячеек:

Ячейки заполняются вручную
Расчетные величины
Данные из файла "Типовые расшивки"

Для обновления данных из файла "Типовые расшивки" нажмите кнопку "ОБНОВИТЬ" на листе "Импорт данных"

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФЫ

№	Наименование параметра	Единица измерений	2020 утверждено	2021 утверждено	2022 предложение организации	2023 утверждено	2024 утверждено	2025 утверждено
Долгосрочные параметры регулирования								
1	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Нормативный уровень прибыли	%	0,58	0,69	0,69	0,67	0,65	0,64
3	Удельный расход электроэнергии всего		1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0,00	191833,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уровень потерь воды	%	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Тарифы								
5	Тариф на питьевую воду среднегодовой для прочих потребителей без НДС	руб куб м	28,44	28,72	29,85	29,66	30,79	31,59
6	Тариф на питьевую воду с 01.01 по 30.06. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	28,44	28,44	29,01	29,19	30,13	31,46
7	Тариф на питьевую воду с 01.07 по 31.12. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	28,44	29,01	30,68	30,13	31,46	31,72
8	Темп роста тарифа для прочих потребителей с 01.07.	%	100,00%	102,00%	105,76%	103,20%	104,43%	100,84%
9	Тариф на питьевую воду среднегодовой для населения с НДС	руб куб м	34,13	34,47	35,82	35,59	36,95	37,91
10	Тариф на питьевую воду с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	руб куб м	34,13	34,13	34,81	35,03	36,15	37,75
11	Тариф на питьевую воду с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	руб куб м	34,13	34,81	36,82	36,15	37,75	38,07
12	Темп роста тарифа для населения с 01.07.	%	100,00%	101,99%	105,77%	103,20%	104,43%	100,85%
	Тариф на питьевую воду среднегодовой для населения экономически обоснованный с НДС	руб куб м						
13	Тариф на питьевую воду для населения экономически обоснованный с 01.01 по 30.06. с НДС	руб куб м	-	-	-	-	-	-
14	Тариф на питьевую воду для населения экономически обоснованный с 01.07 по 31.12. с НДС	руб куб м	-	-	-	-	-	-
15	Темп роста экономически обоснованного тарифа с 01.07.	%	-	-	-	-	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2020 год				2021 год	2022 год		
			Установлено Комитетом	Факт по данным организации	Факт по данным организации на реализацию потребителям	Отклонение установлено Комитетом от факта по данным организации	Установлено Комитетом	Предложение организации	Предложение организации на реализацию потребителям	Темп роста НВВ, 2022/2021, %

Рисунок 2.25 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения

1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9
Основные параметры										
1	Необходимая валовая выручка до корректировки	тыс. руб.	299 839,51	361 937,63	361 937,63	-62 098,13	307 003,83	319 012,74	319 012,74	103,91%
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	276 278,76	305 073,93	305 073,93	-28 795,17	281 162,81	293 095,87	293 095,87	104,24%
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	191 355,50	222 902,88	222 902,88	-31 547,39	191 833,50	196 749,97	196 749,97	102,56%
	Коэффициент индексации операционных расходов	%	1,0197	1,0197	1,0197	0,0000	1,0197	1,0256	1,0256	100,58%
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,60	3,60	120,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.	X	1,0000	1,0000	X	1,0000	X	1,0000	X
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	69 239,52	64 511,18	64 511,18	4 728,34	71 619,16	74 083,86	74 083,86	103,44%
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	15 683,74	17 659,87	17 659,87	-1 976,13	17 710,16	22 262,05	22 262,05	125,70%
1.2	Амортизация	тыс. руб.	21 810,75	52 270,54	52 270,54	-30 459,79	23 716,87	23 716,87	23 716,87	100,00%
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 750,00	4 593,16	4 593,16	-2 843,16	2 124,15	2 200,00	2 200,00	103,57%
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.1	% сглаживания	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	299 839,51	361 937,63	361 937,63	-62 098,13	307 003,83	319 012,74	319 012,74	103,91%
3.1	НВВ для расчета тарифа населению	тыс. руб.	160 518,92	190 910,98	190 910,98	-30 392,06	161 366,15	167 678,23	167 678,23	103,91%
3.2	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям	тыс. руб.	139 320,58	171 026,65	171 026,65	-31 706,07	145 637,68	151 334,52	151 334,52	103,91%
	Товарная выручка	тыс. руб.	X	320 036,03	320 036,03	X	X	X	X	X
4	Объем реализации среднегодовой	тыс. руб.	10 541,60	11 253,03	11 253,03	-711,42	10 688,60	10 688,60	10 688,60	100,00%
4.1	Объем реализации с 01.01 по 30.06	тыс. руб.	5 270,80	5 746,98	5 746,98	-476,18	5 344,30	5 344,30	5 344,30	100,00%
4.2	Объем реализации с 01.07 по 31.12	тыс. руб.	5 270,80	5 506,05	5 506,05	-235,25	5 344,30	5 344,30	5 344,30	100,00%
4.3	Объем реализации населению среднегодовой	тыс. руб.	5 643,44	5 935,63	5 935,63	-292,19	5 618,10	5 618,10	5 618,10	100,00%
4.4	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06	тыс. руб.	2 821,72	2 989,92	2 989,92	-168,20	2 809,05	2 809,05	2 809,05	100,00%
4.5	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12	тыс. руб.	2 821,72	2 945,71	2 945,71	-123,99	2 809,05	2 809,05	2 809,05	100,00%
5	Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Расшифровка основных параметров										
Неподконтрольные расходы										
1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	15 683,74	17 659,87	17 659,87	-1 976,13	17 710,16	22 262,05	22 262,05	125,70%
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	5 229,36	4 012,24	4 012,24	1 217,13	5 286,34	5 402,14	5 402,14	102,19%
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	9 853,13	12 458,39	12 458,39	-2 605,27	10 633,67	12 122,17	12 122,17	114,00%
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	4 417,94	4 830,29	4 830,29	-412,35	4 417,94	4 417,94	4 417,94	100,00%
3.3	Земельный налог	тыс. руб.	22,12	17,68	17,68	4,43	17,67	17,67	17,67	100,00%
3.4	Водный налог	тыс. руб.	5 224,57	7 414,37	7 414,37	-2 189,80	6 009,56	7 498,05	7 498,05	124,77%
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	188,50	196,05	196,05	-7,55	188,50	188,50	188,50	100,00%
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.8	Налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.9	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	170,84	170,84	-170,84	0,00	170,63	170,63	-

Рисунок 2.26 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения

3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1	Аренда муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.2	Аренда частной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	170,84	170,84	-170,84	0,00	170,63	170,63	-
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 376,18	3 376,18	337,62%
4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 376,18	3 376,18	337,62%
5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Расходы на компенсацию экономических обоснованных расходов (выпадающих доходов прошлых периодов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2	Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	173,63	173,63	103,60%
12	Расходы на оплату услуг Банков	тыс. руб.	112,79	154,88	154,88	-42,09	117,30	117,30	117,30	100,00%
13	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	488,46	863,51	863,51	-375,05	505,25	900,00	900,00	178,13%
14	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	191 355,50	222 902,88	222 902,88	-31 547,39	191 833,50	196 749,97	196 749,97	102,56%
1.1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	156 112,68	169 492,83	169 492,83	-13 380,15	143 685,84	147 368,01	147 368,01	102,56%
1.1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	11 893,54	17 069,30	17 069,30	-5 175,76	10 650,86	10 923,95	10 923,95	102,56%
1.1.1.2	расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	137 224,35	131 903,83	131 903,83	5 320,52	124 063,11	127 244,09	127 244,09	102,56%
1.1.1.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	105 557,19	101 488,45	101 488,45	4 068,74	95 433,16	97 880,07	97 880,07	102,56%
	Численность основного производственного персонала	чел	392,00	278,99	278,99	113,01	281,00	281,00	281,00	100,00%
	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес	22 439,88	30 314,24	30 314,24	-7 874,37	28 301,65	29 027,30	29 027,30	102,56%
1.1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	31 667,16	30 415,38	30 415,38	1 251,78	28 629,95	29 364,02	29 364,02	102,56%
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	6 994,79	20 519,70	20 519,70	-13 524,91	8 971,87	9 199,96	9 199,96	102,54%
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	2 371,99	2 371,99	-2 371,99	327,73	334,19	334,19	101,97%
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	0,00	1 431,70	1 431,70	-1 431,70	747,91	767,09	767,09	102,56%

Рисунок 2.27 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения

1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт	тыс. руб.	1 930,58	4 716,44	4 716,44	-2 785,86	1 978,85	2 029,58	2 029,58	102,56%
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод, расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	578,58	256,59	256,59	319,99	305,58	313,42	313,42	102,56%
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6.7	иные производственные расходы	тыс. руб.	4 487,63	11 742,99	11 742,99	-7 255,35	5 611,80	5 755,69	5 755,69	102,56%
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	5 612,53	977,55	977,55	4 634,98	5 921,18	6 073,00	6 073,00	102,56%
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	0,00	682,64	682,64	-682,64	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	5 612,53	294,91	294,91	5 317,62	5 921,18	6 073,00	6 073,00	102,56%
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Численность ремонтного персонала	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	29 630,29	49 107,61	49 107,61	-19 477,32	39 143,47	40 146,91	40 146,91	102,56%
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	958,26	1 894,27	1 894,27	-936,01	840,00	861,54	861,54	102,56%
1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	543,92	681,84	681,84	-137,92	365,72	375,09	375,09	102,56%
1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.5	информационные услуги	тыс. руб.	414,34	1 212,43	1 212,43	-798,09	474,28	486,44	486,44	102,56%
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	25 639,93	38 166,66	38 166,66	-12 526,73	35 600,03	36 512,81	36 512,81	102,56%
1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	19 723,02	30 085,27	30 085,27	-10 362,25	27 384,64	28 086,78	28 086,78	102,56%
	Численность административно-управленческого персонала	чел.	34,00	37,99	37,99	-3,99	35,00	35,00	35,00	100,00%
	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес.	48 340,74	65 993,83	65 993,83	-17 653,09	65 201,53	66 873,30	66 873,30	102,56%
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	5 916,91	8 081,39	8 081,39	-2 164,48	8 215,39	8 426,03	8 426,03	102,56%
1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов	тыс. руб.	51,59	75,05	75,05	-23,46	75,00	76,92	76,92	102,56%
1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	194,11	628,59	628,59	-434,48	585,70	600,71	600,71	102,56%
1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	355,75	90,04	90,04	265,70	274,72	281,77	281,77	102,56%
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	2 430,65	8 252,99	8 252,99	-5 822,34	1 768,02	1 813,16	1 813,16	102,55%
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	61,17	249,06	249,06	-187,89	33,01	33,66	33,66	101,98%
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	429,26	641,79	641,79	-212,54	661,94	678,91	678,91	102,56%
1.3.7.3	иные расходы	тыс. руб.	1 940,22	7 362,13	7 362,13	-5 421,91	1 073,08	1 100,59	1 100,59	102,56%
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,00	3 324,89	3 324,89	-3 324,89	3 083,00	3 162,05	3 162,05	102,56%
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 750,00	4 593,16	4 593,16	-2 843,16	2 124,15	2 200,00	2 200,00	103,57%
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	1 750,00	4 593,16	4 593,16	-2 843,16	2 124,15	2 200,00	2 200,00	103,57%
1.3.3	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Рисунок 2.28 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения

Корректировка НВВ с учетом распределения по ДПР	тыс. руб.	0,00	X		-	0,00	0,00		-
Объем реализации годовой в том числе:	тыс. куб. м	10 541,60	11 253,03	11 253,03	-711,42	10 688,60	10 688,60	10 688,60	100,00%
население	тыс. куб. м	5 643,44	5 935,63	5 935,63	-292,19	5 618,10	5 618,10	5 618,10	100,00%
бюджет	тыс. куб. м	721,74	1 075,17	1 075,17	-353,43	893,32	893,32	893,32	100,00%
прочие	тыс. куб. м	4 176,42	4 242,23	4 242,23	-65,81	4 177,18	4 177,18	4 177,18	100,00%
другие водопроводы	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Исполнительный директор: _____ А.П. Яков

подпись



Рисунок 2.29 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ

Дата и номер версии шаблона	20.04.2021/9.6
Код системы	ВО
Сокращенное официальное наименование организации по Уставу	МУП «Водоканал»
ИНН	5030015500
Отрасль ЖКХ	Водоотведение
Вид деятельности	Водоотведение
Метод регулирования	Метод индексации
Год регулирования (заявки)	2022
Период долгосрочной индексации	2021 - 2025
Адрес оказания услуг (системы)	X
Муниципалитет (или межмун)	Наро-Фоминский городской округ
Режим налогообложения НДС	НДС облагается
Покупает услуги у других регулируемых обществ по тарифам	Да
Поставляет население	Да
Является гарантирующей организацией	Да

Цветовая кодировка ячеек:

Ячейки заполняются вручную
Расчетные величины
Данные из файла "Типовые расшивки"

Для обновления данных из файла "Типовые расшивки" нажмите кнопку "ОБНОВИТЬ" на листе "Импорт данных"

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФЫ

№	Наименование параметра	Единица измерений	2020 утверждено	2021 утверждено	2022 предложение организации	2023 утверждено	2024 утверждено	2025 утверждено
Долгосрочные параметры регулирования								
1	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Нормативный уровень прибыли	%	0,41	0,69	0,68	0,66	0,65	0,63
3	Удельный расход электроэнергии всего		0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0,00	226069,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	X	X	X	X
Тарифы								
5	Тариф на водоотведение среднегодовой для прочих потребителей без НДС	руб куб м	24,25	24,50	25,59	25,79	26,47	27,09
6	Тариф на водоотведение с 01.01 по 30.06. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	24,25	24,25	24,75	25,53	26,04	26,90
7	Тариф на водоотведение с 01.07 по 31.12. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	24,25	24,75	26,42	26,04	26,90	27,29
8	Темп роста тарифа для прочих потребителей с 01.07.	%	100,00%	102,06%	106,78%	102,00%	103,27%	101,47%
9	Тариф на водоотведение среднегодовой для населения с НДС	руб куб м	29,10	29,40	30,71	30,95	31,76	32,51
10	Тариф на водоотведение с 01.01 по 30.06. для населения с НДС	руб куб м	29,10	29,10	29,70	30,64	31,25	32,28
11	Тариф на водоотведение с 01.07 по 31.12. для населения с НДС	руб куб м	29,10	29,70	31,71	31,25	32,28	32,75
12	Темп роста тарифа для населения с 01.07.	%	100,00%	102,06%	106,77%	101,99%	103,30%	101,46%
	Тариф на водоотведение среднегодовой для населения экономически обоснованный с НДС	руб куб м						
13	Тариф на водоотведение для населения экономически обоснованный с 01.01. по 30.06. с НДС	руб куб м	-	-	-	-	-	-
14	Тариф на водоотведение для населения экономически обоснованный с 01.07. по 31.12. с НДС	руб куб м	-	-	-	-	-	-
15	Темп роста экономически обоснованного тарифа с 01.07.	%	-	-	-	-	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2020 год				2021 год	2022 год		
			Установлено Комитетом	Факт по данным организации	Факт по данным организации на реализацию потребителям	Отклонение установлено Комитетом от факта по данным организации	Установлено Комитетом	Предложение организации	Предложение организации на реализацию потребителям	Темп роста НВВ, 2022/2021, %
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9
Основные параметры										

Рисунок 2.30 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения

1	Необходимая валовая выручка до корректировки	тыс. руб.	302 929,18	351 755,79	351 755,79	-48 826,62	314 004,40	327 899,67	327 899,67	104,43%
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	292 200,77	315 937,80	315 937,80	-23 737,03	298 688,36	312 524,21	312 524,21	104,63%
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	224 610,66	253 805,60	253 805,60	-29 194,94	226 069,79	233 885,01	233 885,01	103,46%
	Коэффициент индексации операционных расходов	%	1,0197	1,0197	1,0197	0,0000	1,0197	1,0346	1,0346	101,46%
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,50	4,50	150,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.	X	1,0000	1,0000	X	1,0000	X	1,0000	X
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	45 254,85	43 228,71	43 228,71	2 026,14	46 839,53	48 451,46	48 451,46	103,44%
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	22 335,20	18 903,49	18 903,49	3 431,77	25 779,04	30 187,74	30 187,74	117,10%
1.2	Амортизация	тыс. руб.	9 478,41	31 350,37	31 350,37	-21 871,96	13 160,46	13 160,46	13 160,46	100,00%
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 250,00	4 467,62	4 467,62	-3 217,62	2 155,58	2 215,00	2 215,00	102,76%
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 992,34	-1 992,34	-1 992,34	100,00%
2.2	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.1	% сглаживания	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	302 929,18	351 755,79	351 755,79	-48 826,62	312 012,06	325 907,33	325 907,33	104,45%
3.1	НВВ для расчета тарифа населению	тыс. руб.	191 480,58	206 843,34	206 843,34	-15 362,76	180 000,02	188 016,21	188 016,21	104,45%
3.2	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям	тыс. руб.	111 448,60	144 912,45	144 912,45	-33 463,86	132 012,04	137 891,12	137 891,12	104,45%
	Товарная выручка	тыс. руб.	X	308 869,36	308 869,36	X	X	X	X	X
4	Объем реализации среднегодовой	тыс. руб.	12 492,50	12 736,88	12 736,88	-244,38	12 737,72	12 737,72	12 737,72	100,00%
4.1	Объем реализации с 01.01 по 30.06	тыс. руб. м	6 246,25	6 497,39	6 497,39	-251,14	6 368,66	6 368,66	6 368,66	100,00%
4.2	Объем реализации с 01.07 по 31.12	тыс. руб. м	6 246,25	6 239,50	6 239,50	6,76	6 368,66	6 368,66	6 368,66	100,00%
4.3	Объем реализации населению среднегодовой	тыс. руб. м	7 896,47	7 489,68	7 489,68	406,79	7 348,40	7 348,40	7 348,40	100,00%
4.4	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06	тыс. руб. м	3 948,24	3 792,26	3 792,26	155,98	3 674,20	3 674,20	3 674,20	100,00%
4.5	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12	тыс. руб. м	3 948,24	3 697,42	3 697,42	250,81	3 674,20	3 674,20	3 674,20	100,00%
5	Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Расшифровки основных параметров									
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-22 335,20	18 903,49	18 903,49	3 431,77	25 779,04	30 187,74	30 187,74	117,10%
1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	14 856,14	12 983,94	12 983,94	1 872,20	15 210,04	15 665,68	15 665,68	103,00%
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	14 731,40	12 867,74	12 867,74	1 863,66	15 085,30	15 539,05	15 539,05	103,01%
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	124,74	116,19	116,19	8,55	124,74	126,63	126,63	101,52%
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	6 464,74	4 797,54	4 797,54	1 667,20	6 469,16	6 469,16	6 469,16	100,00%
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	6 001,75	4 480,44	4 480,44	1 521,31	6 001,75	6 001,75	6 001,75	100,00%
3.3	Земельный налог	тыс. руб.	11,97	16,39	16,39	-4,42	16,39	16,39	16,39	100,00%
3.4	Водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	234,69	181,80	181,80	52,89	234,69	234,69	234,69	100,00%
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	216,33	118,90	118,90	97,43	216,33	216,33	216,33	100,00%
3.8	Налог при УОН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.9	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	178,55	178,55	-178,55	0,00	178,81	178,81	-
3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.1	Аренда муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.2	Аренда частной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Рисунок 2.31 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения

3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	178,55	178,55	-178,55	0,00	178,81	178,81	-
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,50	3 632,50	-
4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,50	3 632,50	-
5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпладающих доходов прошлых периодов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2	Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 291,75	3 291,75	104,50%
12	Расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	228,22	150,65	150,65	77,57	228,22	168,22	168,22	73,71%
13	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	786,16	792,81	792,81	-6,65	721,63	781,63	781,63	108,31%
14	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Операционные расходы	тыс. руб.	224 610,66	253 805,60	253 805,60	-29 194,94	226 069,79	233 885,01	233 885,01	103,46%
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	184 489,19	204 324,04	204 324,04	-19 834,85	186 912,35	193 375,99	193 375,99	103,46%
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	9 521,28	19 604,70	19 604,70	-10 083,42	10 372,58	10 730,95	10 730,95	103,46%
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	162 566,88	165 374,12	165 374,12	-2 807,27	165 243,20	170 952,35	170 952,35	103,46%
1.1.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	125 051,43	127 242,26	127 242,26	-2 190,83	127 110,15	131 501,81	131 501,81	103,46%
	Численность основного производственного персонала	чел.	466,00	391,54	391,54	74,46	416,00	416,00	416,00	100,00%
	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес.	22 362,56	27 081,58	27 081,58	-4 719,02	25 462,77	26 342,51	26 342,51	103,46%
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	37 515,43	38 131,86	38 131,86	-616,44	38 133,05	39 450,54	39 450,54	103,46%
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	12 401,05	19 345,22	19 345,22	-6 944,16	11 206,58	11 692,69	11 692,69	103,51%
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	2 371,99	2 371,99	-2 371,99	606,70	633,47	633,47	104,41%
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	0,00	1 392,60	1 392,60	-1 392,60	756,21	782,33	782,33	103,46%
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт	тыс. руб.	3 219,99	4 592,29	4 592,29	-1 372,30	2 411,24	2 494,55	2 494,55	103,46%
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	0,00	181,59	181,59	-181,59	211,82	219,14	219,14	103,46%

Рисунок 2.32 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения

1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6.7	иные производственные расходы	тыс. руб.	9 181,06	10 806,75	10 806,75	-1 625,68	7 310,61	7 563,19	7 563,19	103,46%
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	5 483,01	1 225,70	1 225,70	4 257,31	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	0,00	302,23	302,23	-302,23	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	5 483,01	923,47	923,47	4 559,54	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Численность ремонтного персонала	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	34 638,46	45 198,27	45 198,27	-10 559,81	37 157,44	38 439,91	38 439,91	103,45%
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	952,38	1 740,04	1 740,04	-787,66	794,40	821,84	821,84	103,46%
1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	581,84	626,05	626,05	-44,22	346,84	358,82	358,82	103,46%
1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.5	информационные услуги	тыс. руб.	370,55	1 113,99	1 113,99	-743,44	447,56	463,02	463,02	103,46%
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	30 883,11	35 102,47	35 102,47	-4 219,36	33 589,63	34 750,16	34 750,16	103,46%
1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	23 756,24	27 683,28	27 683,28	-3 927,04	25 838,18	26 730,89	26 730,89	103,46%
	Численность административно-управленческого персонала	чел.	41,00	34,96	34,96	6,04	32,00	32,00	32,00	100,00%
	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес	48 285,04	65 987,99	65 987,99	-17 702,95	67 286,93	69 611,69	69 611,69	103,46%
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	7 126,87	7 419,19	7 419,19	-292,32	7 751,45	8 019,27	8 019,27	103,46%
1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов	тыс. руб.	60,89	68,90	68,90	-8,01	72,72	75,23	75,23	103,46%
1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	103,96	576,75	576,75	-472,80	559,05	578,37	578,37	103,46%
1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	198,62	82,67	82,67	115,95	261,36	270,39	270,39	103,46%
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	2 439,50	7 627,43	7 627,43	-5 187,93	1 880,28	1 943,93	1 943,93	103,38%
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	59,90	228,57	228,57	-168,68	50,55	50,98	50,98	100,85%
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	612,13	589,24	589,24	22,89	624,90	646,49	646,49	103,46%
1.3.7.3	иные расходы	тыс. руб.	1 767,48	6 809,62	6 809,62	-5 042,14	1 204,84	1 246,46	1 246,46	103,46%
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,00	3 057,59	3 057,59	-3 057,59	2 000,00	2 069,10	2 069,10	103,46%
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 250,00	4 467,62	4 467,62	-3 217,62	2 155,58	2 215,00	2 215,00	102,76%
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	1 250,00	4 467,62	4 467,62	-3 217,62	2 155,58	2 215,00	2 215,00	102,76%
1.3.3	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Корректировка НВБ с учетом распределения по дпр	тыс. руб.	0,00	X			-1 992,34	-1 992,34		0,00%
	Объем реализации годовой в том числе:	тыс. куб. м	12 492,50	12 736,88	12 736,88	-244,38	12 737,72	12 737,72	12 737,72	100,00%
	население	тыс. куб. м	7 896,47	7 489,68	7 489,68	406,79	7 348,40	7 348,40	7 348,40	100,00%
	бюджет	тыс. куб. м	1 015,91	2 278,99	2 278,99	-1 263,08	2 227,94	2 227,94	2 227,94	100,00%
	прочие	тыс. куб. м	3 580,12	2 968,21	2 968,21	611,91	3 161,38	3 161,38	3 161,38	100,00%
	другие канализации	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Исполнительный директор: _____ А.П. Яков

Рисунок 2.33 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоотведения

Таблица 2.81 – Структура цен (тарифов) установленных на питьевую воду

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	ООО "Ди- рекция Го- лицыно-3"	ООО "СКС Гидромонтаж"	ООО "Жил- комсервис"	ООО "ЗЭИМ "Элинар"	ООО «ПТИ- ЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР- БРОЙЛЕР»	ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")
технико-экономические показатели								
1	Объем реализации	тыс.м3	62,55	3615,1	128,4	1196,59	1674,28	16,659
смета расходов								
2	Расходы	тыс.руб.	6 451,11	7 887,56	5 987,14	6 083,37	6 741,29	5 058,53
2.1.	Себестоимость	тыс.руб.	1 550,91	3 987,36	2 086,94	2 183,17	2 841,09	1 158,33
2.1.1.	Сырье и материалы (химические реа- генты)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	Реагенты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Оплата труда основных производствен- ных и ремонтных рабочих (ОПР и РП)	тыс.руб.	420,60	1 038,20	904,20	916,60	996,50	378,30
2.1.2.1.	Оплата труда основного производствен- ного персонала	тыс.руб.	420,60	1 038,20	904,20	916,60	996,50	378,3
2.1.2.2.	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Отчисления от оплаты труда основных производственных и ремонтных рабочих (ОПР, РП) на социальные нужды	тыс.руб.	804,2	811,5	738,6	821,4	855,6	801,9
2.1.4.	Текущий ремонт и техническое обслужи- вание	тыс.руб.	189,8	194	188,4	198,6	200,4	210,5
2.1.4.1	хозяйственным способом (материалы)	тыс.руб.	147,1	148,2	123,5	148,9	147,6	158,1
2.1.4.2	подрядным способом	тыс.руб.	42,7	45,8	64,9	49,7	52,8	52,4
2.1.5.	Капитальный ремонт	тыс.руб.	1 935,40	1 681,90	1 307,90	1 114,40	1 209,40	603,30
2.1.5.1	хозяйственным способом (материалы)	тыс.руб.	853,4	753,2	651,2	650,7	452,7	364,9
2.1.5.2	подрядным способом	тыс.руб.	1 082,00	928,70	656,7	463,7	756,7	238,4
2.1.6.	Цеховые (производственные) расходы	тыс.руб.	1 453,43	2 312,32	2 150,50	2 280,41	2 518,37	1 574,15
2.1.6.1.	затраты на электроэнергию	тыс.руб.	420,1	427,90	650,8	657,1	684,5	623,7
2.1.6.2.	затраты на оплату труда	тыс.руб.	420,60	1 038,20	904,20	916,60	996,50	378,30
2.1.6.3.	отчисления от оплаты труда на социаль- ные нужды	тыс.руб.	159,828	394,516	343,596	348,308	378,67	143,754

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	ООО "Ди- рекция Го- лицыно-3"	ООО "СКС Гидромонтаж"	ООО "Жил- комсервис"	ООО "ЗЭИМ "Элинар"	ООО «ПТИ- ЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР- БРОЙЛЕР»	ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")
2.1.6.4.	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	452,90	451,70	251,90	358,40	458,70	428,40
2.1.6.4.1	контроль качества воды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.6.4.2	расходы на аварийно-диспетчерское об- служивание	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.6.4.3	расходы на охрану труда	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.6.4.4	амортизация основных средств цехового назначения	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.6.4.5	арендная плата, не связанная с арендой централизованных систем либо объектов, входящих в такие системы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.6.4.6	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	452,90	451,7	251,9	358,4	458,7	428,4
2.1.7.	Общеэксплуатационные (административ- ные) расходы	тыс.руб.	904,28	1 237,74	768,74	718,66	720,42	903,98
2.1.7.1.	затраты на электроэнергию	тыс.руб.	594,2	852,9	458,3	528,7	542,7	653,9
2.1.7.2.	затраты на оплату труда	тыс.руб.	258,40	320,70	258,7	158,3	148,1	208,4
2.1.7.3.	отчисления от оплаты труда на социаль- ные нужды	тыс.руб.	51,68	64,14	51,74	31,66	29,62	41,68
2.1.7.4.	прочие административные расходы	тыс.руб.	6,80	5,90	7,50	7,70	8,00	6,70
2.1.7.4.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.2	юридические услуги	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.5	услуги по вневедомственной охране объ- ектов и территорий	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.6	информационные услуги	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.7	служебные командировки	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.8	обучение персонала	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.9	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.10	амортизация основных средств админи- стративного назначения	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	ООО "Ди- рекция Го- лицыно-3"	ООО "СКС Гидромонтаж"	ООО "Жил- комсервис"	ООО "ЗЭИМ "Элинар"	ООО «ПТИ- ЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР- БРОЙЛЕР»	ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")
2.1.7.4.11	арендная плата, не связанная с арендой централизованных систем либо объектов, входящих в такие системы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.7.4.12	прочие административные расходы	тыс.руб.	6,8	5,9	7,5	7,7	8	6,7
2.1.8.	Электроэнергия	тыс.руб.	431	569,7	191	197,8	206,1	254,7
2.1.9.	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	тыс.руб.	95,7	112,8	67,6	70	72,9	72,9
2.1.10.	Арендная плата	тыс.руб.	1 155,40	953,70	527,10	456,80	561,80	328,40
2.1.10.1.	арендная плата за имущество	тыс.руб.	1 155,40	953,7	527,1	456,8	561,8	328,4
2.1.10.1.1	аренда объектов в государственной собственности	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.10.1.2	аренда объектов в муниципальной собственности	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.10.1.3	прочее	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.10.2.	арендная плата за земельные участки	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.10.3	лизинговые платежи	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.10.4	концессионная плата	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.10.5	аренда иного имущества	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.11.	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	505,20	458,10	489,40	655,50	548,10	452,70
2.1.11.1.	Покупка питьевой воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0	287,6	0	0
2.1.11.2.	Покупка услуг транспортировки воды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.11.3.	Покупка услуг очистки воды	тыс.руб.	505,2	458,1	489,4	367,9	548,1	452,7
2.1.12.	Налоги и сборы	тыс.руб.	1 121,50	860,20	696,80	491,50	723,30	731,20
2.1.12.1.	водный налог	тыс.руб.	91,30	56,00	31,8	0	34,3	54,9
2.1.12.2.	земельный налог	тыс.руб.	330,2	386,30	263,5	65,8	268,5	258,1
2.1.12.3.	транспортный налог	тыс.руб.	250	170	140	140	150	140
2.1.12.4.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	204,2	106,3	145,8	132,8	124,7	145,8
2.1.12.5.	налог на имущество	тыс.руб.	245,80	141,60	115,7	152,9	145,8	132,4
2.2.	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	ООО "Ди- рекция Го- лицыно-3"	ООО "СКС Гидромонтаж"	ООО "Жил- комсервис"	ООО "ЗЭИМ "Элинар"	ООО «ПТИ- ЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР- БРОЙЛЕР»	ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")
2.2.1.	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	расходы концессионера на осуществле- ние государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	резерв по сомнительным долгам гаранти- рующих организаций	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
	расчет необходимой прибыли							
3	Прибыль	тыс.руб.	1 934,30	2 239,80	2 062,50	1 815,40	1 890,06	1 798,60
3.1.	Налог на прибыль по общей системе налогообложения	тыс.руб.	561,00	523,70	627,1	523,7	487,5	457,1
3.2.	Налог, уплачиваемый в связи с приме- нением упрощенной системы налогообло- жения	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
3.3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	142,30	154,80	150,10	145,80	148,36	125,80
3.3.1.	капитальные вложения (инвестиционная программа)	тыс.руб.	0,00	0,00	0	0	0	0
3.3.2.	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	142,30	154,80	150,1	145,8	148,36	125,8
3.3.3.	погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной про- граммы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
3.4.	предпринимательская прибыль гаранти- рующих организаций	тыс.руб.	1 231,00	1 561,30	1285,3	1145,9	1254,2	1215,7
	расчет необходимой валовой выручки							
4	Необходимая валовая выручка до коррек- тировки	тыс.руб.	3 966,40	6 585,50	1 990,30	5 063,00	5 274,00	4 197,80
5.1	Корректировка необходимой валовой вы- ручки	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
5.2	Экономия всего	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
5.3	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	ООО "Ди- рекция Го- лицыно-3"	ООО "СКС Гидромонтаж"	ООО "Жил- комсервис"	ООО "ЗЭИМ "Элинар"	ООО «ПТИ- ЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР- БРОЙЛЕР»	ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС- ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")
6	Необходимая валовая выручка с учетом корректировки	тыс.руб.	3 966,40	6 585,50	1 990,30	5 063,00	5 274,00	4 197,80
Расчет необходимой валовой выручки методом ин- дексации								
7	Необходимая валовая выручка с учетом корректировки методом индексации	тыс.руб.	3 966,40	6 585,50	1 990,30	5 063,00	5 274,00	4 197,80
8	Расходы производственные	тыс.руб.	680,4	567,9	922,7	360,9	375,9	523,8
8.1	операционные расходы	тыс.руб.	64,8	58,1	62,6	48	50	59,4
8.2	расходы на приобретение электроэнергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетический ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	188,4	194,2	191	197,8	206,1	179,3
8.3	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	109,5	110,7	111,1	115,1	119,9	110,4
8.4	Амортизация основных средств и немате- риальных активов производственного назначения	тыс.руб.	54,6	82,3	67,6	70	72,9	67,1
8.5	нормативная прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
8.6	предпринимательская прибыль гаранти- рующих организаций	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
8.7	Корректировка необходимой валовой вы- ручки	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
8.8	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
Расчет тарифа и показателей; расчетные показатели ДПР								
9	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	34,3	24,69	35,38	18,59	19,83	28,02
10	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	-	-	42,46		23,4	-

2.6.3 Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства находящихся на территории Наро-Фоминского городского округа установлена в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №236-Р от 10.12.2020.

	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)	Единица измерений	Значение (без НДС)
1	2	3	4
153	МУП «Водоканал» г.о. Наро-Фоминский (ИНН 5030015500) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_1^{п.м}$	тыс. руб./ м ³ /сут.	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети $T_2^{п.м}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут.	8,66
	Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./ км	4 294,98
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 790,05
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 191,43
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 138,08
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 288,15
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 778,35
154	ООО «Жилкомсервис мкр. Восточный» (ИНН 5030049130) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_1^{п.м}$	тыс. руб./ м ³ /сут.	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети $T_2^{п.м}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут.	8,66
	Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./ км	4 294,98
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 790,05
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 191,43
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 138,08
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 288,15
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 778,35

Рисунок 2.34 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения

	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)	Единица измерений	Значение (без НДС)
1	2	3	4
155	ООО «СКС Гидромонтаж» (ИНН 5030049154) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_{1\text{п.м}}$	тыс. руб./ м ³ /сут.	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети $T_2^{\text{п.м}}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут.	8,66
	Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./ км	4 294,98
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 790,05
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 191,43
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 138,08
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 288,15
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 778,35
156	ООО «Дирекция Голицыно-3» (ИНН 5030070371) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_{1\text{п.м}}$	тыс. руб./ м ³ /сут.	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети $T_2^{\text{п.м}}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут.	8,66
	Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./ км	4 294,98
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 790,05
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 191,43
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 138,08
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 288,15
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 778,35

Рисунок 2.35 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения

	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)	Единица измерений	Значение (без НДС)
1	2	3	4
157	ООО «ЗЭИМ «Элинар» (ИНН 5030084430) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_{1}^{п,м}$	тыс. руб./ м ³ /сут.	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети $T_{2}^{п,м}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут.	8,66
	Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./ км	4 294,98
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 790,05
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 191,43
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 138,08
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 288,15
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 778,35
158	АО «МОСТРАНСАВТО» (ИНН 5047227020) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_{1}^{п,м}$	тыс. руб./ м ³ /сут.	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети $T_{2}^{п,м}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут.	8,66
	Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./ км	4 294,98
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 790,05
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 191,43
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 138,08
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 288,15
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 778,35

Рисунок 2.36 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного водоснабжения

	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)	Единица измерений	Значение (без НДС)
1	2	3	4
141	МУП «Водоканал» г.о. Наро-Фоминский (ИНН 5030015500) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_{1, \text{п.м}}$	тыс. руб./ м³/сут	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети $T_{2, \text{п.м}}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м³/сут. включительно)	тыс. руб./ м³/сут	8,26
	Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 845,93
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 174,14
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 981,74
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 872,08
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 007,15
142	ООО «Жилкомсервис мкр. Восточный» (ИНН 5030049130) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_{1, \text{п.м}}$	тыс. руб./ м³/сут	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети $T_{2, \text{п.м}}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м³/сут. включительно)	тыс. руб./ м³/сут	8,26
	Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 845,93
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 174,14
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 981,74
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 872,08
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 007,15
143	ООО «Дирекция Голицыно-3» (ИНН 5030070371) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_{1, \text{п.м}}$	тыс. руб./ м³/сут	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети $T_{2, \text{п.м}}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м³/сут. включительно)	тыс. руб./ м³/сут	8,26
	Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 845,93
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 174,14
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 981,74
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 872,08
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 007,15

Рисунок 2.37 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам водоотведения

	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)	Единица измерений	Значение (без НДС)
1	2	3	4
144	ООО «ЗЭИМ «Элинар» (ИНН 5030084430) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_1^{п,м}$	тыс. руб./ м ³ /сут	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети $T_2^{п,м}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут	8,26
	Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 845,93
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 174,14
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 981,74
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 872,08
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 007,15
145	ООО «Селятинские коммунальные сети» (ИНН 5030095070) на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области на 2021 г. <*>		
	Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:		
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия $T_1^{п,м}$	тыс. руб./ м ³ /сут	2,46
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети $T_2^{п,м}$ (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м ³ /сут. включительно)	тыс. руб./ м ³ /сут	8,26
	Ставки тарифа за протяженность канализационной сети:		
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./ км	4 845,93
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./ км	5 174,14
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./ км	6 981,74
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./ км	7 872,08
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./ км	8 007,15

Рисунок 2.38 - Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным системам водоотведения

2.7 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» (с разбивкой по годам)

2.7.1 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по всем сценариям

С учетом предложенного одного сценария развития муниципального образования, отраженном в генеральном плане Наро-Фоминского городского округа, разработчиком предложен один сценарий развития Наро-Фоминского ГО и соответственно системы централизованного водоснабжения. Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в Наро-Фоминском городском округе, не рассматривалась.

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов водоснабжения принята на основании укрупненных сметных нормативов НЦС 81-02-14-2020, в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 30.12.2019 №918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» и расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru.

В соответствии с оценкой капитальные вложения в системы водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа составят 1001662,51 тыс.руб., в том числе по годам (без учёта НДС 20% в ценах 2020 г.):

2021 год – 118328,03 тыс. руб.;

2022 год – 320411,47 тыс. руб.;

2023 год – 291921,75 тыс. руб.;

2024 год – 51207,92 тыс. руб.;

2025 год – 219793,33 тыс. руб.;

с 2026 до 2040 года капитальные вложения не предусмотрены.

Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на каждый год рассматриваемого периода представлен в таблице 2.82

Таблица 2.82 – Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
I	Строительство сооруже- ний водоснабжения для подключения перспек- тивных потребителей			32805,54	0,00	18818,14	13987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Строительство ВЗУ Могу- тово вблизи д. Могутово производительностью 4000 м3/сутки			17837,54		17 837,54																		
2	Строительство ВЗУ Луго- вое-2 производительно- стью 1000 м3/сутки			13987,40			13 987,40																	
3	Строительство ВЗУ "Парк Апрель" производительно- стью 330 м3/сутки г. Апре- левка, ул. Декабристов			980,60		980,60																		
II	Реконструкция (модерни- зация) сооружений водо- снабжения с целью повы- шения качества и надеж- ности водоснабжения, обеспечение бесперебой- ности оказания услуг			15063,32	10100,06	4963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды на ВЗУ-461 д. Ястребово			4700,00	4700,00																			
2	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды на ВЗУ-311 д. Глаголево			1804,82		1804,82																		
3	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды на ВЗУ-313 д. Глаголево			1353,62		1353,62																		
4	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды на ВЗУ-831 д. Большие Горки			1804,82		1804,82																		
5	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды на ВЗУ-541 п. свх. Архангельский			4700,00	4700,00																			
6	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-114			92,00	92,00																			
7	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-115			92,00	92,00																			
8	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-117			92,00	92,00																			
9	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-771			92,00	92,00																			
10	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-712			92,00	92,00																			
11	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-731			92,00	92,00																			

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
12	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-229 г. Апрелевка			74,03	74,03																			
13	Монтаж системы видеона- блюдения на ВЗУ-442 г. Верея			74,03	74,03																			
III	Техническое перевоору- жение сооружений водо- снабжения с целью улуч- шения надежности и ка- чества показателей пить- евой воды			612045,00	86823,60	145465,00	156952,99	21701,73	201101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул.Шибан- кова производительностью 6400 м3/сут.			110336,00			110336,00																	
2	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки про- изводительностью 5400 м3/сут			93096,00					93 096,00															
3	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горького производительностью 3800 м3/сут			65512,00					65 512,00															
4	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-241 "Победа" производительно- стью 1200 м3/сут			65000,00	65 000,00																			
5	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-431 д. Рождественно производи- тельностью 336 м3/сут			5792,64					5 792,64															
6	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-551 д. Волченки производитель- ностью 300 м3/сут			5172,00					5 172,00															
7	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-521 д. Назарьево производитель- ностью 96 м3/сут			1655,04					1 655,04															
8	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-661 д. Веселево производительно- стью 540 м3/сут			9309,60			9 309,60																	
9	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-611 д.			3020,45				3 020,45																

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
	Вышгород производитель- ностью 175 м3/сут																							
10	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-621 д.Ново-Борисовка произво- дительностью 96 м3/сут			1655,04					1 655,04															
11	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-641 д.Ново-Александровка про- изводительностью 336 м3/сут			5792,64			5 792,64																	
12	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-882 д. Таширово производитель- ностью 1000 м3/сут			17240,00					17 240,00															
13	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-891 д. Головково производитель- ностью 1000 м3/сут			17240,00				17 240,00																
14	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-871 д.Любаново производи- тельностью 24 м3/сут			413,76			413,76																	
15	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-861 д.Крюково производитель- ностью 5,5 м3/час			2275,68			2 275,68																	
16	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-862 д.Крюково производитель- ностью 2,2 м3/час			910,27			910,27																	
17	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-841 д.Слепушкино производи- тельностью 72 м3/сут			1241,28					1 241,28															
18	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-931 д.Слизнево производитель- ностью 72 м3/сут			1241,28					1 241,28															
19	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-811 д.Мякишево-1 производи- тельностью 72 м3/сут			1241,28				1 241,28																
20	Поставка, монтаж, пуско- наладка оборудования под- готовки воды ВЗУ-821 д.Мякишево-2 производи- тельностью 36 м3/сут			620,64			620,64																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
21	Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования подготовки воды ВЗУ-671 д. Шустиково производительностью 360 м3/сут			10850,00	10 850,00																			
22	ВЗУ-442 г. Верея, ул. Ленинский проезд производительностью 2315 м3/сут			35700,00		35 700,00																		
23	Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования подготовки воды ВЗУ-851 д. Васильчиново производительностью 1000 м3/сут			27500,00		27 500,00																		
24	Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования подготовки воды ВЗУ-421 пос. Пионерский производительностью 1560 м3/сут			26894,40			26 894,40																	
25	Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования подготовки воды ВЗУ-411 д.Митяево производительностью 336 м3/сут			5792,64					5 792,64															
26	Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования подготовки воды ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск (замена насосной группы) производительностью 18000 м3/сут			8736,00	8736																			
27	Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью 502 м3/сут. и РЧВ 50 м3 х2 и 100 м3 х1 шт.п. Лесное, Шапкино-Парк, Луговое			79827,40		79 827,40																		
28	ВЗУ-441 г. Верея, ул. Кузнецкая гора (Бурение скважины) 40 м3/час 1 шт.			2037,60		2 037,60																		
29	ВЗУ-931 д. Слизнево (Бурение новой скважины) 10 м3/час, 1 шт.			1500,00					1 500,00															
30	ВЗУ-891 д. Головково (восстановление скважины) 40 м3/час, 1 шт.			2037,60	2 037,60																			
31	ВЗУ-921 д. Елагино (восстановление скважины) 4 м3/час, 1 шт.			203,76					203,76															
32	ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск, ул. Новикова (тампонаж скважин 560) 1 шт.			200,00	200,00																			
33	ВЗУ-115 г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого (тампонаж скважин 3-а, 2847, 162-Д, 3г) 4 шт.			800,00		400,00	400,00																	
34	ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова (тампонаж скважины 8) 1 шт.			200,00				200,00																

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
35	ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки (тампоаж скважны П-254) 1 шт.			200,00					200,00															
36	ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горького (тампоаж скважин П-12694, 76, 3792г) 3 шт.			600,00					600,00															
37	ВЗУ-712 п. Калининц (там- поаж скважны 5) 1 шт.			200,00					200,00															
IV	Строительство водопр- водных сетей для под- ключения перспектив- ных потребителей			229138,69	15415,71	89420,83	104917,95	16456,63	2927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Строительство сетей водо- снабжения земельных участков, выделенных мно- годетным семьям д. Голов- ково	110	3000	12796,32		12 796,32																		
2	Строительство сетей водо- снабжения земельных участков, выделенных мно- годетным семьям д. Устье	110	5000	24614,29		24 614,29																		
3	Строительство сетей водо- снабжения земельных участков, выделенных мно- годетным семьям с. Камен- ское	110	3000	13205,95			13 205,95																	
4	Строительство водопровод- ной линии Ду-225 Кубин- ское шоссе г. Наро- Фоимнск протяженностью 312 п/м	225	312	2315,57				2 315,57																
5	Капитальный ремонт водо- проводной сети Ду-160 Ку- бинское шоссе г. Наро-Фо- минск протяженностью 400 п/м	160	400	2703,47				2 703,47																
6	Строительство водопровод- ной сети для подключения завода по переработке мо- лока в д. Устье в зоне ВЗУ- 511	100	75	699,26		699,26																		
7	Строительство водопровод- ной сети для подключения завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов вблизи д. Могутово в зоне нового ВЗУ Могутово	500	486	15773,73		15773,73																		
8	Строительство водопровод- ной сети для подключения продовольственного мага- зина п. совхоза «Архан- гельский», ул. Централь- ная, уч. 19 в зоне ВЗУ-531	50	25	233,09	233,09																			
9	Строительство водопровод- ной сети для подключения многофункционального	150	89	965,26	965,26																			

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
	центра придорожного комплекса в д. Селятино, уч. 121 в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"																							
10	Строительство водопроводной сети для подключения производственно-логистического комплекса "Нара" г. Наро-Фоминск, в/г №3 в зоне ВЗУ-115	150	30	325,37	325,37																			
11	Строительство водопроводной сети для подключения научно-производственного комплекса, состоящего из двух зданий п. Веселево в зоне ВЗУ-661	100	504	4699,04	4699,04																			
12	Строительство водопроводной сети для подключения производственного (мясной) цеха ЗАО "Таширово", уч.4 в зоне ВЗУ-881,882	80	266	2480,05		2480,05																		
13	Строительство водопроводной сети для подключения очистных сооружений 25 000 м3/сут г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная в зоне ВЗУ-115,113	200	188	2384,49				2384,49																
14	Строительство водопроводной сети для подключения котельной в зоне ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	100	115	5928,01			5928,01																	
15	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого помещения г. Наро-Фоминск, проезд Туннельный, пом. 1 в зоне ВЗУ-113	350	14	299,61		299,61																		
16	Строительство внутриплощадочной водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки ООО «Ником» д. Мишуткино в зоне ВЗУ Глаголево	350	258	5521,44			5521,44																	
17	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания д. Софьино, 49 км Киевского шоссе, уч. 2 в зоне ВЗУ-321	50	125	1165,44		1165,44																		
18	Строительство водопроводной сети для подключения двух жилых пятиэтажных домов д. Малые Горки, дом № 13/1 и № 13/2 в зоне ВЗУ -229	50	545	5081,30			5081,30																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
19	Строительство водопровод- ной сети для подключения склада г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, уч. 23а в зоне ВЗУ-113	50	83	773,85			773,85																	
20	Строительство водопровод- ной сети для подключения многофункционального комплекса г. Апрелевка, ул. Апрелевская, уч. 85 в зоне ВЗУ-231	50	190	1771,46		1771,46																		
21	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания (производственные мастерские) г. Наро-Фо- минск, ул. СМП-181, строе- ние 10а в зоне ВЗУ-114	50	79	736,56			736,56																	
22	Строительство водопровод- ной сети для подключения котельной, Корпуса 1,2, клуба-столовой, бани-пра- чечной вблизи д/о Бека- сово, уч. 6 в зоне ВЗУ-121	100	133	1240,02		1240,02																		
23	Строительство водопровод- ной сети для подключения прачечной г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, уч. 17, 17а в зоне ВЗУ-115	100	74	689,94		689,94																		
24	Строительство водопровод- ной сети для подключения очистных сооружений ОСК-22 г. Апрелевка, ул. Новая в зоне ВЗУ-229	100	97	904,38			904,38																	
25	Строительство водопровод- ной сети для подключения нескольких объектов д. Алабино, уч. № 9 в зоне ВЗУ-321	100	382	3561,57			3561,57																	
26	Строительство водопровод- ной сети для подключения магазина г. Апрелевка, ул. Августовская, д.2а в зоне ВЗУ-229	50	88	820,47			820,47																	
27	Строительство водопровод- ной сети для подключения нежилого здания (банный комплекс) д. Васильчи- ново, ул. Восточная в зоне ВЗУ-851	100	26	242,41			242,41																	
28	Строительство водопровод- ной сети для подключения административно-офисного здания г. Апрелевка, юго- восточная часть в зоне ВЗУ-228	50	59	550,09		550,09																		
29	Строительство водопровод- ной сети для подключения магазина д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	375	3496,31			3496,31																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
30	Строительство водопровод- ной сети для подключения производственно-склад- ского комплекса г. Наро- Фоминск, пер. Зеленый, уч. 7г в зоне ВЗУ-113,115	50	119	1109,49			1109,49																	
31	Строительство водопровод- ной сети для подключения комплекса придорожного сервиса г. Апрелевка, ул. Февральская, уч. 12-а/2 в зоне ВЗУ-229	50	53	494,14			494,14																	
32	Строительство водопровод- ной сети для подключения административного здания 74 км Киевского шоссе в зоне ВЗУ-131	50	92	857,76		857,76																		
33	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания Апрелевского отде- ления полиции (1 этап) г. Апрелевка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	176	1640,93			1640,93																	
34	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания Апрелевского отде- ления полиции (2 этап) г. Апрелевка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	94	876,41				876,41																
35	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания поста ЭЦ г. Апре- левка, ул. Первомайская, д. 1а в зоне ВЗУ-721	50	79	736,56				736,56																
36	Строительство водопровод- ной сети для подключения офиса врача общей практики пос. Новая Ольховка в зоне ВЗУ ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	50	80	745,88				745,88																
37	Строительство водопровод- ной сети для подключения нежилого здания у д. Ко- тово в зоне ВЗУ-115	150	128	1388,24		1388,24																		
38	Строительство водопровод- ной сети для подключения строящейся производствен- ной базы г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., в районе д. 172 в зоне ВЗУ-115	100	198	1846,05		1846,05																		
39	Строительство водопровод- ной сети для подключения строящегося комплекса дачных домов д. Софьино в зоне ВЗУ Софьино	100	67	624,67		624,67																		
40	Строительство водопровод- ной сети для подключения нежилого здания г. Наро-	50	147	1370,55		1370,55																		

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
	Фоминск, ул. Московская, д. 40 в зоне ВЗУ-111																							
41	Строительство водопроводной сети для подключения проектируемого склада с. Петровское, вблизи участка № 111Б в зоне ВЗУ-721	50	167	1557,02		1557,02																		
42	Строительство водопроводной сети для подключения внутри-площадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	300	243	4405,49			4405,49																	
43	Строительство водопроводной сети для подключения внутри-площадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	200	276	3500,63			3500,63																	
44	Строительство водопроводной сети для подключения цеха г. Наро-Фоминск, ул. Чехова в зоне ВЗУ-115	50	28	261,06		261,06																		
45	Строительство водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки. Многоквартирный дом корп. 41 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	22	205,12		205,12																		
46	Строительство водопроводной сети для подключения 4-этажного 4-секционного жилого дома, поз.43 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	30	279,70			279,70																	
47	Строительство водопроводной сети для подключения Многоквартирного жилого дома № 45 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	135	1258,67					1258,67															
48	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирного жилого дома № 39 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	44	410,23					410,23															
49	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирного жилого дома № 30 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	80	76	708,58					708,58															

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
50	Строительство водопровод- ной сети для подключения ма- лоэтажной жилой застройки “Апрель” Многоквартирный дом корпус - 40 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	59	550,09					550,09															
51	Строительство водопровод- ной сети для подключения котельной с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы №23 г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 21 в зоне ВЗУ,110,113,115	100	12	111,88		111,88																		
52	Строительство водопровод- ной сети для подключения диализного центра г. Наро- Фоминск, ул. Калинина в зоне ВЗУ-110	100	39	363,62		363,62																		
53	Строительство водопровод- ной сети для подключения магазина г. Верея, ул. 1-ая Советская, участок № 61"а" в зоне ВЗУ-442	50	19	177,15		177,15																		
54	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания склада с мансардным этажом ОАО"Ястребово" в зоне ВЗУ-461	50	409	3813,31	3813,31																			
55	Строительство водопровод- ной сети для подключения торгово-административного здания в зоне ВЗУ-712,771	50	17	158,50				158,50																
56	Строительство водопровод- ной сети для подключения логистического складского комплекса в зоне ВЗУ-722	50	250	2330,87				2330,87																
57	Строительствоводопровод- ной сети для подключения многофункционального- объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-712	50	77	717,91				717,91																
58	Строительство водопровод- ной сети для подключения многофункционального объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-722	50	374	3486,98				3486,98																
59	Строительство водопровод- ной сети для подключения кафе на 80 мест в зоне ВЗУ- 113	50	14	130,53	130,53																			
60	Строительство водопровод- ной сети для подключения магазина в зоне ВЗУ-113,115	50	48	447,53		447,53																		
61	Строительство водопроводно сети для подключения фельд шерско-акушерского пункта зоне ВЗУ-431	50	33	307,68		307,68																		

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
62	Строительство водопроводной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-671	50	49	456,85		456,85																		
63	Строительство водопроводной сети для подключения здания "Hyundai" в зоне ВЗУ-731	50	203	1892,67		1892,67																		
64	Строительство водопроводной сети для подключения общеобразовательной школы на 825 мест в зоне ВЗУ-110	100	100	932,35	932,35																			
65	Строительство водопроводной сети для подключения спортотеля в зоне ВЗУ-421	100	496	4624,45		4624,45																		
66	Строительство водопроводной сети для подключения здания конноспортивного комплекса, в осях 11 – 28 с. Атепцево в зоне ВЗУ Атепцево	50	496	4624,45		4624,45																		
67	Строительство водопроводной сети для подключения магазина строительных материалов д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	120	1118,82	1118,82																			
68	Строительство водопроводной сети для подключения стоматологической клиники в зоне ВЗУ-113	50	343	3197,96	3197,96																			
69	Строительство водопроводной сети для подключения здания ресторана KFC рп Селятино ул. Спортивная д. 2/2 в зоне ВЗУ Селятино	50	89	829,79		829,79																		
70	Строительство водопроводной сети для подключения детского дошкольного учреждения на 130 мест г. Апрелевка, ЖК "Весна" в зоне ВЗУ-231	50	98	913,70			913,70																	
71	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	132	1431,62		1431,62																		
72	Строительство водопроводной сети для подключения жилых домов п. Луговое-2 в зоне нового ВЗУ Луговое-2	250	797	11837,93			11837,93																	
73	Строительство водопроводной сети для подключения моторвагонного депо г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	103	1117,10			1117,10																	
74	Строительство водопроводной сети для подключения жилой комплекса пос. д/о Бекасово в зоне ВЗУ-121	200	57	722,96			722,96																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
75	Строительство водопровод- ной сети для подключения жилого дома д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	150	94	1019,49			1019,49																	
76	Строительство водопровод- ной сети для подключения малоэтажной жилой за- стройки вблизи д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	500	581	18857,07			18857,07																	
77	Строительство водопровод- ной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	400	386	9404,93			9404,93																	
78	Строительство водопровод- ной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-226,229	100	627	5845,83			5845,83																	
79	Строительство водопровод- ной сети для подключения ОРЦ «Селятино» п. Селя- тино в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	50	168	1566,35		1566,35																		
80	Строительство водопровод- ной сети для подключения Малоэтажной жилой за- стройки АО «Элинар», уч.26, д.6 в зоне ВЗУ-1 ООО «НАР- ПРОМЭНЕРГО»	100	103	960,32		960,32																		
81	Строительство водопровод- ной сети для подключения Малоэтажной жилой за- стройки ЖК «Воскресен- ский» г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.2 в зоне ВЗУ-110	100	134	1249,35		1249,35																		
82	Строительство водопровод- ной сети для подключения Малоэтажная жилая за- стройка в ЖК «Парк Ап- рель". Многоквартирный дом корп. 44 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	20	186,47		186,47																		
83	Строительство водопровод- ной сети для подключения Танхаусы в КП «Апрель" д. Мартемьяново в зоне ВЗУ 251,252	100	375	3496,31			3496,31																	
V	Реконструкция водопро- водных сетей для улучше- ния надежности и качества показателей питьевой воды			112609,96	5988,66	61744,25	16063,41	13049,56	15764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	СВ-44 г. Верея, ул. Школь- ная -Замена водопроводной сети ст.89 на ПНД 150 ме- тодом ГНБ протяженно- стью 200 п/м	150	200	2285,32			2 285,32																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
2	СВ-44 г. Верея, ул. 1-я Со- ветская - Замена водопро- водной сети чуг.100 на ПНД 160 методом ГНБ 1350 п/м	160	1350	15425,91		15 425,91																		
3	СВ-44 г. Верея замена во- допроводных сетей Ду-89- 150 мм протяженностью 2000 п/м	150	2000	11965,98	3 988,66		3 988,66	3 988,66																
4	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. 1-я Кривоносовская, д.11- ул. Автодорожная - Замена водопроводной сети асбест. Ду-200 на ПНД 200 протя- женностью 350 п/м	200	350	1707,39					1 707,39															
5	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Найдова-Железова до По- левого пер., замена сети с чуг. 100 на ПНД Ду-200 мм протяженностью 700 п/м	200	700	4274,50				4 274,50																
6	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Фрунзе, замена трубы, а/ц Ду-200 на ПНД Ду-200 мм протяженностью 400 п/м	200	400	1951,42					1 951,42															
7	СВ-11 г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер. до ул.Ав- тодорожная - Замена трубы, а/ц Ду-150 мм на ПНД 160 протяженностью 320 п/м	160	320	1334,68			1 334,68																	
8	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Володарского - Замена во- допроводной сети чуг.Ду- 150 на ПНД 160 протяжен- ностью 400 п/м	160	400	1668,35			1 668,35																	
9	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Осипенко, замена водопро- водной сети Ду-100 мм протяженностью 380 п/м	100	380	1354,88					1 354,88															
10	СВ-92 д. Елагино - Замена вод.сети ст. 50 на ПНД 63 протяженностью 360 п/м	63	360	1177,59					1 177,59															
11	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная (2 нити) - Замена вод/сети Ду-150 мм в две нитки про- тяженностью 360 п/м	150	2х360	1291,31		1 291,31																		
12	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная - Замена магистрального водопровода	200	2136	23 000,0		23 000,00																		
13	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул.Московская замена трубы, а/ц Ду-150 на ПНД Ду-200 мм (980 п/м - про- кол) протяженностью 1500 п/м	200	1500	15740,63		15 740,63																		
14	СВ-22 г. Апрелевка Замена водопроводных сетей с Ду- 100 – 150 мм на ПНД про- тяженностью 3000 п/м	150	3000	17949,00		3 589,80	3 589,80	3 589,80	7 179,60															

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
15	СВ-71, 77 пос. Калининцев Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 1000 п/м	150	1000	5983,00		1 196,60	1 196,60	1 196,60	2 393,20															
16	Обновление и модернизация основных производственных фондов системы водоснабже- ния (сооружения и сети)	100-400	500	5500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00																	
ИТОГО				1001662,51	118328,03	320411,47	291921,75	51207,92	219793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примечание: трассировка водопроводных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту

2.7.2 Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР

Минэкономразвития России (далее – МЭР) приказом от 01.06.2018 № 276 "Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" ежегодно доводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (в настоящий момент до 2036 года), используемые в целях ценообразования на продукцию.

Прогнозные индексы-дефляторы МЭР на период до 2040 г. представлены в таблице 2.83

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе с учетом индексов МЭР приведены в таблице 2.84.

2.7.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения

В качестве источников инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства, реконструкции и модернизации существующих сооружений и водопроводных сетей в Наро-Фоминском городском округе предлагается использовать собственные средства ресурсоснабжающей организации (МУП «Водоканал»), в том числе получаемые за счет инвестиционной программы.

В качестве источников инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства сооружений и водопроводных сетей в целях подключения перспективных объектов к существующим системам централизованного водоснабжения в Наро-Фоминского городского округа, предлагается использовать средства застройщиков перспективных зон, вновь подключаемых потребителей и плату за подключение (технологическое присоединение).

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе представлены в таблице 2.85.

Таблица 2.83 – Прогнозные индексы-дефляторы МЭР на период до 2040 г.																				
Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)																				
Источники водоснабжения	105.1	104.8	104.7	103.8	104.3	104.2	104.1	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
Водопроводные сети	105.1	104.8	104.7	103.8	104.3	104.2	104.1	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0
Нарастающий итог																				
Нарастающий итог по источникам водоснабжения	105.1	110.1	115.3	119.7	124.9	130.2	135.5	141.0	146.7	152.6	158.8	165.2	171.8	178.7	185.9	185.9	185.9	185.9	185.9	185.9
Нарастающий итог по водопроводным сетям	105.1	110.1	115.3	119.7	124.9	130.2	135.5	141.0	146.7	152.6	158.8	165.2	171.8	178.7	185.9	185.9	185.9	185.9	185.9	185.9

Таблица 2.84 – Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа с учетом индексов МЭР

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяженность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
I	Строительство сооружений водоснабжения для подключения перспективных потребителей			36785,46	0,00	20699,95	16085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Строительство ВЗУ Могутово вблизи д. Могутово производительностью 4000 м3/сутки			19621,29		19 621,29																		
2	Строительство ВЗУ Луговое-2 производительностью 1000 м3/сутки			16085,51			16 085,51																	
3	Строительство ВЗУ "Парк Апрель" производительностью 330 м3/сутки г. Апрелевка, ул. Декабристов			1078,65		1 078,65																		
II	Реконструкция (модернизация) сооружений водоснабжения с целью повышения качества и надежности водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг			16064,65	10605,06	5459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-461 д. Ястребово			4935,00	4935,00																			
2	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-311 д. Глаголево			1985,30		1985,30																		
3	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-313 д. Глаголево			1488,98		1488,98																		
4	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-831 д. Большие Горки			1985,30		1985,30																		
5	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-541 п. свх. Архангельский			4935,00	4935,00																			
6	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-114			96,60	96,60																			

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
7	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-115			96,60	96,60																			
8	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-117			96,60	96,60																			
9	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-771			96,60	96,60																			
10	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-712			96,60	96,60																			
11	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-731			96,60	96,60																			
12	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-229 г. Ап-релевка			77,73	77,73																			
13	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-442 г. Верея			77,73	77,73																			
III	Техническое перевооружение сооружений водоснабжения с целью улучшения надежности и качества показателей питьевой воды			709091,39	91164,78	160011,50	180495,94	26042,08	251377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул.Шибанкова производительностью 6400 м3/сут.			126886,40			126886,40																	
2	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-228 г. Ап-релевка ул. Дубки производи-тельностью 5400 м3/сут			116370,00					116370,00															
3	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-229 г. Ап-релевка ул. Горького производи-тельностью 3800 м3/сут			81890,00					81890,00															
4	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-241 "Победа" производительностью 1200 м3/сут			68250,00	68250,00																			
5	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-431 д. Рожде-ственно производительностью 336 м3/сут			7240,80					7240,80															
6	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-551 д. Вол-ченки производительностью 300 м3/сут			6465,00					6465,00															
7	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-521 д. Наза-рьево производительностью 96 м3/сут			2068,80					2068,80															
8	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подго-			10706,04			10706,04																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
	товки воды ВЗУ-661 д. Весе- лево производительностью 540 м3/сут																							
9	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-611 д. Вышгород производительно- стью 175 м3/сут			3624,54				3 624,54																
10	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-621 д.Ново- Борисовка производительно- стью 96 м3/сут			2068,80				2 068,80																
11	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-641 д.Ново- Александровка производи- тельностью 336 м3/сут			6661,54			6 661,54																	
12	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-882 д. Таши- рово производительностью 1000 м3/сут			21550,00				21 550,00																
13	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-891 д. Голов- ково производительностью 1000 м3/сут			20688,00				20688,00																
14	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-871 д.Люба- ново производительностью 24 м3/сут			475,82			475,824																	
15	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-861 д.Крю- ково производительностью 5,5 м3/час			2617,03			2 617,03																	
16	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-862 д.Крю- ково производительностью 2,2 м3/час			1046,81			1046,8105																	
17	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-841 д.Сле- пушкино производительно- стью 72 м3/сут			1551,60				1 551,60																
18	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подготовки воды ВЗУ-931 д.Слизнево про- изводительностью 72 м3/сут			1551,60				1 551,60																
19	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-811 д.Мяки- шево-1 производительностью 72 м3/сут			1489,54				1 489,54																

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
20	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-821 д.Мяки- шево-2 производительностью 36 м3/сут			713,74			713,736																	
21	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-671 д. Шуст- икова производительностью 360 м3/сут			11392,50	11 392,50																			
22	ВЗУ-442 г. Веряя, ул. Ленин- ский проезд производительно- стью 2315 м3/сут			39270,00		39 270,00																		
23	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-851 д. Ва- сильчиново производительно- стью 1000 м3/сут			30250,00		30 250,00																		
24	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-421 пос. Пи- онерский производительно- стью 1560 м3/сут			30928,56			30 928,56																	
25	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подготовки воды ВЗУ-411 д.Митяево про- изводительностью 336 м3/сут			7240,80					7 240,80															
26	Поставка, монтаж, пускона- ладка оборудования подго- товки воды ВЗУ-110 г. Наро- Фоминск (замена насосной группы) производительно- стью 18000 м3/сут			9172,80	9172,8																			
27	Строительство насосной стан- ции 2-го подъема производи- тельностью 502 м3/сут. и РЧВ 50 м3 х2 и 100 м3 х1 шт.п. Лес- ное, Шапкино-Парк, Луговое			87810,14		87 810,14																		
28	ВЗУ-441 г. Веряя, ул. Кузнец- кая гора (Бурение скважины) 40 м3/час 1 шт.			2241,36		2 241,36																		
29	ВЗУ-931 д. Слизнево (Буре- ние новой скважины) 10 м3/час, 1 шт.			1875,00					1 875,00															
30	ВЗУ-891 д. Головково (вос- становление скважины) 40 м3/час, 1 шт.			2139,48	2 139,48																			
31	ВЗУ-921 д. Елагино (восста- новление скважины) 4 м3/час, 1 шт.			254,70					254,7															
32	ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск, ул. Новикова (тампонаж скважин 560) 1 шт.			210,00	210,00																			
33	ВЗУ-115 г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого (тампонаж сква- жин 3-а, 2847, 162-Д, 3г) 4 шт.			900,00		440,00	460,00																	
34	ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова (тампонаж сква- жины 8) 1 шт.			240,00				240,00																

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
35	ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки (тампоаж скважны П-254) 1 шт.			250,00					250,00															
36	ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горького (тампоаж скважин П-12694, 76, 3792г) 3 шт.			750,00					750,00															
37	ВЗУ-712 п. Калининц (там- поаж скважны 5) 1 шт.			250,00					250,00															
IV	Строительство водопровод- ных сетей для подключения перспективных потребителей			258586,69	16186,49	98362,91	120629,86	19747,96	3659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Строительство сетей водо- снабжения земельных участ- ков, выделенных многодет- ным семьям д. Головково	110	3000	14075,95		14 075,95																		
2	Строительство сетей водо- снабжения земельных участ- ков, выделенных многодет- ным семьям д. Устье	110	5000	27075,72		27 075,72																		
3	Строительство сетей водо- снабжения земельных участ- ков, выделенных многодет- ным семьям с. Каменское	110	3000	15186,84			15 186,84																	
4	Строительство водопровод- ной линии Ду-225 Кубинское шоссе г. Наро-Фоимнск про- тяженностью 312 п/м	225	312	2778,68				2 778,68																
5	Капитальный ремонт водопро- водной сети Ду-160 Кубинское шоссе г. Наро-Фоминск протя- женностью 400 п/м	160	400	3244,16				3 244,16																
6	Строительство водопровод- ной сети для подключения за- вода по переработке молока в д. Устье в зоне ВЗУ-511	100	75	769,19		769,19																		
7	Строительство водопровод- ной сети для подключения за- вода по термическому обез- вреживанию твердых комму- нальных отходов вблизи д. Могутово в зоне нового ВЗУ Могутово	500	486	17351,10		17351,10																		
8	Строительство водопровод- ной сети для подключения продовольственного магазина п. совхоза «Архангельский», ул. Центральная, уч. 19 в зоне ВЗУ-531	50	25	244,74	244,74																			
9	Строительство водопроводной сети для подключения мно- гофункционального центра придорожного комплекса в д. Селятино, уч. 121 в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	150	89	1013,52	1013,52																			
10	Строительство водопровод- ной сети для подключения производственно-логистиче- ского комплекса "Нара" г.	150	30	341,64	341,64																			

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
	Наро-Фоминск, в/г №3 в зоне ВЗУ-115																							
11	Строительство водопровод- ной сети для подключения научно-производственного комплекса, состоящего из двух зданий п. Веселево в зоне ВЗУ-661	100	504	4933,99	4933,99																			
12	Строительство водопровод- ной сети для подключения производственного (мясной) цеха ЗАО "Таширово", уч.4 в зоне ВЗУ-881,882	80	266	2728,05		2728,05																		
13	Строительство водопроводной сети для подключения очист- ных сооружений 25 000 м3/сут г. Наро-Фоминск, ул. Профсо- юзная в зоне ВЗУ-115,113	200	188	2861,39				2861,39																
14	Строительство водопроводной сети для подключения котель- ной в зоне ВЗУ-117 г. Наро- Фоминск, ул. Куркоткина	100	115	6817,21			6817,21																	
15	Строительство водопровод- ной сети для подключения не- жилого помещения г. Наро- Фоминск, проезд Туннель- ный, пом. 1 в зоне ВЗУ-113		350	14	329,57		329,57																	
16	Строительство внутрипiazza- точной водопроводной сети для подключения малоэтаж- ной жилой застройки ООО «Ником» д. Мишуткино в зоне ВЗУ Глаголево	350	258	6349,65			6349,65																	
17	Строительство водопровод- ной сети для подключения не- жилого здания д. Софьино, 49 км Киевского шоссе, уч. 2 в зоне ВЗУ-321	50	125	1281,98		1281,98																		
18	Строительство водопровод- ной сети для подключения двух жилых пятиэтажных до- мов д. Малые Горки, дом № 13/1 и № 13/2 в зоне ВЗУ -229	50	545	5843,49			5843,49																	
19	Строительство водопроводной сети для подключения склада г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, уч. 23а в зоне ВЗУ-113	50	83	889,93			889,93																	
20	Строительство водопроводной сети для подключения мно- гофункционального комплекса г. Апрелевка, ул. Апрелевская, уч. 85 в зоне ВЗУ-231	50	190	1948,61		1948,61																		
21	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания (производственные ма- стерские) г. Наро-Фоминск, ул. СМП-181, строение 10а в зоне ВЗУ-114	50	79	821,26			821,26																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
22	Строительство водопровод- ной сети для подключения ко- тельной, Корпуса 1,2, клуба- столовой, бани-прачечной вблизи д/о Бекасово, уч. 6 в зоне ВЗУ-121	100	133	1364,03		1364,03																		
23	Строительство водопровод- ной сети для подключения прачечной г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, уч. 17, 17а в зоне ВЗУ-115	100	74	758,93		758,93																		
24	Строительство водопровод- ной сети для подключения очистных сооружений ОСК- 22 г. Апрелевка, ул. Новая в зоне ВЗУ-229	100	97	1040,03			1040,03																	
25	Строительство водопровод- ной сети для подключения не- скольких объектов д. Ала- бино, уч. № 9 в зоне ВЗУ-321	100	382	4095,81			4095,81																	
26	Строительство водопроводной сети для подключения мага- зина г. Апрелевка, ул. Авгу- стовская, д.2а в зоне ВЗУ-229	50	88	943,54			943,54																	
27	Строительство водопровод- ной сети для подключения не- жилого здания (банный ком- плекс) д. Васильчиново, ул. Восточная в зоне ВЗУ-851	100	26	278,77			278,77																	
28	Строительство водопроводной сети для подключения админи- стративно-офисного здания г. Апрелевка, юго-восточная часть в зоне ВЗУ-228	50	59	605,09		605,09																		
29	Строительство водопровод- ной сети для подключения ма- газина д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	375	4020,75			4020,75																	
30	Строительство водопровод- ной сети для подключения производственно-складского комплекса г. Наро-Фоминск, пер. Зеленый, уч. 7г в зоне ВЗУ-113,115	50	119	1275,92			1275,92																	
31	Строительство водопроводной сети для подключения ком- плекса придорожного сервиса г. Апрелевка, ул. Февральская, уч. 12-а/2 в зоне ВЗУ-229	50	53	568,27			568,27																	
32	Строительство водопроводной сети для подключения админи- стративного здания 74 км Ки- евского шоссе в зоне ВЗУ-131	50	92	943,54		943,54																		
33	Строительство водопроводной сети для подключения здания Апрелевского отделения поли- ции (1 этап) г. Апрелевка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	176	1887,07			1887,07																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяженность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
34	Строительство водопроводной сети для подключения здания Апрелевского отделения полиции (2 этап) г. Апрелевка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	94	1051,69				1051,69																
35	Строительство водопроводной сети для подключения здания поста ЭЦ г. Апрелевка, ул. Первомайская, д. 1а в зоне ВЗУ-721	50	79	883,87				883,87																
36	Строительство водопроводной сети для подключения офиса врача общей практики пос. Новая Ольховка в зоне ВЗУ ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	50	80	895,05				895,05																
37	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания у д. Котово в зоне ВЗУ-115	150	128	1527,06		1527,06																		
38	Строительство водопроводной сети для подключения строящейся производственной базы г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., в районе д. 172 в зоне ВЗУ-115	100	198	2030,66		2030,66																		
39	Строительство водопроводной сети для подключения строящегося комплекса дачных домов д. Софьино в зоне ВЗУ Софьино	100	67	687,14		687,14																		
40	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 40 в зоне ВЗУ-111	50	147	1507,61		1507,61																		
41	Строительство водопроводной сети для подключения проектируемого склада с. Петровское, вблизи участка № 111Б в зоне ВЗУ-721	50	167	1712,72		1712,72																		
42	Строительство водопроводной сети для подключения внутриплощадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	300	243	5066,32			5066,32																	
43	Строительство водопроводной сети для подключения внутриплощадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	200	276	4025,73			4025,73																	
44	Строительство водопроводной сети для подключения цеха г. Наро-Фоминск, ул. Чехова в зоне ВЗУ-115	50	28	287,16		287,16																		
45	Строительство водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки. Многоквартирный дом корп.	100	22	225,63		225,63																		

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
	41 г. Апрелевка, ул. Декабри- стов в зоне ВЗУ "Парк Ап- рель"																							
46	Строительство водопровод- ной сети для подключения 4- этажного 4-секционного жи- лого дома, поз.43 г. Апре- левка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	30	321,66			321,66																	
47	Строительство водопроводной сети для подключения Много- квартирного жилого дома № 45 на территории малоэтажной за- стройки «Парк Апрель» г. Ап- релевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	135	1573,34					1573,34															
48	Строительство водопроводной сети для подключения много- квартирного жилого дома № 39 на территории малоэтажной за- стройки «Парк Апрель» г. Ап- релевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	44	512,79					512,79															
49	Строительство водопроводной сети для подключения много- квартирного жилого дома № 30 на территории малоэтажной за- стройки «Парк Апрель» г. Ап- релевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	80	76	885,73					885,73															
50	Строительство водопроводной сети для подключения мало- этажной жилой застройки “Ап- рель” Многоквартирный дом корпус - 40 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	59	687,61					687,61															
51	Строительство водопровод- ной сети для подключения ко- тельной с газопроводом для Московской областной психи- атрической больницы №23 г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 21 в зоне ВЗУ,110,113,115	100	12	123,07		123,07																		
52	Строительство водопровод- ной сети для подключения диализного центра г. Наро- Фоминск, ул. Калинина в зоне ВЗУ-110	100	39	399,98		399,98																		
53	Строительство водопровод- ной сети для подключения ма- газина г. Верея, ул. 1-ая Со- ветская, участок № 61"а" в зоне ВЗУ-442	50	19	194,86		194,86																		
54	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания склада с мансардным этажом ОАО"Ястребово" в зоне ВЗУ-461	50	409	4003,97	4003,97																			

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
55	Строительство водопровод- ной сети для подключения торгово-административного здания в зоне ВЗУ-712,771	50	17	190,20				190,20																
56	Строительство водопровод- ной сети для подключения ло- гистического складского ком- плекса в зоне ВЗУ-722	50	250	2797,05				2797,05																
57	Строительство водопроводной сети для подключения мно- гофункционального объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-712	50	77	861,49				861,49																
58	Строительство водопровод- ной сети для подключения многофункционального объ- екта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-722	50	374	4184,38				4184,38																
59	Строительство водопровод- ной сети для подключения кафе на 80 мест в зоне ВЗУ- 113	50	14	137,06	137,06																			
60	Строительство водопровод- ной сети для подключения ма- газина в зоне ВЗУ-113,115	50	48	492,28		492,28																		
61	Строительство водопровод- ной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-431	50	33	338,44		338,44																		
62	Строительство водопровод- ной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-671	50	49	502,54		502,54																		
63	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания "Hyundai" в зоне ВЗУ- 731	50	203	2081,93		2081,93																		
64	Строительство водопровод- ной сети для подключения об- щеобразовательной школы на 825 мест в зоне ВЗУ-110	100	100	978,97	978,97																			
65	Строительство водопровод- ной сети для подключения спорт-отеля в зоне ВЗУ-421	100	496	5086,89		5086,89																		
66	Строительство водопроводной сети для подключения здания конноспортивного комплекса, в осях 11 – 28 с. Атепцево в зоне ВЗУ Атепцево	50	496	5086,89		5086,89																		
67	Строительство водопровод- ной сети для подключения ма- газина строительных материа- лов д. Таширово в зоне ВЗУ- 881,882	50	120	1174,76	1174,76																			
68	Строительство водопровод- ной сети для подключения стоматологической клиники в зоне ВЗУ-113	50	343	3357,85	3357,85																			

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
69	Строительство водопровод- ной сети для подключения здания ресторана KFC рп Се- лятино ул. Спортивная д. 2/2 в зоне ВЗУ Селятино	50	89	912,77		912,77																		
70	Строительство водопровод- ной сети для подключения детского дошкольного учре- ждения на 130 мест г. Апре- левка, ЖК "Весна" в зоне ВЗУ-231	50	98	1050,76			1050,76																	
71	Строительство водопровод- ной сети для подключения многоквартирной жилой за- стройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	132	1574,78		1574,78																		
72	Строительство водопроводной сети для подключения жилых домов п. Луговое-2 в зоне но- вого ВЗУ Луговое-2	250	797	13613,62			13613,62																	
73	Строительство водопровод- ной сети для подключения моторвагонного депо г. Апре- левка в зоне ВЗУ-231	150	103	1284,66			1284,66																	
74	Строительство водопровод- ной сети для подключения жилой комплекса пос. д/о Бе- касово в зоне ВЗУ-121	200	57	831,40			831,40																	
75	Строительство водопровод- ной сети для подключения жилого дома д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	150	94	1172,41			1172,41																	
76	Строительство водопроводной сети для подключения мало- этажной жилой застройки вблизи д. Хлопово в зоне ВЗУ- 231	500	581	21685,63			21685,63																	
77	Строительство водопроводной сети для подключения много- квартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	400	386	10815,67			10815,67																	
78	Строительство водопровод- ной сети для подключения многоквартирной жилой за- стройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-226,229	100	627	6722,70			6722,70																	
79	Строительство водопровод- ной сети для подключения ОРЦ «Селятино» п. Селятино в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидро- монтаж"	50	168	1722,98		1722,98		1722,98																
80	Строительство водопроводной сети для подключения Мало- этажной жилой застройки АО «Элинар», уч.26, д.6 в зоне ВЗУ-1 ООО «НАРПРОМ- ЭНЕРГО»	100	103	1056,35		1056,35		1056,35																

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
81	Строительство водопроводной сети для подключения Мало-этажной жилой застройки ЖК «Воскресенский» г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.2 в зоне ВЗУ-110	100	134	1374,28		1374,28		1374,28																
82	Строительство водопровод-ной сети для подключения Малоэтажная жилая застройка в ЖК «Парк Апрель". Много-квартирный дом корп. 44 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	20	205,12		205,12		205,12																
83	Строительство водопровод-ной сети для подключения Танхаусы в КП «Апрель" д. Мартемьяново в зоне ВЗУ 251,252	100	375	4020,75			4020,75	4020,75																
V	Реконструкция водопровод-ных сетей для улучшения надежности и качества по-казателей питьевой воды			128044,26	6288,09	67918,68	18472,92	15659,47	19705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	СВ-44 г. Верей, ул. Школьная -Замена водопроводной сети ст.89 на ПНД 150 методом ГНБ протяженностью 200 п/м	150	200	2628,12			2 628,12																	
2	СВ-44 г. Верей, ул. 1-я Совет-ская - Замена водопроводной сети чуг.100 на ПНД 160 ме-тодом ГНБ 1350 п/м	160	1350	16968,50		16 968,50																		
3	СВ-44 г. Верей замена водо-проводных сетей Ду-89-150 мм протяженностью 2000 п/м	150	2000	13561,44	4 188,09		4 586,96	4 786,39																
4	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. 1-я Кривоносовская, д.11- ул. Автодорожная - Замена водо-проводной сети асбест. Ду-200 на ПНД 200 протяженно-стью 350 п/м	200	350	2134,24					2 134,24															
5	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Найдова-Железова до Поле-вого пер., замена сети с чуг. 100 на ПНД Ду-200 мм протя-женностью 700 п/м	200	700	5129,40				5 129,40																
6	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Фрунзе, замена трубы, а/ц Ду-200 на ПНД Ду-200 мм протя-женностью 400 п/м	200	400	2439,28					2 439,28															
7	СВ-11 г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер. до ул.Авто-дорожная - Замена трубы, а/ц Ду-150 мм на ПНД 160 протя-женностью 320 п/м	160	320	1534,88			1 534,88																	
8	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Володарского - Замена водо-проводной сети чуг.Ду-150 на ПНД 160 протяженностью 400 п/м	160	400	1918,60			1 918,60																	

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		диаметр, мм	протяжен- ность, м		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
9	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Осипенко, замена водопроводной сети Ду-100 мм протяженностью 380 п/м	100	380	1693,60					1 693,60															
10	СВ-92 д. Елагино - Замена вод.сети ст. 50 на ПНД 63 протяженностью 360 п/м	63	360	1471,99					1 471,99															
11	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная (2 нитки) - Замена вод/сети Ду-150 мм в две нитки протяженностью 360 п/м	150	2х360	1420,44		1 420,44																		
12	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная - Замена магистрального водопровода	200	2136	23 000,0		25 300,00																		
13	СВ-1 г.Наро-Фоминск ул.Московская замена трубы, а/ц Ду-150 на ПНД Ду-200 мм (980 п/м - прокол) протяженностью 1500 п/м	200	1500	17314,69		17 314,69																		
14	СВ-22 г. Апрелевка Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 3000 п/м	150	3000	21359,31		3 948,78	4 128,27	4 307,76	8 974,50															
15	СВ-71, 77 пос. Калининнец Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 1000 п/м	150	1000	7119,77		1 316,26	1 376,09	1 435,92	2 991,50															
16	Обновление и модернизация основных производственных фондов системы водоснабжения (сооружения и сети)	100-400	500	6050,00	2 100,00	1 650,00	2 300,00																	
ИТОГО				1148572,46	124244,43	352452,62	335684,23	61449,51	274741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.85 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Инвестор	Источник финансирования
		диаметр, мм	протяжен- ность, м			
I	Строительство сооружений водоснабжения для подключения перспективных потребителей			32805,54		
1	Строительство ВЗУ Могутово вблизи д. Могутово производительностью 4000 м3/сутки			17837,54	Застройщик	средства Застройщика
2	Строительство ВЗУ Луговое-2 производительностью 1000 м3/сутки			13987,40	Застройщик	средства Застройщика
3	Строительство ВЗУ "Парк Апрель" производительностью 330 м3/сутки г. Апрелевка, ул. Декабристов			980,60	Застройщик	средства Застройщика
II	Реконструкция (модернизация) сооружений водоснабжения с целью повышения качества и надежности водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг			15063,32		
1	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-461 д. Ястребово			4700,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортизационные отчисления)
2	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-311 д. Глаголево			1804,82	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортизационные отчисления)
3	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-313 д. Глаголево			1353,62	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортизационные отчисления)
4	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-831 д. Большие Горки			1804,82	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортизационные отчисления)
5	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды на ВЗУ-541 п. свх. Архангельский			4700,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортизационные отчисления)
6	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-114			92,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортизационные отчисления)

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Инвестор	Источник финансирования
		диаметр, мм	протяжен- ность, м			
7	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-115			92,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортиза- ционные отчисления)
8	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-117			92,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортиза- ционные отчисления)
9	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-771			92,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортиза- ционные отчисления)
10	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-712			92,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортиза- ционные отчисления)
11	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-731			92,00	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортиза- ционные отчисления)
12	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-229 г. Апрелевка			74,03	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортиза- ционные отчисления)
13	Монтаж системы видеонаблюдения на ВЗУ-442 г. Верея			74,03	МУП "Водоканал"	ИП (собственные средства - амортиза- ционные отчисления)
III	Техническое перевооружение сооружений водоснабжения с целью улучшения надежности и качества показателей питьевой воды			612045,00		
1	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул.Шибанкова производительностью 6400 м3/сут.			110336,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
2	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки производительностью 5400 м3/сут			93096,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
3	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горького производительностью 3800 м3/сут			65512,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
4	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-241 "Победа" производительностью 1200 м3/сут			65000,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
5	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-431 д. Рождественно производительностью 336 м3/сут			5792,64	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
6	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-551 д. Волченки производительностью 300 м3/сут			5172,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
7	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-521 д. Назарьево производительностью 96 м3/сут			1655,04	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
8	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-661 д. Веселево производительностью 540 м3/сут			9309,60	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
9	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-611 д. Вышгород производительностью 175 м3/сут			3020,45	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
10	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-621 д.Ново-Борисовка производительностью 96 м3/сут			1655,04	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
11	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-641 д.Ново-Александровка производительностью 336 м3/сут			5792,64	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
12	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-882 д. Таширово производительностью 1000 м3/сут			17240,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
13	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-891 д. Головково производительностью 1000 м3/сут			17240,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
14	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-871 д.Любаново производительностью 24 м3/сут			413,76	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
15	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-861 д.Крюково производительностью 5,5 м3/час			2275,68	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
16	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-862 д.Крюково производительностью 2,2 м3/час			910,27	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
17	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-841 д.Слепушкино производительностью 72 м3/сут			1241,28	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
18	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-931 д.Слизнево производительностью 72 м3/сут			1241,28	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
19	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-811 д.Мякишево-1 производительностью 72 м3/сут			1241,28	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
20	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-821 д.Мякишево-2 производительностью 36 м3/сут			620,64	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
21	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-671 д. Шустиково производительностью 360 м3/сут			10850,00	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Инвестор	Источник финансирования
		диаметр, мм	протяжен- ность, м			
22	ВЗУ-442 г. Верея, ул. Ленинский проезд производительностью 2315 м3/сут			35700,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
23	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-851 д. Васильчиново производительностью 1000 м3/сут			27500,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
24	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-421 пос. Пионерский производительностью 1560 м3/сут			26894,40	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
25	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-411 д.Митяево производительностью 336 м3/сут			5792,64	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
26	Поставка, монтаж, пусконаладка оборудования подготовки воды ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск (замена насосной группы) производител-ностью 18000 м3/сут			8736,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
27	Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью 502 м3/сут. и РЧВ 50 м3 х2 и 100 м3 х1 шт.п. Лесное, Шапкино-Парк, Луговое			79827,40	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
28	ВЗУ-441 г. Верея, ул. Кузнецкая гора (Бурение скважины) 40 м3/час 1 шт.			2037,60	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
29	ВЗУ-931 д. Слизнево (Бурение новой скважины) 10 м3/час, 1 шт.			1500,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
30	ВЗУ-891 д. Головково (восстановление скважины) 40 м3/час, 1 шт.			2037,60	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
31	ВЗУ-921 д. Елагино (восстановление скважины) 4 м3/час, 1 шт.			203,76	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
32	ВЗУ-110 г. Наро-Фоминск, ул. Новикова (тампонаж скважин 560) 1 шт.			200,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
33	ВЗУ-115 г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого (тампонаж скважин 3-а, 2847, 162-Д, 3г) 4 шт.			800,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
34	ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова (тампонаж скважины 8) 1 шт.			200,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
35	ВЗУ-228 г. Апрелевка ул. Дубки (тампонаж скважны П-254) 1 шт.			200,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
36	ВЗУ-229 г. Апрелевка ул. Горького (тампонаж скважин П-12694, 76, 3792г) 3 шт.			600,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
37	ВЗУ-712 п. Калининец (тампонаж скважны 5) 1 шт.			200,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
IV	Строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей			229138,69		
1	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям д. Головково	110	3000	12796,32	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
2	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям д. Устье	110	5000	24614,29	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
3	Строительство сетей водоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям с. Каменское	110	3000	13205,95	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
4	Строительство водопроводной линии Ду-225 Кубинское шоссе г. Наро-Фоимнск протяженностью 312 п/м	225	312	2315,57	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
5	Капитальный ремонт водопроводной сети Ду-160 Кубинское шоссе г. Наро-Фоминск протяженностью 400 п/м	160	400	2703,47	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
6	Строительство водопроводной сети для подключения завода по переработке молока в д. Устье в зоне ВЗУ-511	100	75	699,26	Застройщик	средства Застройщика
7	Строительство водопроводной сети для подключения завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов вблизи д. Могутово в зоне нового ВЗУ Могутово	500	486	15773,73	Застройщик	средства Застройщика
8	Строительство водопроводной сети для подключения продовольственного магазина п. совхоза «Архангельский», ул. Центральная, уч. 19 в зоне ВЗУ-531	50	25	233,09	Застройщик	средства Застройщика
9	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального центра придорожного комплекса в д. Селятино, уч. 121 в зоне ВЗУ ООО "КСК Гидромонтаж"	150	89	965,26	Застройщик	средства Застройщика
10	Строительство водопроводной сети для подключения производственно-логистического комплекса "Нара" г. Наро-Фоминск, в/г №3 в зоне ВЗУ-115	150	30	325,37	Застройщик	средства Застройщика
11	Строительство водопроводной сети для подключения научно-производственного комплекса, состоящего из двух зданий п. Веселево в зоне ВЗУ-661	100	504	4699,04	Застройщик	средства Застройщика
12	Строительство водопроводной сети для подключения производственного (мясной) цеха ЗАО "Таширово", уч.4 в зоне ВЗУ-881,882	80	266	2480,05	Застройщик	средства Застройщика
13	Строительство водопроводной сети для подключения очистных сооружений 25 000 м3/сут г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная в зоне ВЗУ-115,113	200	188	2384,49	Застройщик	средства Застройщика
14	Строительство водопроводной сети для подключения котельной в зоне ВЗУ-117 г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина	100	115	5928,01	администрация Наро-Фо-минского ГО	плата за подключение (технологиче-ское присоединение)

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Инвестор	Источник финансирования
		диаметр, мм	протяжен- ность, м			
15	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого помещения г. Наро-Фоминск, проезд Туннельный, пом. 1 в зоне ВЗУ-113	350	14	299,61	Застройщик	средства Застройщика
16	Строительство внутриплощадочной водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки ООО «Ником» д. Мишуткино в зоне ВЗУ Глаголево	350	258	5521,44	Застройщик	средства Застройщика
17	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания д. Софьино, 49 км Киевского шоссе, уч. 2 в зоне ВЗУ-321	50	125	1165,44	Застройщик	средства Застройщика
18	Строительство водопроводной сети для подключения двух жилых пятиэтажных домов д. Малые Горки, дом № 13/1 и № 13/2 в зоне ВЗУ -229	50	545	5081,30	Застройщик	средства Застройщика
19	Строительство водопроводной сети для подключения склада г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, уч. 23а в зоне ВЗУ-113	50	83	773,85	Застройщик	средства Застройщика
20	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального комплекса г. Апрелевка, ул. Апрелевская, уч. 85 в зоне ВЗУ-231	50	190	1771,46	Застройщик	средства Застройщика
21	Строительство водопроводной сети для подключения здания (производственные мастерские) г. Наро-Фоминск, ул. СМП-181, строение 10а в зоне ВЗУ-114	50	79	736,56	Застройщик	средства Застройщика
22	Строительство водопроводной сети для подключения котельной, Корпуса 1,2, клуба-столовой, бани-прачечной вблизи д/о Бекасово, уч. 6 в зоне ВЗУ-121	100	133	1240,02	Застройщик	средства Застройщика
23	Строительство водопроводной сети для подключения прачечной г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, уч. 17, 17а в зоне ВЗУ-115	100	74	689,94	Застройщик	средства Застройщика
24	Строительство водопроводной сети для подключения очистных сооружений ОСК-22 г. Апрелевка, ул. Новая в зоне ВЗУ-229	100	97	904,38	Застройщик	средства Застройщика
25	Строительство водопроводной сети для подключения нескольких объектов д. Алабино, уч. № 9 в зоне ВЗУ-321	100	382	3561,57	Застройщик	средства Застройщика
26	Строительство водопроводной сети для подключения магазина г. Апрелевка, ул. Августовская, д.2а в зоне ВЗУ-229	50	88	820,47	Застройщик	средства Застройщика
27	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания (банный комплекс) д. Васильчиново, ул. Восточная в зоне ВЗУ-851	100	26	242,41	Застройщик	средства Застройщика
28	Строительство водопроводной сети для подключения административно-офисного здания г. Апрелевка, юго-восточная часть в зоне ВЗУ-228	50	59	550,09	Застройщик	средства Застройщика
29	Строительство водопроводной сети для подключения магазина д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	375	3496,31	Застройщик	средства Застройщика
30	Строительство водопроводной сети для подключения производственно-складского комплекса г. Наро-Фоминск, пер. Зеленый, уч. 7г в зоне ВЗУ-113,115	50	119	1109,49	Застройщик	средства Застройщика
31	Строительство водопроводной сети для подключения комплекса придорожного сервиса г. Апрелевка, ул. Февральская, уч. 12-а/2 в зоне ВЗУ-229	50	53	494,14	Застройщик	средства Застройщика
32	Строительство водопроводной сети для подключения административного здания 74 км Киевского шоссе в зоне ВЗУ-131	50	92	857,76	Застройщик	средства Застройщика
33	Строительство водопроводной сети для подключения здания Апрелевского отделения полиции (1 этап) г. Апрелевка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	176	1640,93	Застройщик	средства Застройщика
34	Строительство водопроводной сети для подключения здания Апрелевского отделения полиции (2 этап) г. Апрелевка, в районе ул. Февральская в зоне ВЗУ-229	50	94	876,41	Застройщик	средства Застройщика
35	Строительство водопроводной сети для подключенияз дания поста ЭЦ г. Апрелевка, ул. Первомайская, д. 1а в зоне ВЗУ-721	50	79	736,56	Застройщик	средства Застройщика
36	Строительство водопроводной сети для подключения офиса врача общей практики пос. Новая Ольховка в зоне ВЗУ ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	50	80	745,88	Застройщик	средства Застройщика
37	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания у д. Котово в зоне ВЗУ-115	150	128	1388,24	Застройщик	средства Застройщика
38	Строительство водопроводной сети для подключения строящейся производственной базы г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., в районе д. 172 в зоне ВЗУ-115	100	198	1846,05	Застройщик	средства Застройщика
39	Строительство водопроводной сети для подключения строящегося комплекса дачных домов д. Софьино в зоне ВЗУ Софьино	100	67	624,67	Застройщик	средства Застройщика
40	Строительство водопроводной сети для подключения нежилого здания г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 40 в зоне ВЗУ-111	50	147	1370,55	Застройщик	средства Застройщика
41	Строительство водопроводной сети для подключения проектируемого склада с. Петровское, вблизи участка № 111Б в зоне ВЗУ-721	50	167	1557,02	Застройщик	средства Застройщика
42	Строительство водопроводной сети для подключения внутриплощадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	300	243	4405,49	Застройщик	средства Застройщика
43	Строительство водопроводной сети для подключения внутриплощадочных сетей водопровода малоэтажной жилой застройки д. Глаголево в зоне ВЗУ Глаголево	200	276	3500,63	Застройщик	средства Застройщика
44	Строительство водопроводной сети для подключения цеха г. Наро-Фоминск, ул. Чехова в зоне ВЗУ-115	50	28	261,06	Застройщик	средства Застройщика
45	Строительство водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки. Многоквартирный дом корп. 41 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	22	205,12	Застройщик	средства Застройщика
46	Строительство водопроводной сети для подключения 4-этажного 4-секционного жилого дома, поз.43 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	30	279,70	Застройщик	средства Застройщика
47	Строительство водопроводной сети для подключения Многоквартирного жилого дома № 45 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	135	1258,67	Застройщик	средства Застройщика
48	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирного жилого дома № 39 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	44	410,23	Застройщик	средства Застройщика
49	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирного жилого дома № 30 на территории малоэтажной застройки «Парк Апрель» г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	80	76	708,58	Застройщик	средства Застройщика
50	Строительство водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки “Апрель” Многоквартирный дом корпус - 40 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	59	550,09	Застройщик	средства Застройщика

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Инвестор	Источник финансирования
		диаметр, мм	протяжен- ность, м			
51	Строительство водопроводной сети для подключения котельной с газопроводом для Московской областной психиатрической боль- ницы №23 г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 21 в зоне ВЗУ,110,113,115	100	12	111,88	Застройщик	средства Застройщика
52	Строительство водопроводной сети для подключения диализного центра г. Наро-Фоминск, ул. Калинина в зоне ВЗУ-110	100	39	363,62	Застройщик	средства Застройщика
53	Строительство водопроводной сети для подключения магазина г. Верея, ул. 1-ая Советская, участок № 61"а" в зоне ВЗУ-442	50	19	177,15	Застройщик	средства Застройщика
54	Строительство водопроводной сети для подключения здания склада с мансардным этажом ОАО"Ястребово" в зоне ВЗУ-461	50	409	3813,31	Застройщик	средства Застройщика
55	Строительство водопроводной сети для подключения торгово-административного здания в зоне ВЗУ-712,771	50	17	158,50	Застройщик	средства Застройщика
56	Строительство водопроводной сети для подключения логистического складского комплекса в зоне ВЗУ-722	50	250	2330,87	Застройщик	средства Застройщика
57	Строительствоводопроводной сети для подключения многофункциональногообъекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-712	50	77	717,91	Застройщик	средства Застройщика
58	Строительство водопроводной сети для подключения многофункционального объекта дорожного сервиса в зоне ВЗУ-722	50	374	3486,98	Застройщик	средства Застройщика
59	Строительство водопроводной сети для подключения кафе на 80 мест в зоне ВЗУ-113	50	14	130,53	Застройщик	средства Застройщика
60	Строительство водопроводной сети для подключения магазина в зоне ВЗУ-113,115	50	48	447,53	Застройщик	средства Застройщика
61	Строительство водопроводной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-431	50	33	307,68	Застройщик	средства Застройщика
62	Строительство водопроводной сети для подключения фельдшерско-акушерского пункта в зоне ВЗУ-671	50	49	456,85	Застройщик	средства Застройщика
63	Строительство водопроводной сети для подключения здания "Hyundai" в зоне ВЗУ-731	50	203	1892,67	Застройщик	средства Застройщика
64	Строительство водопроводной сети для подключения общеобразовательной школы на 825 мест в зоне ВЗУ-110	100	100	932,35	Застройщик	средства Застройщика
65	Строительство водопроводной сети для подключения спорт-отеля в зоне ВЗУ-421	100	496	4624,45	Застройщик	средства Застройщика
66	Строительство водопроводной сети для подключения здания конноспортивного комплекса, в осях 11 – 28 с. Атепцево в зоне ВЗУ Атепцево	50	496	4624,45	Застройщик	средства Застройщика
67	Строительство водопроводной сети для подключения магазина строительных материалов д. Таширово в зоне ВЗУ-881,882	50	120	1118,82	Застройщик	средства Застройщика
68	Строительство водопроводной сети для подключения стоматологической клиники в зоне ВЗУ-113	50	343	3197,96	Застройщик	средства Застройщика
69	Строительство водопроводной сети для подключения здания ресторана KFC рп Селятино ул. Спортивная д. 2/2 в зоне ВЗУ Селятино	50	89	829,79	Застройщик	средства Застройщика
70	Строительство водопроводной сети для подключения детского дошкольного учреждения на 130 мест г. Апрелевка, ЖК "Весна" в зоне ВЗУ-231	50	98	913,70	Застройщик	средства Застройщика
71	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	132	1431,62	Застройщик	средства Застройщика
72	Строительство водопроводной сети для подключения жилых домов п. Луговое-2 в зоне нового ВЗУ Луговое-2	250	797	11837,93	Застройщик	средства Застройщика
73	Строительство водопроводной сети для подключения моторвагонного депо г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	150	103	1117,10	Застройщик	средства Застройщика
74	Строительство водопроводной сети для подключения жилой комплекса пос. д/о Бекасово в зоне ВЗУ-121	200	57	722,96	Застройщик	средства Застройщика
75	Строительство водопроводной сети для подключения жилого дома д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	150	94	1019,49	Застройщик	средства Застройщика
76	Строительство водопроводной сети для подключения малоэтажной жилой застройки вблизи д. Хлопово в зоне ВЗУ-231	500	581	18857,07	Застройщик	средства Застройщика
77	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-231	400	386	9404,93	Застройщик	средства Застройщика
78	Строительство водопроводной сети для подключения многоквартирной жилой застройки г. Апрелевка в зоне ВЗУ-226,229	100	627	5845,83	Застройщик	средства Застройщика
79	Строительство водопроводной сети для подключения ОРЦ «Селятино» п. Селятино в зоне ВЗУ ООО "СКС Гидромонтаж"	50	168	1722,98	Застройщик	средства Застройщика
80	Строительство водопроводной сети для подключения Малоэтажной жилой застройки АО «Элинар», уч.26, д.6 в зоне ВЗУ-1 ООО «НАР- ПРОМЭНЕРГО»	100	103	1056,35	Застройщик	средства Застройщика
81	Строительство водопроводной сети для подключения Малоэтажной жилой застройки ЖК «Воскресенский» г. Наро-Фоминск, пл. Сво- боды, д.2 в зоне ВЗУ-110	100	134	1374,28	Застройщик	средства Застройщика
82	Строительство водопроводной сети для подключения Малоэтажная жилая застройка в ЖК «Парк Апрель". Многоквартирный дом корп. 44 г. Апрелевка, ул. Декабристов в зоне ВЗУ "Парк Апрель"	100	20	205,12	Застройщик	средства Застройщика
83	Строительство водопроводной сети для подключения Танхаусы в КП «Апрель" д. Мартемьяново в зоне ВЗУ 251,252	100	375	4020,75	Застройщик	средства Застройщика
V	Реконструкция водопроводных сетей для улучшения надежности и качества показателей питьевой воды			112609,96		
1	СВ-44 г. Верея, ул. Школьная -Замена водопроводной сети ст.89 на ПНД 150 методом ГНБ протяженностью 200 п/м	150	200	2285,32	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
2	СВ-44 г. Верея, ул. 1-я Советская - Замена водопроводной сети чуг.100 на ПНД 160 методом ГНБ 1350 п/м	160	1350	15425,91	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
3	СВ-44 г. Верея замена водопроводных сетей Ду-89-150 мм протяженностью 2000 п/м	150	2000	11965,98	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
4	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. 1-я Кривоносовская, д.11- ул. Автодорожная - Замена водопроводной сети асбест. Ду-200 на ПНД 200 протяженностью 350 п/м	200	350	1707,39	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
5	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Найдова-Железова до Полевого пер., замена сети с чуг. 100 на ПНД Ду-200 мм протяженностью 700 п/м	200	700	4274,50	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
6	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Фрунзе, замена трубы, а/ц Ду-200 на ПНД Ду-200 мм протяженностью 400 п/м	200	400	1951,42	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
7	СВ-11 г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер. до ул.Автодорожная - Замена трубы, а/ц Ду-150 мм на ПНД 160 протяженностью 320 п/м	160	320	1334,68	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета
8	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Володарского - Замена водопроводной сети чуг.Ду-150 на ПНД 160 протяженностью 400 п/м	160	400	1668,35	администрация Наро-Фо- минского ГО	средства местного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия	характеристика участков		Всего	Инвестор	Источник финансирования
		диаметр, мм	протяжен- ность, м			
9	СВ-11 г. Наро-Фоминск ул. Осипенко, замена водопроводной сети Ду-100 мм протяженностью 380 п/м	100	380	1354,88	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
10	СВ-92 д. Елагино - Замена вод.сети ст. 50 на ПНД 63 протяженностью 360 п/м	63	360	1177,59	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
11	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная (2 нитки) - Замена вод/сети Ду-150 мм в две нитки протяженностью 360 п/м	150	2х360	1291,31	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
12	СВ-94 п. Новая Ольховка, ул. Магистральная - Замена магистрального водопровода	200	2136	23000,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
13	СВ-11 г.Наро-Фоминск ул.Московская замена трубы, а/ц Ду-150 на ПНД Ду-200 мм (980 п/м - прокол) протяженностью 1500 п/м	200	1500	15740,63	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
14	СВ-22 г. Апрелевка Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 3000 п/м	150	3000	17949,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
15	СВ-71, 77 пос. Калининнец Замена водопроводных сетей с Ду-100 – 150 мм на ПНД протяженностью 1000 п/м	150	1000	5983,00	администрация Наро-Фо-минского ГО	средства местного бюджета
16	Обновление и модернизация основных производственных фондов системы водоснабжения (сооружения и сети)	100-400	500	6050,00	МУП «Водоканал»	собственные средства - амортизацион-ные отчисления

2.7.4 Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария

Исходя из значений тарифов, установленных Комитетом по ценам и тарифам Московской области (регулирующий орган), для организаций занятых в сфере централизованного водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе произведен расчет прогнозных тарифных последствий на питьевую воду для потребителей с учетом мероприятий, предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения, на расчетный срок до 2040 г.

Прогнозные тарифные последствия, с учетом реализации одного сценария, для организаций занятых в сфере централизованного водоснабжения в Наро-Фоминского городского округа на расчетный срок до 2040 г. представлены в таблице 2.86.

2.7.5 Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования

Предлагаемые схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения, повысить качество услуги водоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на водоснабжения для планируемых объектов капитального строительства.

С учетом проведенного расчета прогнозных тарифных последствий при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей Наро-Фоминского городского округа. Для достижения планируемых показателей наиболее эффективными вариантами финансирования работ будут внебюджетные средства:

а) плата за подключение (технологическое присоединение) – средства, выделяемые застройщиками объектов капитального строительства, которые планируют подключение к системе водоснабжения городского округа;

б) собственные средства ресурсоснабжающей организации (амортизационные отчисления, прибыль), в том числе средства от реализации инвестиционной программы.

При указанных источниках финансирования капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников и сетей водоснабжения обеспечивается срок окупаемости инвестиций около 11 лет с момента начала инвестирования (2021 г.)

Малоэффективными мероприятиями являются мероприятия по реконструкции трубопроводов, направленные на повышение нормативной надежности и снижения потерь воды в системе водоснабжения. Экономический эффект от проведения данного типа мероприятий небольшой. Но для повышения надежности системы и возможности присоединения новых потребителей за счет реконструкции транзитных участков сети с увеличением их пропускной способности необходимо выполнять перекладку существующих трубопроводов.

Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают коммерческую эффективность мероприятий, предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа.

2.7.6 Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов финансирования

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения Наро-Фоминского городского округа рассматривался один сценарий.

Наиболее эффективными источниками финансирования капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию источников и сетей водоснабжения для выбранного сценария являются внебюджетные средства:

а) плата за подключение (технологическое присоединение) – средства, выделяемые застройщиками объектов капитального строительства, которые планируют подключение к системе водоснабжения городского округа;

б) собственные средства ресурсоснабжающей организации (амортизационные отчисления, прибыль), в том числе средства от реализации инвестиционной программы.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа, предлагаемые к реализации схемой водоснабжения и водоотведения, являются технически обоснованными и, безусловно, необходимыми для улучшения качества и повышения надежности транспортировки питьевой воды.

Мероприятия для удовлетворения спроса на водоснабжение для планируемых к подключению к системе объектов капитального строительства являются экономически эффективными, т.к. покрывают затраты эксплуатирующей организации для дополнительных объемов добываемой, очищаемой и транспортируемой воды. Затраты на реализацию мероприятий могут быть включены в плату за подключение и реализовываться за счет заказчика-застройщика объекта капитального строительства.

При предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения вариантах финансирования мероприятий по строительству, реконструкции системы водоснабжения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей Наро-Фоминского городского округа. При всех других вариантах реализация мероприятий будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на водоснабжение.

Распределение вариантов финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа, предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения на период до 2040 г. представлены в таблице 2.87.

Таблица 2.86 – Прогнозные тарифные последствия для организаций занятых в сфере централизованного водоснабжения в Наро-Фоминском городском округе на расчетный срок до 2040 г.

Наименование услуги / пред	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
МУП "Водоканал"	28,44	29,86	31,36	32,92	34,57	35,61	36,67	37,77	38,91	40,07	41,28	42,52	43,79	45,10	46,46	47,85	49,29	50,77	52,29	53,86
по примечанию п. 3	34,13	35,84	37,63	39,51	41,49	42,73	44,01	45,33	46,69	48,09	49,54	51,02	52,55	54,13	55,75	57,43	59,15	60,92	62,75	64,63
ООО "Дирекция Голицыно-3"	34,30	35,22	36,17	37,26	38,37	39,52	40,71	41,93	43,19	44,48	45,82	47,19	48,61	50,07	51,57	53,12	54,71	56,35	58,04	59,78
ООО "СКС Гидромонтаж"	24,69	25,31	25,94	26,46	26,99	27,53	28,08	28,64	29,21	29,80	30,39	31,00	31,62	32,25	32,90	33,56	34,23	34,91	35,61	36,32
ООО "Жилкомсервис"	35,38	36,69	38,06	39,58	41,17	42,81	44,52	46,31	48,16	50,08	52,09	54,17	56,34	58,59	60,94	63,37	65,91	68,54	71,29	74,14
по примечанию п. 3	42,46	44,03	45,67	47,50	49,40	51,37	53,43	55,56	57,79	60,10	62,50	65,00	67,60	70,31	73,12	76,04	79,09	82,25	85,54	88,96
ООО "ЗЭИМ "Элинар"	18,59	19,29	20,06	20,86	21,70	22,57	23,47	24,41	25,38	26,40	27,46	28,55	29,70	30,88	32,12	33,40	34,74	36,13	37,58	39,08
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	19,83	20,51	21,13	21,76	22,41	23,08	23,78	24,49	25,22	25,98	26,76	27,56	28,39	29,24	30,12	31,02	31,95	32,91	33,90	34,92
по примечанию п. 3	23,40	24,20	24,93	25,67	26,44	27,24	28,05	28,90	29,76	30,66	31,58	32,52	33,50	34,50	35,54	36,60	37,70	38,83	40,00	41,20
ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	28,02	29,42	30,89	32,44	34,06	35,76	37,55	39,43	41,40	43,47	45,64	47,92	50,32	52,84	55,48	58,25	61,16	64,22	67,43	70,81

- Примечание: 1. Для ООО "Нарпромэнерго" тариф в сфере водоснабжения – не устанавливается
2. Для ГУП МО "Мострансавто" (филиал ГУП МО "Мострансавто" Пансионат "Нара") тариф не устанавливался с 2020г. Значения прогнозного тарифа для организации определено от базового значения с учетом индексации
3. Налог на добавленную стоимость не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, либо в соответствии со статьями 145,146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 2.87 – Распределение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа на период до 2040 г. по планируемым источникам финансирования

Источник финансирования	Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
Средства Застройщика	206308,63	15415,71	70828,35	105699,40	11437,59	2927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
собственные средства	200380,62	15415,71	70828,35	99771,39	11437,59	2927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет платы за присоединение (технологическое подключение)	5928,01	0,00	0,00	5928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства МУП "Водоканал", в т.ч.:	20563,32	12100,06	6463,26	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
собственные средства (амортизационные отчисления) за счет реализации инвестиционной программы	15063,32	10100,06	4963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
собственные средства (амортизационные отчисления)	5500,00	2000,00	1500,00	2000,00	0,00	0,00															
Средства местного бюджета (администрация Наро-Фоминского ГО)	774790,56	90812,26	243119,86	184222,35	39770,33	216865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	1001662,51	118328,03	320411,47	291921,75	51207,92	219793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7.7 Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации

Развитие Наро-Фоминского городского округа и соответственно системы водоснабжения предлагается реализовывать по единственному сценарию.

Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий развития системы водоснабжения Наро-Фоминского городского округа, предусмотренных рассматриваемым сценарием, он (сценарий), исходя из экономических предпосылок и общего сценария развития городского округа, определен как оптимальный.

Суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию систем централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа в объеме мероприятий, предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения на период до 2040 г., составит 1001662,51 тыс. руб. в ценах 2020г., без учета НДС.

Суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию систем централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа в объеме мероприятий, предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения, по годам на период до 2040 г. представлен в таблице 2.88.

Таблица 2.88 – Суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию систем централизованного водоснабжения Наро-Фоминского городского округа в объеме мероприятий, предлагаемых схемой водоснабжения и водоотведения, на период до 2040 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. без НДС																			
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
I	Строительство сооруже- ний водоснабжения для подключения перспек- тивных потребителей	32805,54	0,00	18818,14	13987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Реконструкция (модер- низация) сооружений во- доснабжения с целью по- вышения качества и надежности водоснабже- ния, обеспечение беспере- бойности оказания услуг	15063,32	10100,06	4963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Техническое перевоору- жение сооружений водо- снабжения с целью улуч- шения надежности и ка- чества показателей пи- тьевой воды	612045,00	86823,60	145465,00	156952,99	21701,73	201101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Строительство водопро- водных сетей для под- ключения перспектив- ных потребителей	229138,69	15415,71	89420,83	104917,95	16456,63	2927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Реконструкция водопро- водных сетей для улуч- шения надежности и ка- чества показателей пи- тьевой воды	112609,96	5988,66	61744,25	16063,41	13049,56	15764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	1001662,51	118328,03	320411,47	291921,75	51207,92	219793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 13 требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения.

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

- а) показатели качества;
- б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
- г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

2.8.1 Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по годам перспективного периода

Целевые показатели надежности питьевого водоснабжения по Наро-Фоминскому городскому округу по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п 1 таблицы 2.89.

2.8.2 Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе по годам перспективного периода

Целевые показатели доли потерь питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 2 таблицы 2.89.

2.8.3 Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу по годам перспективного периода

Целевые показатели удельных затрат на выработку питьевой воды в денежном выражении по Наро-Фоминскому городскому округу по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 3 таблицы 2.89.

2.8.4 Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу по годам перспективного периода

Целевые показатели удельных затрат электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по Наро-Фоминскому городскому округу по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 4 таблицы 2.89.

2.8.5 Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода

Целевые показатели обеспеченности населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по Наро-Фоминскому городскому округу по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 5 таблицы 2.89.

2.8.6 Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода

Целевые показатели обеспеченности населения услугами централизованного горячего водоснабжения по Наро-Фоминскому городскому округу по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 6 таблицы 2.89.

2.8.7 Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе по годам перспективного периода

Целевые показатели обеспеченности населения горячей водой по закрытой схеме в Наро-Фоминском городском округе по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 7 таблицы 2.89.

2.8.8 Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода

Целевые показатели оснащенности потребителей приборами учета питьевой воды в Наро-Фоминском городском округе по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 8 таблицы 2.89.

2.8.9 Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода

Целевые показатели оснащенности потребителей приборами учета горячей воды в Наро-Фоминском городском округе по годам перспективного периода до 2040г. представлены в п. 9 таблицы 2.89.

Таблица 2.89 - Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения Наро-Фоминского городского округа

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Целевые показатели по годам																			
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.	2032г.	2033г.	2034г.	2035г.	2036г.	2037г.	2038г.	2039г.	2040г.
1	Количество пере- рывов в подаче пи- тьевой воды, за- фиксированных в местах исполнения обязательств, воз- никших в резуль- тате аварий, по- вреждений и иных технологических нарушений на объ- ектах централизо- ванной системы холодного водо- снабжения, в рас- чете на протяжен- ность сети в год	ед./км.	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1
2	Доля потерь воды в централизован- ных системах во- доснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,05	6,83	6,27	6,1	6,07	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
3	Удельные затраты на выработку пи- тьевой воды в де- нежном выраже- нии	руб/м³	25,36	26,25	30,15	30,15	30,15	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	37,24	40,15	40,15	40,15	43,81	46,86	46,86	49,54	54,69	54,69
4	Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питье- вой воды	кВт·ч/м³	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,2	1,2	1,2	1,19	1,19	1,19	1,19	1,17	1,17	1,17	1,17
5	Обеспеченность населения услу- гами централизо- ванного питьевого водоснабжения	%	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
6	Обеспеченность населения услу- гами централизо- ванного горячего водоснабжения	%	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
7	Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме	%	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
8	Оснащенность по- требителей прибо- рами учета питье- вой воды	%	89,7	90,6	91	91,8	92,3	92,6	93,6	94,2	95,1	96,8	97	97	97	97	98	98	99	99	99	99
9	Оснащенность по- требителей прибо- рами учета горя- чей воды	%	54,2	55	55	57	57	58	58	58	58	60	60	60	65	65	65	70	70	70	75	75

2.9 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

2.9.1 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозным объектам (в случае выявления бесхозных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень выявленных бесхозных объектов ВКХ, а также акты приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения) представлены на рисунках (Рисунок 2.39-Рисунок 2.56).

2.9.2 Перечень выявленных бесхозных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены

По данным, предоставленным администрацией Наро-Фоминского городского округа, бесхозные водозаборные скважины централизованных систем водоснабжения на территории населенных пунктов, входящих в состав Наро-Фоминского городского округа, отсутствуют.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

бесхозного недвижимого имущества
(сетей водоснабжения и водоотведения) МУП «Водоканал»

«21» июня 2021

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 21.06.2021 № 1623 «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества», Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, ИНН 5030011263, ОГРН 1035005905098 (далее именуемый **«Передающая сторона»**), в лице председателя Комитета Ковалько Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от 04.12.2020 № 71 от имени Муниципального образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области и Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.11.2017 № 6/7, передает, а Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005 (далее именуемое **«Принимающая сторона»**), в лице исполнительного директора Якина Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 11.01.2021 № 01Д, принимает бесхозное недвижимое имущество: сети водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, указанные в приложении к настоящему акту приема-передачи, для их эксплуатации с правом содержания и ремонта, до признания права муниципальной собственности.

Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах.

Передающая сторона
Председатель Комитета

Принимающая сторона
Исполнительный директор МУП «Водоканал»


А.В. Ковалько


А.П. Якин

Рисунок 2.39 – Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер	Дата принятия на учет
1	Сеть водопроводная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Каменское, ДУ-110 (включая колодцы ВК-1, ВК-2, ВК-3, ВК-4)	224	50:26:0130804:747	28.05.2021
2	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Школьная – ул. Пролетарская – пер. Советский – ул. Октябрьская	321	50:26:0050501:451	28.05.2021
3	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, пер. Боровский – ул. Первомайская	169	50:26:0050801:1331	03.06.2021
4	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Восточная – пер. Мазурова	616	50:26:0000000:56708	04.06.2021

Рисунок 2.40 – Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021 № 1623

г. Наро-Фоминск

**Об определении эксплуатирующей организации
бесхозяйного недвижимого имущества**

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», Положением о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность Наро-Фоминского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 28.05.2020 № 896, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, **постановляю:**

1. Определять МУП «Водоканал» ответственным за эксплуатацию бесхозяйного недвижимого имущества: сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, указанных в приложении к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа передать МУП «Водоканал» по акту приема-передачи имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению, для его эксплуатации с правом содержания и ремонта, до принятия права муниципальной собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Янковского М.Р.

Глава
Наро-Фоминского
городского округа



Исполнение поручения по работе с обращениями граждан, организаций и юридических лиц

Р.Л. Шаповалов

21 ИЮН 2021 г.

Полномочия подтверждаются в Администрации Наро-Фоминского городского округа

013367

Приложение
к постановлению Администрации
Наро-Фоминского городского округа
от 21.06.2021 № 1623

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кладовый номер	Дата вписания на учет
1	Сеть водоснабжения	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, с. Казанское, д. 110 (исключая колоды №6,1, №2, №3, №4)	224	50-26-0130804-747	28.05.2021
2	Сеть канализации	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Береза, ул. Школьная – ул. Пролетарская – пер. Советский – ул. Октябрьская	321	50-26-0050101-451	28.05.2021
3	Сеть канализации	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Береза, пер. Бересовский – ул. Паромысская	160	50-26-0050801-1331	03.06.2021
4	Сеть канализации	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Береза, ул. Восточная – пер. Морукова	616	50-26-0005000-16708	04.06.2021

Рисунок 2.41 – Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозяйного недвижимого имущества»

554

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

бесхозного недвижимого имущества
(сетей водоснабжения и водоотведения) МУП «Водоканал»

«26» мая 2021

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 26.05.2021 № 1322 «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества», Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, ИНН 5030011263, ОГРН 1035005905098 (далее именуемый **«Передающая сторона»**), в лице председателя Комитета Ковалько Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от 04.12.2020 № 71 от имени Муниципального образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области и Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.11.2017 № 6/7, передает, а Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005 (далее именуемое **«Принимающая сторона»**), в лице исполнительного директора Якина Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 11.01.2021 № 01Д, принимает бесхозное недвижимое имущество: сети водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, указанные в приложении к настоящему акту приема-передачи, для их эксплуатации с правом содержания и ремонта, до признания права муниципальной собственности.

Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах.

Передающая сторона
Председатель Комитета

Принимающая сторона
Исполнительный директор МУП «Водоканал»



А.В. Ковалько



А.П. Якин

Рисунок 2.42 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер	Дата принятия на учет
1	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Энергетиков	373	50:26:0051102:701	04.03.2021
2	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Национальная, д. 7/13, ул. Парковая, д. 5/9, ул. Мира	749	50:26:0051101:1758	04.03.2021
3	Сеть канализационная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, 1-й Володарский пер., от д. 47 до д. 61	183	50:26:0100106:5142	28.04.2021
4	Сеть водопроводная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Павлова-Овразный пер.- ул. 2-ая Советская	243	50:26:0050502:718	05.05.2021
5	Сеть водопроводная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Первомайская – ул. Пролетарская – ул. Школьная	271	50:26:0050502:720	07.05.2021
6	Сеть водопроводная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, пер. Советский – ул. Пролетарская – ул. Школьная	191	50:26:0050502:717	05.05.2021
7	Сеть водопроводная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Октябрьская – ул. Школьная – ул. Пролетарская	130	50:26:0050501:450	07.05.2021
8	Сеть водопроводная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Павлова – ул. Школьная – ул. Пролетарская	204	50:26:0050502:719	05.05.2021
9	Сеть водопроводная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Ленинская – ул. Летняя	195	50:26:0000000:56639	05.05.2021
10	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Школьная (школа) – ул. Грязнова	342	50:26:0051101:1760	28.04.2021

Рисунок 2.43 - Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

11	Сеть канализационная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Павлова – пер. Овражный – ул. Калужская – ул. Октябрьская	389	50:26:0000000:56638	05.05.2021
12	Сеть канализационная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Калужская (леспромхоз) – ул. Октябрьская	242	50:26:0050203:493	05.05.2021
13	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Октябрьская, д. 62 – пер. Зеленый	156	50:26:0050203:494	05.05.2021
14	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Пролетарская – пер. Больничный – ул. Октябрьская, пер. Зеленый	419	50:26:0050203:497	05.05.2021
15	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Пролетарская, 85 – пер. Зеленый	58	50:26:0050203:496	05.05.2021
16	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Павлова – ул. Спартаковская – пер. Зеленый	192	50:26:0050203:495	05.05.2021
17	Сеть канализационная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. 2-я Советская – ул. Спартаковская – пер. Зеленый	399	50:26:0050201:408	05.05.2021
18	Сеть канализационная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, пер. Больничный – ул. 1-я Советская – пер. Зеленый	375	50:26:0050201:407	30.04.2021
19	Сеть канализационная	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Кировская – пер. Больничный – ул. Красная	235	50:26:0000000:56636	30.04.2021
20	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, пер. Больничный – ул. Кировская, ул. Спартаковская	213	50:26:0050101:2706	27.04.2021
21	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Калужская – пер. Овражный – ул. Красная	266	50:26:0050401:472	20.05.2021
22	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. 1-ая Советская – пер. Овражный – ул. Красная	288	50:26:0000000:56686	20.05.2021
23	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, п. Пионерский, ул. Медынская	454	50:26:0040202:399	27.04.2021

Рисунок 2.44 - Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения) (продолжение)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

бесхозного недвижимого имущества
(сетей водоснабжения и водоотведения) МУП «Водоканал»

« 3 » 12 2020

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, руководствуясь постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 26.11.2020 № 2690 «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества», Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, ИНН 5030011263, ОГРН 1035005905098 (далее именуемый **«Передающая сторона»**), в лице и.о. председателя Комитета Кулаковой Ларисы Валерьевны, действующей на основании доверенности от 06.12.2019 № 64 от имени Муниципального образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области, передает, а Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005 (далее именуемое **«Принимающая сторона»**), в лице исполнительного директора Якина Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 31.12.2019 № 126Д, с другой стороны, принимает, бесхозное недвижимое имущество: сети водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, указанные в приложении к настоящему акту приема-передачи, для их эксплуатации с правом содержания и ремонта, до признания права муниципальной собственности.

Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах.

Передающая сторона:
И.о. председателя Комитета



Л.В. Кулакова

Принимающая сторона:
Исполнительный директор
МУП «Водоканал»



А.П. Якин

Рисунок 2.45 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

Приложение
к АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
от _____

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер	Дата принятия на учет
1	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Строителей, д. 23, пер. Строительный	327	50:26:0051101:1742	23.10.2020 +
2	Канализационная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Красная – ул. Кировская	183	50:26:0050401:468	28.10.2020 +
3	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, Спортивный переулок, д. 12-38	276	50:26:0000000:56483	27.10.2020
4	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Верхняя, д. 3/1-15/36	519	50:26:0050601:865	27.10.2020 +
5	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Спортивная, д. 3-30	295	50:26:0050601:866	27.10.2020 +
6	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. 19 января, д. 7-43	536	50:26:0000000:56484	27.10.2020
7	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Дорохова, д. 3-24	316	50:26:0000000:56482	27.10.2020
8	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Народная, д. 6-24	309	50:26:0050702:720	23.10.2020 +
9	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, Огородный переулок (д.9/18-4/42), ул. 1-я Набережная от д. 26	227	50:26:0050702:721	27.10.2020 +
10	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Огородная, д. 1/20-15/17	92	50:26:0050702:722	27.10.2020 +
11	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Генерала Ефремова (д. 6-50) Ленинский проезд от д. 4	836	50:26:0000000:56485	27.10.2020
12	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, улица 2-я Набережная (д. 1-49)	833	50:26:0000000:56486	27.10.2020
13	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, улица 1-я Набережная (д.1-13 до д.20/2-41), улица Калужская от д. 8/3	1192	50:26:0000000:56487	27.10.2020

Рисунок 2.46 - Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

бесхозного недвижимого имущества
(сетей водоснабжения и водоотведения) МУП «Водоканал»

«06» июля 2021

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 06.07.2021 № 1789 «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества», Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, ИНН 5030011263, ОГРН 1035005905098 (далее именуемый **«Передающая сторона»**), в лице председателя Комитета Ковалько Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от 04.12.2020 № 71 от имени Муниципального образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области и Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.11.2017 № 6/7, передает, а Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005 (далее именуемое **«Принимающая сторона»**), в лице исполнительного директора Якина Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 11.01.2021 № 01Д, принимает бесхозное недвижимое имущество: сети водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, указанные в приложении к настоящему акту приема-передачи, для их эксплуатации с правом содержания и ремонта, до признания права муниципальной собственности.

Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах.

Передающая сторона Председатель Комитета	Принимающая сторона Исполнительный директор МУП «Водоканал»
	
 А.В. Ковалько	 А.П. Якин

Рисунок 2.47 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяжен- ность, м	Кадастровый номер	Дата принятия на учет
1	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Веря, ул. Пролетарская - пер. Больничный – ул. Октябрьская, пер. Зеленый	530	50:26:0050203:498	18.06.2021
2	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации с КНС 1, КНС 2 и камерой гашения напора	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, улица Буденного – ул. Левитана – ул. Нестерова – ул. Серова – ул. Февральская, ул. Комсомольская	1644	50:26:0000000:56734	24.06.2021
3	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Веря, пер. Овражный – ул. Кировская	180	50:26:0050401:474	01.07.2021

Рисунок 2.48 - Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)



Приложение
к постановлению Администрации
Наро-Фоминского городского округа
от 06.07.2021 № 1789

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер	Дата принятия на учет
1	Сеть канализационная	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Пролетарская - пер. Бельянский - ул. Октябрьская, пер. Зеленой	530	50:26:0050203/498	18.06.2021
2	Наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации с КНС № 1, КНС 2 и камерой гашения напора	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Агрянка, улица Буденного - ул. Дивития - ул. Нестерова - ул. Серова - ул. Феральская, ул. Коммунисткая	1644	50:26:0000000/36734	24.06.2021
3	Водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, пер. Обороной - ул. Караская	180	50:26:0050401/474	01.07.2021

Рисунок 2.49 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозяйного недвижимого имущества»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

бесхозяйного недвижимого имущества
(сетей водоснабжения и водоотведения) МУП «Водоканал»

«29» января 2021

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, руководствуясь постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 29.01.2021 № 224 «Об определении эксплуатирующей организации бесхозяйного недвижимого имущества», Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, ИНН 5030011263, ОГРН 1035005905098 (далее именуемый «**Передающая сторона**»), в лице и.о. председателя Комитета Кулаковой Ларисы Валерьевны, действующей на основании доверенности от 04.12.2020 № 71 от имени Муниципального образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области и Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.11.2017 № 6/7, передает, а Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005 (далее именуемое «**Принимающая сторона**»), в лице директора Имядзе Валерия Викторовича, действующего на основании Устава и приказа Комитета по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа от 27.02.2019 № 13-К, с другой стороны, принимает, бесхозяйное недвижимое имущество: сети водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, указанные в приложении к настоящему акту приема-передачи, для их эксплуатации с правом содержания и ремонта, до признания права муниципальной собственности.

Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах.

Передающая сторона:
И.о. председателя Комитета

Принимающая сторона:
директор МУП «Водоканал»



Л.В. Кулакова



В.В. Имядзе



Рисунок 2.50 - Акт приема-передачи бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

Приложение
к АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
от _____

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер	Дата принятия на учет
1	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Речная, пер. Речной, ул. Южная, ул. Подмосковная	807	50:26:0051101:1746	03.12.2020
2	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Московская, д. 54, ул. Строителей, ул. Московская, д. 34, Березовая аллея	1724	50:26:0000000:56525	01.12.2020
3	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Строителей, ул. Московская, д. 34, ул. Московская, д. 24/4, Березовый пер.	1068	50:26:0000000:56523	30.11.2020
4	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, улица Маршала Курюткина	90	50:26:0000000:56528	03.12.2020
5	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Юбилейная – Дружбы, д. 40	140	50:26:0000000:56554	18.01.2021
6	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Садовая, ул. Сиреневый бульвар, ул. Строителей	1252	50:26:0000000:56556	19.01.2021
7	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Верея, ул. Дружбы, д. 10, Сиреневый бульвар, д. 89/77, Школьный проезд, д. 15	623	50:26:0051101:1751	18.01.2021

Рисунок 2.51 - Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)


АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

бесхозяйного недвижимого имущества
(сетей водоснабжения и водоотведения) МУП «Водоканал»

« 08 » 11 2019

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, в соответствии с постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 29.11.2019 № 2878 «Об определении эксплуатирующей организации бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения), расположенного на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области», Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, ИНН 5030011263, ОГРН 1035005905098 (далее именуемый «**Передающая сторона**»), в лице председателя Комитета Ковалько Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.12.2018 № 79 от имени Муниципального образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области и Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.11.2017 № 6/7, передает, а Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», ИНН 5030015500, ОГРН 1025003754005 (далее именуемое «**Принимающая сторона**»), в лице полномочного директора Якина Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 05.03.2019 № 28/Д, принимает бесхозяйное недвижимое имущество (сети водоснабжения и водоотведения), указанное в приложении к настоящему акту приема-передачи, для его эксплуатации с правом содержания и ремонта, до признания права муниципальной собственности.

Передающая сторона:
Председатель Комитета

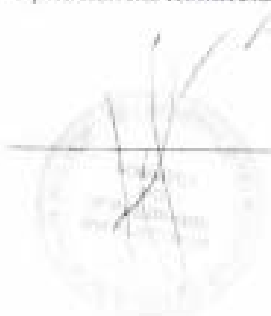

А.В. Ковалько

Принимающая сторона:
Исполнительный директор
МУП «Водоканал»



А.П. Якин

Рисунок 2.52 - Акт приема-передачи бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)



Глава
Наро-Фоминского
городского округа



Приложение
к Постановлению Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области
от 29.11.2019 № 2878

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер	Дата принятия на учет
1	10.1. сооружение водозабора, сети водоснабжения	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Софьино	1383	50:26:010101:2334	14.01.2019
2	10.1. сооружение водозабора, сети водоснабжения	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, пос. Боровицкий	880	50:26:0000000:55035	04.02.2019
3	10.3. сооружение канализации, канализационные сети	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, т. Апрельская, ул. Парковая	410	50:26:0160103:2843	22.05.2019
4	10.3. сооружение канализации, канализационные сети	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, ул. Крестово-Рязанская	440	50:26:010103:2579	26.09.2019
5	10.3. сооружение канализации, канализационные сети	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, т. Наро-Фоминск, ул. Мелитовская, д. 8-А	203	50:26:0000000:55378	26.09.2019
6	10.1. сооружение водозабора, водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, т. Наро-Фоминск, ул. Кавелинское, Цегловная, Веселая, Молодежная, Садовая	2247	50:26:0000000:55379	30.09.2019
7	10.1. сооружение водозабора, водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, от ул. Строителей до ул. Садовая	52	50:26:0100208:893	30.09.2019
8	Сооружения коммунального хозяйства, водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, т. Апрельская, ул. Габеев (д.1-16) и ул. Мамкина (ВК-5 до ВК-9 и ВК-5 до д.15)	337	50:26:0000000:55436	13.11.2019

Рисунок 2.53 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозяйного недвижимого имущества»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

бесхозного недвижимого имущества
(сетей водоснабжения и водоотведения) МУП «Волокнавал»

« 21 » 12 2019

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, в соответствии с постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 30.03.2017 № 639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 29.11.2019 № 2878 «Об определении эксплуатирующей организации бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения), расположенного на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области», Комитет по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, ИНН 5030011263, ОГРН 1035005905098 (далее именуемый «**Передающая сторона**»), в лице председателя Комитета Ковалько Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.12.2018 № 79 от имени Муниципального образования – Наро-Фоминский городской округ Московской области и Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.11.2017 № 6/7, передает, а Муниципальное унитарное предприятие «Волокнавал», ИНН 5030015300, ОГРН 1025003754005 (далее именуемое «**Принимающая сторона**»), в лице неовластного директора Якина Александра Петровича, действующего на основании доверенности от 05.03.2019 № 28Д, принимает бесхозное недвижимое имущество (сети водоснабжения и водоотведения), указанное в приложении к настоящему акту приема-передачи, для его эксплуатации с правом содержания и ремонта, до признания права муниципальной собственности.

Передающая сторона:
Председатель Комитета



А.В. Ковалько

Принимающая сторона:
Исполнительный директор
МУП «Волокнавал»



А.П. Якин

Рисунок 2.54 - Акт приема-передачи бесхозного недвижимого имущества (сетей водоснабжения и водоотведения)



АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019 № 1874
г. Наро-Фоминск

Об определении эксплуатирющей организации бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в собственности и в пользовании, расположенного на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области

В целях обеспечения бесперебойного функционирования и использования на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, в соответствии с действующим законодательством Наро-Фоминского городского округа Московской области от 30.03.2017 № 6/19-4/3) организации (предприятий) организации и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в собственности и в пользовании, расположенного на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:

1. Определить МУП «Благоустройство территорий» и «Управление благоустройства территории» (далее – «Благоустройство») в качестве эксплуатирющей организации Наро-Фоминского городского округа, занимающегося эксплуатацией и содержанием объектов недвижимости.

2. Внести по территории нахождения объектов Наро-Фоминского городского округа в Единый кадастр объектов недвижимости Наро-Фоминского городского округа сведения о назначении объектов, для их эксплуатации и содержания, а также о назначении объектов, для их содержания и эксплуатации.

3. Внести в Единый кадастр объектов недвижимости Наро-Фоминского городского округа сведения о назначении объектов, для их эксплуатации и содержания.

Губернатор
Наро-Фоминского
городского округа

Подпись:
Г.А. Иванов
22.11.2019
М.П. Наро-Фоминский городской округ
М.П. Управление благоустройства территории

Присвоены
в Постановлении Администрации Наро-
Фоминского городского округа Московской
области
от 22.11.2019 № 1874

Перечень бесхозяйного недвижимого имущества (объект недвижимости и местонахождение)				
№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер
1	10.1. сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Софьино	130	50:26:0180101-2334
2	10.1. сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д.м. Балацкий переулок	880	50:26:0060000-3503
3	10.1. сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Адропово, ул. Парковая	410	50:26:0060001-2843
4	10.1. сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, ул. Красноармейская	440	50:26:0180101-2379
5	10.1. сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, ул. Мухоморова, д. 8-8А	203	50:26:0060000-55378
6	10.1. сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, ул. Киндерманова, Цветочная, Восточная, Молодежная, Садовая	2247	50:26:0060000-33179
7	10.1. сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Строевский д. ул. Садовая	42	50:26:0180200-001
8	Сооружение водопроводное, откидное водоснабжение	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Адропово, ул. Победы (д.1-18) и ул. Мухоморова (д.1-5 до д.13)	137	50:26:0060000-35436

Рисунок 2.55 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирющей организации бесхозяйного недвижимого имущества»

8	Создание коммунального хозяйства, канализационная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Адронкино, ул. Победы от КК-2 до КК-3 и от КК-1 до КК-4)	84	50:28:0080004:5433	13.11.2019
10	Создание коммунального хозяйства, водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Адронкино, ул. Коммунальная, 17	65	50:28:0180404:282	13.11.2019
11	Создание коммунального хозяйства, канализационная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Адронкино, ул. Коммунальная, 17	113	50:28:0080004:166	13.11.2019
12	Создание коммунального хозяйства, водопроводная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Адронкино, ул. Коммунальная, 18	48	50:26:0180404:364	13.11.2019
13	Создание коммунального хозяйства, канализационная сеть	Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Адронкино, ул. Коммунальная, 18	73	50:26:0180404:363	13.11.2019

Рисунок 2.56 - Постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области «Об определении эксплуатирующей организации бесхозяйного недвижимого имущества» (продолжение)

2.10 Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения

2.10.1 Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

2.10.2 Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального района, городского округа

На территории Наро-Фоминского городского округа находятся следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

- артезианские скважины – 165 шт.;
- насосные станции второго подъема – 27 шт.;
- станции водоподготовки – 33 шт.;
- резервуары чистой воды – 54 шт.;
- водонапорные башни – 31 шт.;
- баки аккумуляторы – 5 шт.;
- водопроводные сети общей протяженностью 380,343 км.

Перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих услугу централизованного водоснабжения на территории Наро-Фоминского городского округа представлены в таблице 2.90.

Таблица 2.90 - Перечень лиц, владеющих объектами водоснабжения

№ п/ п	Наименование РСО	Адрес РСО	Зона действия
1	МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск»	143302 МО, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 11 Тел. 74963436689	г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, д. Мартемьяново (мкр. Мартемьяново-4,1, мкр. Мартемьяново-3), г. Верея, д. Слизнево, с. Каменское, д. Елагино, с. Атепцево, д. Мякишево, д. Васильчиново, д. Слепышкино, д. Б. Горки, д. Таширово, д. Головково, д. Крюково, д. Любаново, с. Петровское, р.п. Калинин, п. Пионерский, д. Назарьево, д. Митяево, д. Симбухово, д. Ястребово, д. Рождественно, д. Новоалександровка, д. Волченки, д. Шустиково, д. Крюково, д. Вышгород, д. Устье, д. Новоборисовка, д. Веселево, п. с/х Архангельский, п. д/о Отличник, д. Глаголево, д. Софьино, п. д/о Бекасово, п.Луговое, кп. Шапкино-Парк, п. Лесное
2	ООО «Дирекция Голицыно-3»	143370 МО, Наро-Фоминский район д. Новосумино, ул. Южная, д. 22 Тел. 8 (495) 598-22-91	д. Новосумино
3	ООО «Жилкомсервис»	143300, МО, Наро-Фоминск город, ул. Маршала Жукова Г.К., 24 А	г. Наро-Фоминск (сети водоснабжения)
4	ООО «ЗЭИМ «Элинар»	143322, МО, Наро-Фоминск город, село Атепцево, Спортивная улица, владение 1	с. Атепцево
5	ООО «НАРПРОМ-ЭНЕРГО»	143322, МО, г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, ул. Спортивная, д. 1, Здание Завод, помещение 240	д. Котово
6	ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»	143325, МО, г. Наро-Фоминск, п. Новая Ольховка	п. Новая Ольховка, д. Башкино
7	ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»	143345, МО, г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1	д. Селятино, д. Алабино
8	ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" (филиал ГУП МО "МОС-ТРАНСАВТО" Пансионат "Нара")	143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Турейка Тел. 8 (49634) 3-80-11	д. Турейка, д/о «Нара»

2.10.3 Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального района, городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Постановлением администрации Наро-Фоминского муниципального района от 30.03.2017 №639 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области» единой гарантирующей организацией назначен Муниципальное унитарное предприятия «Водоканал».

Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района от 30.03.2017 №639 о наделении МУП «Водоканал» статусом единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Наро-Фоминского муниципального района показано на рисунке 2.39.

Рассмотрев и проанализировав текущую ситуацию в сфере водоснабжения Наро-Фоминского городского округа рекомендуется администрации муниципального образования наделить полномочиями единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории округа:

- муниципальное унитарное предприятия «Водоканал» на территории Наро-Фоминского городского округа, за исключением зоны деятельности ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж»;
- в своей зоне деятельности ООО «Селятинские коммунальные системы Гидромонтаж».



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017 № 639

г. Наро-Фоминск

**Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом Наро-Фоминского муниципального района Московской области, **постановляю:**

1. Определить МУП «Водоканал» гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области.

2. Наделить МУП «Водоканал» с 01.04.2017 статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области.

3. Обязать МУП «Водоканал»:

- осуществлять деятельность по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечивать водоснабжение и водоотведение абонентам, объекты капитального строительства которых присоединены в установленном порядке к сетям водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым МУП «Водоканал»;

- обеспечить заключение договоров, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Направить настоящее постановление МУП «Водоканал» по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская д.11.

5. Постановление Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 26.02.2016 N 320 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территориях отдельных поселений Наро-Фоминского муниципального района Московской области» считать утратившим силу.

6. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Администрации Наро-Фоминского муниципального района (Родина И.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района Савченко С.Г.

**И.о. Руководителя
Администрации Наро-Фоминского
муниципального района**

Решение

Р.Л. Шамин

027096

Рисунок 2.57 - Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района от 30.03.2017 №639